

1 ISOMETRICO DE AGUA FRIA (* abaixo de 10 kPa por gravidade: pressurizado)
ESCALA 1:75


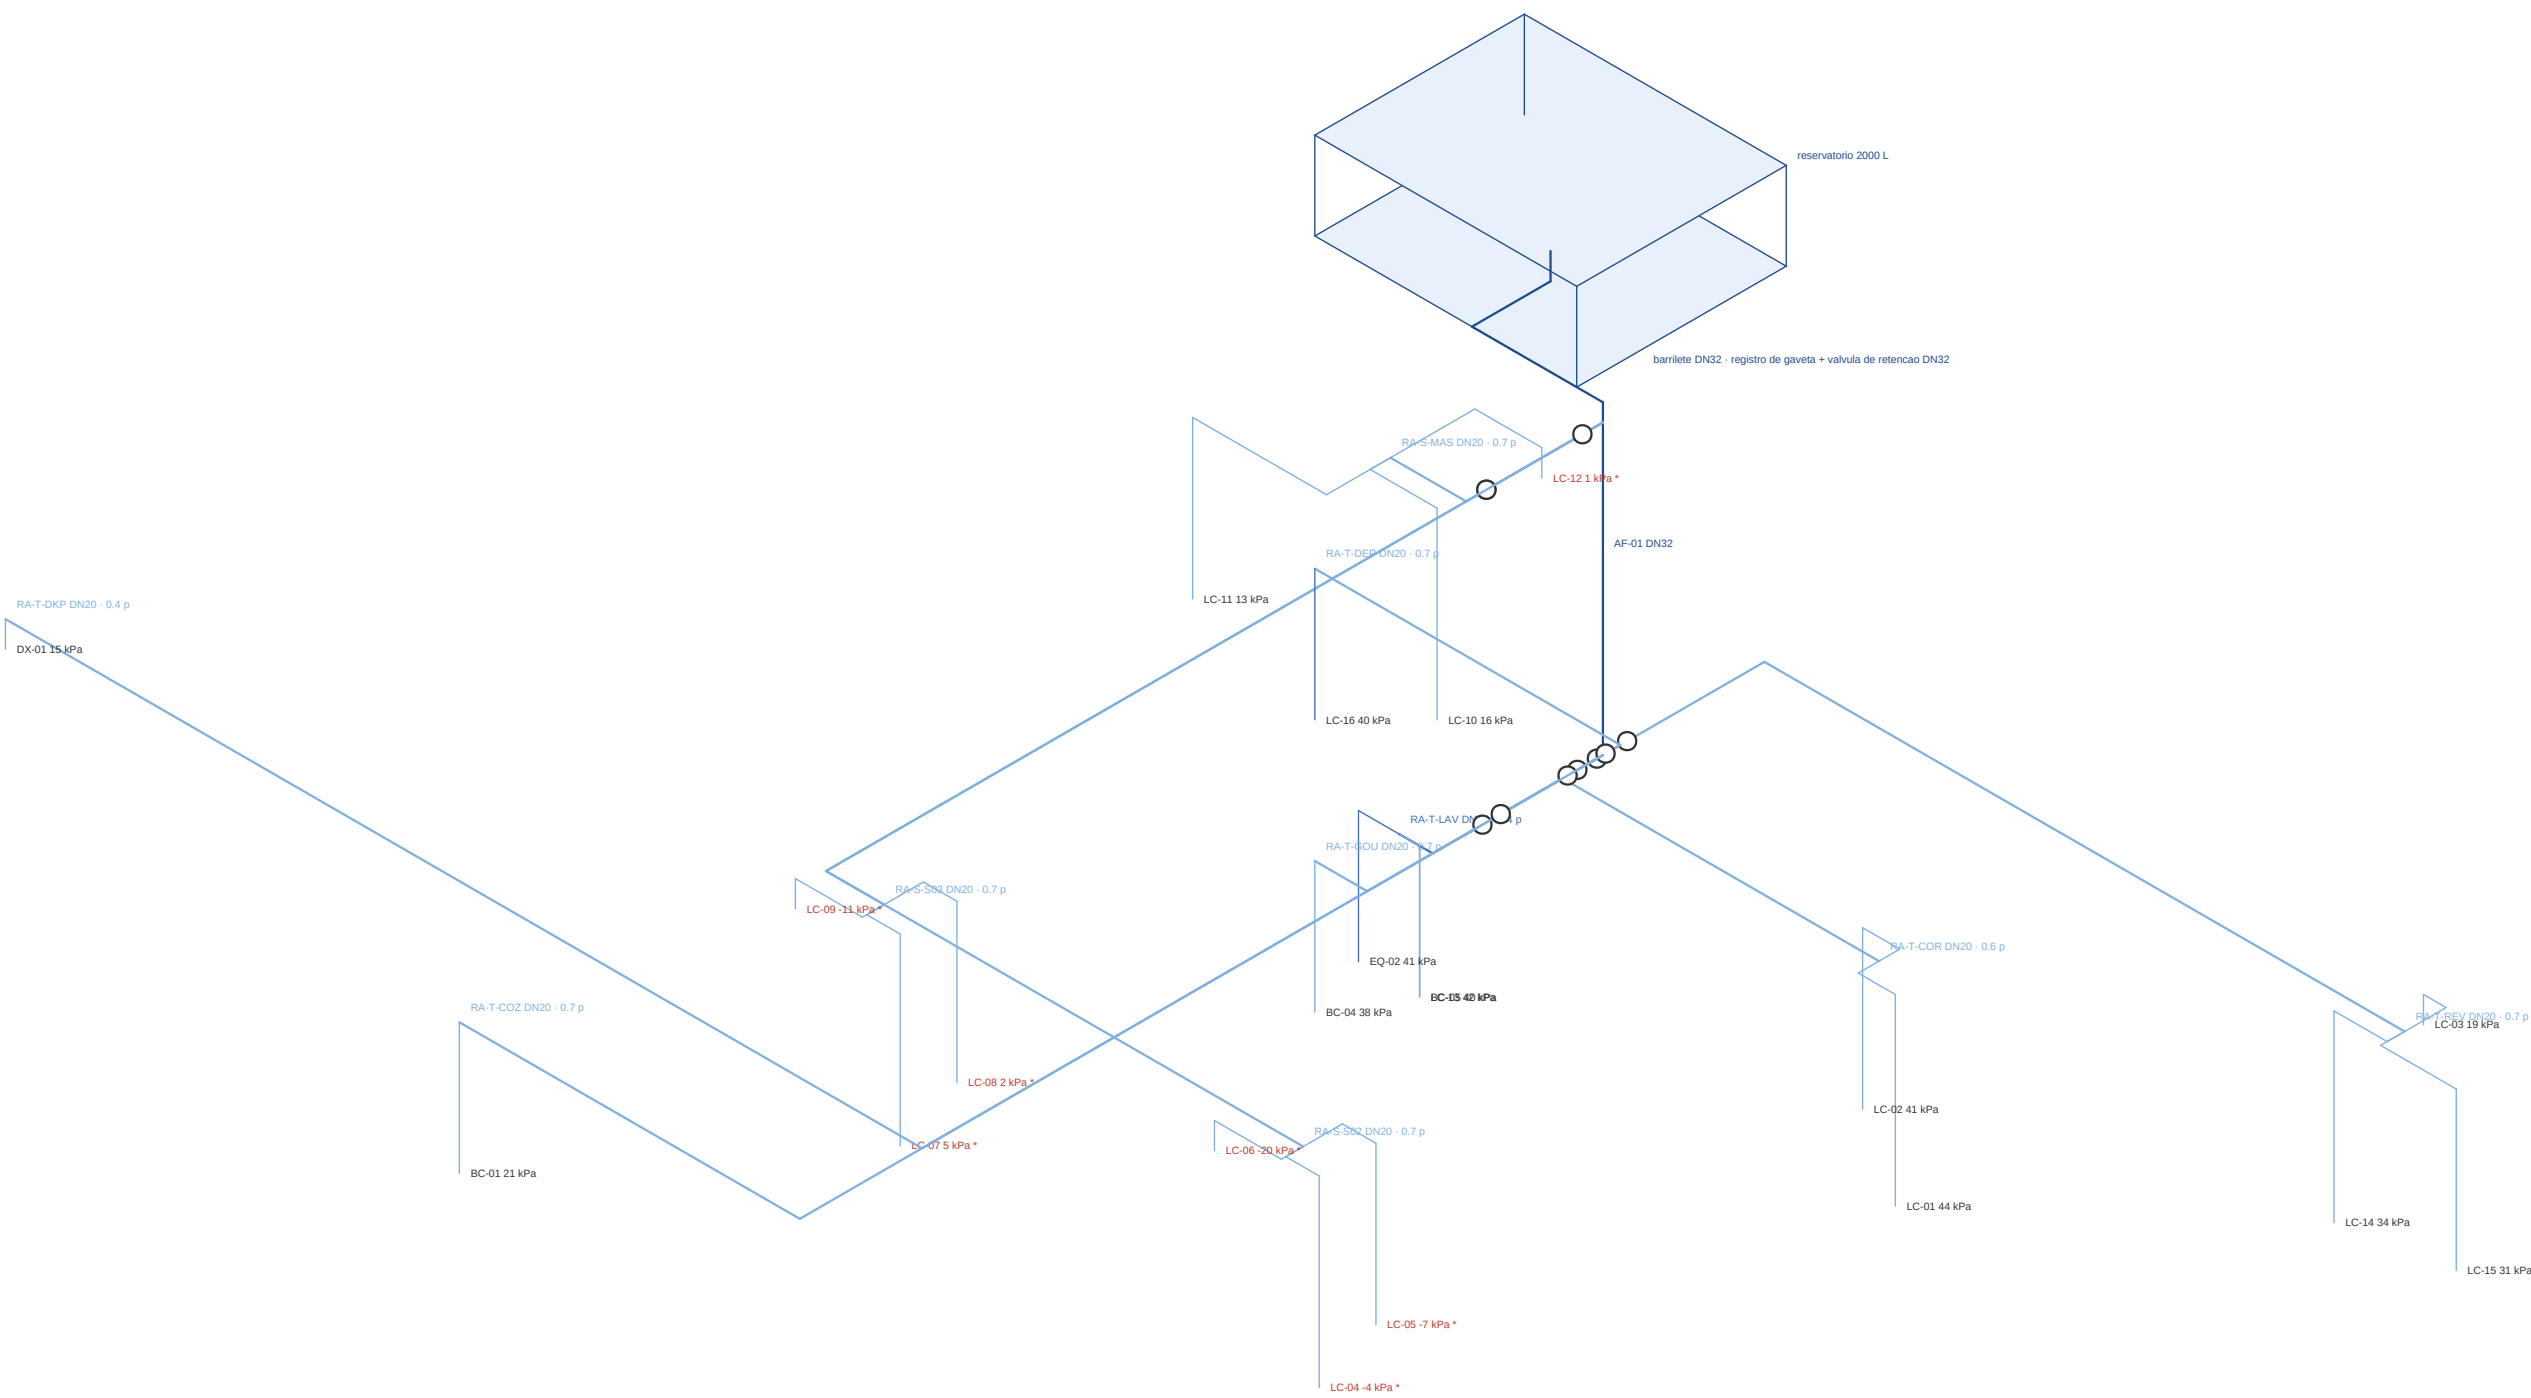


DIAGRAMA VERTICAL

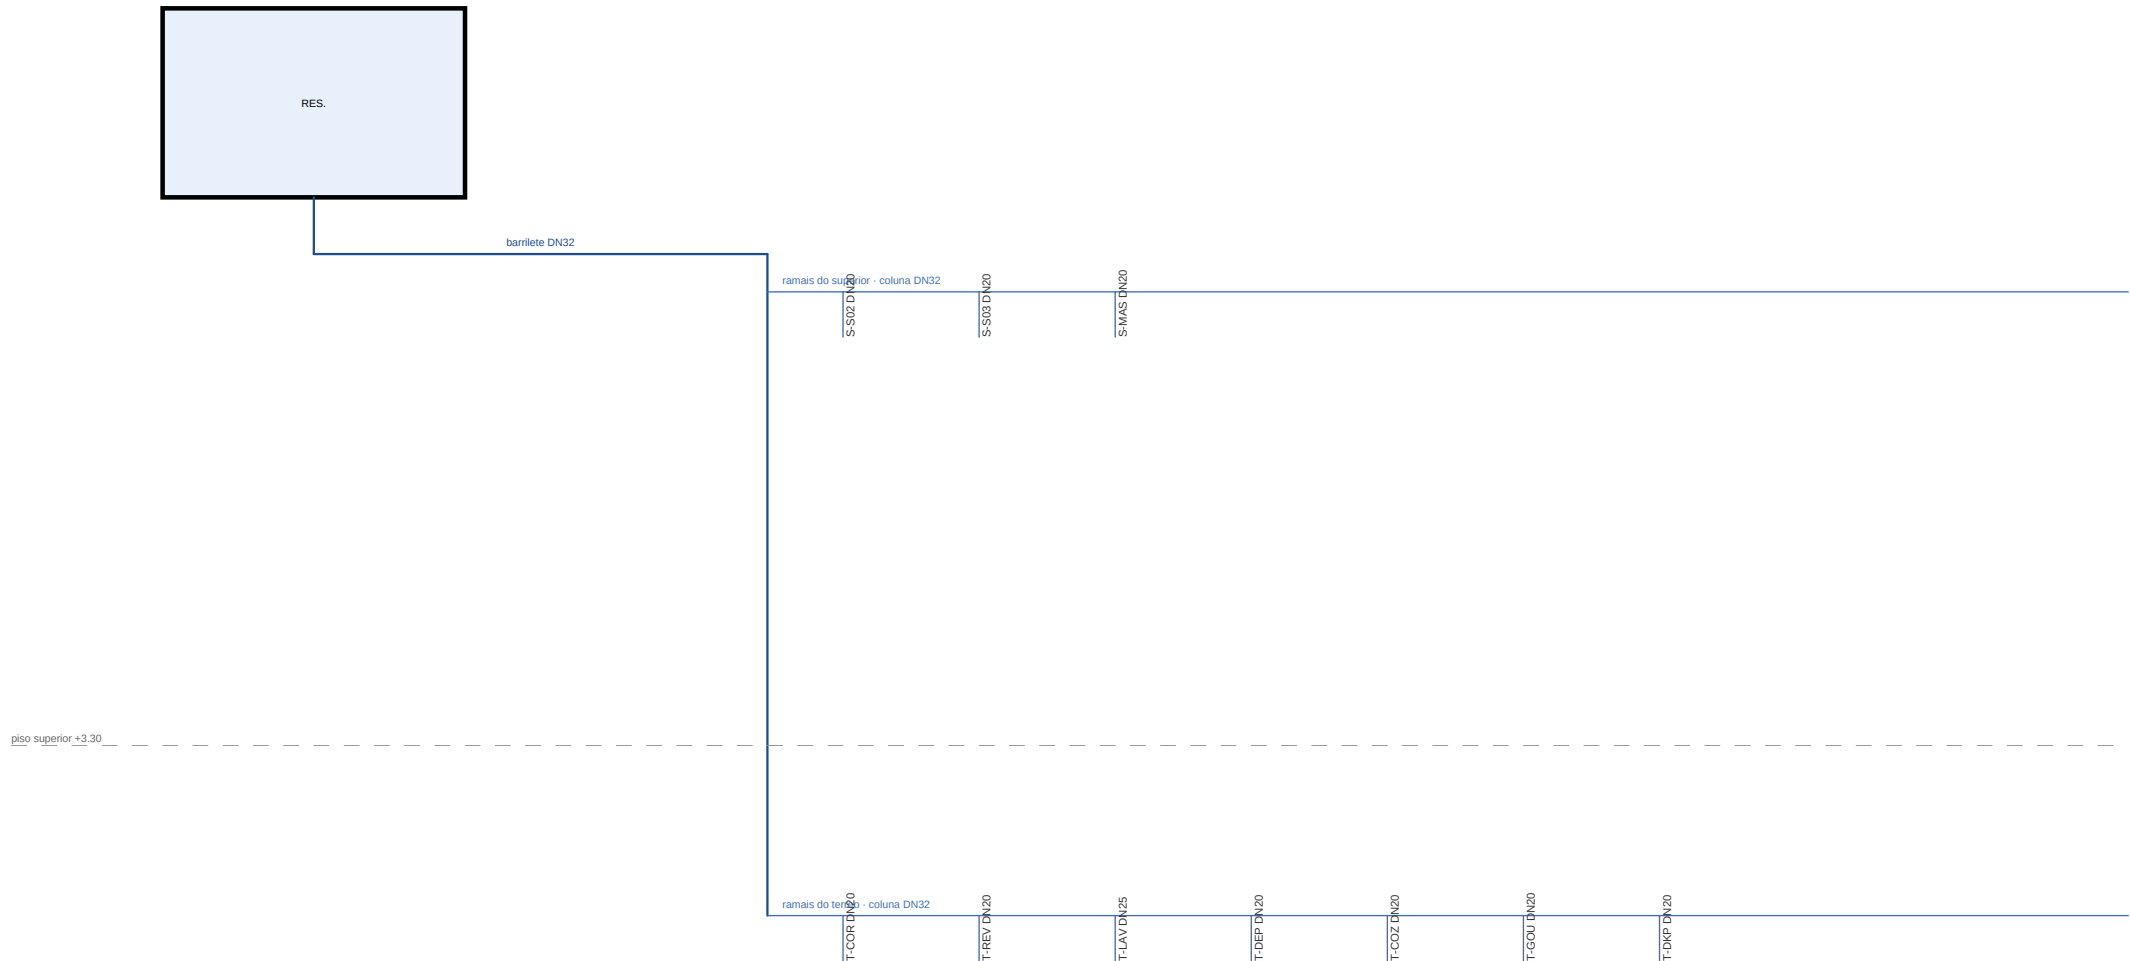

PRESSAO EM CADA PEÇA (kPa)

PEÇA	AMB	TIPO	x mm	SUB	ESTAT.	PEDRAS	DNAM.	COMO
LC-01	T-COR	voto	300	DN20	90	18	44	gravidade
LC-02	T-COR	banheiro	300	DN20	97	18	41	gravidade
LC-03	T-REV	box	200	DN20	42	23	13	gravidade
LC-04	T-REV	voto	300	DN20	40	26	16	gravidade
LC-05	T-REV	banheiro	300	DN20	97	26	31	gravidade
LC-06	S-S02	voto	3000	DN20	26	26	-4	TC-14
LC-07	S-S02	banheiro	3000	DN20	24	31	-7	TC-14
LC-08	S-S02	box	3400	DN20	10	29	-30	TC-14
LC-09	S-S03	voto	3600	DN20	26	23	5	TC-14
LC-09	S-S03	banheiro	3600	DN20	24	23	2	TC-14
LC-09	S-S03	box	3400	DN20	10	23	-11	TC-14
LC-10	S-MAS	voto	3600	DN20	26	11	15	gravidade
LC-11	S-MAS	banheiro	3600	DN20	26	12	13	gravidade
LC-12	S-MAS	voto	3400	DN20	10	9	1	TC-14
LC-13	T-LAV	banheiro	300	DN20	94	14	42	gravidade
LC-14	T-DEP	banheiro	300	DN20	94	14	40	gravidade
BC-01	T-COZ	box	300	DN20	94	19	21	gravidade
BC-04	T-ODU	box	300	DN20	94	16	36	gravidade
BC-05	T-LAV	box	300	DN20	94	14	40	gravidade
EQ-02	T-LAV	banheiro	300	DN20	94	14	41	gravidade
DX-01	T-DEP	banheiro	2000	DN20	42	27	15	gravidade

TRECHOS — BARRILETE, COLUNA E RAMAIS

TRECHO	DN	PRESS	Q L/s	L m	PERDA MPa
BAR	DN20	8,3	0,884	3,3	3,8
COL S	DN20	8,3	0,884	0,2	0,2
COL T	DN20	8,3	0,747	3,3	3,1
RA-T-COR	DN20	0,9	0,232	4,9	6,2
RA-T-REV	DN20	0,7	0,251	11,0	16,8
RA-S-S02	DN20	0,7	0,251	17,2	24,8
RA-S-S03	DN20	0,7	0,251	11,5	16,5
RA-S-MAS	DN20	0,7	0,251	2,9	4,2
RA-T-LAV	DN20	2,4	0,480	2,6	3,8
RA-T-DEP	DN20	0,7	0,251	4,4	6,4
RA-T-COZ	DN20	0,7	0,251	15,7	23,6
RA-T-ODU	DN20	0,7	0,251	4,0	5,7
RA-T-DEP	DN20	0,6	0,19	25,0	39,4

REGISTROS — 18

COD	ONDE	TIPO
RS-GERAL	saída do reservatório (barrilete)	registro de guerra + válvula de re
RS-COL-S	ramais do superior	registro de guerra DN20
RS-COL-T	ramais do inferior	registro de guerra DN20
RS-T-COR	entrada do ramal de T-COR	registro de guerra DN20
RS-T-REV	entrada do ramal de T-REV	registro de guerra DN20
RS-S-S02	entrada do ramal de S-S02	registro de guerra DN20
RS-S-S03	entrada do ramal de S-S03	registro de guerra DN20
RS-S-MAS	entrada do ramal de S-MAS	registro de guerra DN20
RS-T-LAV	entrada do ramal de T-LAV	registro de guerra DN20
RS-T-DEP	entrada do ramal de T-DEP	registro de guerra DN20
RS-T-COZ	entrada do ramal de T-COZ	registro de guerra DN20
RS-T-ODU	entrada do ramal de T-ODU	registro de guerra DN20
RS-T-DEP	entrada do ramal de T-DEP	registro de guerra DN20
RP-LC-03	box LC-03	registro de pressão DN20
RP-LC-06	box LC-06	registro de pressão DN20
RP-LC-09	box LC-09	registro de pressão DN20
RP-LC-12	box LC-12	registro de pressão DN20
RP-DX-01	banho externo DX-01	registro de pressão DN20

NOTAS

- Reservatório de 2000 L, com fundo a +6,20 m, barrilete DN20 a +5,90 m, coluna AT-01 DN20.
- Pressão dinâmica + estática (banho externo 200 mm sobre o fundo) menos as perdas por Fric (Wiegand-Haus) com 30 % de localidade, dentro 10 kPa (NBR 5626).
- Tubo: para peça com 15 MPa — peça por gravidade. Superior: por peça com 20 MPa — 7 peças se funcionarem com o pressurizador TC-14. E contra, não o fizes, que perfura o equipamento.
- Registro de guerra na entrada de cada ramal, registro de pressão em cada chuveiro, geral com retenção no barrilete.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x700MM-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AGUA FRIA — ISOMETRICO, DIAGRAMA VERTICAL, PRESSOES E REGISTROS

BASE GEOMETRICA União Consolidada RS-PS2 (previável) UNIDADE MESTRE: 400	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILIMETROS (50/50/50)	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R79 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PRONCHIA 63 6x72 REV79
---	---	---	------------------------------