
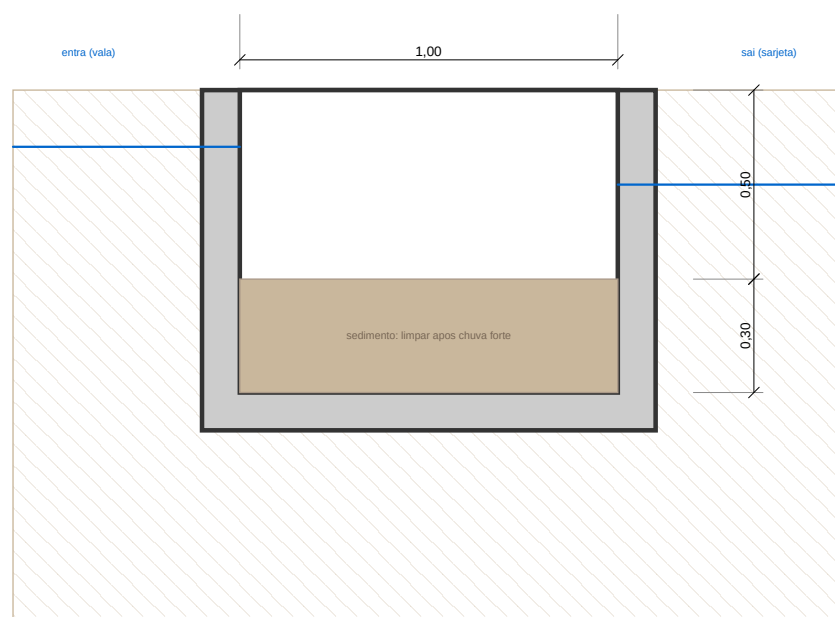


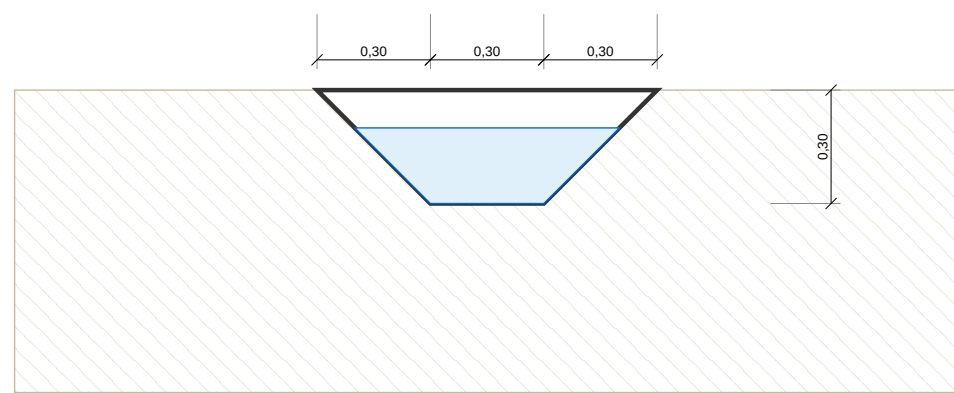

O QUE	COMO	
lado zona dentro do vale	12 zonas	OK
zonas fora do vale (se sobrepõem na mesma fase)	11 zonas fixas	OK
o medidor (grupo de ligações) fica bem	TC-08 fixa	OK
nenhuma zona sobre a plataforma da casa	ruído e falta interferência externas	OK
nenhuma zona sobre a placa e o disco	farolê bem para o lado S	OK
peça de enclausura	5,4 m na linha do portão (em 2,5)	OK
o painel mais longe cabe no canal	7,2 m em 8,2 m	OK
compartimento do painel mais próximo do cilindro	88 kg por zona (20 kg e mais 4 toneladas)	OK
antena para NR 141	1 metro 5 polegadas (5 cm 20)	OK
teste de medição por classe	4 metros (para 4 classes (CONAMA 301)	OK
vela produzida versus o custo de projeto	268,3 m de medição contra 13,7 m (2,5), 186 metros, 568,6 m (expansão)	OK
casas de sedimentação antes da saída	0,8 m3, 50 s de retenção na zona de projeto	OK
ligações produzidas ao grupo de medidor do	TC-08 em 127000, 6005	OK
circuito de transformadores em o fundo poço	2 toneladas, a mais estendida com 1.800 m	OK

COD	ZONA	ANEXO	M x N	M2	FAIR	OBS
CT-PISTA	Pista de aterrissagem e decolagem	54,4 x 7,2	389,3	1,6	na linha do pontão vertical, laterais, bordas e cantos	
CT-PCD	Estreita de pedestres	1,8 x 7,2	13,0	1,6	na linha do pontão de pedestres e do pontão PCD, laterais	
CT-EDC	20" condutores e aluminados	2,4 x 6,9	16,6	1,6	ponto para a pista, fornecimento elétrico e fixação traseira	
CT-CAV	Cavidade de painéis (CT em 2 tons)	8,2 x 4,2	34,4	2	painéis em 100 mm cada, comprimento ao longo da pista	
CT-PLA	Placas pintadas (21 painéis, 6 por vez)	8,2 x 4,2	34,4	34	no chão do cavalete, encaixes em tocos de madeira, OSD	
CT-VAN	Condutor 20" vedação e rebolado	5,9 x 2,4	13,9	1,6	8 painéis (8 de 120x120, amarelo, no lado do modo)	
CT-SIN	Variação pontão	5,1 x 1,1	5,6	1,6	1 painel (8 painéis (CT 20"), laterais no vedação	
CT-PIREIA	Bata de rodagem (class A - 100, concreto)	29 x 2,8	81,2	1,6	CONEXÃO 20" - captação de 1 m3 no ponto para a bata e enchimento	
CT-REFRIG	Bata de rodagem (class B - 100, concreto)	29 x 2,8	81,2	1,6	CONEXÃO 20" - captação de 1 m3 no ponto para a bata e enchimento	
CT-RESC	Bata de rodagem (class C - 100, concreto)	29 x 2,8	81,2	1,6	CONEXÃO 20" - captação de 1 m3 no ponto para a bata e enchimento	
CT-RESC-D	Bata de rodagem (class D - 100, concreto)	29 x 2,8	81,2	1,6	CONEXÃO 20" - captação de 1 m3 no ponto para a bata e enchimento	
CT-CRUC-N	Crucialidade de manutenção (pont)	1,8 x 0,2	0,36	1,6	Novo técnico, 1,20 m fixado ao lado das bases	
CT-CRUC-G	Crucialidade de manutenção (pont)	2,4 x 0,2	0,48	1,6	Novo técnico no 2-40 m, acesso ao túnel e ao ponto na base	
CT-TAP	Equipamento de transporte	200 x 6,2	1.240	1,4	2 x 2 m (pós 100) até o muro do túnel, 2 pontos principais	

#	FASE	O QUE OCORRERÁ NESTE
1	Tensioativos, óleos de sementes e sabão	plata para carimbos betumina e borras, estoque náutico, vácuo e selos plásticos
2	Misturas do LPI (22 partes, 7 sales)	canalote do tipo de betão, depois do superior, carimbos sobre o lado, quantidade de colagem
3	Fechamento e colagem	placas polidísticas (PSG, Gensilite, gesso) no lugar do canalote, selagem no plano
4	Insulações e acabamentos	alvenaria sobre parede de placa e tijolo, betão em um plano
5	Exterior: pintura, deck, paisagismo, muro	encanamento da piaçava pelo fundo, cantoneiros na placa e no muro, muro por dentro, e o seguinte no

[illegible]

- Cantilero no recuo de frente e na faixa técnica norte: 169,7 m² em 14 zonas, equipe de pico de 8 pessoas [4]; Os elementos técnicos definitivos da faixa norte se encaixam na fase 5.

- Movimentação: painel mais pesado 89,3 kg contra 100 kg a mão (4 montadores) a mão, 4 montadores. Munck: não, do recuo não alcança o fundo da casa (29 m); descarga da carreta.

- Drenagem provisória: vaza de 300 x 300 mm a 1% no pé da plataforma (29 m), caixa de sedimentação de 0,8 m³ antes da sarjeta; 13,7 L/s de projeto (C 0,5, 200 mm/h), queda por 100 m.

- Ligações provisórias no ponto do medidor definitivo (TC-08): padrazo provisório trifásico 220/127 V, 63 A (4) - senas, par; cavalete provisório DQ20 no mesmo ponto; caixa de 100 l.

PROJETO ARQUITETÔNICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANQUIA
Linia Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R79	72
pos-R32 (pre-valor)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: kmh	MAIUSA 600/300/150	SEM ABRT / RBT	de 72 REV R79