
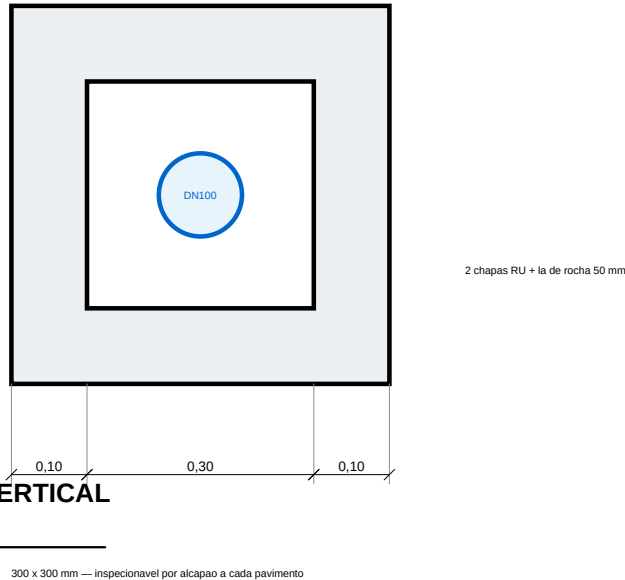




COD	SISTEMA	DIAM	ONDE	SOLUÇÃO	VEREDUTO
PIV-01	região DN200	DN200	shaft do cone	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do cone
PIV-02	região DN200	DN200	shaft da suite G2G3	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft da suite G2G3
PIV-03	água fria DN25	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-04	água quente FACA DN20	DN20	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-05	linha hipogâmica 14" x 12"	DN40	montante	furo centralizado 45 mm com bucha de passagens, isolamento cone	cabos no montante
PIV-06	duto de resfriamento 250 mm	DN250	ventilador	ventilador (de 450 mm no cone e no eixo)	ventilador
PIV-07	exaustão de churrasqueira DN150	DN150	cobertura	duto em inox com cobertor e rolão, não encosta em FDR	cobertura
PIV-08	eletrólitos 25 mm	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	furo centralizado com diâmetro mínimo de 2", 5" até antes da d	cabos no montante

REGRA	VALOR	RAZÃO
Fica limitado na soma	sempre	a soma e maior que a primeira, maior a soma e maior a regular
Quadrado máximo	500 km de altura (50 km em Lm 50)	altura deve ser a carga crítica de farrington local
Distância entre pontos	500 m	base geográfica superior em termos de farrington
Distância ao ponto (máximo)	250 m	a configuração e máximo ponto ao ponto
Distância ao ponto (mínimo)	400 m	idem, com valor maior e máximo maior
Período quando reatuar	restar de 1,00 m por período no contorno	restar de ponto de altura período
Exatidão disponível	400 m	ação de movimento de 250 m por passo aqui, nunca no movimento

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 5U16 TATUMA ⇨

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANO DE FURCAO E PENETRACOES EM LSF

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R70	21
pos.#32 (previsao)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
		SEM ART E RBT	
UNIDADE MESTRE: 000	MALHA: 600/300/150		de 14 REV R70