


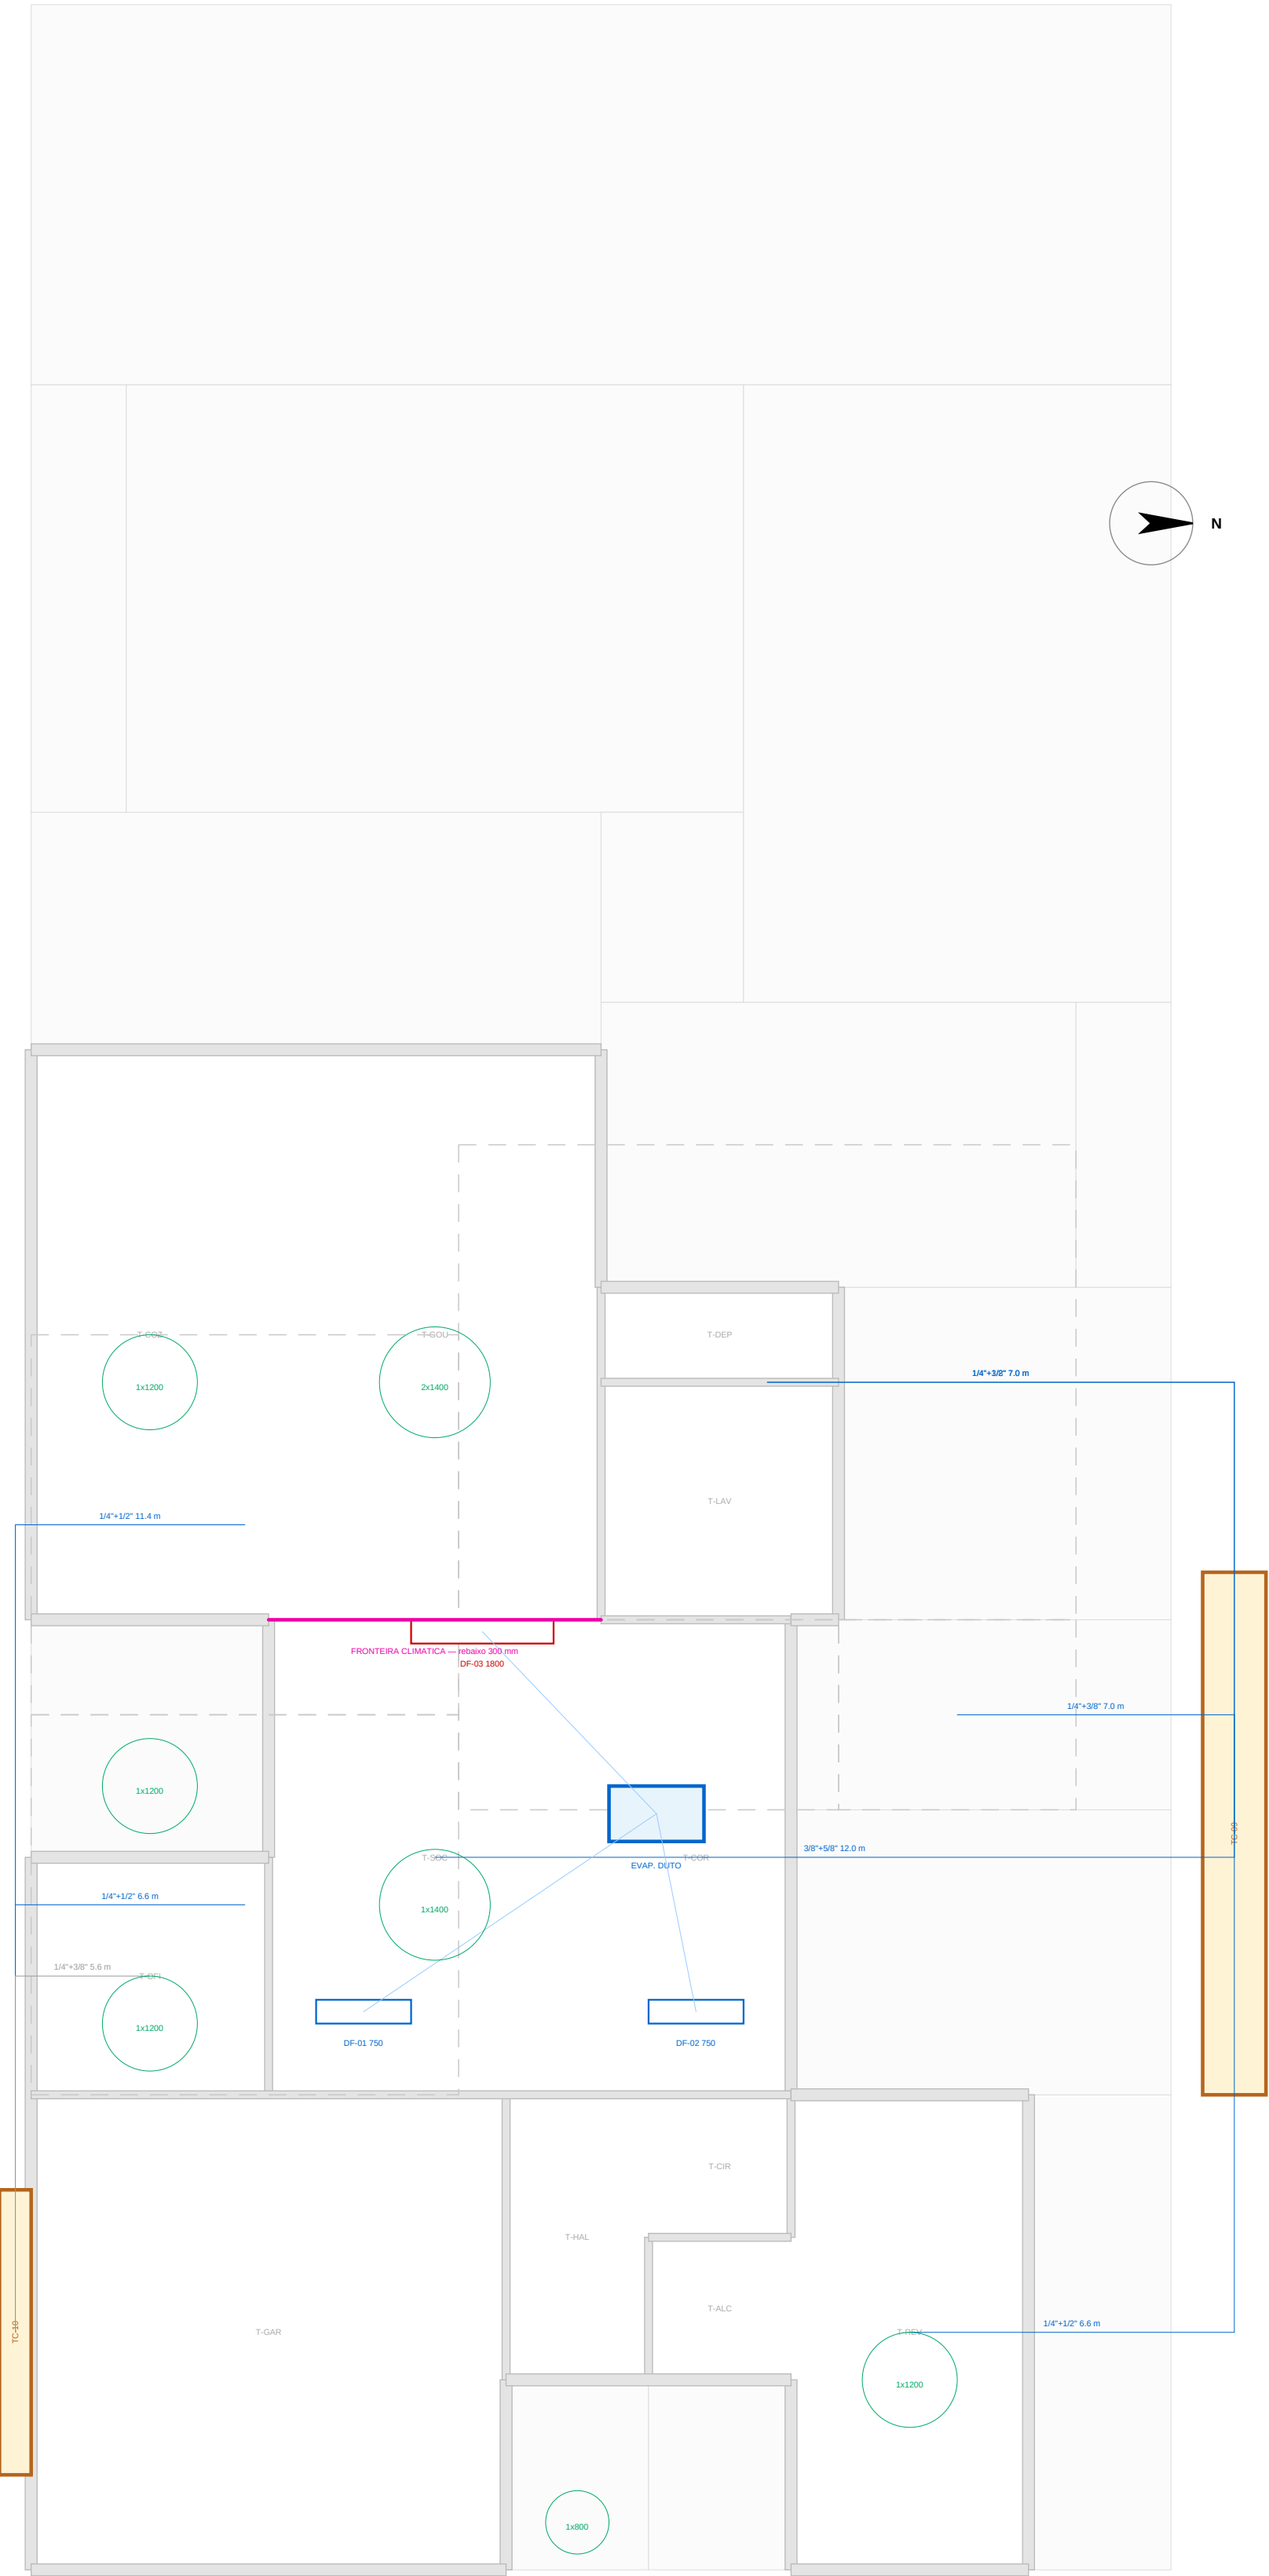

1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:75

LINHAS FRIGORIGENAS — PERCURSO E BITOLA

LINHA	AMB	INCHO	BTUM	NOME (H)	BUBIDA (H)	TOTAL (H)	SUCCASOLU	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,9	7,0	10' x 12'	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-01	18.000	2,2	2,9	6,6	10' x 12'	DN25	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,9	6,8	10' x 12'	DN25	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,9	11,4	10' x 12'	DN25	80 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,9	11,0	10' x 12'	DN25	80 g	ABR
S-005	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,9	7,0	10' x 12'	DN25	—	ABR
S-006	S-006	TC-09	9.000	1,6	3,9	7,0	10' x 12'	DN25	—	ABR
S-007	S-007	TC-10	9.000	1,2	2,9	5,6	10' x 12'	DN25	—	ABR

ELEMENTO	VALOR (mm)	UNID.	OBSERVAÇÃO
UF-01 — isolamento	750	T-001	para parede externa do edif.
UF-02 — isolamento	750	T-002	com, 100 x 100 de fix.

(continuação)

ELEMENTO	VALOR (mm)	UNID.	OBSERVAÇÃO
UF-03 — isolamento	80	T-003	para parede interna do edif.
UF-04 — isolamento	80	T-004	para parede interna do edif.
UF-05 — isolamento	120	T-005	para parede interna do edif.
UF-06 — isolamento	120	T-006	para parede interna do edif.
UF-07 — isolamento	120	T-007	para parede interna do edif.
UF-08 — isolamento	120	T-008	para parede interna do edif.
UF-09 — isolamento	120	T-009	para parede interna do edif.
UF-10 — isolamento	120	T-010	para parede interna do edif.
UF-11 — isolamento	120	T-011	para parede interna do edif.
UF-12 — isolamento	120	T-012	para parede interna do edif.
UF-13 — isolamento	120	T-013	para parede interna do edif.
UF-14 — isolamento	120	T-014	para parede interna do edif.
UF-15 — isolamento	120	T-015	para parede interna do edif.
UF-16 — isolamento	120	T-016	para parede interna do edif.
UF-17 — isolamento	120	T-017	para parede interna do edif.
UF-18 — isolamento	120	T-018	para parede interna do edif.
UF-19 — isolamento	120	T-019	para parede interna do edif.
UF-20 — isolamento	120	T-020	para parede interna do edif.
UF-21 — isolamento	120	T-021	para parede interna do edif.
UF-22 — isolamento	120	T-022	para parede interna do edif.
UF-23 — isolamento	120	T-023	para parede interna do edif.
UF-24 — isolamento	120	T-024	para parede interna do edif.
UF-25 — isolamento	120	T-025	para parede interna do edif.
UF-26 — isolamento	120	T-026	para parede interna do edif.
UF-27 — isolamento	120	T-027	para parede interna do edif.
UF-28 — isolamento	120	T-028	para parede interna do edif.
UF-29 — isolamento	120	T-029	para parede interna do edif.
UF-30 — isolamento	120	T-030	para parede interna do edif.
UF-31 — isolamento	120	T-031	para parede interna do edif.
UF-32 — isolamento	120	T-032	para parede interna do edif.
UF-33 — isolamento	120	T-033	para parede interna do edif.
UF-34 — isolamento	120	T-034	para parede interna do edif.
UF-35 — isolamento	120	T-035	para parede interna do edif.
UF-36 — isolamento	120	T-036	para parede interna do edif.
UF-37 — isolamento	120	T-037	para parede interna do edif.
UF-38 — isolamento	120	T-038	para parede interna do edif.
UF-39 — isolamento	120	T-039	para parede interna do edif.
UF-40 — isolamento	120	T-040	para parede interna do edif.
UF-41 — isolamento	120	T-041	para parede interna do edif.
UF-42 — isolamento	120	T-042	para parede interna do edif.
UF-43 — isolamento	120	T-043	para parede interna do edif.
UF-44 — isolamento	120	T-044	para parede interna do edif.
UF-45 — isolamento	120	T-045	para parede interna do edif.
UF-46 — isolamento	120	T-046	para parede interna do edif.
UF-47 — isolamento	120	T-047	para parede interna do edif.
UF-48 — isolamento	120	T-048	para parede interna do edif.
UF-49 — isolamento	120	T-049	para parede interna do edif.
UF-50 — isolamento	120	T-050	para parede interna do edif.
UF-51 — isolamento	120	T-051	para parede interna do edif.
UF-52 — isolamento	120	T-052	para parede interna do edif.
UF-53 — isolamento	120	T-053	para parede interna do edif.
UF-54 — isolamento	120	T-054	para parede interna do edif.
UF-55 — isolamento	120	T-055	para parede interna do edif.
UF-56 — isolamento	120	T-056	para parede interna do edif.
UF-57 — isolamento	120	T-057	para parede interna do edif.
UF-58 — isolamento	120	T-058	para parede interna do edif.
UF-59 — isolamento	120	T-059	para parede interna do edif.
UF-60 — isolamento	120	T-060	para parede interna do edif.
UF-61 — isolamento	120	T-061	para parede interna do edif.
UF-62 — isolamento	120	T-062	para parede interna do edif.
UF-63 — isolamento	120	T-063	para parede interna do edif.
UF-64 — isolamento	120	T-064	para parede interna do edif.
UF-65 — isolamento	120	T-065	para parede interna do edif.
UF-66 — isolamento	120	T-066	para parede interna do edif.
UF-67 — isolamento	120	T-067	para parede interna do edif.
UF-68 — isolamento	120	T-068	para parede interna do edif.
UF-69 — isolamento	120	T-069	para parede interna do edif.
UF-70 — isolamento	120	T-070	para parede interna do edif.
UF-71 — isolamento	120	T-071	para parede interna do edif.
UF-72 — isolamento	120	T-072	para parede interna do edif.
UF-73 — isolamento	120	T-073	para parede interna do edif.
UF-74 — isolamento	120	T-074	para parede interna do edif.
UF-75 — isolamento	120	T-075	para parede interna do edif.
UF-76 — isolamento	120	T-076	para parede interna do edif.
UF-77 — isolamento	120	T-077	para parede interna do edif.
UF-78 — isolamento	120	T-078	para parede interna do edif.
UF-79 — isolamento	120	T-079	para parede interna do edif.
UF-80 — isolamento	120	T-080	para parede interna do edif.
UF-81 — isolamento	120	T-081	para parede interna do edif.
UF-82 — isolamento	120	T-082	para parede interna do edif.
UF-83 — isolamento	120	T-083	para parede interna do edif.
UF-84 — isolamento	120	T-084	para parede interna do edif.
UF-85 — isolamento	120	T-085	para parede interna do edif.
UF-86 — isolamento	120	T-086	para parede interna do edif.
UF-87 — isolamento	120	T-087	para parede interna do edif.
UF-88 — isolamento	120	T-088	para parede interna do edif.
UF-89 — isolamento	120	T-089	para parede interna do edif.
UF-90 — isolamento	120	T-090	para parede interna do edif.
UF-91 — isolamento	120	T-091	para parede interna do edif.
UF-92 — isolamento	120	T-092	para parede interna do edif.
UF-93 — isolamento	120	T-093	para parede interna do edif.
UF-94 — isolamento	120	T-094	para parede interna do edif.
UF-95 — isolamento	120	T-095	para parede interna do edif.
UF-96 — isolamento	120	T-096	para parede interna do edif.
UF-97 — isolamento	120	T-097	para parede interna do edif.
UF-98 — isolamento	120	T-098	para parede interna do edif.
UF-99 — isolamento	120	T-099	para parede interna do edif.
UF-100 — isolamento	120	T-100	para parede interna do edif.

- NOTAS
- Os dados de condensação, Linhas mais longas 12,0 m, com o limite de condensa de 15 m.
 - Dados DN25 com comprimento mínimo de 2m e altura antes da descarga, nunca ligado a engate sem alça.
 - Dados de isolamento no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
 - Isolamento contínuo na travessa de parede, com bacia de drenagem, com o isolamento na parede condensa dentro do momento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOL TARTARUGA - PM)

PROJETO ARQUITETONICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORIGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROVA
Unidade Consolidada	1:75	ESTUDIO PRELIMINAR RTO	
Unidade Consolidada	FORMATO A1	Unidade Consolidada	
Unidade Consolidada	Unidade Consolidada	Unidade Consolidada	