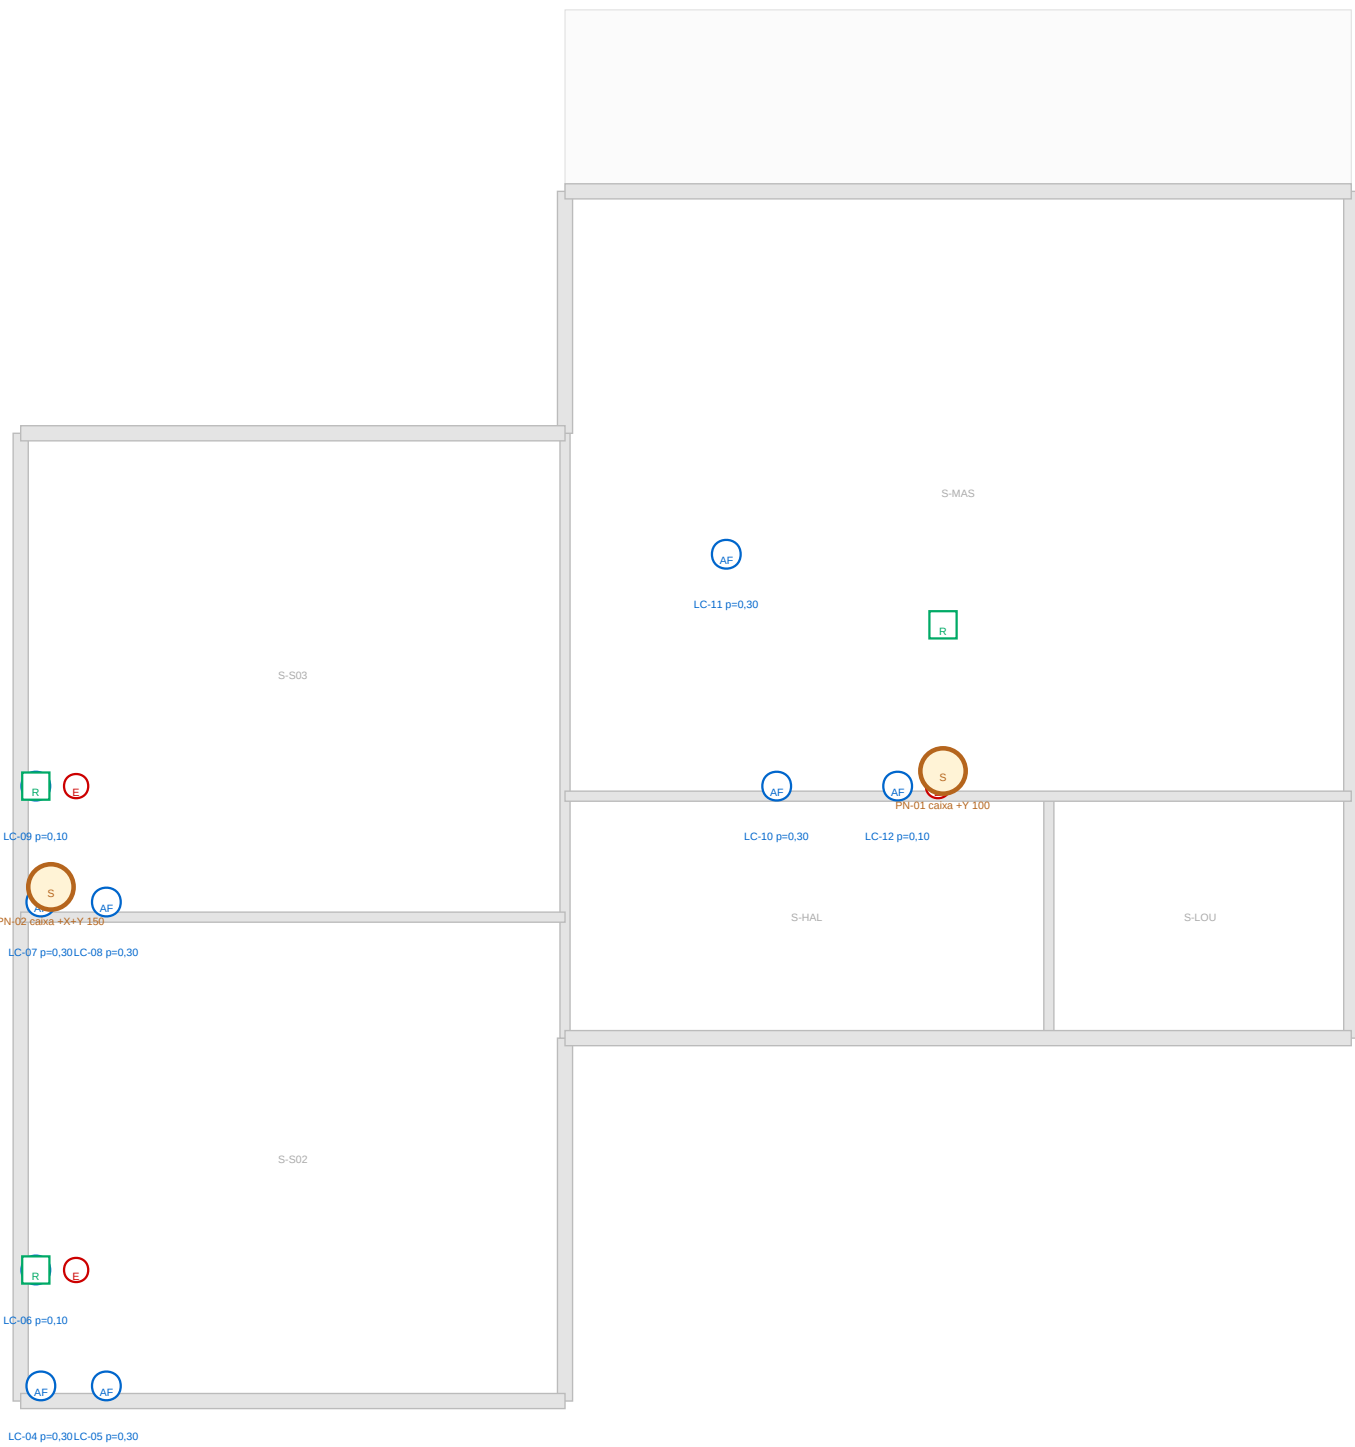

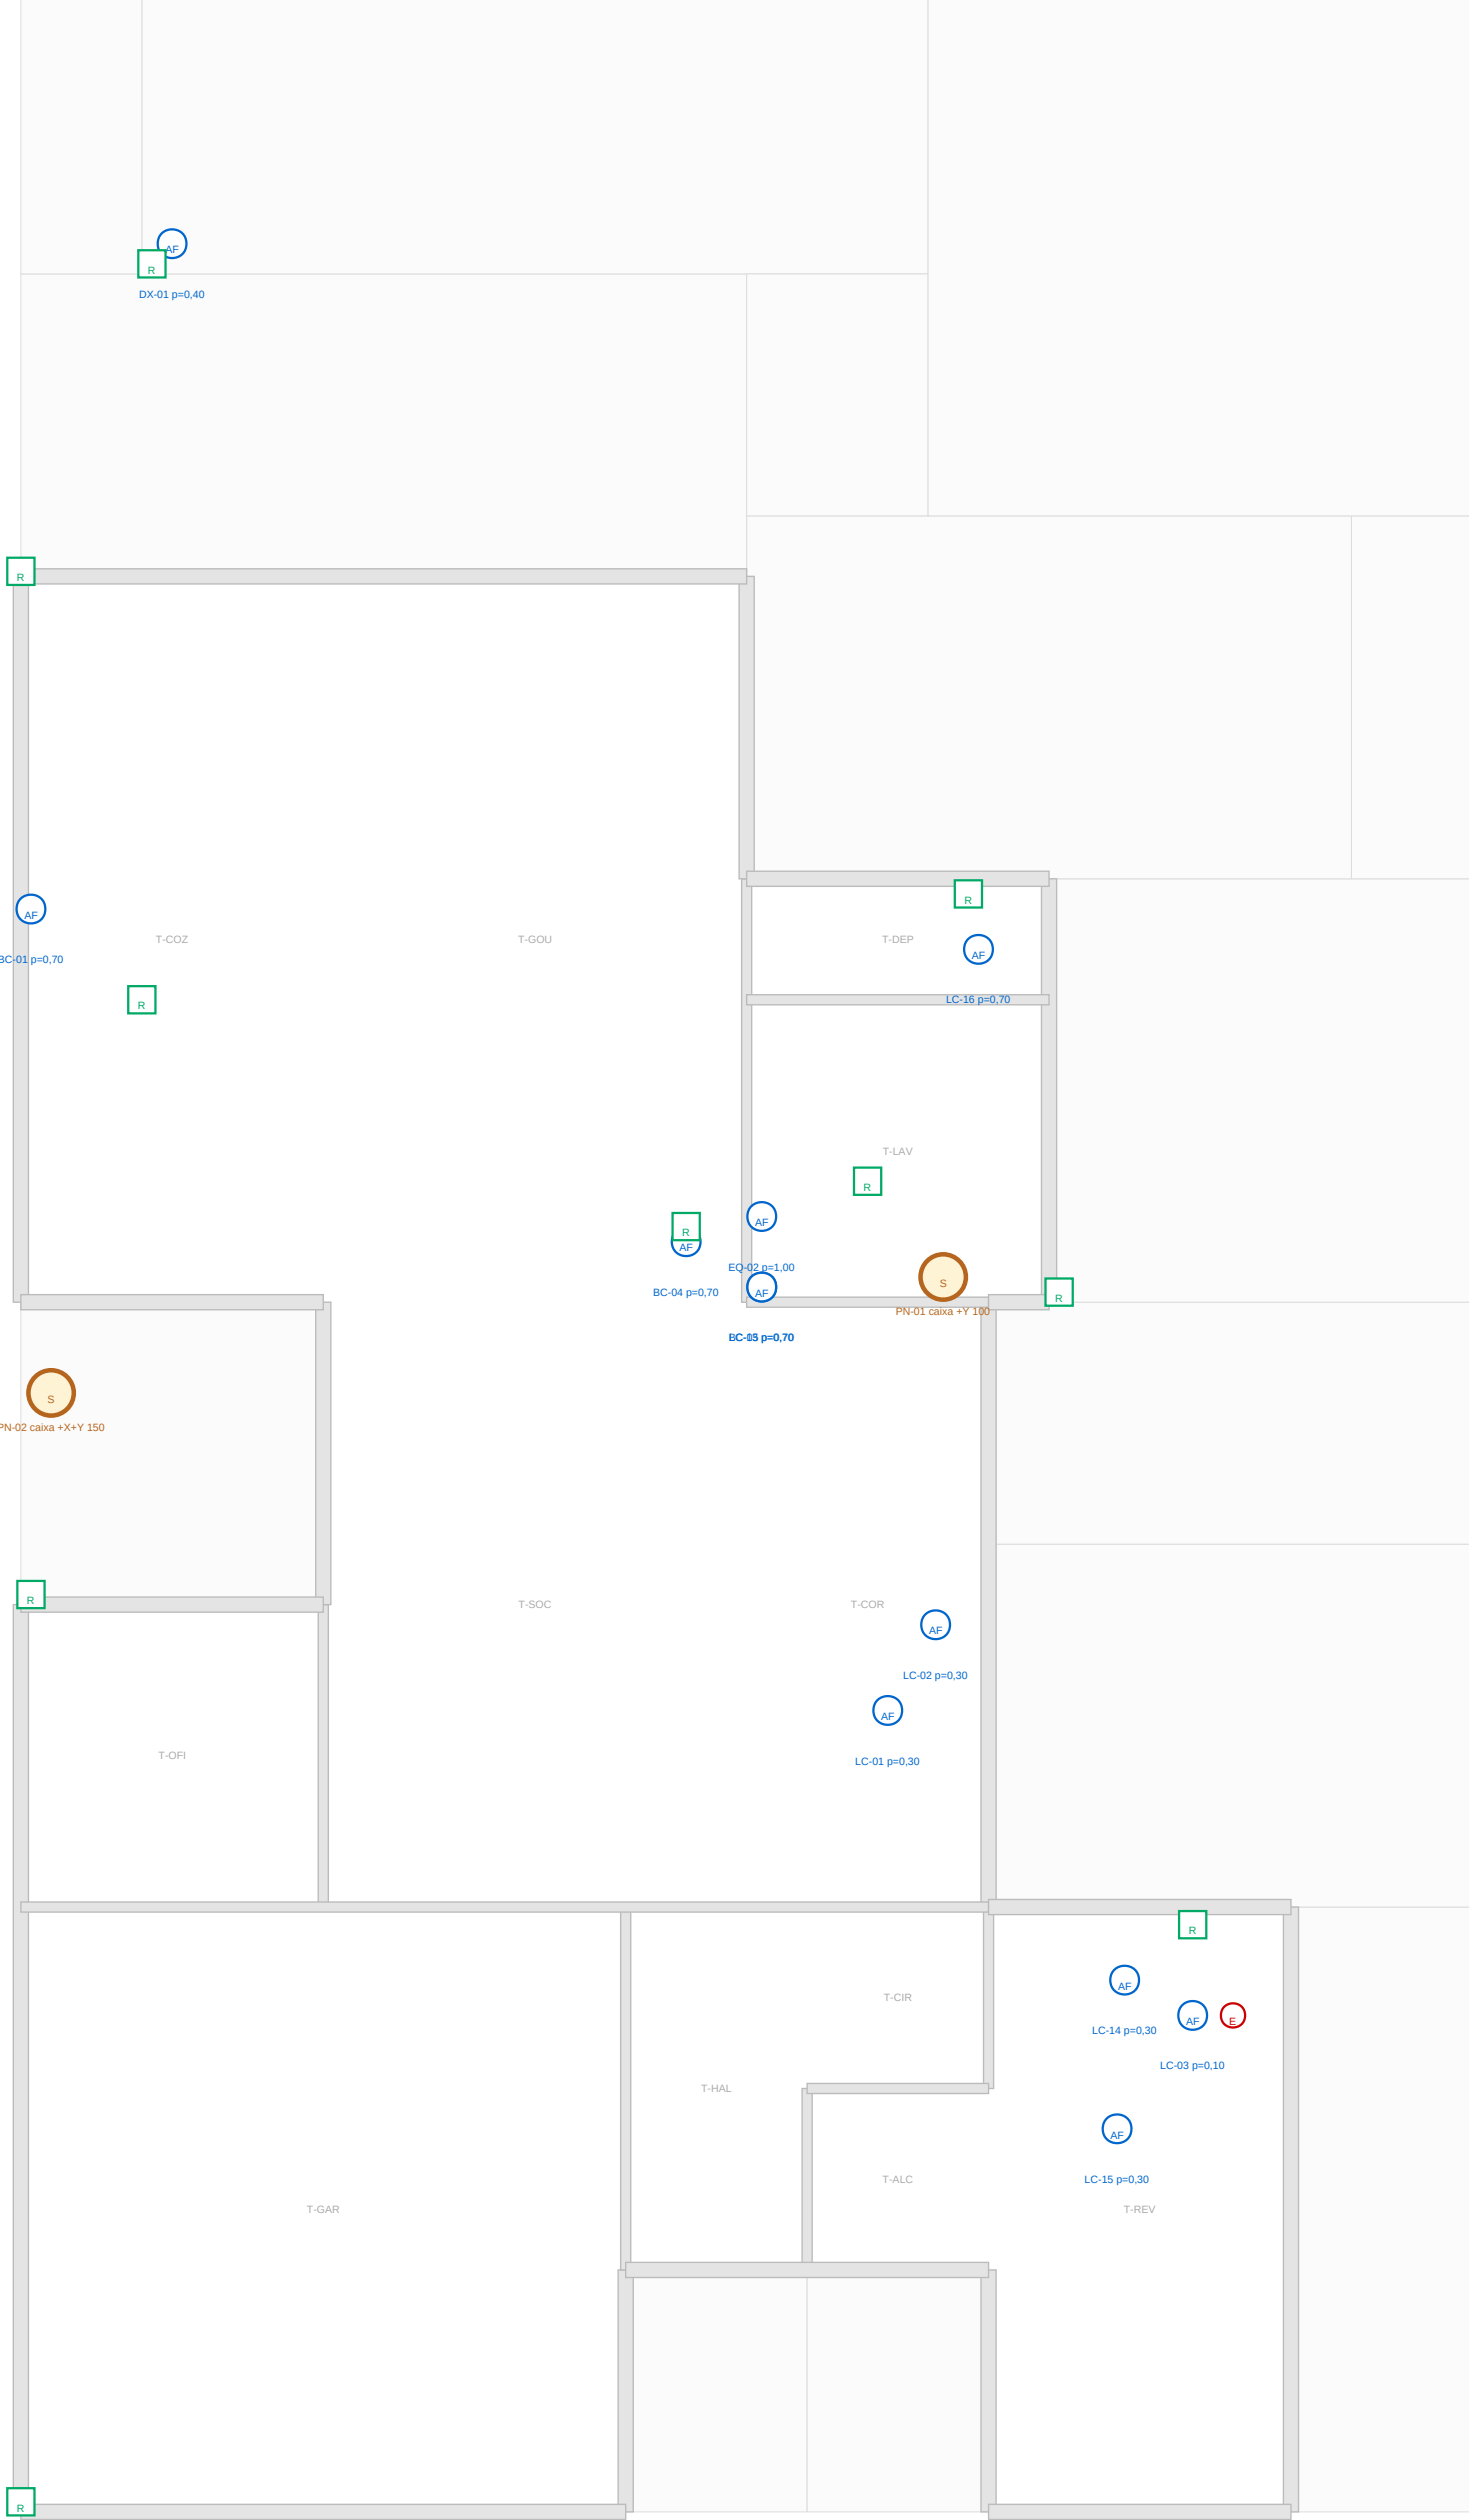


1 PONTOS HIDRAULICOS — TERREO

ESCALA 1:75

2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR

ESCALA 1:75

DIMENSIONAMENTO — AGUA FRIA E ESGOTO

TRECHO	PECAS	PESOS	Q (L/s)	DN AGUA	V (m/s)	UNC	DN ESGOTO	REGIME
Superior	8	2,10	0,435	DN25	1,39	27	DN100	pressurizado
Torre	33	6,39	0,747	DN33	1,39	36	DN100	gravidade
GERAL	25	6,39	0,884	DN33	1,42	33	DN100	gravidade

PECAS DE UTILIZACAO

COD	AMB	TIPO	PESO	UNC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	T-CORR	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-02	T-CORR	sanifera	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-03	T-REV	box	0,30	2	DN25	DN40	qns
LC-04	T-REV	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-05	T-REV	sanifera	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-06	S-ESG	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—

(continuacao)

COD	AMB	TIPO	PESO	UNC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-07	S-MAS	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-08	S-MAS	sanifera	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-09	S-MAS	box	0,30	2	DN25	DN40	qns
LC-10	T-LAV	vaso	0,30	3	DN25	DN40	—
LC-11	T-DEP	vaso	0,30	3	DN25	DN40	—

(continuacao)

COD	AMB	TIPO	PESO	UNC	DN AF	DN ESG	QUENTE
BC-01	T-CORR	pin	0,70	3	DN25	DN40	—
BC-02	T-CORR	pin	0,70	3	DN25	DN40	—
BC-03	T-LAV	sanifera	1,00	3	DN25	DN40	—
BC-04	T-DEP	sanifera	0,60	2	DN25	DN40	—

NOTAS

- Agua fria por rede de pressao (PREF. S-ESG) Q = 0,30 + vazao (dos pontos) + 0,004 L/s com 0,3 pesos.
- Alimentacao DN25 a 1,42 m/s — limitado pelo cabimento (2,0 m/s) mas pela norma (2,0 m/s).
- Esgoto por UNC (DN25) a 1,42 m/s, tubo de queda DN100, ventilacao DN40.
- Chuveiro S-ESG com peso 0,30, mas 0,40 a decisao de aquecimento requerido agua quente dentro de 2 m.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) (SOL. TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMETRICA

Unidade Consolidada

Unidade Consolidada

Unidade Consolidada

ESCALA

1:75

FORMATO A1

MALHA 400/500/500

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR RES

Unidade Consolidada

SEM ART / INT

PROJETO

26

IN-43 REV-02