


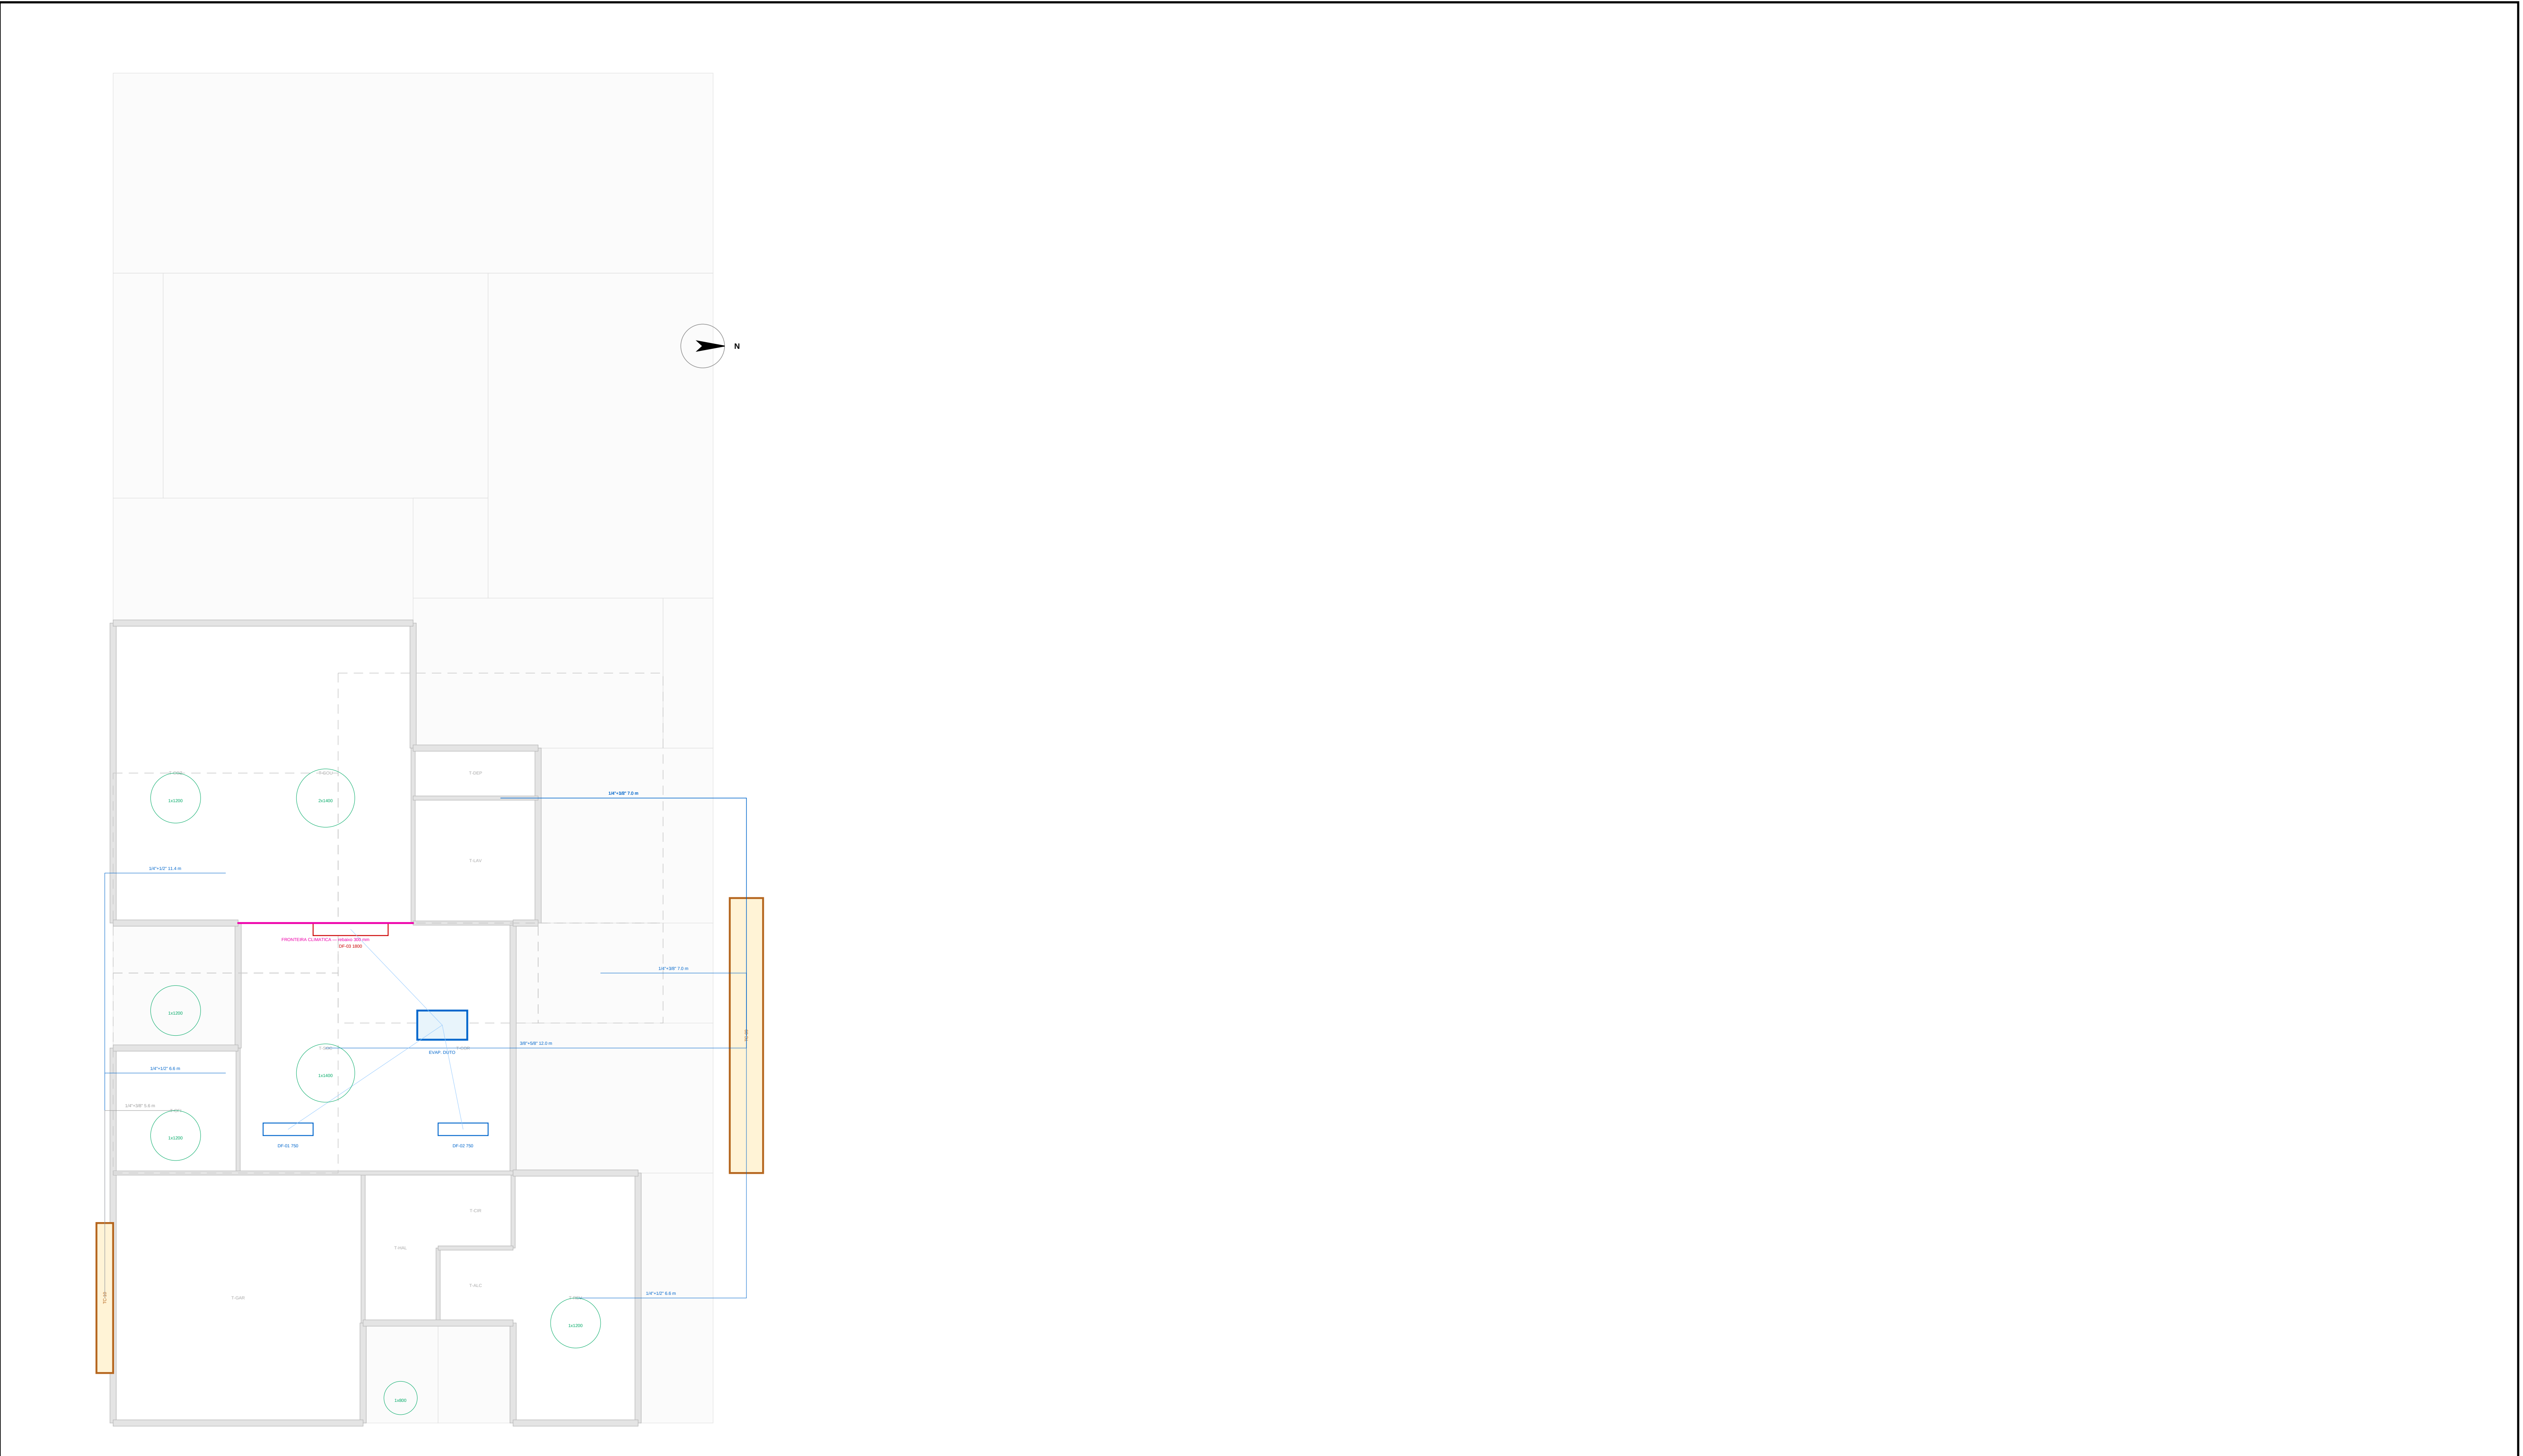

1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:75

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA										
LINHA	AMB	INCHO	BTUM	NOME (H)	BUBIDA (H)	TOTAL (H)	SUCCASOLU	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,9	7,0	1/4" x 1/2"	OKN5	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-01	18.000	2,2	2,9	6,6	1/4" x 1/2"	OKN5	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,9	6,8	1/4" x 1/2"	OKN5	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,9	11,4	1/4" x 1/2"	OKN5	80 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,9	11,0	3/8" x 1/2"	OKN5	80 g	ABR
S-005	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,9	7,0	1/4" x 3/8"	OKN5	—	ABR
FFCE	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,9	7,0	1/4" x 3/8"	OKN5	—	ABR
T-01	T-01	TC-10	9.000	1,2	2,9	9,6	1/4" x 3/8"	OKN5	—	ABR
DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTÃO										
ELEMENTO	VIAÇÃO (mm)			ONDE	OBSERVAÇÃO					
DF-01 — insulflex	750			T-001	junto parede acima do teto					
DF-02 — insulflex	750			T-001	com 100 x 100 de fix					

(continuação)			
ELEMENTO	VIAÇÃO (mm)	ONDE	OBSERVAÇÃO
DF-03 — insulflex	80	T-001	OKN5
DF-04 — insulflex	80	T-001	OKN5
DF-05 — insulflex	120	T-001	OKN5
DF-06 — insulflex	120	T-001	OKN5
DF-07 — insulflex	80	T-001	OKN5

- NOTAS
- Duto rígido de condensação. Linha mais longa 12,0 m, com o limite de contorno de 15 m.
 - Duto OKN5 com diâmetro mínimo de 20 mm e altura mínima de 200 mm, nunca ligado a engate sem duto.
 - Duto de insulflex no comprimento de 400 mm — nunca aderente ao muro.
 - Isolamento contínuo na travessa de parede, com 100 mm de isolamento na parede condutora dentro do momento.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOL TARTARUGA - P)			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
CLIMATIZAÇÃO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS			
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Linha Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RES	28
PROJETO (projetado)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA CRIA	SEM ART / INT
UNIDADE MESTRE: AM	MAQUETA (600x900)	SEM ART / INT	60-43 REV RES