


1 CARGA POR FASE
ESCALA s/ escala

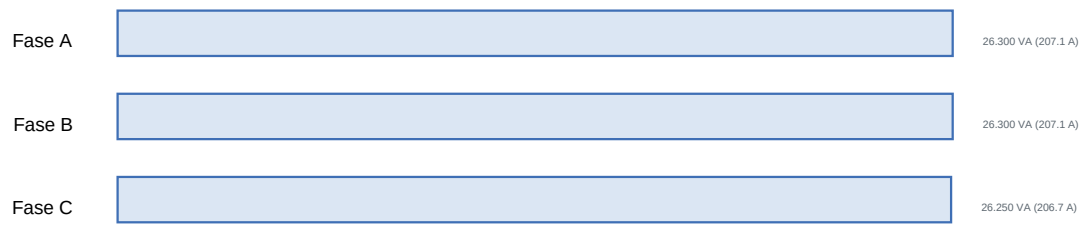

desequilíbrio de 0,18 % com 10 % admitidos — 59 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CURCULO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-1E	tar	233	7.400	A-B
TUE-1E	tar	239	7.400	A-C
TUE-1	tar	235	4.900	B-C
TUE-2	tar	235	4.900	B-C
TUE-3	tar	235	4.900	A-B
TUE-4	tar	235	4.900	A-C
TUE-13	tar	239	3.000	B-C
TUE-7-EGU	fig	127	2.700	A
TUE-10	tar	235	2.700	B-C
TUE-7-COZ	fig	127	2.800	B
TUE-5	tar	235	2.300	A-C
TUE-7-COR	fig	127	2.000	C
TUE-7-EAV	fig	127	2.950	A
TUE-7-DEP	fig	127	1.800	B
TUE-12	tar	127	1.900	C
TUE-14	tar	127	1.900	B
TUE-6	tar	235	1.400	A-C
TUE-7	tar	239	1.400	A-C
TUE-8	tar	235	1.400	A-B
TUE-9	tar	235	1.400	A-C
ILU-5-MAG	Suministro	127	1.200	B
TUE-11	tar	127	1.000	C
TUE-18	tar	127	1.000	A
ILU-7-GAR	Suministro	127	900	B
ILU-7-IGU	Suministro	127	800	C
TUE-23	tar	235	800	A-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESCOPO	SITUAÇÃO NO MODELO
rede de obras de instalações e acabamento	as montagens da estrutura esta oculta (MO-FAB e MO-MON). Hidráulica, elétrica, assentamento, pintura de campo e marcenaria podem compor-se com encargos
projetos complementares, ART e base	inclui o projeto de fundação com ART que a pendência 3 exige, o dimensionamento que a pendência 13 abela, e as bases de perfuração e dimensionais
DO, administrativo e canteiro	não há composição de DO neste modelo e decisão de quem controla, não do que se controla

ITEM	VALOR
Energia	R\$100 (20127 V (preço unitário))
Concessão/referência	Amazonas Energia – NDEE de 87 milímetros individuais
Carga instalada	76.860 VA
Demanda prevista	41.904 VA
Corrente da carga	155,6 A
Disjuntor geral	125 A
Fator de entrada	50 mcd
Névoa	50 mcd
Condição de proteção	20,0 mm2 (Tabela 58 da NBR 5410, sob tensão de fase)
Cargas em 127 V	Iluminação, TUG e eletroeletrônicos conectados
Cargas em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, secador e tomadas

DE QUEM SE COMPRA

FAMILIA	% CUESTO	COORD.	MANEJO	NOMBRES
velutaria	14,1	5	1	Du Norte Comercio, Knaf / Pilsa, Brastel / Zernis, Inzer / Sabi-Costas, O
estrobileta	20,5	5	3	Melissagora Aluminios, Equatorial Andamento, Semelhante a Velutaria Ligeira.
estrobica	8,1	5	1	Schneider / Phil Legrand, Stark, WEG, Philips / Cooper / Bello, Distribuidora
lombocoma	0,3	5	4	Du Norte Comercio, Ligo do Rio Comercio de Material de Construção, Baurat Made
acroboloboloma	8,6	5	3	Du Norte Comercio, Ligo do Rio, Baurat Materials, Prolabolo / Florio / Florio
estrobico	8,3	5	3	Du Norte Comercio, Ligo do Rio, O K Representação do Material de Construção, P
estrobica	0,3	5	1	Tecnobrasil, Baurat do Brasil, Multigrip, Kalcite, Kalg, Alga Steel / Alga Steel
lombocoma	5,9	5	3	Melissagora Aluminios, Aluminat / repolo, Polibolinas de Seta novel, Semelh
macromonoma	4,8	5	2	Macromonoma de Manaua, Tachocoma / Dell Amino, Baurat / Faria, Macromonoma
estrobileta	4,3	5	1	Du Norte Comercio, Tigra, Anaco / Wawa, Puyupira / Colaborar / SE, Schneider
serafico	4,0	5	1	Tecnobrasil, Baurat do Brasil, Inhamira, MPS Steel, Alga Steel
lombocoma	3,8	5	2	Decca / Cerezo, Cecol, Roca / Celso, Ligo de acabamentos de Manaua, O
gaurica	3,5	5	2	Empreendimento de Juntas de Manaua, Sireni / BASF, Cidral / Autolubom, Sireni
espargomoma	3,4	5	1	Ligo de climatização de Manaua, G / Sarmiento / Dalm, Mela / Digh, Jacuzzi
colobomata	3,2	5	0	Kingpinho Inova, Regenerat Tufas, Thermocelva, Graia, Colobomata
lombocoma	0,1	5	2	Cler, Surmac / Baurat, Du Norte Comercio, Obraem, Distribuidora de l

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento dos sistemas modelados	R\$ 838.573,41
For 1/2 de area fechada	R\$ 3159.7302
Entrepiso para obra entogue	R\$ 4667.7302 (partido de material 80%)
Index steel frame popular / medio / alto	R\$ 3042.24 / 0543.81 / 0205.34 por 1/2 (partido: 2020-50)
CUR Anisotropia 90 x 90	R\$ 2460.0002 (2020)
Pisoado	33.4 m ² alapis do projeto — o tem de floor abaco, porque o entrego abaco e menor
Valor de projeto	Valor 1.200 (proj) do trabalho do trabalho locatario e total a R\$ 1.127.468.08

NOTAS

- A pendência 7 fechou com a decisão do proprietário: trifásico, 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para ar e chuveiro.

- Confirmar o esquema abriu trabalho em vez de fechar: num 220/227 a carga de 127 fica entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o DESEQUILIBRIO — que instalação monofásica não tem.

- A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa-la para o dia da montagem e entregar ao electricista uma decisão que muda a corrente de cada fase

- Preços seguem (H): a pesquisa devolve fornecedor e índice público, não preço unitário por fornecedor.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM SOG 2ª ETAPAA 21			
PROJETO ARQUITETONICO			
QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANCA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR 013	40
10x152 (convites)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA REB	
UNIDADE METRICA: MM	MAIUSCULO/000000	SEM ANO 1987	
			04-12-1983