


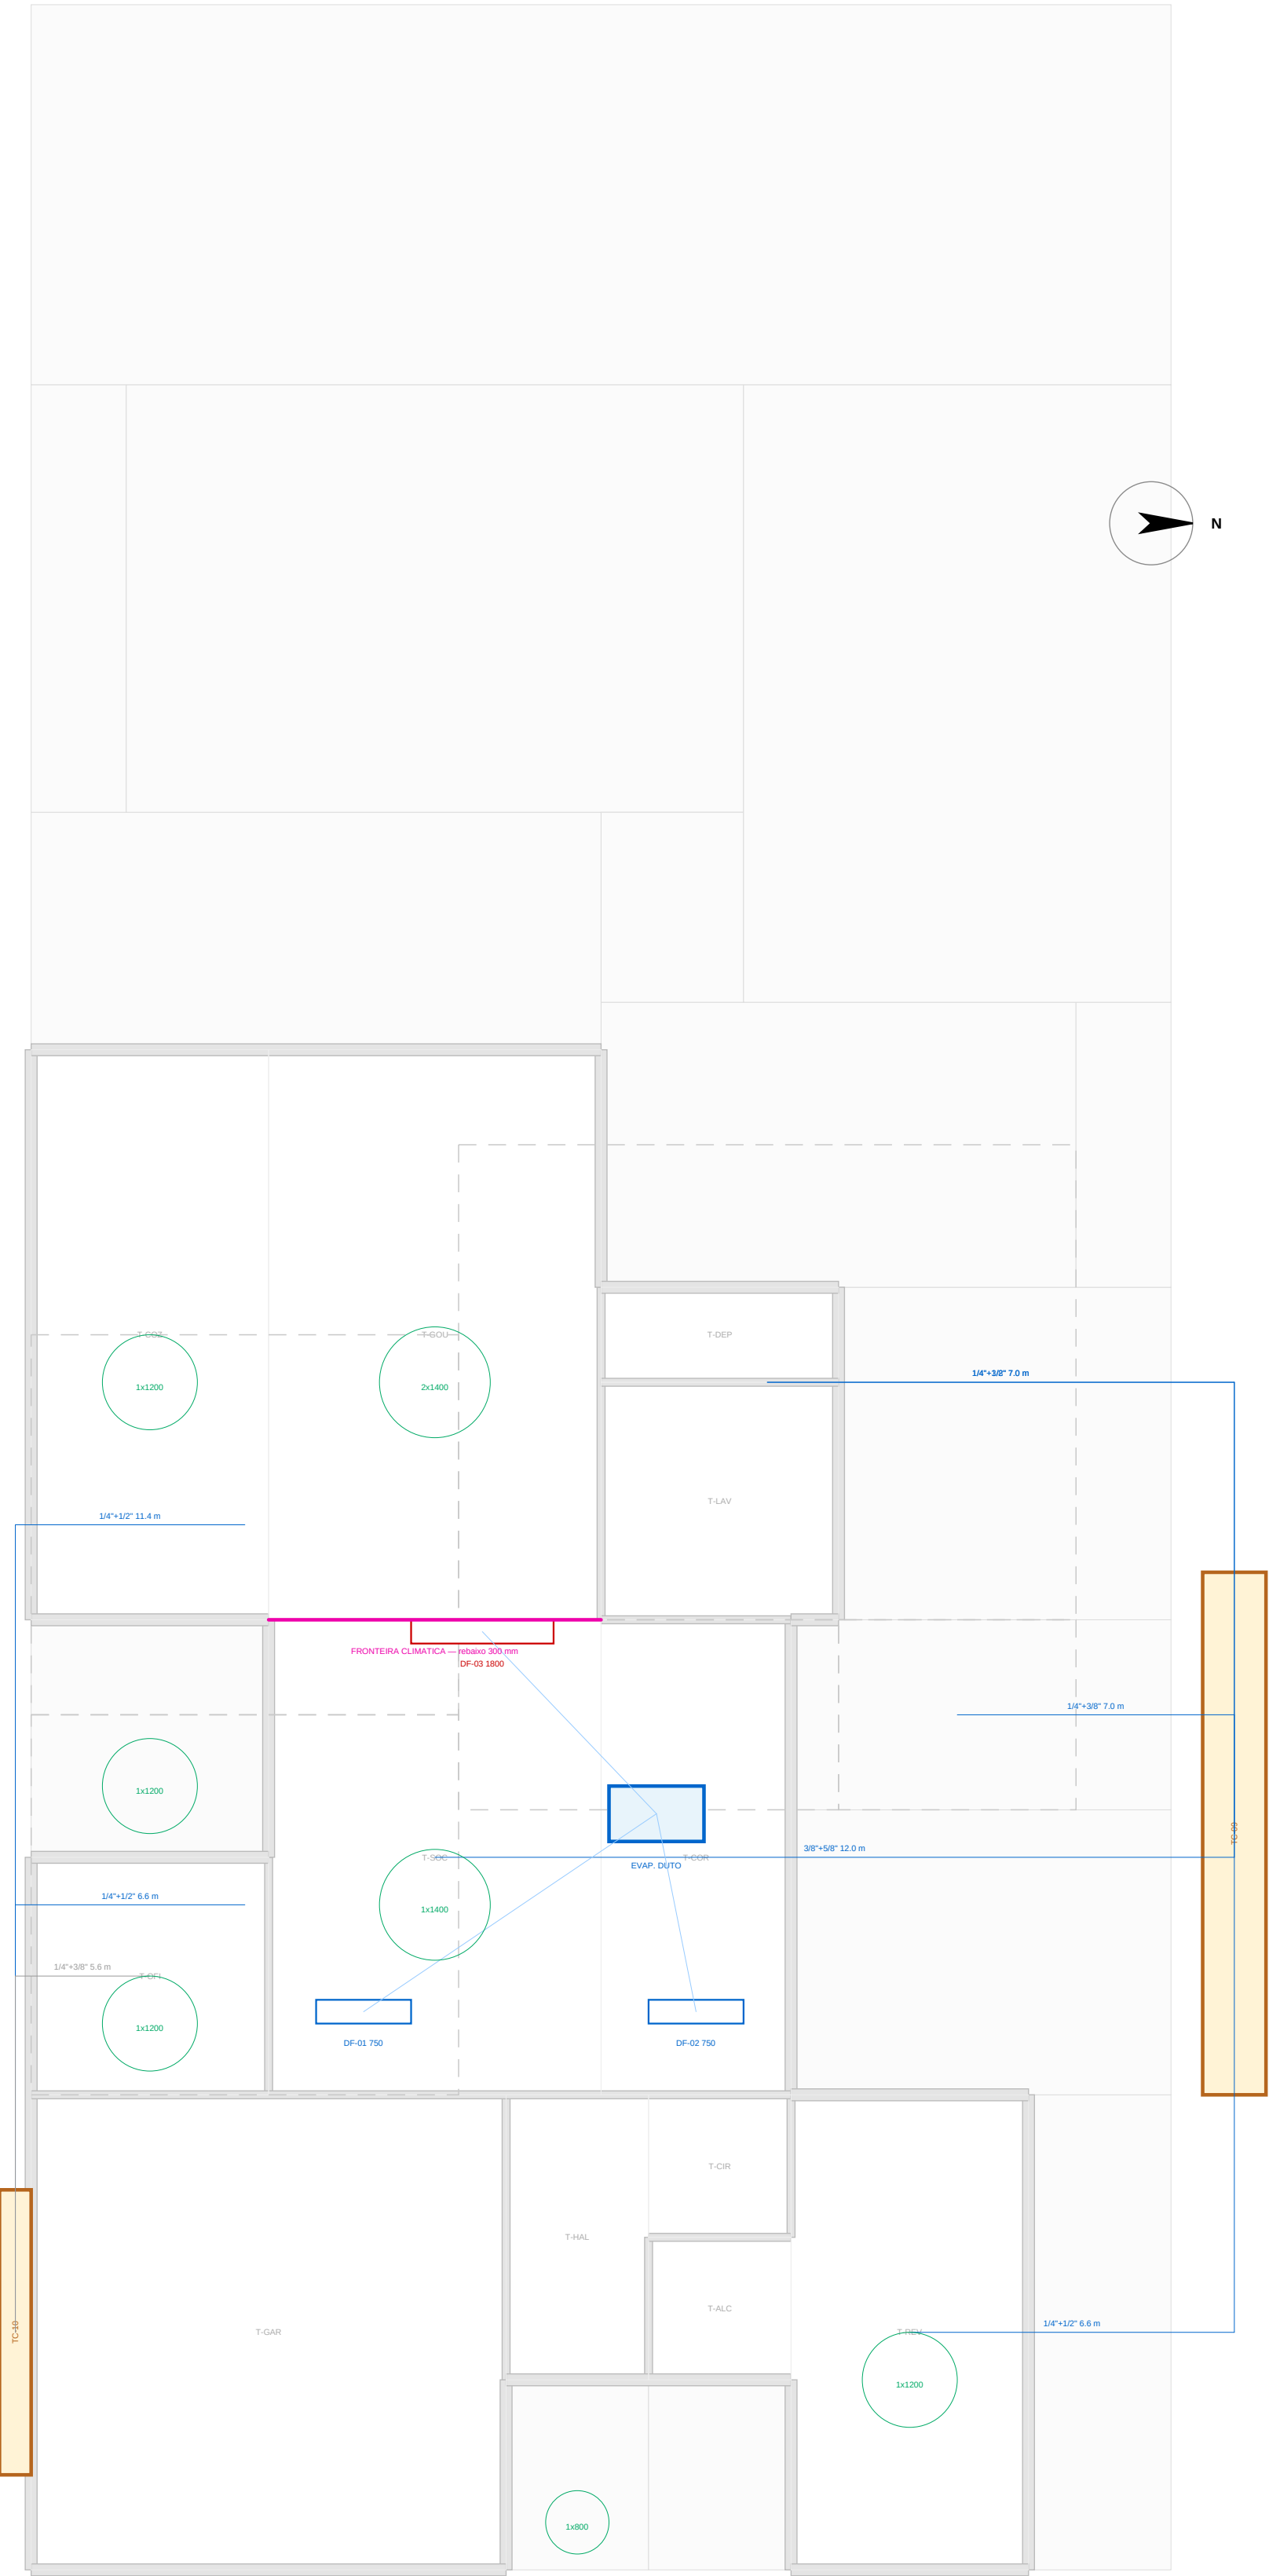

1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS  
ESCALA 1:75

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

| LINHA | AMB   | INCHO | BTUM   | NOME (H) | BUBIDA (H) | TOTAL (H) | SUCCASOLU  | DREN | CARGA EXTRA | FASE |
|-------|-------|-------|--------|----------|------------|-----------|------------|------|-------------|------|
| S-001 | S-001 | TC-01 | 18.000 | 1,6      | 3,9        | 7,0       | 14" x 1/2" | DN25 | —           | ABR  |
| T-REV | T-REV | TC-01 | 18.000 | 2,2      | 2,9        | 6,6       | 14" x 1/2" | DN25 | —           | ABR  |
| S-002 | S-002 | TC-10 | 18.000 | 1,2      | 3,9        | 6,8       | 14" x 1/2" | DN25 | —           | ABR  |
| S-003 | S-003 | TC-10 | 18.000 | 6,0      | 3,9        | 11,4      | 14" x 1/2" | DN25 | 80 g        | ABR  |
| S-004 | S-004 | TC-08 | 20.000 | 1,6      | 2,9        | 11,0      | 38" x 3/8" | DN25 | 80 g        | ABR  |
| S-005 | S-005 | TC-09 | 9.000  | 1,6      | 3,9        | 7,0       | 14" x 3/8" | DN25 | —           | ABR  |
| PFCE  | S-005 | TC-09 | 9.000  | 1,6      | 3,9        | 7,0       | 14" x 3/8" | DN25 | —           | ABR  |
| T-001 | T-001 | TC-10 | 9.000  | 1,2      | 2,9        | 9,6       | 14" x 3/8" | DN25 | —           | ABR  |

| ELEMENTO           | VALOR (mm) | UNID. | OBSERVAÇÃO                   |
|--------------------|------------|-------|------------------------------|
| UF-01 — isolamento | 750        | T-001 | para parede externa do edif. |
| UF-02 — isolamento | 750        | T-001 | com, sob o piso de laj.      |

(continuação)

| ELEMENTO            | VALOR (mm) | UNID. | OBSERVAÇÃO                   |
|---------------------|------------|-------|------------------------------|
| UF-03 — isolamento  | 80         | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-04 — isolamento  | 80         | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-05 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-06 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-07 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-08 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-09 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-10 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-11 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-12 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-13 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-14 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-15 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-16 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-17 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-18 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-19 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-20 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-21 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-22 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-23 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-24 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-25 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-26 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-27 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-28 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-29 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-30 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-31 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-32 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-33 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-34 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-35 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-36 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-37 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-38 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-39 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-40 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-41 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-42 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-43 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-44 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-45 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-46 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-47 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-48 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-49 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-50 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-51 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-52 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-53 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-54 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-55 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-56 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-57 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-58 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-59 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-60 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-61 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-62 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-63 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-64 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-65 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-66 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-67 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-68 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-69 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-70 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-71 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-72 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-73 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-74 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-75 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-76 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-77 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-78 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-79 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-80 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-81 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-82 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-83 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-84 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-85 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-86 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-87 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-88 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-89 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-90 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-91 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-92 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-93 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-94 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-95 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-96 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-97 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-98 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-99 — isolamento  | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |
| UF-100 — isolamento | 120        | T-001 | para parede interna do edif. |

- NOTAS
- Dots ricos de condensação. Linha mais longa 12,0 m, com o limite de contorno de 15 m.
  - Drenos DN25 com diâmetro mínimo de 2% e altura antes da descarga, nunca ligado a engate sem alça.
  - Duto de isolamento no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
  - Isolamento contínuo na travessa de parede, com bucha de passagem, com o isolamento na parede contendo dentro do montado.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOL TARTARUGA-PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZAÇÃO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

|                     |                |                        |               |
|---------------------|----------------|------------------------|---------------|
| BASE GEOMÉTRICA     | ESCALA         | EXATIDÃO               | PROVA         |
| Unidade Consolidada | 1:75           | ESTUDO PRELIMINAR RES  | 28            |
| Unidade Consolidada | FORMATO A1     | ISO LIBERADO PARA CRIA | SEM ART / INT |
| Unidade Consolidada | VALOR 60000000 | SEM ART / INT          | SEM REV RES   |