


1 CARGA POR FASE
ESCALA s/ escala

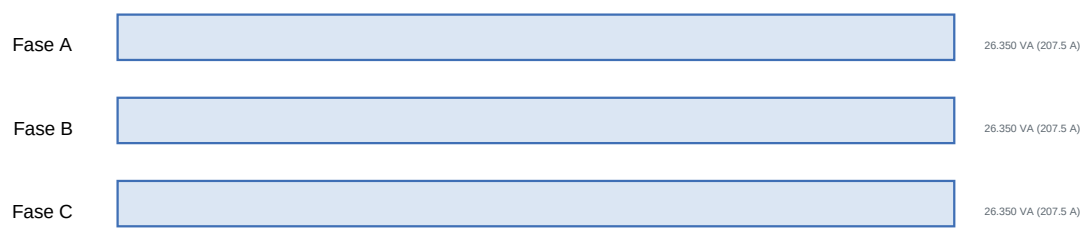

desequilíbrio de 0,00 % contra 10 % admitidos — 58 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CURCULO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-1E	tar	220	7.400	A-B
TUE-1E	tar	220	7.400	A-C
TUE-1	tar	220	4.900	B-C
TUE-2	tar	220	4.900	B-C
TUE-3	tar	220	4.900	A-B
TUE-4	tar	220	4.900	A-C
TUE-12	tar	220	3.000	B-C
TUE-7-EGU	fig	127	2.700	A
TUE-10	tar	220	2.700	B-C
TUE-7-COZ	fig	127	2.800	B
TUE-5	tar	220	2.300	A-C
TUE-7-COR	fig	127	2.000	C
TUE-7-EAV	fig	127	2.900	A
TUE-7-DEP	fig	127	1.800	B
TUE-12	tar	127	1.900	C
TUE-14	tar	127	1.900	B
TUE-6	tar	220	1.400	A-C
TUE-7	tar	220	1.400	A-C
TUE-8	tar	220	1.400	A-B
TUE-9	tar	220	1.400	A-C
ILU-5-MAJ	suministro	127	1.200	B
TUE-11	tar	127	1.000	C
TUE-18	tar	127	1.000	A
ILU-7-GAR	suministro	127	900	B
ILU-7-IGU	suministro	127	800	C
TUE-23	tar	220	800	A-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESCOPO	SITUAÇÃO NO MODELO
uso de obra de instalação e acabamento	no o montagem de estruturas está onçada (MO-FAB e MO-MON) hidráulica, elétrica, acusticamente, pintura de campo e acabamento podem compor com encargos
projetos complementares, ART e licas	inclui o projeto de fundação com ART que a pendência é segura, o laudo técnico que a pendência é 13 obra, e o laudo de perfuração e concretagem
IDA, administração e controle	nao há composição de IDA neste modelo, e decisão de quem controla, não do que se controla

PADRAO DE ENTRADA

ITEM	VALOR
Esquadria	48x60x120 V (preço unit. m²)
Conexão elétrica (referência)	Arquitetos Energia – NDEE (C. 87) eólicos individuais
Carga instalada	76.800 VA
Demanda prevista	44.224 VA
Corrente de projeto	116,1 A
Disjuntor geral	125 A
Reserva de entrada	50 mm²
Núcleo	50 mm²
Condutor de proteção	25,0 mm² (Tabela 58 da ABNT NBR, ver anexo da obra)
Carga em 127 V	Iluminação, TUG e eletrodomésticos conectados
Carga em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, secadores e bombas

DE QUEM SE COMPRA

FAMILIA	Nº CUESTO	COORD.	MANEJO	NOMBRES
velasca	12,7	5	1	Do Norte Comercio, Knaf / Pilsa, Dieris, Isener / San-Cabasa, O
incollate	8,6	5	3	Melissagis Altimurus, Equapilus Adipentus, Semipilus e Velutusa Lapis.
manerona	8,3	5	2	Maneronas de Manas, Tudocilus / Deel Anus, Salinas e Parada, Manerona
avento	8,7	5	3	Do Norte Comercio, Lago de Rio, O K Supremacius de Material de Construcción, P
alestica	8,3	5	1	Schneider / Plus Lugardus, Slack, Jélio, Pélus / Osaris / Daria, Disubodius
lichada	8,1	5	3	Melissagis Altimurus, Altimus / Hydus, Polycatus de Irata Immo, Semio
lodocan	7,8	5	4	Do Norte Comercio, Lago de Rio Comercio de Material de Construcción, Baur Made
evolucionis	7,8	5	3	Do Norte Comercio, Lago de Rio, Baur Material, Prolibius / Elone / Porio
estruous	7,3	4	1	Trechomarus, Barstani de Brast, Mulloporis, Devilis Kani, Alge Steel / Age M
estababio	4,4	4	1	Do Norte Comercio, Tigris, Anacrus / Wavus, Puyocian / Colatocian / M. Schneider
serafico	2,6	5	3	Trechomarus, Barstani de Brast, Nahamus, MFS Steel, Alge Steel
patras	2,2	5	2	Decca / Cereus, Decus, Kora / Celus, Lago de acabados de Manas, Du Operio
gauris	3,2	5	2	Exposicion de Jofrus de Manas, Suvris / BASF, Cielus / Automobile, Spon-
expansionis	3,0	5	1	Lago de climatizaci6n de Manas, GJ / Samsung / Daria, Melius / Digh, Jancius
colomatus	2,8	5	0	Kingspan Insula, Regenera Tallas, Thermocelul, Graus, Colomatus
signao	2,2	5	2	Clus, Survris / Bauris, Du Norte Comercio, Obrenas, Distribuci6n de f

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento dos sistemas modelados	R\$ 1.057.692,33
For C-2 de area fechada	R\$ 3480.25402
Entrepiso para area estagao	R\$ 13.78.24942 (quantidade de material 80m)
Index steel frame popular / medio / alto	R\$ 3042.241 / 0543.83 / 0205.34 para C-2 (chamado: 2020-06)
CUR Armaçao 10x10	R\$ 2480.0002 (200m)
Pisoado	72.7% alvenaria do popular — o tem de ficar abaco, porque o estagio abaco e menor
Regra de placa	taxa 1.200 (preço) de trabalho do trabalho local e taxa 1 R\$ 1.245.454,52

NOTAS

- A pendência 7 fechou com a decisão do proprietário: trifásico, 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para ar e chuveiro.

- Confirmar o esquema abriu trabalho em vez de fechar: num 220/227 a carga de 127 fica entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o DESEQUILIBRIO — que instalação monofásica não tem.

- A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa-la para o dia da montagem e entregar ao eletricitista uma decisão que muda a corrente de cada fase

- Preços seguem (H): a pesquisa devolve fornecedor e índice público, não preço unitário por fornecedor.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 2025 TAVANNA P1			
PROJETO ARQUITETONICO			
QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO			
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada pro-R22 (previsto) LEGENDA: MISTRE: AM	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MAQUETA: 400/300/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R22 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM DATA RHT	PREVISÃO 40 de 78 REVIS