


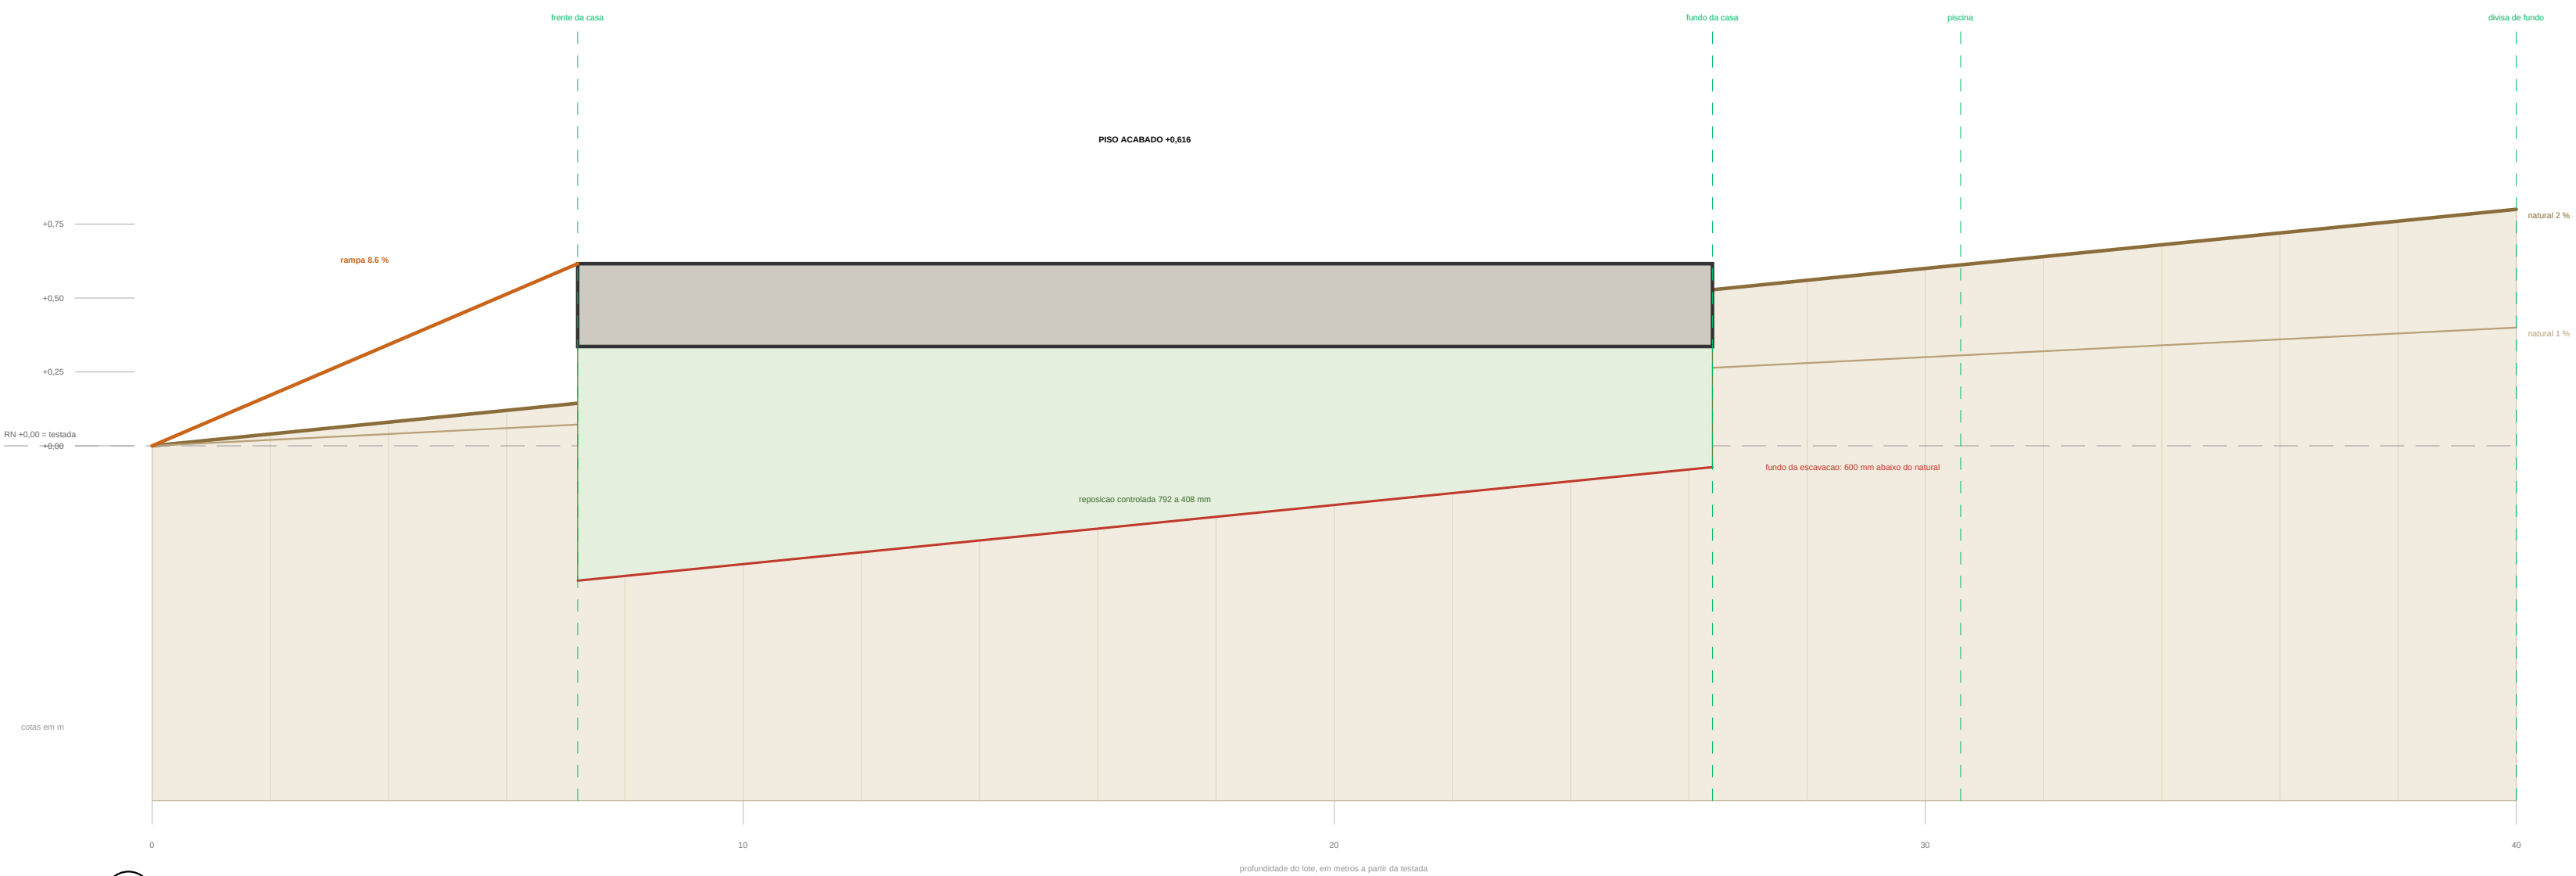

1 Perfil longitudinal do terreno e plataforma
ESCALA H 1:100 - V 1:20

COTAS DO PROJETO — NAS DUAS PONTAS DA FAIXA DECLARADA

	A 1 %	A 2 %	CRITÉRIO
Natural na frente da casa	+172	+144	cota, natural(0) do caso
Natural no fundo da casa	+084	+028	cota, natural(0) do caso
Declividade sobre a casa	100	384	em 10.2 m de profundidade
Plataforma (depois da reposição)	+100	+108	cota média; compensa com o alente
Piso acabado do terreno	+040	+038	plataforma + nível 100 + nível 380
Folga sobre a base	400	520	proteção de enruaamento e nível por gradiente

REPOSIÇÃO CONTROLADA — A ESPESURA DEIXA DE SER ÚNICA

	A 1 %	A 2 %	NOTA
No fundo (depois do)	304	408	máximo permitido 250 mm
No frente (depois do)	600	792	a plataforma e uma de
base	600	600	e por isso o VOLUME não muda
Compensação de 100 mm	2 x 3	2 x 3	compensação a 90 % do Proctor normal
Cota de regularização	0.0 m3	0.0 m3	cota dentro da faixa que o SPT exigiu
Alente de regularização	0.0 m3	0.0 m3	alente

ACESSO E ESCOAMENTO

	A 1 %	A 2 %	CRITÉRIO
Tempo de escoamento	0.2 %	0.0 %	conformado com 10 % de taxa de escoamento
Subida e descida	400 mm	520 mm	no local de forma de 7.2 m
Queda de nível público	400 mm	520 mm	no sentido da saída, sem elevação de nível

POR QUE A REGULARIZAÇÃO CUSTA ZERO m3

O SPT representa o primeiro metro por uniformidade (0 a 0.4 m de comprimento).
A regularização 500 mm de todo o terreno é a mesma, regularizada.
Material controlado. Essa regularização já é a mesma.

A plataforma fica na cota MÉDIA do terreno sob a casa. Assim, o nível da
regularização é a mesma. Como a regularização é a mesma, o
volume médio não muda, a declividade média não muda, a declividade média não muda.

O que muda é a estrutura, não o comprimento. A regularização da base
representa a mesma, a mesma de quantidade de compactação sob o ponto de
ponto, e o movimento do solo da regularização passa a ser base de
confirmação da obra, com erro por unidade e por área.

SITIO CONFIRMADO PELO PROPRIETÁRIO

Frente	Leite (na rua)
Fundo	Casa
Lateral	Norte e Sul
Topografia	plano, 1 % a 2 % para a rua
Vegetação	sem árvore grande na implantação
Estado	sem edificação ali a Oeste ou Norte
Vegetação	cruzeiro Norte/Sul
Solo	solos SP-03/03/03 prováveis sobre a declividade

Previsão 10: convenção de lateral expandida no novo. Previsão 17: levantamento planimétrico sobre as cotas.

VENTO — ROBUSTEZ A CATEGORIA DE RUGOSIDADE (NBR 6123)

	CAT. IV (ventosidade)	CAT. III (vento alente)	LEITURA
12 no tipo de plataforma	0.780	0.884	z = 4.75 m, classe B
Velocidade característica	23.8 m/s	25.5 m/s	V0 = 30 m/s (classe de vento)
Pressão dinâmica	referência	referência	A pressão é quantificada na velocidade
Uso das faixas de contenção	50 % (0 a 50 % (1))	50 % (0 a 50 % (1))	de duas passagens
Anequamento no chumbador	5.0 m/s	5.4 m/s	cota 2.0 m no nível de expansão
Mais, pois o caso	identico	identico	a vento governa 10 e 10 m/s, e os dois são 10 m/s

O solo do que não foi regularizado ali a Oeste nem a Norte, mas o que não está a Categoria B.

Em vez de escavar a base na obra, o projeto já verificou na obra. A queda dentro do seu caso.

NOTAS
- Perfil longitudinal de todo o terreno (depois, 0% a 100% no fundo (depois)).
- Declividade confirmada pelo proprietário: 1 % a 2 % no sentido da rua. O desenho mostra o caso de 2 %, que é o pior para volume de terra.
- EXAGERO VERTICAL DE 3x — horizontal 1:100, vertical 1:20. Sem exagero, 520 mm em 40 m não se vê no papel.
- A plataforma fica na cota MÉDIA sob a casa, com o alente de compensação, e os dois cabem dentro da faixa de 500 mm que o SPT já exigiu.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | 100% TUBO (100%)

PROJETO ARQUITETÔNICO

TERRENO — PERFIL NATURAL, PLATAFORMA E COTAS

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada por RZD (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA H 1:100 · V 1:20 FORMATO: A1 MÁQUINA: 600/500/500	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RES NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 47 60-70 REV (REV)
---	---	---	--------------------------------