


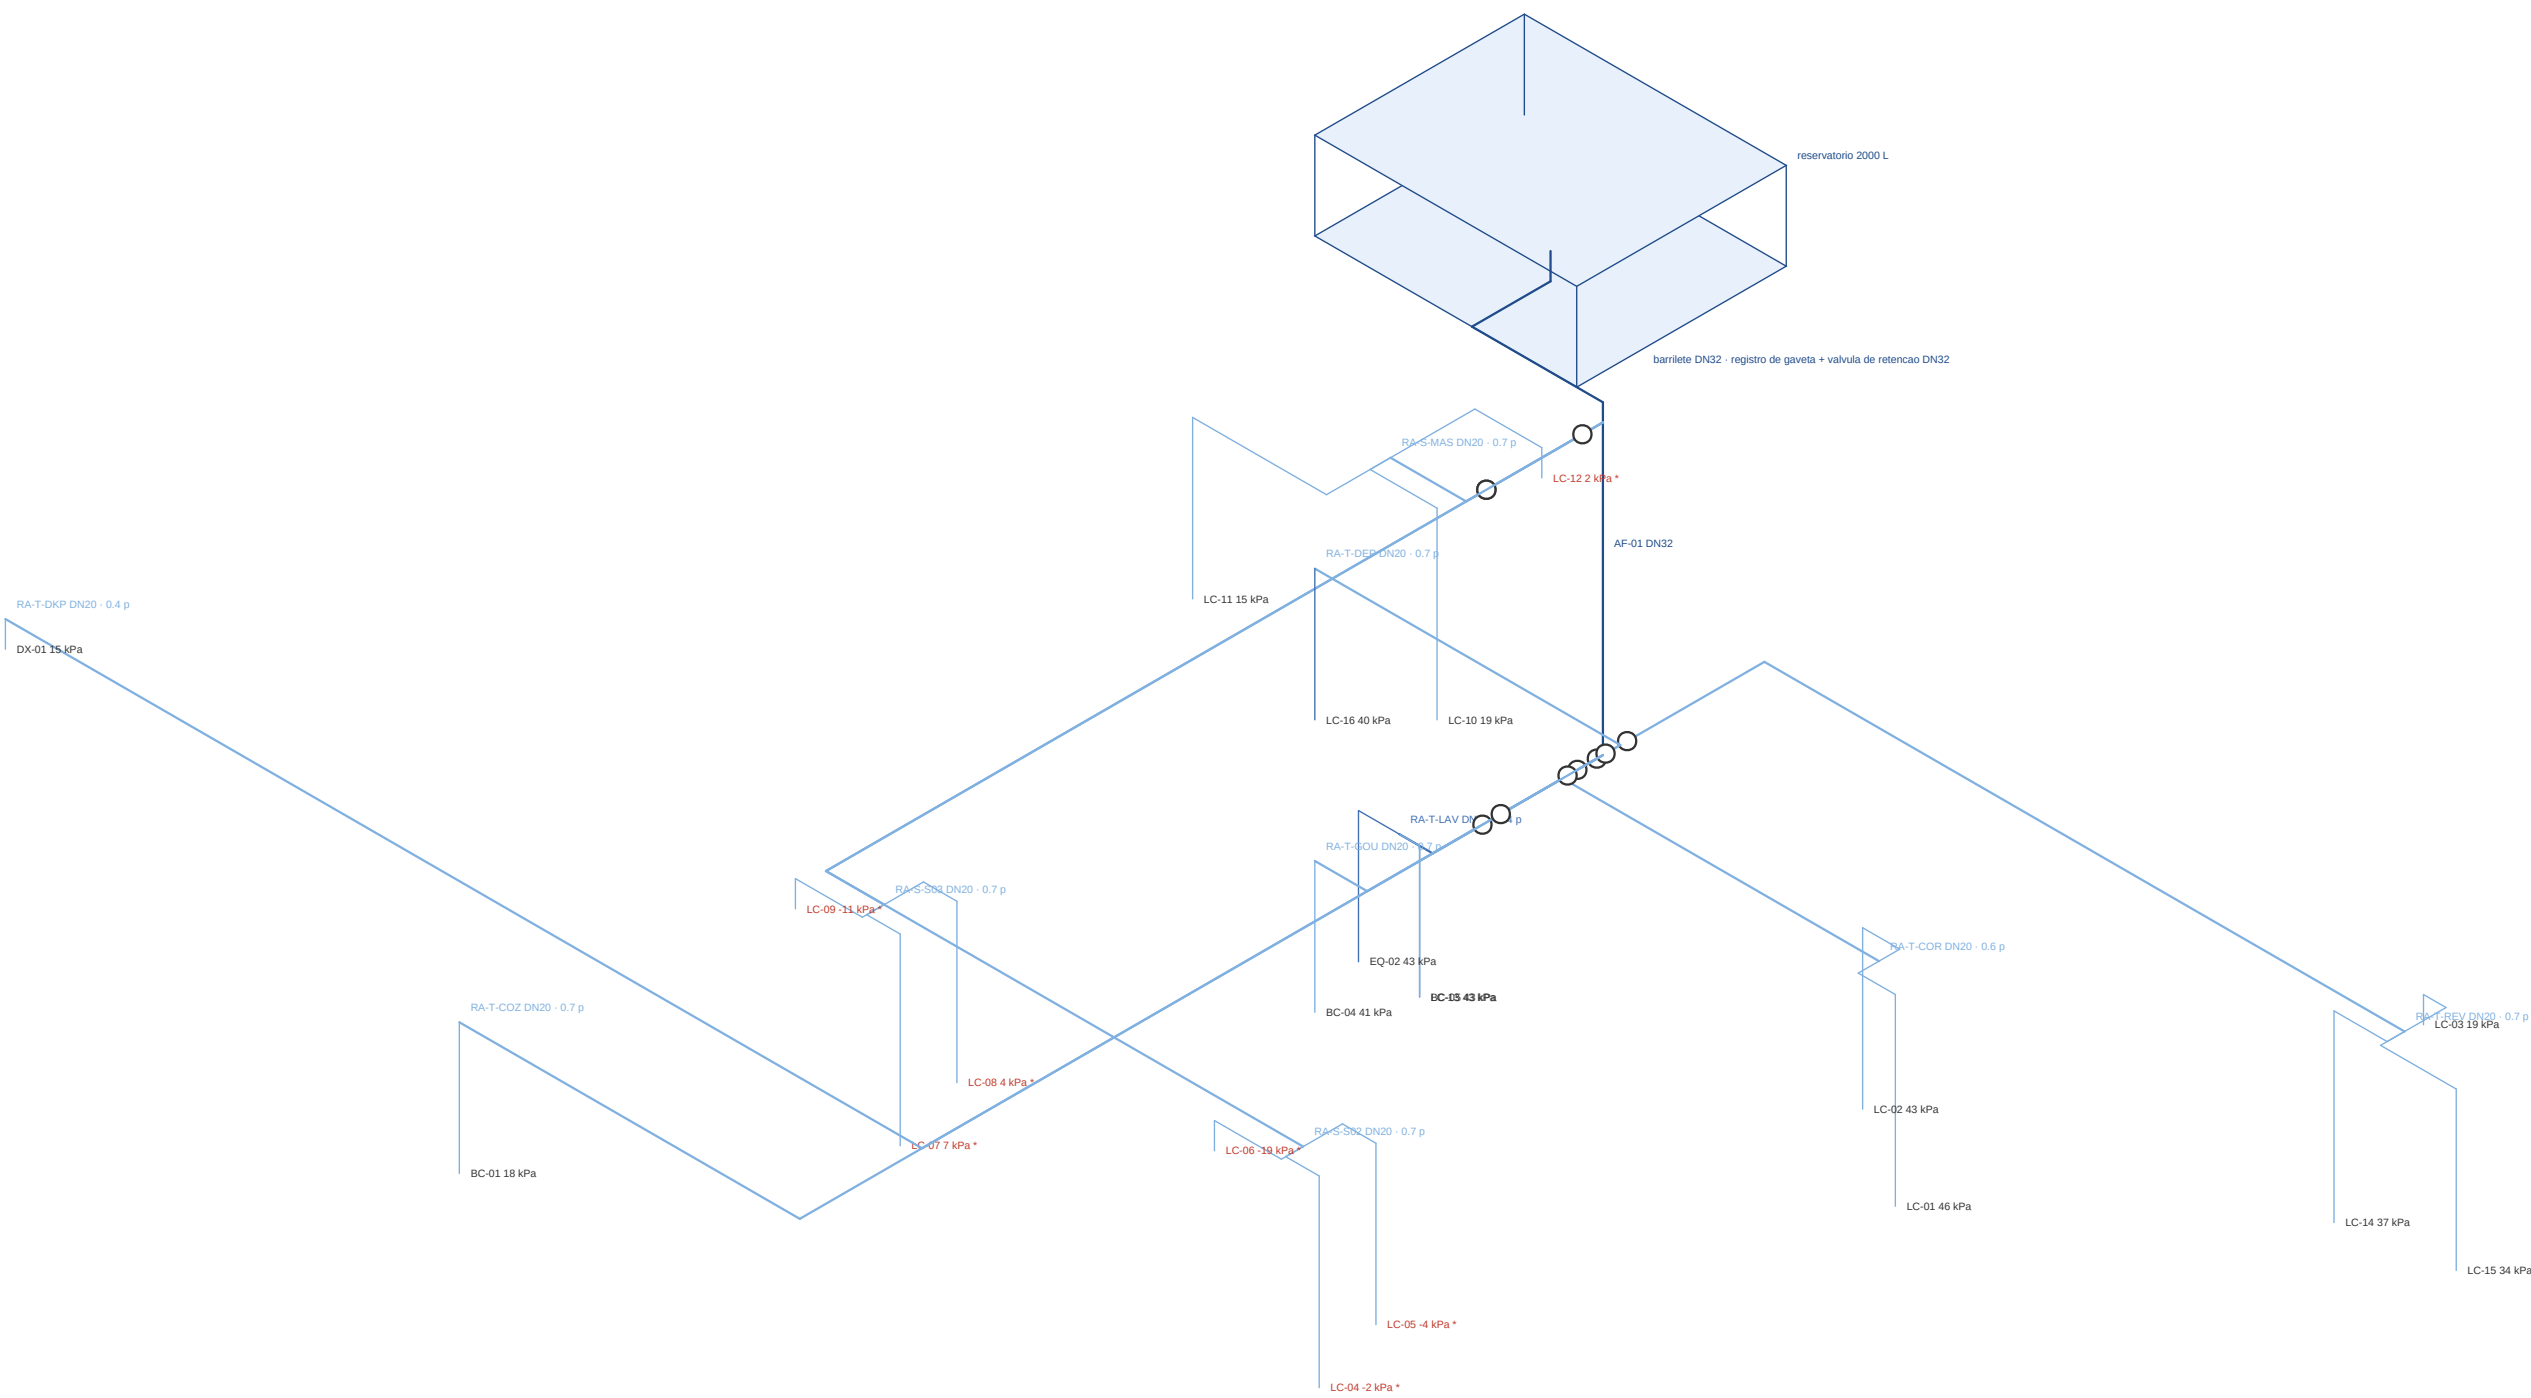


DIAGRAMA VERTICAL

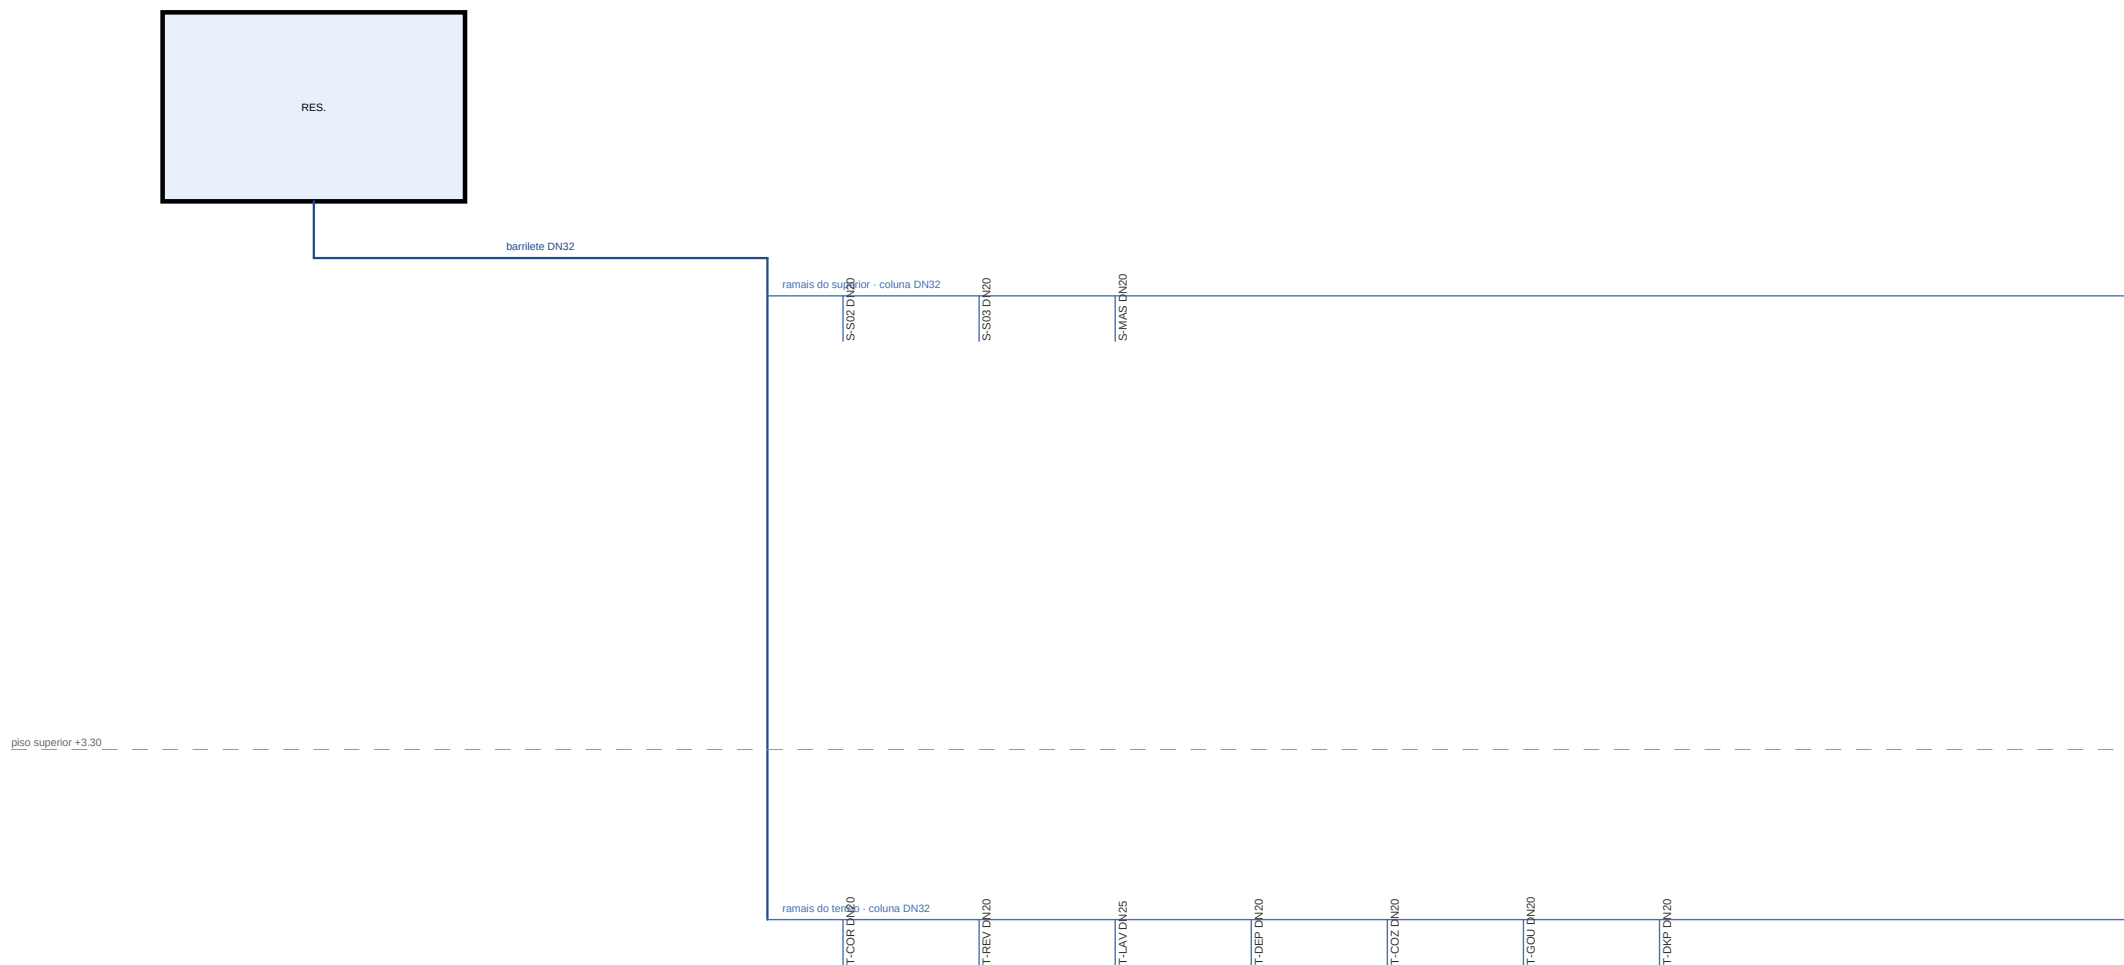

PRESSAO EM CADA PEÇA (kPa)

PEÇA	AMB	TIPO	x mm	SUB	ESTAT.	PEDRAS	DNAM.	COMO
LC-01	T-COM	voto	300	DN02	90	14	-46	gravidade
LC-02	T-COM	banheiro	300	DN02	97	14	-43	gravidade
LC-03	T-REV	box	200	DN02	42	23	-39	gravidade
LC-04	T-REV	voto	300	DN02	40	23	-37	gravidade
LC-05	T-REV	banheiro	300	DN02	97	23	-34	gravidade
LC-06	S-S02	voto	3000	DN02	26	29	-2	TC-14
LC-07	S-S02	banheiro	3000	DN02	24	29	-4	TC-14
LC-08	S-S02	box	3000	DN02	39	29	-19	TC-14
LC-09	S-S02	voto	3000	DN02	36	33	-7	TC-14
LC-10	S-S02	banheiro	3000	DN02	24	21	-4	TC-14
LC-11	S-S02	box	3000	DN02	33	23	-11	TC-14
LC-12	S-MAS	voto	3000	DN02	26	6	-19	gravidade
LC-13	S-MAS	banheiro	3000	DN02	24	39	-16	gravidade
LC-14	S-MAS	voto	3000	DN02	33	6	-2	TC-14
LC-15	T-LAV	torque	300	DN02	94	11	-42	gravidade
LC-16	T-DEP	torque	300	DN02	94	14	-40	gravidade
BC-01	T-COZ	box	300	DN02	94	36	-18	gravidade
BC-02	T-COZ	box	300	DN02	94	33	-41	gravidade
BC-03	T-LAV	box	300	DN02	94	33	-43	gravidade
EQ-02	T-LAV	banheira	300	DN02	94	11	-43	gravidade
DX-01	T-DEP	chuveiro	2000	DN02	42	27	-15	gravidade

TRECHOS — BARRILETE, COLUNA E RAMAIS

TRECHO	DN	PESOS	Q/L	L m	PESOA MPa
BAR	DN02	6.3	0.884	3.3	3.8
COL S	DN02	6.3	0.884	0.2	0.2
COL T	DN02	6.3	0.747	3.3	3.3
RA-T-COM	DN02	0.9	0.232	4.9	6.2
RA-T-REV	DN02	0.7	0.231	11.0	16.8
RA-S-S02	DN02	0.7	0.231	17.2	24.8
RA-S-S02	DN02	0.7	0.231	11.5	16.5
RA-S-MAS	DN02	0.7	0.231	2.9	4.2
RA-T-LAV	DN02	2.4	0.480	2.6	3.8
RA-T-DEP	DN02	0.7	0.231	4.4	6.4
RA-T-COZ	DN02	0.7	0.231	16.7	21.6
RA-T-ODU	DN02	0.7	0.231	4.0	5.7
RA-T-DEP	DN02	0.6	0.19	25.0	19.4

REGISTROS — 18

COD	ONDE	TIPO
RS-GERAL	saída do reservatório (barrilete)	registro de guerra + válvula de re
RS-COL-S	ramais do superior	registro de guerra DN02
RS-COL-T	ramais do inferior	registro de guerra DN02
RS-T-COM	entrada do ramal de T-COM	registro de guerra DN02
RS-T-REV	entrada do ramal de T-REV	registro de guerra DN02
RS-S-S02	entrada do ramal de S-S02	registro de guerra DN02
RS-S-S02	entrada do ramal de S-S02	registro de guerra DN02
RS-S-MAS	entrada do ramal de S-MAS	registro de guerra DN02
RS-T-LAV	entrada do ramal de T-LAV	registro de guerra DN02
RS-T-DEP	entrada do ramal de T-DEP	registro de guerra DN02
RS-T-COZ	entrada do ramal de T-COZ	registro de guerra DN02
RS-T-ODU	entrada do ramal de T-ODU	registro de guerra DN02
RS-T-DEP	entrada do ramal de T-DEP	registro de guerra DN02
RP-LC-03	box LC-03	registro de pressão DN02
RP-LC-06	box LC-06	registro de pressão DN02
RP-LC-09	box LC-09	registro de pressão DN02
RP-LC-12	box LC-12	registro de pressão DN02
RP-DX-01	chuveiro externo DX-01	registro de pressão DN02

NOTAS

- Reservatório de 2000 L, com fundo a +6,20 m, barrilete DN02 a +5,90 m, coluna AF-02 DN02.
- Pressão dinâmica + estática (barra mínima 200 mm sobre o fundo) menos as perdas por Fricção (PVC) com 30 % de localidade, mínimo 10 kPa (NBR 5626).
- Tubo: para peça com 15 kPa — peça por gravidade. Superior: para peça com 10 kPa — 7 peças se funcionarem com o pressurizador TC-14. E contra, não o fizes, que perfura o equipamento.
- Registro de guerra na entrada de cada ramal, registro de pressão em cada chuveiro, geral com referência no barrilete.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AGUA FRIA — ISOMETRICO, DIAGRAMA VERTICAL, PRESSOES E REGISTROS

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada RS-PS2 (previável) UNIDADE METRICA: mm	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 605/500/500	EXTENSÃO ESTUDO PRELIMINAR RS NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PRONCHIA 63 6/78 REV 02
---	---	---	-------------------------------