


LISTA DE MATERIAL — TOTAIS

ITEM	QTD	UN
cablo 1,5 mm2 PFC	309.4	m
cablo 1,5 mm2 base	309.4	m
cablo 1,5 mm2 neutro	309.4	m
cablo 2,5 mm2 PFC	647.8	m
cablo 2,5 mm2 base	654.7	m
cablo 2,5 mm2 neutro	390.9	m
cablo 4 mm2 PFC	99.2	m
cablo 4 mm2 base	170.4	m
cablo 4 mm2 neutro	28.0	m
cablo 6 mm2 PFC	46.4	m
cablo 6 mm2 base	105.0	m
cablo 6 mm2 neutro	32.7	m
estructura compuesta CH20	922.6	m
estructura compuesta CH25	129.6	m
disruptor 10 A 3P neutro C	21	un
disruptor 10 A 3P neutro C	10	un
disruptor 16 A 3P neutro C	2	un
disruptor 16 A 3P neutro C	3	un
disruptor 20 A 3P neutro C	16	un
disruptor 20 A 3P neutro C	1	un
disruptor 20 A 3P neutro C	4	un
disruptor 40 A 3P neutro C	2	un
DR 40 A 30 mA	3	un
CPS classe 2 (30 mA, 3P+N)	1	un
disruptor geral 25 A neutro	1	un
disruptor 25 A neutro (intertrancado de QGD)	1	un
Quadro geral de modulos ... QPS	1	un
Quadro superior 66 modulos ... QPS	1	un
terminal 3P+N (25 V)	62	un
terminal 3P+N (220 V, 1U8)	26	un
interruptor (bancos)	23	un
ponto de luz (luzes integradas)	58	un
cabo 4 x 2	140	un

POR CIRCUITO — 59

DEC	QD	minD	CDAO m	ELETH	m	DSZ	TOW	INT	WT	LIZ
TUM-1	QDS	6	43.1	DNDS	16.4	45.43 P	1	0	0	
TUM-2	QDS	6	61.5	DNDS	15.5	26.14 P	1	0	0	
TUM-3	QDS	6	55.2	DNDS	12.7	26.14 P	1	0	0	
TUM-4	QDS	4	52.5	DNDS	15.5	26.24 P	1	0	0	
TUM-5	QDS	4	50.3	DNDS	16.8	26.14 P	1	0	0	
TUM-6	QDS	4	47.5	DNDS	16.8	25.14 P	1	0	0	
TUM-7	QDS	23	50.7	DNDS	30.2	18.14 P	1	0	0	
TUM-1-CO2	QDS	4	79.9	DNDS	30.2	26.14 P	1	0	0	
TUM-18	QDS	23	75.1	DNDS	25.7	18.14 P	1	0	0	
TUM-1-CO2	QDS	6	80.7	DNDS	30.2	26.14 P	10	0	0	
TUM-5	QDS	23	53.9	DNDS	18.0	18.14 P	1	0	0	
TUM-1-CO2	QDS	23	56.3	DNDS	18.4	26.14 P	5	0	0	
TUM-14-2	QDS	23	75.7	DNDS	26.2	26.14 P	1	0	0	
TUM-1-CO2	QDS	23	75.5	DNDS	26.2	26.14 P	3	0	0	
TUM-12	QDS	23	80.7	DNDS	30.2	18.14 P	1	0	0	
TUM-14	QDS	23	80.7	DNDS	30.2	18.14 P	1	0	0	
TUM-6	QDS	23	52.2	DNDS	17.7	18.14 P	1	0	0	
TUM-7	QDS	23	52.5	DNDS	17.5	18.14 P	1	0	0	
TUM-8	QDS	23	50.3	DNDS	16.8	18.14 P	1	0	0	
TUM-9	QDS	23	47.5	DNDS	16.8	18.14 P	1	0	0	
TUM-5-SMS	QDS	15	52.2	DNDS	17.7	25.14 P	1	0	0	8
TUM-11	QDS	23	75.2	DNDS	25.7	25.14 P	1	0	0	
TUM-18	QDS	23	50.3	DNDS	16.8	25.14 P	1	0	0	
TUM-1-GAR	QDS	15	45.1	DNDS	16.4	25.14 P	0	0	0	4
TUM-1-GO	QDS	15	79.9	DNDS	26.6	15.14 P	0	0	0	6
TUM-23	QDS	23	53.8	DNDS	13.5	15.14 P	1	0	0	
TUM-24	QDS	23	52.2	DNDS	17.7	15.14 P	1	0	0	
TUM-1-SO2	QDS	15	52.8	DNDS	18.0	15.14 P	1	0	0	0
TUM-1-SO2	QDS	15	52.5	DNDS	17.5	15.14 P	0	0	0	5
TUM-5-SMS	QDS	15	50.3	DNDS	16.8	15.14 P	0	0	0	5
TUM-5-SMS	QDS	15	52.2	DNDS	17.7	20.14 P	6	0	0	0
TUM-TONE	QDS	23	45.1	DNDS	16.4	25.14 P	0	0	0	0
TUM-1-CO2	QDS	23	53.9	DNDS	18.0	25.14 P	1	0	0	0
TUM-1-SO2	QDS	23	53.9	DNDS	18.0	25.14 P	0	0	0	0
TUM-1-CO2	QDS	15	80.7	DNDS	30.2	15.14 P	0	0	0	0
TUM-5-SMS	QDS	23	52.5	DNDS	17.5	25.14 P	5	0	0	4
TUM-5-SMS	QDS	23	50.3	DNDS	16.8	25.14 P	5	0	0	0
TUM-18	QDS	23	61.5	DNDS	20.5	15.14 P	1	0	0	0
TUM-17	QDS	23	61.5	DNDS	20.5	15.14 P	1	0	0	0
TUM-20	QDS	23	45.1	DNDS	16.4	25.14 P	1	0	0	0
TUM-11	QDS	23	58.3	DNDS	19.4	25.14 P	1	0	0	0
TUM-14-2	QDS	15	47.5	DNDS	16.8	15.14 P	0	0	0	2
TUM-1-REV	QDS	23	47.5	DNDS	16.8	25.14 P	4	0	0	0
TUM-1-CO2	QDS	15	58.3	DNDS	19.4	15.14 P	0	0	0	0
TUM-1-TAG	QDS	23	36.2	DNDS	35.5	25.14 P	2	0	0	0
TUM-1-REV	QDS	23	25.8	DNDS	11.3	25.14 P	3	0	0	0
TUM-14-2	QDS	15	39.0	DNDS	17.7	26.14 P	3	0	0	6
TUM-5-SMS	QDS	23	25.8	DNDS	11.3	25.14 P	3	0	0	0
TUM-21	QDS	23	45.1	DNDS	16.4	25.14 P	1	0	0	0
TUM-14-2	QDS	15	36.2	DNDS	35.5	15.14 P	0	1	2	0
TUM-14-2	QDS	15	36.7	DNDS	35.5	15.14 P	2	0	0	0
TUM-1-CO2	QDS	23	36.7	DNDS	35.5	25.14 P	2	0	0	0
TUM-1-CO1	QDS	15	53.9	DNDS	18.0	15.14 P	0	1	2	0
TUM-14-2	QDS	15	75.2	DNDS	25.7	15.14 P	0	1	2	0
AO-15-10	QDS	15	39.8	DNDS	13.5	15.14 P	0	1	2	0
AO-14-2	QDS	15	39.7	DNDS	13.5	15.14 P	0	1	2	0
AO-1-CO2	QDS	15	36.7	DNDS	12.2	15.14 P	0	1	1	0
AO-1-CO2	QDS	15	75.5	DNDS	25.2	25.14 P	0	1	1	0

SISTEMA FOTOVOLTAICO — DIAGRAMA

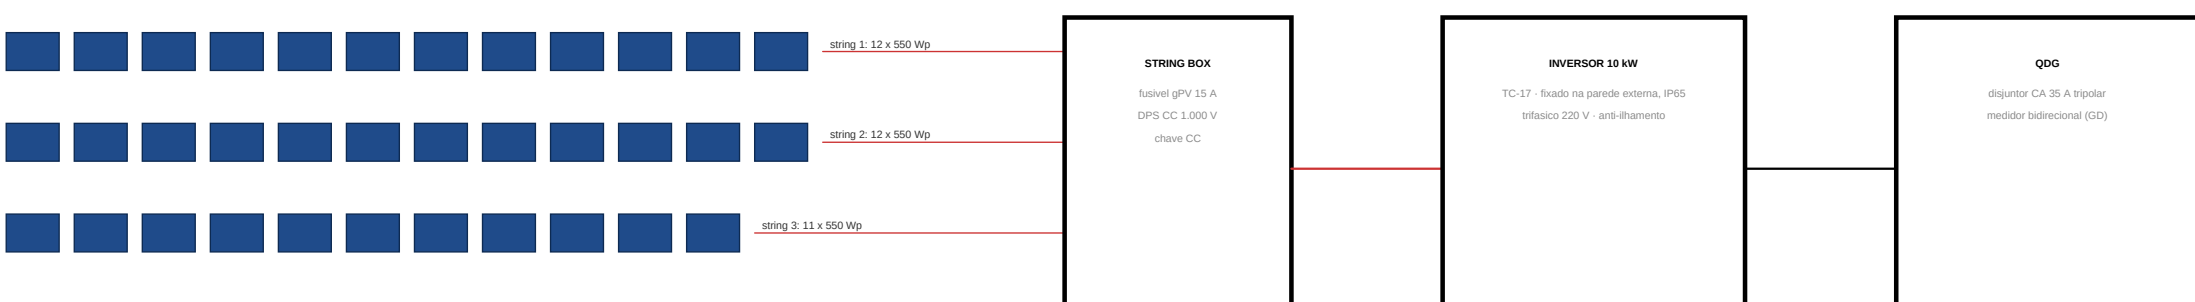

PASSAGEM DOS CABOS SOLARES

cobertura de superior (PVR, sem sombra) -> descida pela face norte em eletroduto PVC DN25 aparente pintado
-> TC-17 a 1.500 mm do piso: 10,9 m de percurso x 2 condutores = PE
estruturas: trilho de alumínio sobre a telha, presilhas intermediárias e de extremidade, 4 fixações por módulo; carga 962 kg em 90,4 m²
aterramento dos trilhos na malha do SPOA (PFI-41)

NOTAS

- Calcular a linha de fôto de material vendida da soma dos circuitos da PM-65: cabo por seco e cor (fase na cor da fase, neutro azul, PE verde), eletrodo por diâmetro, diâmetro por corrente e potência.
- Comprimentos por percurso Manhattan do quadro ao centro do ambiente x 1,2 (limite inferior declarado, como em nucleotecnologias) mais descida e subida.
- Fatores: 67,5 kWh/Vh → 58,8 kWh → 35 modulos de 250 Wp em 3 strings, inversor 22 kW (TC-37) na placa fotovoltaica.
- Cabos: 60 metros x 2mm² 1/18 V em eletrodos proprio da cabotagem ao inversor; string box com fusivel, DPSC e chave seccionadora; diâmetro CA na QGG.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUITE TARUMA (H)

ELETRICA — MATERIAL POR CIRCUITO E SISTEMA FOTOVOLTAICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R72	61
pis-#32 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 040	MALHA 600/300/150	SEM ART / RPT	de 64 REV R72