


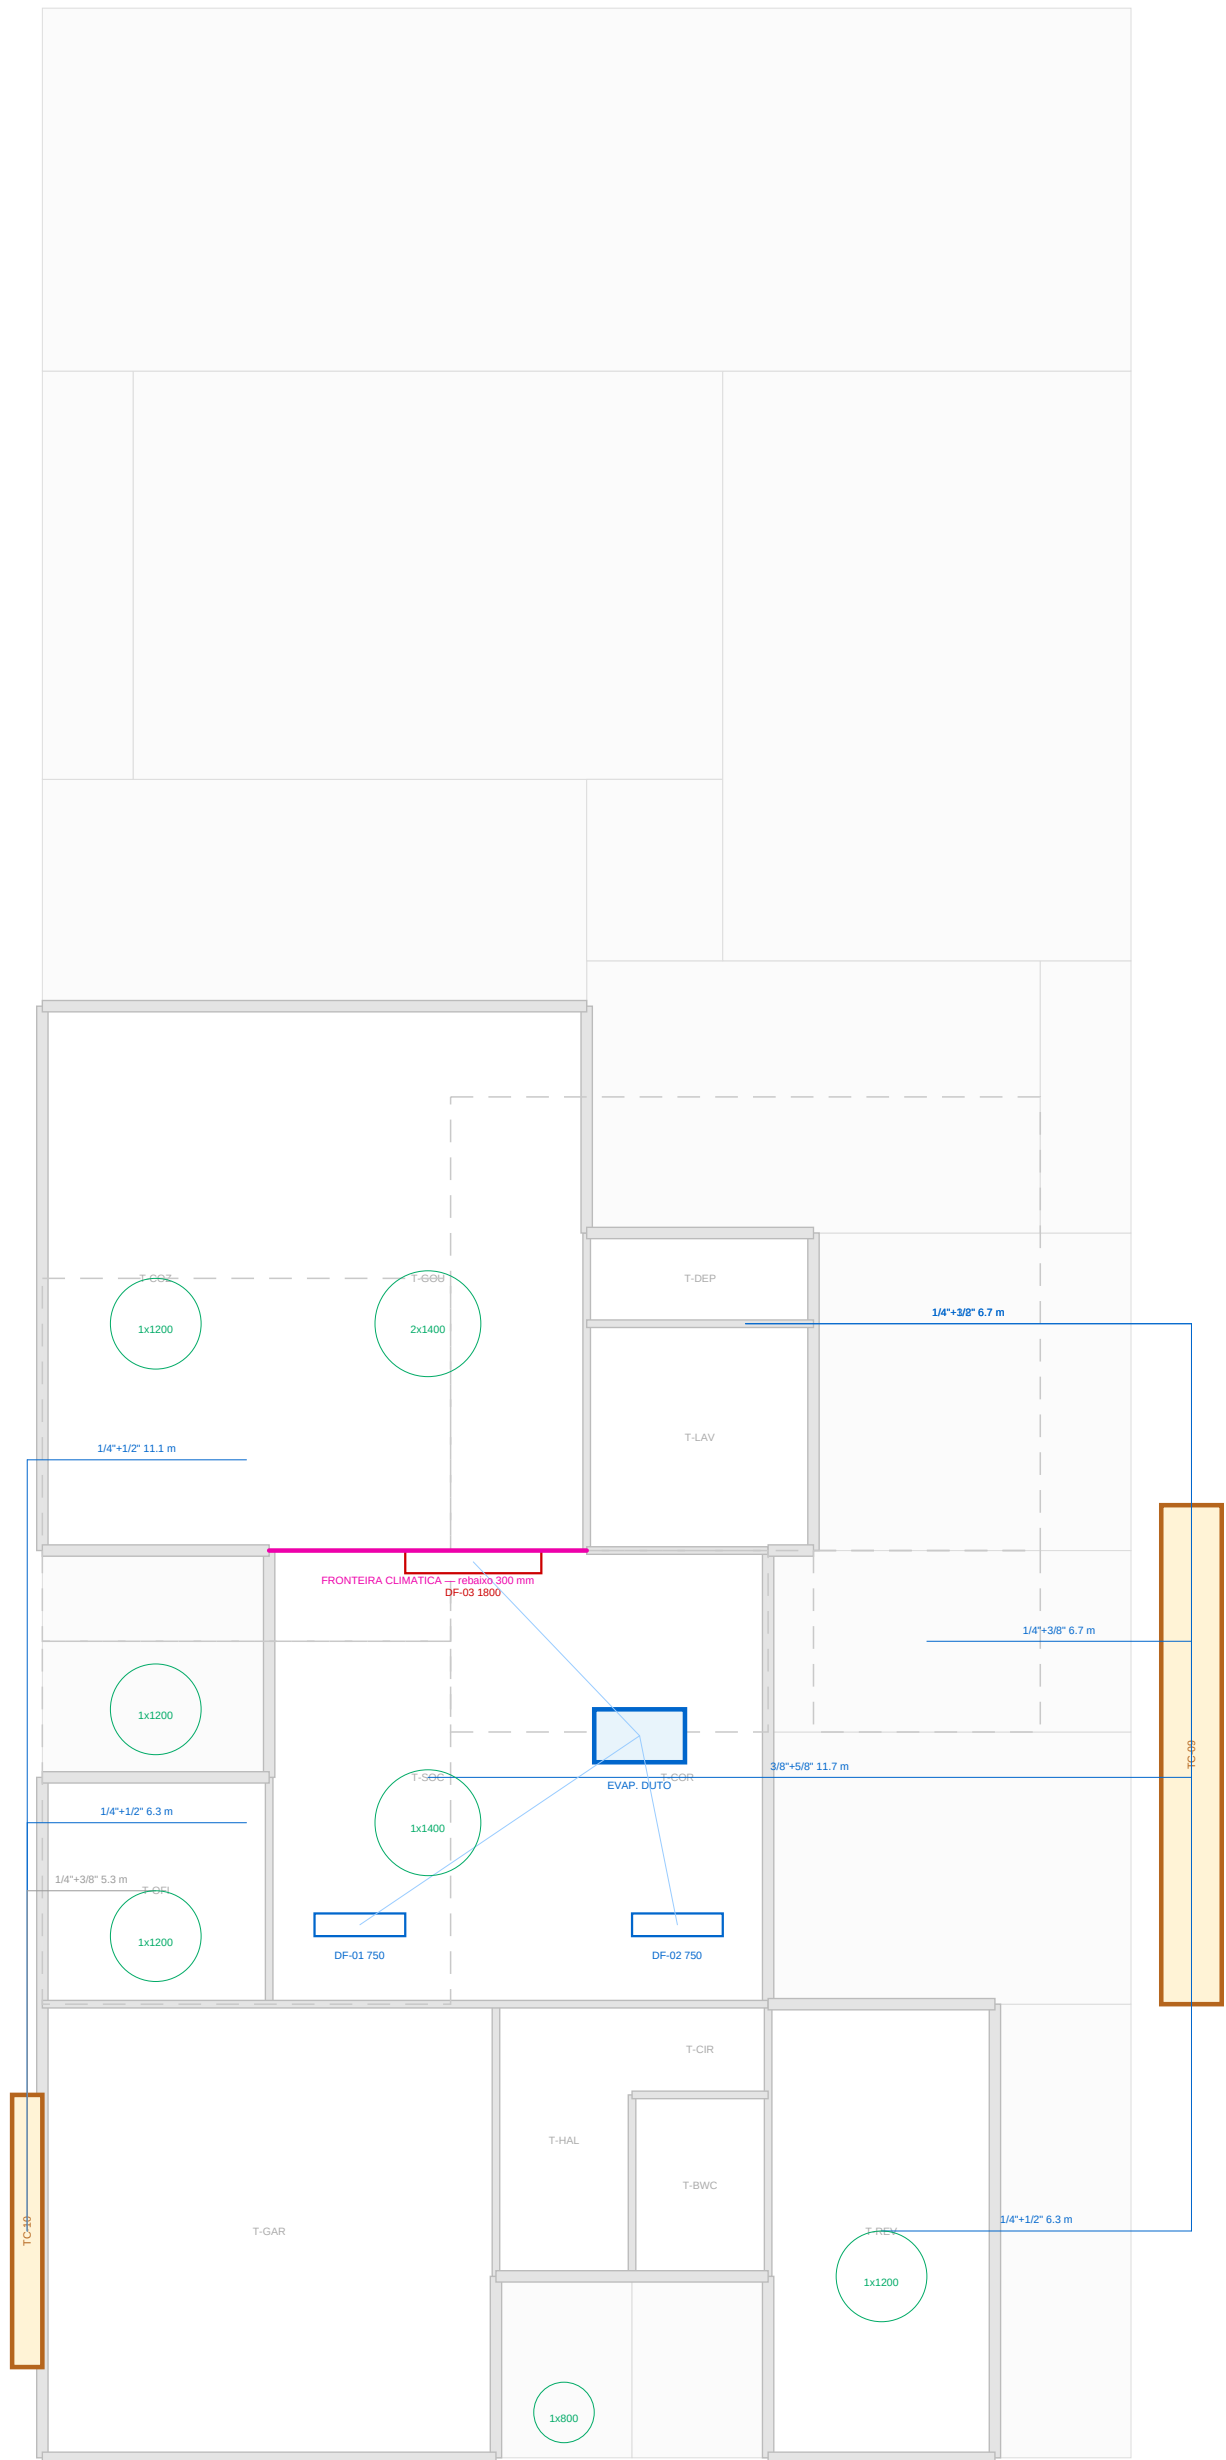

1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

Linha	AMB	INCHO	BTU/h	HORIZ (m)	VERT (m)	TOTAL (m)	SUCCASÃO	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-01	18.000	2,2	2,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,8	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	1/4" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,8	11,7	3/8" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-005	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
FFCE	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
T-001	T-001	TC-10	9.000	1,2	2,8	9,3	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR

ELEMENTO	VÁZÃO (m³/h)	DN	OBSERVAÇÃO
DP-01 — insulflex	750	T-001	junto parede contra do motor
DP-02 — insulflex	750	T-001	com 180° e pouco de luz

(continuação)

ELEMENTO	VÁZÃO (m³/h)	DN	OBSERVAÇÃO
EX-01 — Insulflex	85	T-001	DN25
EX-02 — Insulflex	105	T-001	DN25
EX-03 — Insulflex	125	T-001	DN25
EX-04 — Insulflex	85	T-001	DN25

- NOTAS
- Dots rickas de condensação. Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de contorno de 15 m.
 - Drenos DN25 com comprimento máximo de 2m e altura acima da drenagem, nunca ligado a engelo sem alho.
 - Duto de insulflex no comprimento de 400 m — nunca abstrasse montado.
 - Isolamento contínuo na travessa de parede, com bacia de passagem, com de isolamento na parede condensa dentro do momento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOLUÇÕES - PM)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZAÇÃO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada PM-PM2 (previsão) UNIDADE MÉTRICA: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/555/555	EXATIDÃO ESTUDO PRELIMINAR R41 TWO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / PMT	PROVA 28 (6-25 REV R41)
--	---	---	--------------------------------------