



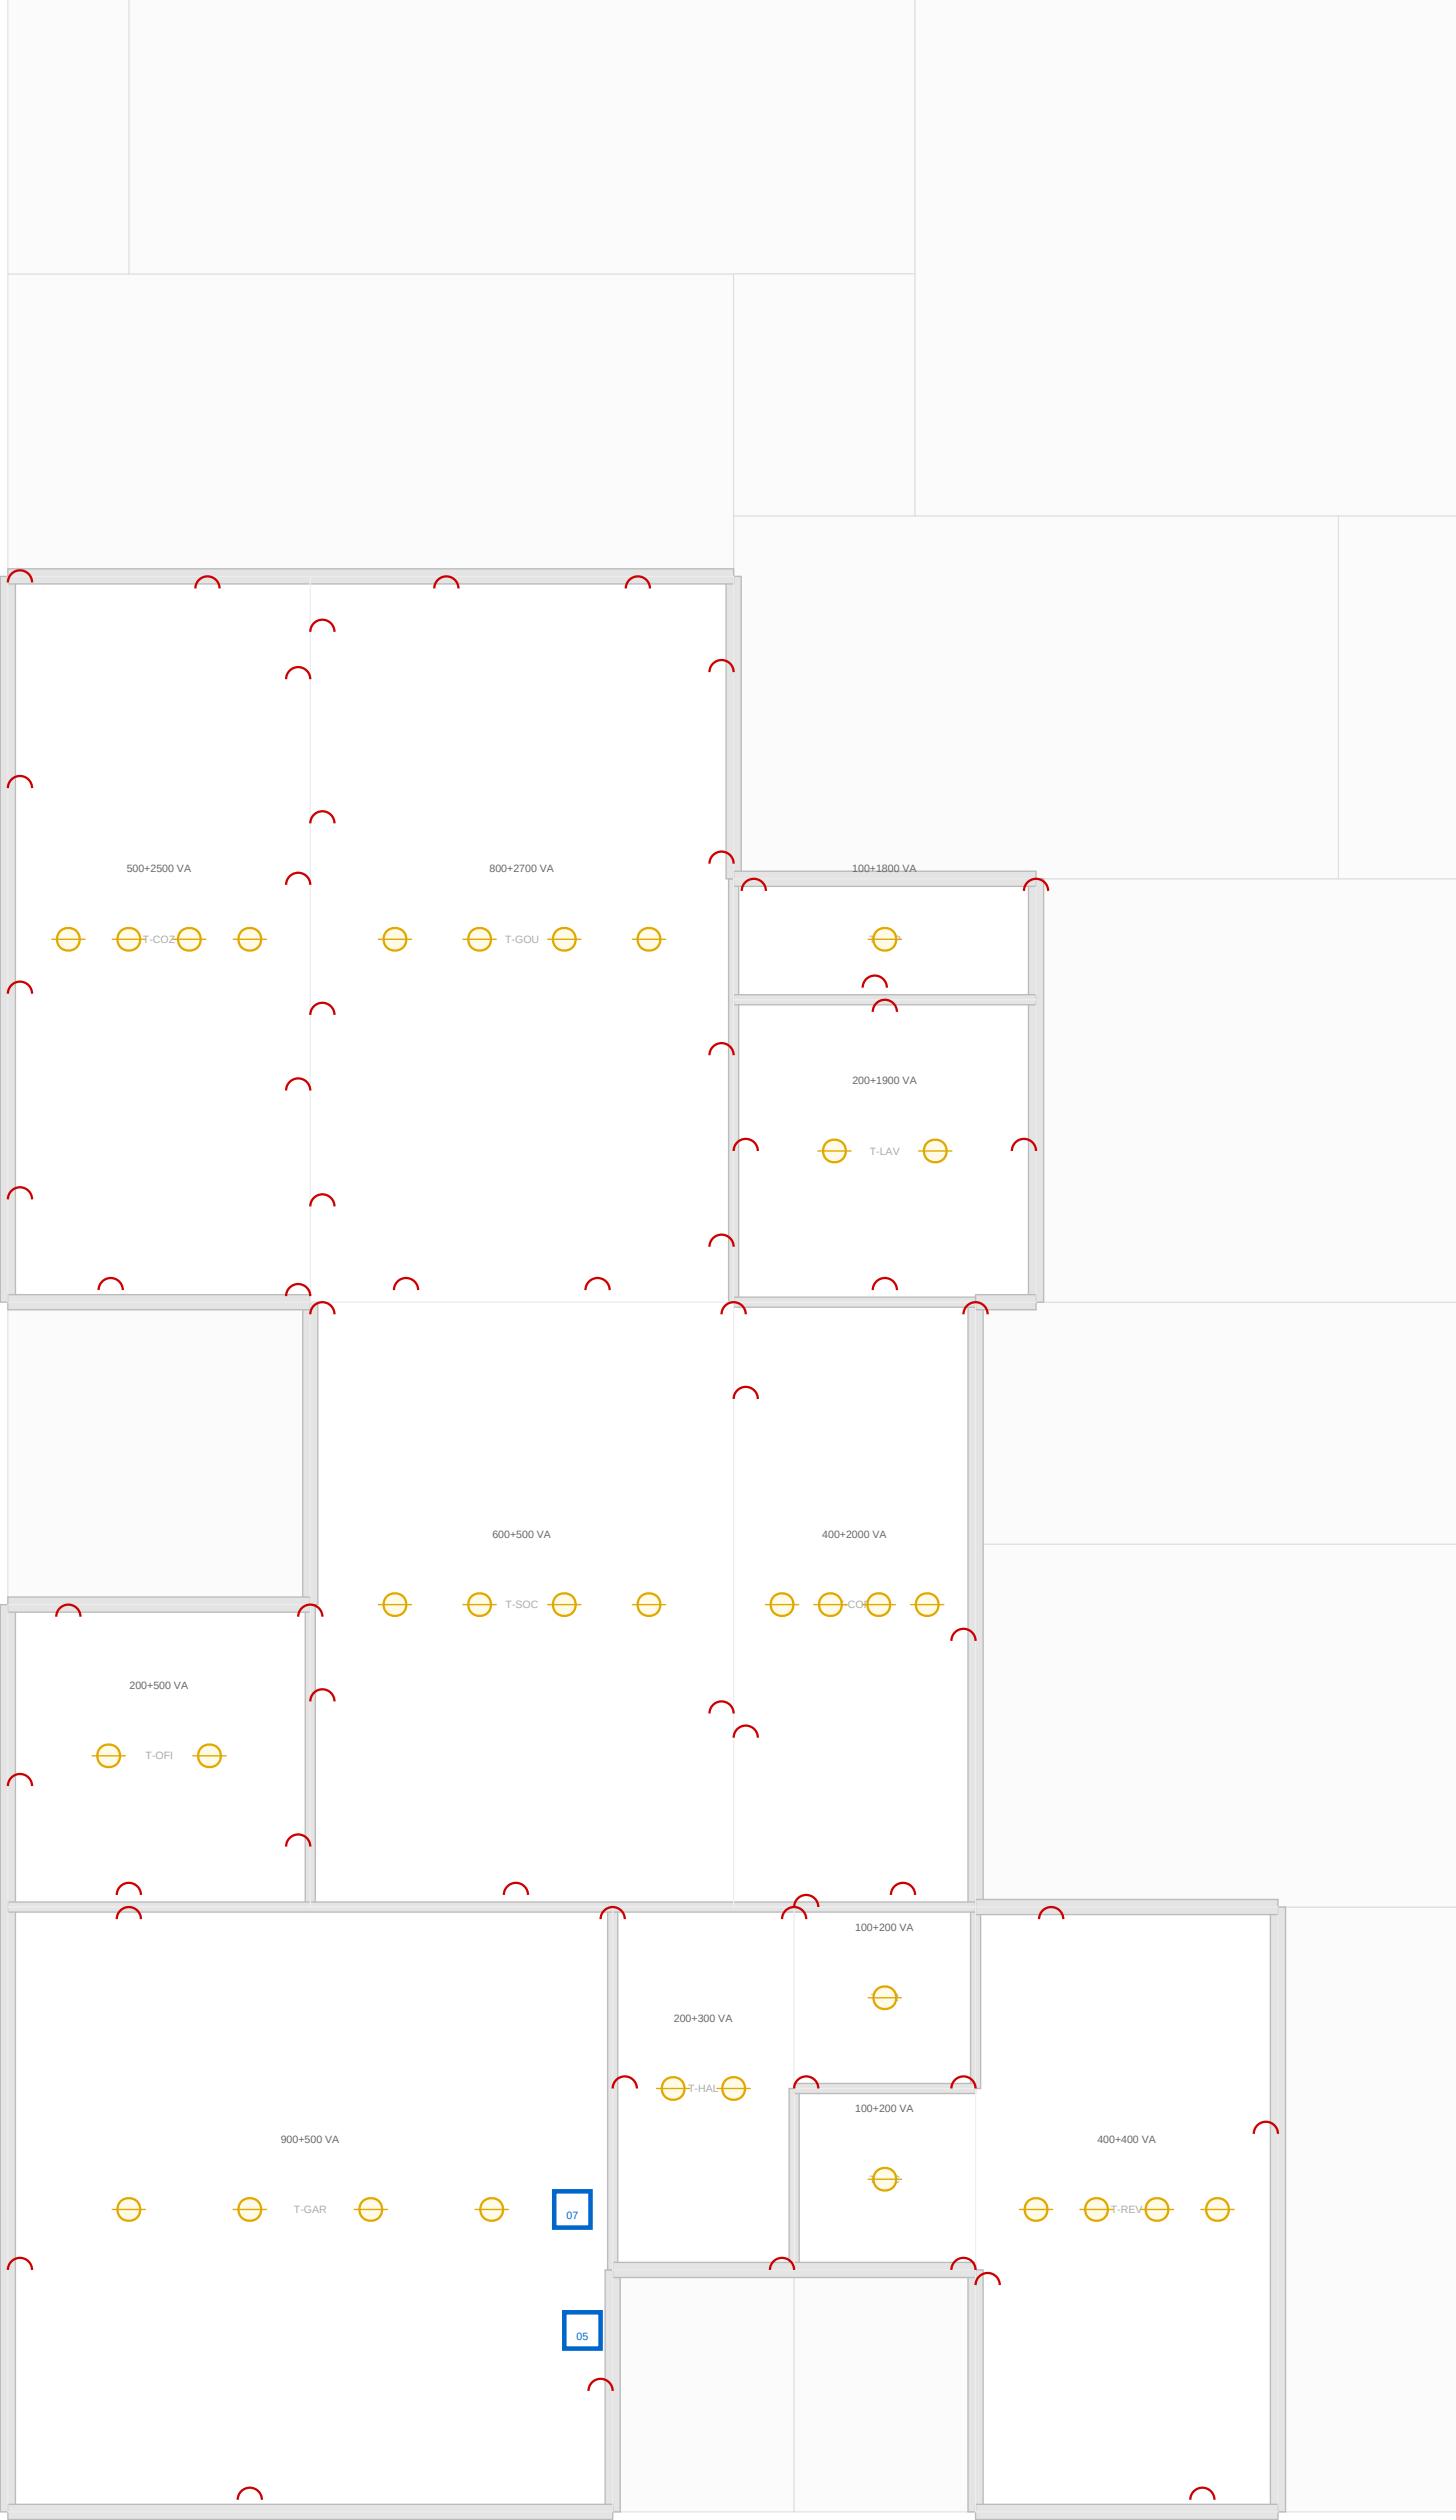

1 PONTOS ELETRICOS — TERREO
ESCALA 1:75

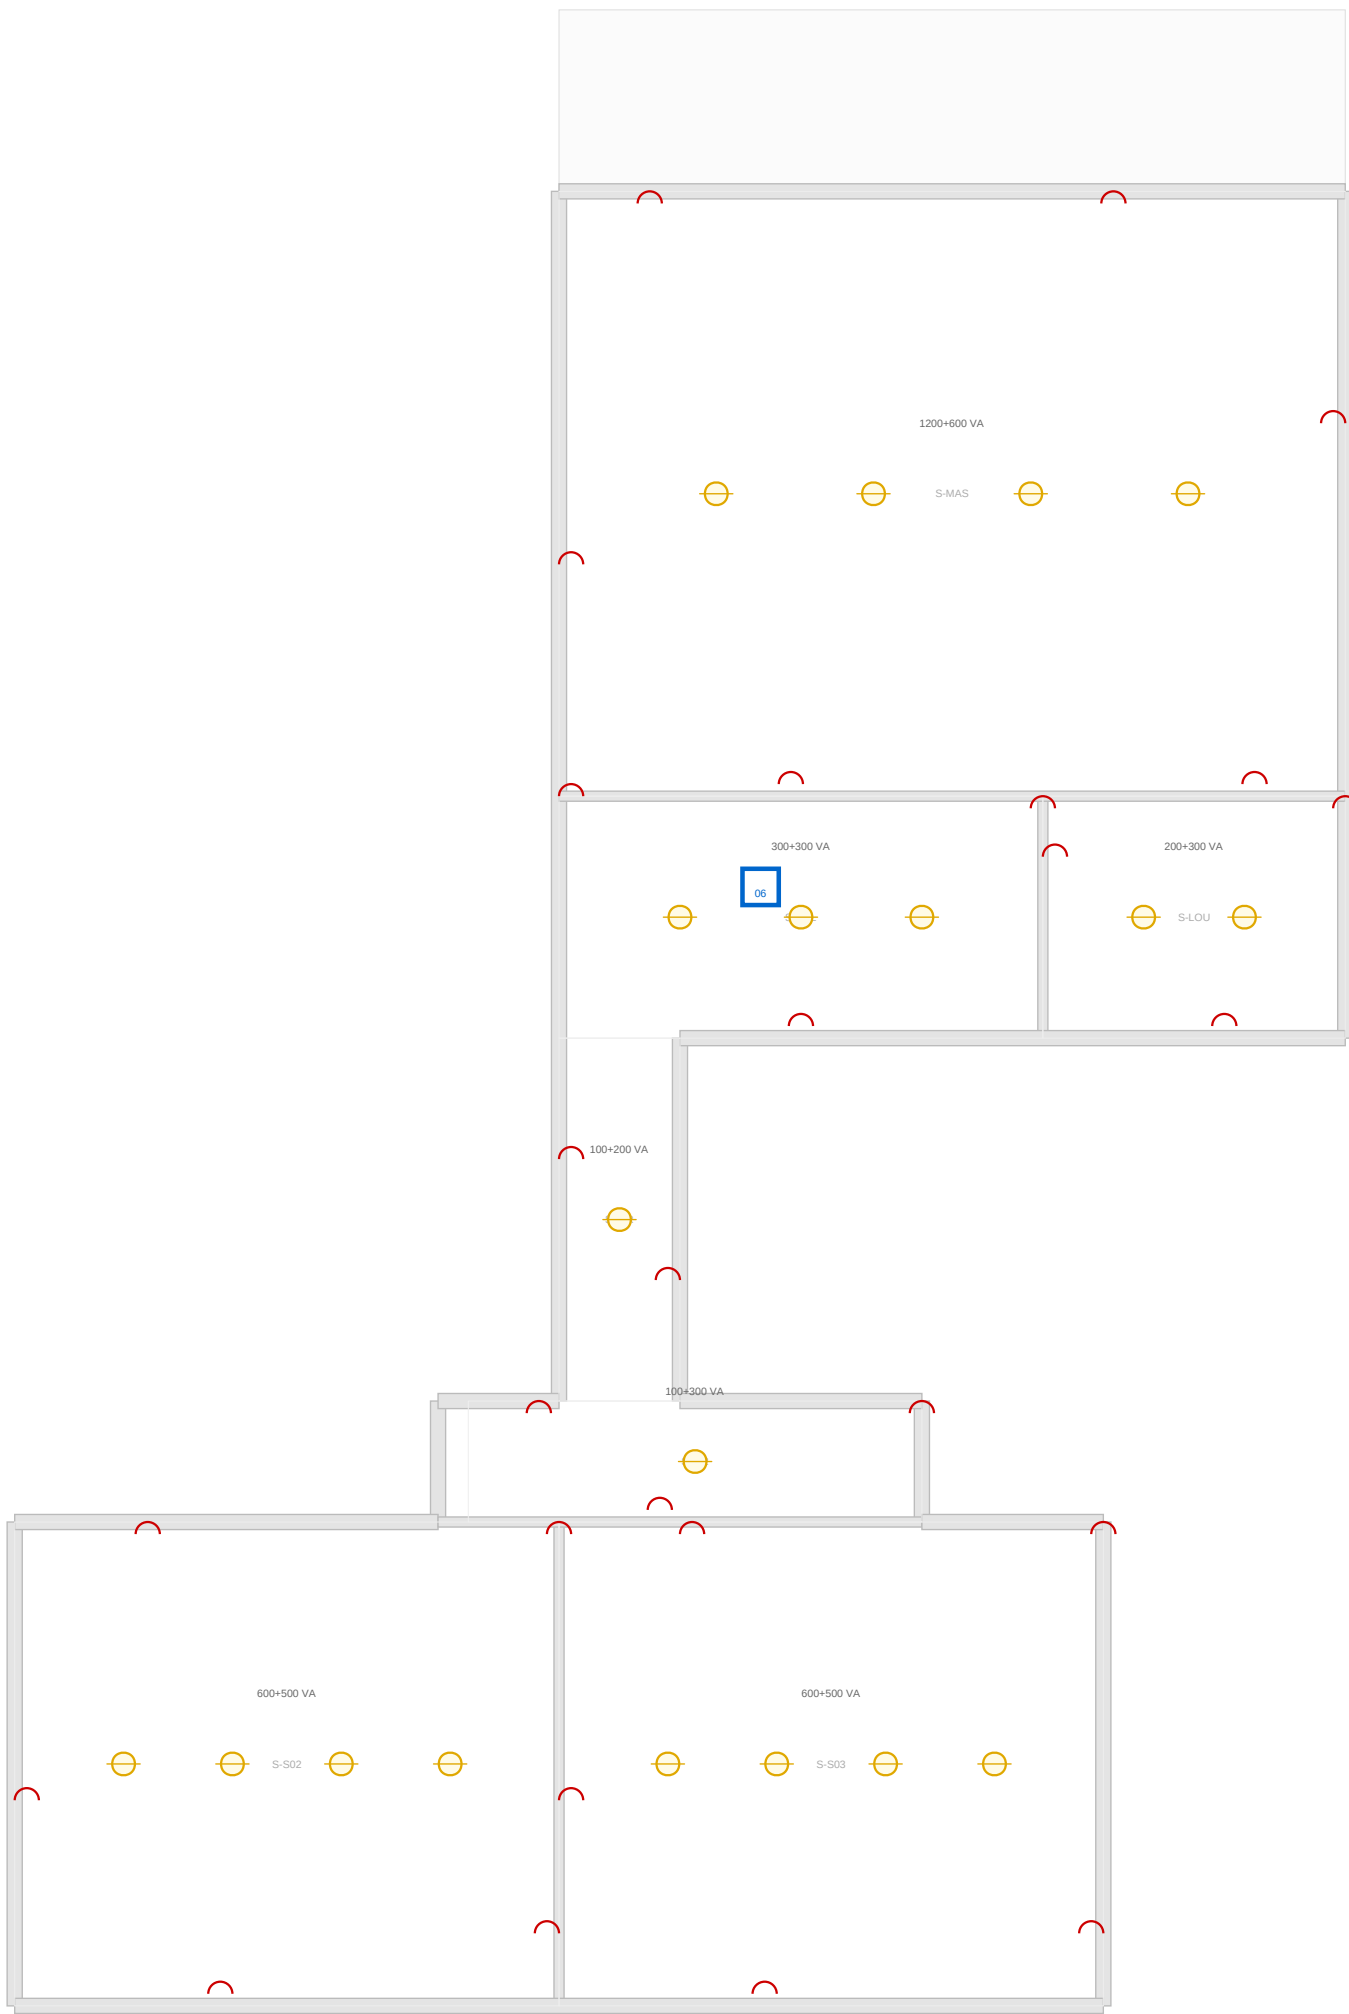

2 PONTOS ELETRICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:75

QUADRO DE CARGAS E DEMANDA

COD	CARGA	VA	TENSÃO	GRUPO	NE	DEMANDA (VA)
TUE-1	Chuveiro elétrico suite master	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-16	Computador de vídeo eletrônico (pinguim)	7.400	220 V	reserva	1,00	7.400
TUE-2	Chuveiro elétrico suite 02	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-3	Chuveiro elétrico suite 03	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-4	Chuveiro elétrico banho de chuveiro	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-5	Suite 10.000 BTU (cabo quente)	2.300	220 V	climatização	1,00	2.300
TUE-6	Suite 10.000 BTU suite master	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-7	Suite 10.000 BTU suite 02	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-8	Suite 10.000 BTU suite 03	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-9	Suite 10.000 BTU quarto reservatório	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-10	Suite 10.000 BTU mini lounge	800	220 V	climatização	1,00	800
TUE-11	Suite 10.000 BTU suite 04	800	220 V	climatização	1,00	800

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

AMB	AMBIENTE	ÁREA	PERIM (m)	CLIM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
S-MAI	SUITE MASTER	46,80	27,6	1200	5	600	seca
T-GRU	GRANDEZA	16,00	14,0	800	5	500	seca
T-QUA	QUARTO	20,24	22,8	800	12	2700	molhada
S-02	SUITE 02	25,82	20,4	800	5	500	seca
S-03	SUITE 03	25,82	20,4	800	5	500	seca
T-02	ESTÁGIO JANTAR	25,00	20,4	800	5	500	seca

(continuação) POR QUE fd = 1,00 NA CLIMATIZACAO

COD	CARGA	ASSUNTO	DESENVOLVIMENTO
TUE-12	Lava louça		
TUE-13	Processador	Ó que a máquina assume	em função da demanda de 1400 VA (em média nacional, onde se consideramos a carga intermitente e sazonal)
TUE-14	Micro-ondas	Ó que cozinha em minutos	em função da demanda de 1400 VA (em média nacional, onde se consideramos a carga intermitente e sazonal)
TUE-15	Máquina de lavar	Ó que lava a roupa	em função da demanda de 1400 VA (em média nacional, onde se consideramos a carga intermitente e sazonal)
TUE-16	Processador	Ó que cozinha a carne	em função da demanda de 1400 VA (em média nacional, onde se consideramos a carga intermitente e sazonal)
TUE-17	Bateria de água	Ó que é projetado para	em função da demanda de 1400 VA (em média nacional, onde se consideramos a carga intermitente e sazonal)
TUE-18	Exaustor	Ó que dá o ar	em função da demanda de 1400 VA (em média nacional, onde se consideramos a carga intermitente e sazonal)
TUE-19	Exaustor	Ó que dá o ar	em função da demanda de 1400 VA (em média nacional, onde se consideramos a carga intermitente e sazonal)
TUE-20	Panela automática		
TUE-21	Panela elétrica		
TUE-22	Computador de vídeo eletrônico (PINGUIM)		
TUE-23	Computador de vídeo eletrônico (PINGUIM)		

(continuação)

AMB	AMBIENTE	ÁREA	PERIM (m)	CLIM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
T-02	COZINHA	21,00	20,4	800	10	2500	molhada
T-03	QUARTO RESERVATÓRIO	16,00	14,0	800	4	1000	seca
T-04	CORR./ESCALA	14,40	18,8	400	5	2200	molhada
S-04	HALL E REDEGARDA	11,02	14,4	300	3	300	seca
T-05	OFICINA	9,00	12,0	200	5	500	seca
T-06	LAVANDERIA	9,00	12,0	200	4	1000	molhada

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5410 e 5.2. Instalação 70.000 VA, demanda prevista 44.322 VA.
- Estrutura elétrica 220/127 V, cabos com neutro 118,3 A - e padrão 125 A com cabo de 50 mm².
- Fator de demanda de ar condicionado adotado 1,00 - em função de carga contínua, não intermitente. Ver justificativa no quadro.
- Quadro geral Quadro geral dos módulos no quadro de superior no final.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SUITE TATIANA-PS)

ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto RIZZ (previsão) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 400/500/500	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RIZZ Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RIZZ	PROVA 27 IN-78 REV 02
---	---	---	-----------------------------