

LISTA DE MATERIAL — TOTAIS


ITEM	QTD	UN
cabo 1.5 mm2 PFC	675.0	m
cabo 1.5 mm2 base	675.0	m
cabo 1.5 mm2 neutro	675.0	m
cabo 2.5 mm2 PFC	852.7	m
cabo 2.5 mm2 base	1054.8	m
cabo 2.5 mm2 neutro	633.5	m
cabo 4 mm2 PFC	141.8	m
cabo 4 mm2 base	181.3	m
cabo 4 mm2 neutro	82.3	m
cabo 6 mm2 PFC	22.7	m
cabo 6 mm2 base	45.5	m
eletrodos compacto CND2	1455.9	m
eletrodos compacto CND5	136.7	m
diquntes 10 A 3P curva C	23	un
diquntes 16 A 3P curva C	10	un
diquntes 18 A 3P curva C	3	un
diquntes 18 A 3P curva C	3	un
diquntes 20 A 3P curva C	18	un
diquntes 25 A 3P curva C	1	un
diquntes 25 A 3P curva C	4	un
diquntes 40 A 3P curva C	2	un
EM 6P 40 A 30 mm	3	un
DPS classe II 20 kVA, 30 mm	1	un
diquntes geral 120 A tripolar	1	un
diquntes 63 A tripolar (desarmador de QDS)	1	un
Quadro geral 63 modulos — QDS	1	un
Quadro superior 48 modulos — QDS	1	un
terminal 20-A (127 V)	207	un
terminal 20-A (220 V, 7-10)	26	un
interruptor (unico)	36	un
porta de luz (para estagnado)	60	un
cabo 4 x 2	147	un

POR CIRCUITO — 63

CRC	QD	max	CAN	ELSTR	min	DEL	TOW	WT	L2
TUR-0	Q00	8	3.4	DNAS	3.1	45.6 AP	1	0	0
TUR-2	Q02	8	62.5	DNAS	20.5	42.2 AP	1	0	0
TUR-3	Q03	8	5.7	DNAS	1.9	29.2 AP	1	0	0
TUR-5	Q05	8	53.4	DNAS	17.8	29.2 AP	1	0	0
TUR-4	Q04	8	51.6	DNAS	17.7	29.2 AP	1	0	0
TUR-6	Q06	8	30.7	DNAS	10.2	25.4 AP	1	0	0
TUR-11	Q11	25.5	38.8	DNAS	20.5	29.2 AP	1	0	0
TUR-10500	Q10500	8	76.8	DNAS	36.5	29.2 AP	10	0	0
TUR-30	Q30	23	49.8	DNAS	20.7	18.2 AP	1	0	0
TUR-7-C50	Q07	8	70.6	DNAS	25.5	20.4 AP	10	0	0
TUR-5	Q05	23	38.5	DNAS	22.8	16.2 AP	1	0	0
TUR-0-600	Q00	23	46.8	DNAS	10.2	29.2 AP	1	0	0
TUR-7-L4V	Q07	23	62.3	DNAS	18.4	26.4 AP	4	0	0
TUR-7-DEP	Q07	23	62.2	DNAS	20.4	26.4 AP	4	0	0
TUR-12	Q02	23	67.2	DNAS	22.4	16.4 AP	1	0	0
TUR-38	Q38	23	52.8	DNAS	17.6	16.4 AP	1	0	0
TUR-5	Q05	23	38.8	DNAS	12.8	29.2 AP	1	0	0
TUR-7	Q07	23	51.9	DNAS	17.7	12.2 AP	1	0	0
TUR-8	Q08	23	42.9	DNAS	14.3	10.2 AP	1	0	0
TUR-9	Q09	23	36.7	DNAS	10.8	10.2 AP	1	0	0
TUR-9-600	Q09	23	49.8	DNAS	13.5	29.2 AP	1	0	0
TUR-11	Q11	23	50.4	DNAS	16.6	16.4 AP	1	0	0
EUR-7-600	Q07	15	42.2	DNAS	14.1	19.4 AP	0	0	0
TUR-38	Q38	23	70.3	DNAS	20.4	16.4 AP	1	0	0
EUR-10500	Q10500	15	82.2	DNAS	30.4	16.4 AP	0	0	0
TUR-30	Q30	23	70.3	DNAS	8	16.4 AP	1	0	0
TUR-34	Q34	23	27.7	DNAS	8	16.4 AP	1	0	0
TUR-37	Q37	23	105.2	DNAS	38.4	16.4 AP	1	0	0
EUR-1500	Q1500	15	57.3	DNAS	20.1	20.4 AP	0	0	0
EUR-600	Q06	15	42.1	DNAS	20.7	16.4 AP	0	0	0
EUR-600-500	Q06	15	88.2	DNAS	20.7	16.4 AP	0	0	0
TUR-5-600	Q05	23	36.5	DNAS	12.2	29.2 AP	0	0	0
TUR-7-600	Q07	23	33.8	DNAS	11.2	29.2 AP	5	0	0
TUR-7-CH	Q07	23	36.2	DNAS	12.1	29.2 AP	5	0	0
TUR-5-500	Q05	23	36.8	DNAS	12.2	29.2 AP	5	0	0
EUR-1000	Q1000	15	66.8	DNAS	20.2	29.2 AP	5	0	0
TUR-5	Q05	23	54.8	DNAS	38.2	16.4 AP	1	0	0
TUR-38	Q38	23	71.8	DNAS	9	16.4 AP	1	0	0
TUR-30	Q30	23	39.5	DNAS	12.2	16.2 AP	1	0	0
TUR-26	Q26	23	61.0	DNAS	27.6	16.4 AP	1	0	0
EUR-7REV	Q07	15	42.7	DNAS	13.9	16.4 AP	0	2	3
TUR-7-REV	Q07	23	39.8	DNAS	12.1	29.2 AP	5	0	0
EUR-7-600	Q07	15	82.4	DNAS	20.3	16.4 AP	1	2	3
TUR-7-600	Q07	23	11.6	DNAS	8	29.2 AP	3	0	0
TUR-5-500	Q05	23	46.2	DNAS	16.4	29.2 AP	3	0	0
EUR-1-600	Q01	15	39.5	DNAS	8.3	16.4 AP	0	1	2
TUR-2-600	Q02	23	29.4	DNAS	6.4	29.2 AP	3	0	0
EUR-1-600	Q01	23	29.0	DNAS	8.0	16.4 AP	3	0	0
TUR-1	Q01	23	61	DNAS	20	16.4 AP	1	0	0
EUR-2-600	Q02	15	39.8	DNAS	9.3	16.4 AP	0	1	2
TUR-7-600	Q07	23	38.0	DNAS	6.9	29.2 AP	2	0	0
TUR-7-CH	Q07	23	29.7	DNAS	7.9	29.2 AP	2	0	0
TUR-5	Q05	15	41.4	DNAS	13.8	16.4 AP	0	1	2
EUR-1-600	Q01	15	60.2	DNAS	20.1	16.4 AP	0	0	2
TUR-5-500	Q05	23	36.8	DNAS	11.6	29.2 AP	2	0	0
EUR-1000	Q1000	15	38.0	DNAS	11.6	16.4 AP	0	1	2
EUR-7-600	Q07	15	33.1	DNAS	5.5	16.4 AP	0	1	2
EUR-1-CH	Q01	15	26.0	DNAS	6.7	16.4 AP	0	1	1

QRC	QO	mm2	CABO n	ELETR.	n	DISJ	TOM	INT	LUZ
ILU-T-DEP	QOQ	1.5	63.3	DN20	21.1	10 A 1P	0	1	1
ILU-S-CR	QOQ	1.5	27.9	DN20	9.3	10 A 1P	0	1	1
ILU-S-CQ	QOQ	1.5	48.8	DN20	26.3	10 A 1P	0	1	1

SISTEMA FOTOVOLTAICO — DIAGRAMA

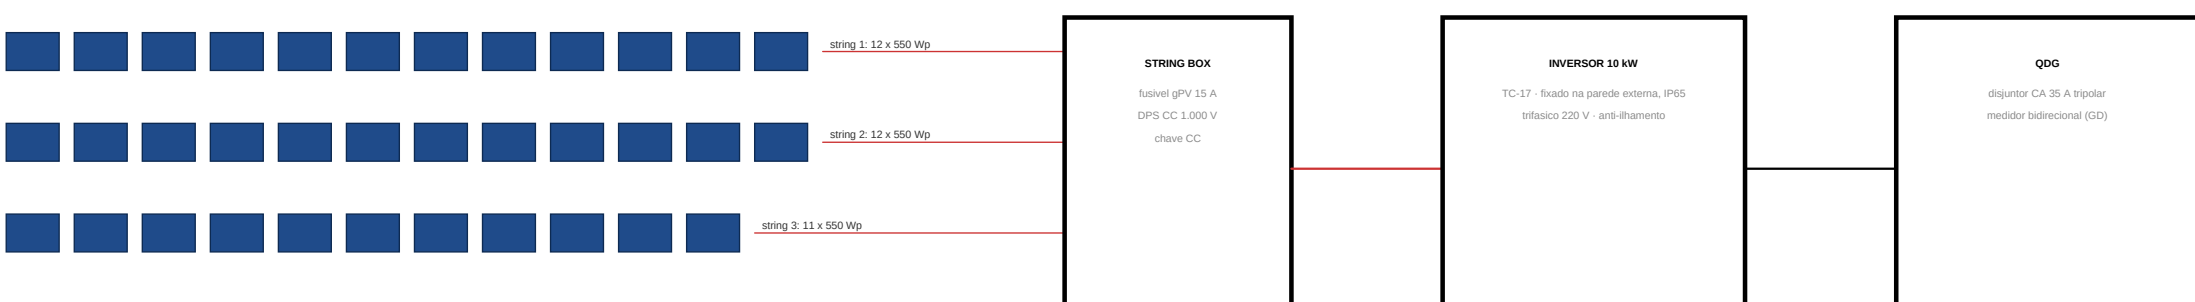

PASSAGEM DOS CABOS SOLARES

cobertura de superior (PVR, sem sombra) -> descida pela face norte em eletroduto PVC DN25 aparente pintado
-> TC-17 a 1.500 mm do piso: 12,8 m de percurso x 2 condutores = PE
estruturas: trilho de alumínio sobre a telha, presilhas intermediárias e de extremidade, 4 fixações por módulo; carga 962 kg em 90,4 m²
aterramento dos trilhos na malha do SPOA (F91-41)

NOTAS

- Calcular a linha de fôto de material vendida da soma dos circuitos da PM-65: cabo por secção e cor (fase, neutro azul, PE verde), eletrodo por diâmetro, diâmetro por corrente e potência.
- Complementos por percurso Manhattan do quadro ao centro do ambiente x 1,2 (limite inferior declarado, como em nucleotomcatos) mais descida e subida.
- Exemplos: 67,6 kWh/ha → 58,9 kWp → 35 módulos de 250 Wp em 3 strings, inversor 22 kWp (TC-37) na única secção.
- Cabo solar: 62,6 mV/ha em eletrodos próprio da cobertura ao inversor; string box com fusível, DPNC e chave seccionadora; diâmetro CA no QGG.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUITE TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELETRICA — MATERIAL POR CIRCUITO E SISTEMA FOTOVOLTAICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONHA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R12	61
pis #32 (previável)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	de 78 REV R12
UNIDADE MESTRE: 044	MALHA 600/300/150	SEM ART / RVT	