




1 PLANTA HIDRAULICA — SUCCAO, RETORNO, DRENOS E SKIMMER
ESCALA 1:50

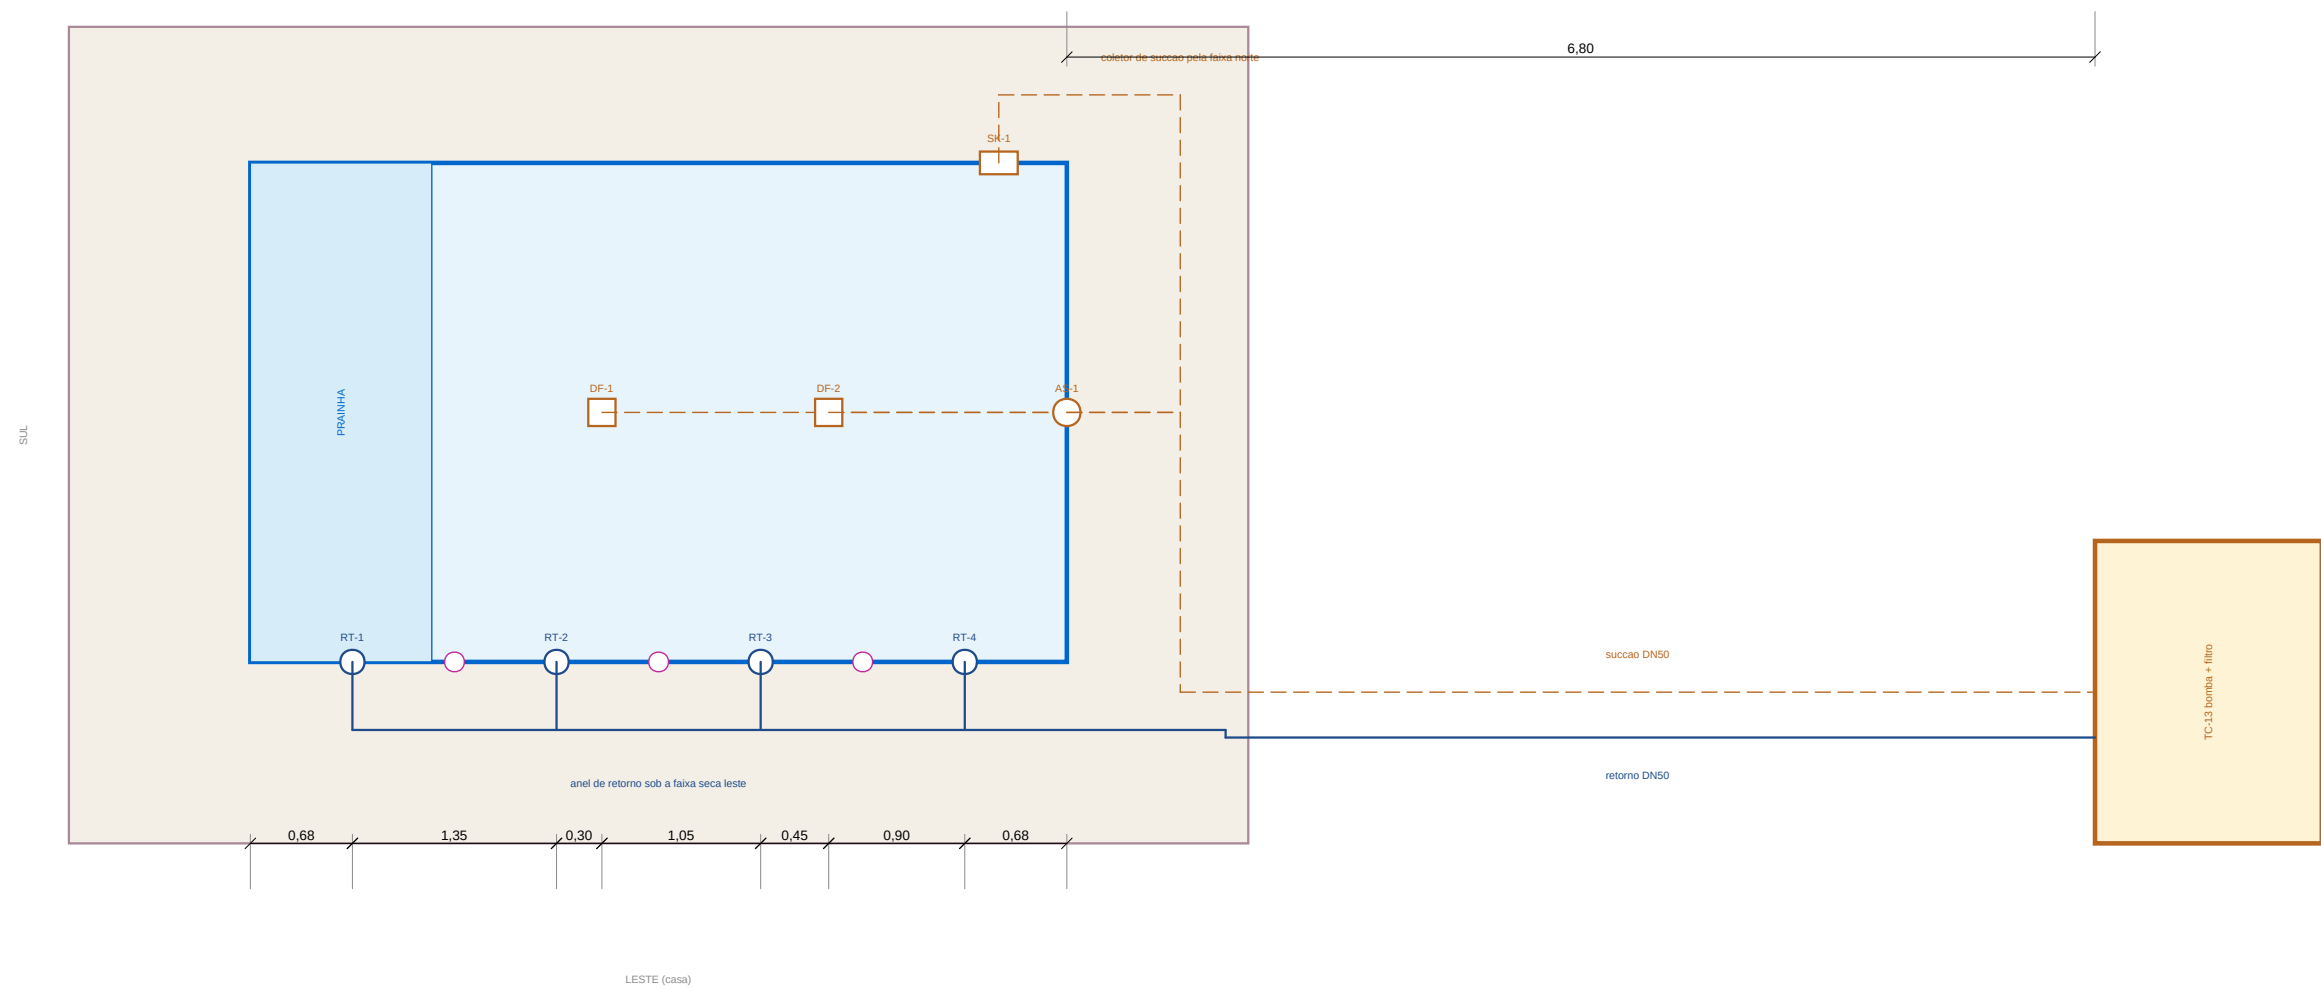


2 **DIAGRAMA HIDRAULICO**
ESCALA s/ escala

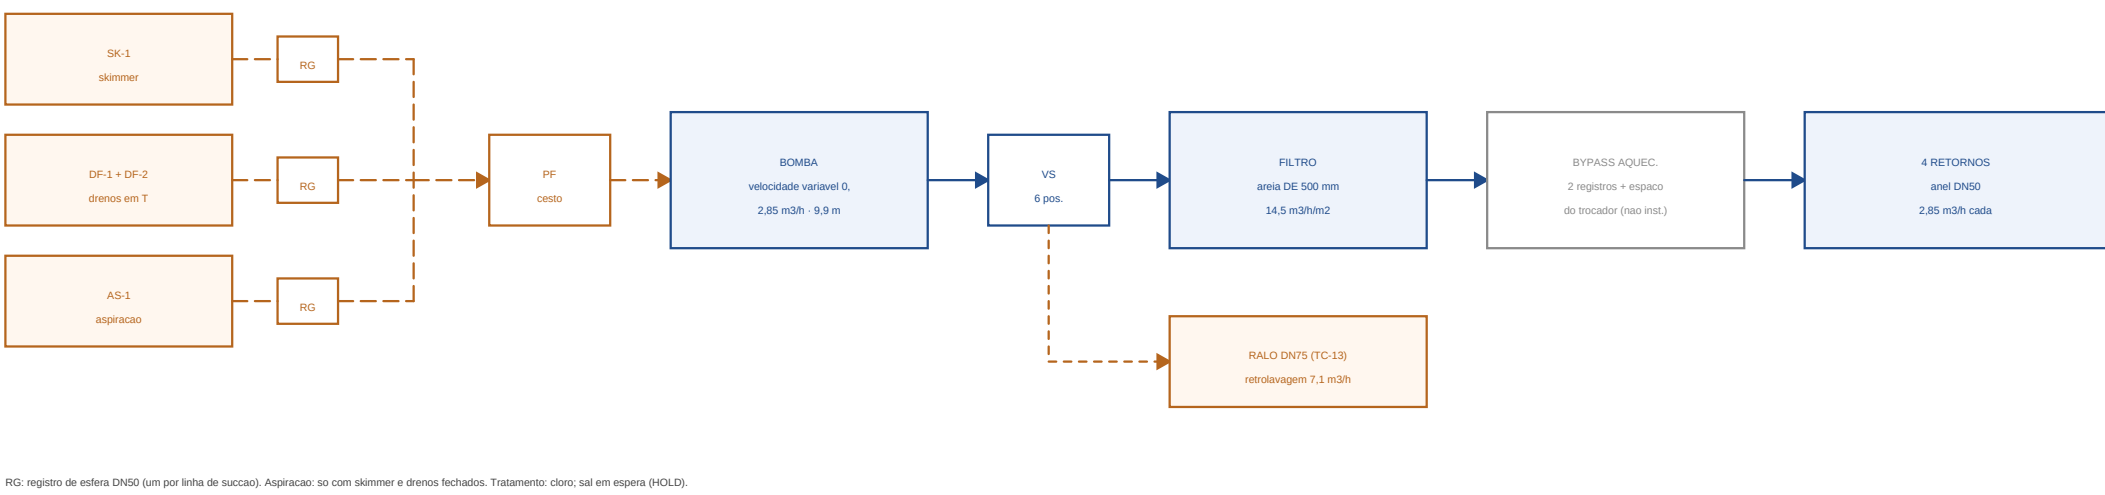

3 TC-13 — CASA DE MAQUINAS, PLANTA
ESCALA 1:20

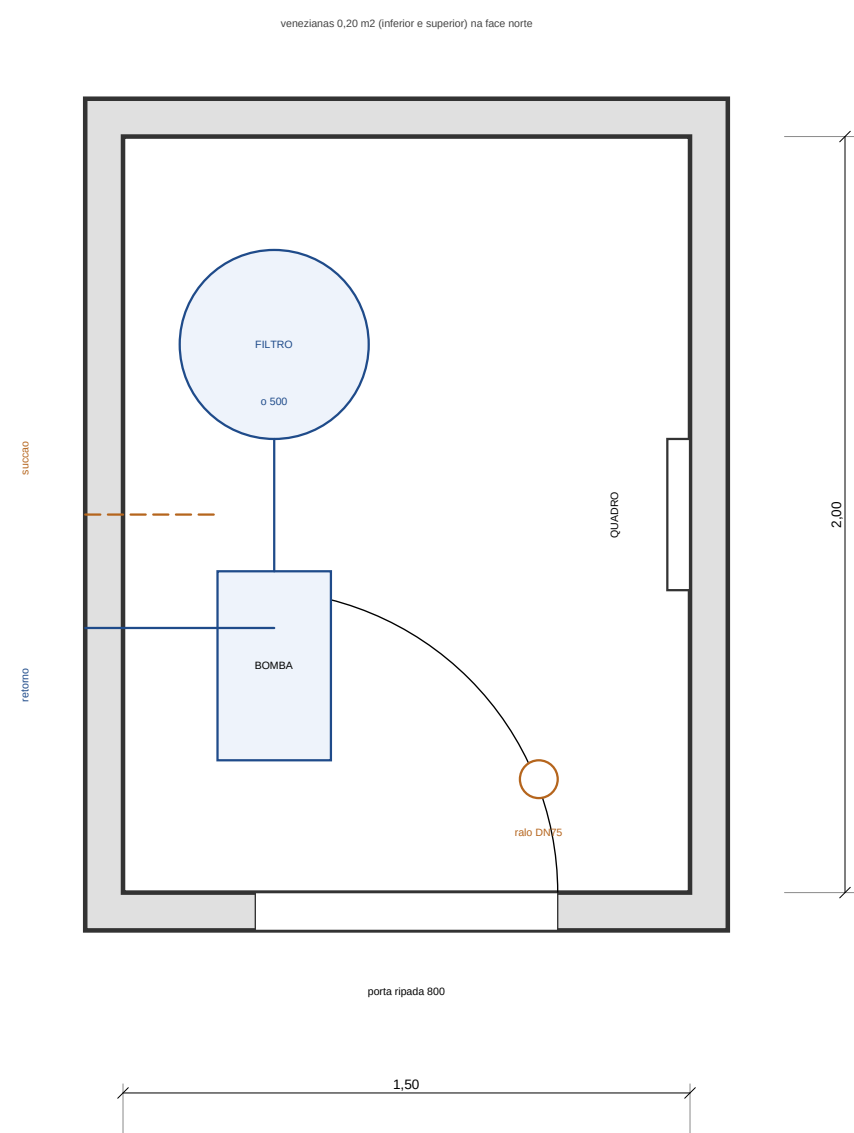

4 TC-13 — CORTE
ESCALA 1:20 bomba a +200 mm; acima da lâmina, retificação por gradiente

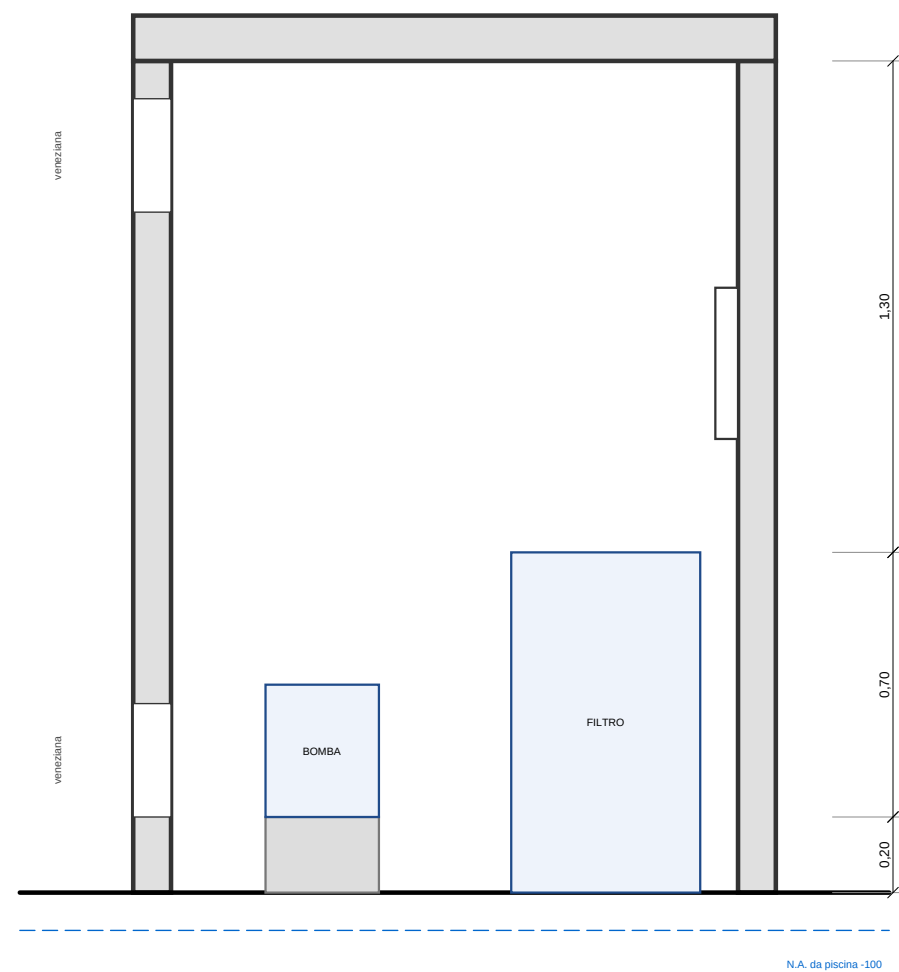

FORMATO	LEIENDA	Q-valor	SW	v-valor	L-valor	SE-valor
SW-1	correlacion	2.06	50	0.67	10.3	0.007
SW-2	correlacion	2.04	50	0.67	10.3	0.007
SW-3	correlacion	1.43	50	0.25	13.3	0.006
SW-4	correlacion	0.71	50	0.12	13.3	0.006
SW-5	correlacion	0.71	50	0.12	10.2	0.005
SW-6	correlacion	0.71	50	0.12	9.3	0.005
SW-7	correlacion	0.71	50	0.12	9.3	0.004
SW-8	correlacion	2.06	50	0.67	10.3	0.007

ITEM	VALORES
Bomba	velocidade rotacional 0,5 cv
Voltagem	2,35 mV a 0,57 mV n.c.a. (Retro sapo 0,5 m)
Fluxo	hidráulico 77 W, elétrica 111 W - 802 VA (35)
Consumo	consumo da própria bomba 3 velocidades, a maior bomba pode ser 6 m de comprimento
Filtro	para 0,05 300 mm x 0,38 m2, 14,5 m3/m2 (para 34 m2)
Altura máxima	7,1 m (30 x 3 m) a 0,35 m3 - não DMS (14 m2)
Área	100 kg (para 600 mm)
Cabo	70,6 17 100 VA, 220 V

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA		
D-QUE	COMO	
retolado D1-1	0,47 mts em DMSD (near 1,0)	JA
retolado D1-2	0,73 mts em DMSD (near 1,0)	JA
retolado D1-3	0,20 mts em DMSD (near 1,0)	JA
retolado RT-1	0,22 mts em DMSD (near 2,4)	JA
retolado RT-2	0,22 mts em DMSD (near 2,4)	JA
retolado RT-3	0,22 mts em DMSD (near 2,4)	JA
retolado RT-4	0,22 mts em DMSD (near 2,4)	JA
retolado RT-5	0,47 mts em DMSD (near 1,0)	JA
plano elevações (planimetria)	1000 em anos 1900	
reservas opostas ao donador	donador oposto, reservas [near?]	JA
lota de filiação	14,5 m2/ANAL (near 36,0)	JA
retolado (lota re- uso DMS)	7,3 m2/lotas 14,5	JA
reserva	0,8 m2/lotas 14,5	JA
lota (lota de lotas) daga	4m x 1200 cm, água x 120 cm	JA
lota (lota de lotas) daga	9,87 m com lota água, lota 77 W com 11 W água	JA

TENS DO SISTEMA NA BOM (preços H)		UN	QTD	PREço	PREço
EXT-PSIG-BOMBA	unidade velocidade variavel 0,5 cv com perfil	un	1	2860,00	2860,00
EXT-PSIG-FILTRO	duto de area de 500 mm com valvula isolante	un	1	1860,00	1860,00
EXT-PSIG-AREA	area filtrante (duto de 500 mm)	m²	108	2,25	413,00
EXT-PSIG-SKIM	limpador de estrutura	un	1	180,00	180,00
EXT-PSIG-DRENHO	rede de fundo antipontalamento	un	2	220,00	440,00
EXT-PSIG-RET	tapadeira de retorno	un	4	45,00	180,00
EXT-PSIG-APF	armado de espumante	un	1	60,00	60,00
EXT-PSIG-TUBO	unidade (com 1000 cm com conexões)	m	162	28,00	2517,00
EXT-PSIG-RES	espuma de refilho 200mm	m	5	48,00	240,00
EXT-PSIG-LED	LED subaquático 10 W 12V 3000 K	un	3	360,00	1080,00
EXT-PSIG-FRONTAL	rede 12V 2 V com DER	un	1	260,00	260,00
EXT-PSIG-CHIP	alças de passagem estampa no deck	un	3	25,00	75,00
EXT-PSIG-CABO	cab 12 V duto LEDN	m	34,5	4,20	144,90
EXT-PSIG-MP	representação (projeção + pintura)	m²	30,4	56,00	1704,64
total do sistema					12266,54

NOTAS

- Vazão 2,85 m³/h = 17,12 m³ em 6 h. Succão 6,8 m (míte 10 m). Todos as linhas em DN50 à velocidade máxima e 0,47 m/s contra 1,80 na sucção (H. NBR 10339).

- Skinner na parede oeste (do lado do ENEC H), normas climatológicas RMCT para Manaus; retornos na testa, epostos, dois drenos de fundo afilados (antiparasitamento); aspiração na norte, a mais perto de TC-13.

- Borda velocidade variável 0,5 cv 9,87 m.s.a., com filigr. sig. 902 VA, Filtr. areia DE 500 mm; 14,5 m³/m² (fase 30); rotolavagem 1,7 m³/h por 3 min por dia e não DN75.

- Linhas de sucção triaxiais, retornos contra, 12 V ponto-raiz. Comprimentos por percurso Manhattan sob a faixa seca, a 600 mm.

PROJETO PORTO REAL				
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM SUE TAPURUA 04				
PROJETO ARQUITETONICO				
PISCINA: HIDRAULICA, DIAGRAMA E CASA DE MAQUINAS				
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHETA	
Lista Consultada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RIZ	71	
ISO-RIZ CONSULT	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	ON 16 RIZ RIZ	
UNIDADE MESTRE: 0000	MAHSA 0000000000	SEM ABT / 2007		