
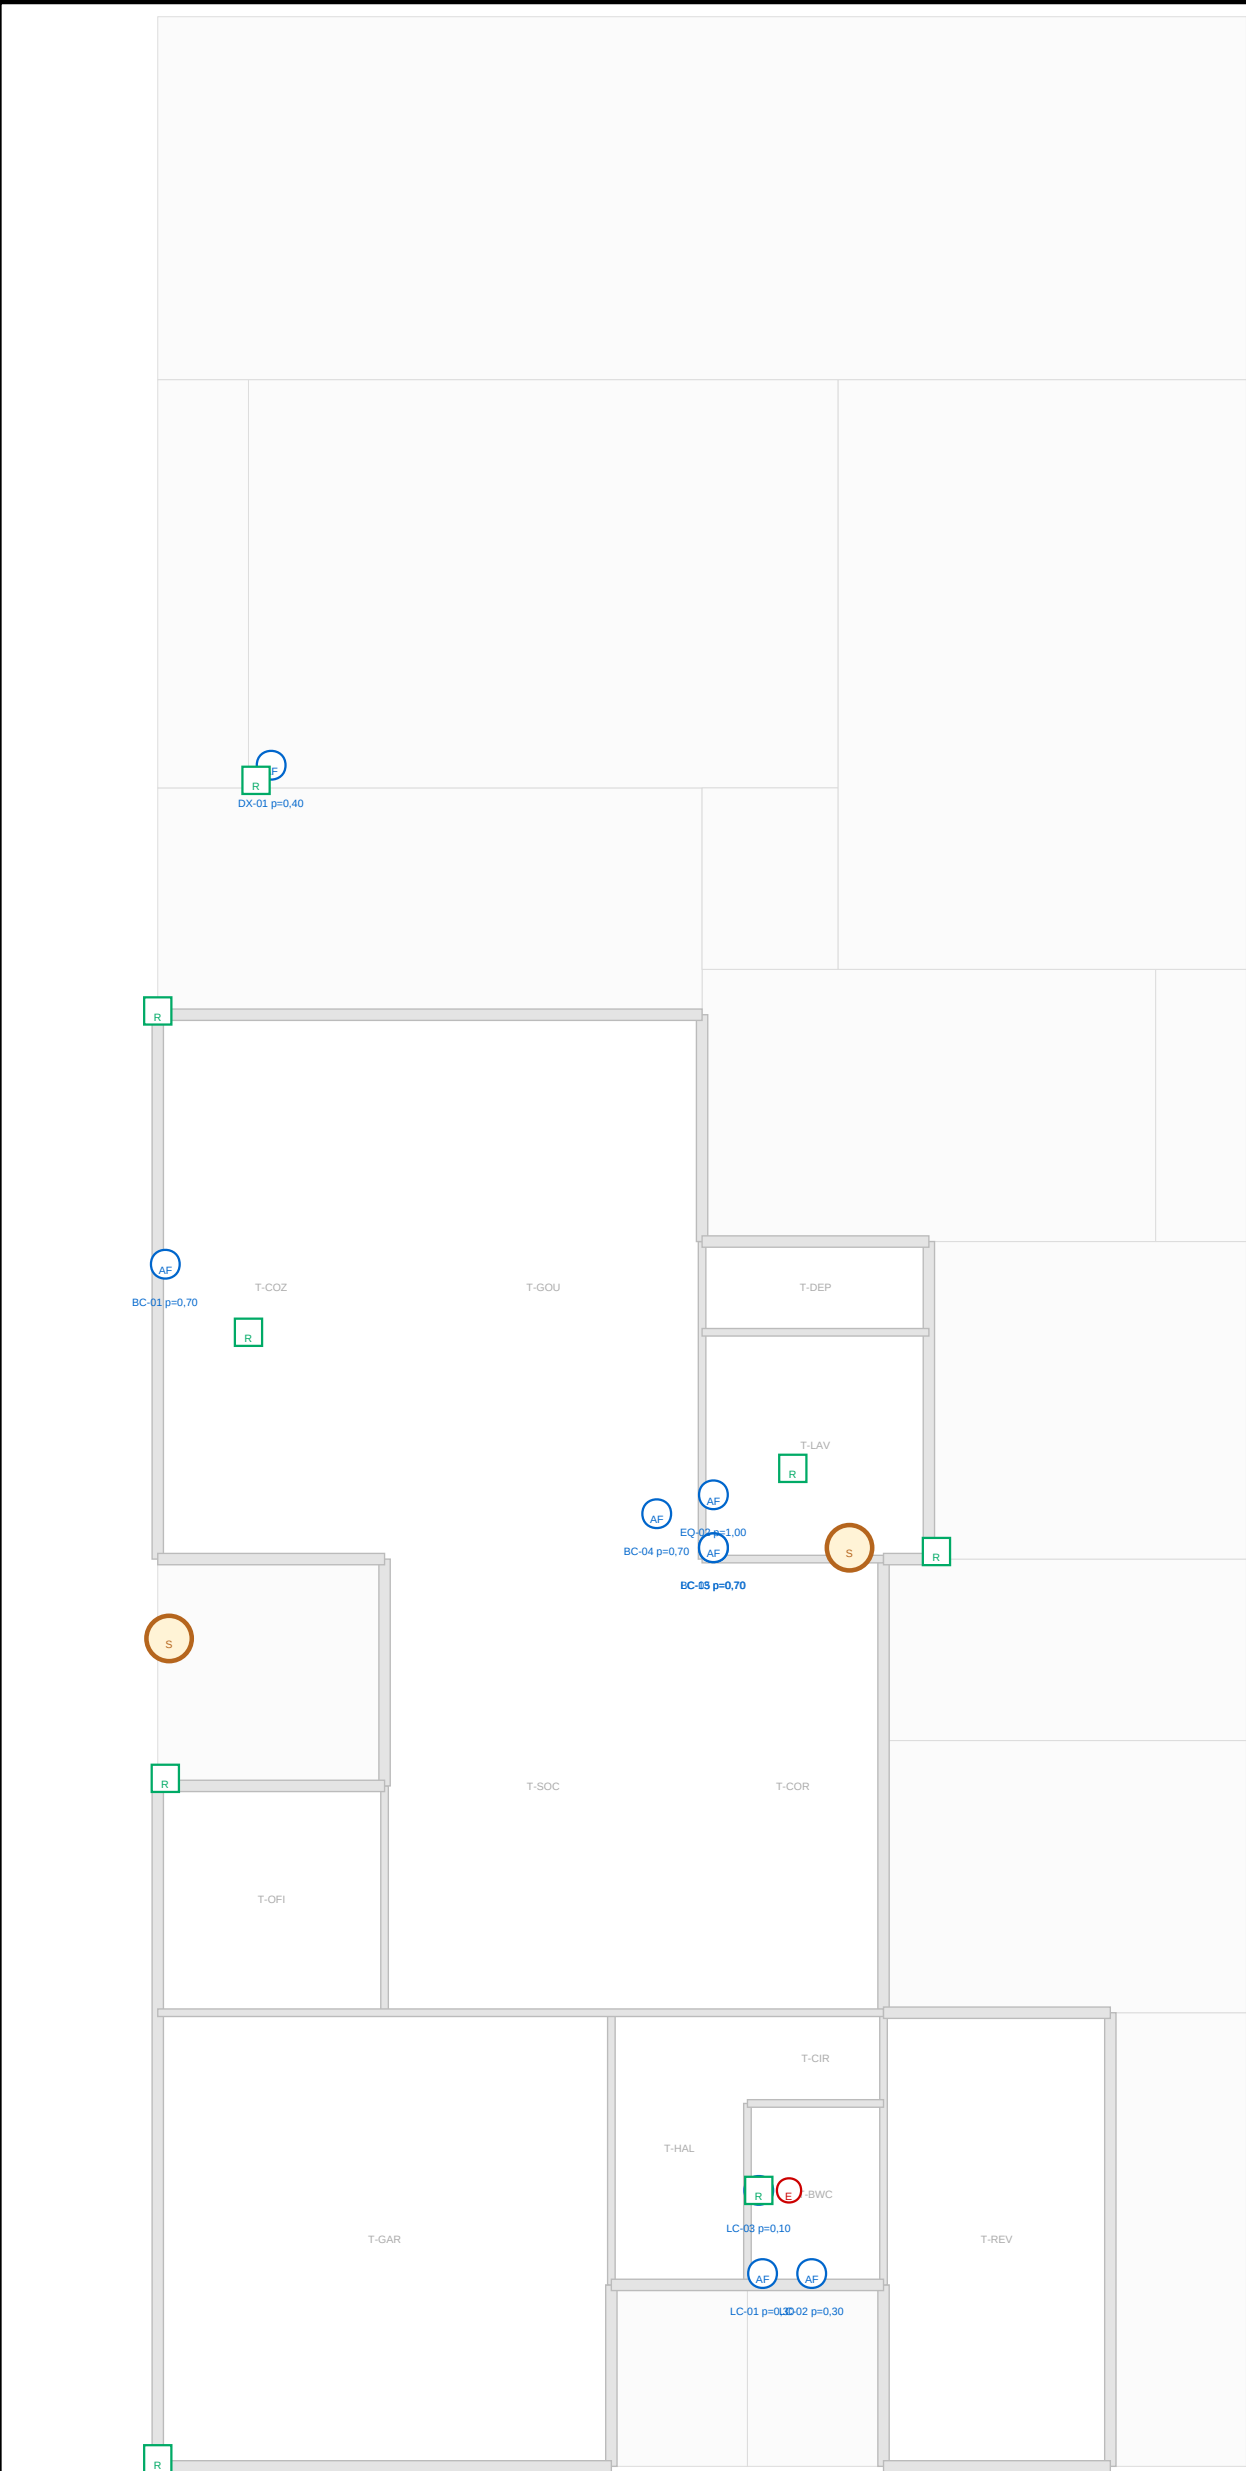



1 PONTOS HIDRAULICOS — TERREO
ESCALA 1:100

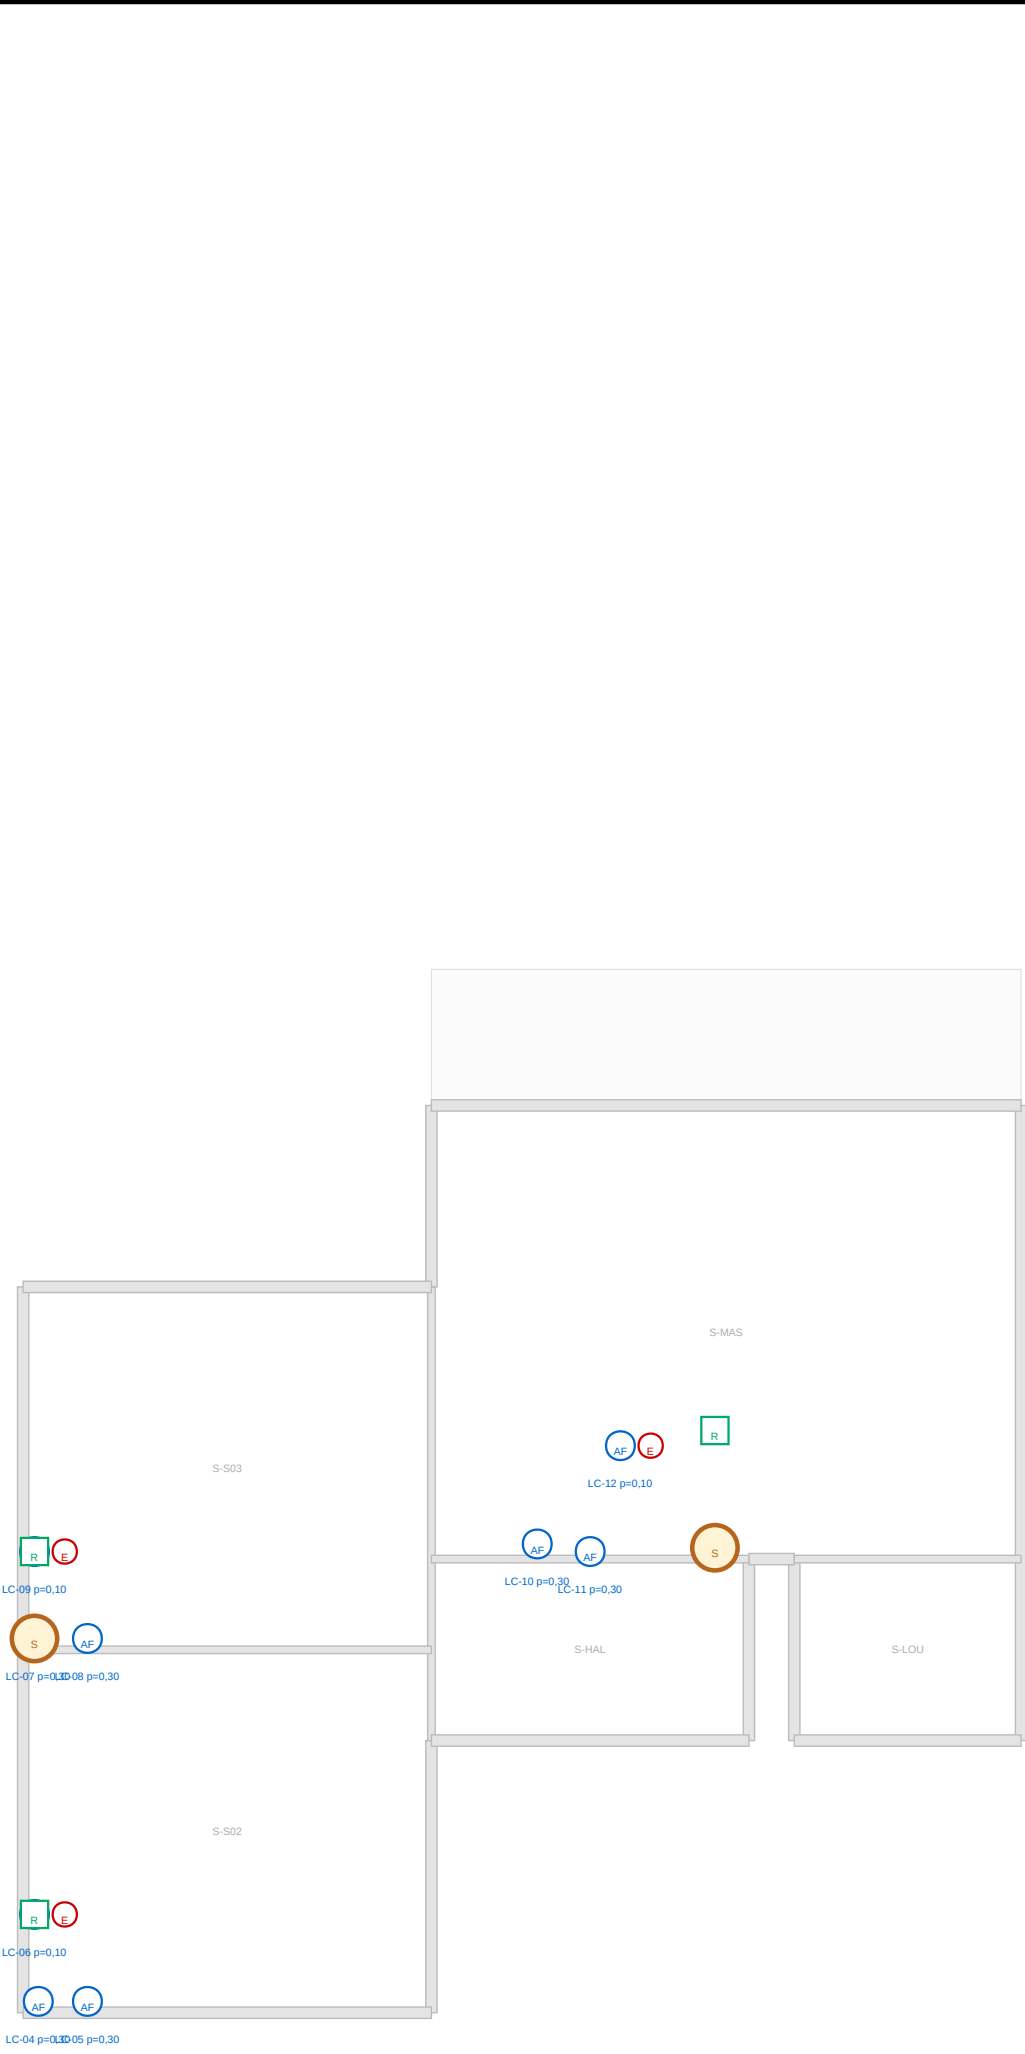

2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

DIMENSIONAMENTO — AGUA FRIA E ESGOTO

TRECHO	PECAS	PESOS	Q (L/s)	DN AGUA	V (m/s)	UMC	DN ESGOTO	REGIME
Superior	8	2,10	0,435	DN25	1,19	27	DN100	pressurizado
Terreo	9	4,80	0,884	DN25	1,81	36	DN100	gravidade
GERAL	18	7,00	0,794	DN32	1,31	33	DN100	gravidade

DECISOES QUE O DIAMETRO REVELA

DECISAO	CONSEQUENCIA HIDRAULICA
Chuveiro eletrico em vez de aquecimento central	peso 0,02 por chuveiro em vez de 0,40 a soma cai de 8,2 para 7,0 pesos e o alimentador de DN60 para DN52
Limite de velocidade por conforto, nao por norma	DN25 elevando a soma a 2,37 m/s a 3,0 m/s e tudo nao bascula. Custa alguns metros de tubo
Pressurizador no ramal superior	0,5 mca por gravidade nos setores chuveiro eletrico, TC-14 entrega 12 mca
Ramais planejados sem ligacao a valvula	rede de rede e flocamento separada, com cot e identificacao proprio, nao ha ponto de conexao cruzada possivel
Canal de goteira antes da inspecao	costuma > TC-11 [DN-11] > TC-12 < rede, DN100 com cobertura de 2 m

PECAS DE UTILIZACAO

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	T-BWC	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-02	T-BWC	lavatorio	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-03	T-BWC	box	0,30	2	DN25	DN40	sim
LC-04	S-S02	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-05	S-S02	lavatorio	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-06	S-S02	box	0,30	2	DN25	DN40	sim
LC-07	S-S03	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-08	S-S03	lavatorio	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-09	S-S03	box	0,30	2	DN25	DN40	sim

(continuacao)

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	S-MAS	vaso	0,30	6	DN25	DN60	—
LC-02	S-MAS	lavatorio	0,30	1	DN25	DN60	—
LC-03	S-MAS	box	0,30	2	DN25	DN60	sim
LC-04	T-LAV	vaso	0,70	3	DN25	DN40	—
LC-05	T-CO2	pin	0,70	3	DN25	DN40	—
LC-06	T-CO2	pin	0,70	3	DN25	DN40	—
LC-07	T-LAV	pin	0,70	3	DN25	DN40	—
LC-08	T-LAV	lavatorio	1,00	3	DN25	DN40	—
LC-09	T-DPA	ducha externa	0,40	2	DN25	DN40	—

NOTAS

- Agua fria por metrado dos pesos (DN50): Q = 0,20 e vazante dos pesos = 0,794 L/s com 7,0 pesos.
- Alimentador DN62 a 1,32 m/s — limitado pelo conforto (2,0 m/s) nao pela norma (3,0 m/s).
- Esgoto por UMC (DN50): 33 UMC, tubo de queda DN100, ventilacao DN60.
- Chuveiro 0,5L/TCO2 tem peso 0,02, nos 0,40 a decisao de aquecimento aquece como diametro menor em toda a casa.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO) - AM | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILIMETROS (50/50/50)	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R3B NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJETO 26 06-25 REV 002
--	--	---	--------------------------------