
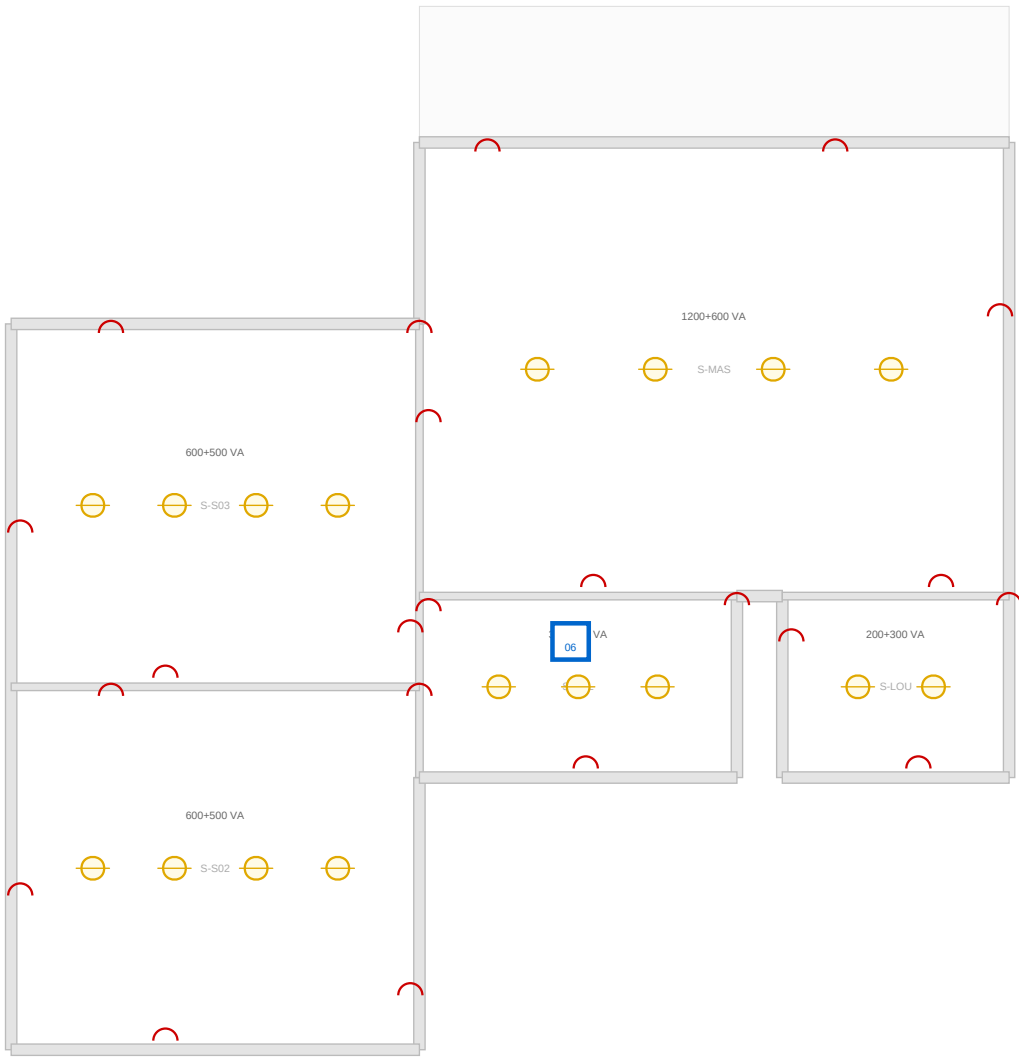


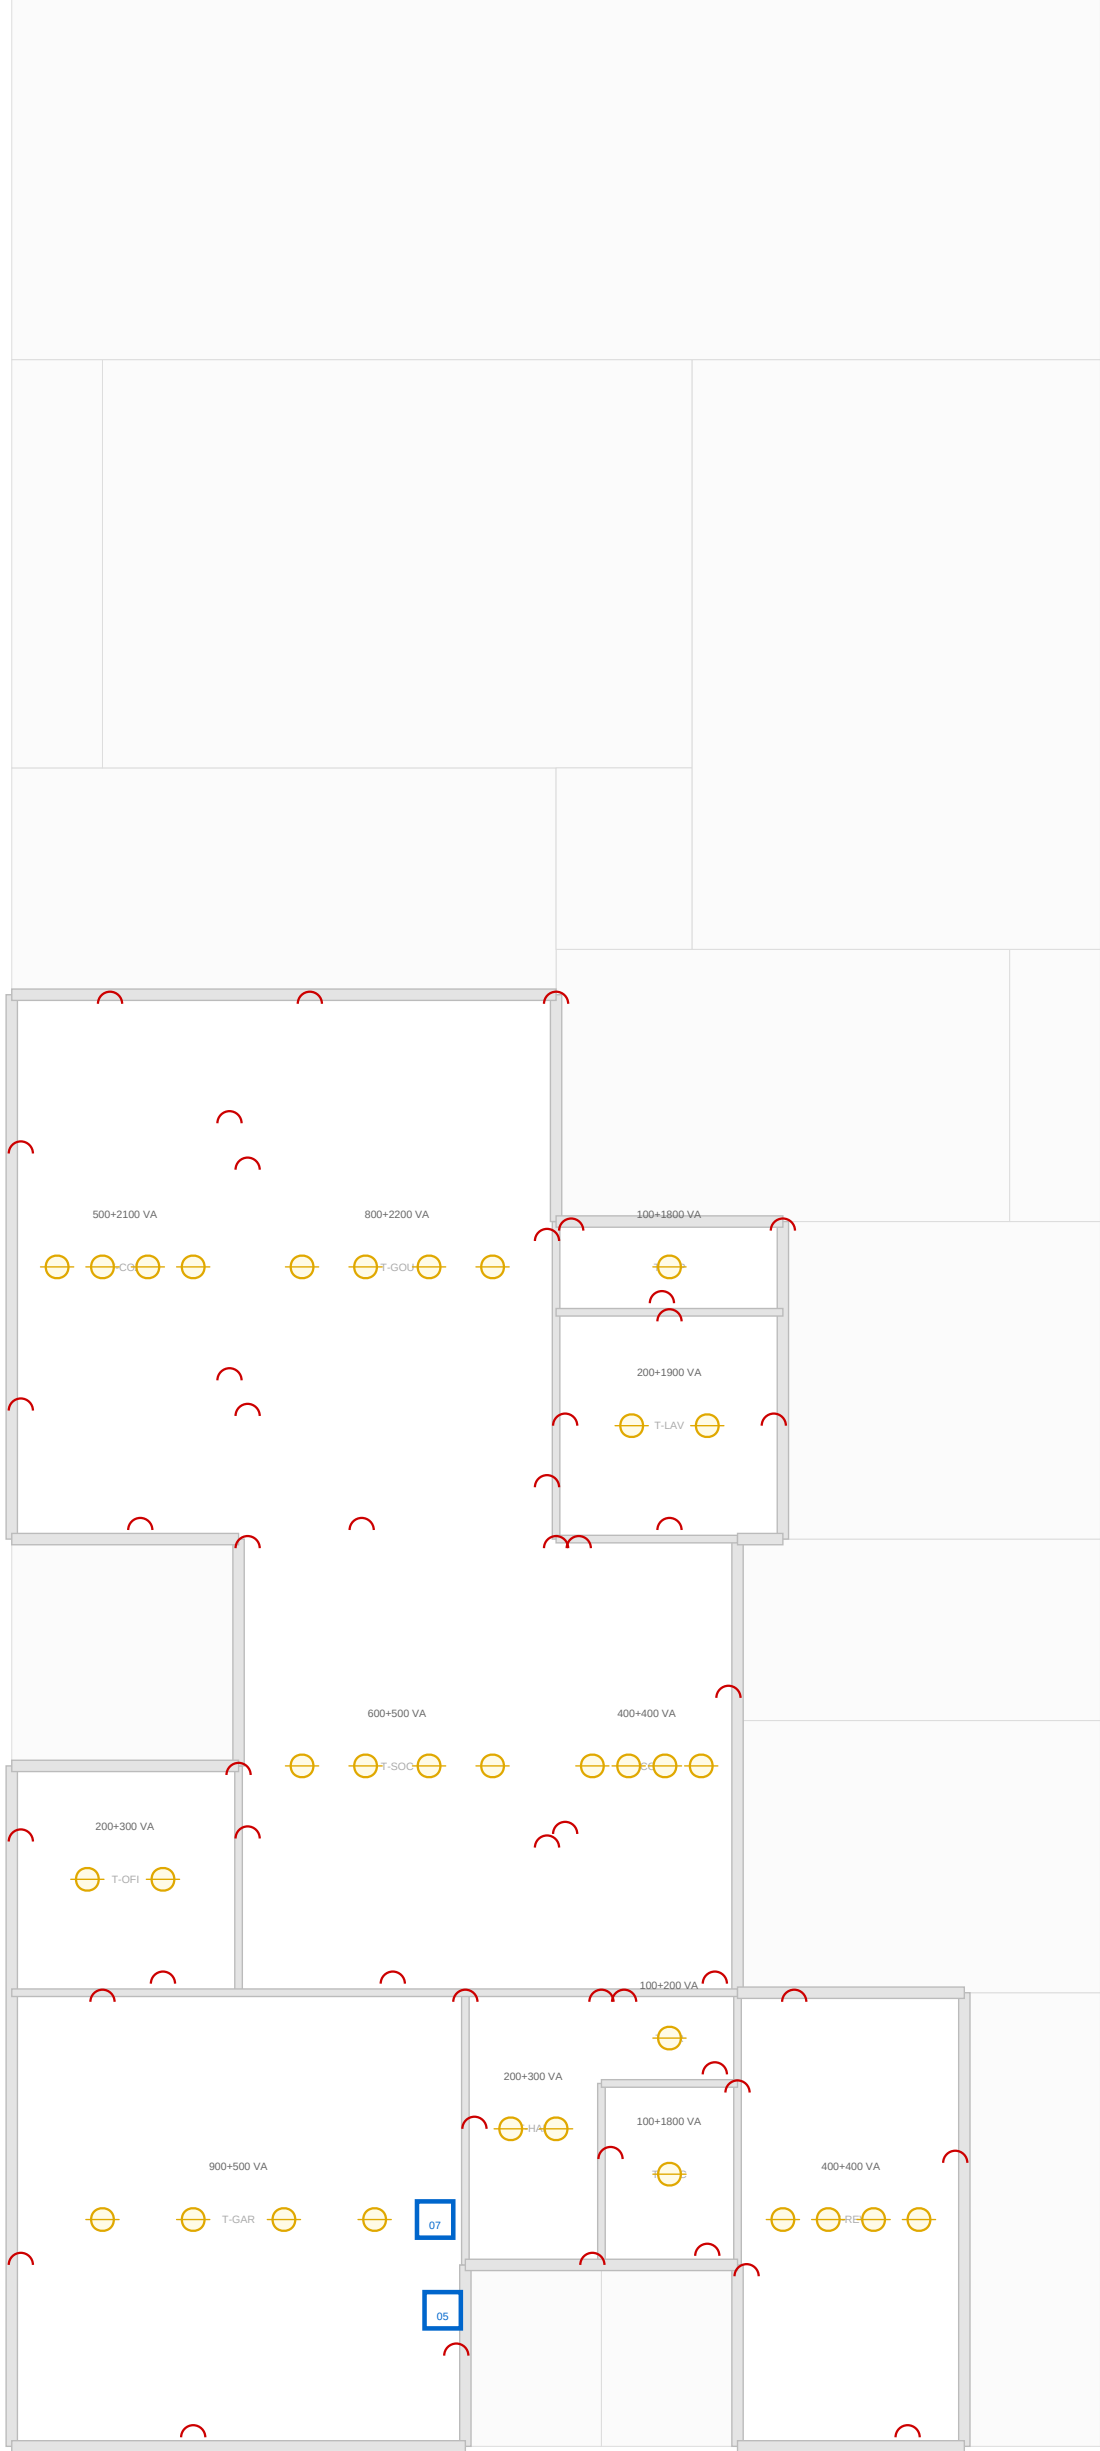

1 PONTOS ELETRICOS — TERREO
ESCALA 1:100

2 PONTOS ELETRICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

QUADRO DE CARGAS E DEMANDA

COD	CARGA	VA	TENSÃO	GRUPO	NE	DEMANDA (VA)
TUE-1	Chuveiro elétrico suite master	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-2	Chuveiro elétrico suite 02	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-3	Chuveiro elétrico suite 03	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-4	Chuveiro elétrico banho social	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-5	Suit 001 30.000 BTU (zona social)	2.300	220 V	climatização	3,00	2.300
TUE-6	Suit 10.000 BTU suite master	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-7	Suit 10.000 BTU suite 02	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-8	Suit 10.000 BTU suite 03	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-9	Suit 10.000 BTU quarto reservat	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-20	Suit 10.000 BTU sala lounge	800	220 V	climatização	1,00	800
TUE-24	Suit 10.000 BTU office do master	800	220 V	climatização	1,00	800
PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)		2.700	220 V	serviço	0,30	1.350

AMB	AMBIENTE	ÁREA	PERIM (m)	KLIM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
S-MA5	SUITE MASTER	46,90	27,6	1200	5	600	seca
S-001	SUITE 01	36,00	24,0	800	5	500	seca
T-001	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
S-002	SUITE 02	25,82	20,4	600	5	500	seca
S-003	SUITE 03	25,82	20,4	600	5	500	seca
T-002	ESTÁGIO JANTAR	25,00	20,4	600	5	500	seca

(continuação) POR QUE fdi = 1,00 NA CLIMATIZACAO

COD	CARGA	ASSUNTO	DESENVOLVIMENTO
TUE-12	Lava-louça		
TUE-13	Forno elétrico	Ó que a Mônica assura	us fatores de demanda da NBR 5410 vari de média nacional, sendo se condicionados e carga intermitente e sazonal
TUE-14	Micro-ondas	Ó que gostamos de Marlene	us cinco equipamentos funcionam juntos em todos os pontos do arco, não existe a diversidade que o fator proteções
TUE-15	Máquina de lavar		
TUE-16	Refrigerador	Ó que tudo aqui	com 60 L, 70 L a demanda varia 2.370 VA e o padrão descrito de 100 A — o total aqui e o diagrama geral está de acordo com a taxa de maior valor
TUE-17	Refrigerador	Ó que tudo aqui	trabalha o diagrama por um maior em vez de cada, transformando uma produção em um risco de incêndio
TUE-18	Refrigerador		
TUE-19	Refrigerador		
TUE-20	Refrigerador		
TUE-21	Refrigerador		
TUE-22	Refrigerador		
TUE-23	Refrigerador		
TUE-24	Refrigerador		
TUE-25	Refrigerador		
TUE-26	Refrigerador		
TUE-27	Refrigerador		
TUE-28	Refrigerador		
TUE-29	Refrigerador		
TUE-30	Refrigerador		
TUE-31	Refrigerador		
TUE-32	Refrigerador		
TUE-33	Refrigerador		
TUE-34	Refrigerador		
TUE-35	Refrigerador		
TUE-36	Refrigerador		
TUE-37	Refrigerador		
TUE-38	Refrigerador		
TUE-39	Refrigerador		
TUE-40	Refrigerador		
TUE-41	Refrigerador		
TUE-42	Refrigerador		
TUE-43	Refrigerador		
TUE-44	Refrigerador		
TUE-45	Refrigerador		
TUE-46	Refrigerador		
TUE-47	Refrigerador		
TUE-48	Refrigerador		
TUE-49	Refrigerador		
TUE-50	Refrigerador		
TUE-51	Refrigerador		
TUE-52	Refrigerador		
TUE-53	Refrigerador		
TUE-54	Refrigerador		
TUE-55	Refrigerador		
TUE-56	Refrigerador		
TUE-57	Refrigerador		
TUE-58	Refrigerador		
TUE-59	Refrigerador		
TUE-60	Refrigerador		
TUE-61	Refrigerador		
TUE-62	Refrigerador		
TUE-63	Refrigerador		
TUE-64	Refrigerador		
TUE-65	Refrigerador		
TUE-66	Refrigerador		
TUE-67	Refrigerador		
TUE-68	Refrigerador		
TUE-69	Refrigerador		
TUE-70	Refrigerador		
TUE-71	Refrigerador		
TUE-72	Refrigerador		
TUE-73	Refrigerador		
TUE-74	Refrigerador		
TUE-75	Refrigerador		
TUE-76	Refrigerador		
TUE-77	Refrigerador		
TUE-78	Refrigerador		
TUE-79	Refrigerador		
TUE-80	Refrigerador		
TUE-81	Refrigerador		
TUE-82	Refrigerador		
TUE-83	Refrigerador		
TUE-84	Refrigerador		
TUE-85	Refrigerador		
TUE-86	Refrigerador		
TUE-87	Refrigerador		
TUE-88	Refrigerador		
TUE-89	Refrigerador		
TUE-90	Refrigerador		
TUE-91	Refrigerador		
TUE-92	Refrigerador		
TUE-93	Refrigerador		
TUE-94	Refrigerador		
TUE-95	Refrigerador		
TUE-96	Refrigerador		
TUE-97	Refrigerador		
TUE-98	Refrigerador		
TUE-99	Refrigerador		
TUE-100	Refrigerador		

(continuação)

AMB	AMBIENTE	ÁREA	PERIM (m)	KLIM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
T-001	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-002	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-003	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-004	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-005	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-006	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-007	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-008	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-009	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-010	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-011	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-012	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-013	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-014	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-015	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-016	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-017	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-018	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-019	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-020	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-021	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-022	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-023	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-024	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-025	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-026	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-027	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-028	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-029	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-030	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-031	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-032	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-033	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-034	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-035	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-036	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-037	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-038	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-039	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-040	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-041	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-042	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-043	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-044	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-045	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-046	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-047	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-048	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-049	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-050	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-051	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-052	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-053	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-054	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-055	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-056	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-057	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-058	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-059	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-060	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-061	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-062	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-063	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-064	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-065	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-066	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-067	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-068	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-069	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-070	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-071	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-072	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-073	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-074	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-075	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-076	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-077	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-078	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-079	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-080	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-081	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-082	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-083	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-084	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-085	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-086	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-087	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-088	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-089	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-090	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-091	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-092	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-093	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-094	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-095	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-096	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-097	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-098	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-099	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
T-100	CORRIDENT	30,24	22,8	800	7	2200	molhada

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5410 e 5.2. Instalação 70.200 VA, demanda prevista 36.400 VA.
- Estrutura elétrica 127/220 V (90, 95,5 A) - padrão 100 A com cabo de 25 mm².
- Fator de demanda de ar condicionado adotado 1,00 — em Manuseio de e carga contínua, não intermitente. Ver justificativa no quadro.
- Quadro geral Quadro geral 20 módulos ou grupos, quadro de superior no local.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 05/05/2024

ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R3B	27
pos R32 (previsao)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 000	MALHA 100/500/500	SEM ART / RBT	de 35 REV R3B