




VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33,21 %	até 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,370	até 1,00	OK
Calçada	2 passeios	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50/00 [4]	OK
Recuo lateral esq.	2400 mm	sem limite no lado	OK
Recuo lateral dir.	3000 mm	até 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13800 mm	até 5000 mm	OK

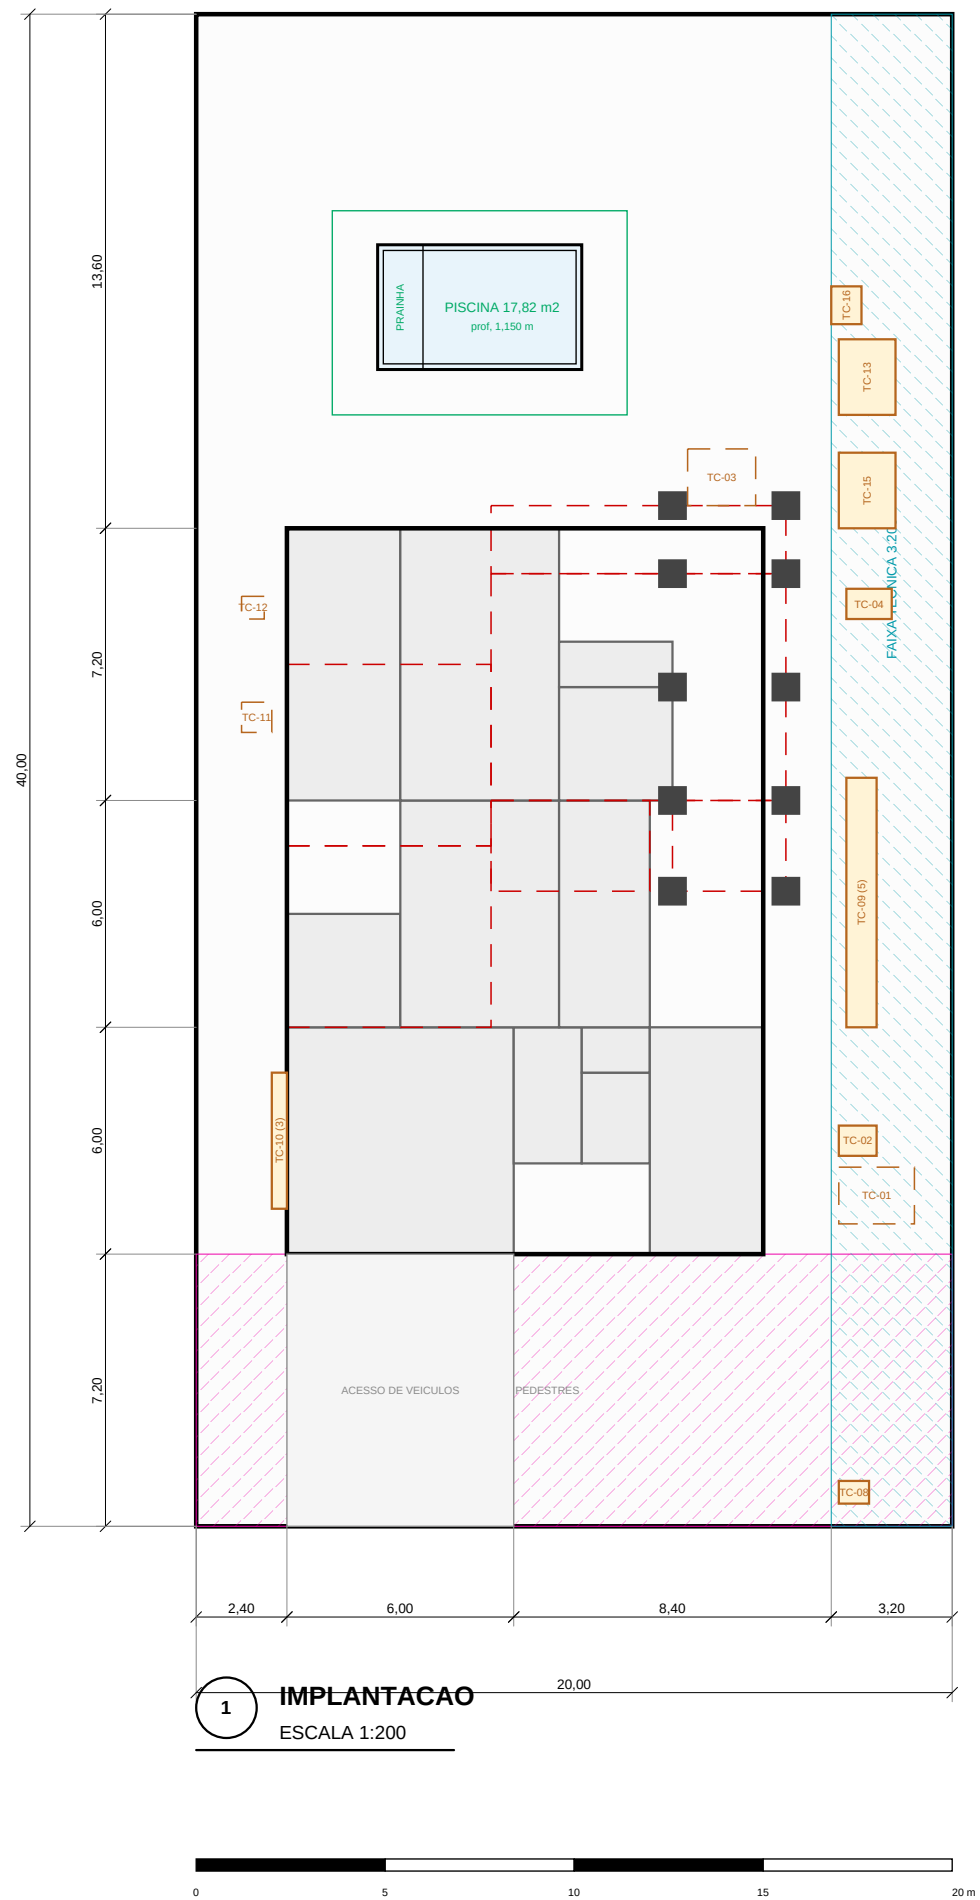

- NOTAS
- * Lote: 25.000 x 40.000 m² = 800.000 m².
 - * Recuo: frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / lateral dir. 3.000 / fundo 13.800 mm.
 - * Parâmetros do SUD: Taxa de Ocupação 33,21% / Coef. de Aproveitamento 0,370 / Recuo frontal 7.200 mm / Recuo lateral esq. 2.400 mm / Recuo lateral dir. 3.000 mm / Recuo de fundo 13.800 mm.
 - * Sem muro frontal, mural lateral e de fundo 0 a 2.000 mm.


PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:200 FORMATO: A1 MARGEM: 10/10/10/10	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R01 Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJECION 01 DE 05 REVIZOES
---	--	--	--

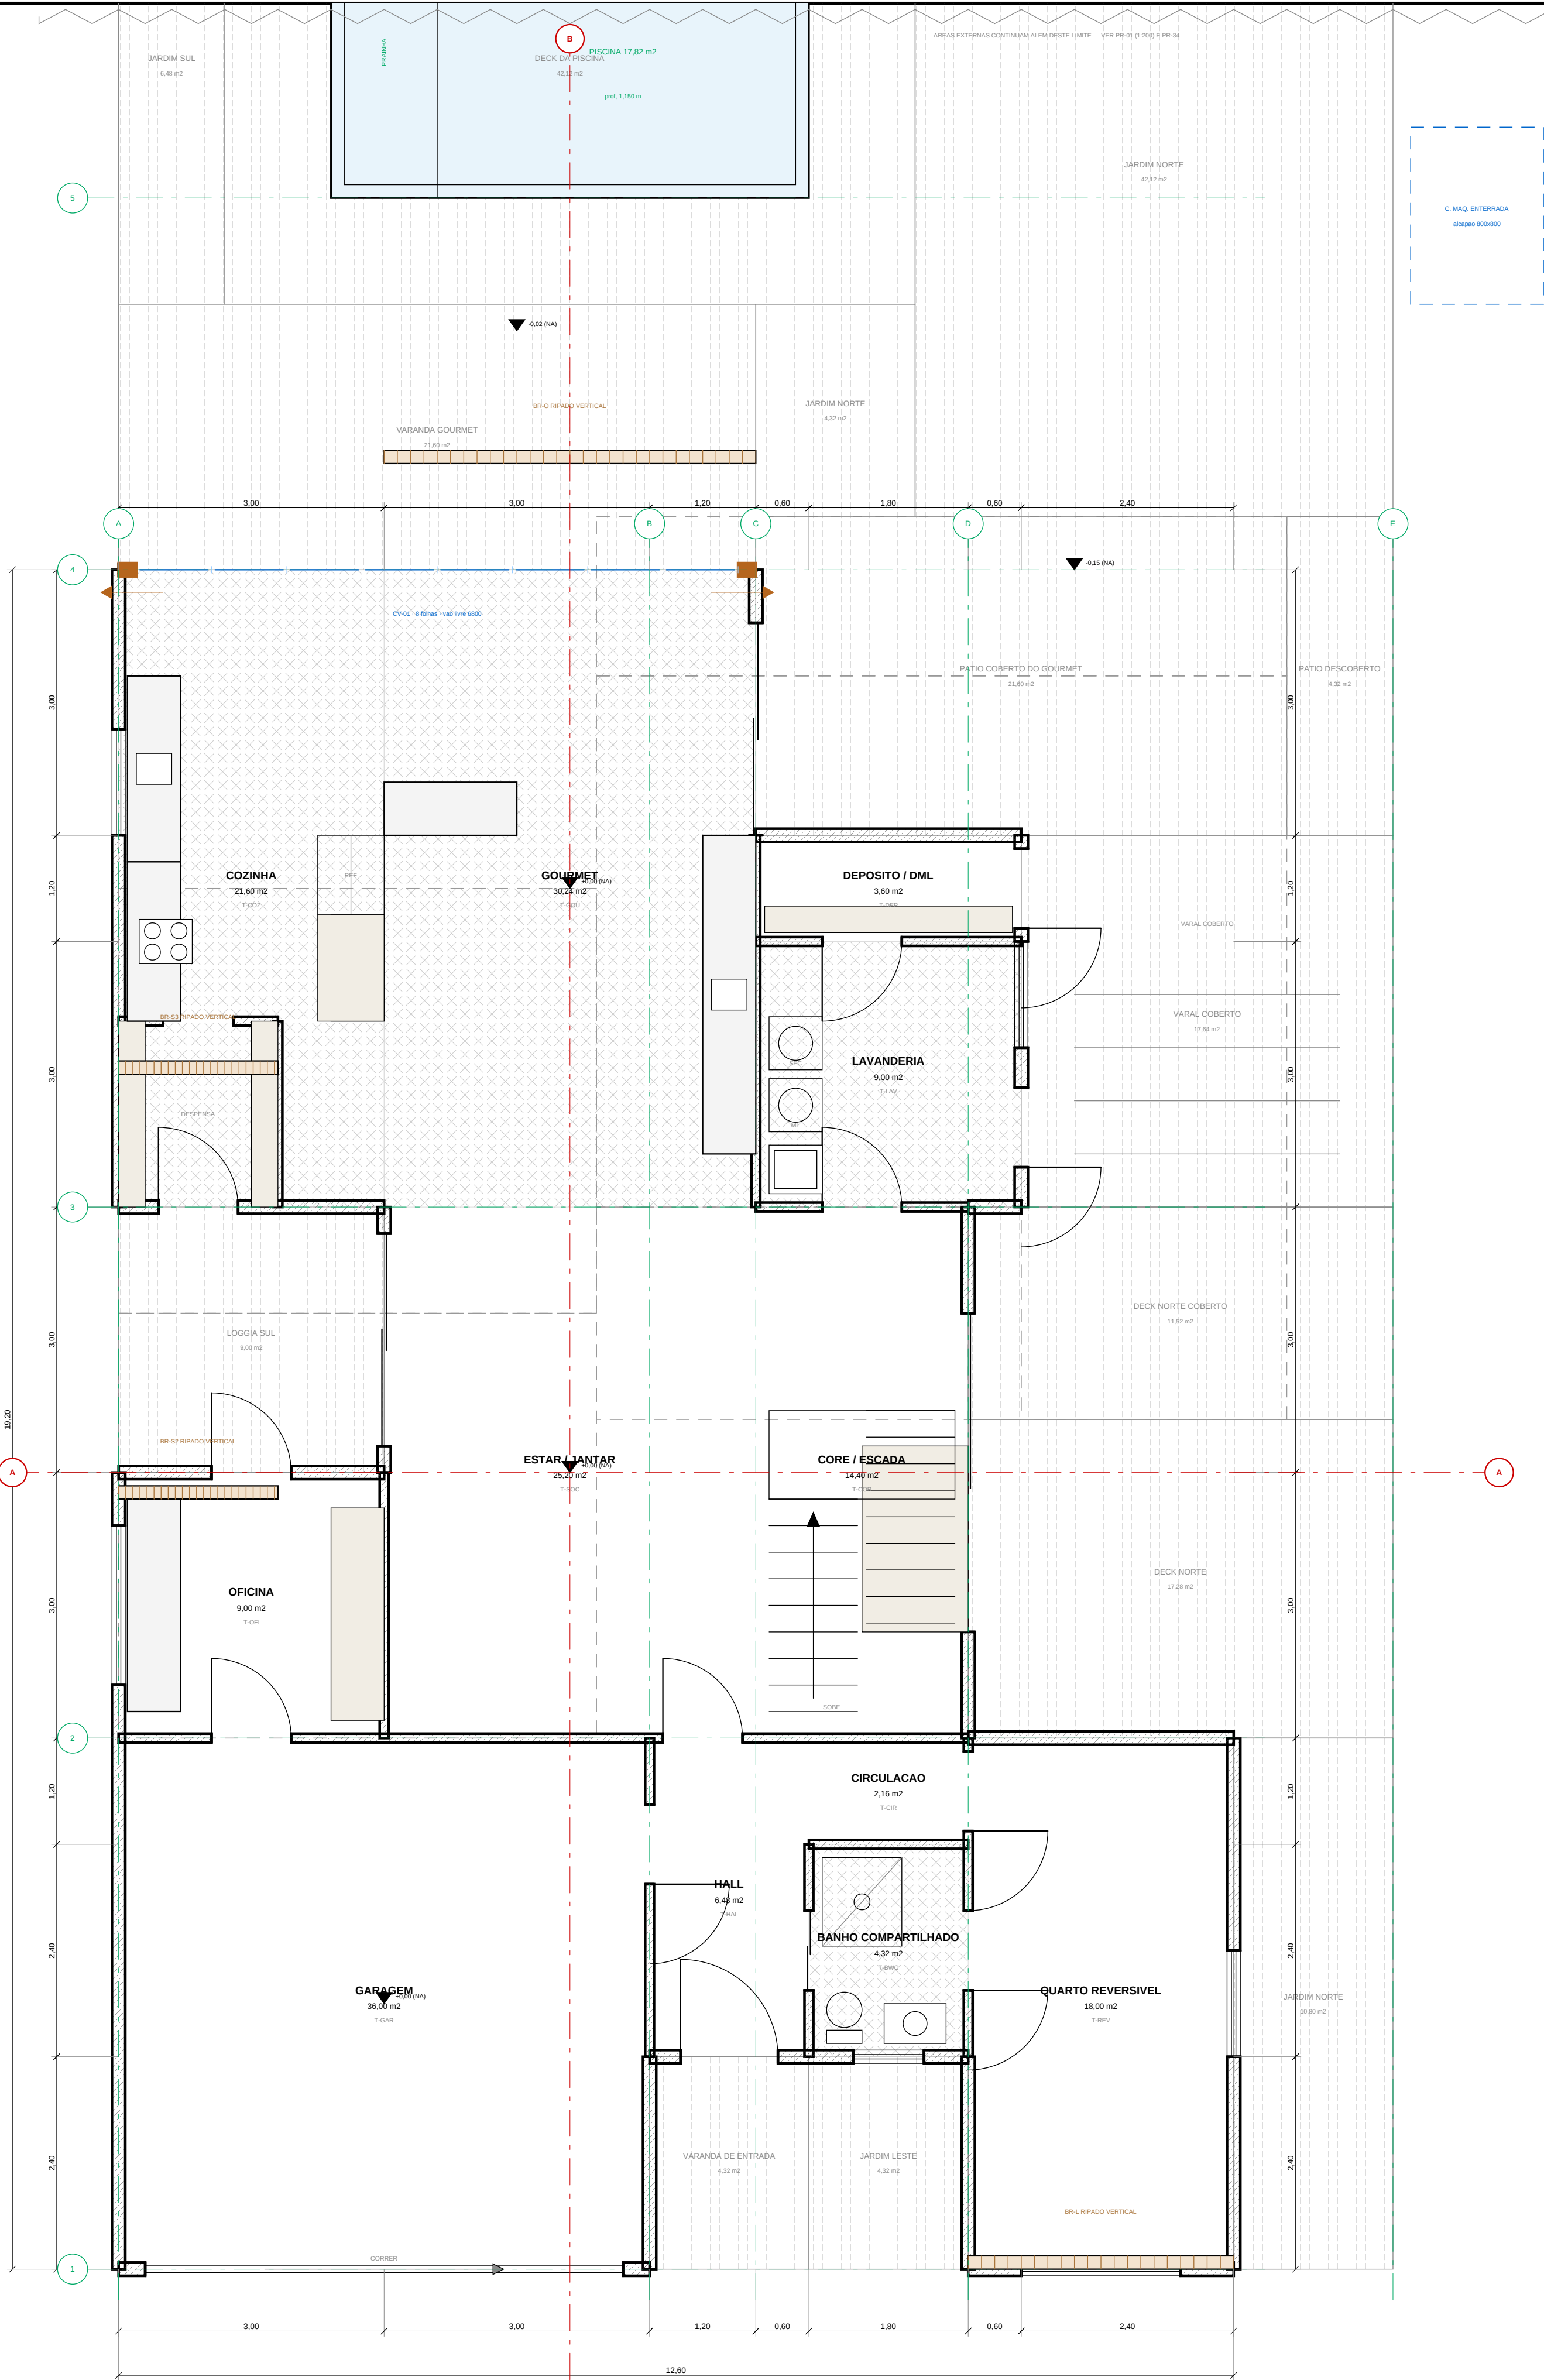

1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO


COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	6,48
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-COR	CIRCULACAO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x3000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,80
T-GOU	GOUREMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	1800x600	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x3000	15,80
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	3000x3000	9,00
T-DL	DECK NORTE (área)	4800x3000	17,28
T-DL	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x2400	11,52
T-VL	VARAL COBERTO (área)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (área)	6000x3600	25,80
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x3000	4,32
T-VL	VARANDA GOUREMET (área)	7500x3600	25,80
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	7800x4500	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (área)	1200x600	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	5400x7800	42,12
T-PV	JARDIM DE PUNDO (área)	14800x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO


REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD	TIPO
CMS	7200x2400	0	1	CORTINA DE VIDRO total, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1100	3	porta de banheiro, alumínio
J4	800x800	1800	1	porta de banheiro, alumínio
J5	1800x1200	1100	2	porta de banheiro, alumínio
P1	1100x2800	0	1	porta principal, vidro espiga
P2	3000x1200	0	4	porta interna (diversas aberturas)
P3	3000x1200	0	7	porta de serviço, madeira e vidro
P4	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P5	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P6	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P7	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P8	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P9	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P10	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P11	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P12	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P13	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P14	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P15	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P16	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P17	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P18	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P19	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P20	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P21	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P22	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P23	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P24	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P25	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P26	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P27	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P28	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P29	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P30	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P31	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P32	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P33	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P34	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P35	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P36	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P37	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P38	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P39	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P40	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P41	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P42	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P43	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P44	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P45	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P46	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P47	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P48	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P49	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P50	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P51	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P52	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P53	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P54	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P55	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P56	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P57	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P58	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P59	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P60	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P61	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P62	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P63	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P64	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P65	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P66	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P67	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P68	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P69	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P70	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P71	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P72	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P73	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P74	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P75	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P76	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P77	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P78	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P79	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P80	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P81	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P82	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P83	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P84	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P85	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P86	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P87	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P88	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P89	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P90	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P91	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P92	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P93	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P94	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P95	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P96	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P97	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P98	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P99	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P100	3000x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

—	Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
—	Área vista / folha de esquadria
—	Mobiliário fixo, equipamento e tecnologia
—	Propriedade do pavimento superior e da cobertura
—	Eixo modular e linha de corte
—	Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5

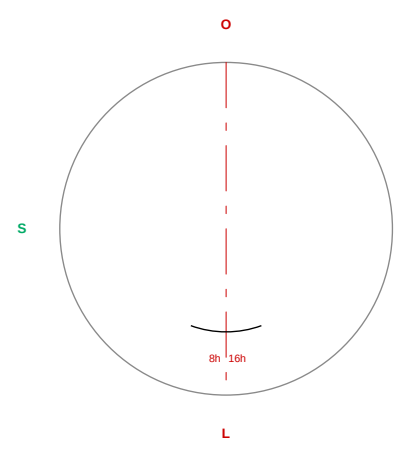

Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue linha ESTERNA

Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue linha INTERNA

NOTAS

1. Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.

2. Mobília modular 600 mm, cotas de nível em metros.

3. Planta de planta 120 mm x 120 mm (planta interna 120 mm x 120 mm).

4. Mobília fixa indica pontos de água e energia (planta 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SUE TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PLA-PS2 (previsível)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAIUS 400/500/300

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR R08

MAIUS 400/500/300

SEM ART / INT

PROJETO


02

IN-PS REV-02

PRANCHIA

03

de 35 REV R28

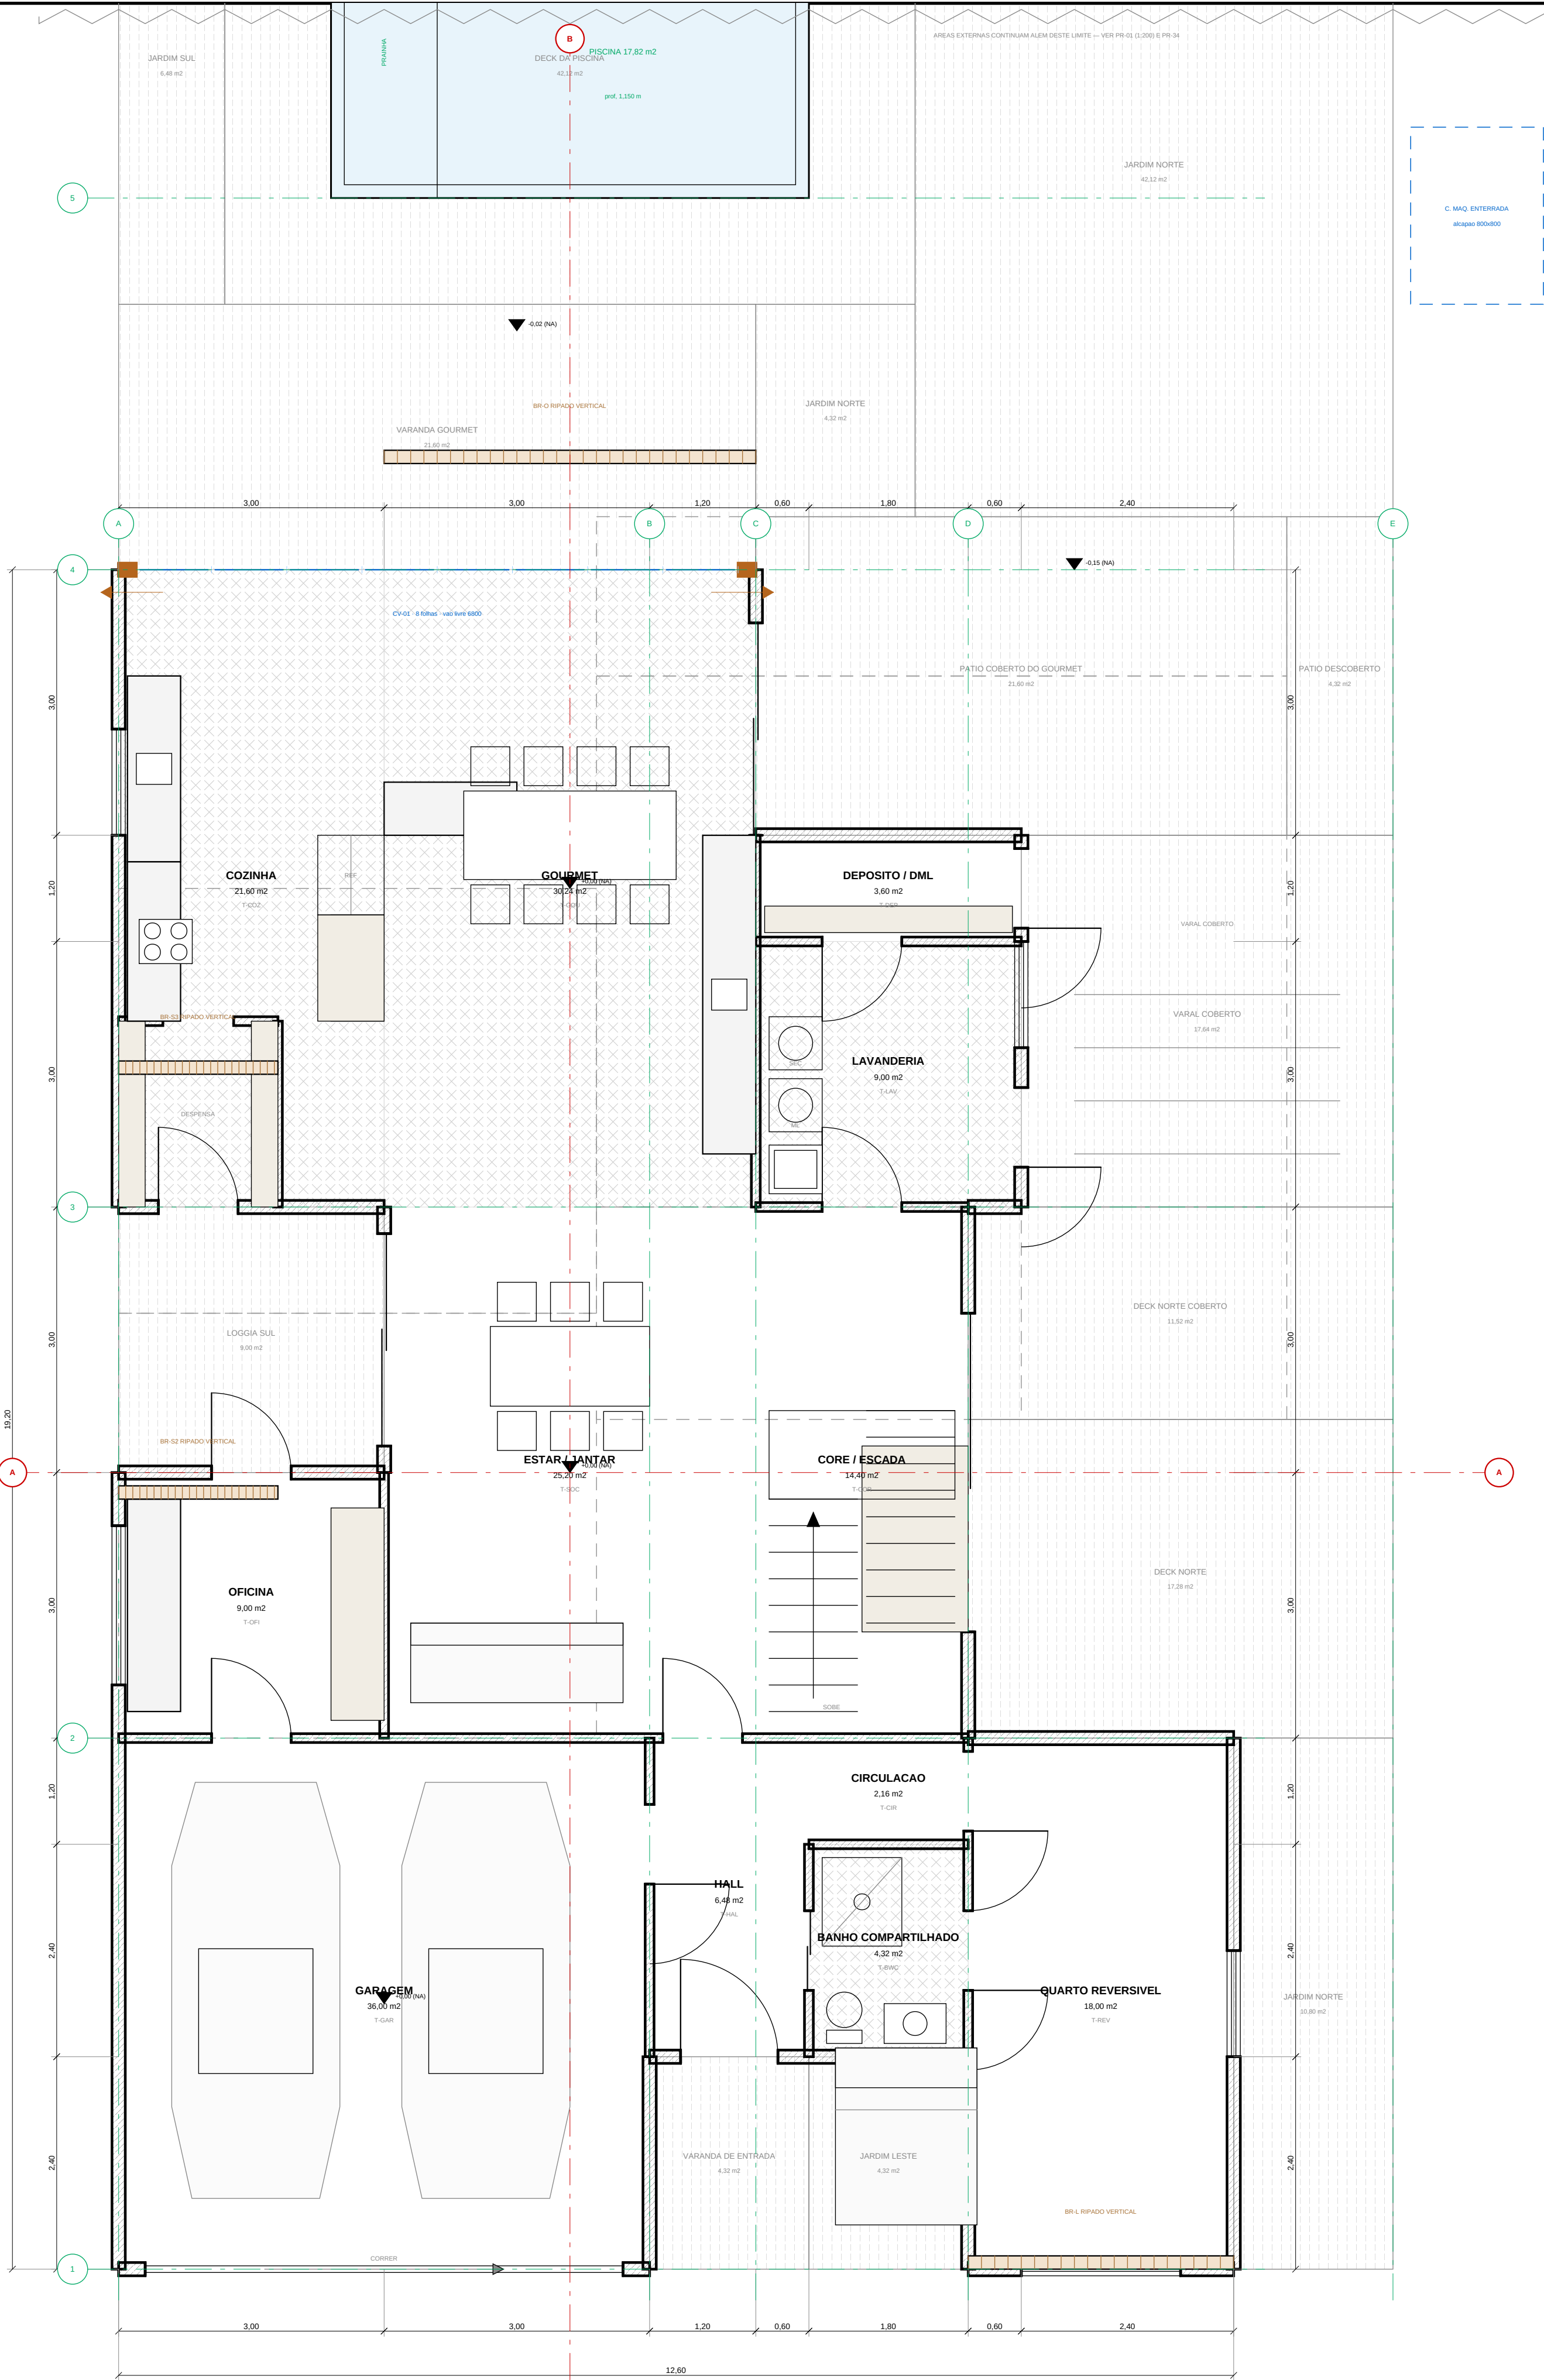

1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO


COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-COR	CIRCULACAO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x3000	9,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	27,00
T-COR	CORR / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,87
T-GOU	GOUREMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			198,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x600	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x3000	15,80
T-L-OS	LOOGIA SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-D-OL	DECK NORTE (aberto)	4800x3000	17,28
T-D-KC	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x2400	11,52
T-V-OL	VARAL COBERTO (aberto)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (aberto)	6000x3600	21,60
T-P-D	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x3000	4,32
T-V-OL	VARANDA GOUREMET (aberto)	7500x3000	25,80
T-D-OP	DECK DA COZINHA (aberto)	7800x4500	42,12
T-J-SUL	JARDIM SUL (aberto)	1200x600	6,48
T-J-N-2	JARDIM NORTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-N-3	JARDIM NORTE (aberto)	5400x7800	42,12
T-J-P-2	JARDIM DE PUNDO (aberto)	14800x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO


REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD	TIPO
CW1	7000x2800	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1100	3	paredes de banheiro, banheiro
J4	800x800	1800	1	paredes de banheiro, banheiro
J5	1800x1200	1100	2	paredes de banheiro, banheiro
P1	1100x800	0	1	porta principal, alta espacia
P2	900x1200	0	4	porta interna (banheiro, banheiro)
P3	800x1200	0	7	porta de banheiro, banheiro a unidade
P4	900x1200	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P5	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P6	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P7	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P8	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P9	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P10	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P11	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P12	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P13	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P14	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P15	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P16	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P17	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P18	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P19	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P20	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P21	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P22	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P23	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P24	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P25	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P26	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P27	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P28	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P29	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P30	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P31	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P32	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P33	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P34	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P35	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P36	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P37	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P38	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P39	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P40	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P41	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P42	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P43	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P44	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P45	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P46	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P47	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P48	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P49	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P50	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P51	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P52	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P53	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P54	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P55	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P56	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P57	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P58	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P59	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P60	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P61	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P62	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P63	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P64	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P65	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P66	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P67	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P68	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P69	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P70	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P71	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P72	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P73	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P74	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P75	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P76	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P77	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P78	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P79	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P80	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P81	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P82	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P83	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P84	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P85	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P86	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P87	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P88	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P89	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P90	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P91	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P92	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P93	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P94	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P95	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P96	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P97	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P98	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P99	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade
P100	1400x800	0	1	porta de banheiro, banheiro a unidade

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

—	Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
—	Área vista / linha de esquadria
—	Mobiliário fixo, equipamento e tecnologia
—	Propriedade do pavimento superior e da cobertura
—	Eixo modular e linha de corte
—	Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5

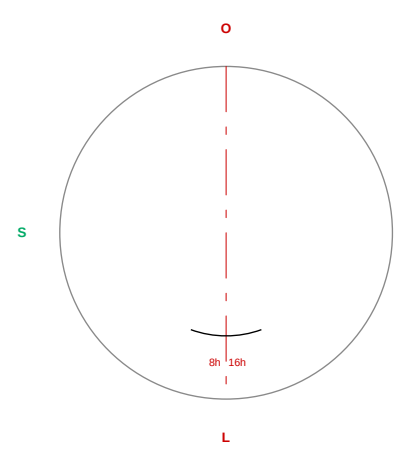

Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

NOTAS

- Dimensiones em milímetros, cotas de elevação em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta de fachada 120 mm / distância interna 120 mm (p).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (pontos de água).


PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXIBICAO	PROJETO
União Consolidada	1:50	ESTUDO PRELIMINAR R2B	04
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	MAO LIBERADO PARA OBRAS	04
UNIDADE METRICA (mm)	MAQUETA 600/600/600	SEM ART / RNT	04-25 REVIZOES

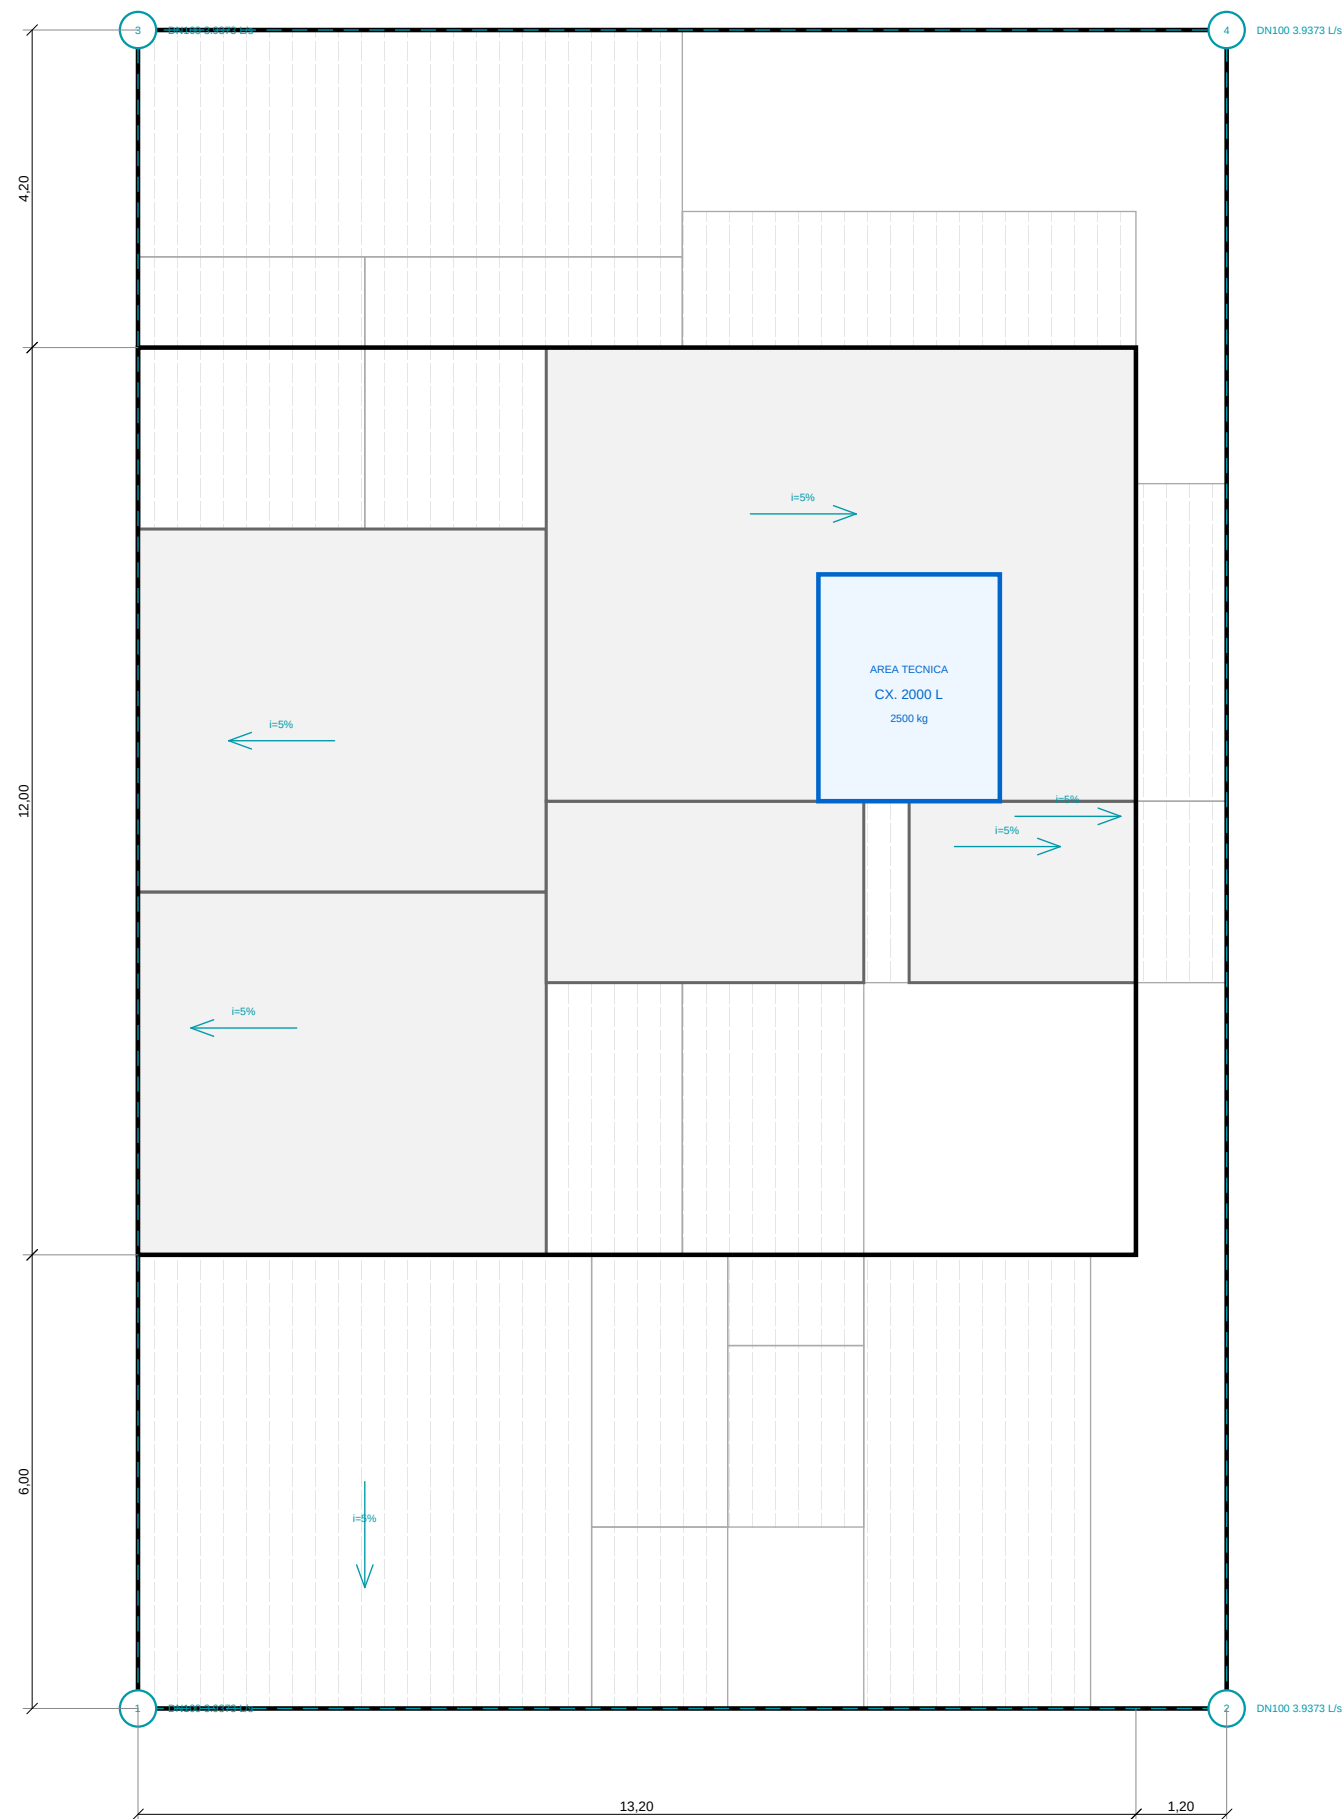

1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) (C + 0.35 + Q = 35.7400 L/A).
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e lixíngios, sem ligação à rede pública.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÓNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Unidade Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R2B	05
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / INT	IN 25 REVIZO



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60




2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60




- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2000 mm x piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (abaixo pavimento) e +0.100 m (abaixo pavimento) — H.
 - * Fundação em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA (P)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR R08	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m/m	VALOR: 600/000000	SEM ART / RNT	06-25 REV 02

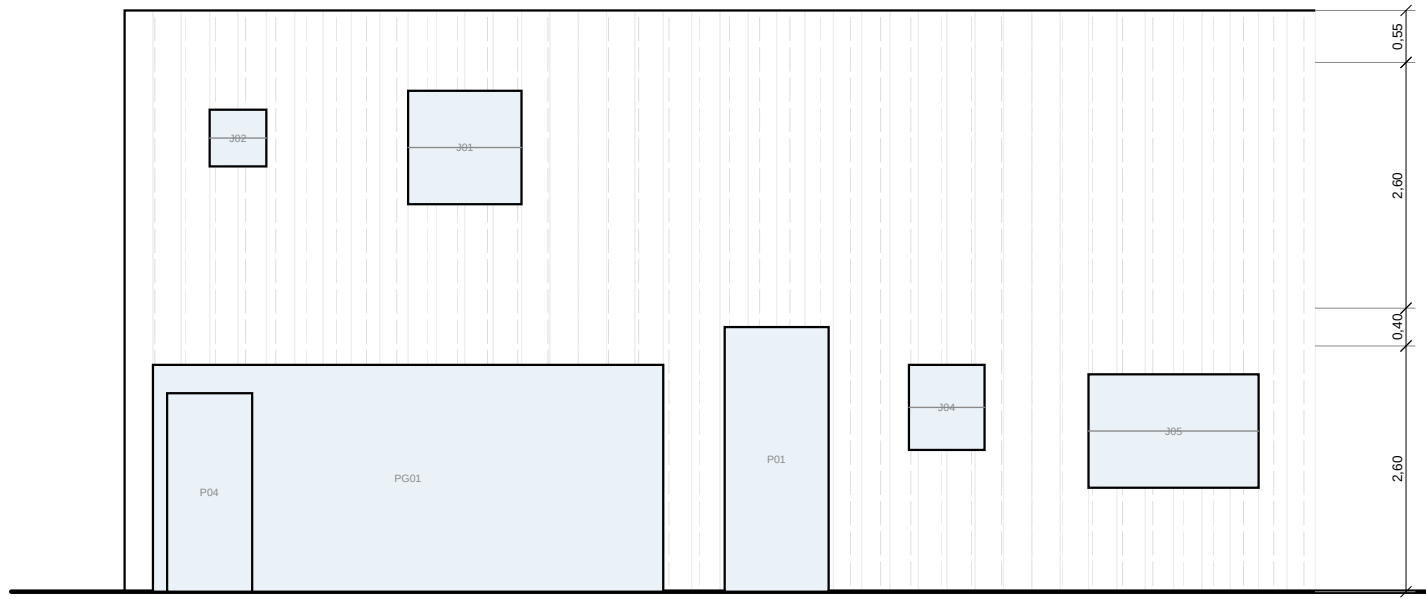


FACHADA FRONTAL (SUL)


1 FACHADAS
ESCALA 1:80

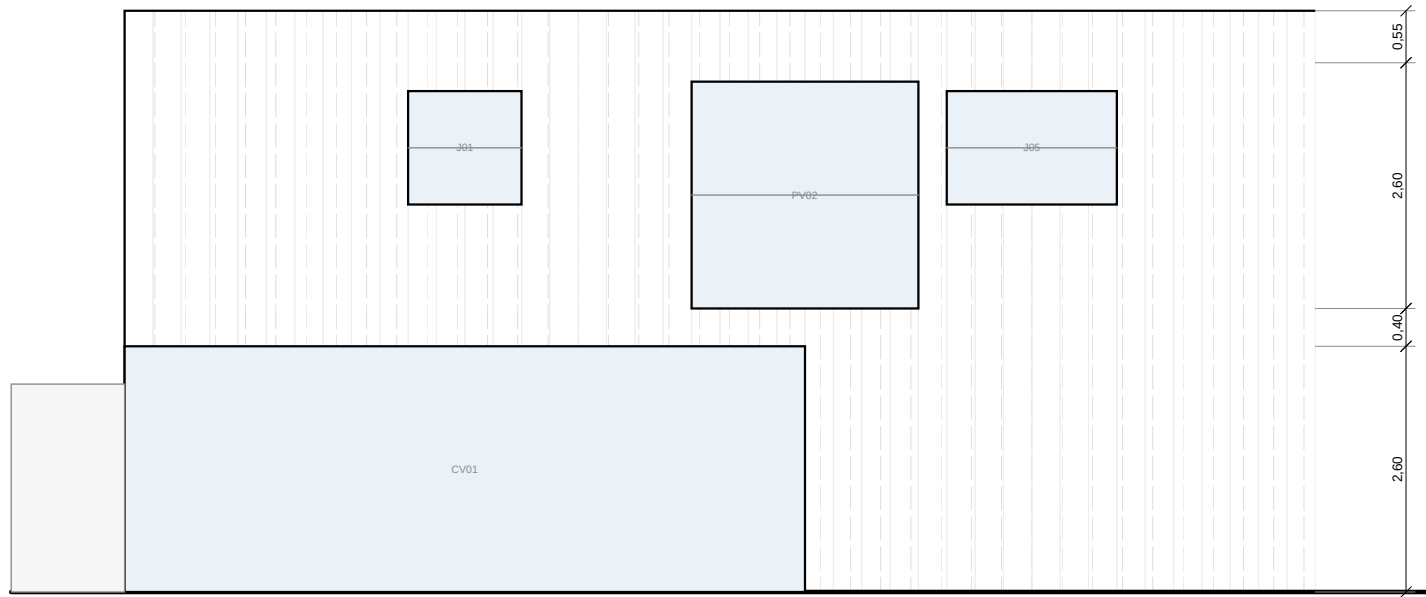

FACHADA POSTERIOR (NORTE)

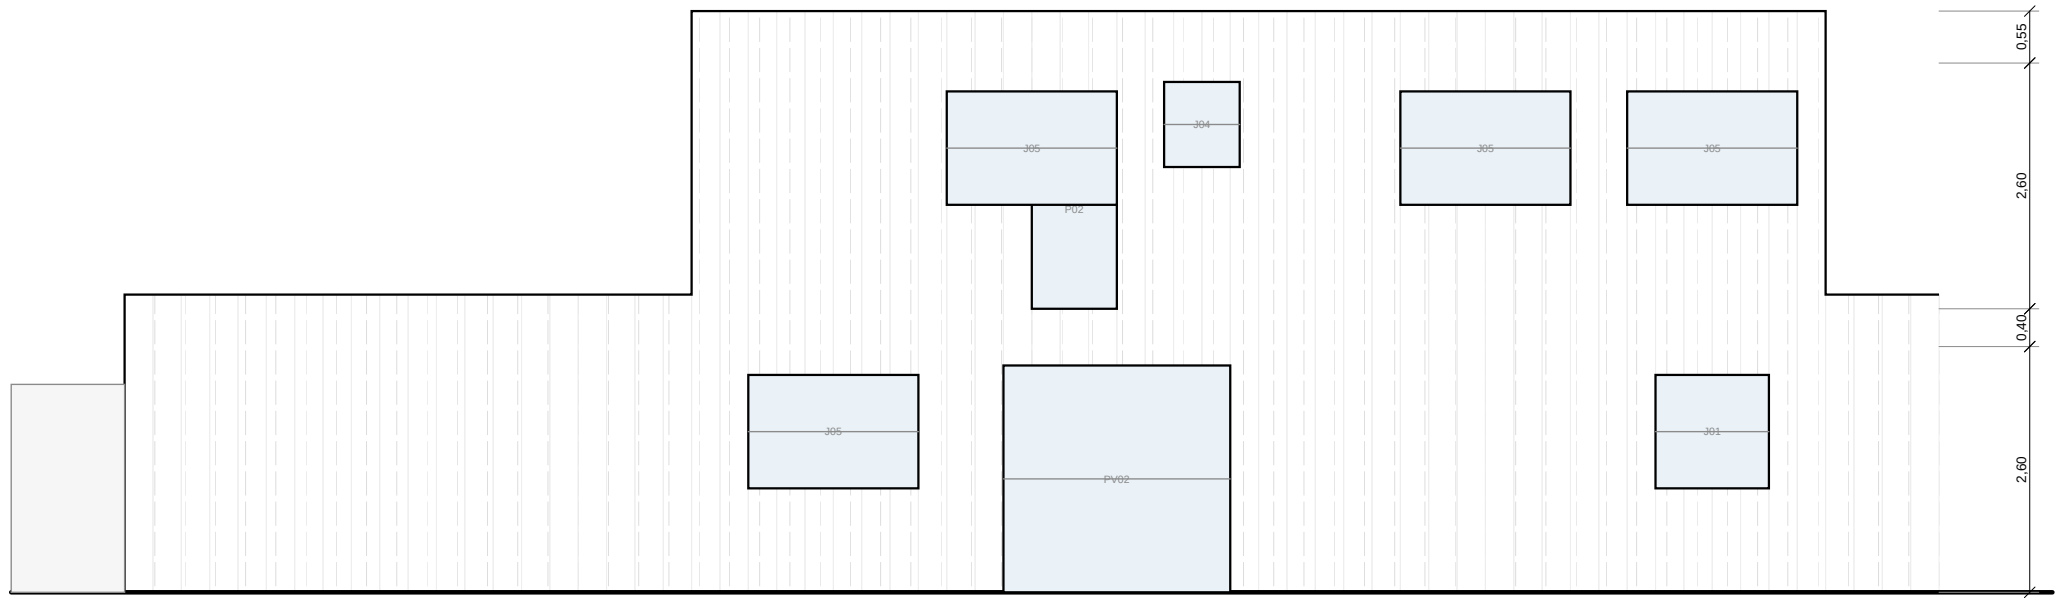


FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)

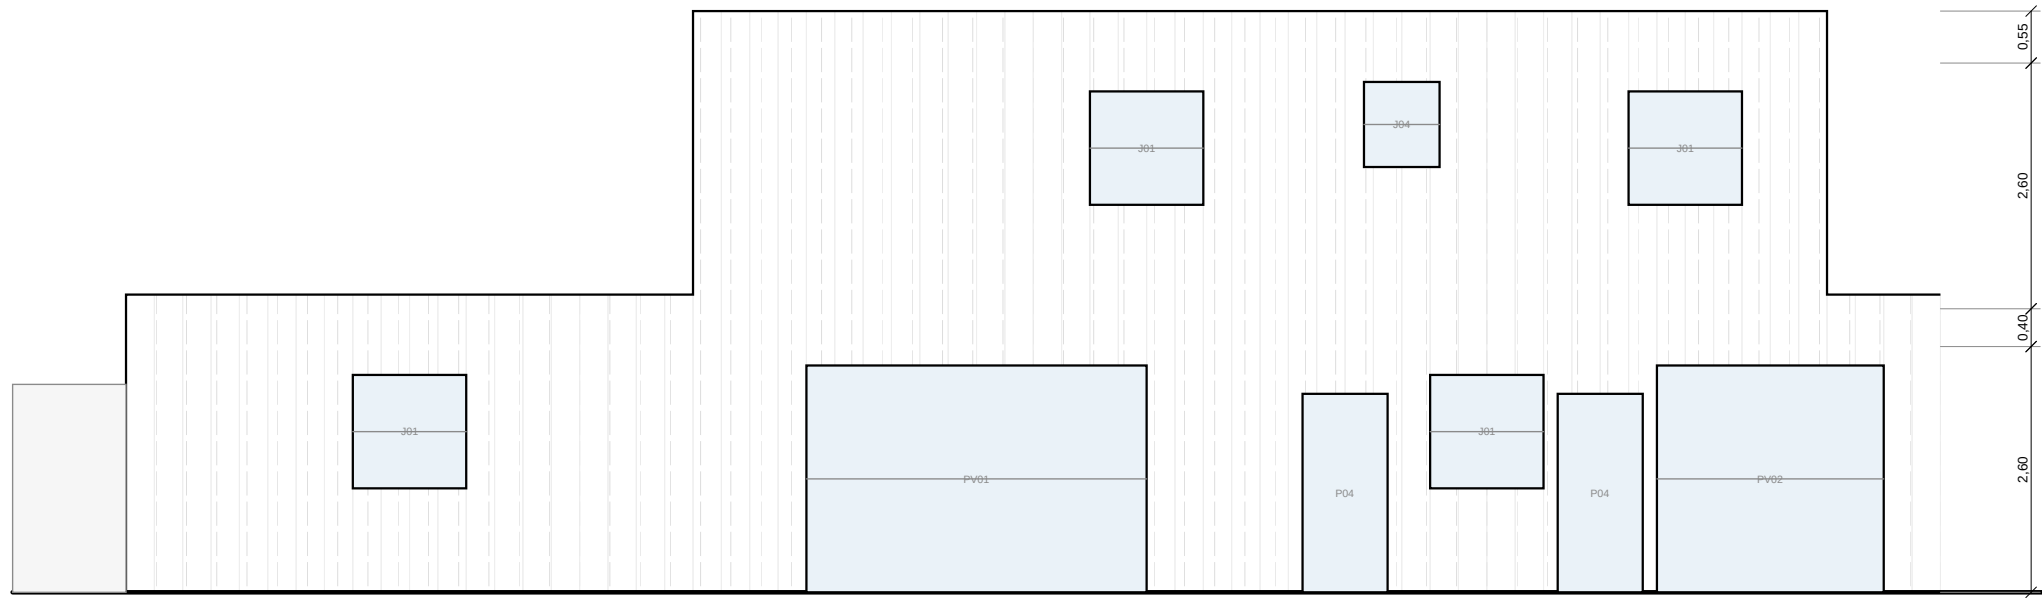

FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 famílias de acabamento: material c/aco, alumínio perfilado, alumínio anodizado.
 - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, scullies por parâmetro vertical 1x1.800 mm.
 - Muros laterais e de fundo 1x1 x 2.200 mm, sem muro frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOLO TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETA
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R08	07
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE: METROS - MM	VALOR: 655/500/500	SEM ART / RNT	06-25 REVIEW

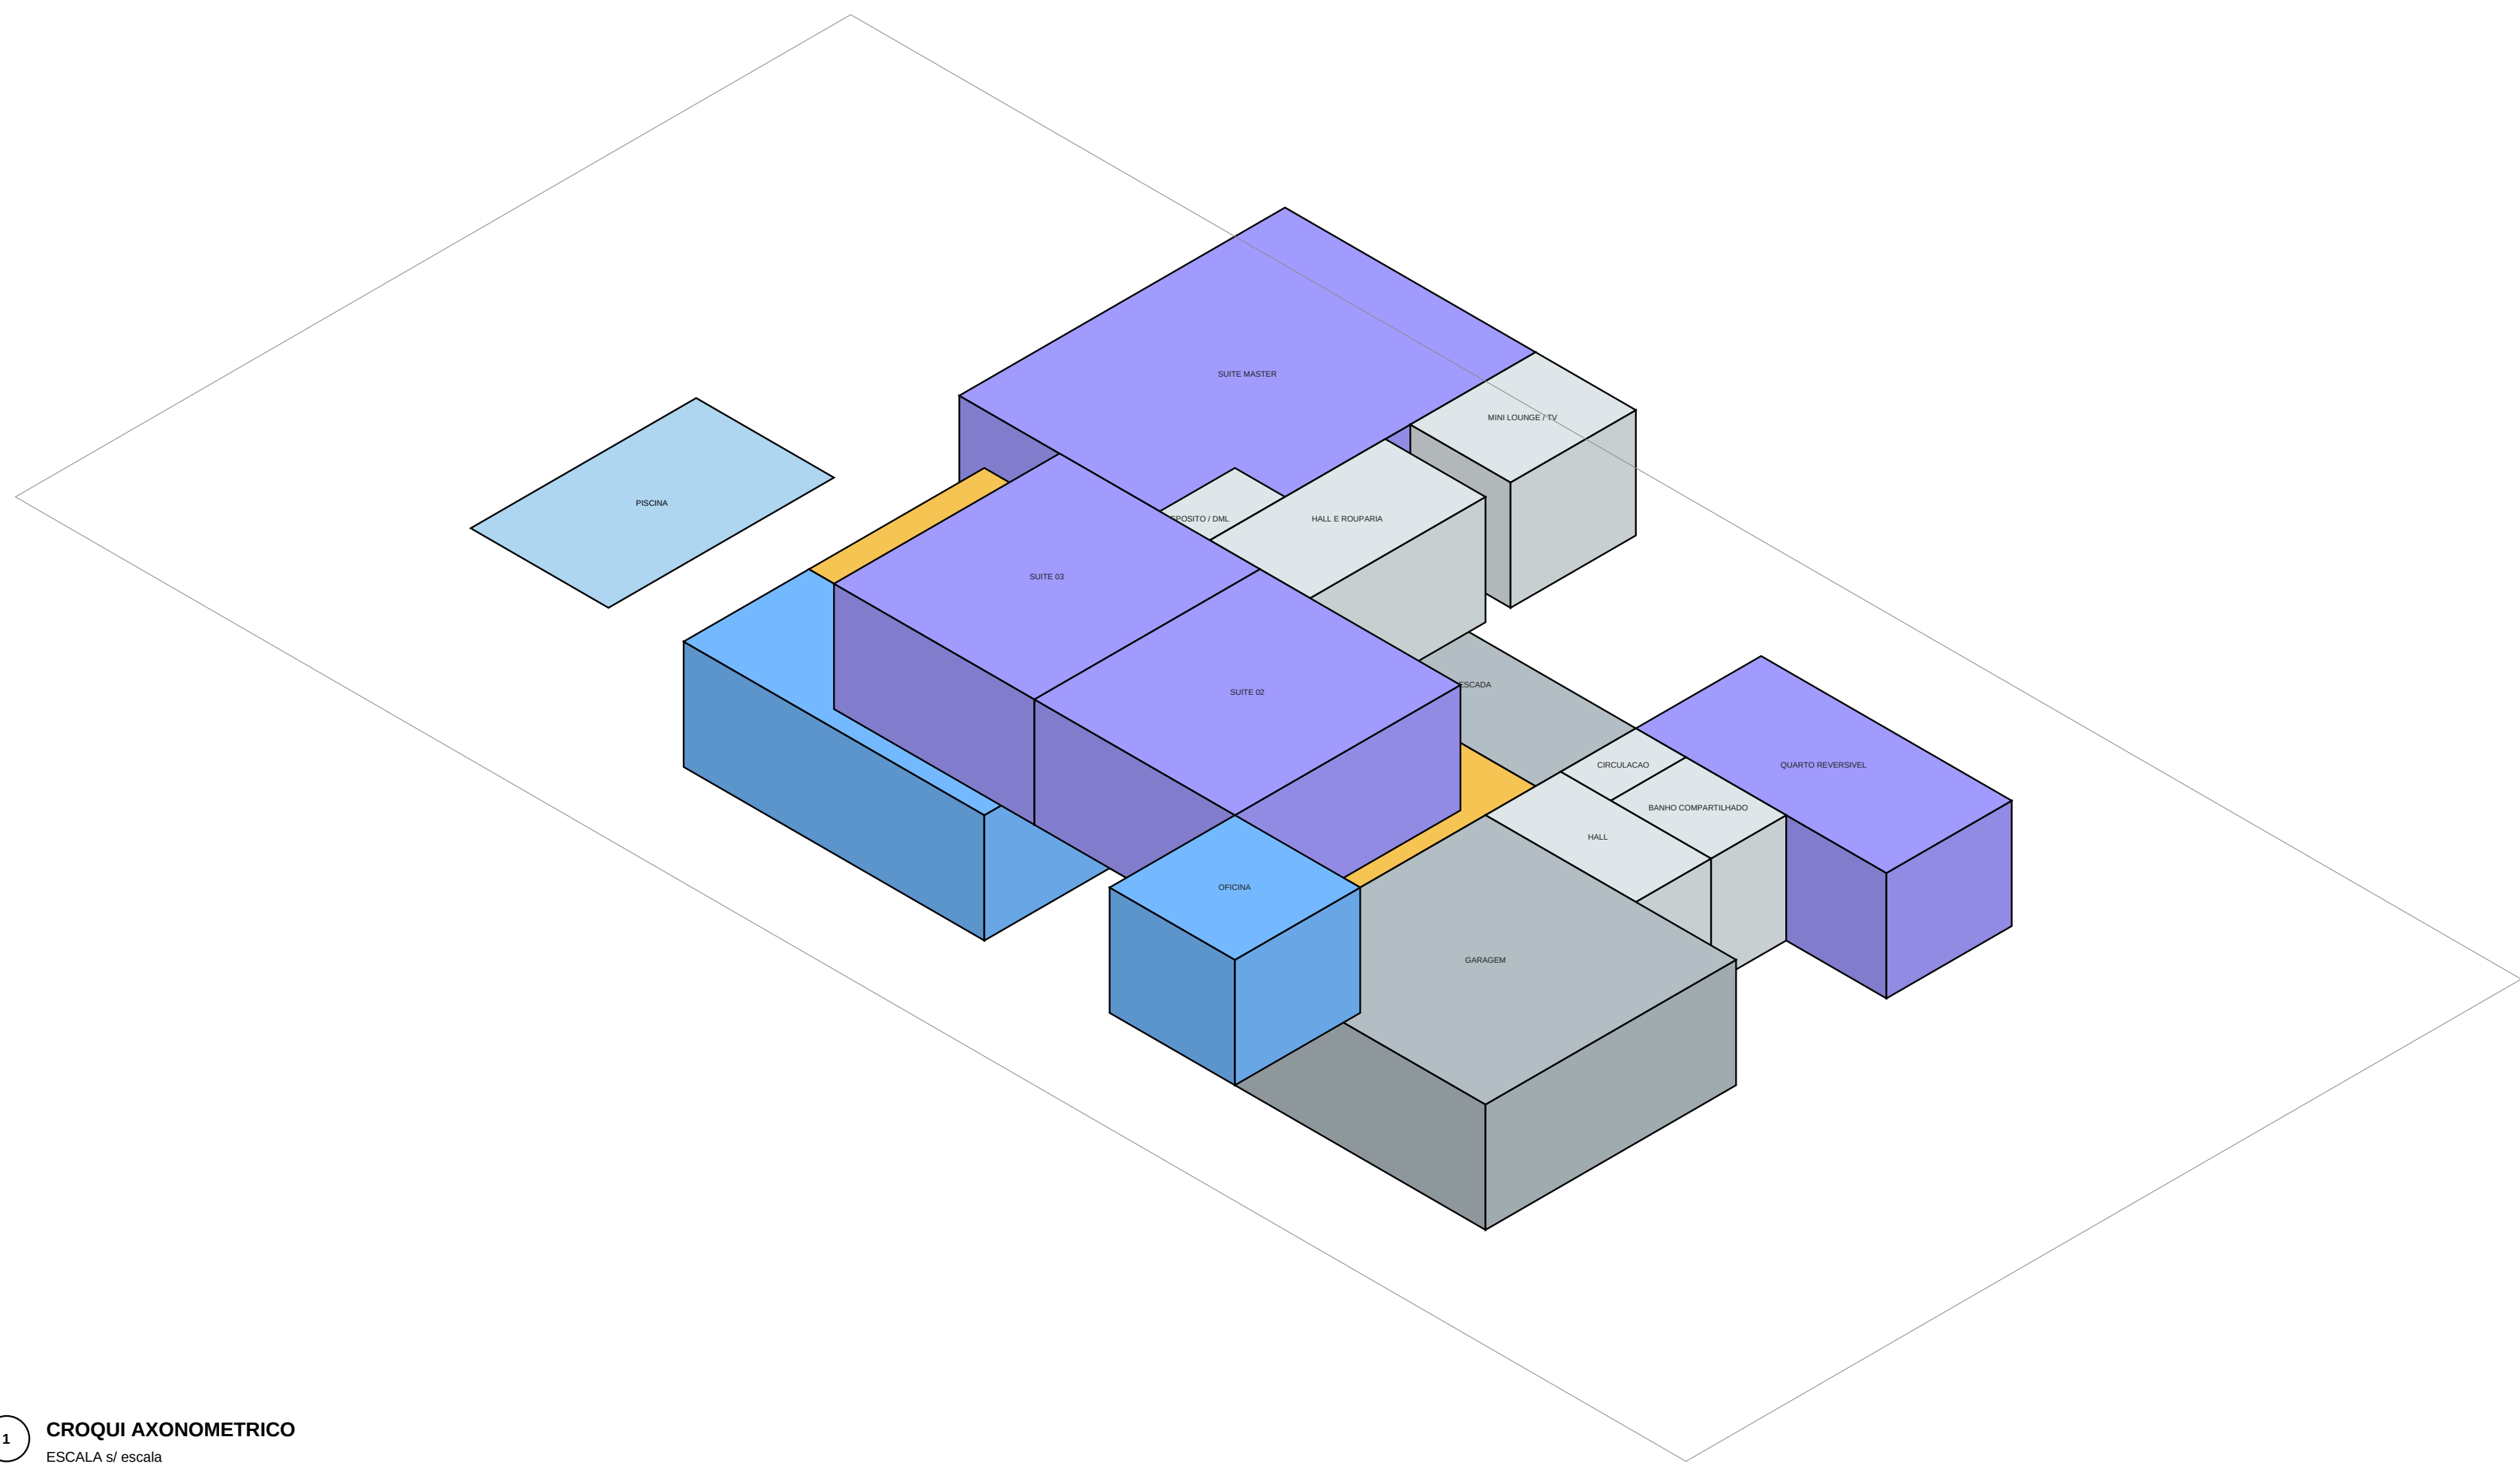

1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
	SOCIAL — estar/jantar e gourmet
	INTIMO — suítes e quarto reversível
	SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI
	APOIO — garagem e core
	CIRCULAÇÃO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MARAUÁ - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R2B	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	
UNIDADE MÉTRICA: m/m	MARAUÁ 850/500/300	SEM ART / RNT	08-25 REVIZOES

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIPCION	PROYECTO (m3)	BREVEDO (m3)	DELTA
Lleno	800.00	800.00	0.00
Area formada -- terreno	160.00	174.24	-14.25
Area formada -- superior	133.00	54.00	-1.84
Area formada total	293.00	228.24	-1.84
Volumen material (diferencia)	507.00	571.76	0.00
Area externa coberturas/estructuras	286.56	-	-
Llaves/drenajes de plomeria	11.52	11.52	0.00
Planchas coberturas (terreno + adosico)	286.48	-	-
Tasa de encoque (grupos cubiertos)	30.23 %	max 50 %	OK
Coeff. de asentamiento	0.370	max 1.00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (m)	PERI	QTD	AREA TOT (M2)	TIPO
P023	560 x 3000	0	1	12,96	patio de casa, acesso legal
P03	1100 x 2000	0	1	3,08	porta principal, sala social
P02	900 x 1100	0	8	15,12	porta interna (banheiro unificado)
P04	900 x 1100	0	7	12,23	porta de service, acesso a unidade
P05	900 x 1100	0	1	1,89	porta DE COBERT - sem area de varandim
X01	1200 x 1200	1130	7	10,08	banco de dormitorio, almofas
X02	1000 x 600	1500	1	0,36	banco de banheiro, alta translocacao
X03	900 x 1000	960	6	0,06	banco de reformacao, almofas
X04	800 x 900	1800	3	2,16	banco alta de banheiro, bancada
X05	1000 x 1200	1100	6	12,96	banco antigo de dormitorio, almofas
PV01	3000 x 2400	0	1	6,64	vao social passante
PV02	2400 x 2400	0	3	17,28	porta basica de esq (banho adicional) - var. de var
CV01	7200 x 2400	0	1	18,72	CORTINA DE VORO real, 8 folhas de 900 cm de esp

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Refrigeracao	Tipo de refrigeração / capacidade	2.000 / 7.000 L x 1.800 L
Refrigeracao	Consumo e autonomia (litros - 200 Litro)	1.200 Litro x 1,17 dias
Rodagem	Miletagem / km/h	6.80 km x 2,43 km/h x 10,00 mca
Pneus	Vazio total / por década	8.294 mL x 2.980 L x 10 + 10x100
Pneus	Referencia para estudo	2.000L — Imagens e fotografias
Espetro	Cobertura / verificação / ex. gráficos	DND30 / DND3 / 30L
Aqua quente	Sistema utilizado (EQUADIA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (20,0 kW)
Aqua quente	Cilindro por chuveiro	25 L x 4,0 kWh2 (diagrama 20 A)
Aqua quente	Demanda (6-7 lit)	13,3 kW — em 27,2 kW instalado
Pneus novo	Decalco (EQUADIA)	2.000L — dimensionado para demanda
Pneus novo	Capacidade e demanda	273 mililitros disponíveis / 181 mililitros usados
Pneus novo	Autonomia	0,3 dia; não atender a vazão necessária
Climatizacao	Manutencao de ar	L1 ventiladores de teto / 8 pontos de aquecimento
Climatizacao	Carga instalada (no quarto principal)	100.000 BTU/h
		9.000 BTU/h (pequeno + externo)

PENDENCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO

#	PERIENCIA	IMPACTO
1	Centros Urbanos de Salud (CUSU), zona de expansión, población — en 1.888.0014	Condición total e implantación
2	Investigación del uso de servicios educativos del sector	Fondos
3	Calculo estadístico de sistemas híbridos CSP + perfil + apoyo de línea eléctrica	Estadística e Internet
4	Verificación ambiental de nuevo plan de (código Ambiental de México)	Licenciamiento
5	Diseño de agua fría en chimenea (2000) en la sala — verificación técnica de normas	Hidrología
6	Reglamento específico de construcciones	Fachadas, muros e interiores
7	Divergencia geométrica (202) + Lista Consolidada (en planillo de divergencia)	Construcción general
8	Exigencia municipal de retención pluvial en lote — en la zona, volumen separado	Drenaje

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

[illegible]

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	QDMA	POSICAO [mm]	QM [mm]	CONEXAO	OBSERVACAO
TC-01	Coluna 3.000 L	EN7	(17000, 8000)	1000 x 1000	enterrado	enterrado sob a sala tecnica, tempo 90/30/60
TC-02	Motores de reculacoe 0,5 cv	PT n	(17000, 8000)	1000 x 800	aparente	bomba antirretornacao sucacao DN25, reculacao D
TC-03	Reparadora pluvial 1.000 L	EN7	(13000, 70000)	1800 x 1500	enterrado	enterrado no jardim norte, junto ao estacionamento
TC-04	Central SLP (2 x P=40)	PT n	(17000, 24000)	1300 x 800	aparente	NEN 150/22 em 1,5 m de qualquer lado e 3,0 m
TC-05	Quadro geral 26 modulos	INT	Interno x 7x40	300 x 800	aparente	pendido da grudeira perto do hall, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 modulos	INT	Interno x 5x40	300 x 600	aparente	hall do pavimento superior
TC-07	Placa de dados e CFTV	INT	Interno x 6x40	400 x 800	aparente	8 cameras, 3 accessos portais, 1 videoponto
TC-08	Modulos de agua e energia	TEST	(17000, 600)	600 x 800	aparente	na realidade, leitura para via sem entrar no c
TC-09	Nicho de condensadores NORTE (3 posicoes)	PT n	(17000, 12000)	600 x 600	aparente	5 posicoes
TC-10	Nicho de condensadores SUL (3 posicoes)	REC-S	(2000, 600)	400 x 3000	aparente	3 posicoes
TC-11	Caixa de gestaoe 30 L	REC-S	(1000, 10000)	600 x 800	realce	a jusante de controla, improprio
TC-12	Caixa de esgaoe 600 x 800	REC-S	(1300, 16000)	600 x 800	realce	aberto da figura e nro publico
TC-13	Caixa de esgaoe de pressoe	PT n	(17000, 24000)	1300 x 2000	aparente	ent. pa na lateral ocidente (DN40), bomba de vt
TC-14	Deposito externo de agua e glicoe	PT n	(17000, 24000)	1500 x 1000	aparente	solares, mananciais de filtracao, cabineira e res
TC-15	Ducha externa	PT n	(16000, 30000)	600 x 1000	aparente	na borda da ilha tecnica perto do deck, sem

NOTAS


- Itens marcados (H) são hipóteses técnicas de projeto, não levantamento.
- Documento de coordenação — não substitui projeto legal, cálculo ou AR*

PROJETO PORTO REAL


RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUI6 TARUMA (H)

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS


BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRIMEIRA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R20	09
pos-R22 (prevalos)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE ARQUITET. (m²)	MAQUETA 0000000/000	SEM ART. 1001	de 25 REV. R20

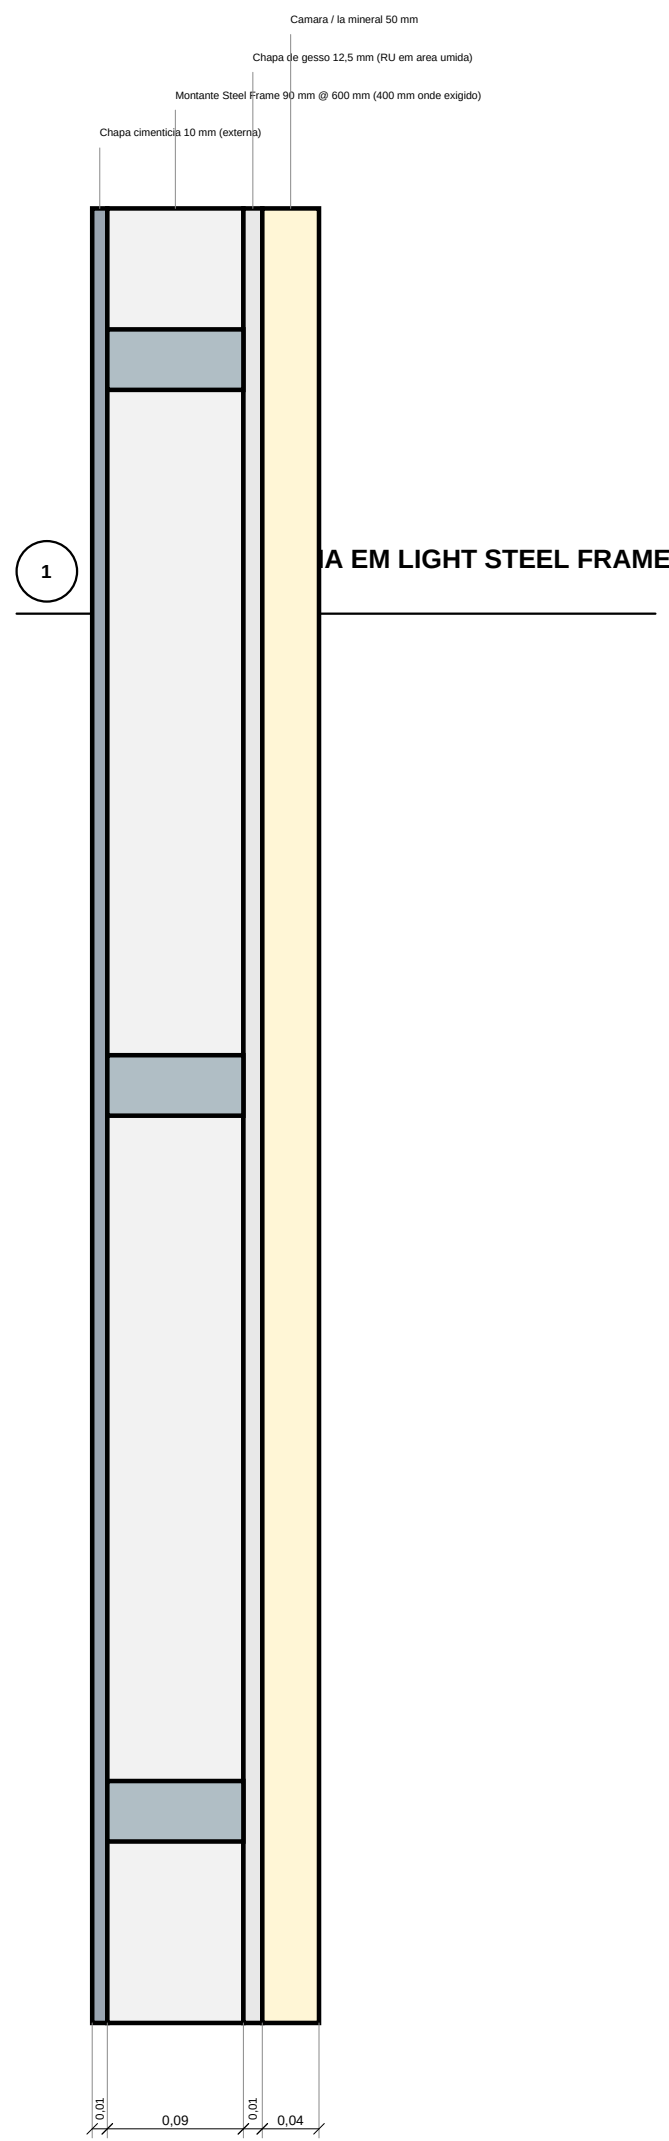


2 ESCADA — CORTE ESQUEMATICO
ESCALA 1:25

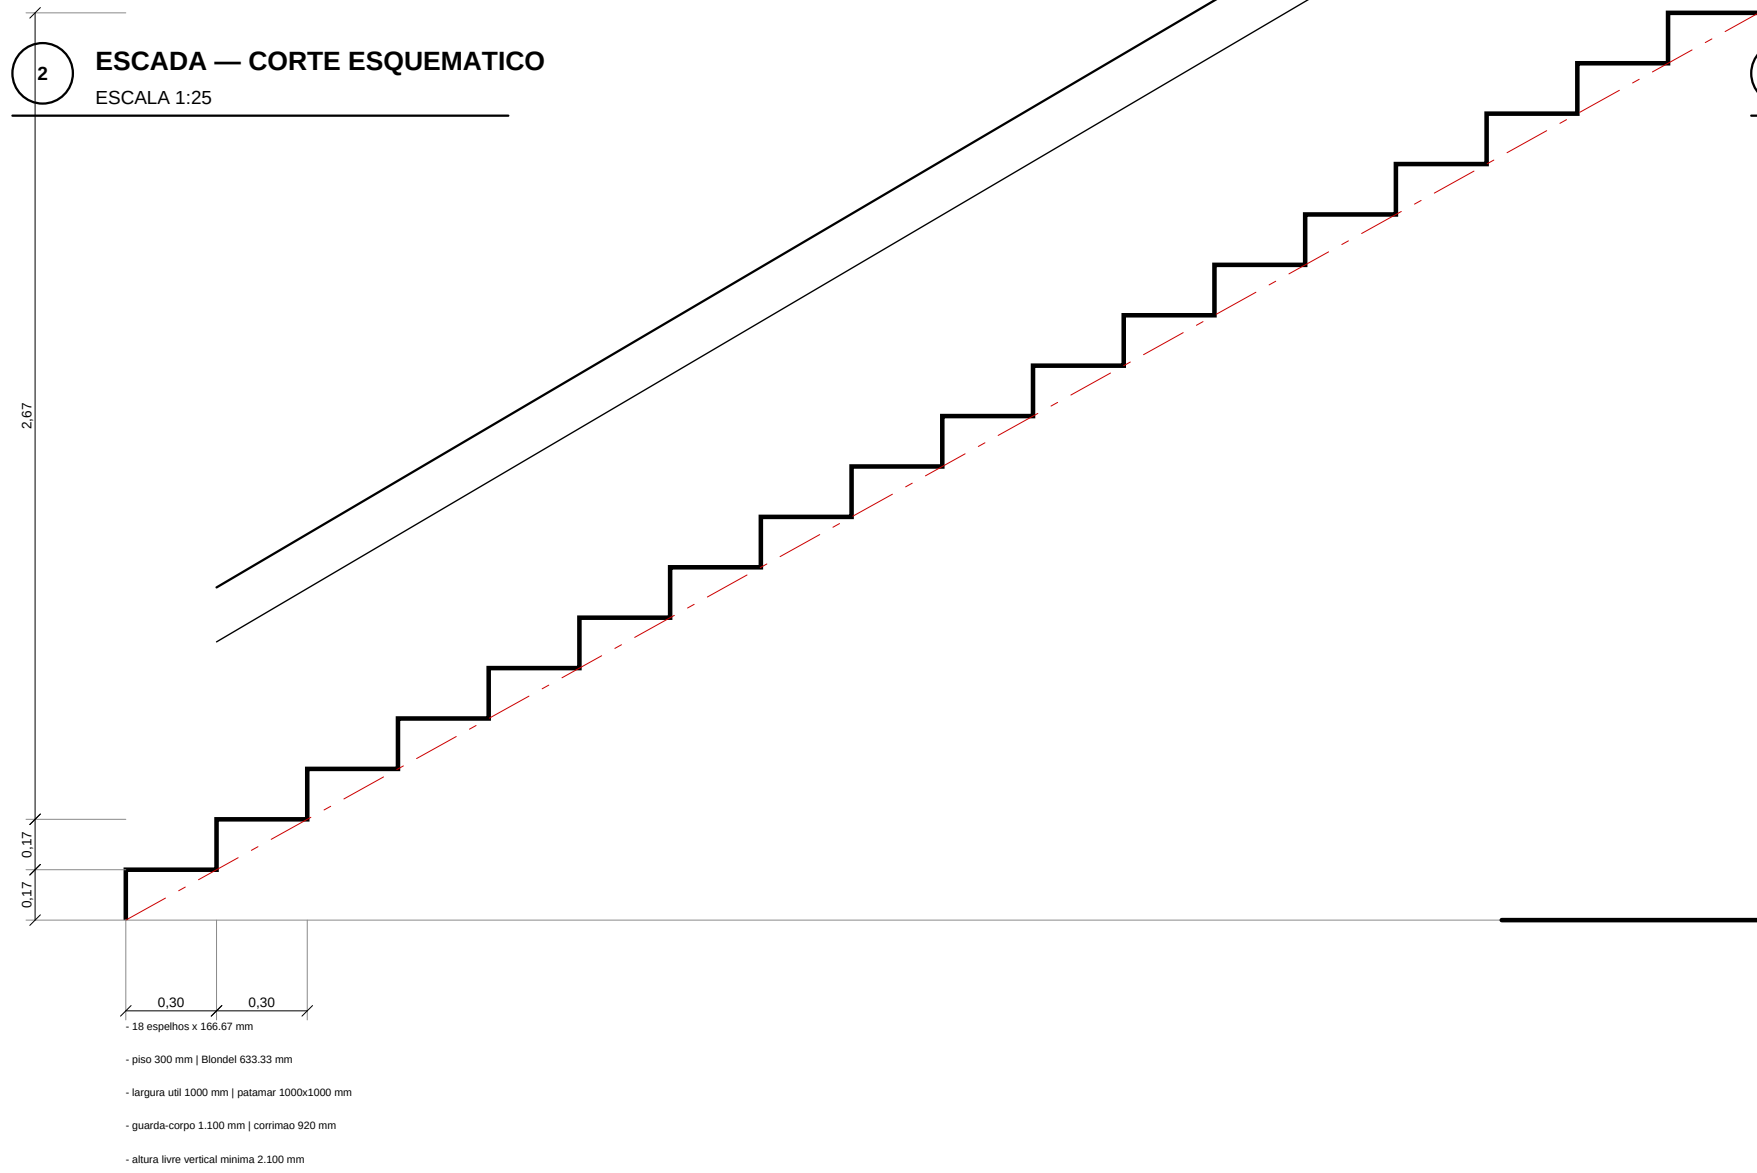

3 PISCINA — CORTE
ESCALA 1:25

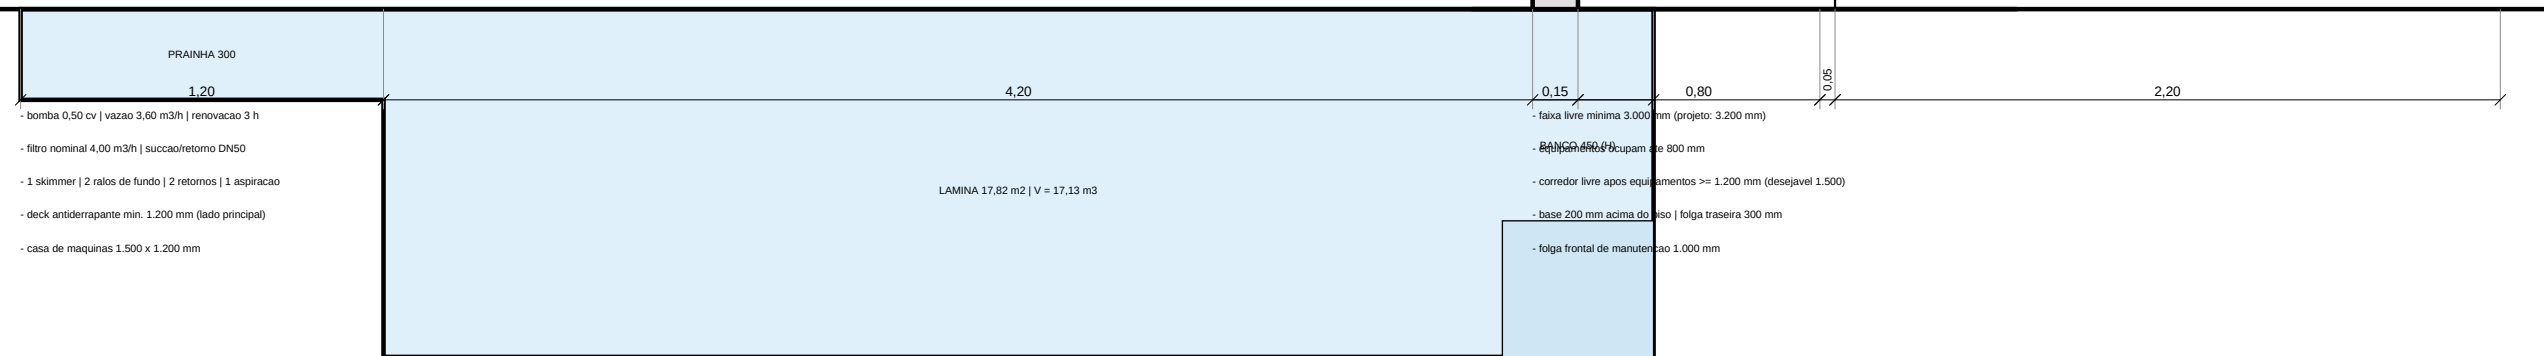

4 FAIXA TECNICA LATERAL — CORTE
ESCALA 1:25

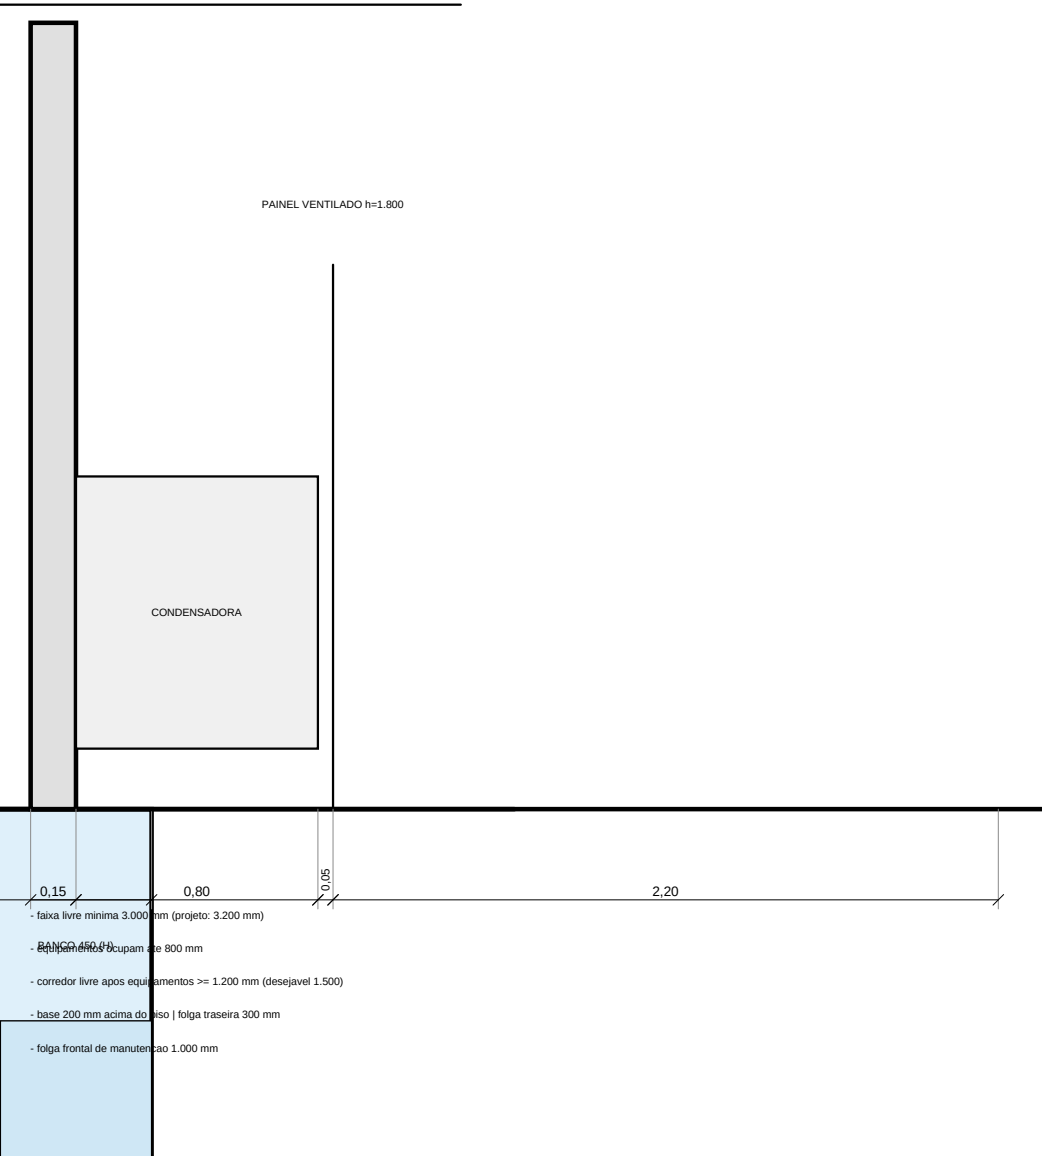

NOTAS

- Detalhes de estado — não liberados para fabricação ou corte (sem revisão confirmada).
- Parede externa consolidada em 120 mm, altura interna em 300 mm (95).
- Escada reconstruída com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes da obra.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x200m (95)

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R2B	10
10x102 (previsão)	FORMATO A1	10x102 (previsão)	10x102 (previsão)
UNIDADE MESTRE: 10x102	MAQUETA 10x102 (previsão)	SEM ART / INT	10x102 (previsão)

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
La mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1000
R TOTAL		1.6012
U = 1/R (W/m2 K)		0.625
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Núcleo PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4201
U = 1/R (W/m2 K)		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.610	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 0.5 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 0.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U elevio	perda de R	efeito
Unif, sem condutor a partir	0.615	-	referencia de calculo
Montante semi-quilíbrio termico	1.025	40 %	a partir do cálculo a la internal
Com banda isolante continua (200 mm)	0.688	8 %	XPS EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h4, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h4, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com vidros por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de vidro com vidros duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif
Piso seco (C25 + placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	201	13.9	2.25	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.88	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada revertebera 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo (p) sao hipoteses de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 100% TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R08	
Proj R02 (previsao)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE MEDIDA: m2	VALOR: 60500000	SEM ART / RNT	de 25 REVIZOES



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	230	95	340.00	1.12	Fora de fachada interna, sem acouso
PA-1	Parede hidraulica interna	150	64	39.00	1.20	Apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada
PA-1	Parede acustica	150	60	90.84	1.20	Sobras e foras de fundo, locais e terminos internos do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	150	56	7.60	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estuque
PI-1	Divisao interna simples	100	41	29.38	1.00	Fora de zonas homologadas (paredes com servico, sala)
	TOTAL			476.80		

- PE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 90 c/ta 50 + gesso 12,5 + acabamento**

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.
- PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 90 c/ta 50 + gesso 12,5 + refreco para laje**

A espessura e de 150 mm sendo para acomodar o tubo DN100. Usar 150 mm nao faz problema e dispensa o de area cob.
- PA-1 — dupla (dupla 12,5 + montante 48 c/ta 48 + dupla (dupla 12,5**

Dupla (dupla e o unico perfil acustico barato) +1.00 por (dupla adicional). Desce para a laje sem mudar a espessura modular.
- PA-2 — dupla (dupla 12,5 + perfil reciclado + montante 70 c/ta 50 + dupla (dupla 12,5**

O perfil reciclado desce para a laje do montante e economiza 7 a 9 cm sobre o PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma barra a 125 (50x4) chega ao teto em cerca de 45 (50x4), no sentido inverso, a TV a 75 (50x4) chega a ofcina em 14 (50x4) — resultad. E a unica parede da casa que resolve esse problema.
- PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ta 50 + gesso 12,5**

Para 41, 50 e superior, o sistema da ISO 12575-2 evita problemas de mesma unidade. Reforçar aqui nao produz diferenca perceptivel.


POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0.356 W/m²K sobre 340 m² -> 682 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o aço, encharcando a la, sem sinal visivel ate a patologia estar instalada.

O XPS de celula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa (lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.



NOTAS

- Dado familia dimensionais (120 x 100 mm), quatro composicoes.
- Nonnull nota: nao se trata muito, varia so o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR R2B	12
ISO R2B (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	IN-25 REVIZO
UNIDADE METRICA: mm	MAIUS 650/500/300	SEM ART / INT	

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fono desacoplado com perfil	dominios sobre OFICINA, o unico tecto com isolante
S-002	T-00C	11,02	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,60	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	23,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente (a mineral) apenas no perfurado	30,24	unico ponto que derivado a reverberacao de 3,25 e para 0,86
T-00C	gesso-lao + cortina e tapetes	29,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico e apor toda ganho
T-00C	gesso-lao lustrado	18,00	superficie de facil limpeza tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso-lao + la mineral sobre a fono	29,80	la sobre o fono absorve tudo de cima no ponto P01
S-003	gesso-lao + la mineral sobre a fono	29,80	idem
S-04S	gesso-lao + la mineral sobre a fono	28,80	idem
T-04R	sem forro (estruturas apenas)	30,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (estruturas apenas)	8,00	idem
T-00P	sem forro (estruturas apenas)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	URO	QTD	VEDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul C em vidro
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	externo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul C em vidro
J05	1000x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P001	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J00	800x800	L	interno	1	temperado 8 mm comum	banheiro, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sal rezeiro, sem vidro
J04	800x800	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J05	1000x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sal rezeiro, sem vidro
J04	800x800	N	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com isolante acustico	medio-baixo	em +10 dB	uma fachada de 1 % evita 10 dB de ganho
2	Barreira vertical nas fachadas bruta e vedada	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,38 m
3	Materia isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para o caso NBR 15075-3
4	Fono absorvente no gabinet (30 m2)	baixo	75 de 3,20 para +1,1 e	+1 ponto sobre do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	so 6 vãos de 20
6	Capeto chapei nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha reflexo e fonte de ruído
7	ISO vãos com vidro (PVB 20 mm)	baixo	17 pontos de 1,075 para 0,866	justificável por praticidade, mas por energia
8	Fono suspenso com la sob as salas	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Paredes acusticas de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,80 m2 de tratamento pressao residual, equilibra o nao acrescenta nada
Paredes acusticas (PA-1)	entre banheiros e a disposico	perigos de servico, com o mesmo tipo de ruído
Paredes acusticas (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente pedira integracao: paredes ali controla o partido
Paredes fono-lao 150 mm	onde nao passa proxima 270000	50 mm e mais de espessura sem funcao consoamente mais ali
Materia isolante	solo sobre do terreno (sobre radiado)	isso ha pavimento abaixo: isso evita todo de impacto a transmissao
Fono absorvente	sem dominios	volumes pequenos e mobiliario nivel ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de servico	vãos de 600x800 e fono protegidos: tudo sem retorno perigosidade
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, visto de controle no escuro
Barreira vertical	fachada norte e sul	est alto (3,2 a 4,7 metros): barreira vertical nao interrompe nada
La mineral de 50 mm (previsto/verado mais)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	idem da PVB de 70 mm	1,147 m de 2,70 contra bruto de 2,30: o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasaca sem melhorar o desempenho particulas;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indica de custo base relativos a indicacao simples (1,00): usar em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 0028 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVINCIA
Unidade Consultoria	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R08	13
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	de 25 REVIZOES
UNIDADE MESTRE: AM	MANGUS 605000000	SEM ART / RNT	

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 187 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	OK
mesa	---	5	5 erro(s)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
barandas	---	6	OK
torres	---	6	OK
subdivisoes	---	8	OK
colunas_ponta	A linha de pontos vem em quadrado de lado igual a sua largura.	2	3 erro(s)
paredes_moldado	---	1	OK
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, lugar, altura e distancia.	27	OK
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo.	4	OK
transmis_óptica	A fila social e climatizada sem parede, a fronteira tem de existir.	16	OK
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com junta de deslocamento onde há junta.	11	2 erro(s)
paredescores	Tudo maior que o furo admissão não passa em nenhuma, nunca.	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece, e junta descolada em sala integrada	6	5 erro(s)
altura_baixo	Primeira verificando que sei de plano cada degrau contra o que há acima.	5	OK
chamarre	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
planoagem	---	6	OK
integridade_referencia	Tudo código de ambiente criado em qualquer lista tem de existir.	3	OK
fachadamento	---	15	OK
planta	Planta: Mesa area, nicho,quarto, elevador e sala de recepção.	7	OK
torreje	O meu lounge se estende se a distancia do visao poder não.	3	1 erro(s)
corrima_vidro	A abertura que o parapetado quer se estende se tres colunas dentro centro.	13	1 erro(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(OES) · 18 NOTA(S)

[NOTA] Circulacao	halls 16.56 m2 (5.6 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-SO2: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-SO3: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 10800) abre para o lado oposto a -X — LC-03 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a -X — AR-03 (gratelaiz) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AP-03 (gratelaiz) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — execcao declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisa sul (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-SO2 eixo y: 288 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada	4 - T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar > cortina > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar > para sem parede correspondente	vao inserido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Sueto com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a familia 201 (2.600 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banho compartilhado com 0.38 m2 de vao para 4.37 m2 de piso	criado a familia 204 (2000 x 900) para o banheiro
4	Quarto invertido e oficina marginalmente abaixo do minimo	janelas ampliadas para 205 em ambos
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocados para a extremidade norte do modulo
6	57 % de suite master contabilizados como balanço	declarando 4 pilares metálicos e plots com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metodo expandido: halls 4.8 % e core vertical a porta
8	Cortimel sem promada hidraulica identificada	verificacao: possui a cortinador e grupo integrado com a cortina

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo possui, todos os parâmetros possuem: Item e medida formal.
- Reproduzível por "github/auditoria.py".

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 2024 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Convidada	S/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R08	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CRIA	14
UNIDADE: METRE (m)	MAIUS: 65536(256)	SEM ART / RNT	06-25 REV-02




COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade

- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)


- 6 tomadas de bancada a 1.100 mm

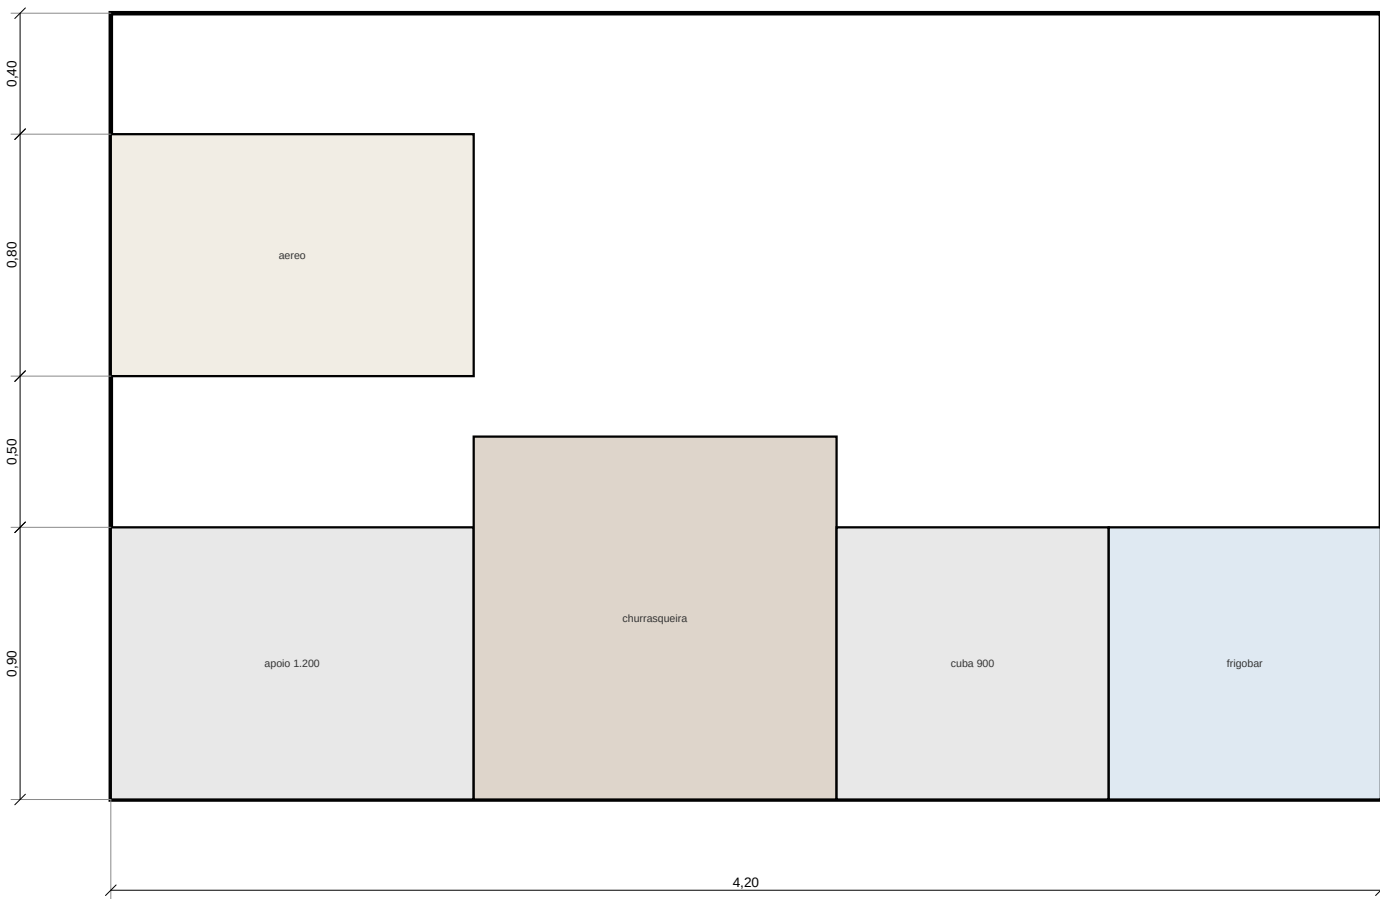

GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- colita com vazão mínima de 20 litros por hora de volume


- bancada integrada a cozinha pelo vão livre

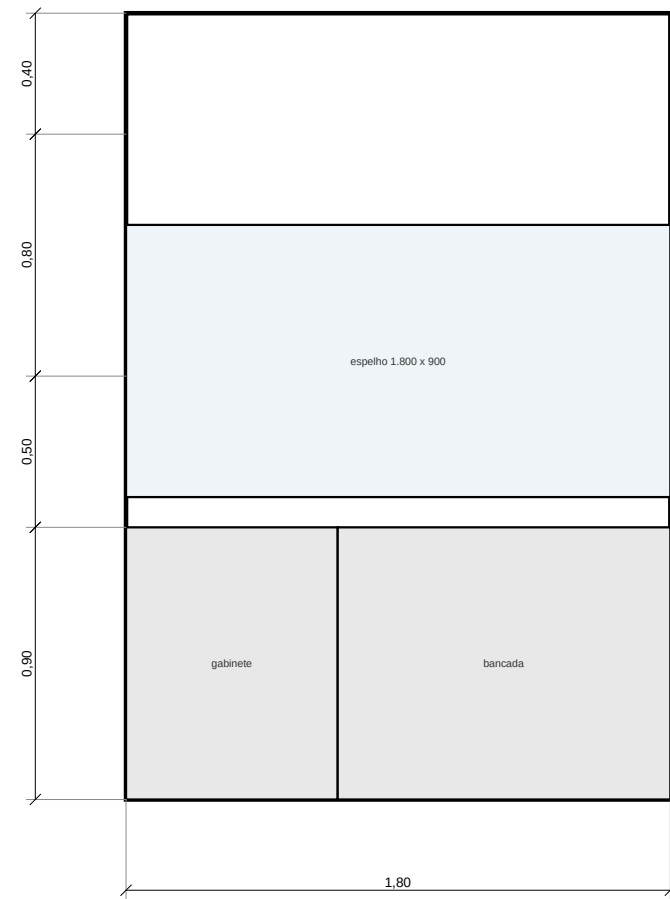

BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA


- refletor embutido para bancada de apoio de 1400 x 900

- porta de correr de 900 mm (bancada e chuveiro de 900)

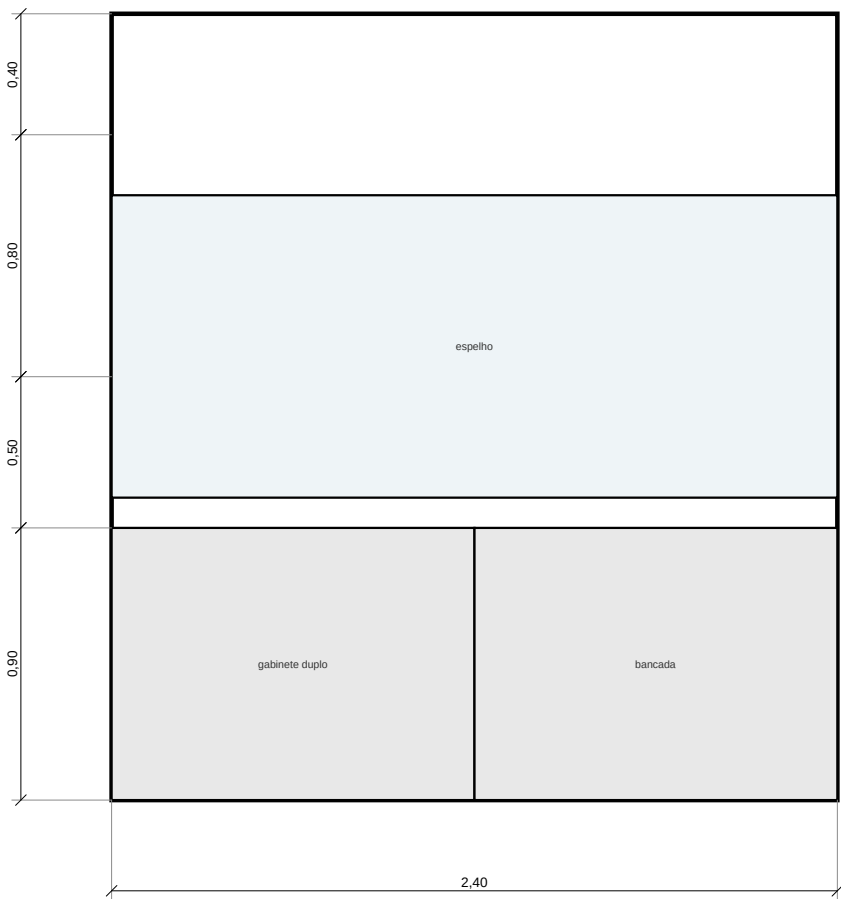

SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada

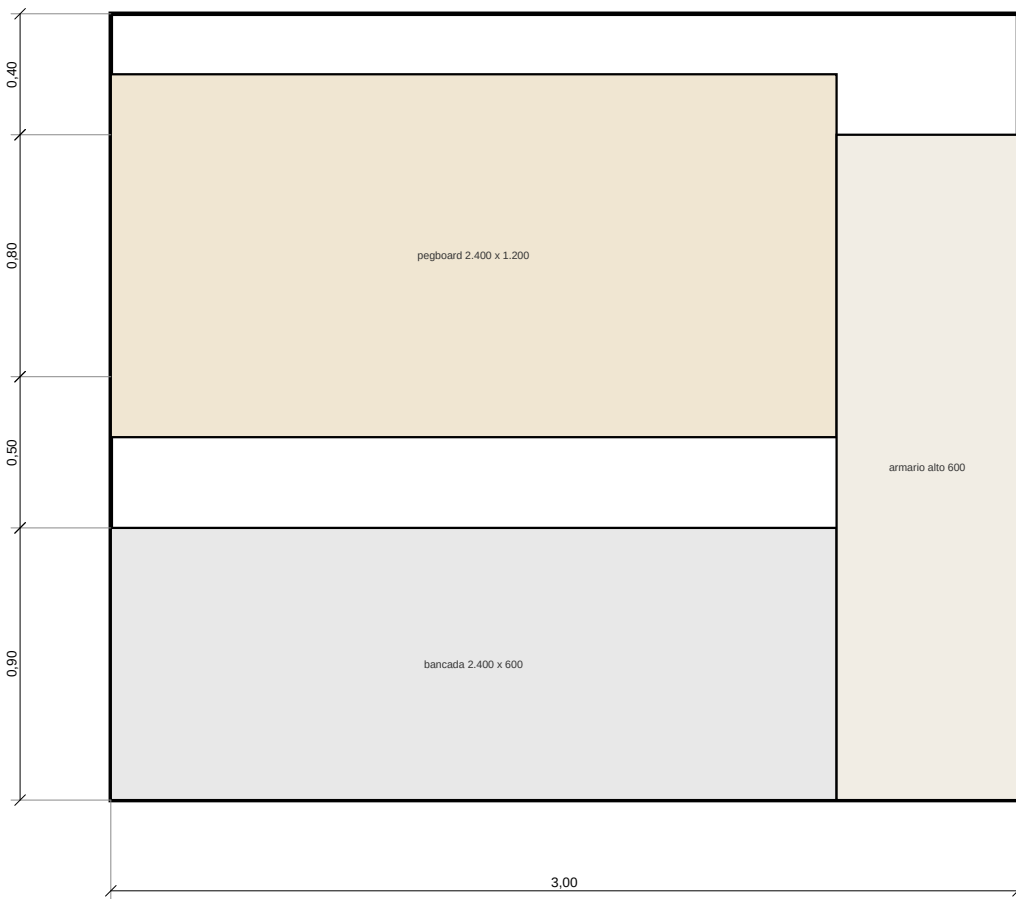


OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)

- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K

- área central livre de 1.200 x 1.800 mm

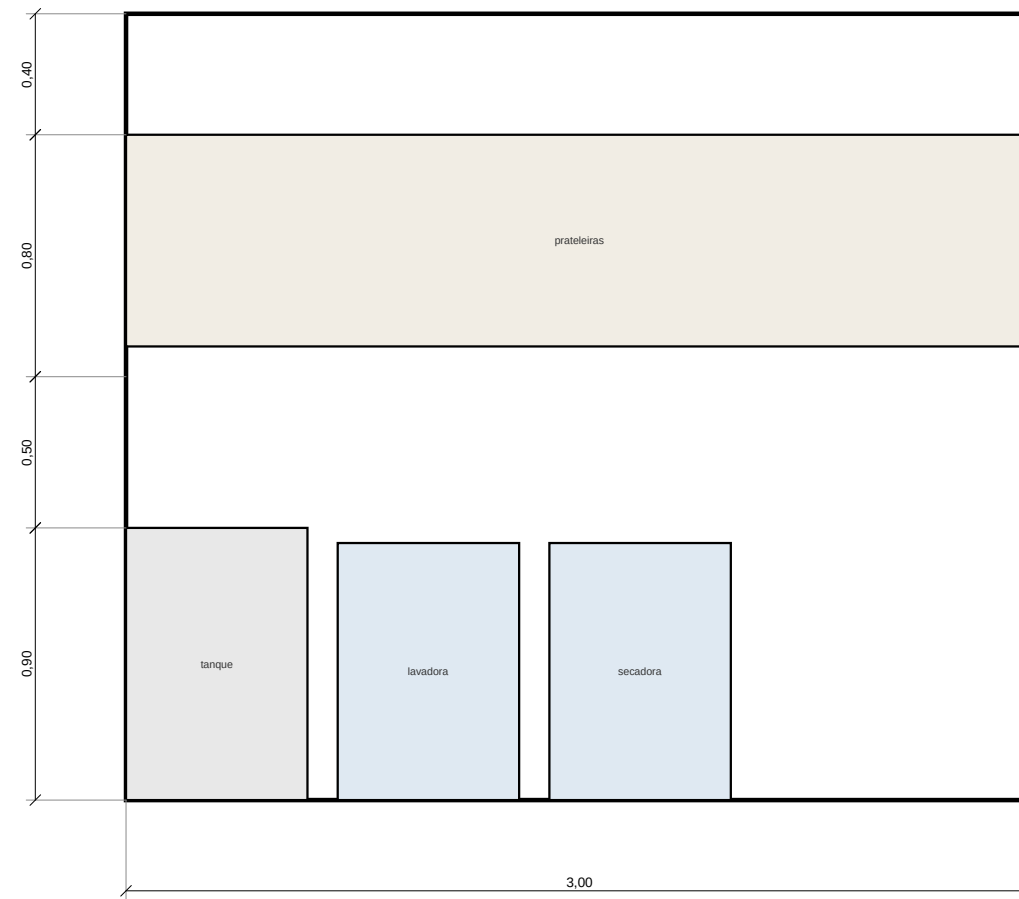

LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado

- grimaltes na parede de apoio, longe da oficina

NOTAS

- Visão de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
- Medidas de marcenaria em 300 x 450 x 600 mm, conforme o briefing.
- Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
- Altura de bancada: 900 mm e profundidade de 400 mm (para projeto elétrico).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRAS - AM) | SOUZA TATIANA (PT)

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMÉTRICA

Unidade Consolidada

Projeto (preliminar)

UNIDADE: MESTRE: AM

ESCALA

1:25

FORMATO: A1

MAQUETA: 600x900mm

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR R2B

TRABALHO LIBERADO PARA OBRAS

SEM ART / INT

PROVA

15

de 25 REVIZOES




luminária embuída, 3.000 K, RSC 90

afcapso técnico 600 x 600 mm

forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTAS
T-001	forro absorvente (α=0,70) em todo o pérgo	36,24	único pérgo que demanda a intervenção de 3,20 m pérgo
T-002	gesso fino + corante e tapetes	25,20	placagem em do mobiliário, forro técnico aqui forro
T-003	gesso fino branco	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de forro
S-001	gesso fino + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro técnica tudo de ruído no pérgo PTH
S-002	gesso fino + la mineral sobre o forro	25,80	idem
S-003	gesso fino + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T-004	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi industrial, acústica não técnica
T-005	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T-006	sem forro (estrutura aparente)	3,00	idem

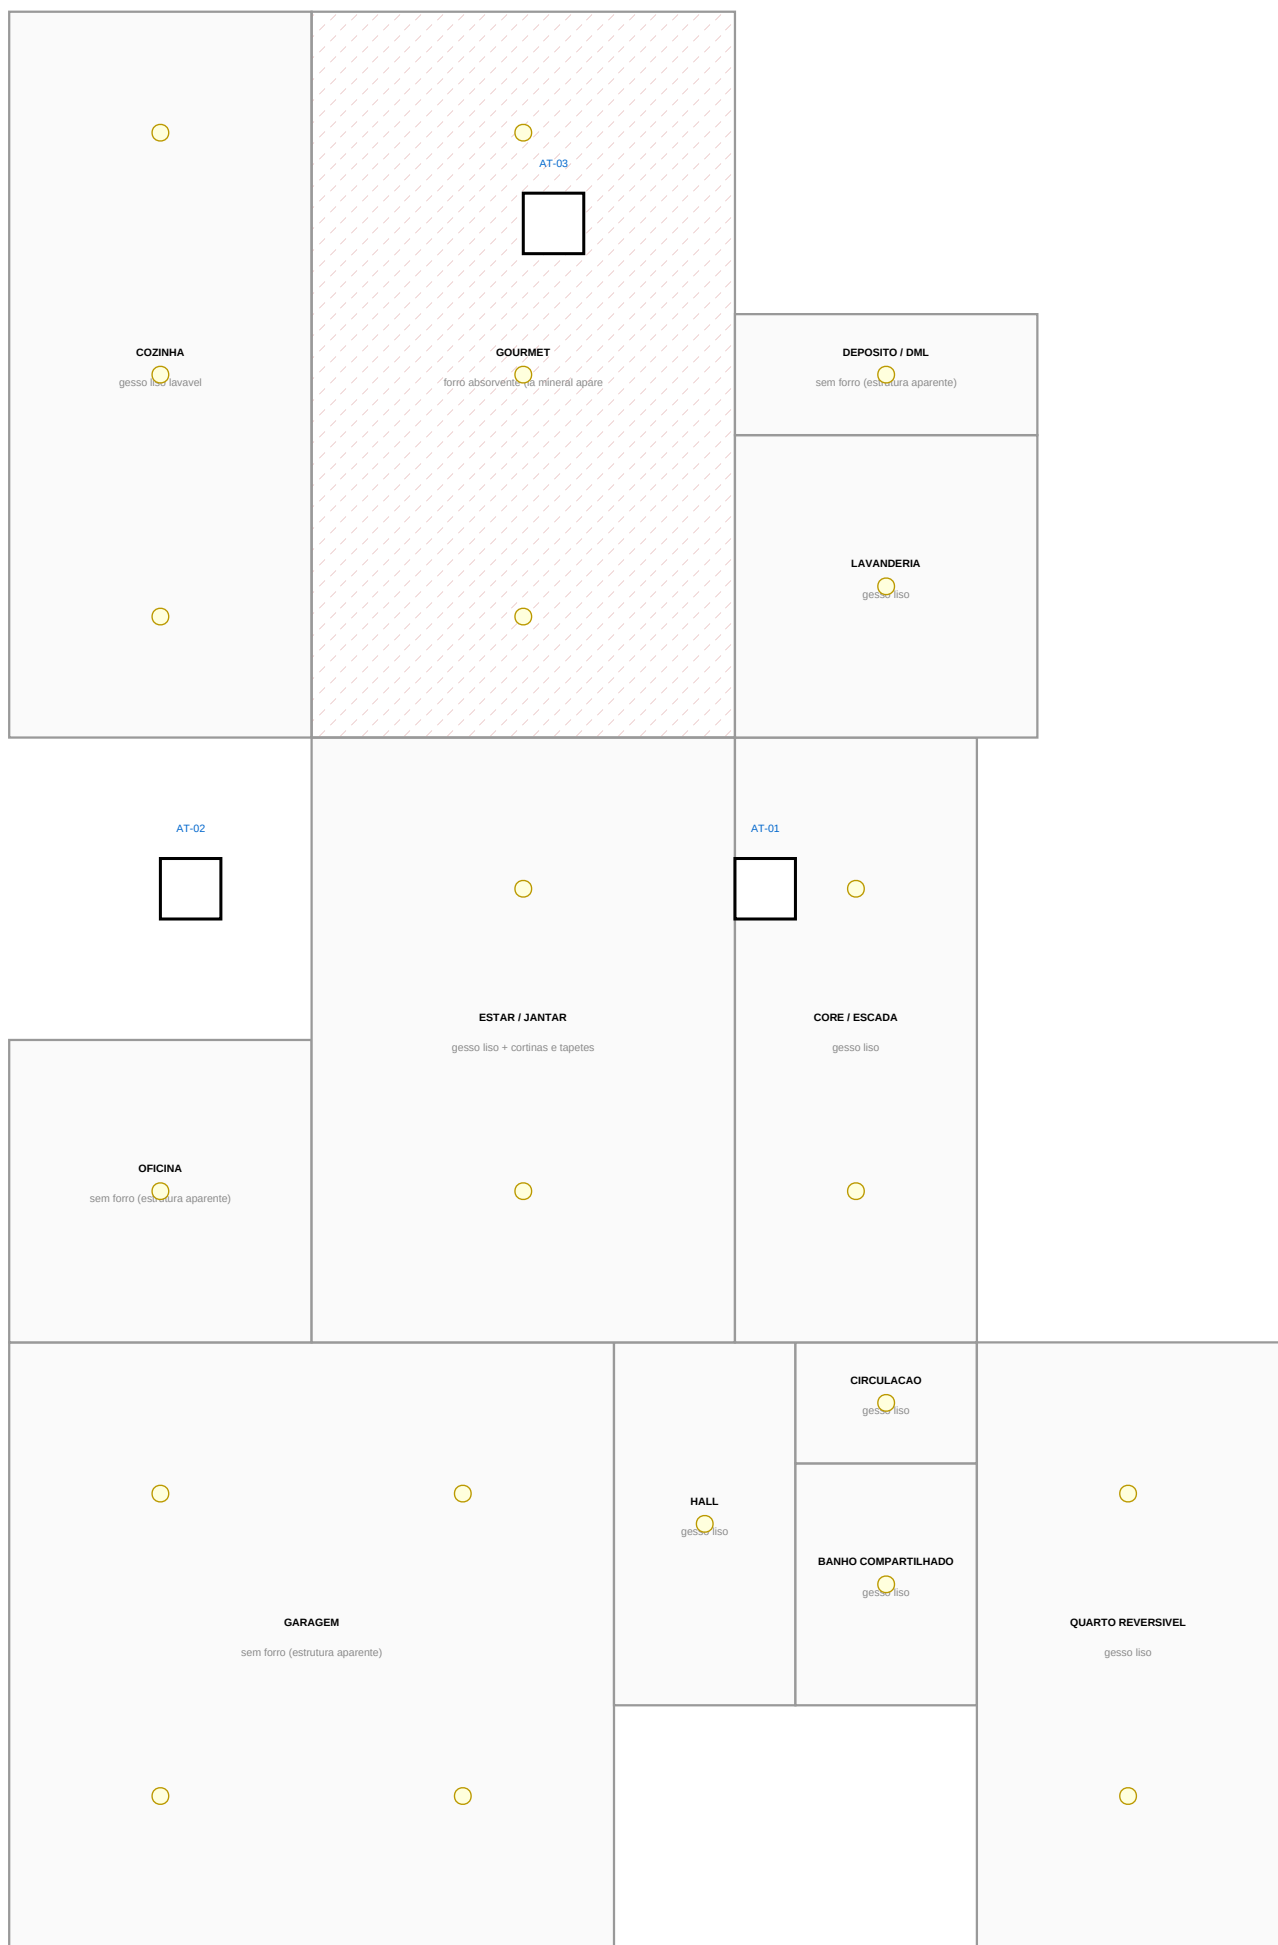

1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
 - * Forro absorvente apenas no gourmet — único pérgo com intervenção crítica.
 - * Alcapso técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
 - * Luminária pérgo 3.000 K, RSC modelo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS


PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 455/555/555	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R08 Linha LIBERADO PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJECION 16 06-25 REVIZOES
--	---	--	-----------------------------------


VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROJETO	
Visão livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circuito de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnível sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barras de apoio	relívato previsto	instaladas no PCL e PPL	OK
Barras de acesso	altura livre 750 mm	sem barreiras sob a calha	OK
Contraste e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no site	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRUZAR O SOCIAL?
Servico	garagem -> oficina -> lavanderia -> cozinha -> despensa	NÃO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alameda -> piscina	—
Área íntima	hall -> banheiro compartilhado -> quarto compartilhado	NÃO
Área íntima superior	hall -> cora -> hall superior -> suíte	NÃO
Área de carga	cozinha -> despensa -> reserv. hall	NÃO

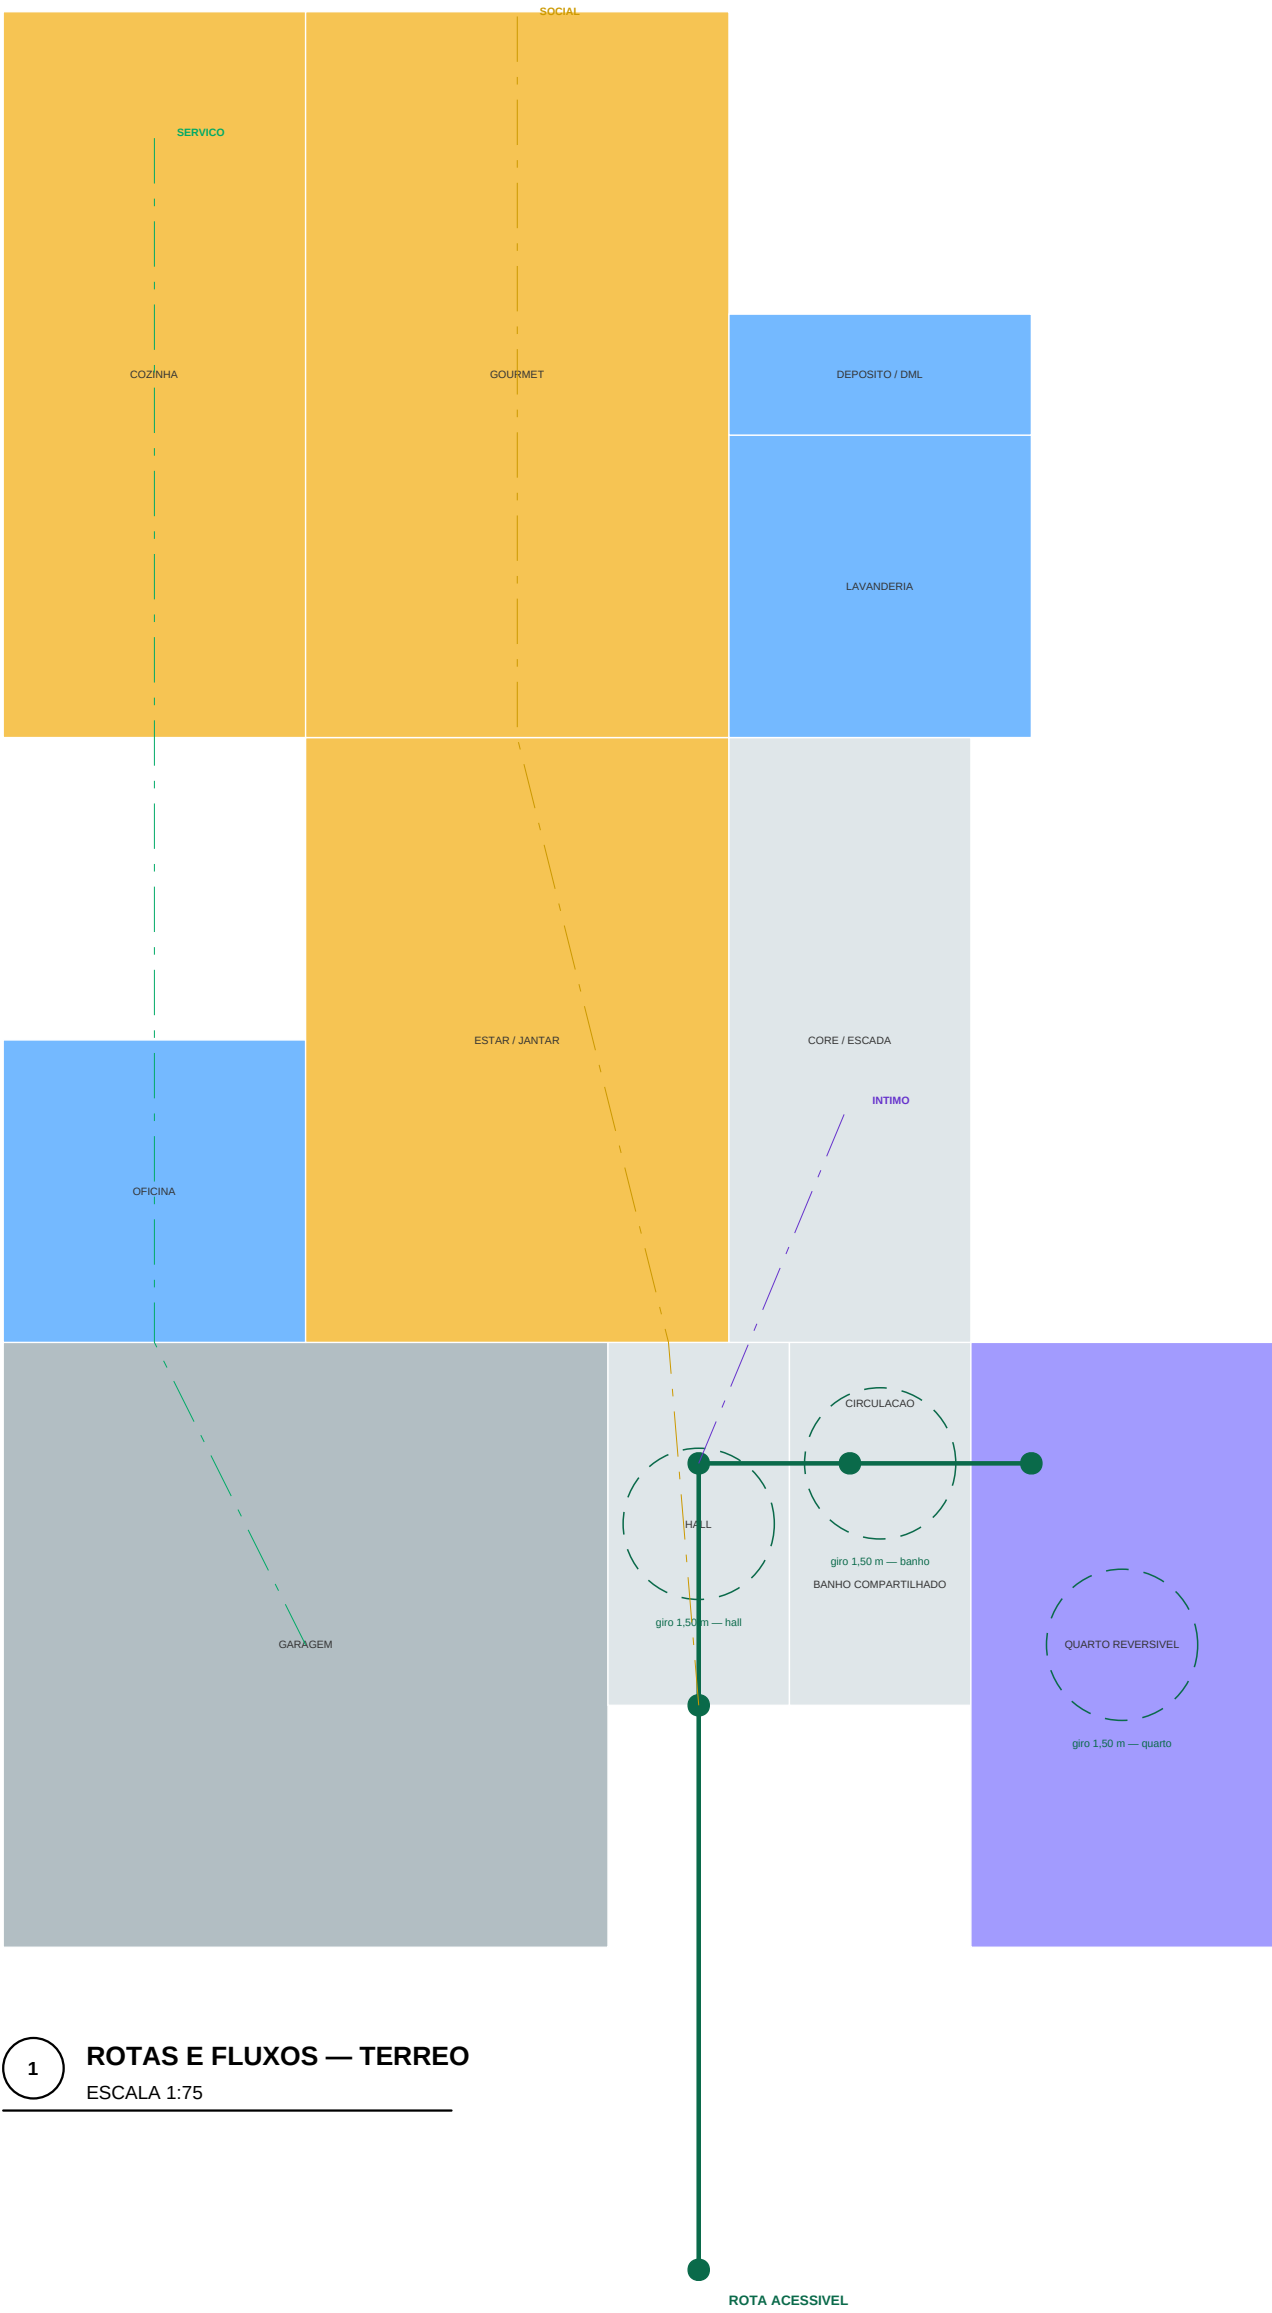

1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reservado e ao banheiro compartilhado.
 - * Circuito de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro íntimo e área de varanda.
 - * Reforço para barras de apoio instaladas antes do fechamento das portas.


PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R2B	17
ISO-R22 (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE MESTRE: 001	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	00-25 REVIZOES

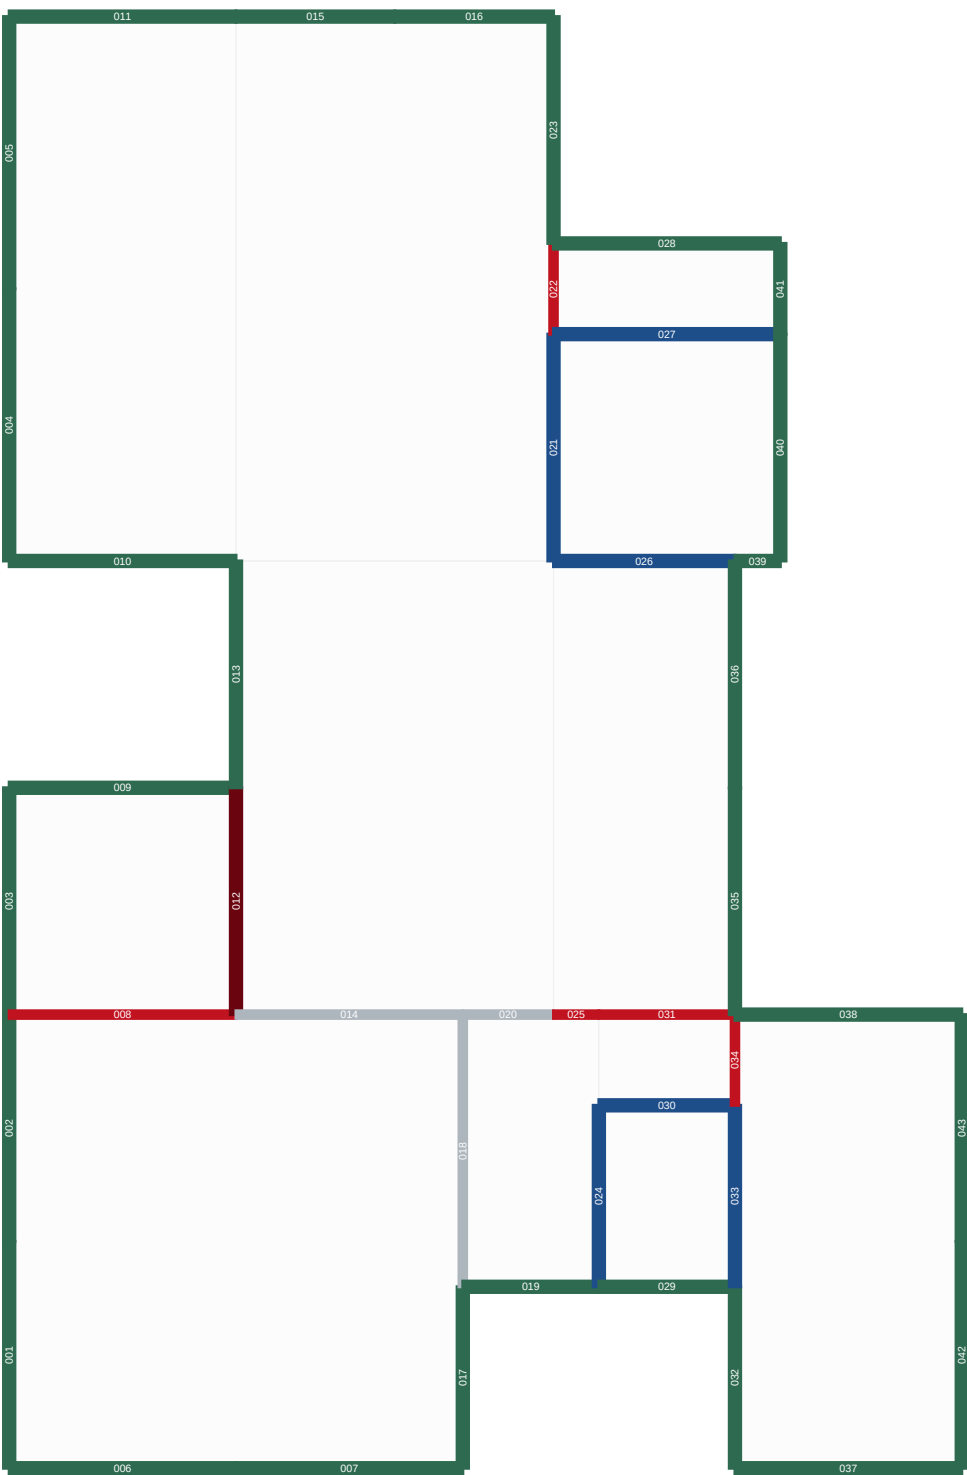

1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	12	45	127,4	dupla chapa 12,5 + montante 45 x 14 x 60 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	15,6	dupla chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 14 x 60
PE-1	30	283	683,8	linhas 32 x 30 x 30 (SD ou S) + montante 30 x 14 x 60 +
PA-3	6	31	80,6	perfil 60 x 12,5 + montante 30 x 14 x 60 + perfil 12,5 x 60 + rebordo
PI-1	4	22	57,2	perfil 12,5 x montante 70 x 14 x 60 + perfil 12,5
TOTAL	73	371	964,6	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 73)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	7	T
PT-005	PE-1	3000	2000	7	T
PT-006	PE-1	3000	2000	6	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PA-1	3000	2000	6	T
PT-009	PE-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-2	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PI-1	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	2100	2000	4	T
PT-016	PE-1	2100	2000	4	T
PT-017	PE-1	2400	2000	5	T
PT-018	PA-1	3000	2000	7	T
PT-019	PE-1	1800	2000	4	T
PT-020	PA-1	1200	2000	3	T
PT-021	PA-1	3000	2000	6	T
PT-022	PA-1	1200	2000	3	T
PT-023	PE-1	3000	2000	6	T
PT-024	PA-1	3000	2000	6	T
PT-025	PA-1	600	2000	3	T
PT-026	PA-1	2400	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não fixar a peça entre em perfil sem código, largura, altura, espessura, material e revestido.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA

Lista Consolidada

em PDF (previsão)

UNIDADE: METRO (m)

ESCALA

1:100

FORMATO A1

VALORES: 600/900/1200

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR R08


NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

18

06-25 REVIZOES

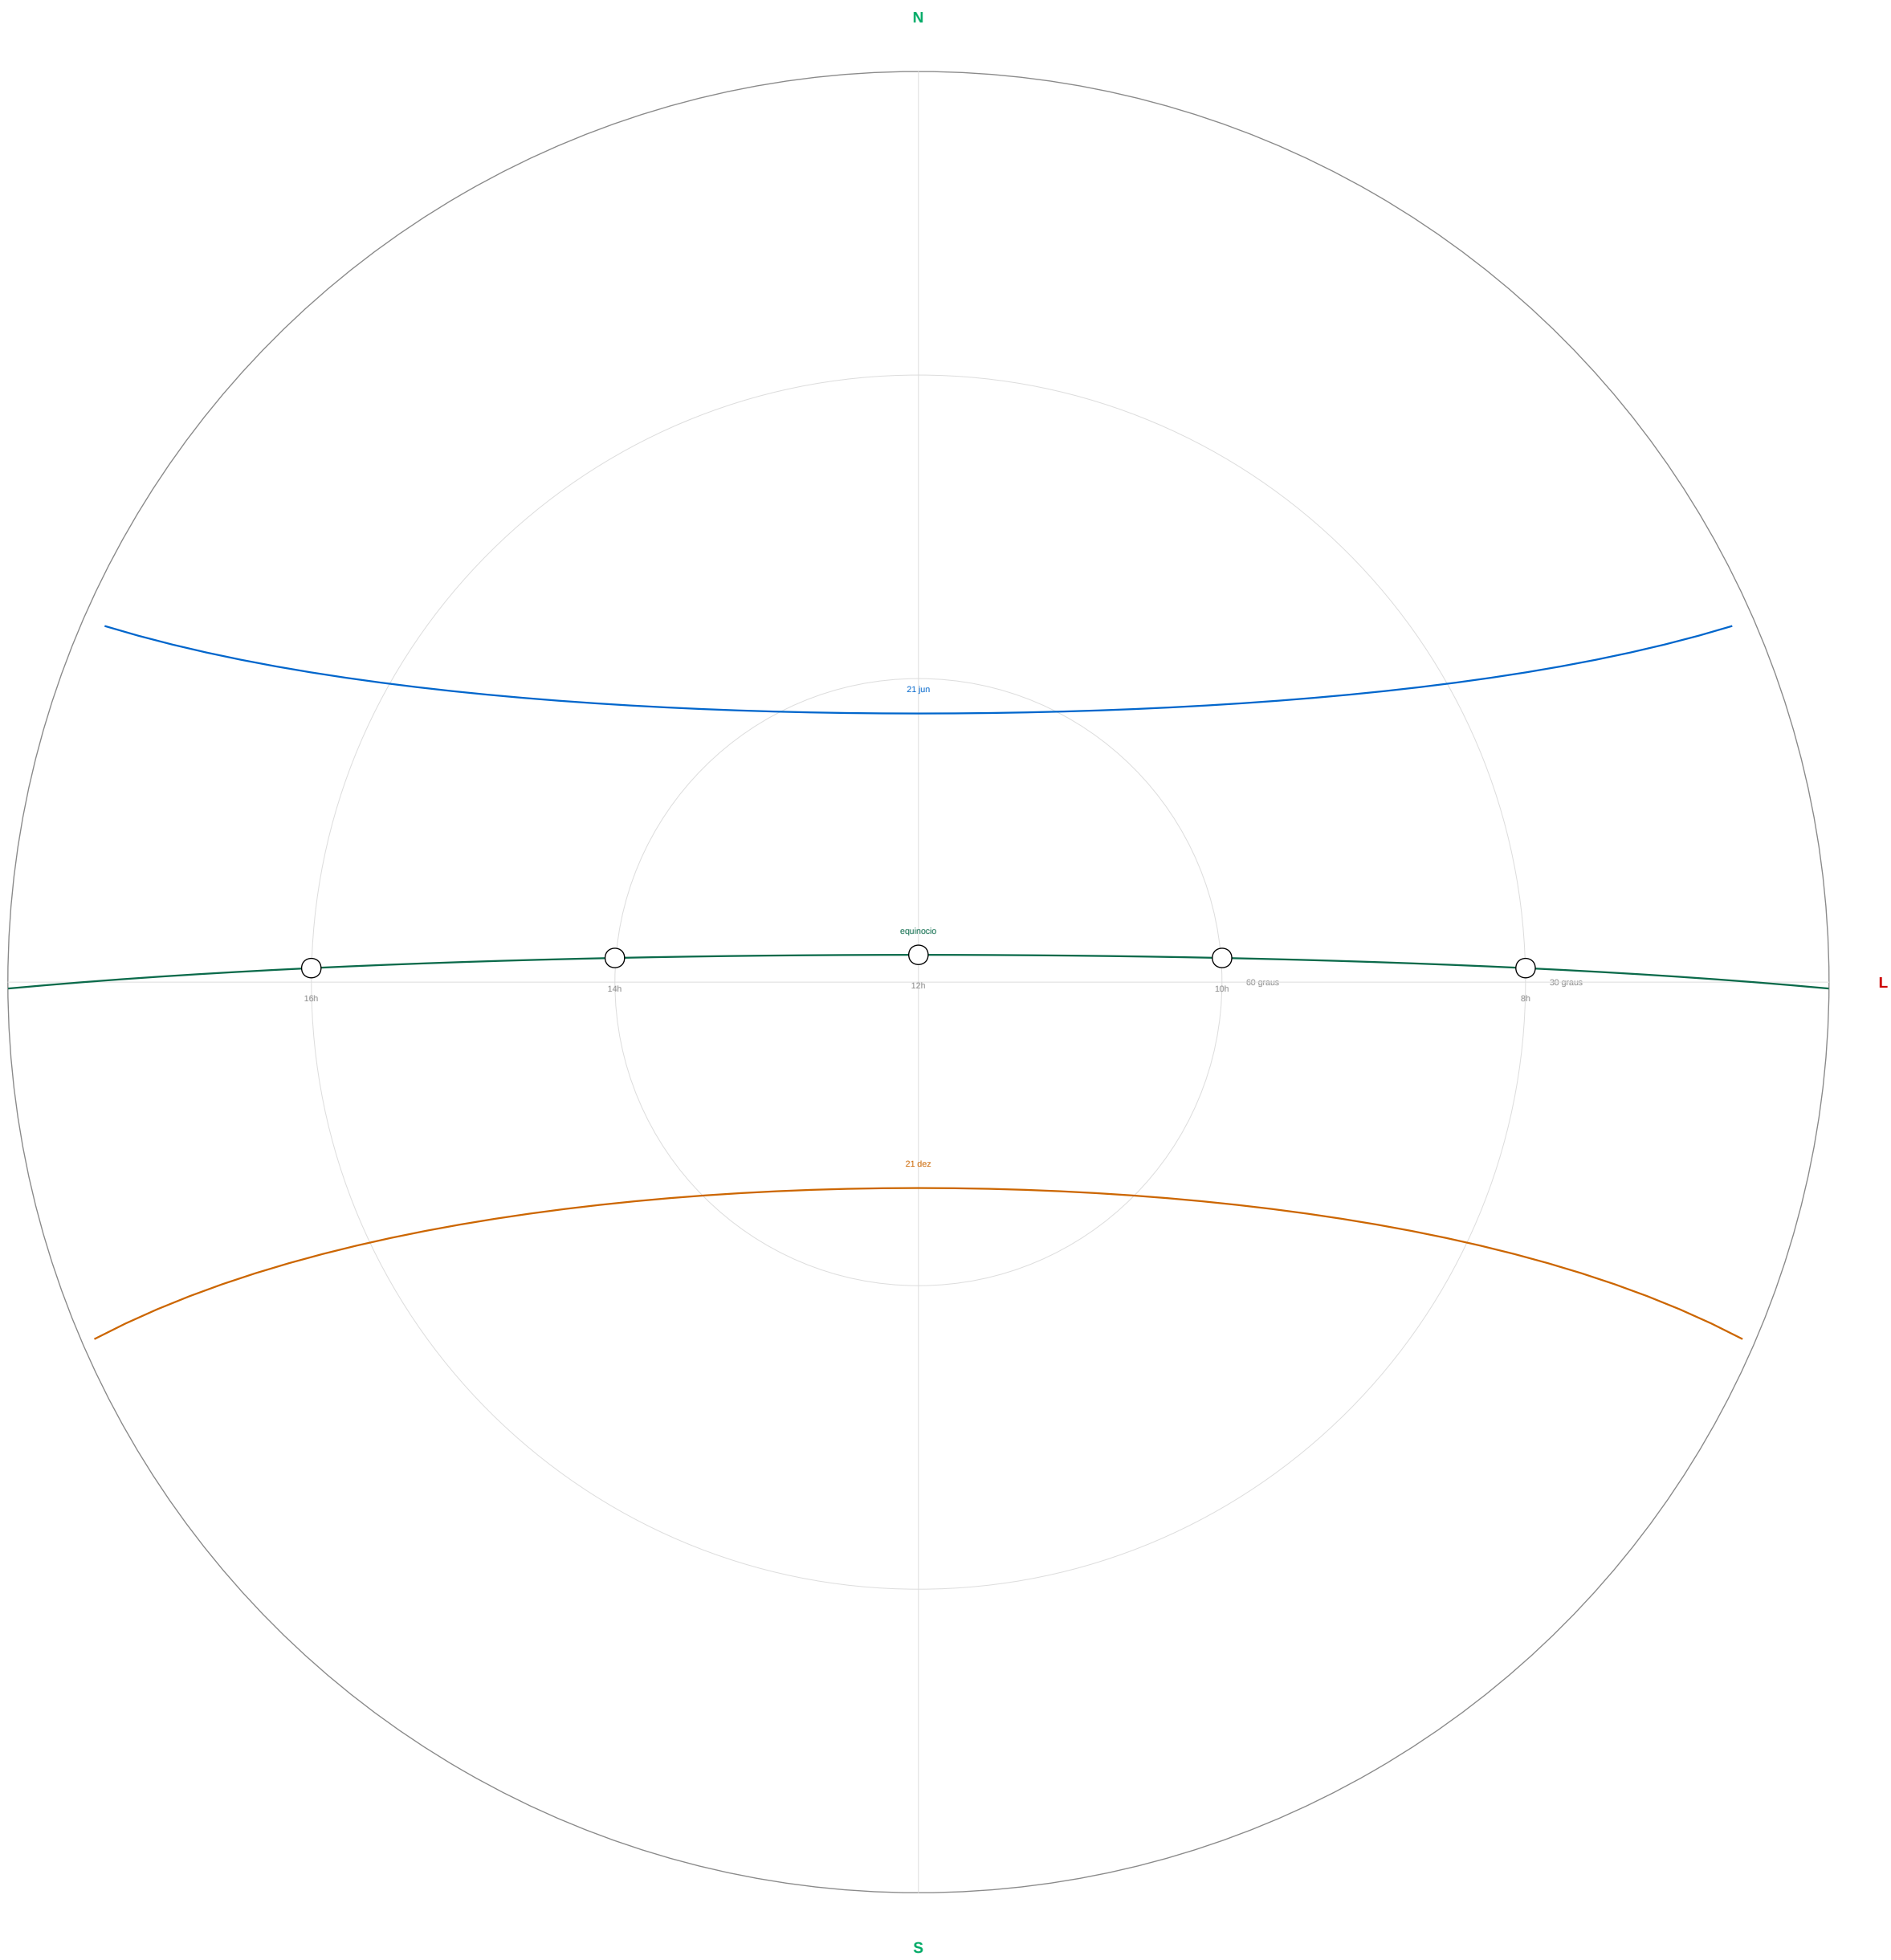

ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinocio	23 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	30 / 298	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 295	15 / 270	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 70 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letilado: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, não tabelados.



POR QUE A FLECHA GOVERNA		1200	1,72	1,950	W030x10.0	605	5,74	9,57	10 (231 kg)	—
BRANDEJA	FAXA NO PROJETO	LEITURA								
Uso de resistência e flexão	23 e 41 %	uma resistência, o perfil não está no limite em nenhuma age								
Flecha e flecha admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e é o que define a seção								
Consequência de estar a resistência	tolerância	evento raro, verificado por cálculo e ART								
Consequência de estar a flecha	flexão ocorrerá no grupo	evento comum, baseado de nota e care de constatar para sempre								
Custo de cada um perfil	2 e 4 mg de aço	menos que uma única ruptura do parafuso fixando								

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUÍZIA TARTAGLIA (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO




COD	SISTEMA	DIAM	CMDE	SOLUÇÃO	VEREDITO
PIV-01	região DN200	DN200	shaft do com	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do com
PIV-02	região DN200	DN200	shaft da suite G2G3	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft da suite G2G3
PIV-03	água fria DN25	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-04	água quente FACA DN20	DN20	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-05	linha hipogênea 14" x 12"	DN40	montante	furo centralizado 45 mm com bucha de parafusagem, isolamento com	cabos no montante
PIV-06	duto de resfriamento 250 mm	DN250	ventilador	ventilador (de 450 mm no topo e no eixo)	ventilador
PIV-07	exaustão de churrasqueira DN150	DN150	cobertura	duto em inox com cobertor e rolão, não encosta em FDR	cobertura
PIV-08	eletrólitos 25 mm	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	furo centralizado com diâmetro mínimo de 2", 50% antes da d	cabos no montante


REGIÃO	VALORES	RAZÃO
Furo centralizado na arma	sempre	a dda e o eixo estão a mesma, como a arma e o corte a right
Distância máxima	50% de arma (45 mm em Lx 90)	arma distal cai a carga crítica de fardamento local
Distância entre cartuchos	400 mm	farda proximal superior-se com um furo maior
Distância do apelo (intermitente)	250 mm	o comprimento e espaço junto ao apelo
Distância ao apelo (daga)	450 mm	abrir, com vaso maior e maior maior
Reflexo quando reatuar	400 mm	refletir o peso de arma perdida
Estrutura disponível	criar de 1,50 mm produzidos no conteúdo	deixar de moldamento de 250 mm passa aqui, nunca no montante

- Em alvenaria, lunar parede e deissao de obra. Em LSF e deissao de projeto.
- Furo centrado na alina, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante; passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.


PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR P1 60x40,25 - IM1 (5.035 TAPADA, 0,9)			
PROJETO ARQUITETONICO PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada (00-102) (previstos) UNIDADE MESTRE: 001	COLUNA indicada FORMATO A1 NALHA: 600/000/020	ENTRADA ESTUDO PRELIMINAR R28 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART. 1.007	FRANQUISA 21 de 28 REZ R28

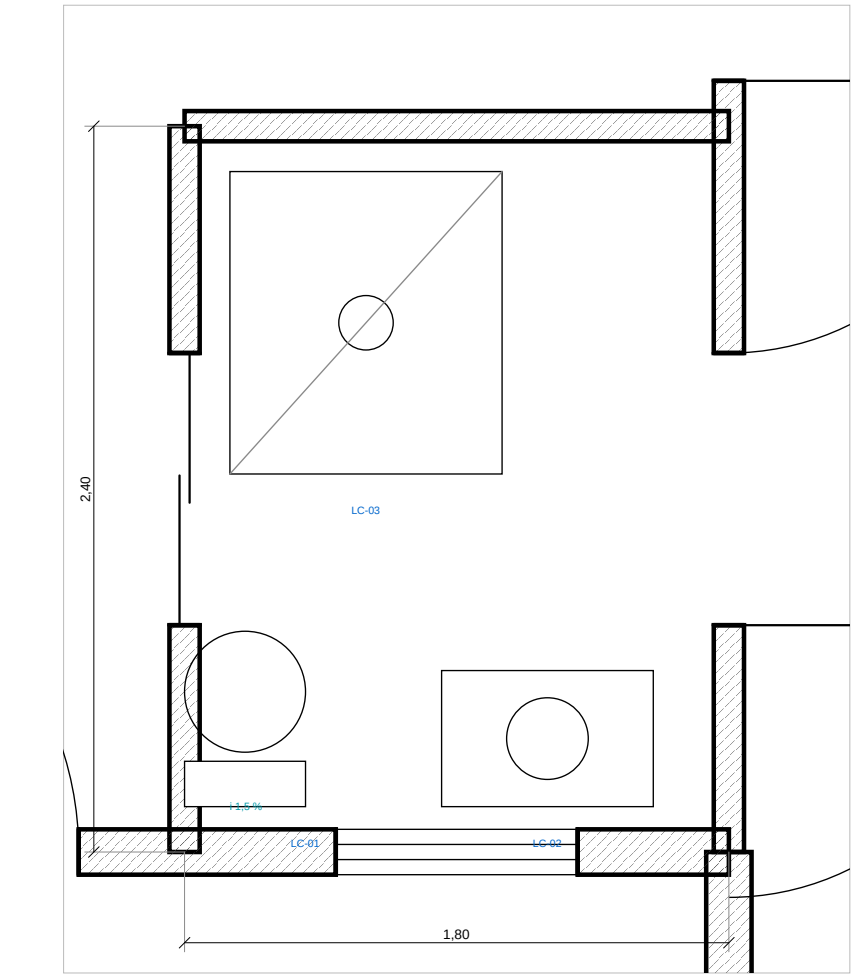


1 BANHO SOCIAL
ESCALA 1:25

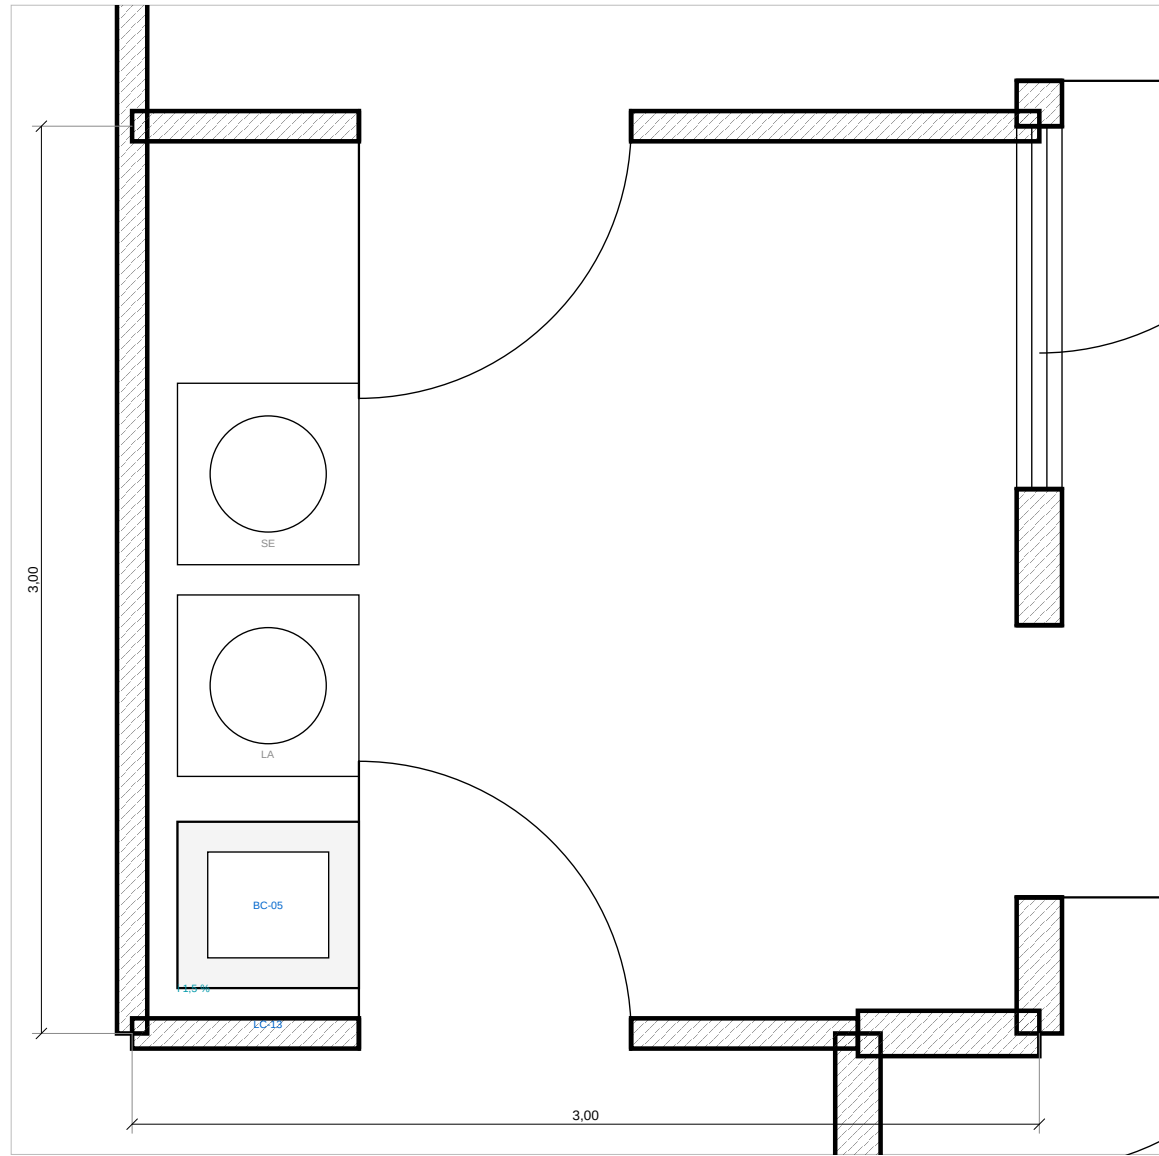

2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25

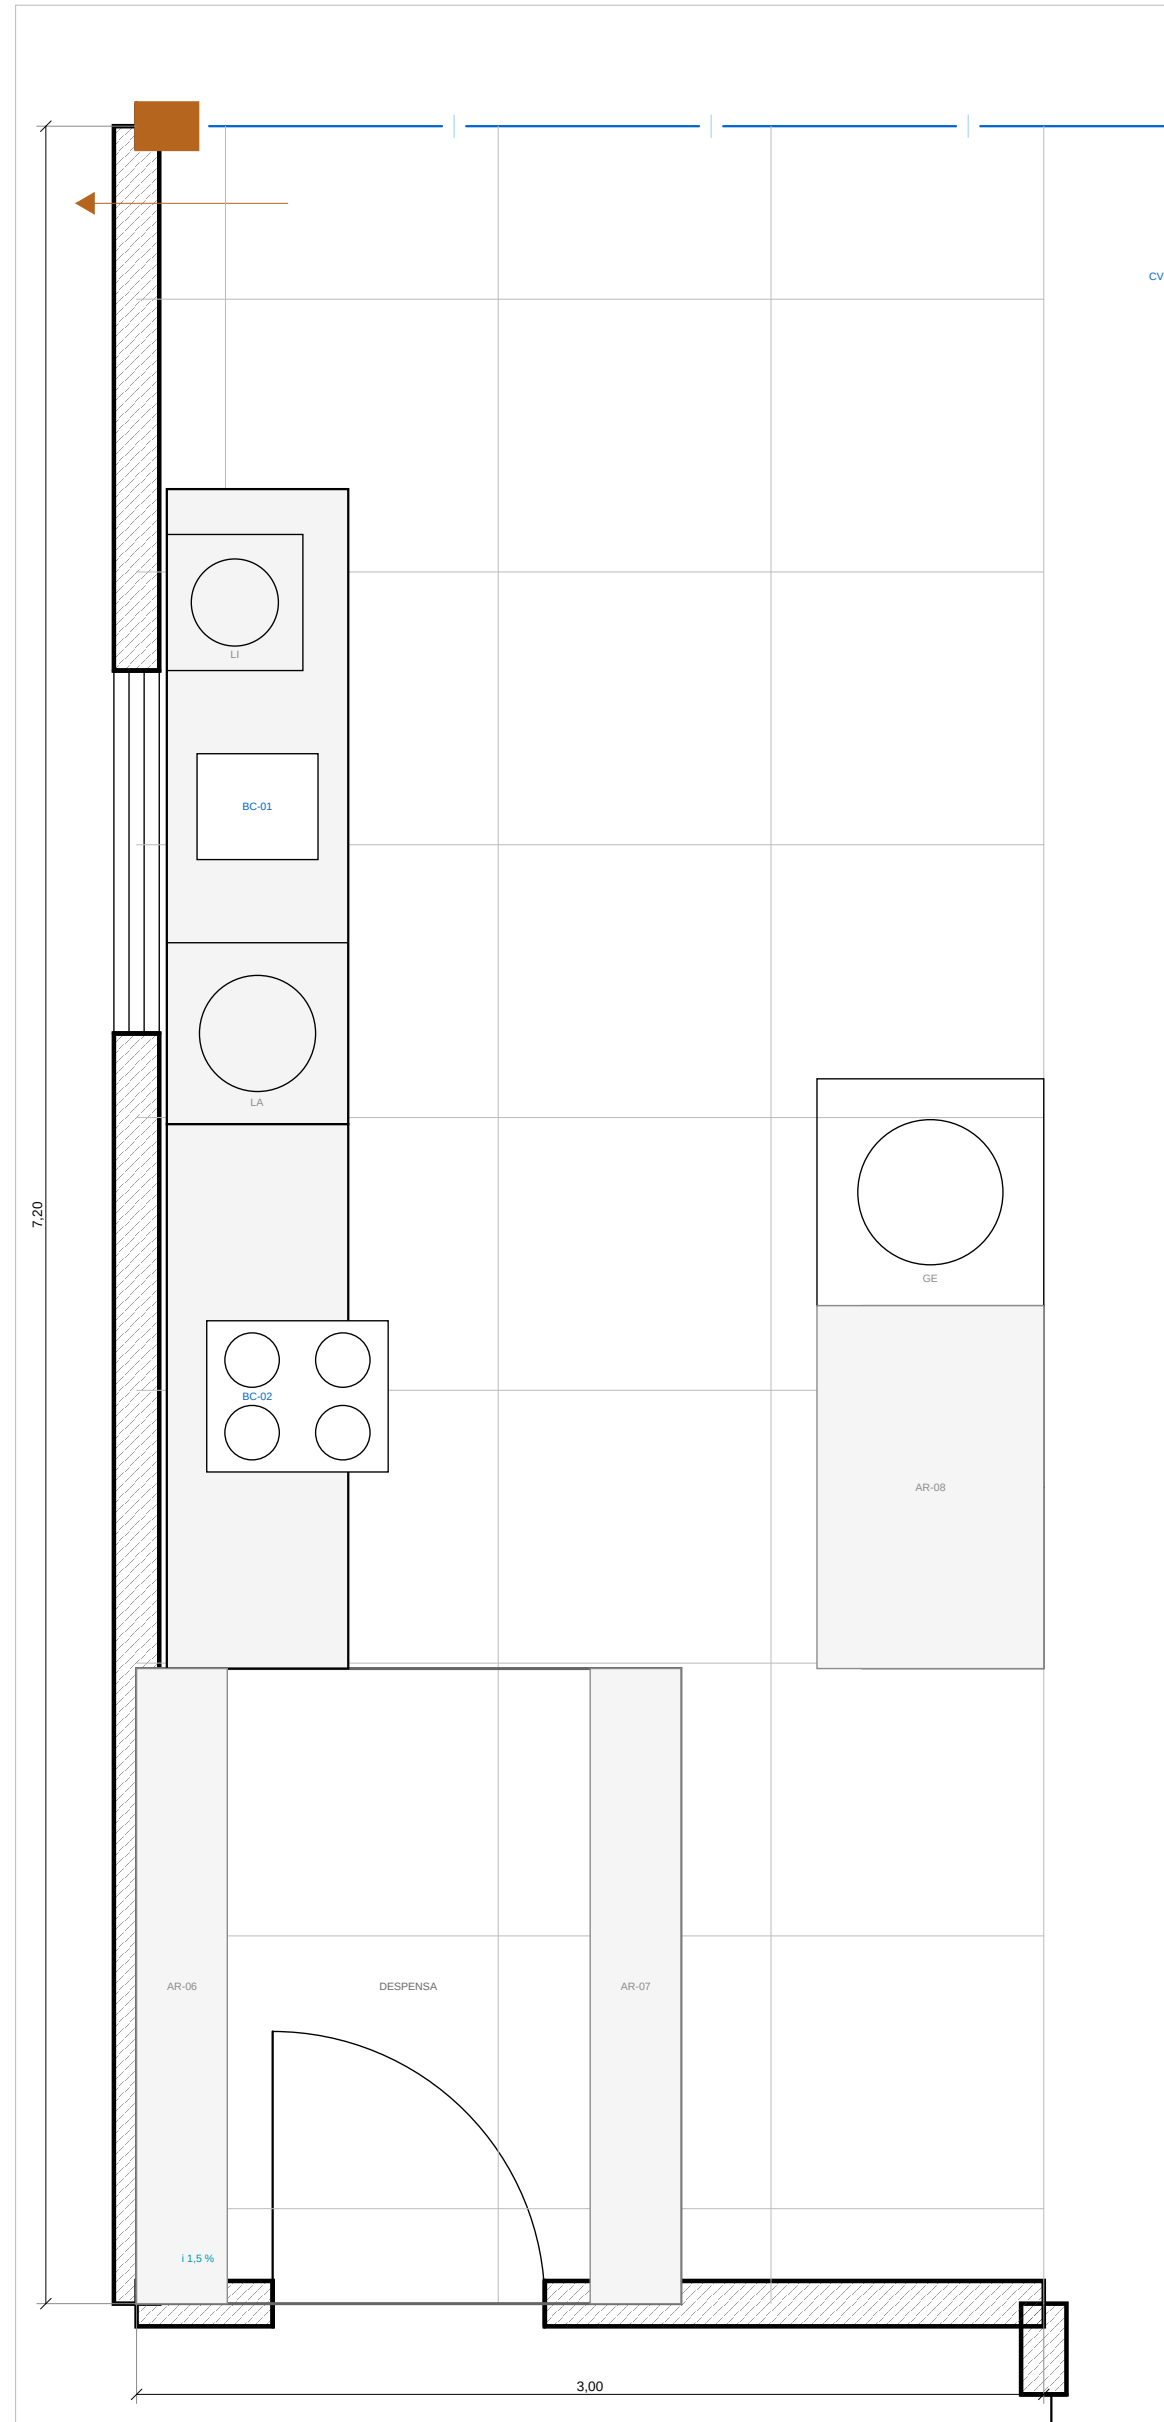

3 COZINHA
ESCALA 1:25

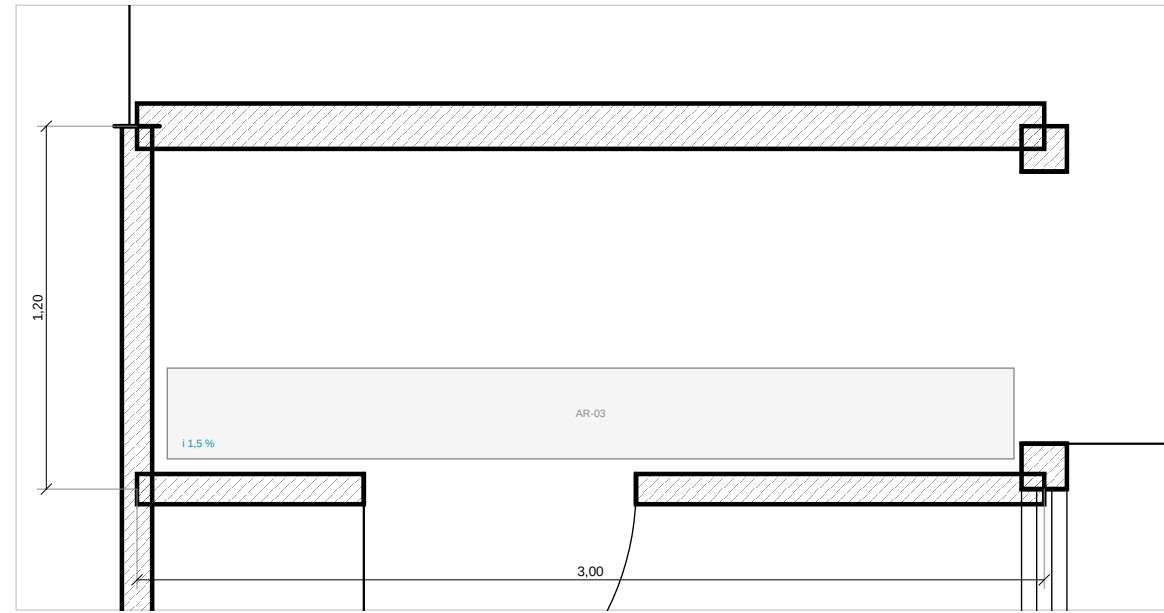

4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXCISO X	EXCISO Y	ALTURA (mm)
T-BWC	BANHO SOCIAL	ZP-4	paredo	3 + 0200	3 + 0000	2400 (2 Ruínas + 190)
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	paredo	9 + 0200	4 + 0500	1800 (2 Ruínas + 190)
T-COC	COZINHA	ZP-1	paredo	3 + 0200	7 + 11000	—
T-DML	DEPOSITO / DML	ZP-5	paredo	9 + 0200	1 + 0500	1800 (2 Ruínas + 190)

NOTAS

- Plano de piso em linha fina, a linha vem da ZONA de paginação, não do canto do ambiente.
- Piso de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede cerâmica retificada 300 x 600, junta 2 mm.
- Cimento de 1:3 para o piso em toda área molhada, solaria elevada 15 mm nos bicos.
- Representação: marca ligeira em 2 dimensões, subindo 300 mm no parede e 1.800 mm nos bicos.


PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PT


PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO


BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 400/500/500	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR R08 Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJECOA 22 06-25 REVIZOES
--	---	--	----------------------------------

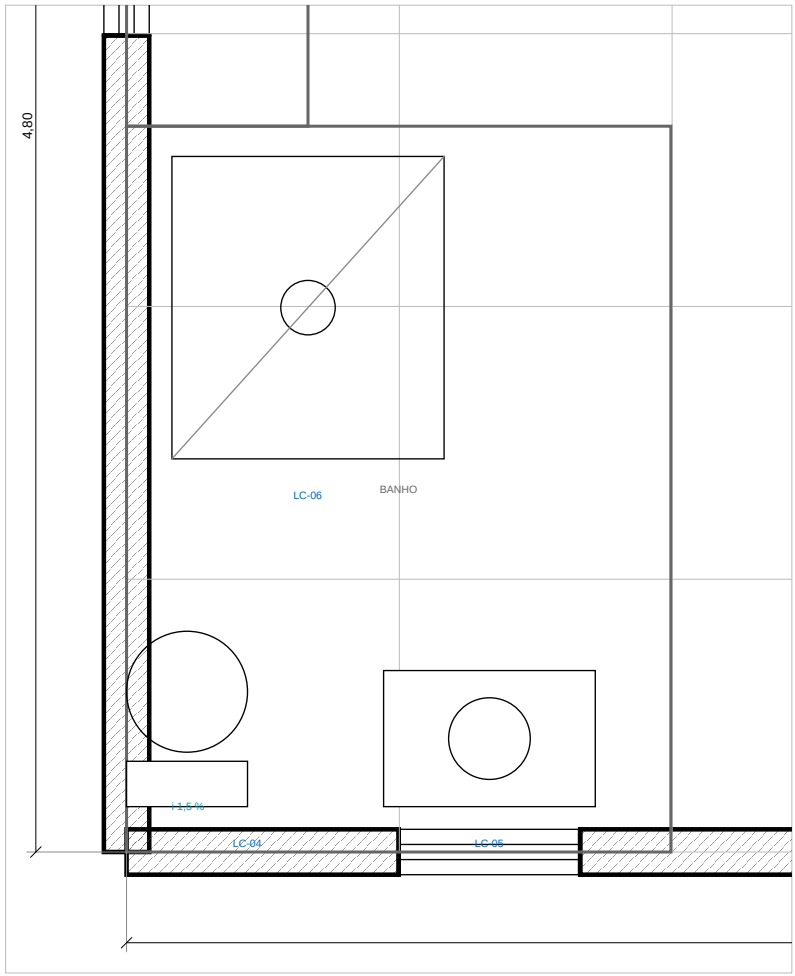


1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25

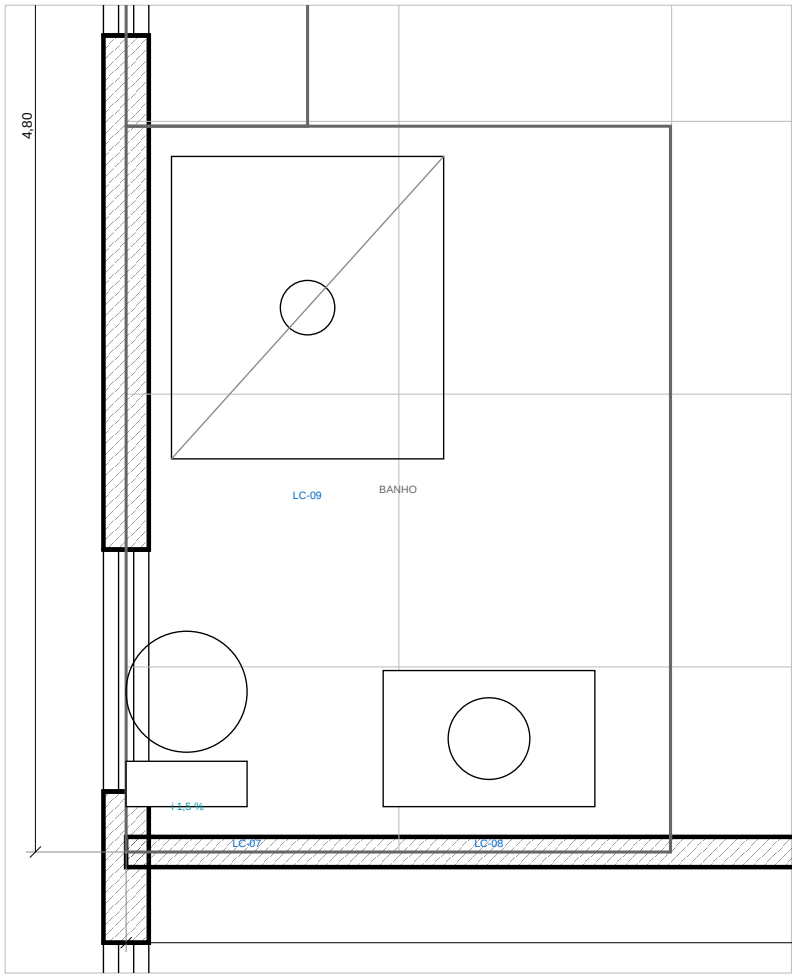

2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25

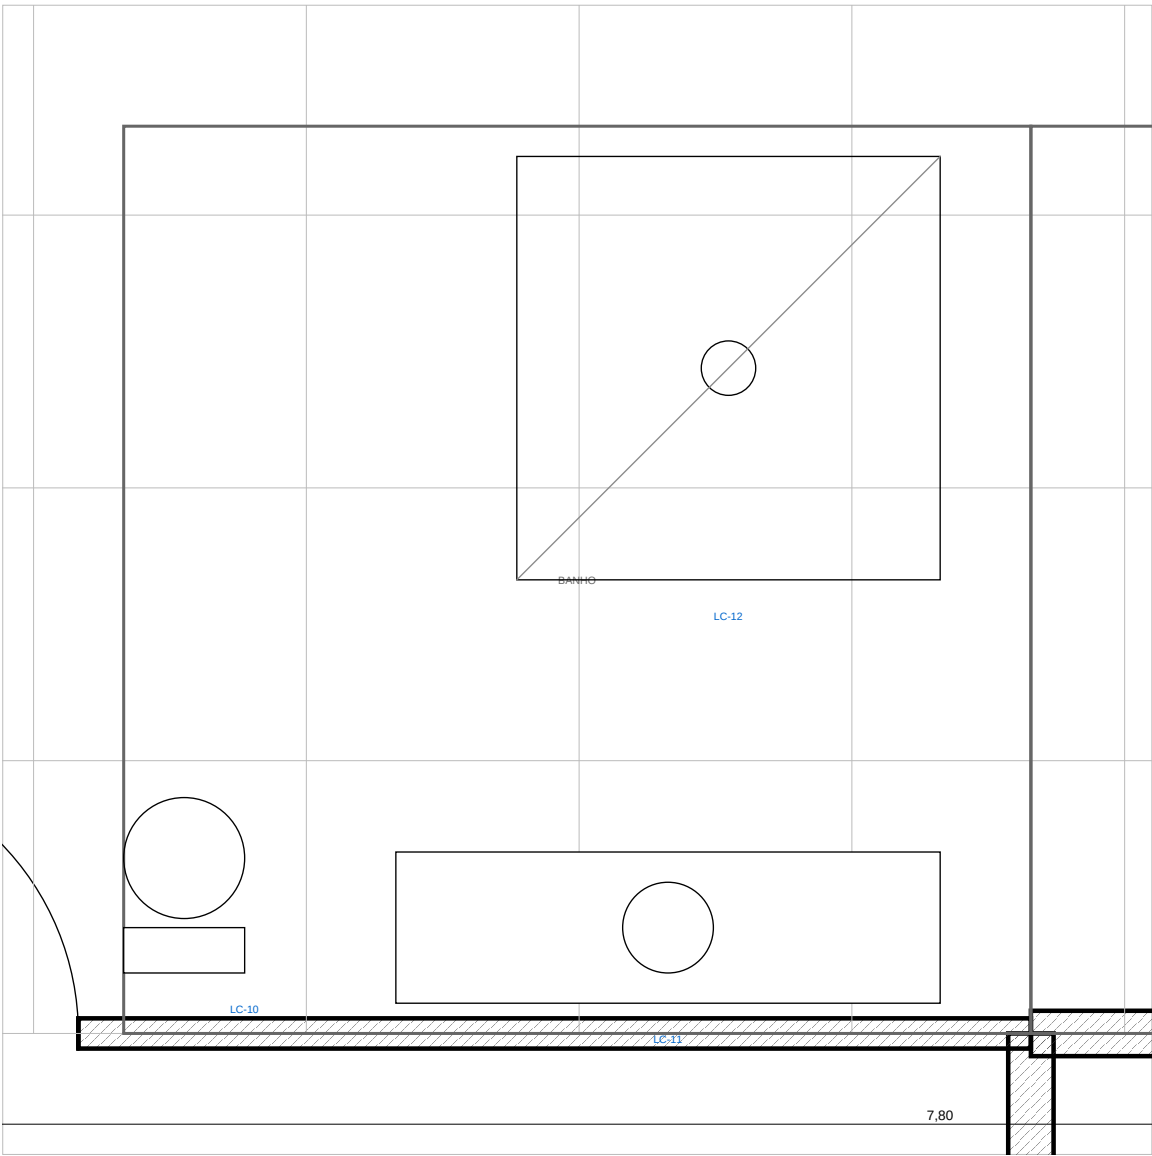

3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25

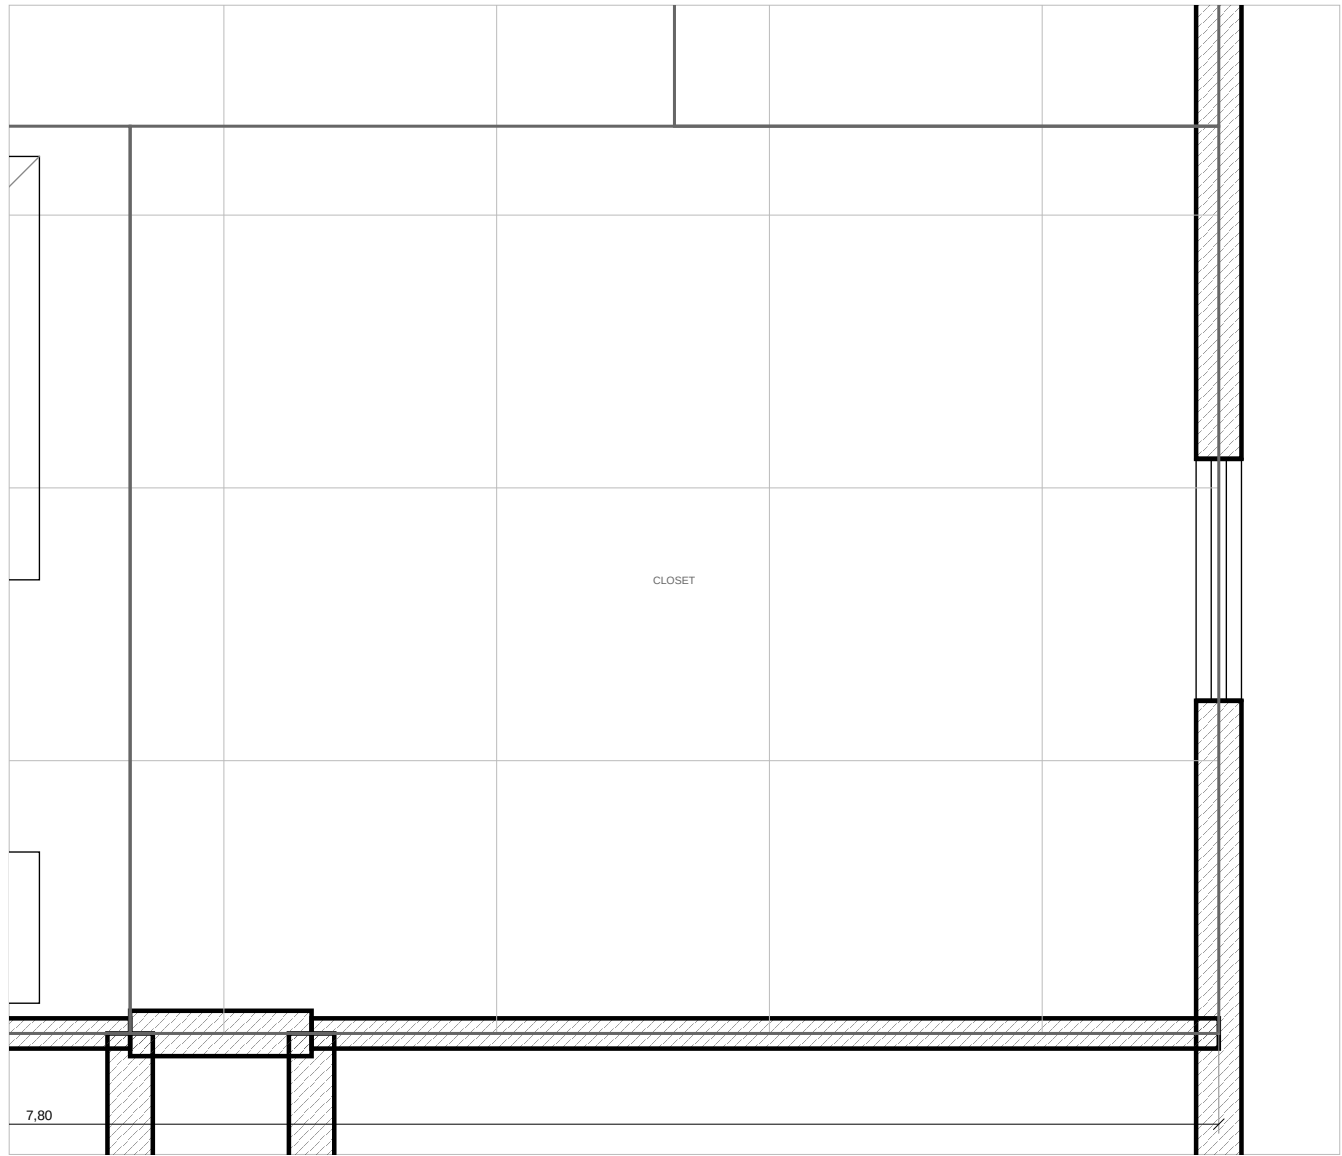

4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	010	0 + 0000	0 + 0000	—
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	010	0 + 0000	0 + 0000	—
S-004	MASTER — BANHO	ZP-2	010	0 + 0000	0 + 0000	—
S-005	MASTER — CLOSET	ZP-2	010	0 + 0000	0 + 0000	—

NOTAS

1. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

2. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

3. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

4. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TUPAIA-01

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXIBICAO	PROJECAO
União Consolidada	1:25	ESTUDO PRELIMINAR R01	23
PROJETO (projetado)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA COTA	SEM ART / RNT
UNIDADE MESTRE: 001	MALHA 600/600/600		06-25 REV 02

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICAÇÃO	PONTO RECORTE	COMENTÁRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	risco social interno em uma malha, origem no eixo da porta do n
ZP-2	piso	(0400, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	100	origem no eixo da porta do suite
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	208	salto 12 e 15 na mesma malha, a parede entre elas é deslanta
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-CORR	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, pagina do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-BANC	cerâmico retificado 300 x 600	208	em o bento terminado de 2.400 (que se encaixa para a estrutura)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	cerâmico retificado 300 x 600	200	em o parede de 1.800 mm largo do banheiro, das máquinas e das p
ZP-6	revestimento	(0400, 12000)	T-GOL, T-GAR	cerâmico polido	—	piso cerâmico polido de alta resistência, sem paginação com

NOTAS

Projetar no projeto e decidir onde fica o corte. Não paginar e desenhar o corte aparecer no lugar mais visível.

Arquitetos integrados receberem 100% malha, a parte distribuída no meio da sala não tem parede para diferenciar.

Recorte interno usado 20% da peça, além de 20% o recorte deslanta e é reproduzido.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE: METROS: MM

ESCALA

1:75

FORMATO: A1

MALHA: 600/600/300

EXIBICAO

ESTUDO PRELIMINAR R08


NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

24

DE 25 REVIZOES

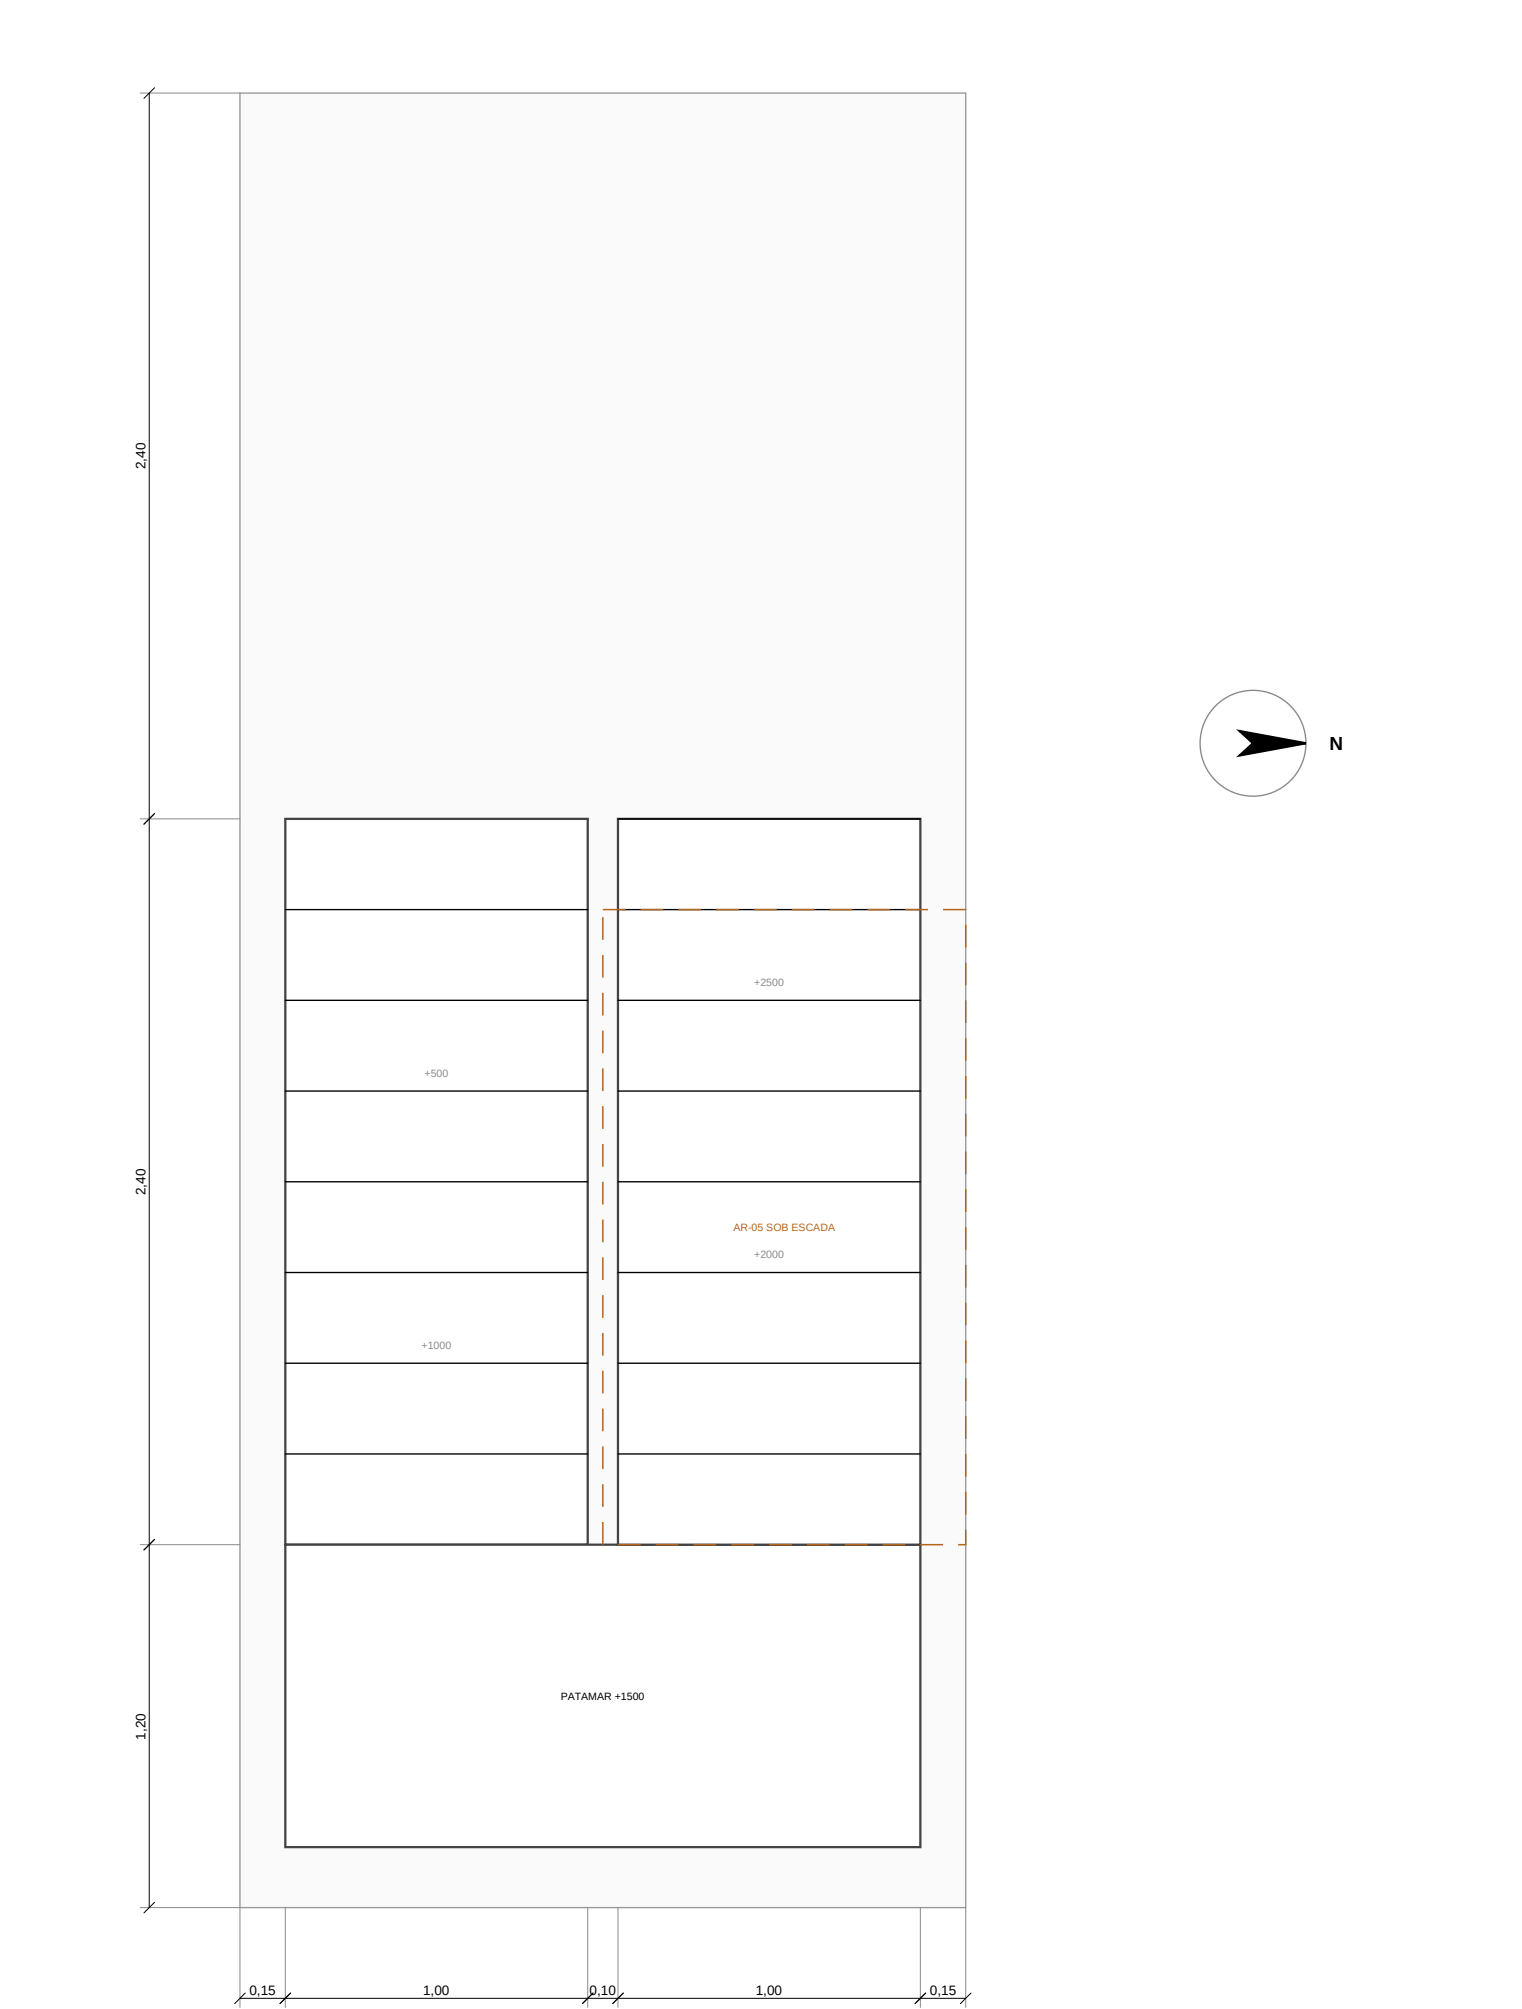


1 PLANTA DA ESCADA
ESCALA 1:25

VERIFICACAO DA ESCADA

ITEM	PROPOSTO	NORMA	
Espelho	186,67 mm	18 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	300 mm	min 28 cm	OK
Bondex (2h + g)	623,3 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil do lance	1000 mm	min 1.200 mm (para edifícios) e 1.300 mm (para habitação)	OK
Patamar	1000 mm	min largura do lance	OK
Altura livre mínima	0 mm	min 2100 mm	EXCETO
Guarda-corpo	1100 mm	min 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	920 a 1000 mm	Acima 92 cm e 10 cm (NBR 9050)	OK
Espelho fechado	sem	conformidade com esta norma	OK
Desnível vencido	3000 mm	18 a 186,67 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho sobre o y é 18,67?	o patamar tem uma largura de 1000 mm de largura do lance superior, com 1.000 mm de altura livre — então quanto a altura da cobertura do quem tem o primeiro lance
Por que a verificação de altura livre é bidimensional?	altura livre do espaço e o único critério que não aparece em planta horizontal, dependendo da cor do degrau e da cor do que há acima dele
O que há sob o segundo lance?	intergalo com altura útil variável, desenhado como amarrado (NBR 9050) mas a circulação tem espaço livre
Por que espelho fechado?	alguma vez você precisa a partir do pé de quem está chegando ou tem mobilidade reduzida (NBR 9050)
Por que corrimão duplo?	920 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso de escada aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa



2 CORTE LONGITUDINAL — ALTURA LIVRE
ESCALA 1:25

3 DETALHE DO DEGRAU
ESCALA 1:5

espelho fechado (NBR 9050)

chapa 6066x60 3 mm + preenchido 900 x 300

face antiderrapante de 25 mm x 25 mm da borda

NOTAS

- 18 espelho de 186,67 mm e piso de 300 mm. Bondex 2h + g = 623,3 mm (falso recomendado 600 a 650).
- Altura livre mínima 2100 mm (NBR 9077), verificada diagonal a degrau contra a tape e o resto acima.
- Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 920 e 700 mm (NBR 9050).
- dois perfis U 200 laterais com degraus em chapa aluminada 3 mm



PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | 500x700mm (A1)


PROJETO ARQUITETONICO

ESCALADA — DESENHO EXECUTIVO


BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R08	25
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	em 25 REVIZOES
Unidade (previsão)	MAQUETA 600x900mm	SEM ART / RNT	



BASE GEOMETRICA Lista Consolidada per R22 (previsões) UNIDADE: MISTRE - 1000	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MALHA: 600/300/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R22 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART. 1 / RET	PROVINCIA 26 06-25 REV R22
--	---	--	---



1



2

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)


AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	KUM (CM)	TUG	TUG (X/A)	CLASSE
S-MAS	SLATE MASTER	46,80	27,6	1200	6	600	501A
T-GAR	GARAGEM	38,00	24,0	900	5	900	501A
T-COUV	COURTET	36,24	22,8	800	7	2200	re/haia
S-ESP	SUPLEX	25,82	20,4	800	5	800	501A
S-ESP	SLATE ES	26,82	20,8	800	5	900	501A
T-DOC	ESTAR / JANTAR	25,20	20,4	800	5	900	501A

10002	
10003	
10004	
10005	
10006	
10007	
10008	
10009	
10010	
10011	
10012	
10013	
10014	
10015	
10016	
10017	
10018	
10019	
10020	
10021	
10022	
10023	
10024	
10025	
10026	
10027	
10028	
10029	
10030	
10031	
10032	
10033	
10034	
10035	
10036	
10037	
10038	
10039	
10040	
10041	
10042	
10043	
10044	
10045	
10046	
10047	
10048	
10049	
10050	
10051	
10052	
10053	
10054	
10055	
10056	
10057	
10058	
10059	
10060	
10061	
10062	
10063	
10064	
10065	
10066	
10067	
10068	
10069	
10070	
10071	
10072	
10073	
10074	
10075	
10076	
10077	
10078	
10079	
10080	
10081	
10082	
10083	
10084	
10085	
10086	
10087	
10088	
10089	
10090	
10091	
10092	
10093	
10094	
10095	
10096	
10097	
10098	
10099	
10100	

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.5.2. Instalada 70.350 VA, demanda provável 36.400 VA
- Entrada trifásico 127/220 V (f); 95,5 A — por dentro 100 A com cabo de 35 mm².
- Fator de demanda do ar condicionado adotado 1,00 — em Manuseio e carga contínua, não intermitente.
- Quadro geral Quadro geral 36 módulos na garagem; quadro do superior no hall.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5020 TARDUA (R)			
PROJETO ARQUITETONICO			
ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESENO	FRONTEIRA
Lista Consolidada por-RS2 (revisado)	1:100 FORMATO A1 MÁQUINA 600/900/200	ESTUDO PRELIMINAR R2B RNO LIBERACAO PARA ORCA DESA RPT1 / RPT	27 de 26 RPT R2B

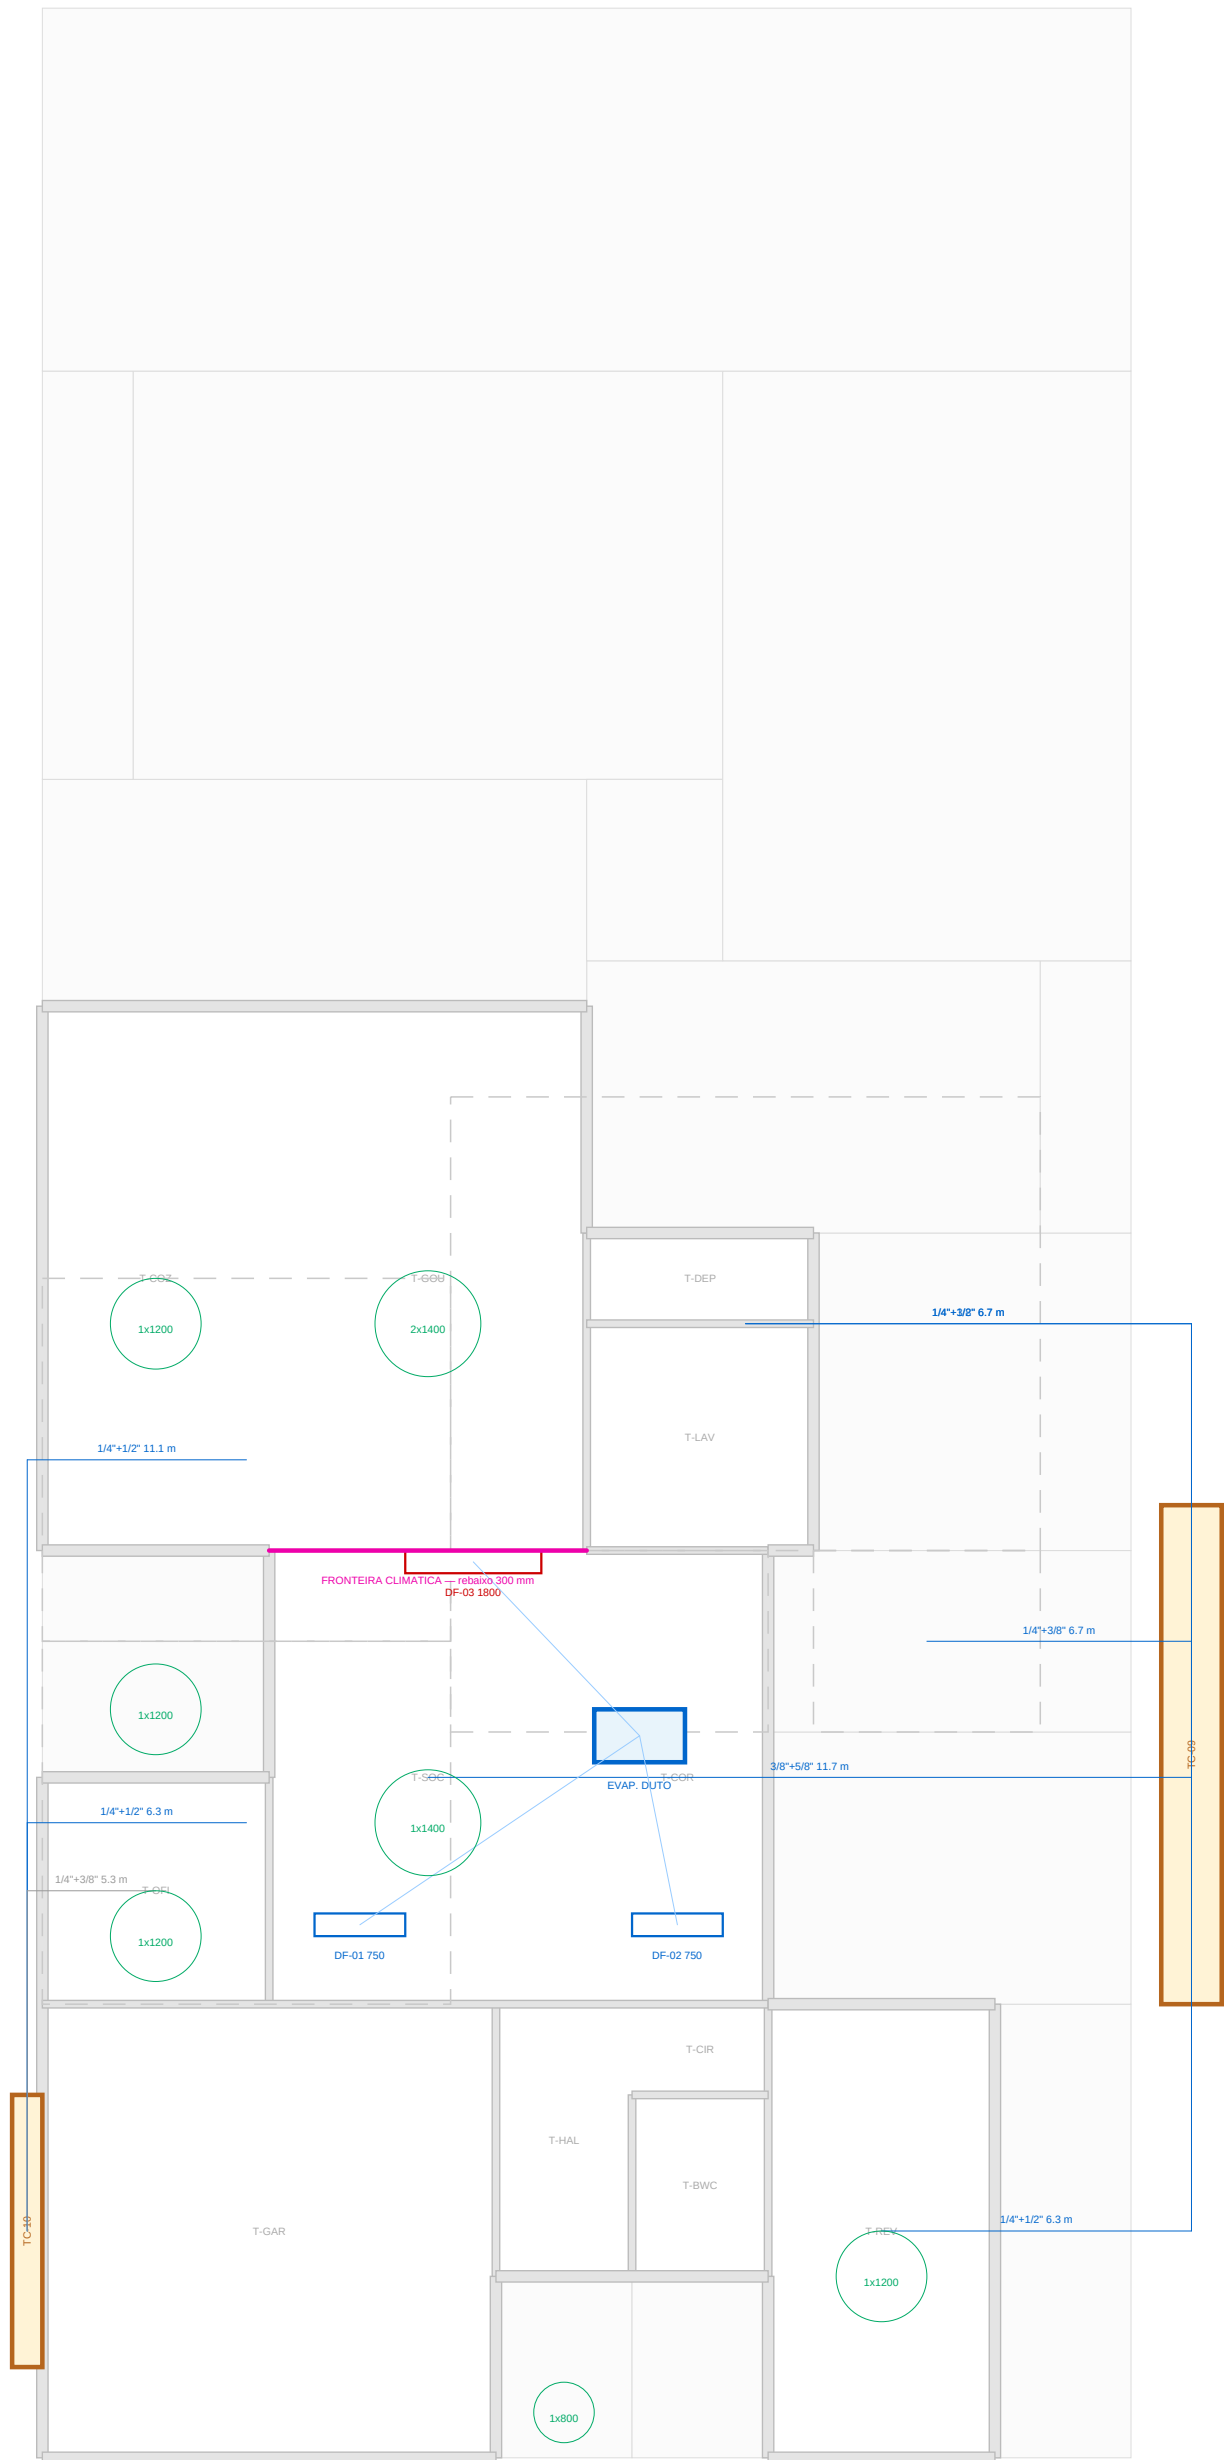

1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

Linha	AMB	WCHO	BTU/h	HORIZ (m)	VERT (m)	TOTAL (m)	SUCCASÃO	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-01	18.000	2,2	2,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	1/4" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,8	11,7	3/8" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-005	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
FFCC	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
T-01	T-01	TC-10	9.000	1,2	2,8	5,3	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR

ELEMENTO	VÁZÃO (m³/h)	DN	OBSERVAÇÃO
DF-01 — insulflex	750	T-00C	junto parede contra do motor
DF-02 — insulflex	750	T-00R	com 180° e pouco de luz

(continuação)

ELEMENTO	VÁZÃO (m³/h)	DN	OBSERVAÇÃO
EX-01 — BENTO 5000	85	T-00C	DN25
EX-02 — BENTO 5000	105	T-00R	DN25
EX-03 — BENTO 5000	125	S-005	DN25
EX-04 — BENTO 5000	85	S-005	DN25

- NOTAS
- Dots rictos de condensação. Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de contorno de 15 m.
 - Drenos DN25 com comprimento mínimo de 2m e altura antes da descarga, nunca ligado a esgoto sem filtro.
 - Duto de insulflex no comprimento de 400 m — nunca abreviar montado.
 - Isolamento contínuo na travessa de parede, com bucha de passagem; caso de isolamento na parede condensa dentro do montado.



PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA (PT)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZAÇÃO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada REV. 02 (preliminar)	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 405/000/000	EXATIDÃO ESTUDO PRELIMINAR R2B LAW LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROVA 28 IN 25 REV. 02
--	--	--	------------------------------

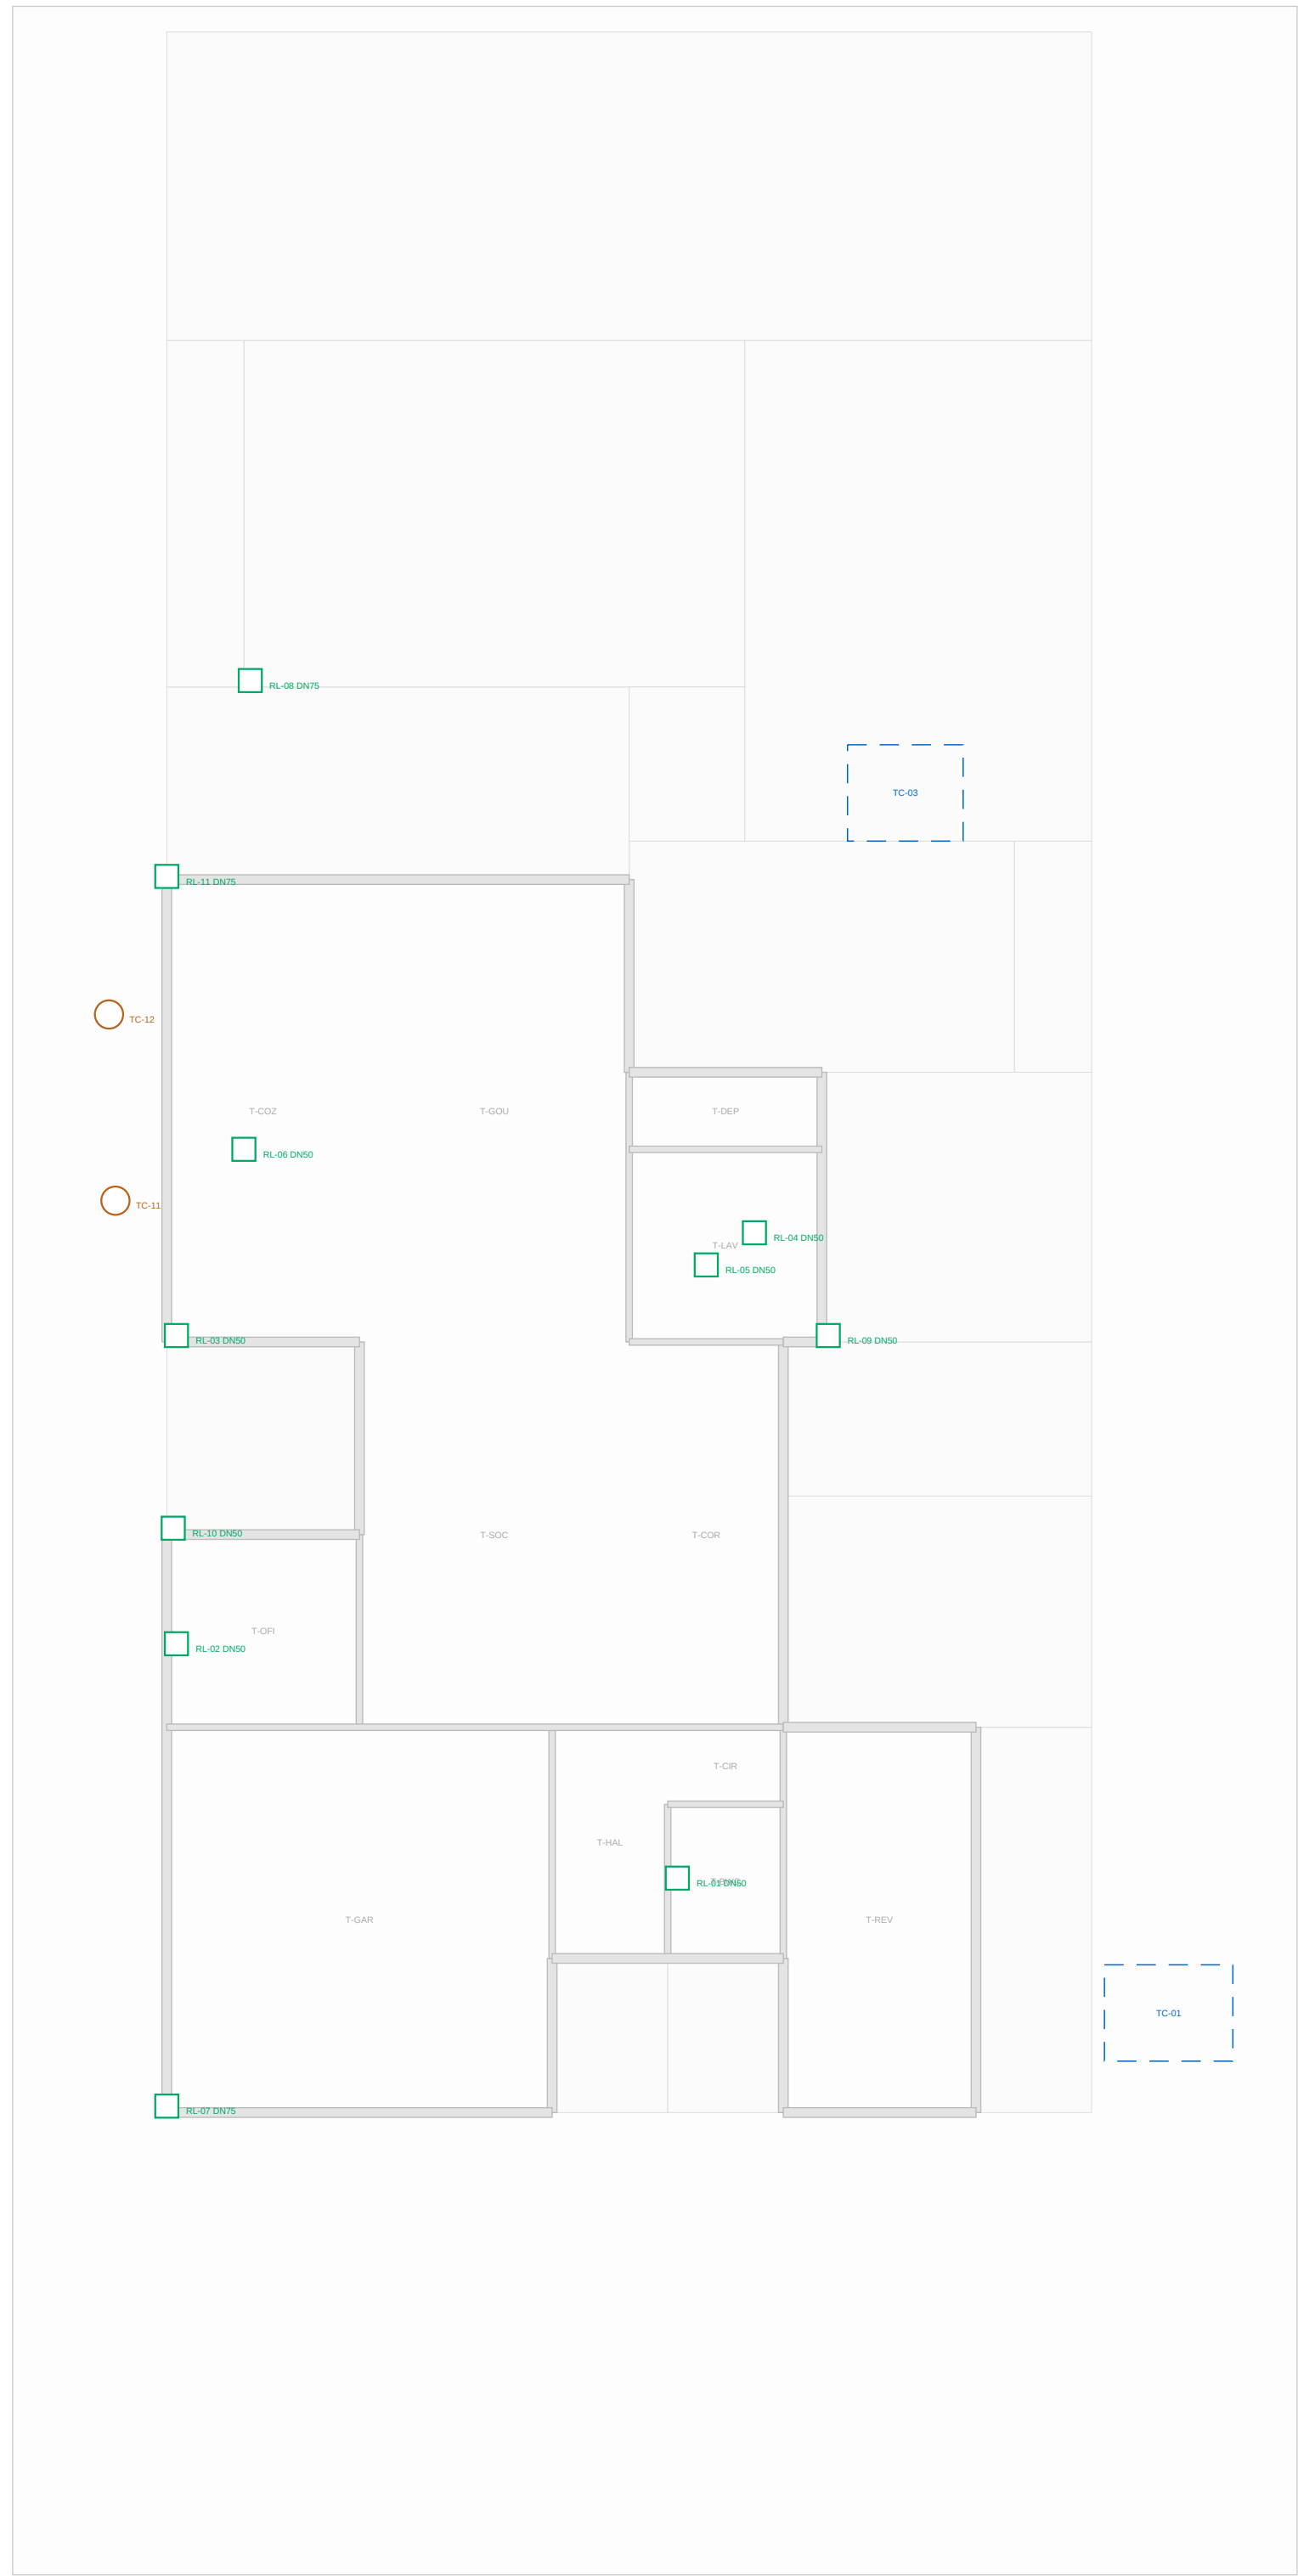

RALOS E CAIMENTOS

CDR	AMB	AMBIENTE	TIPO	DN	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-BWC	BANHO COMPARTILHADO	vale linear 100	DN00	1,0%	4,32
RL-02	S-S22	SUITE 02	vale linear 100	DN00	1,0%	25,92
RL-03	S-S03	SUITE 03	vale linear 100	DN00	1,0%	19,92
RL-04	S-MAS	SUITE MASTER	vale linear 100	DN00	1,0%	46,80
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	vale alinhado 150	DN00	1,0%	9,00
RL-06	T-COZ	COZINHA	vale alinhado 150	DN00	1,0%	21,60
RL-07	T-GAR	GARAGEM	vale linear 6.000	DN15	1,0%	36,00
RL-08	T-DEP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	DN15	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	vale linear 1.200 sob a cozinha	DN15	1,0%	22,80
RL-09	T-VRL	VARAL COBERTO	vale alinhado 150	DN00	1,0%	17,44
RL-10	T-LOD	LOOGIA SUL	vale alinhado 150	DN00	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,26 mm/dia)
Vazão total / por década	16,7466 L/s (5.827,3 L/h)
Calha externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Pré-dimensionar canal	2300 mm
Vazão de projeto	2300 L
Unidade projetada	Isoterm 31 L, Suco 90 L, Repressão 90 L, Engate 90 L
Demanda diária de projeto	227,8 L/dia
Área externa drenada	63,72 m²
Não drenado a	Áreas sanitárias

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado poliolefinico, 2 demãos	Resist. a corrosão e impermeabilização de contrapisso sobre LSP
Solução na parede	300 mm	Regragem de piso contra a infiltração, e em LSP e no lado do piso
Solução no box	1000 mm	altura de chumbo e al que a água não passe no dia
Solução de box	15 mm	Isolante suficiente para evitar, além do isolamento para não trincar
Tela de impermeabilização	estampado com fendas de 50 mm por 72 x	em LSP e vazamento não mancha, apólice o OSD por dentro, sem amol
Rato linear no box	600 x 900 mm	Isolante em uma direção ou, material recorte de piso e mancha em de cima

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

NOTAS

- Cobertura: 231,56 m² de contribuição; i = 180 mm/h; C = 0,95 → Q = 16,7466 L/s em 4 décadas DN100.
- Caimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
- Impermeabilização: membrado poliolefinico, 2 demãos, isolado 300 mm na parede e 300 mm no box.
- Rato de 2000 L, sem ventosa ligada e sem sanitário: não fixamente segurada e distribuída.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R2B	29
em PDF (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	VALOR: 600/500/300	SEM ART / RNT	em 25 REVIZOES

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	RODAPE	ZONA
T-GAR	GARAGEM	apoi	35,00	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredura aparente)	2000	polidimera 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HAL	HALL	circulação	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidimera 100 x 15 mm, pnt	padão
T-BWC	BANHEIRO COMPLETILHADO	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + latax acríl	gesso acartonado liso, branco	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-COR	CIRCULACAO	circulação	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidimera 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	ímico	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidimera 100 x 15 mm, pnt	padão
T-ORI	OFICINA	almofa	9,00	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredura aparente)	2000	polidimera 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-BOC	ESTAR / JANTAR	social	25,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + carbona e tapetes	2000	polidimera 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	CORRÊ / ESCADA	circulação	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidimera 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos	gesso liso beiseel	2000	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-SOL	SOLARIMT	social	39,24	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos	fôrro absorvente (a mineral aparente ru	2000	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVABOENA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	cerâmico revestido 300 x 600 até 2000 mm + latax acríl	gesso acartonado liso, branco	2000	em porcelanato recortado de me	2P-6
T-DEP	DEPOSITO / DWA	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	cerâmico revestido 300 x 600 até 1000 mm + latax acríl	sem fôrro (paredura aparente)	2000	em porcelanato recortado de me	2P-6
S-SOL	SUITE 02	ímico	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2000	polidimera 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SOL	SUITE 03	ímico	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2000	polidimera 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HAL	HALL E HOUPIRMA	circulação	10,08	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidimera 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	apoi	7,20	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidimera 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	ímico	46,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2000	polidimera 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso cerâmico	ZONA, PAGINAÇÃO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em serviço
Piso cerâmico	zona de paginação monolítica	granilite e almofa, almofa, piso e carga de roda
Revestimento de parede	almofa, revestimento	almofa múltipla de piso, para a fôrro de tipo não técnica
Fôrro	FORRO (desempenho acústico)	fôrro absorvente de onda e reverberação até 0,20 m2 no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, II + 2400 mm no banheiro	único lugar onde o fôrro, almofa e fôrro de onda cabem sem fôrro
Rodape	condição de unidade do ambiente	em 100 e rodape de gesso não pedras respingo em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicoada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Pintura interna	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cerâmica
Pintura de fôrro	latax PVA liso branco
Rodape padrão	polidimera 100 x 15 mm, padrão
Rodape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma sala
Solado de área revestida	granito cinza 150 mm, dobrado de 25 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	cerâmico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

Quanto DERIVADO dos dados anteriores: zona de paginação, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista de materiais de acabamento e a categoria de emergência em caso -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Rodape 100 mm, em área revestida, recortado da própria peça do piso.

Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. acústico e fôrro de onda.



PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R2B	
ISO R122 (previsão)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA ORÇ	30
UNIDADE MESTRE: mm	MILHAR 600/00000	SEM ART / INT	de 25 REVIZO

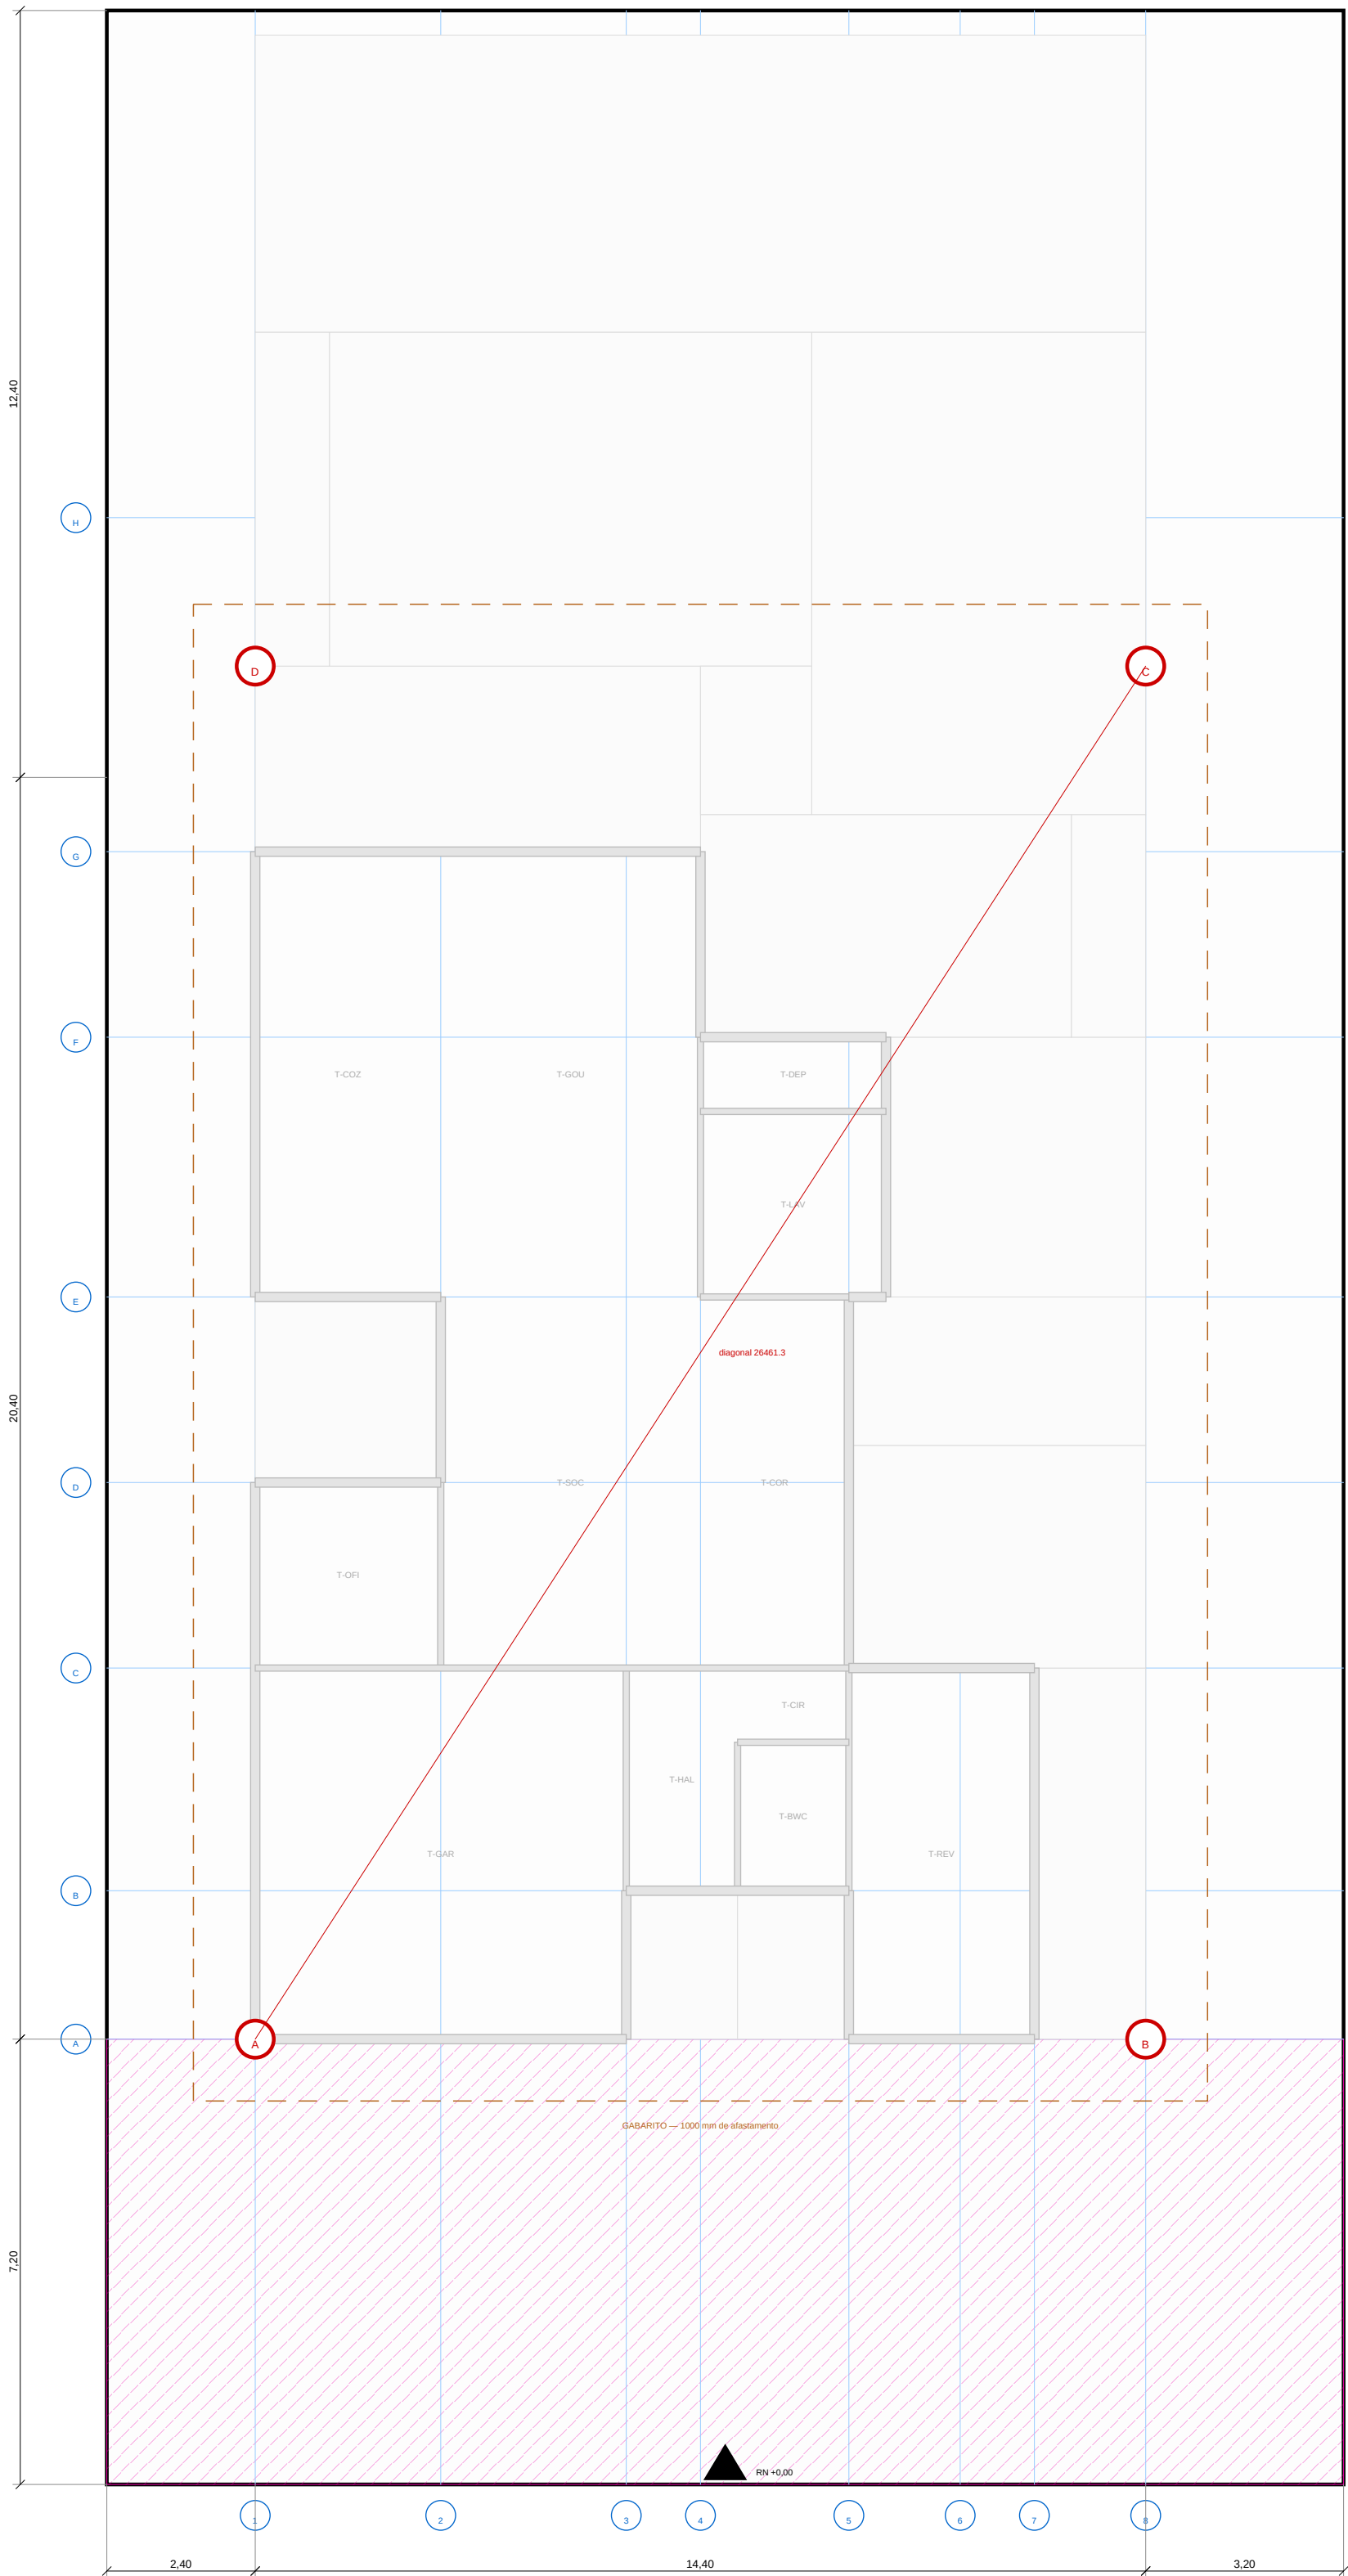

COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DIVISA SUL	DIVISA NORTE	TESTADA	QUIBO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19800	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19800	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com o material de mão de obra	divergência acima de 10 mm interromper a locação
2	Instalar o RMC marca de concreto 100 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do canteiro	perguntar 75 x 75 a tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (1) a (7) e Y (A) a (G) no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Cotar cada canto dos QUADs dividos	verificar em cada canto, erro de cadação soma
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 20 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	VALORES (mm)
X (1 a 7)	2400 - 5400 - 8400 - 9600 - 12200 - 12800 - 15800 - 18800
Y (A a G)	7200 - 9600 - 13200 - 18200 - 19200 - 28400 - 28400 - 32800
Módulo	principal 600 mm - submódulo 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	módulo

1 LOCAÇÃO — EIXOS E COORDENADAS
ESCALA 1:100

NOTAS

- 1. Locação é o único documento em que o erro não tem contorno técnico: a casa sai do lugar.
- 2. Cada canto é cotado dos QUADs dividos, nunca em cadação acumulada — erro de cadação soma, erro de referência independente não.
- 3. Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- 4. RMC no eixo de locação, alinhado ao medidor TC-06, com 0,00 (+) para acabamento do terreno.


PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) Unidade: metro, mm	ESCALA 1:100 Formato A1 Módulo: 600/300 mm	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R2B Linha Libertada para Obra Sem Arq / Pint 06-25-REV-02	PROJETA 31
--	---	---	---------------

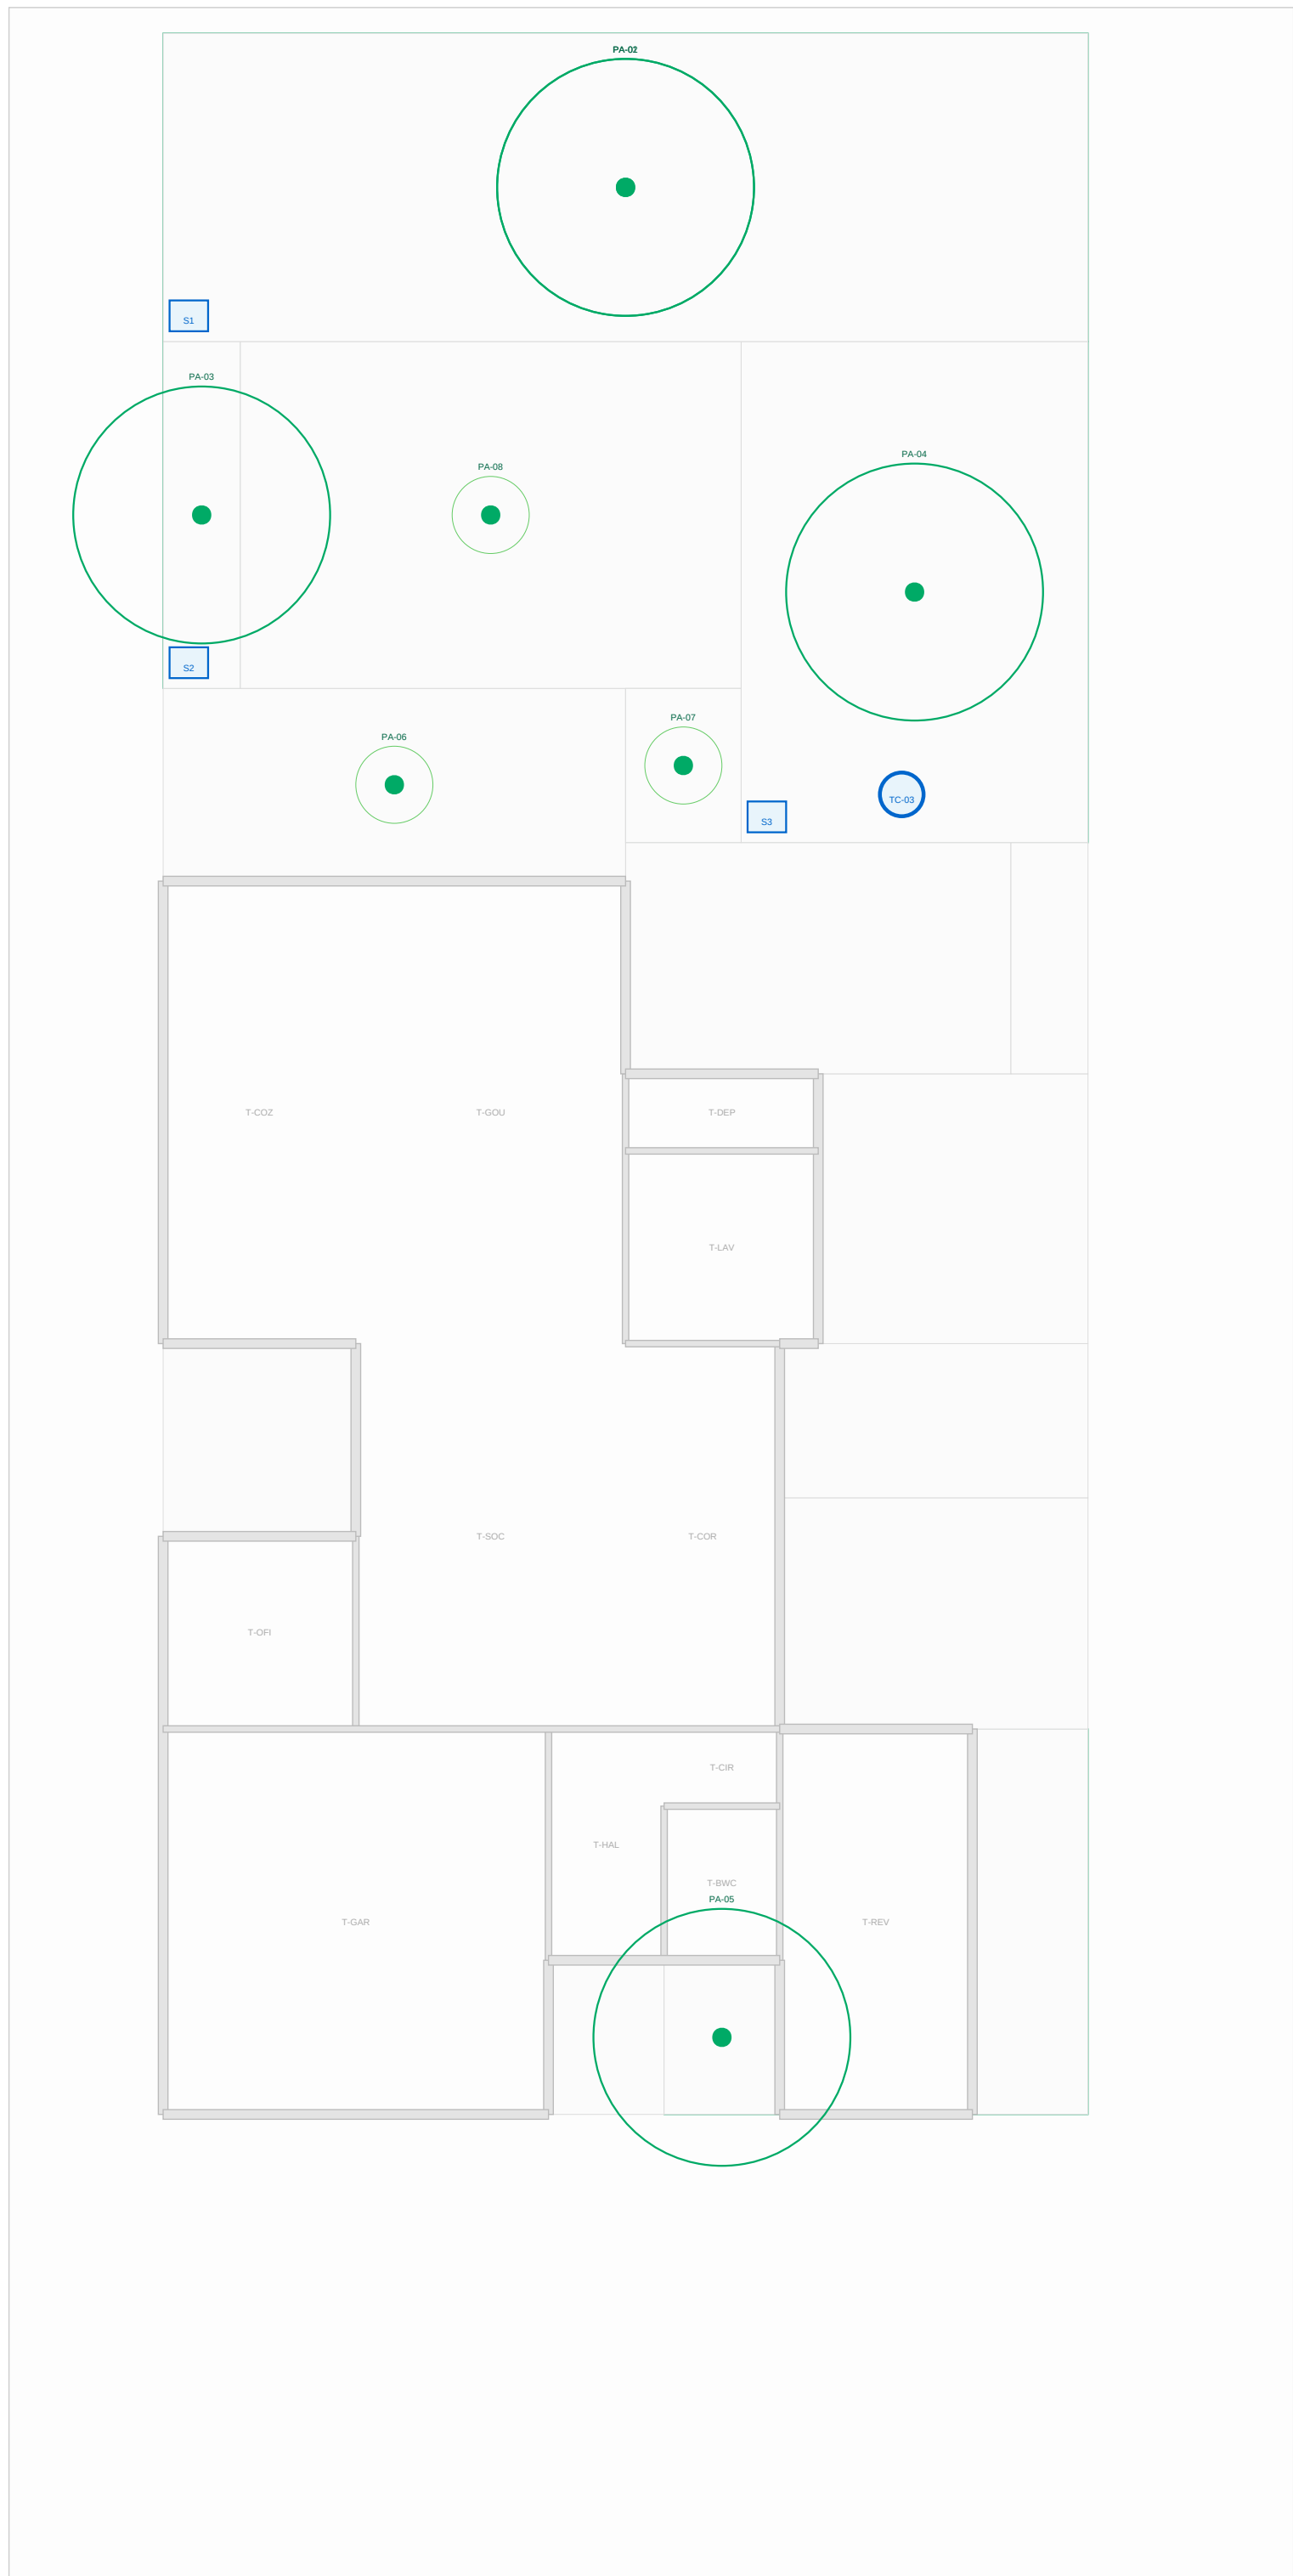

ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	POSIC	QTD	FUNCAO	NOTA	AFAST (mm)	CANTIDAO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Platanus sp.)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estaca	proteger: não agressivo	3000	4500
PA-02	T-010	Jabuticaba (Pithecellobium dulce)	8 x 8 m	1	variedade média e frutífera no próprio tronco	não agressivo, crescimento lento	3000	4500
PA-03	T-010	Variedade com (Bambusa n. Bambusa)	10 x 12 m	1	variedade média e frutífera no próprio tronco	não agressivo, crescimento lento	3000	4500
PA-04	T-010	Palmeira (Coccothrinax sp.)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, presença no tronco	1000	1500
PA-05	T-010	Variedade com (Ficus sp.)	10 x 10 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	variável	300	1800
PA-06	T-010	Variedade com (Ficus sp.)	10 x 10 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	variável	300	1800
PA-07	T-010	Variedade com (Ficus sp.)	10 x 10 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	variável	300	1800
PA-08	T-010	Variedade com (Ficus sp.)	10 x 10 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	variável	300	1800
PA-09	T-010	Variedade com (Ficus sp.)	10 x 10 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	variável	300	1800
PA-10	T-010	Variedade com (Ficus sp.)	10 x 10 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	variável	300	1800

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTA
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permitem regar setores e val em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com 240 L/h, rega diária com 240 L/h
Demanda média	68,8 L/dia	antes em estimativa de 200 L/dia, agora em correspondência aos setores
Fuente	reservatório pluvial TC-03, por gravidade com filtro de 120 mesh	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e não aspersão: aspersão molha, não molha facilmente e não lava	aspersão molha apenas a superfície, não molha facilmente e não lava
Área de jardim	127,18 m²	0,50 L/h/m² por dia

BALANCO DO REUSO — ATUALIZADO

ITEM	VALOR
Área de captação (telhado)	200,00 m²
Captação anual líquida	522,46 m³
Demanda diária total	237,6 L/dia
Demanda anual	86,72 m³
Aproveitamento da chuva captada	17%
Autonomia do reservatório	10,5 dias
Vazão máxima	2000 L
Resíduo de água	nenhum resíduo

NOTAS

- * Paisagem aqui é a última camada do projeto técnico: a antes submissão ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reatado.
- * Em linha de 1.800 mm não cabe antes a copa (lado a dentro) e a não encontra o sul. At a sombra vem do lado a lado.
- * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68,8 L/dia em média.
- * Fonte: reservatório pluvial TC-03, por gravidade com filtro de 120 mesh

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE: METRO: mm

ESCALA

1:100

FORMATO: A1

VALORES: 60/50/50/50

EXATIDAO

ESTUDO PRELIMINAR R2B

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

32

IN 25 REVIZO

#	FRANCHA	ETAPA
01	Implantación e alisado	estado (PRO)
02	Planta baixa – terra	estado (PRO)
03	Planta baixa – superior	estado (PRO)
04	Planta de layout – terra	estado (PRO)
05	Planta de coberturas	estado (PRO)
06	Cotas AA e BB	estado (PRO)
07	Facilidade	estado (PRO)
08	Corte monumental	estado (PRO)
09	Quadros gerais e pendências	estado (PRO)
10	Detalhes construtivos	estado (PRO)
11	Desenvolvimento técnico e artístico	estado (PRO)
12	Mapa de zonificação viária	estado (PRO)
13	Especificações por exigência	estado (PRO)
14	Avaliação de modelo	estado (PRO)
15	Elementos internos	estado (PRO)
16	Planta de terra e fundação	estado (PRO)
17	Acessibilidade e fluxos	estado (PRO)
18	Plataformas de paradas LSP	estado (PRO)

#	FRANÇA	ETAPA
19	Estudo de Instalação	etapa 0 (P00)
20	Infra-estrutura LPT e perfil sanitário	Etapa 2 (P02)
21	Plano de layout e pendentes	Etapa 3 (P03)
22	Amplificações realizadas – inferior	Etapa 2 (P02)
23	Amplificações realizadas – superior	Etapa 2 (P02)
24	Pagamentos de piso	Etapa 2 (P02)
25	Estrada recortada	Etapa 2 (P02)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapa 3 (P04)
27	Eletro, telecom e dados	Etapa 3 (P04)
28	Obstrução – limas e aços	Etapa 3 (P04)
29	Desenho físico e do piso	Etapa 3 (P04)
30	Acondicionamento por ambiente	Etapa 4 (P05)
31	Locação de obra e galpão	Etapa 4 (P05)
32	Planejamento e equipe	Etapa 4 (P05)
33	Emprego, insumo, recursos e prioridades	Etapa 4 (P05)
34	Planta, deck e fachada (P06)	P06
35	Essa social e contra de vídeo (P07)	P07

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo parâmetro inicial: 25 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – áreas técnicas locais, preçços: cobertura completa
R02	Fila social: climatizada por zona, com fornecimento aerodinâmico
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditoria em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vazão (pluvial) realista/diária
R05	Etapa 4 – acústica/interiores, térmica, patologias e emissão
R06	VAIR: MASTER de planejamento: master de 46,80 m ² , mini lounge, piscina de 17,80 m ² , casa de máquinas na lateral traseira, petagoneiro semi privê e raspa de luz na fachada
R07	Eixo social: controle alabaca + fundo, cortina de vidro de 7,200 mm, varanda gourmet de 3,000 mm em balanço + piscina no eixo
R08	Despesa vista na porta de serviço, com a porta da lagga abrida dentro do eixo, sala para a fundo, de frente para a cozinha
R09	Programa de G3 auditoria, segundo bloco de verificação e seis definições corrigidas, entre elas o parâmetro de ruído e a prioridade das ações

Nº	PROBLEMA	REFERENCIA	IMPACTO	SITUAÇÃO
1	Cerâmica Alcali 10x10x20 (CAMP - taxa de ocupação, geladeira)	La1 15080514	Condições não a implantação	ABERTA
2	Sentimento de não a relação definitiva de todos	1000 5222	Funções	ABERTA
3	Cálculo estimado de fôrças LPT + fôrças, com 40%	1000 1000 + 1000	Estimativa, o peso dimensionamento por fôrça não substos/ verificação de fôrças igual	ABERTA
4	Verificação ambiental de risco plural	Código Ambiental de Manaus	Concomitente	ABERTA
5	Exigência municipal de retenção plural no site	A confirmar	Se houver, volume segundo de modo	ABERTA
6	Regulamento específico de condutores	---	Pacheco, marcos, recursos e espaços regional	ABERTA
7	Padrão de entrada de energia elétrica	NT Amazona Energia	Condição de disponibilidade de recursos no local	ABERTA
8	Nenhã configuração dos painéis LPT	Identiado	A programação atual e de estudos, não do corte	ABERTA
9	Divergência geométrica R22 + L22A Condições	Intelig	Documentada em divDIVERGENCIAS22a.net	RESOLVIDA
10	Climatização de sala social	Declínio do progresso	Resposta por parte com fôrças americanas (2002)	RESOLVIDA

R22	621.624 – CMC em formato mais verificado por via de vista, balanceamento de infra, OCs, silenciação, corte de gravidade por soma de momentos, corrente e carregamento de corrente
R23	621.624 – sequência de montagens por ordenação topológica com estabilidade em cada passo, e ritmos: global pendente que prehe a solução não pendente quando a cada metro para montar
R24	621.627 – diferença entre os, análise de impacto que segue o que já foi, complementa, DPA, FPC, OEL, ETL, CSD, AM, e banco de 20 endereços
R25	626.625.62 – documentos gerados de modo em três meios de análise, checklist de balanceo de 16 itens com motor de análise, e scores com o formato específico, incluindo OCs e desnormalização
R26	629 – alta de engenharia no visualizador: seis vistas do motor, painel do grande descrito a partir da coordenada da própria peça. Describer exibe três reflexos: 128 peças mais desenvolvidas do projeto, ou duas mais altas que a parede inferior em silêncio e o código de peça que se idos sobre o campo de controle

VERIFICACAO	ACHADOS	ERRO	ATENCAO	NOTA
media	0	0	0	0
colunas	0	0	0	0
conectividade	0	0	0	0
voto	0	0	0	0
acesso_por_internet	0	0	0	0
alimentacao	0	0	0	0
acessibilidade	0	0	0	0
energia	0	0	0	0
estado	0	0	0	0
entidade	0	0	0	0
espacos_fisicos	0	0	0	0
barreiras	0	0	0	0
locais	0	0	0	0
substituicao	0	0	0	0
coluna_ponta	0	0	0	0
planta_mobilidade	0	0	0	0
tecnicos	0	0	0	0
projeto_superv	0	0	0	0
formacao_tecnica	0	0	0	0
estrutura	2	0	0	2
parametros	0	0	0	0
projeto	0	0	0	0
atua_tec	0	0	0	0
charneca	0	0	0	0
hidraulica	0	0	0	0
eletrica	0	0	0	0
desenho	0	0	0	0
integridade_referencia	0	0	0	0
fechamento	0	0	0	0
planta	0	0	0	0
tamanho	1	0	0	1
correlacao	1	0	0	1

APRENDIZADO	DESENVOLVIMENTO
o Eu me movo, mas um conjunto de desenhos o Eu sou movido, mas não vou de uma única forma: mudar o modelo muda todos os parâmetros, e a audição não sabe a frente, mas sabe a traseira o Eu sou movido por contínuos	o As 20 preleções são vistas de uma única forma: mudar o modelo muda todos os parâmetros, e a audição não sabe a frente, mas sabe a traseira o 107 conteúdos verificados, o que faz com que o modelo seja abstrato, e não imediatamente assim, que se é definido, documentado e apoiado
o Especifico um determinado, mas não por conteúdo	o 7.80 mil de grande audição, primeira na casa inteira, e de 20 anos com vários assuntos, sendo abstrato e não se guiar
o NAO a praga legal	o São substituídos ACHTENT, cálculo estrutural, sonogramas sem aproximação municipal
o NAO Bateria telefônica	o a progressão de parâmetros e de estudo: lista-remota, coeficiente de fidelidade
o Impulsores estão marcados [4]	o parâmetros ultrabólicos de 10/20, técnica adaptativa do solo e incorporação plasmática em projeto genético como hipótese

- Revisão R28 — Finalidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.

- Auditoria: 32 verificações e 387 condições; 0 erro(s), 0 falha(s), 18 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem ANT/PERT
- Reprodutivel integralmente por 'python3 build.py' a partir do modelo.

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARIJUMA (H)

EMISSAO — INDICE, REVISOES E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANCHA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R28	33
pro-R22 (envio)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE (R2)	MALHA 600/300/300	SEM ART / RPT	06-25 REV R28



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesma área útil
Área / volume	17,02 m2 / 17,13 m3	volume dentro da lâmina de 17 x 11 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda isso, área de permanência de criança
Barco submerso	400 x 400 mm	borde oposto a platina, sem reduzir o vão de nado
Faixa seca	max 800 mm max 4 lâminas	oposição do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	borde de velocidade variável, ganha menos rodando devagar mais tempo
Dimens de fundo	2 m, entapissamento	dois metros de fundo abastado 900 mm não exigência antiqslip
Relevo / abismo / degrau	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abismo, para varrer a superfície
Aquecimento	3,145 m2 de 12 W, 2700-3000 K	luz quente, água azul com luz fria não necessitada
Aquecimento	não instalado, tapete e espaço de isolamento pré-instalado	tapete desde dois metros para, deve ficar depois desde o dia
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)	sal em excesso compatível em TODA a hidráulica, decida em experts

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
lâmina seca da piscina	porcelanato externo classe R11	o resto do andar deslizado no piso do sol
lounge e circulação do deck	WPC construído claro	área de permanência com mobilidade e sombra
passado e acesso	placa cerâmica impermeável clara	compreenda a permeabilidade por água do deck
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC escuro passa de 65 C sob sol de Manaus (aberto 1,20), porcelanato claro fica em -45 C (aberto 0,80), a der se se deslizado continua em 50 C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural claro de grande formato	placa cimentícia com espessura mínima de 1,200 x 4,00, junta seca de 6 mm	---
Alumínio grafite líquido	portais de cor, brisas e guarda corpo	---
Moldura	lâmina de porta de entrada e frente do portão	---
P1 C1 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e lâmina do moldura do portão e marca a profundidade do portão
P1 C2 — luz e brisa do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luzes horizontais centrais e de luz que faz a casa parecer baixa e longa e neta
P1 C3 — base do muro e do portão líquido	indicador embutido no piso, 3 W, não neta	revela a base do líquido por moldagem
P1 C4 — luz e brisa no portão de entrada	projeto de solo 1 W, 2,700 K, não 15 graus	profundidade, a copa formada recusa o plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o padrão, ganham em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos abas
Revestimentos mistos claros de grande formato	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 6 mm neta
Portas e brisas líquidas em metal escuro	lâmina 2 ja especificada, --- e agora também contendo o nicho de condicionador, no lugar da lâmina vegetal
Plano paralelo alto em madeira	lâmina 3, P10 de 1,100 x 2,800 mm ja previa a lâmina alta
Rasgo de luz vertical sob cada plano	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3) e o que continha a horizontalidade a neta
Palmeiras de grande porte na entrada	compatível com o paisagismo sem poda, light P1 C4 previsto
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por descompromisso técnico, abudo alto no piso externo

NOTAS

* Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,02 m2 de lâmina, 17,13 m3 O YAMAL, lisa 5,50 x 3,20, adaptado modular a multa de 200 mm.

* Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

* Recirculação 2,45 m3/h para manter o volume em 6 h.

* Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz neta.


PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R06	34
Rev. R02 (previsto)	FORMATO A1	IAO LIBERADO PARA CRIA	de 25 REVIZOES
UNIDADE: METRO: MM	MAIUS: 605/000000	SEM ART / INT	

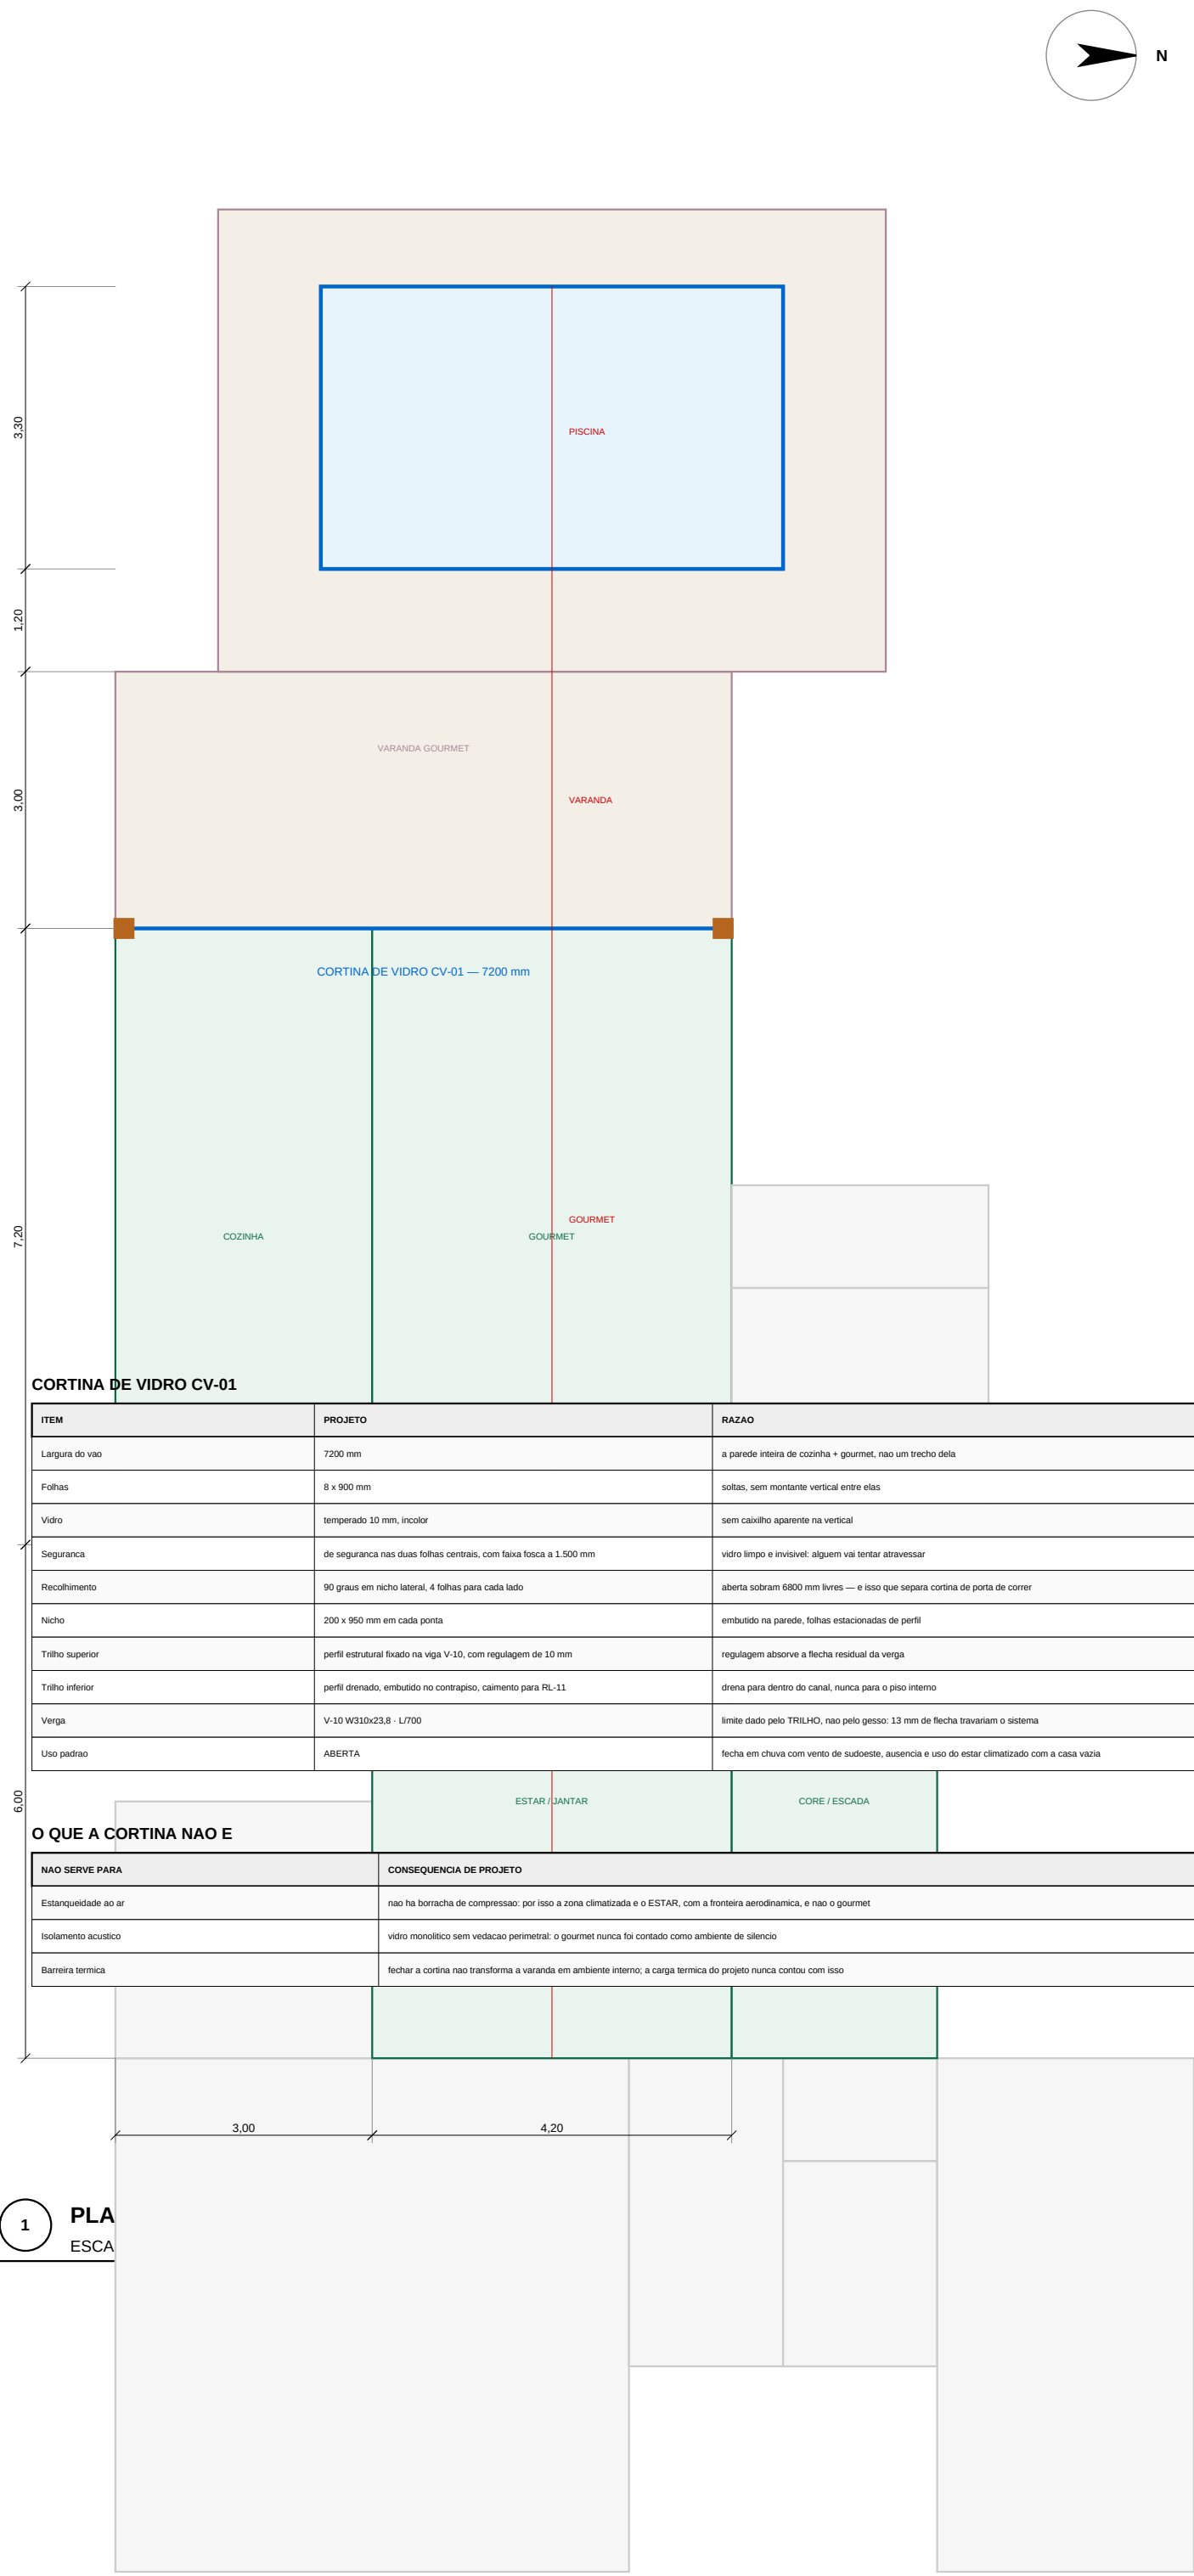

AS TRES MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRACAO FUNCIONAR

ITEM	PROJETO	DE ENTRA
Decoração de piso na sala	0 mm	Qualquer decoração e não cores brancas, o que passa a ser mais autêntico, mas um
Proteção abreviada a linha	sem — recorta muito 27-1 dentro e fora	ponto decorativo na sala decorada a cozinha imediatamente antes não há parede para decorar
Fundo contínuo sobre o teto	sem	fundo interrompido na sala decorada a cozinha imediatamente antes não há parede para decorar
Barreira fora da sala de vista	RC 04 10 para a parede todo	a barreira externa encostada no fundo ocupando 1.000 das 4.200 mm, não há, e não a impedindo, o que significa a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não há sala e espaço decorado cheio, que não o objetivo decorado
Piscina no solo	0 mm de deslocamento	piscina fora do solo imediatamente a altura em parede para o lado

O EIXO, EM NUMEROS

ITEM	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Varanda Gourmet	1200 mm	0
Varanda Gourmet (segunda)	1800 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	2640 mm	13,20 m
Barreira da varanda Gourmet	2640 mm	16,20 m
Barreira da piscina	3000 mm	17,40 m
Fim da piscina	3000 mm	20,70 m

NOTAS

1. Cozinha e gourmet são 100 ambientes de 12,84 m², sem parede entre eles, abertos por 7000 mm de cortina de vidro.
2. Aberto, a cortina é de 6000 mm, com 100 gramas e 100 gramas de perfil nos nichos das duas portas.
3. Varanda de 3000 mm em balcão — nenhum pilar entre a mesa e a água.
4. Uma cortina de 25,7 m de largura ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R08	
PLA R02 (preliminar)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: mm	UNIDADE METRICA: mm	SEM ART / RNT	