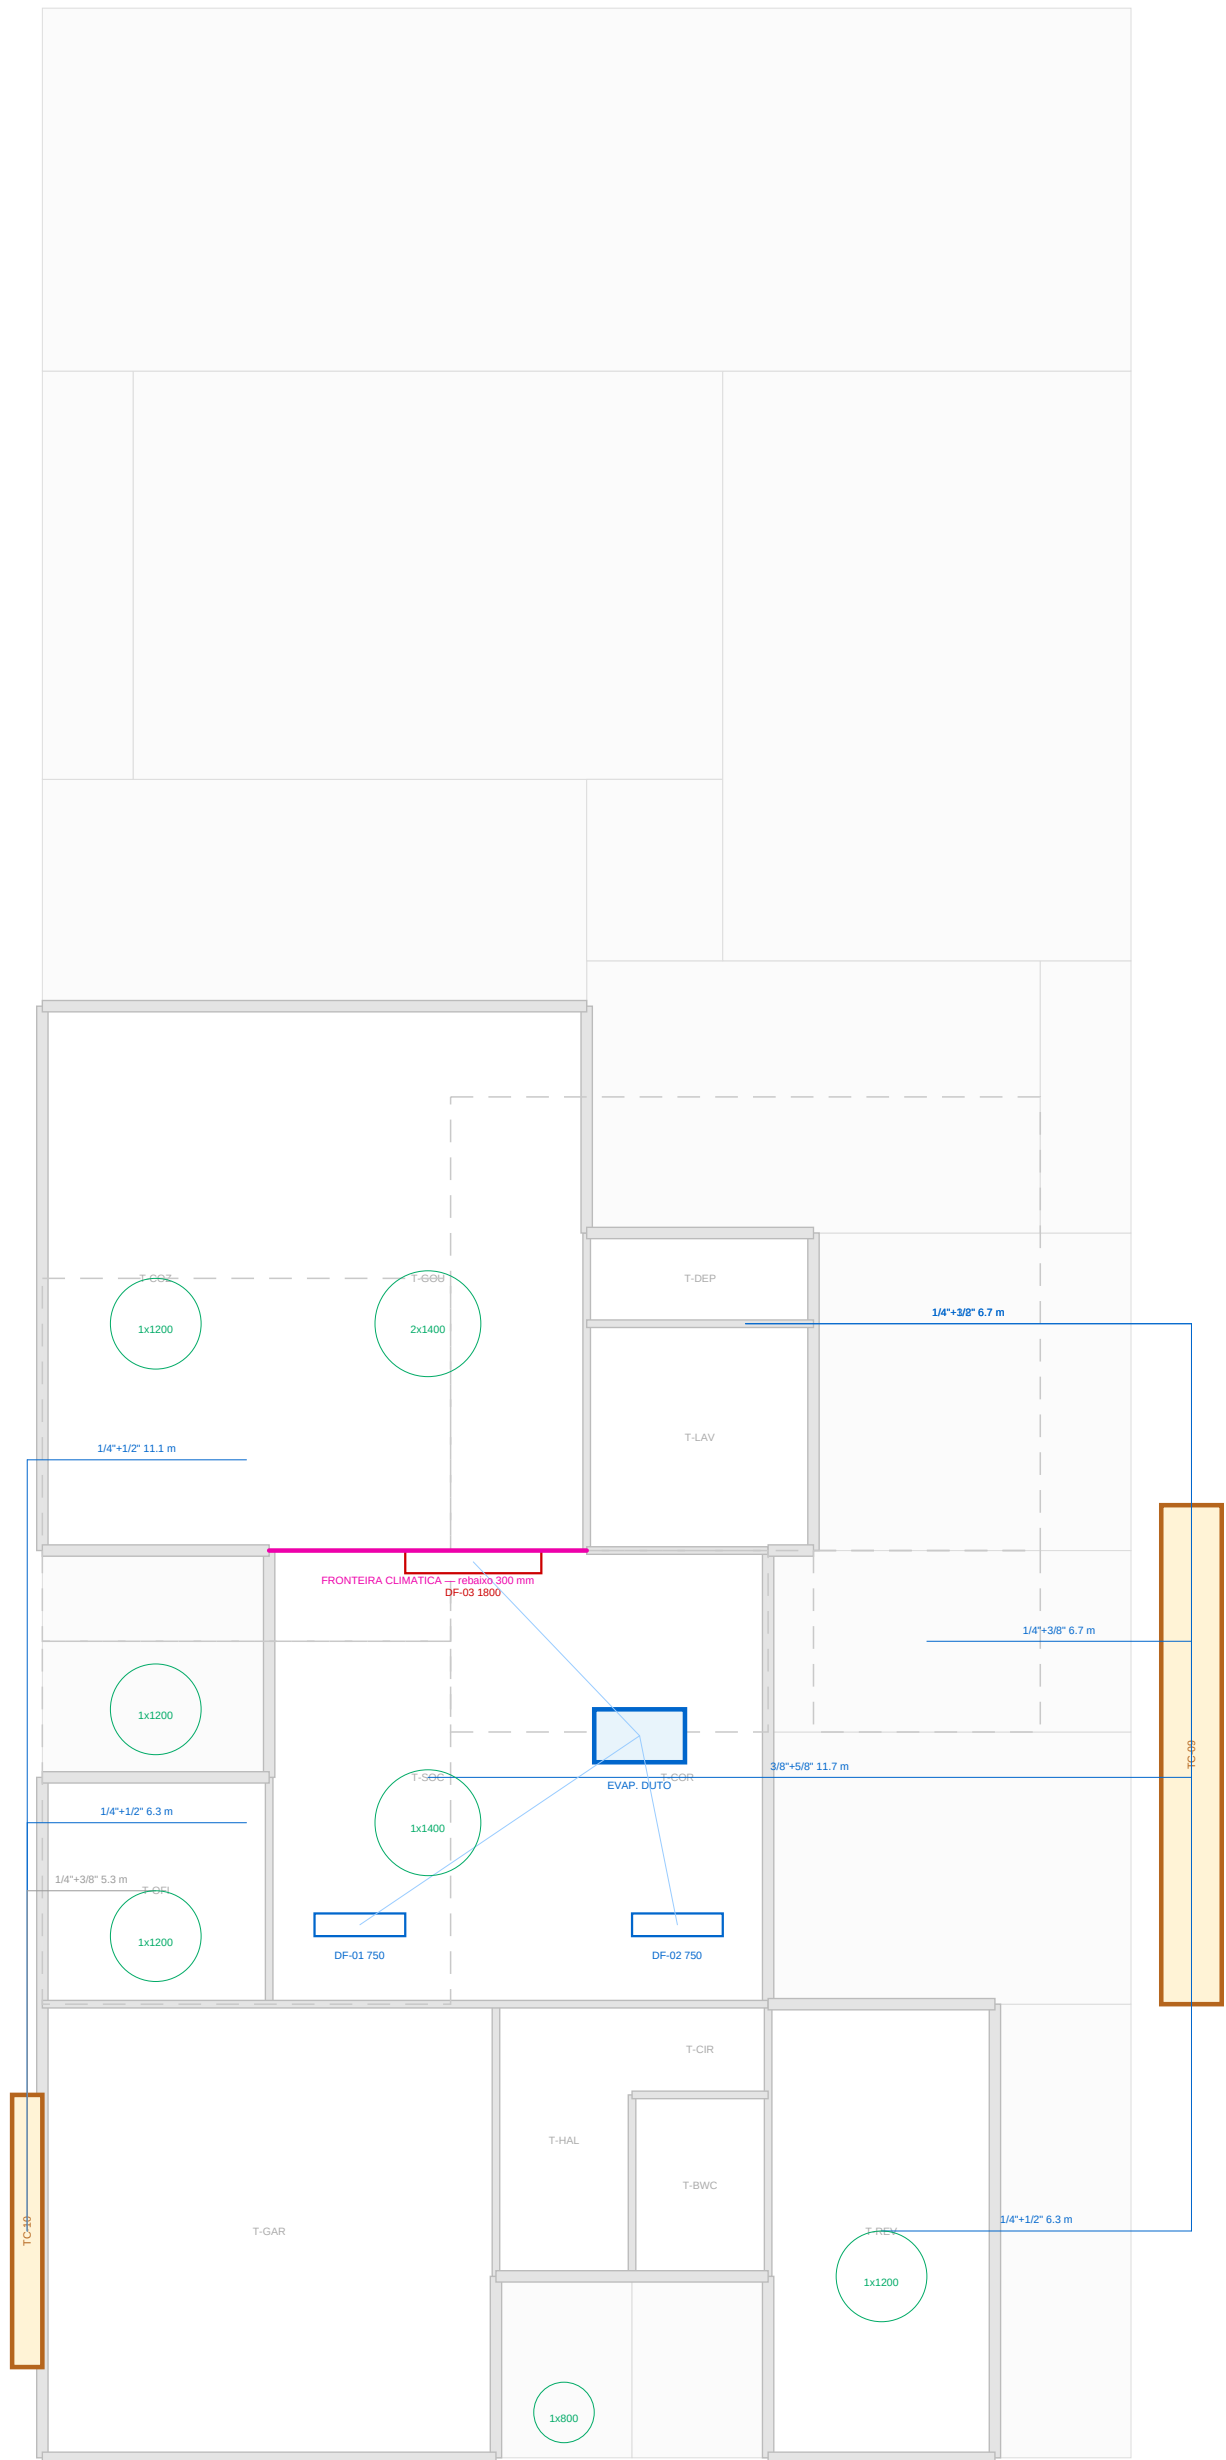


1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS  
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

| Linha | AMB   | INCHO | BTUM   | HORIZ (m) | VERTIC (m) | TOTAL (m) | SUCCASOLU   | DREN | CARGA EXTRA | FASE |
|-------|-------|-------|--------|-----------|------------|-----------|-------------|------|-------------|------|
| S-001 | S-001 | TC-01 | 18.000 | 1,6       | 3,8        | 6,7       | 1/4" x 1/2" | DN25 | —           | ABR  |
| T-REV | T-REV | TC-01 | 18.000 | 2,2       | 2,6        | 6,3       | 1/4" x 1/2" | DN25 | —           | ABR  |
| S-002 | S-002 | TC-10 | 18.000 | 1,2       | 3,8        | 6,3       | 1/4" x 1/2" | DN25 | —           | ABR  |
| S-003 | S-003 | TC-10 | 18.000 | 6,0       | 3,6        | 11,1      | 1/4" x 1/2" | DN25 | R2 g        | ABR  |
| S-004 | S-004 | TC-08 | 20.000 | 1,6       | 2,8        | 11,7      | 3/8" x 1/2" | DN25 | R2 g        | ABR  |
| S-005 | S-005 | TC-09 | 9.000  | 1,6       | 3,8        | 6,7       | 1/4" x 3/8" | DN25 | —           | ABR  |
| FFCE  | S-005 | TC-09 | 9.000  | 1,6       | 3,8        | 6,7       | 1/4" x 3/8" | DN25 | —           | ABR  |
| T-001 | T-001 | TC-10 | 9.000  | 1,2       | 2,8        | 5,3       | 1/4" x 3/8" | DN25 | —           | ABR  |

DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTÃO

| ELEMENTO          | VIAJADA (mm) | DNOM  | OBSERVAÇÃO                 |
|-------------------|--------------|-------|----------------------------|
| DP-01 — insulflex | 750          | T-001 | para parede entre do andar |
| DP-02 — insulflex | 750          | T-001 | com, sob o piso de tui     |

(continuação)

| ELEMENTO          | VIAJADA (mm) | DNOM  | OBSERVAÇÃO |
|-------------------|--------------|-------|------------|
| EX-01 — DUTO 1000 | 85           | T-001 | DN25       |
| EX-02 — DUTO 1000 | 105          | T-001 | DN25       |
| EX-03 — DUTO 1000 | 125          | S-001 | DN25       |
| EX-04 — DUTO 1000 | 85           | S-001 | DN25       |

- NOTAS
- Duto rígido de condensação. Linha mais longa 11,7 m, com o limite de contorno de 15 m.
  - Duto DN25 com comprimento máximo de 20 m e altura máxima de 20 m, nunca ligado a engate sem alça.
  - Duto de isolamento no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
  - Isolamento contínuo na travessa de parede, com bacia de passagem, com o isolamento na parede contendo dentro do montado.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZAÇÃO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

|                                                                                     |                                                           |                                                                              |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| BASE GEOMÉTRICA<br>Linha Consolidada<br>Pós-RT2 (previsível)<br>UNIDADE MÉTRICA: mm | ESCALA<br><b>1:100</b><br>FORMATO A1<br>MILHA 465/000/000 | EXAUSTÃO<br>ESTUDO PRELIMINAR R2B<br>LAW LIBERADO PARA CRIA<br>SEM ART / INT | PROVA<br><b>28</b><br>de 25 REVIZO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|