




ITEM	PROJETO	HAZAR
Logan de vai	7500 mm	a partir do eixo de caixilho + gume, não vai trecho dno
Reflex	8 x 900 mm	solos, sem montante vertical entre eles
Vidro	temperado 32 mm, reflet	sem caixilho vertical no reflet
Segurança	de segurança nos dois trilhos centrais, com faixa fixa a 1 500 mm	velo tríp e refletor, alguns vão tentar abater
Alocamento	90 graus em trilho lateral, 4 trilhos para cada lado	aberto sobre 6000 mm bruto — o caso que saia contra de parte de cor
Parale	250 x 850 mm em cada pista	embudo no paralelo, trilhos escalonados de norte
Trilho superior	perfil estrutural fixado na água V 3.0, com rugulagem de 10 mm	regulagem alavaca a 60 cm refletal da água
Trilho inferior	perfil deslizado, embudo no contralado, caméret para RL-11	dieta para dentro o canal, nunca para o caso interno
Virga	V 10-35323-32, L700	trilho dado pelo TH-140, não pelo passo 32 mm de flacha travante e sistema
Uso pedras	ABRITA	trilho em chova com sentido de subestação, aumento o caso do aterro estabilizado com a casa média

NAO SEVE PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Expostagem ao ar	nao ha bomba de compressao, por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gormet
Isolamento acustico	veloz motorico sem viduica permanent e a gormet nunca foi construido como ambiente de silencio
Tarefa tecnica	fora e continua nao transduzia a variacao em ambiente interno, e carga tecnica de projeto nunca conta com isso

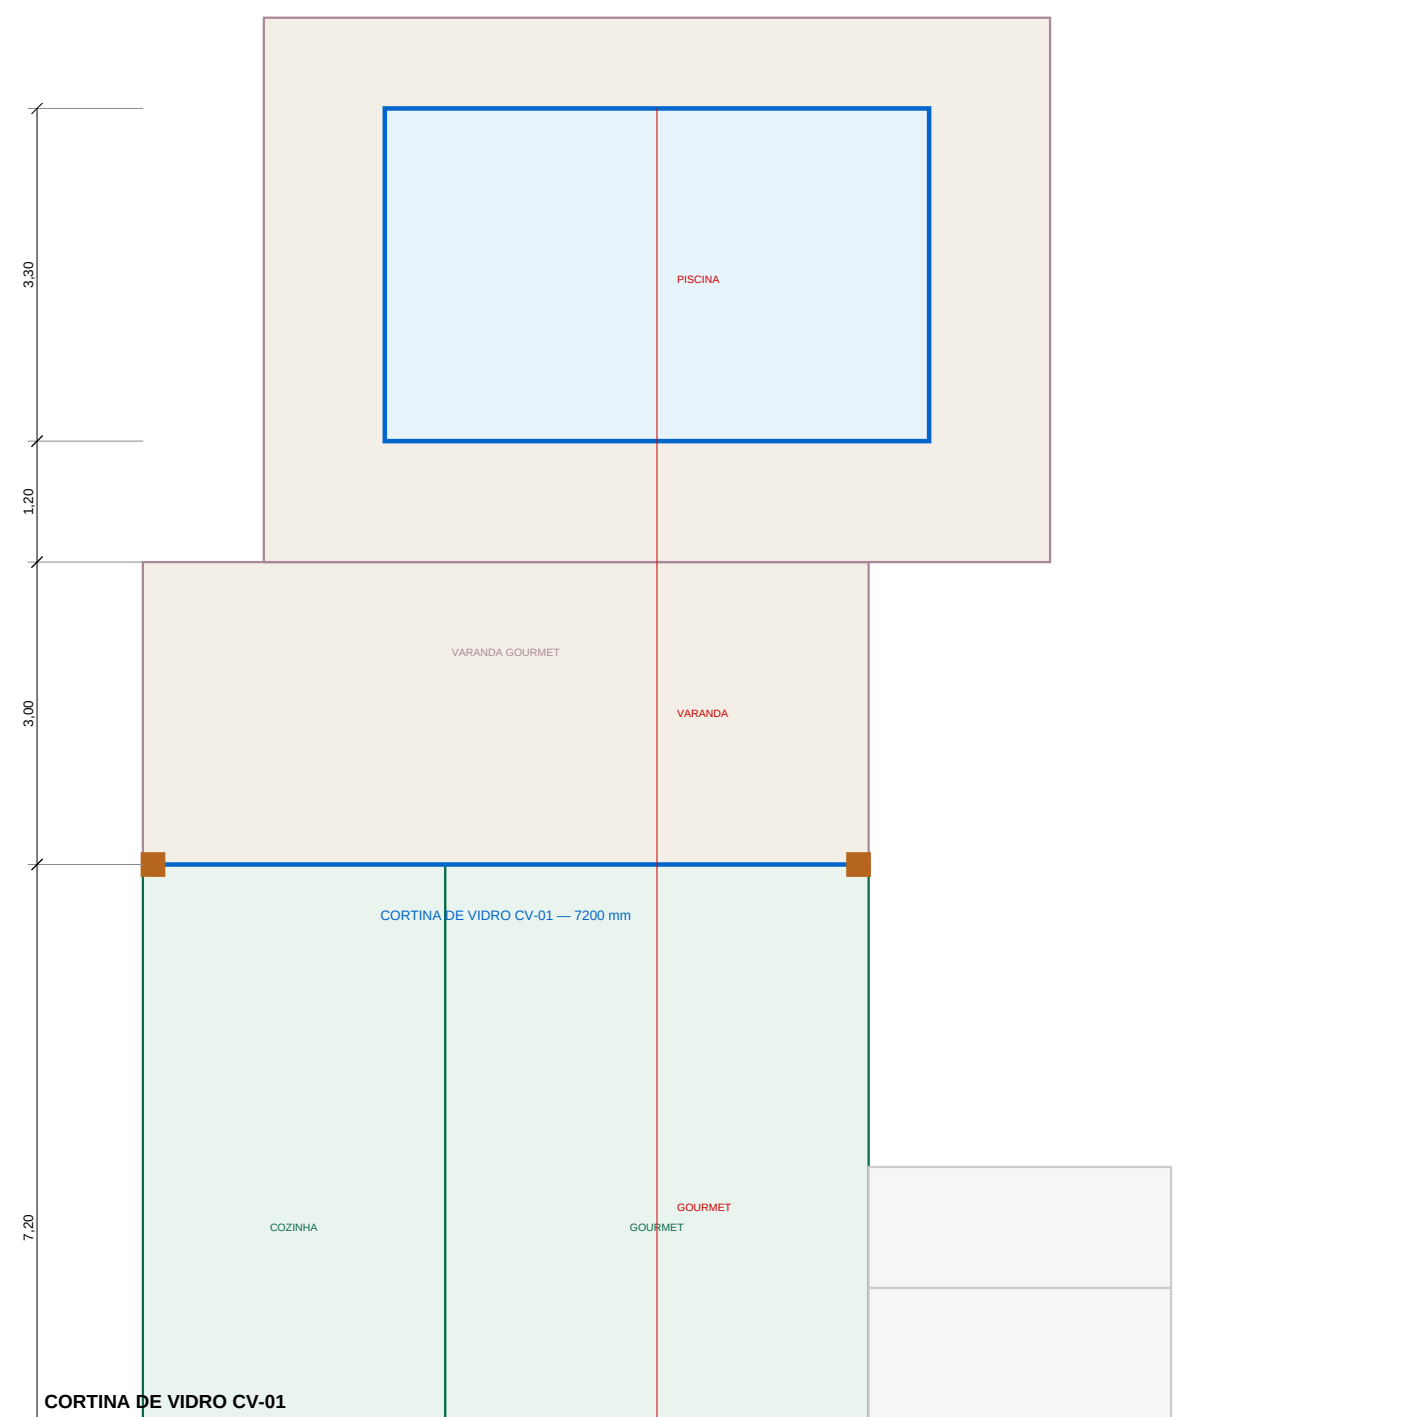

MEDIDA	PROYECTO	SE EFECTUA
Sesión de pago na sala	0 min	qualquer dia e hora como forne o outro passa a ser dois anteriores, mas em
Programa abreviado a festa	um — meoria maior 10° L dentro e fora	parte desenvolvida na mesma dinamica a colatura envolvendo crias mas a parte para debater
Ponto central sobre o teatro	um	fora interrompido no seu desenvolvimento de porta
Remoção fora da sala de volta	EC ou 10 para a primeira sala	a biblioteca estava localizada no fundo ocupando 3.000 mts 4.200 mts. não era, e não a esquerda, o que ficava a direita
Indefinição da sala	3000 mts	com 1.200 mts mais ou menos a esquerda do teatro, que era o espaço declarado
Problema no uso	0 min de deslocamento	problema de não transitar a abertura em parte para o todo

ITEM	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Nível do solo	5200 mm	0
Cimento e guarnição (integrado)	10.200 mm	6,20 m
Cimento de vedação CV-01	26000 mm	13,20 m
Durita da vedação coberta	29400 mm	16,20 m
Barras da proteção	30600 mm	17,40 m
Fim da proteção	32000 mm	20,70 m

35