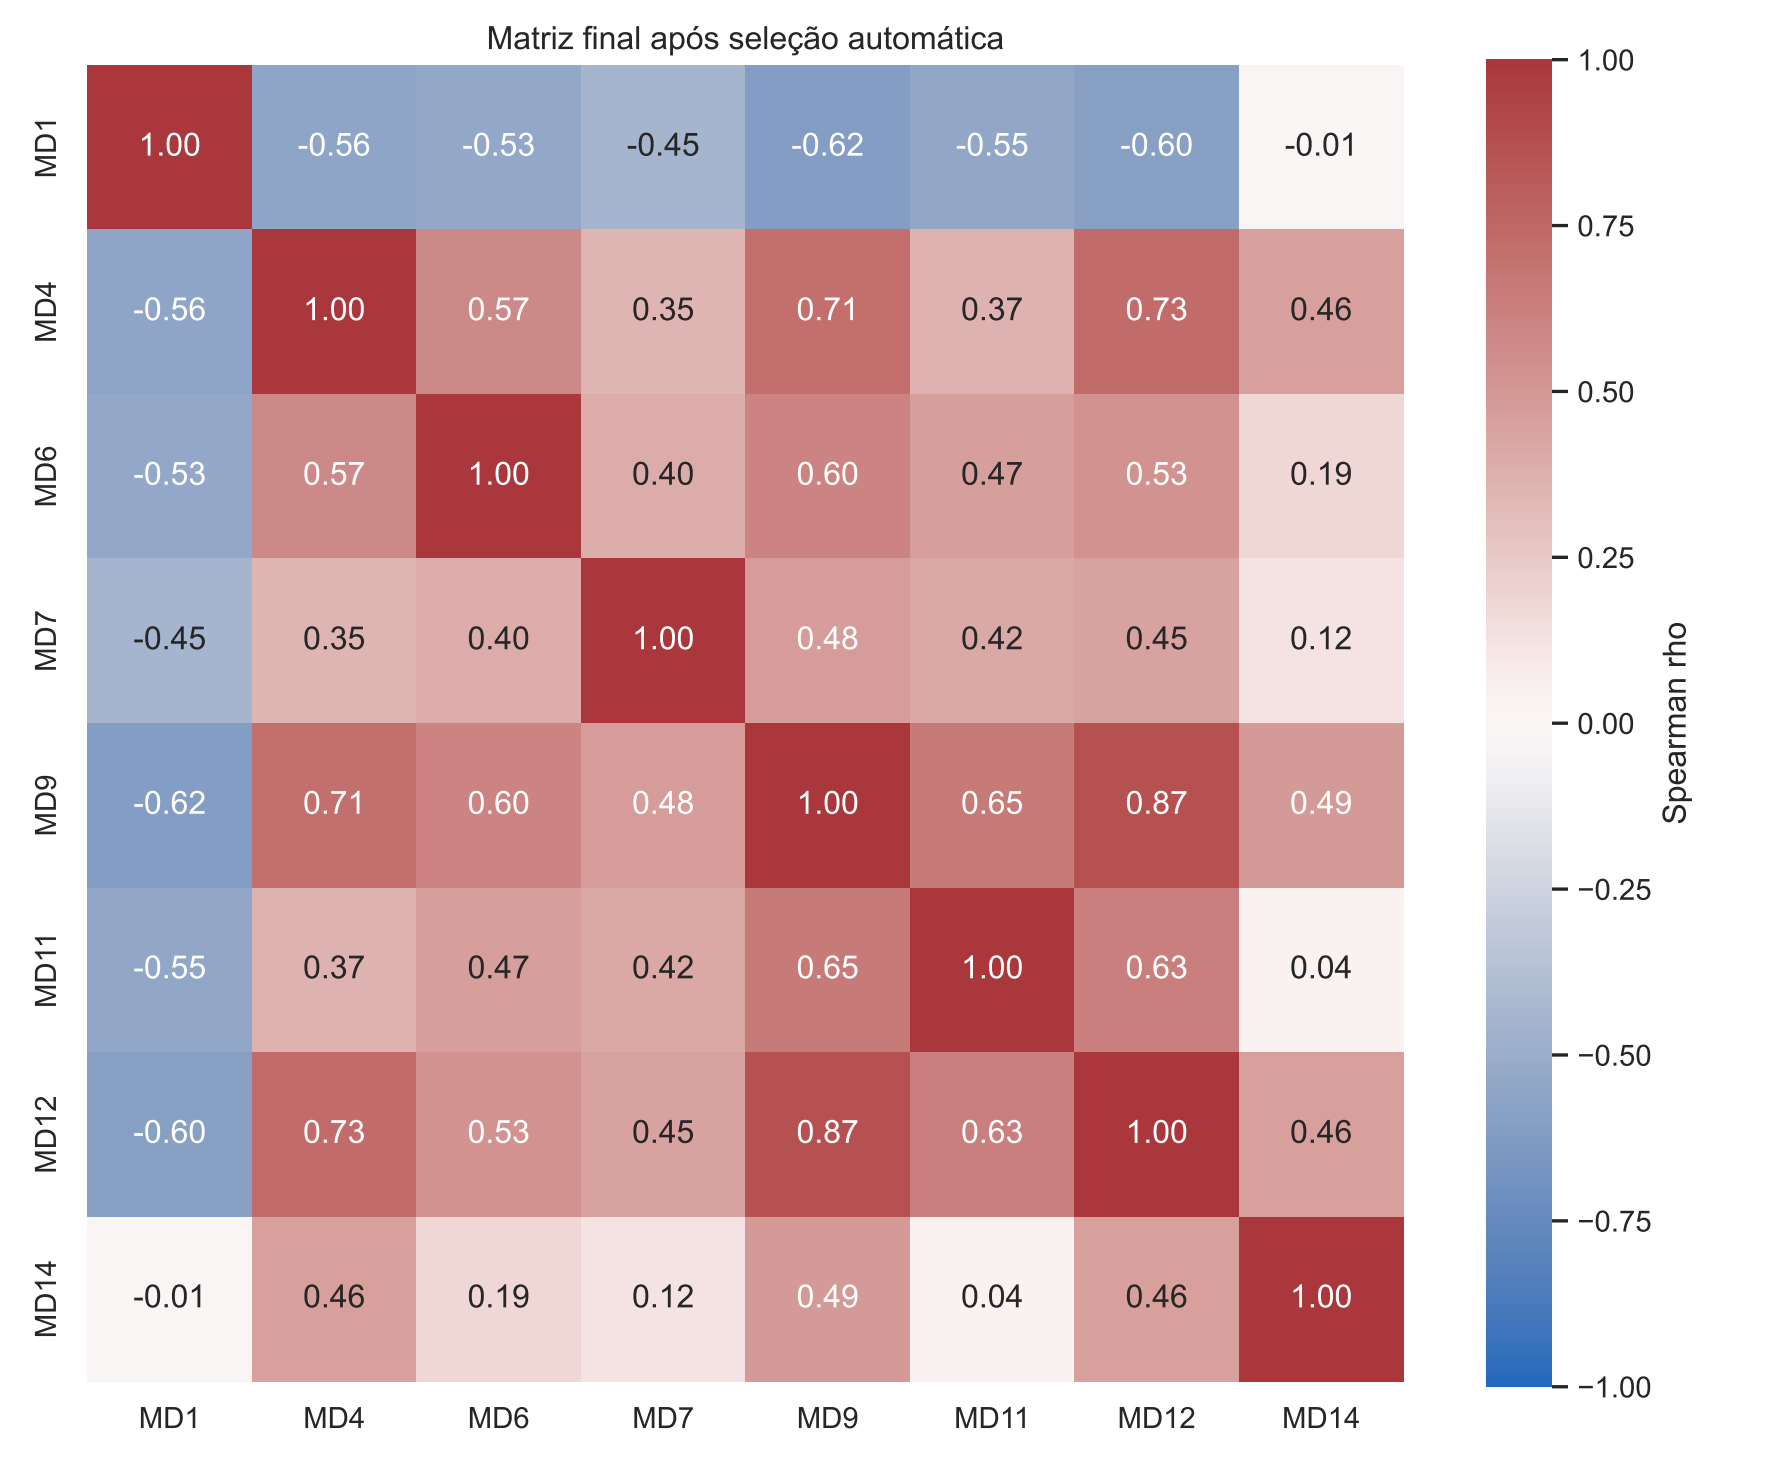
Matriz final após seleção automática
MD1
MD4
MD6
MD7
MD9
MD11
MD12
MD14
1.00 -0.56 -0.53 -0.45 -0.62 -0.55 -0.60 -0.01
-0.56 1.00 0.57 0.35 0.71 0.37 0.73 0.46
-0.53 0.57 1.00 0.40 0.60 0.47 0.53 0.19
-0.45 0.35 0.40 1.00 0.48 0.42 0.45 0.12
-0.62 0.71 0.60 0.48 1.00 0.65 0.87 0.49
-0.55 0.37 0.47 0.42 0.65 1.00 0.63 0.04
-0.60 0.73 0.53 0.45 0.87 0.63 1.00 0.46
-0.01 0.46 0.19 0.12 0.49 0.04 0.46 1.00
MD1
MD4
MD6
MD7
MD9
MD11
MD12
MD14
Spearman rho
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00