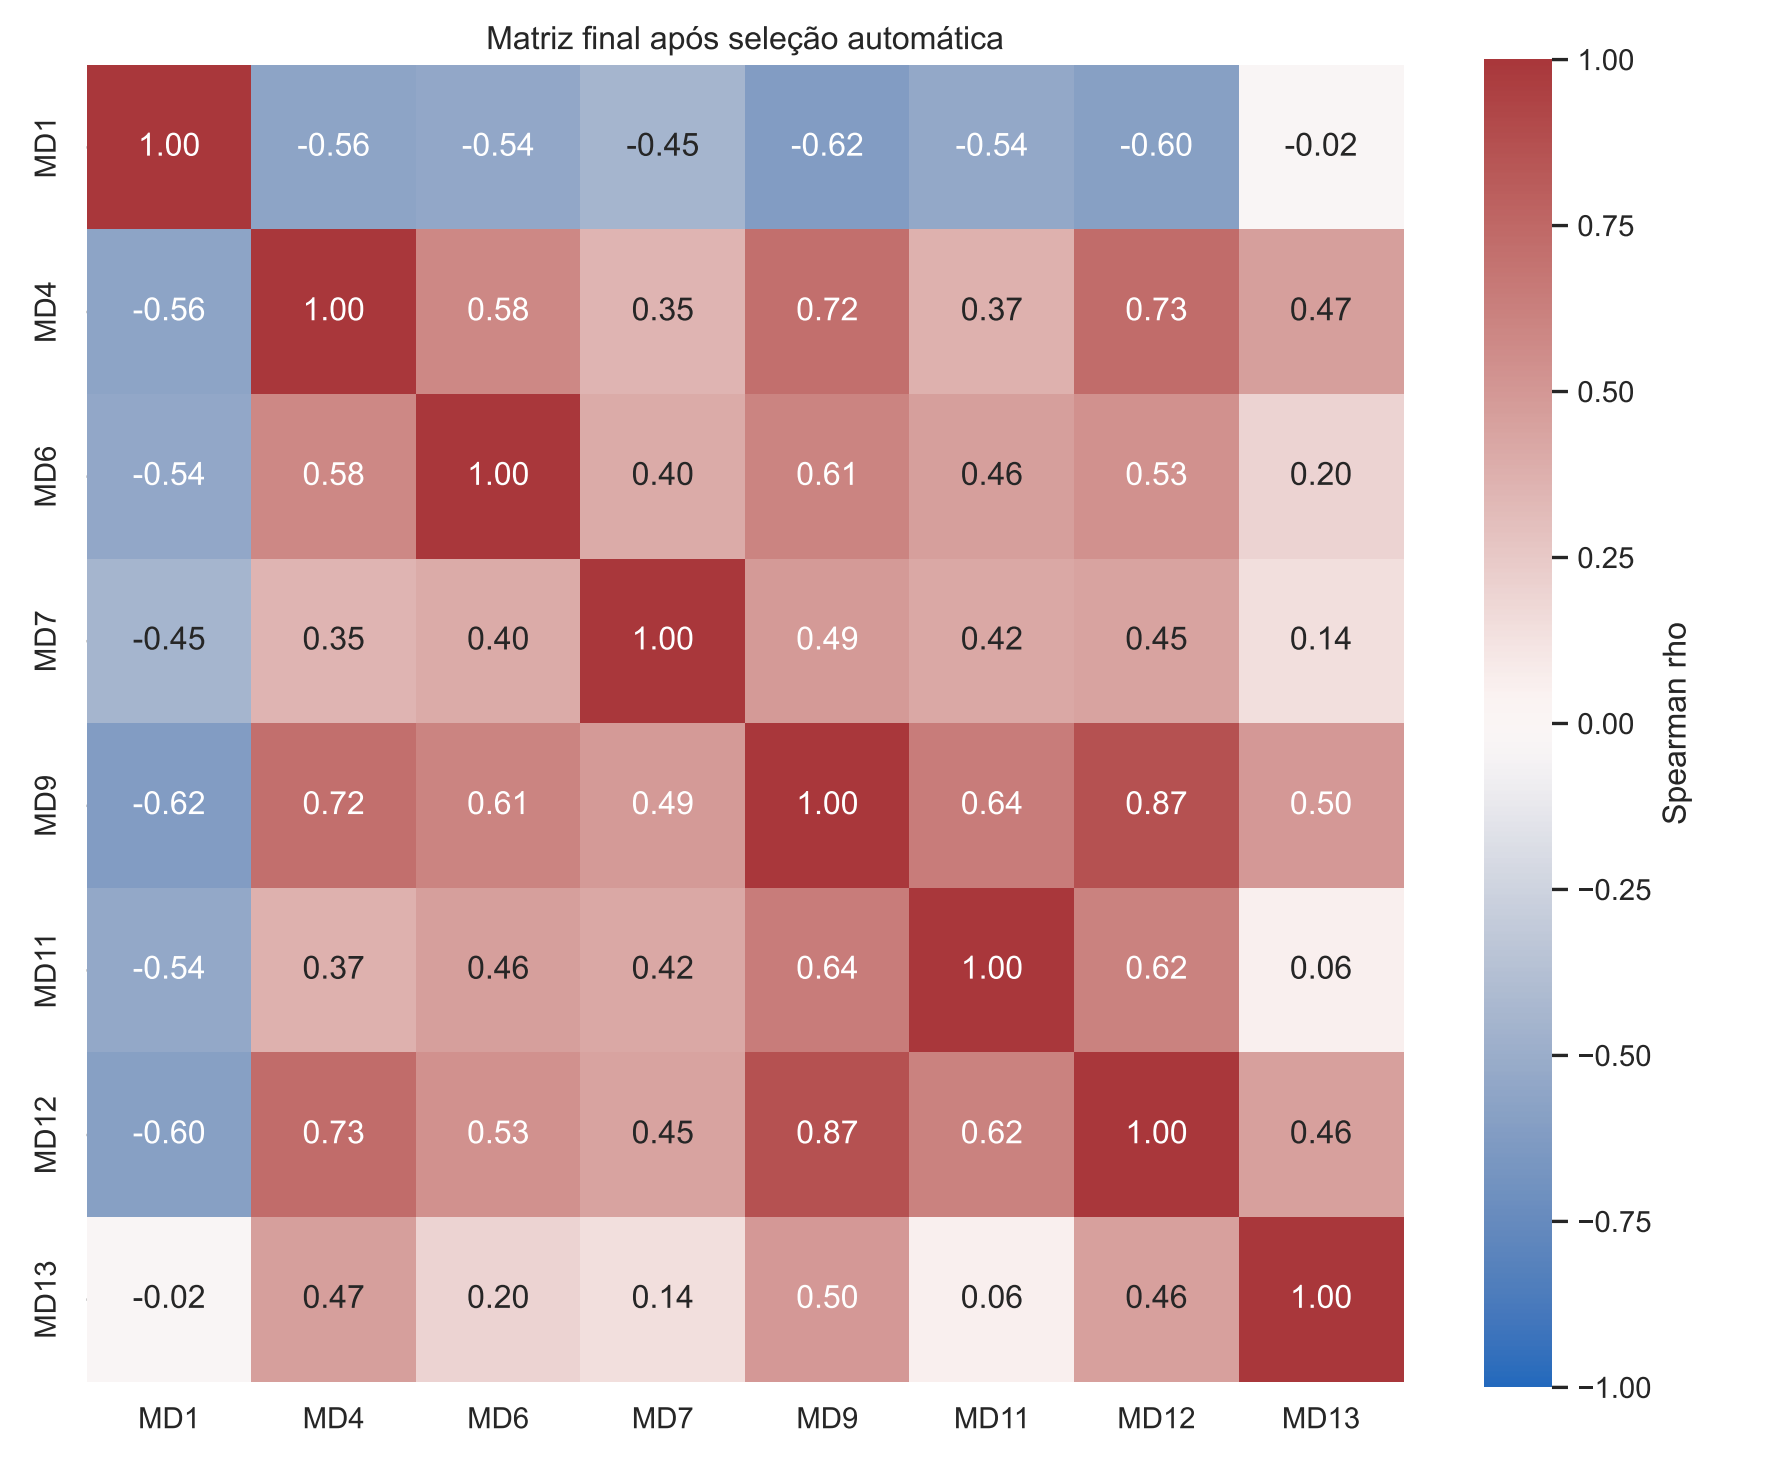
Matriz final após seleção automática
MD1
MD4
MD6
MD7
MD9
MD11
MD12
MD13
1.00 -0.56 -0.54 -0.45 -0.62 -0.54 -0.60 -0.02
-0.56 1.00 0.58 0.35 0.72 0.37 0.73 0.47
-0.54 0.58 1.00 0.40 0.61 0.46 0.53 0.20
-0.45 0.35 0.40 1.00 0.49 0.42 0.45 0.14
-0.62 0.72 0.61 0.49 1.00 0.64 0.87 0.50
-0.54 0.37 0.46 0.42 0.64 1.00 0.62 0.06
-0.60 0.73 0.53 0.45 0.87 0.62 1.00 0.46
-0.02 0.47 0.20 0.14 0.50 0.06 0.46 1.00
MD1
MD4
MD6
MD7
MD9
MD11
MD12
MD13
Spearman rho
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00