


Note de calcul — Portique métallique

Instanote26 — généré le 09/09/2026

Hypothèses

Hauteur poteau	3.50 m
Portée	4.00 m
Pente toiture	10 %
Entraxe portiques	4.00 m
Longueur bâtiment	20.00 m
Hauteur acrotère	0.00 m
Charge couverture	10.0 daN/m²
Charges diverses	2.0 daN/m²
Commune	Blois
Département	41
Altitude	114 m NGF
Catégorie de terrain	Catégorie IIIb — Zones périurbaines, forêts

Schéma du portique

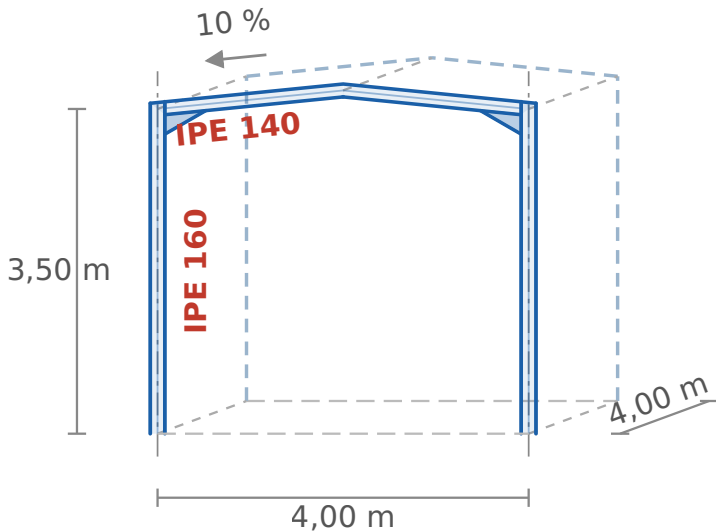

Sections retenues


POTEAU IPE 160	TRAVERSE / ARBALÉTRIER IPE 140
--------------------------	--

| Déplacements

Critère	Valeur	Limite réglementaire	Ratio atteint
Flèche faîtage	2.8 mm	L / 200	L / 1404
Déplacement tête poteau (max)	21.8 mm	H / 150	H / 160
Déplacement tête poteau — gauche	21.7 mm	—	—
Déplacement tête poteau — droite	21.8 mm	—	—

| Contraintes

Taux de travail maximal : **40.0 %**



Masse estimée de l'ossature (portique seul) : 168 kg $\approx$ 10.5 kg/m²

Document généré automatiquement par Instanote26 — à vérifier par un bureau d'études avant exécution.