


Note de calcul — Portique métallique

Instanote26 — généré le 09/09/2026

Hypothèses

Hauteur poteau	10.00 m
Portée	8.00 m
Pente toiture	10 %
Entraxe portiques	5.00 m
Longueur bâtiment	40.00 m
Hauteur acrotère	1.00 m
Charge couverture	20.0 daN/m²
Charges diverses	5.0 daN/m²
Commune	Brest
Département	29
Altitude	50 m NGF
Catégorie de terrain	Catégorie 0 — Mer, lac, zones côtières exposées

Schéma du portique

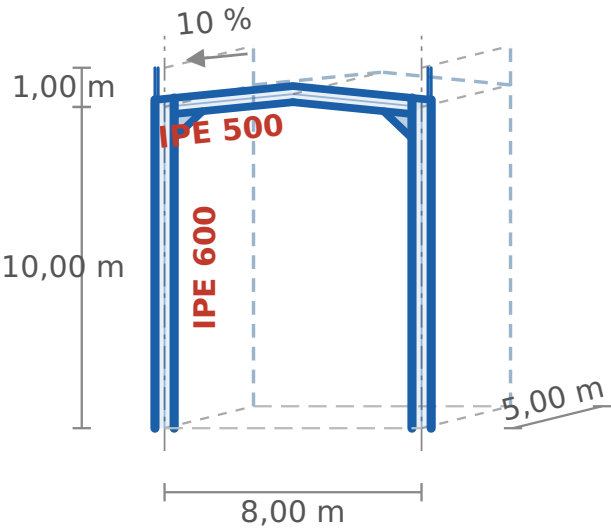

Sections retenues

POTEAU IPE 600	TRAVERSE / ARBALÉTRIER IPE 500
--------------------------	--

| Déplacements

Critère	Valeur	Limite réglementaire	Ratio atteint
Flèche faîtage	2.0 mm	L / 200	L / 4044
Déplacement tête poteau (max)	61.9 mm	H / 150	H / 161
Déplacement tête poteau — gauche	61.9 mm	—	—
Déplacement tête poteau — droite	61.7 mm	—	—

| Contraintes

Taux de travail maximal : **60.0 %**



Masse estimée de l'ossature (portique seul) : 3242 kg $\approx$ 81.0 kg/m²

Document généré automatiquement par Instanote26 — à vérifier par un bureau d'études avant exécution.