

Simulationsbericht

Designvorlage: VORLAGE_Ausführungsbeschreibung_PVA_Kunde1.docx

Word-Vorlage erkannt (.docx).

Projektstandort:

Adresse:

Anlagenparameter

Anlagengröße in kWp: 312.00

Größe BESS in kWh: 220.00

Wärmeentwicklung (WR):

Geräuschentwicklung (WR) in dB:

Ansprechpartner

empact Ansprechpartner:

Telefon:

Mail:

Objektbetreuer (Kunde) Ansprechpartner:

Telefon:

Mail:

Kennzahlen

Kennzahl	Wert
E_opt	220.0
P_opt	110.0
annual_delta	3514.61
total_delta	47447.19
storage_cost	53900.0
objective	-22655.01


Cashflow Jahr 1 bis Jahr N

Jahr	Faktor_Degradatio	Batterie_Erloese_E	Batterie_Kosten_EU	Batterie_Netto_Jahr	Kumulierter_Batterie	Kumulierter_Netto_Jahr
1.0	1.0	7536.69	1592.67	5944.01999999999	5944.01999999999	-47955.98
2.0	0.9857142857142857	7429.023	1581.9032857142857	5847.119714285714	11791.139714285714	-42108.86028571428
3.0	0.9714285714285714	7321.356	1571.1365714285714	5750.219428571428	17541.35914285714	-36358.6408571428
4.0	0.9571428571428571	7213.689	1560.3698571428571	5653.319142857142	23194.67828571428	-30705.32171428571
5.0	0.9428571428571428	7106.021999999999	1549.6031428571428	5556.418857142857	28751.09714285714	-25148.9028571428
6.0	0.9285714285714285	6998.355	1538.8364285714285	5459.518571428571	34210.61571428571	-19689.38428571428
7.0	0.9142857142857142	6890.688	1528.0697142857142	5362.618285714285	39573.234	-14326.76600000000
8.0	0.9	6783.021	1517.302999999999	5265.718	44838.952	-9061.04800000000
9.0	0.8857142857142857	6675.354	1506.5362857142857	5168.817714285714	50007.76971428571	-3892.23028571428
10.0	0.8714285714285714	6567.687	1495.7695714285714	5071.917428571428	55079.68714285714	1179.6871428571428
11.0	0.8571428571428571	6460.02	1485.0028571428571	4975.017142857142	60054.70428571428	6154.70428571428
12.0	0.8428571428571428	6352.353	1474.2361428571428	4878.116857142857	64932.82114285714	11032.82114285714
13.0	0.8285714285714285	6244.686	1463.4694285714285	4781.216571428571	69714.03771428571	15814.03771428571
14.0	0.8142857142857142	6137.018999999999	1452.7027142857142	4684.316285714285	74398.354	20498.35400000000
15.0	0.8	6029.352	1441.936000000000	4587.415999999999	78985.77	25085.77000000000


Erlöse und Kosten

Kategorie	EUR_pro_Jahr
Erlös PV->Netz	6756.372167554164
Erlös BATT->Netz	2917.834284646434
Erlös PV->Last	14710.830804446588
Erlös BATT->Last	6632.01693850572
Kosten Opp. Laden	-2013.1578560995868
Kosten OPEX	-539.0000000000001
Kosten Zähler	-299.99999999999955
Kosten DV PV	-0.0
Kosten Vermarkter BATT	-753.6693367052568
Kosten CAPEX/Jahr	-3593.3333333333335


SOC über 14 Tage ab 2024-07-01

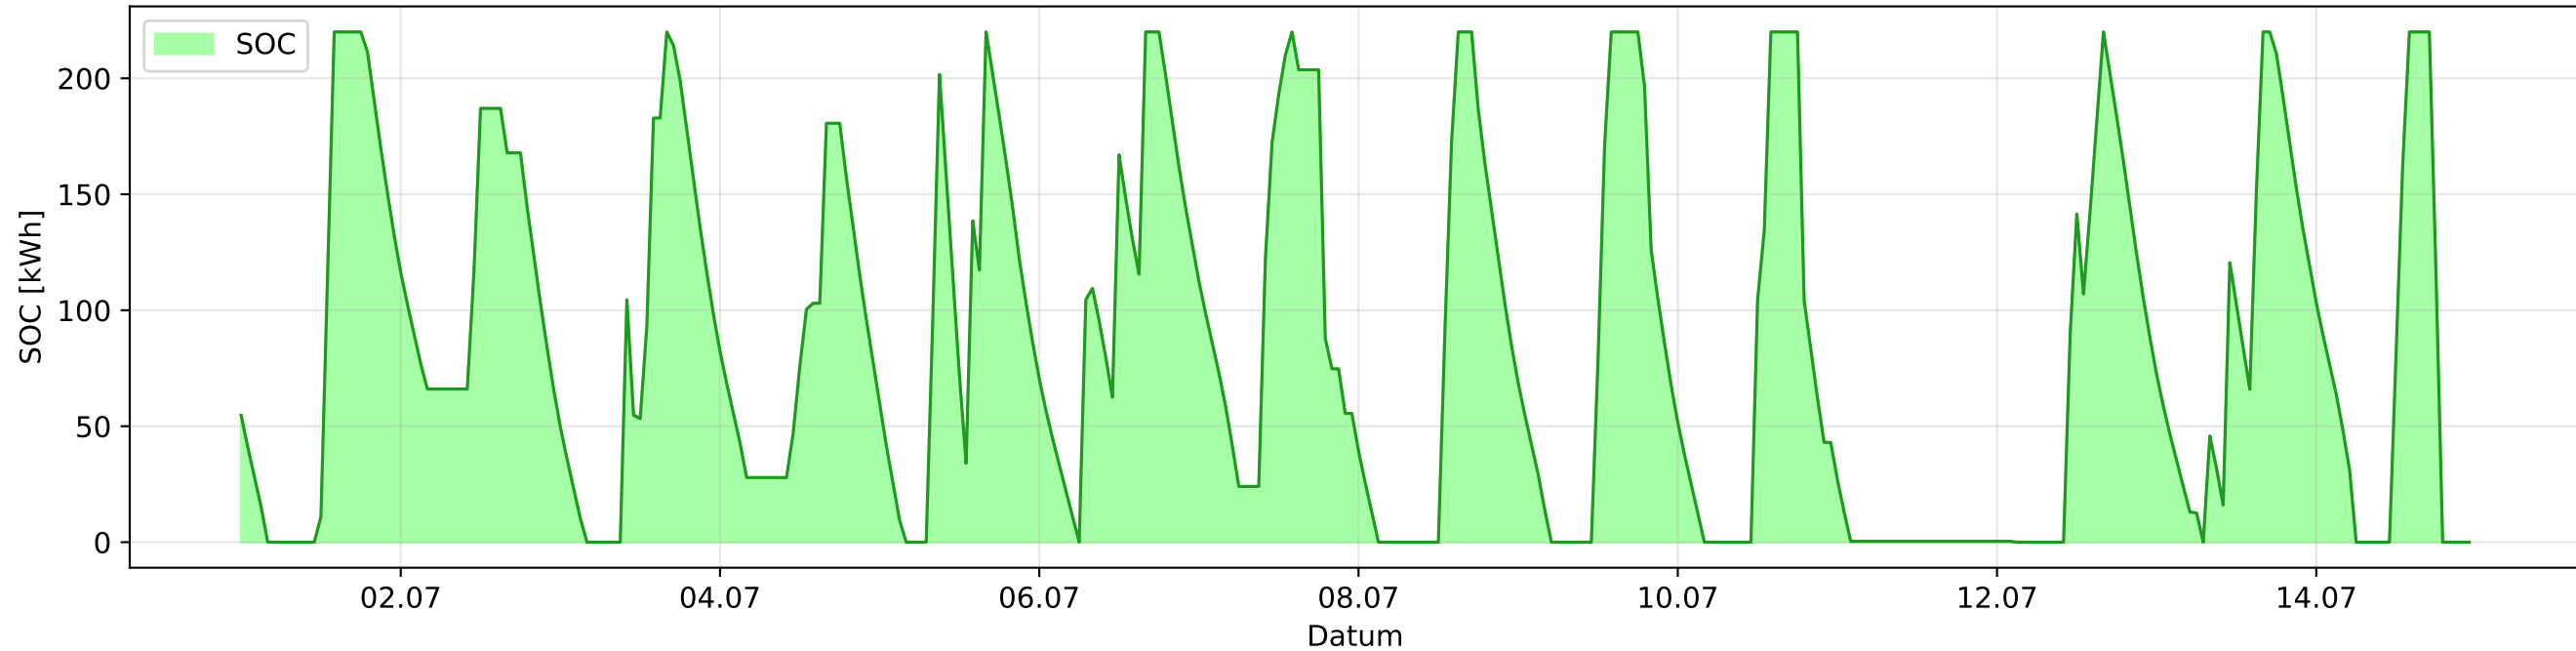


Gemittelte Lade-/Entladezeiten inkl. gemittelter Netz-Auspeicher- und Einspeicherpreise

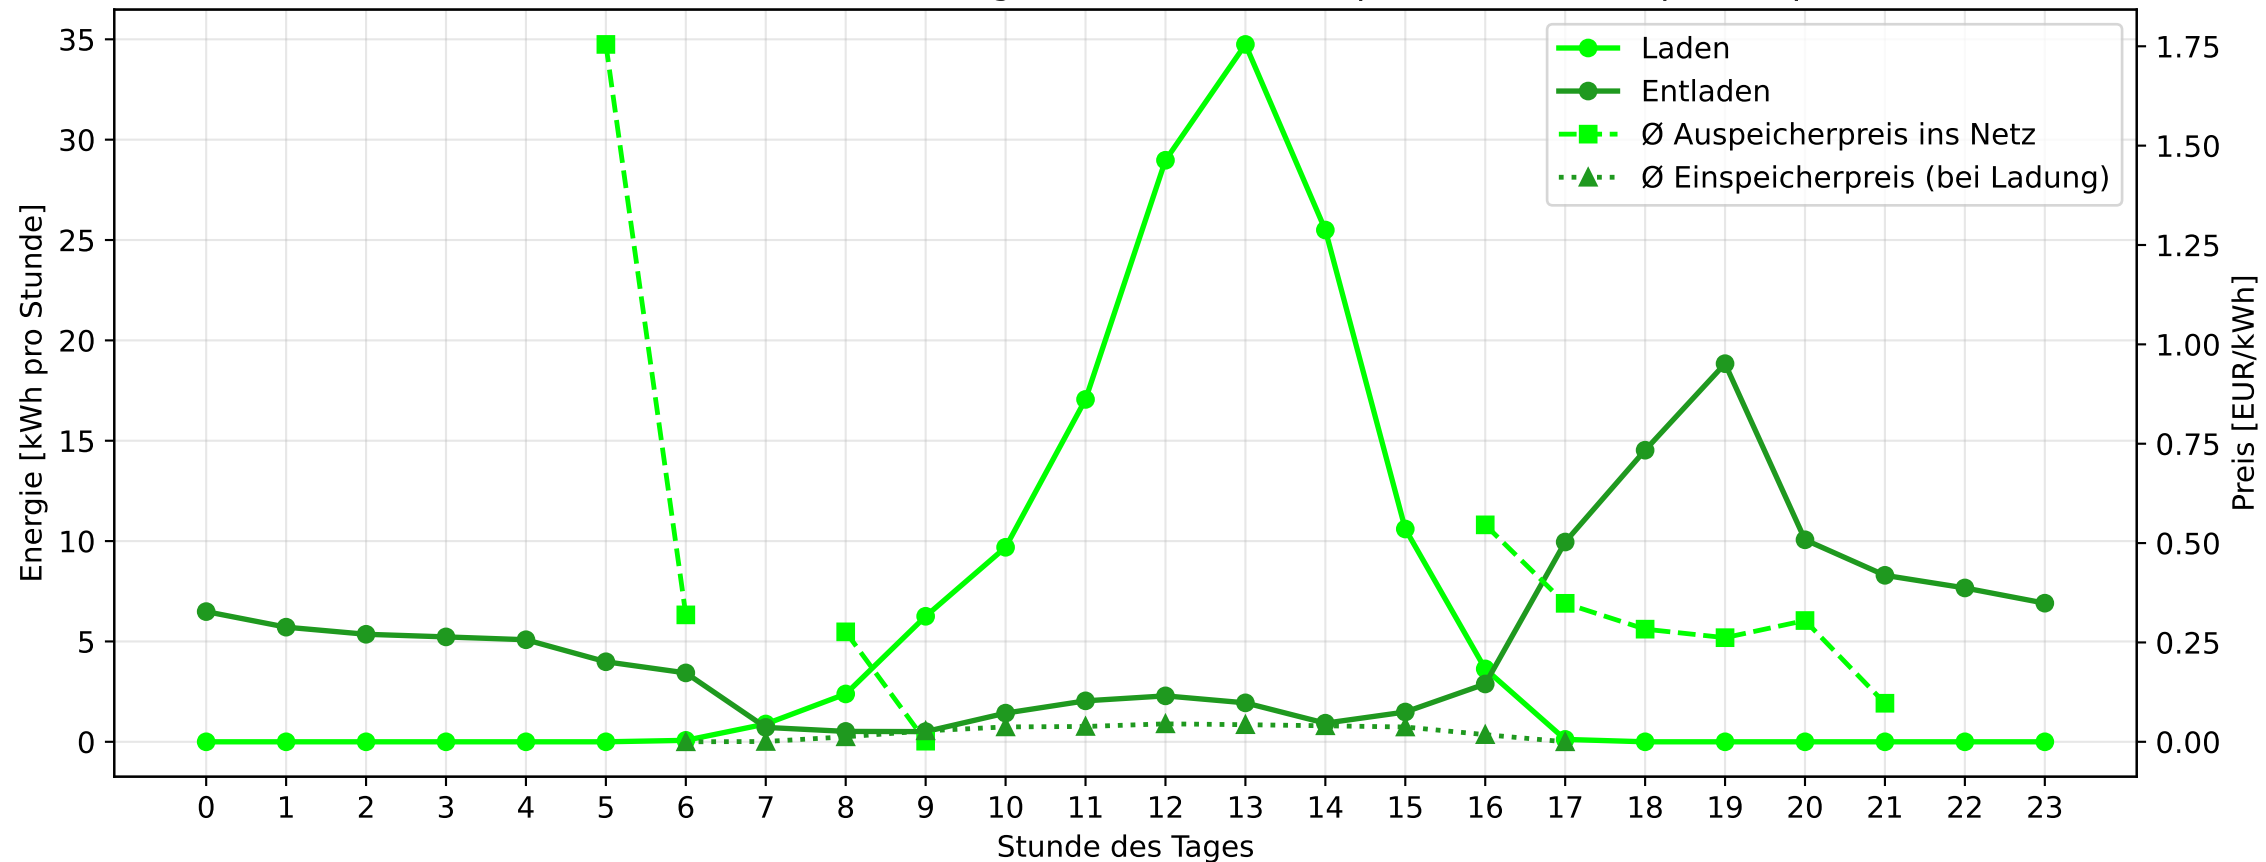


Über den Tag gemittelter Spotmarktpreis je Stunde

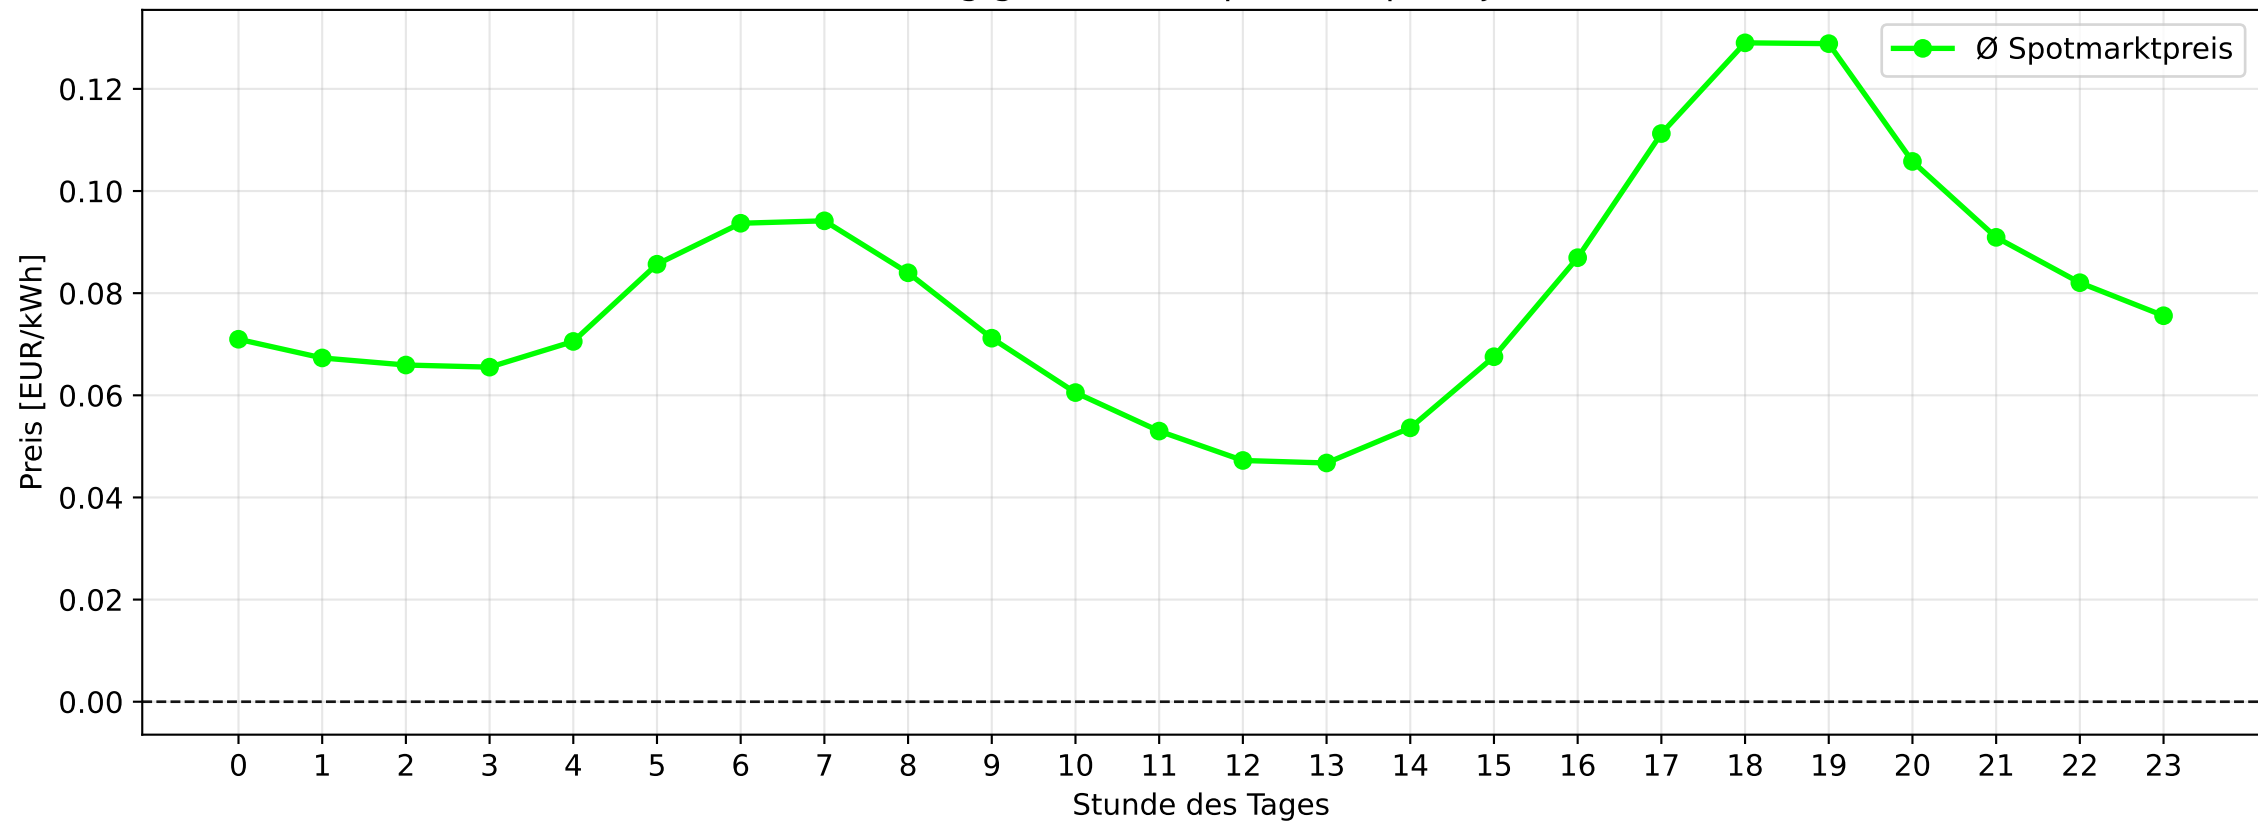


Ausspeicherpreise (BATT -> Netz): 14 Tage ab 2024-07-01

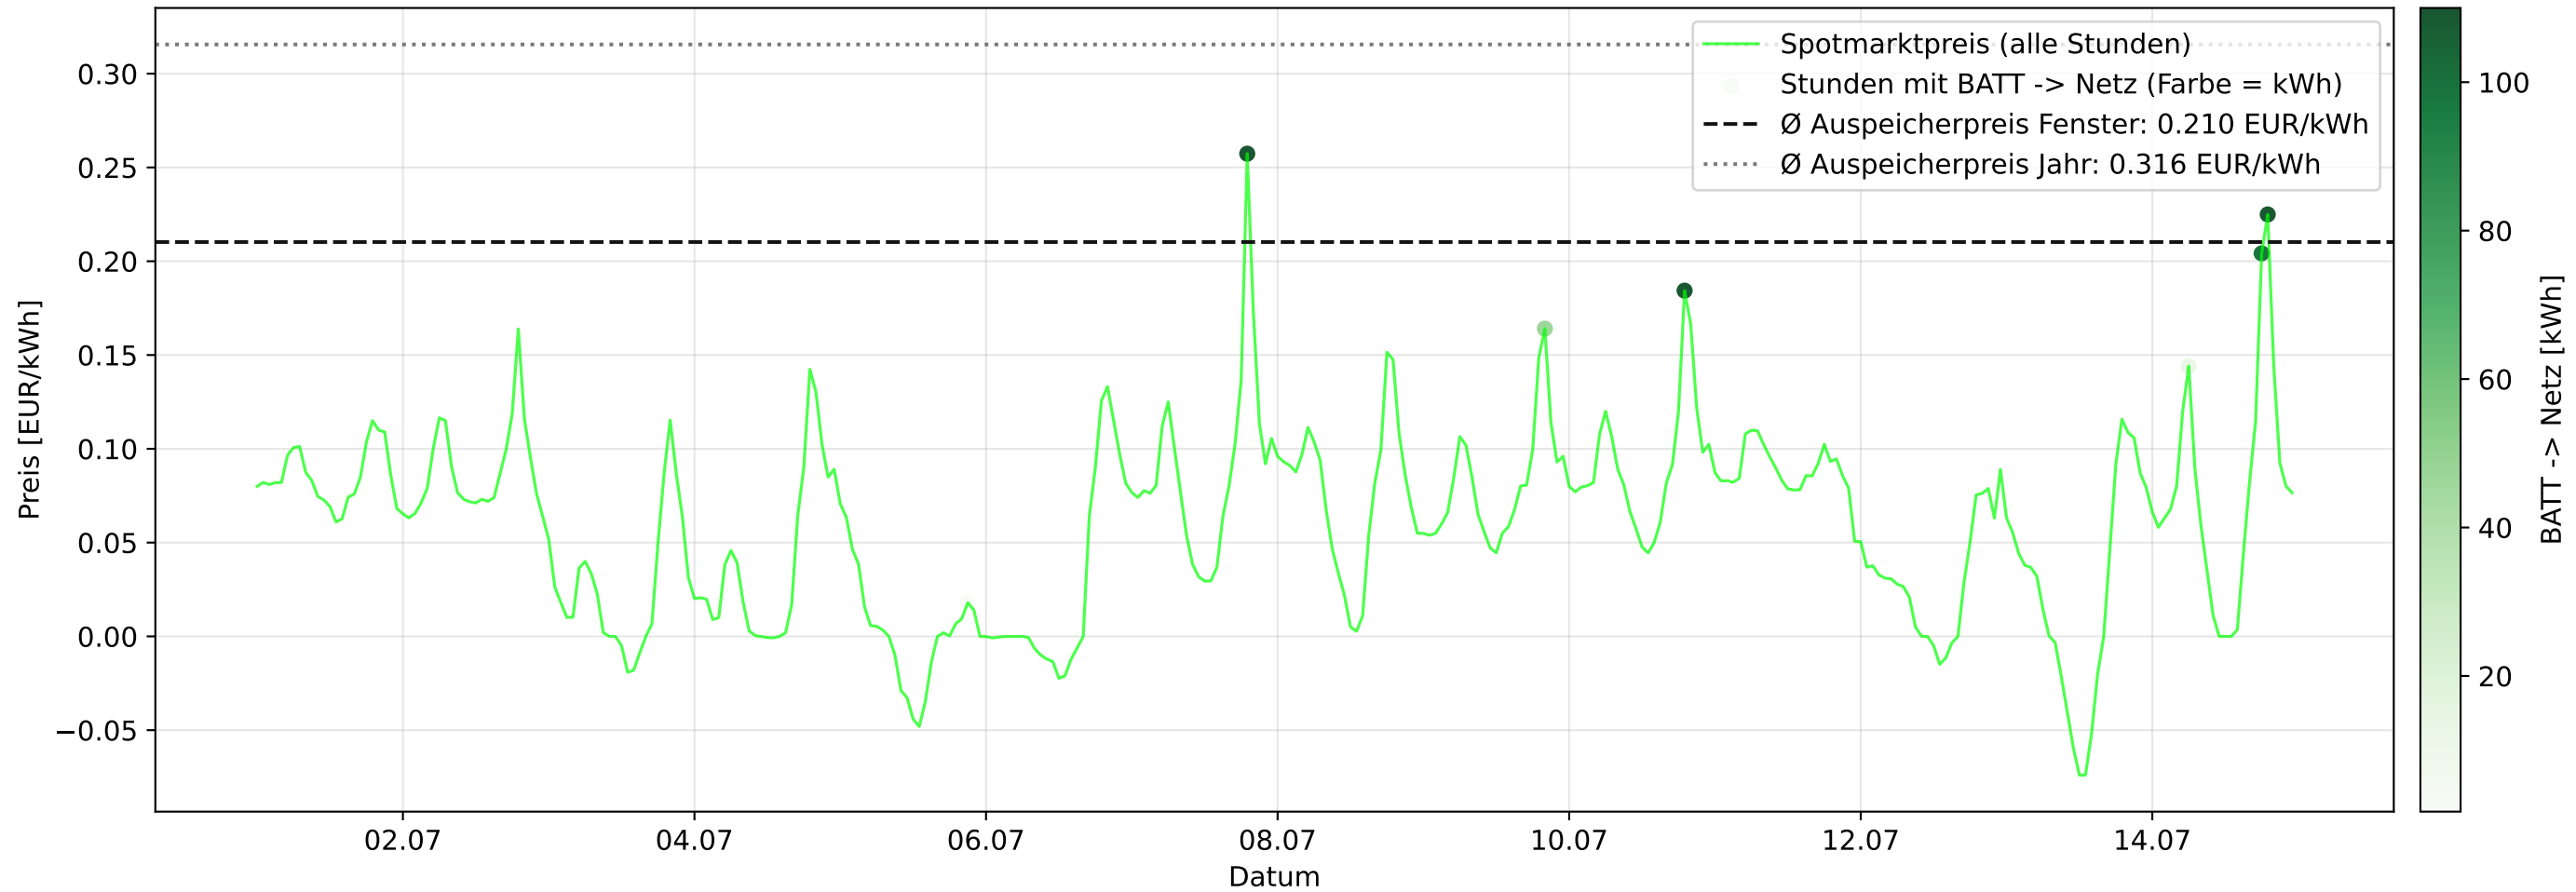


Ausspeicherpreise (BATT -> Netz): 14 Tage ab 2024-02-01

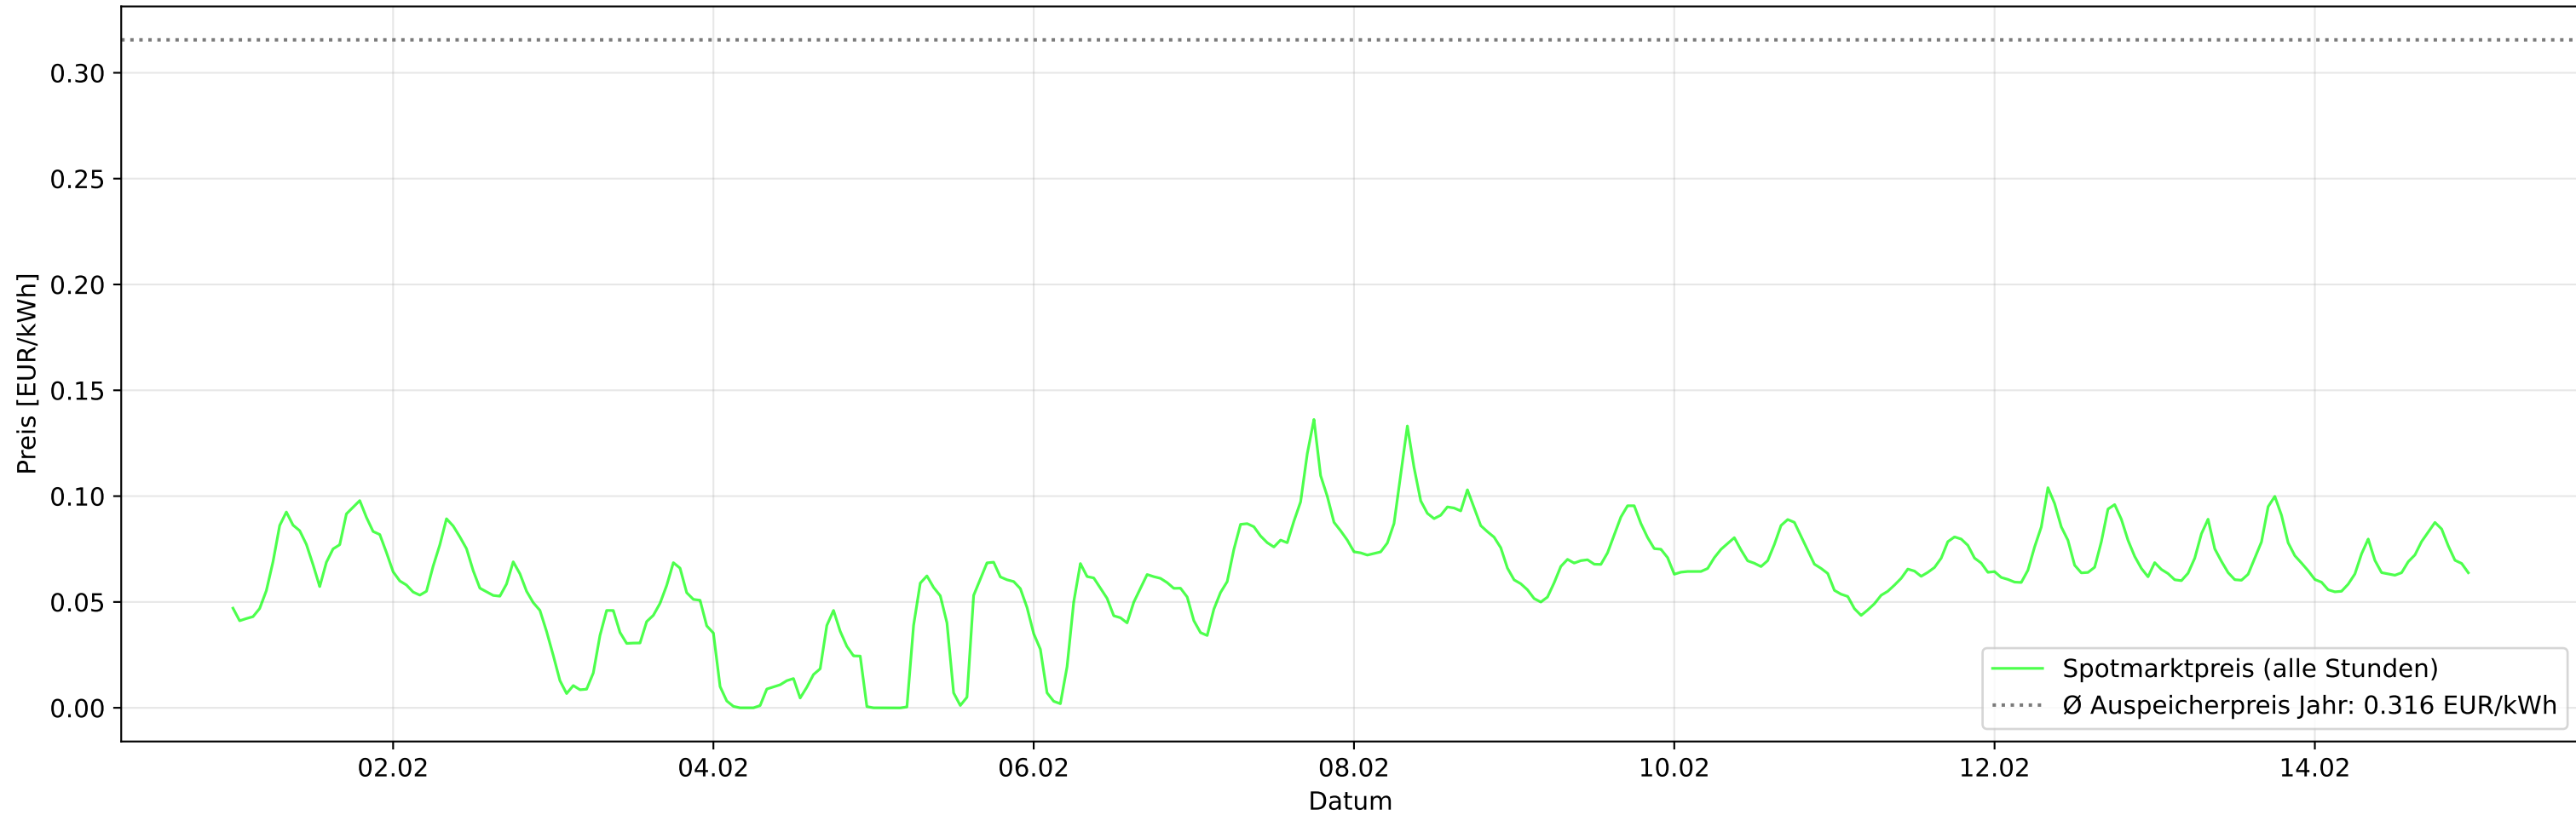


Gemittelte Batterie-Preise über die Laufzeit

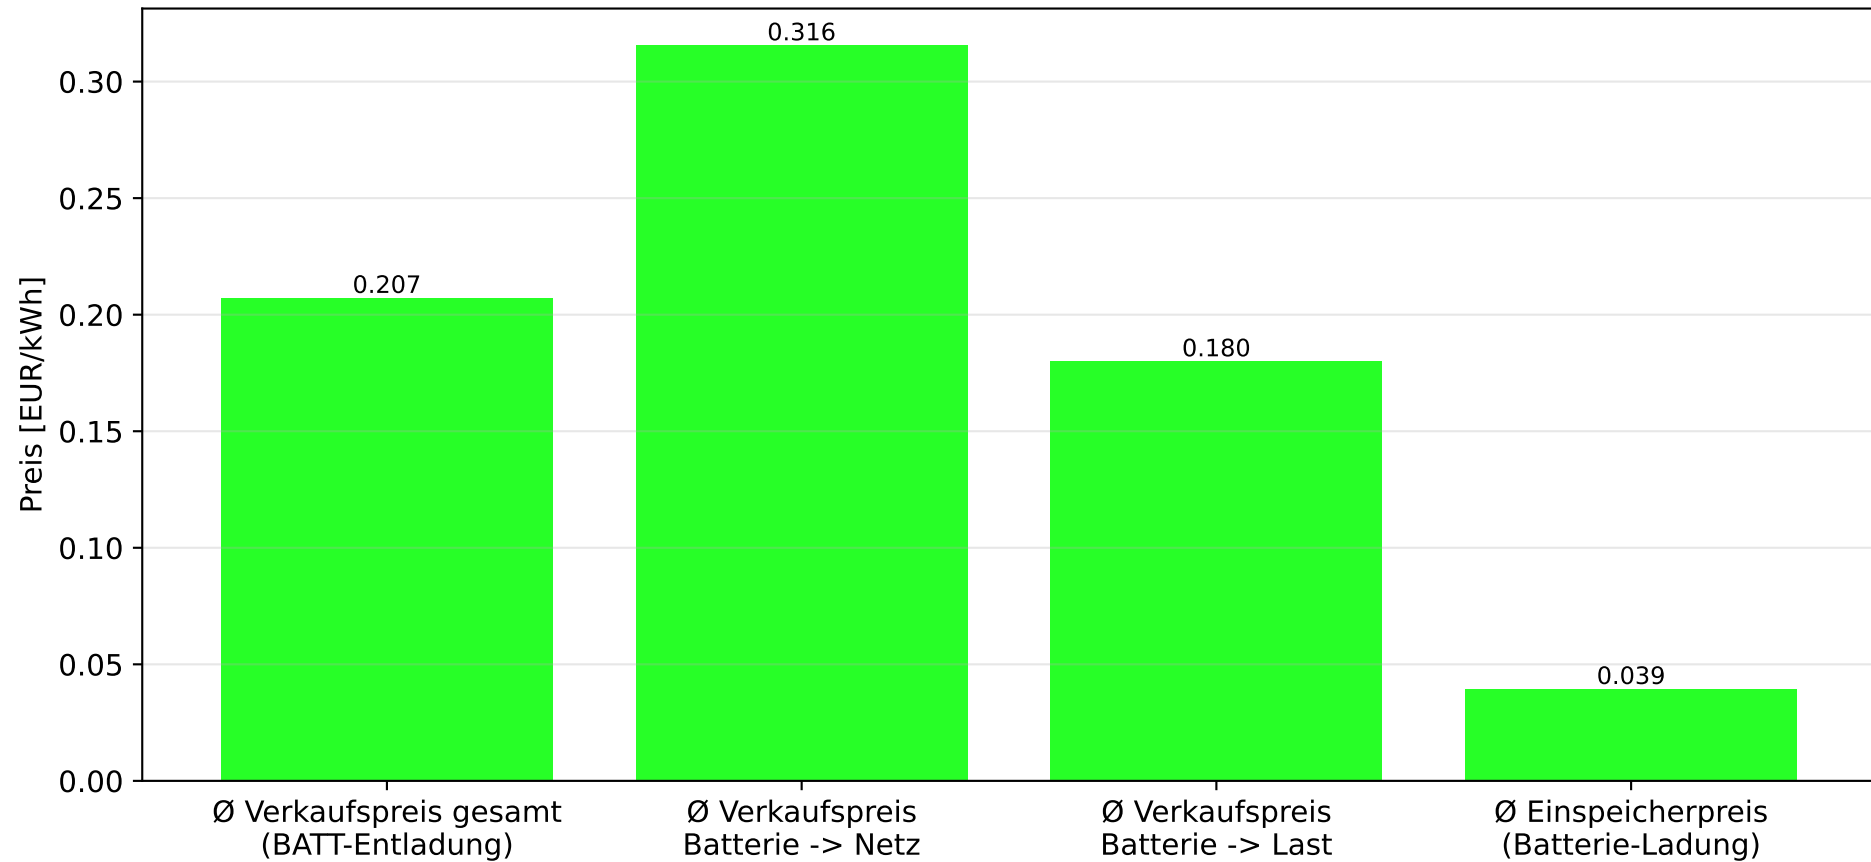


Aufteilung der PV-Erzeugung

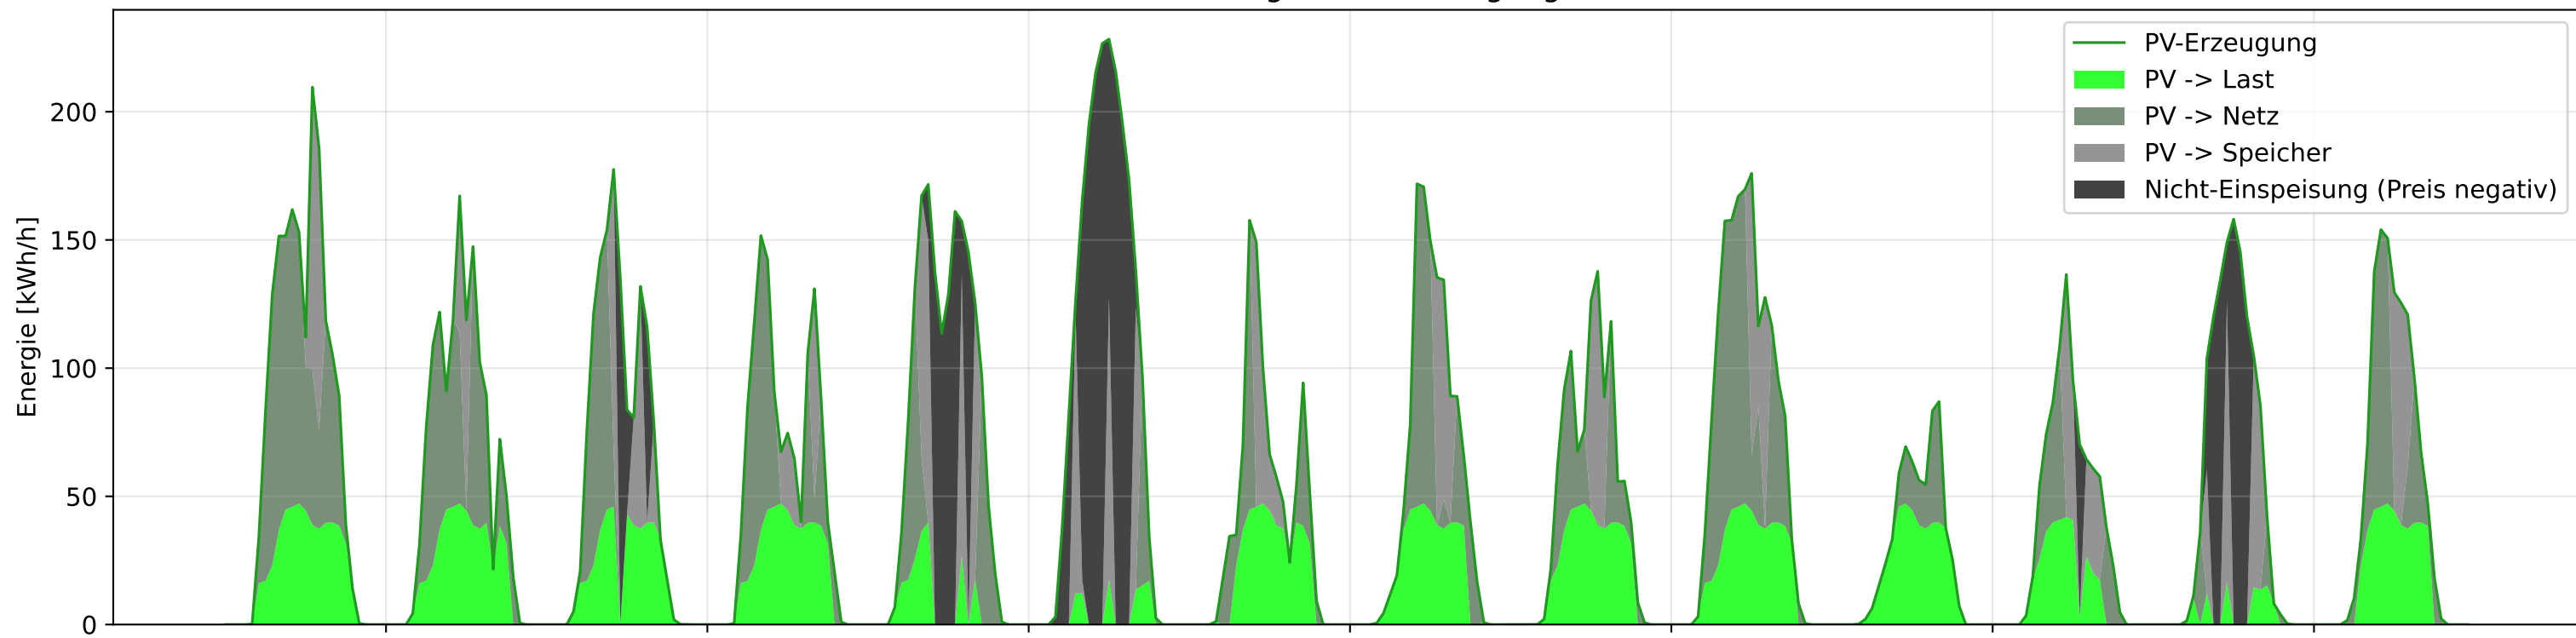


Lastdeckung und Einspeisung

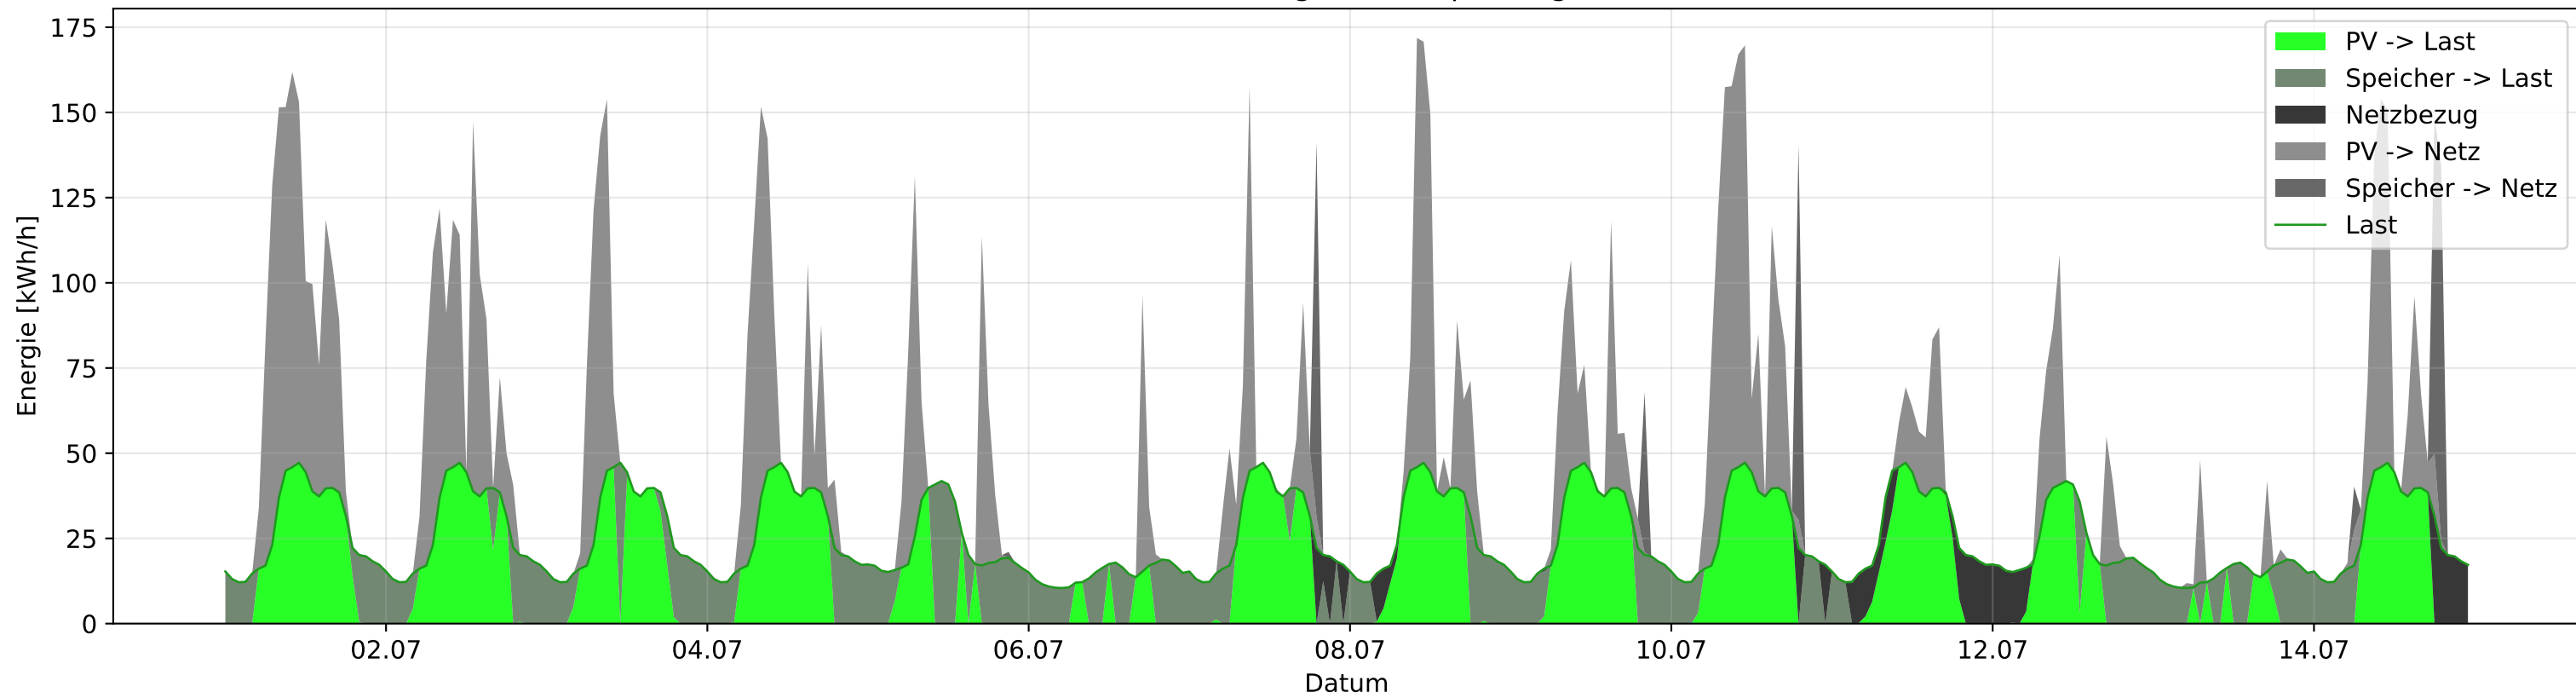


Last, Eigenverbrauch, Einspeisung und BESS-Ladung

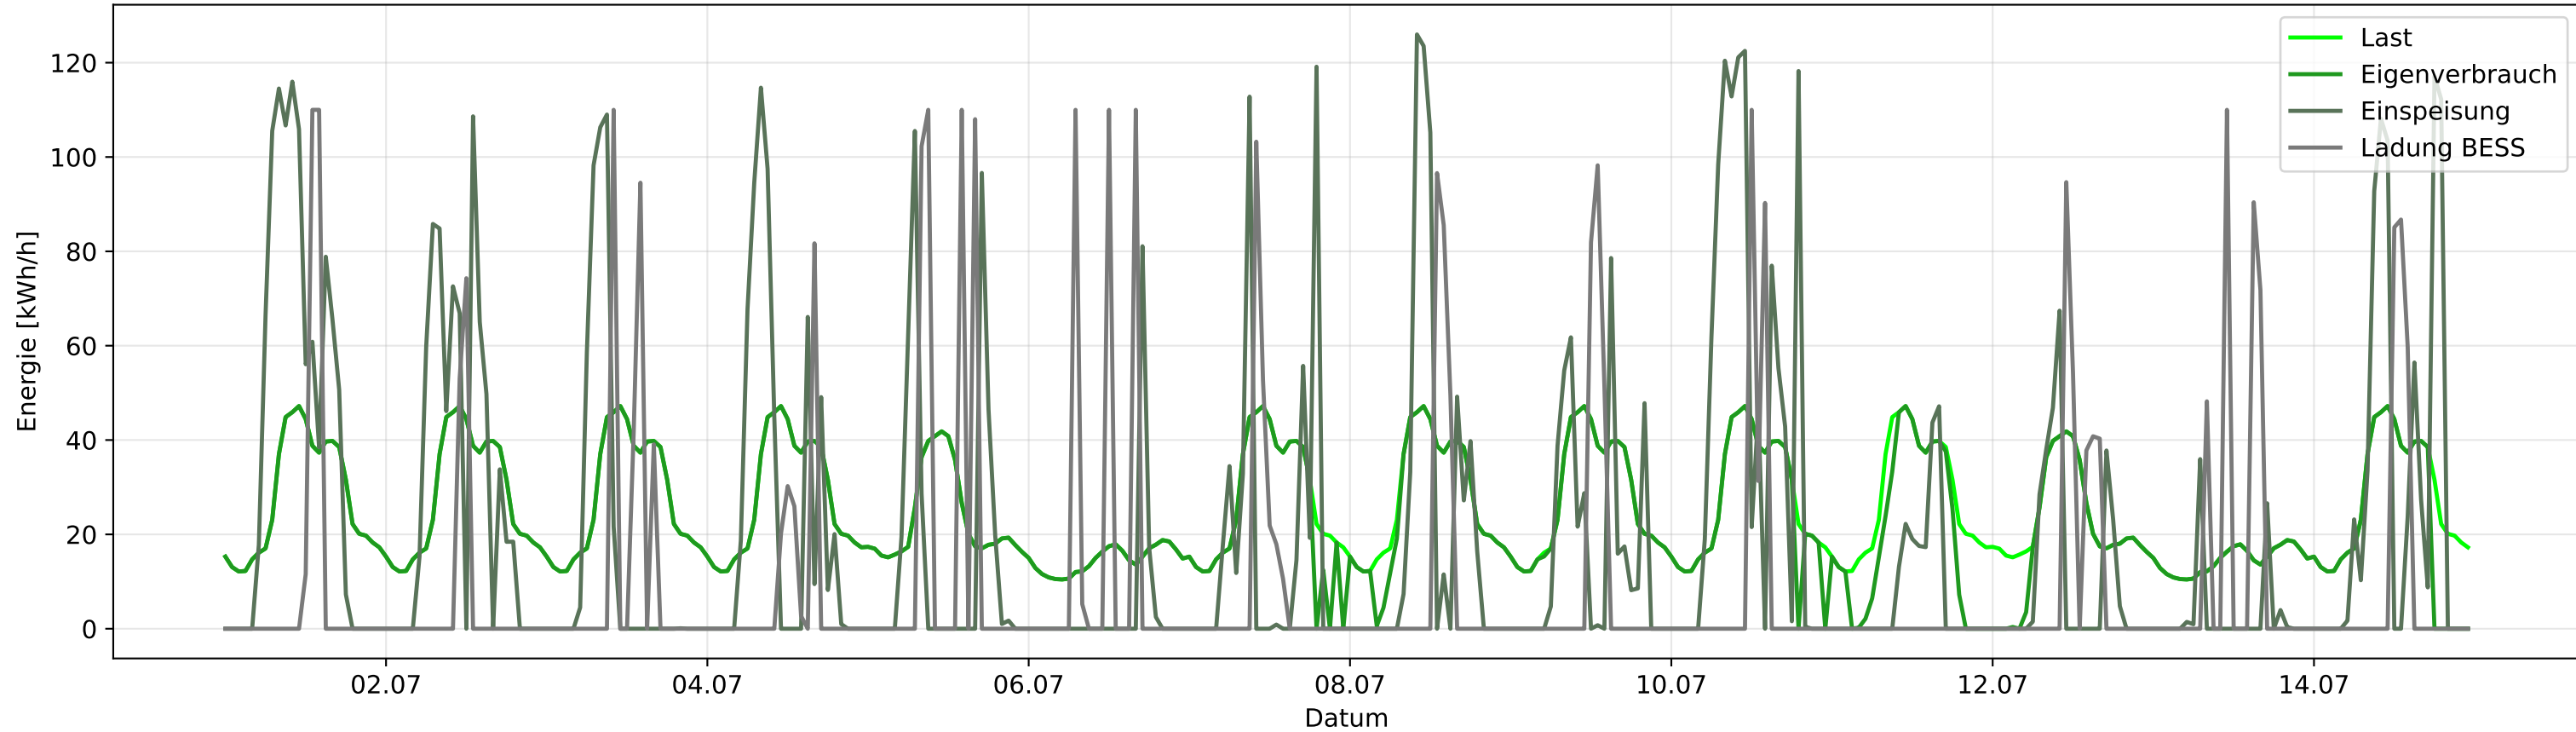


Aufteilung der Speicherentladung (Zeitverlauf)

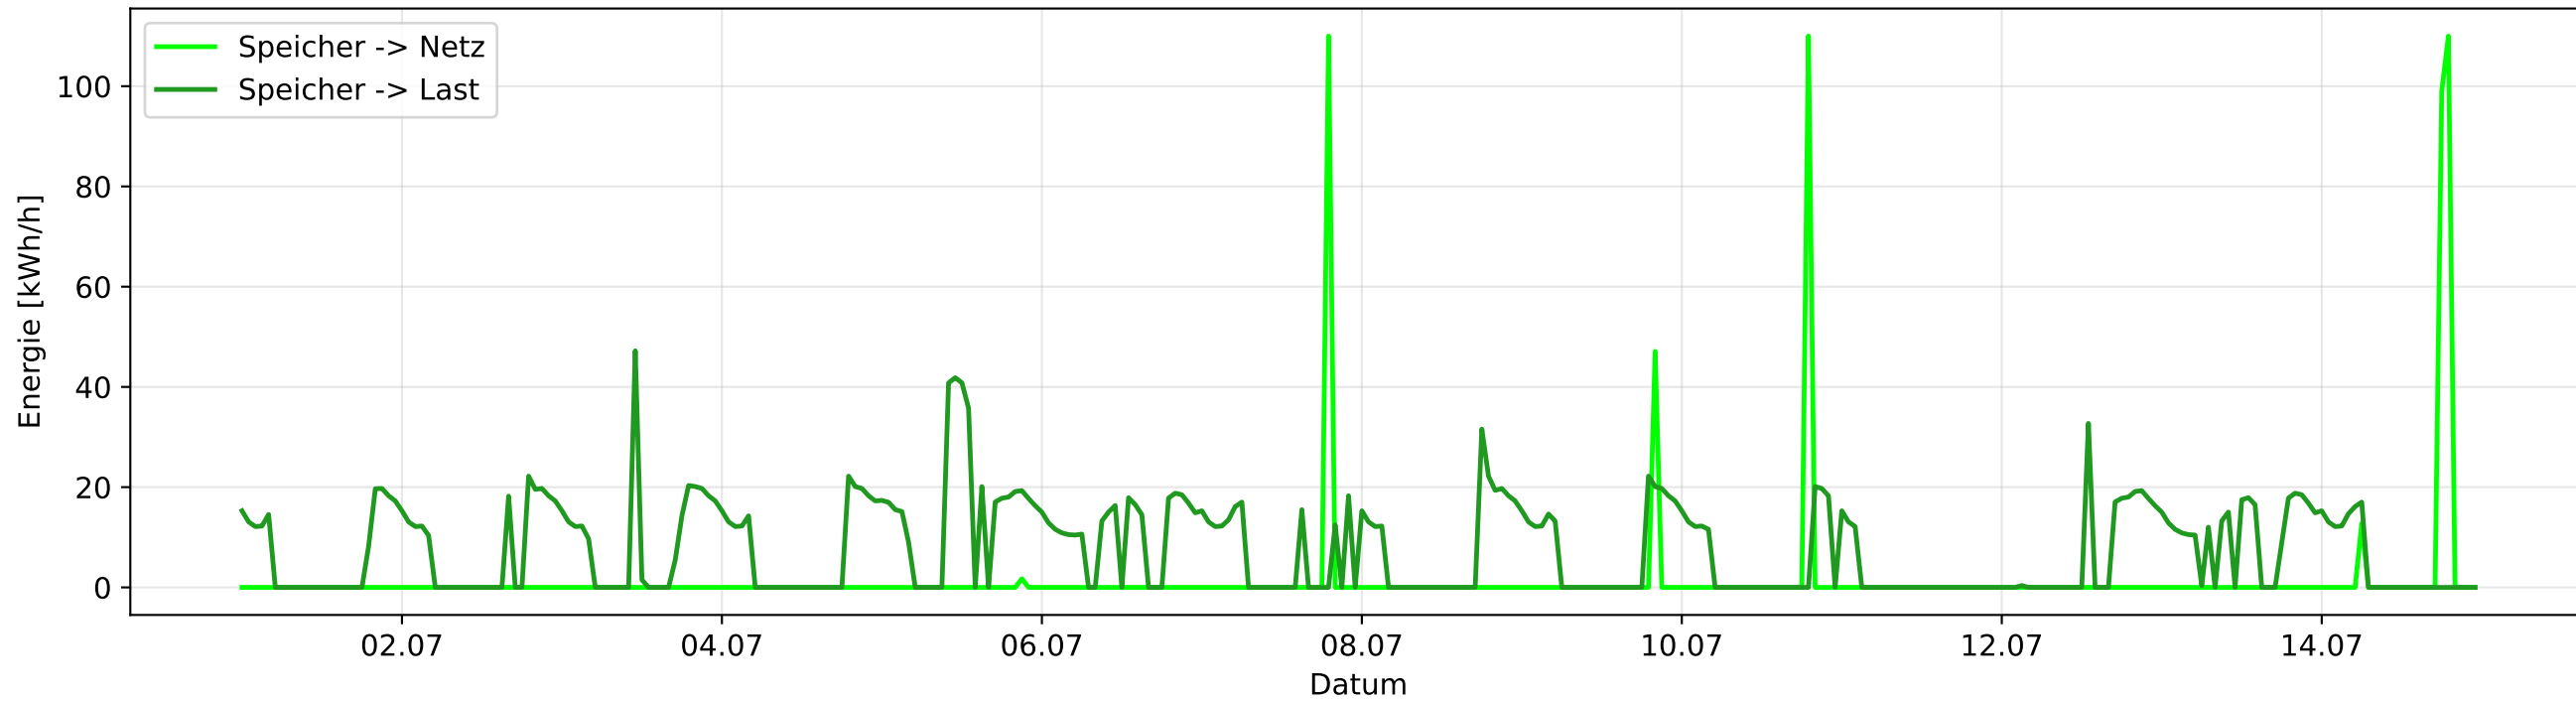


Aufteilung der Speicherentladung (Jahressumme)

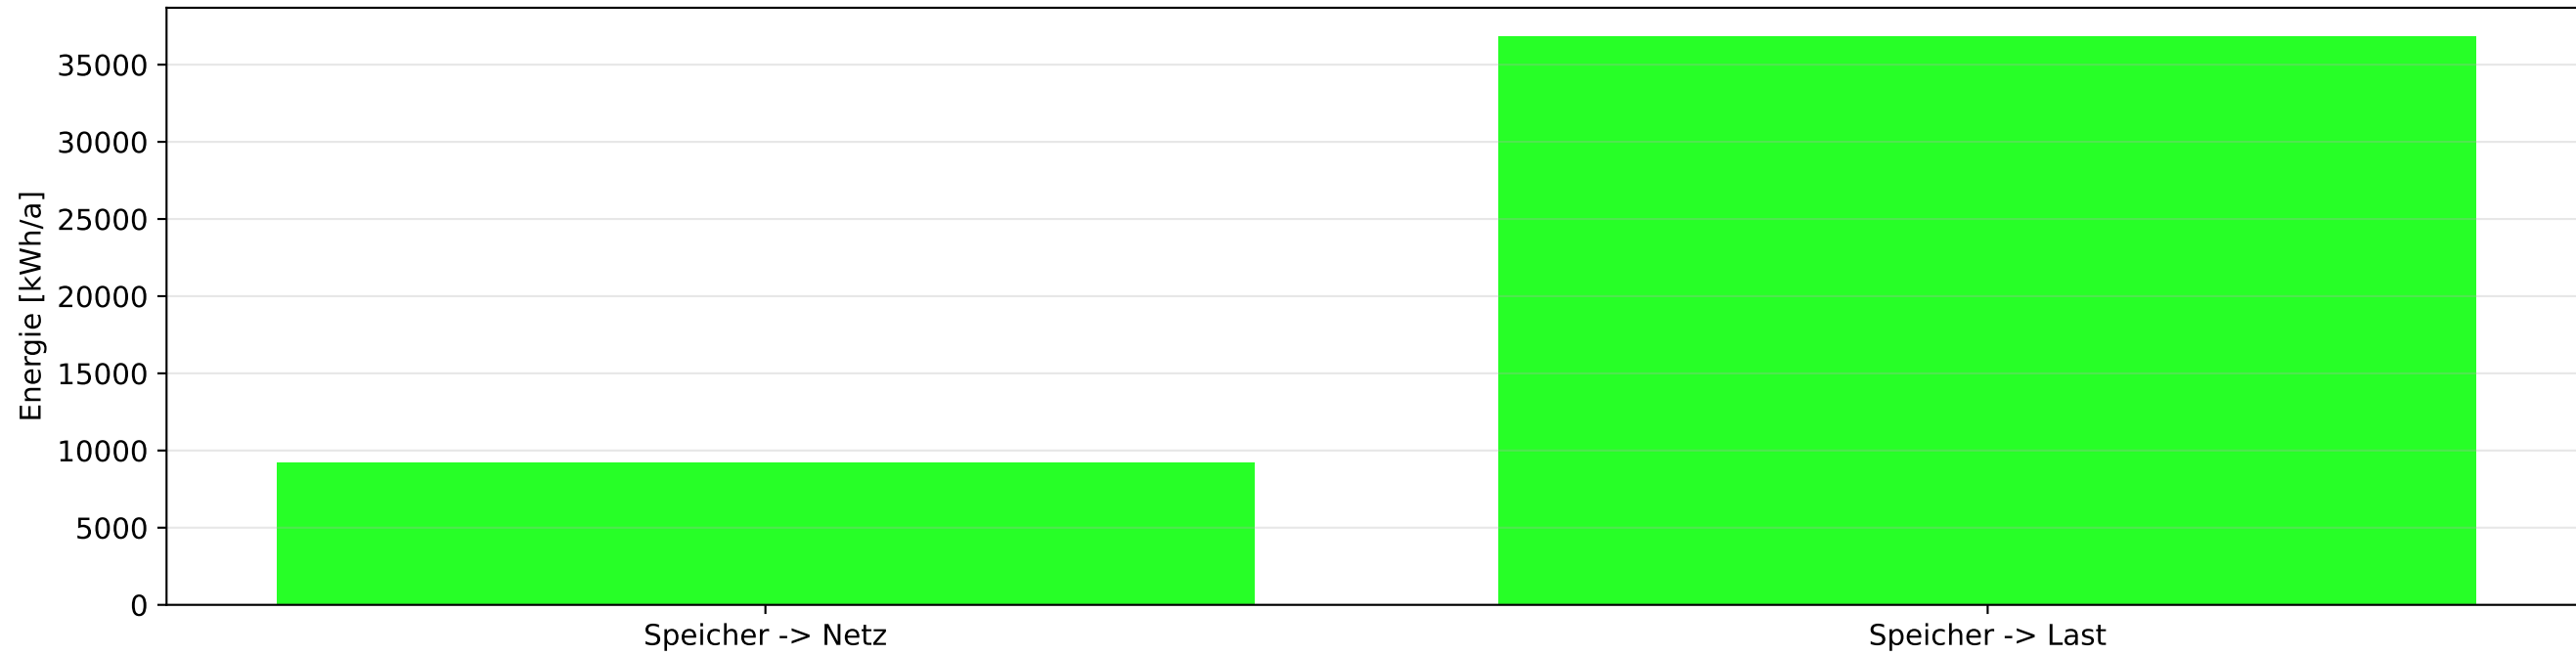


BESS Erlöse und Kosten als Fläche (14 Tage ab 2024-07-01)

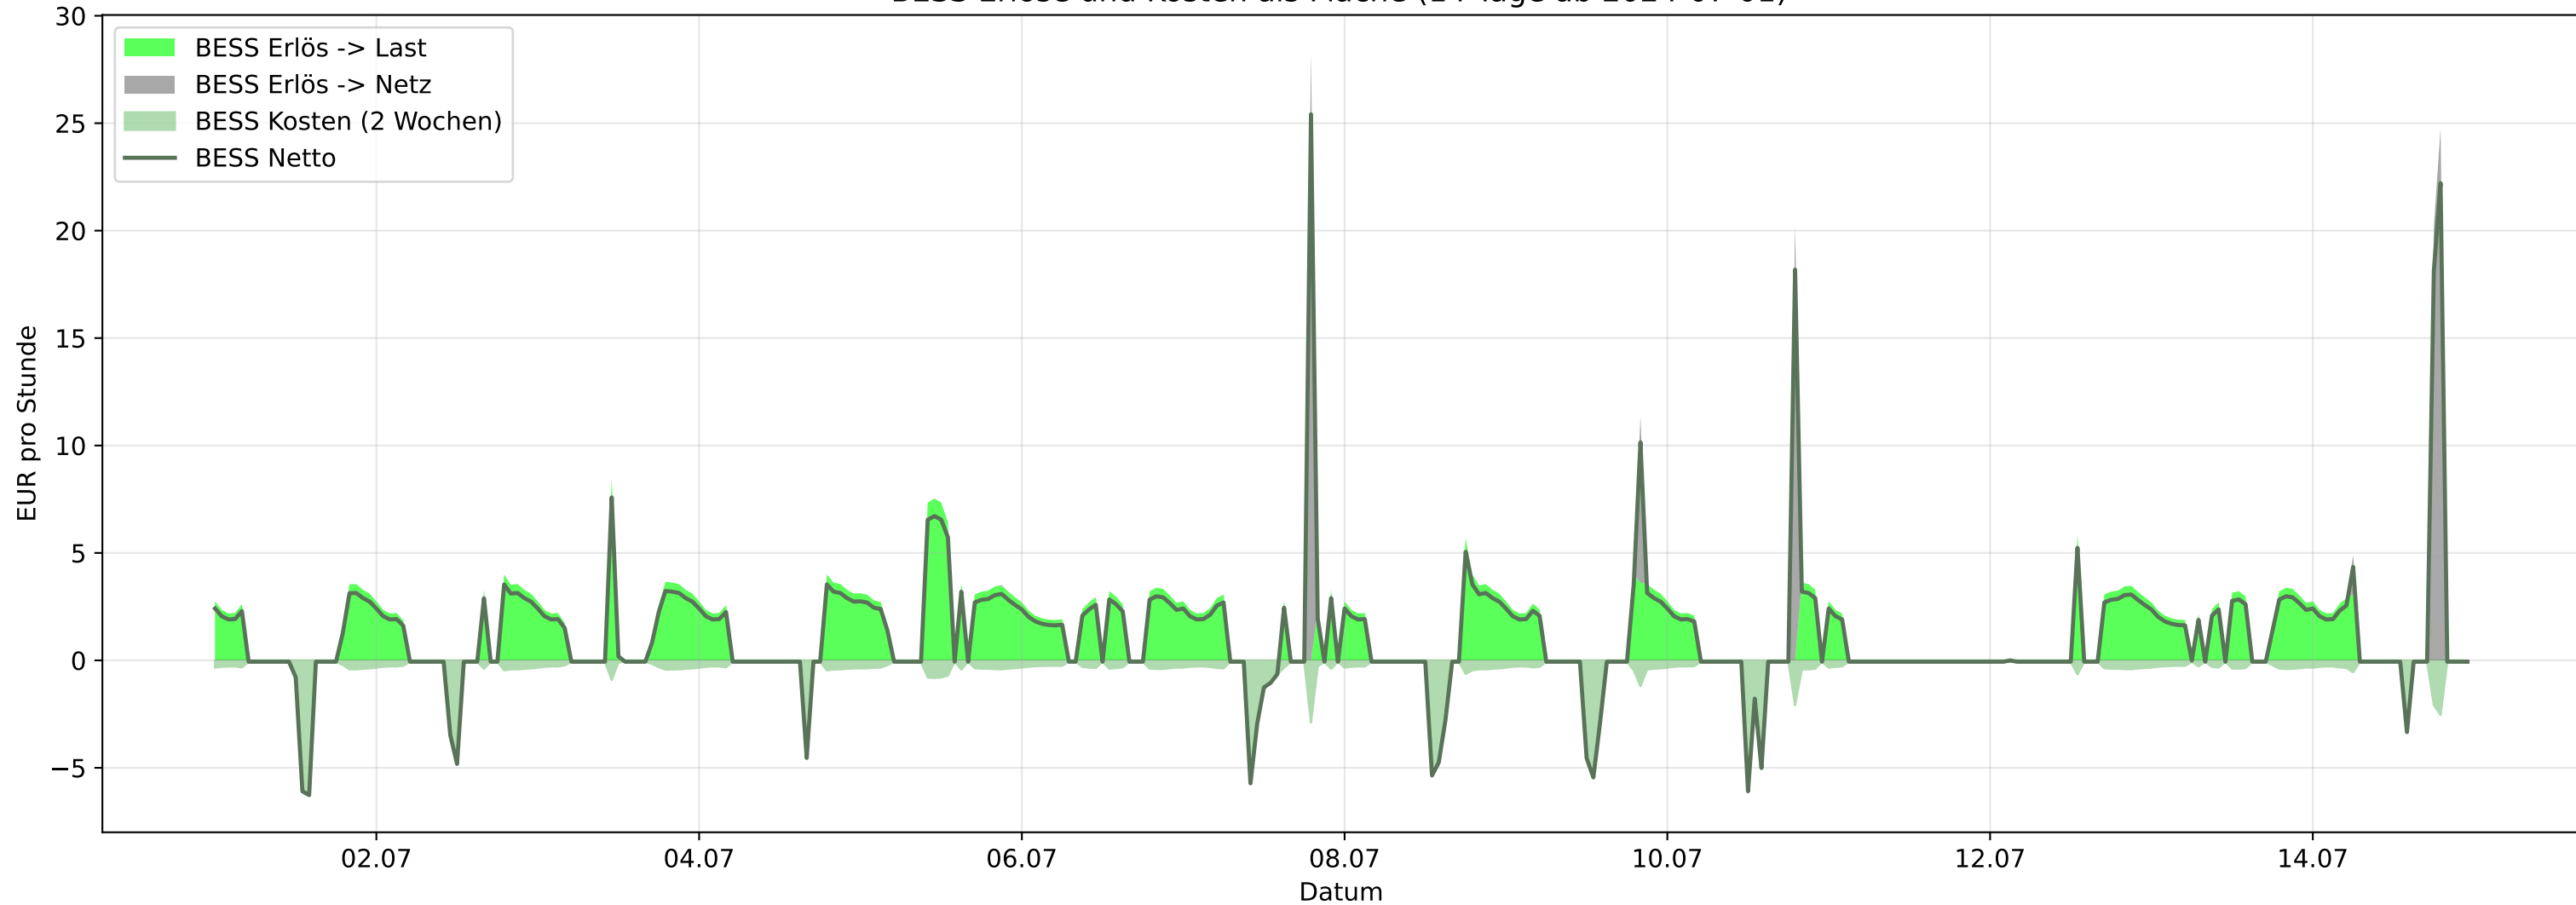

Gegenüberstellung aller Erlös- und Kostenarten (Jahr)

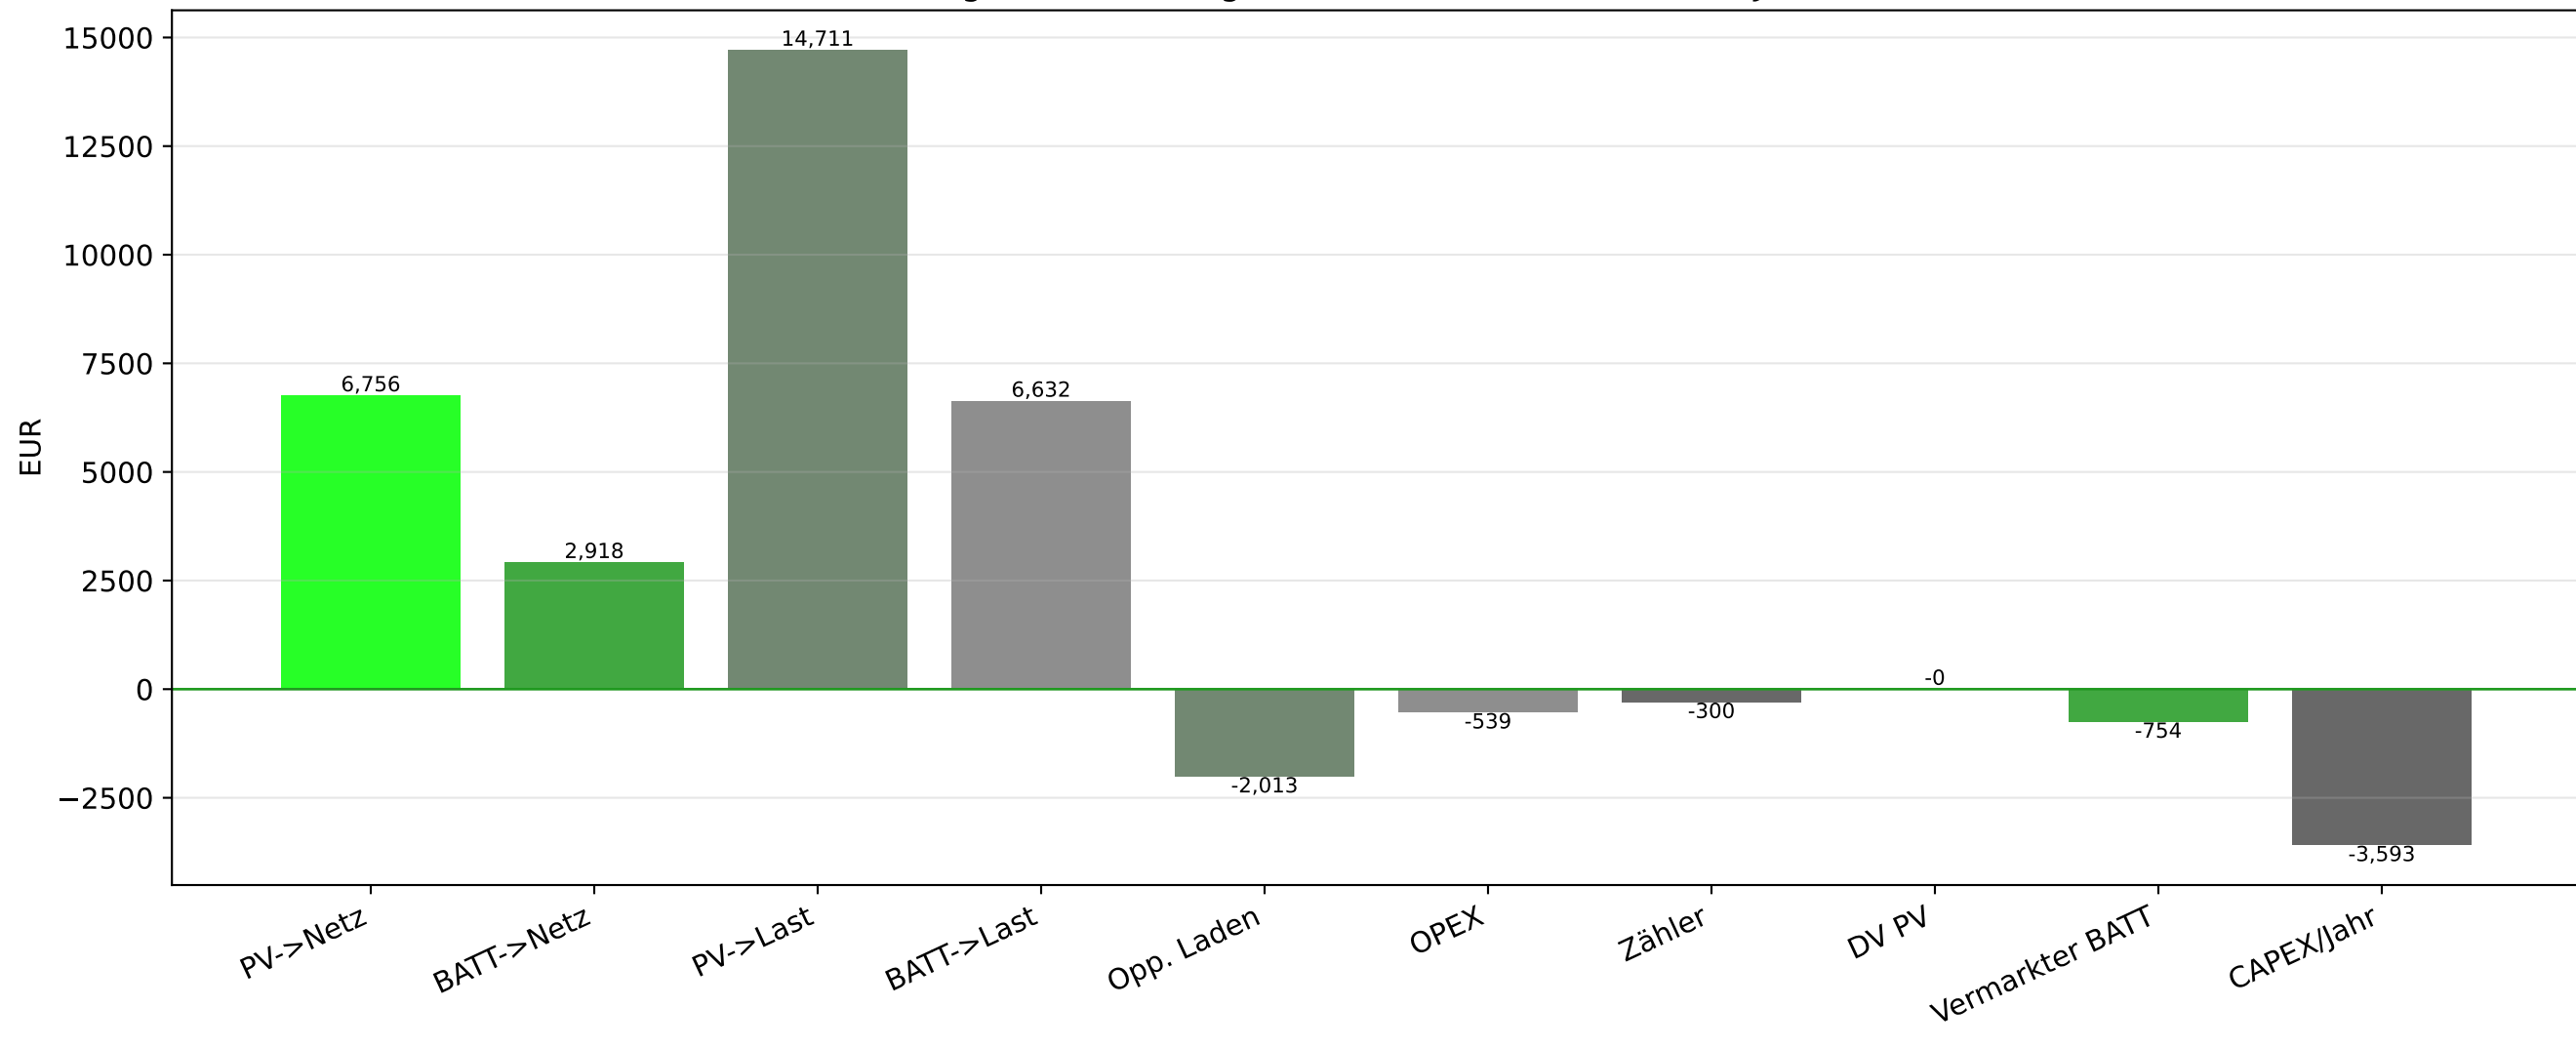

Jährliche Batterie-Cashflows Jahr 1 bis Jahr N

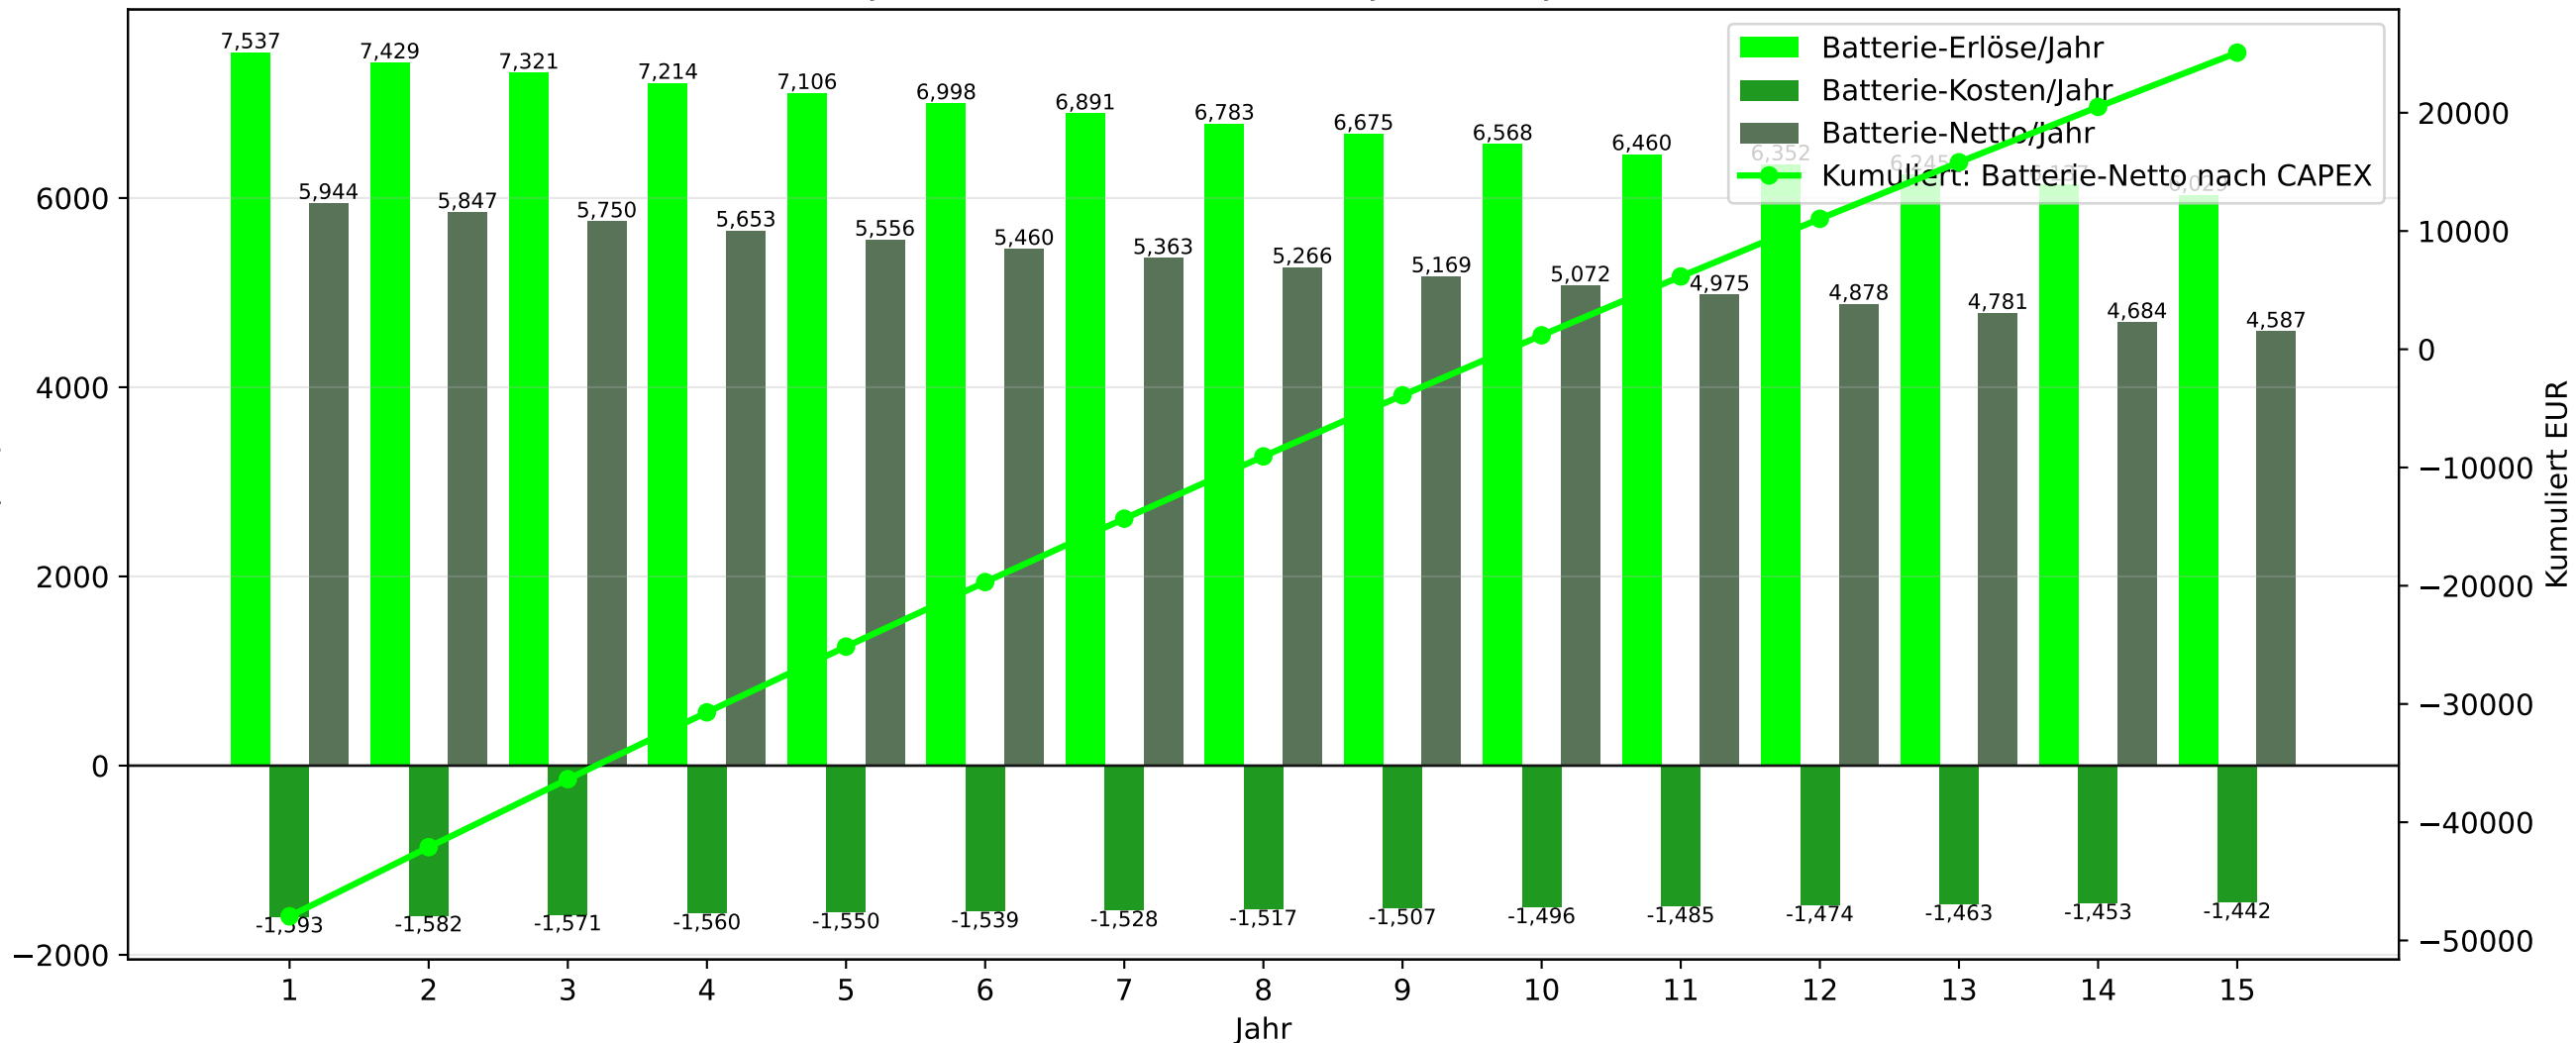

Batterie-Cashflow mit 6.0% Diskontierung (IRR-Hürde)

