

Simulationsbericht

Designvorlage: VORLAGE_Ausführungsbeschreibung_PVA_Kunde1.docx

Word-Vorlage erkannt (.docx).

Projektstandort:

Adresse:

Anlagenparameter

Anlagengröße in kWp: 312.00

Größe BESS in kWh: 193.22

Wärmeentwicklung (WR):

Geräuschentwicklung (WR) in dB:

Ansprechpartner

empact Ansprechpartner:

Telefon:

Mail:

Objektbetreuer (Kunde) Ansprechpartner:

Telefon:

Mail:

Projekt- und Anlagenparameter

Feld	Wert
Projektstandort	
Adresse	
Anlagenparameter	Überschrift
Anlagengröße in kWp	312.00
Wechselrichter	
Module	
Unterkonstruktion	Aerocompact SN2plus
Statische Prüfung Dachfläche	Noch ausstehend
Zusage Netzanschluss	offen
Wärmeentwicklung (WR)	
Geräuschentwicklung (WR) in dB	
Ansprechpartner	Ansprechpartner:
empact	Telefon:
	Ansprechpartner:
Objektbetreuer (Kunde)	Telefon:
	Mail:


Kennzahlen

Kennzahl	Wert
E_opt	193.22206
P_opt	96.611028
annual_delta	3647.4981197252564
total_delta	49241.22461629096
storage_cost	44441.0738
objective	4800.150816290807


Erlöse und Kosten

Kategorie	EUR_pro_Jahr
Erlös PV->Netz	7995.1581542061485
Erlös BATT->Netz	3822.7608157842787
Erlös PV->Last	15685.894805560003
Erlös BATT->Last	2229.0623767118004
Kosten Opp. Laden	-507.4932701073262
Kosten OPEX	-444.4107379999991
Kosten Zähler	-299.99999999999955
Kosten DV PV	-720.0
Kosten Vermarkter BATT	-554.4329922388754
Kosten CAPEX/Jahr	-2962.7382533333334


SOC über 14 Tage ab 2024-07-01

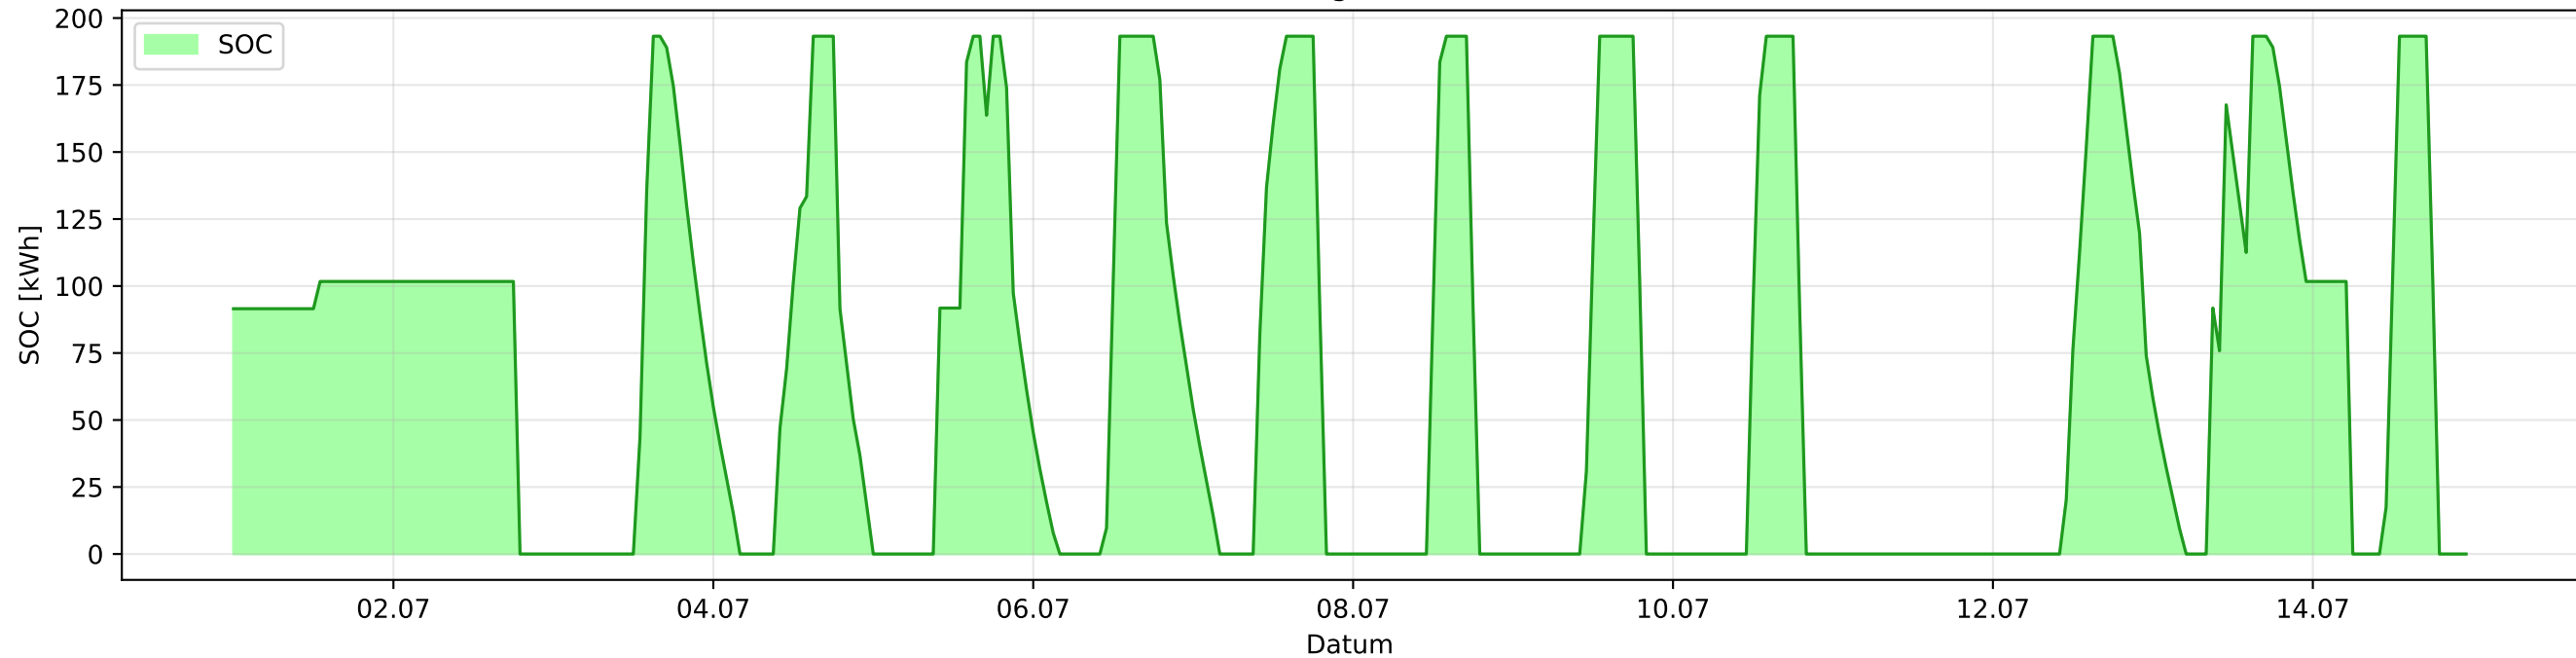


Gemittelte Lade-/Entladezeiten pro Tag

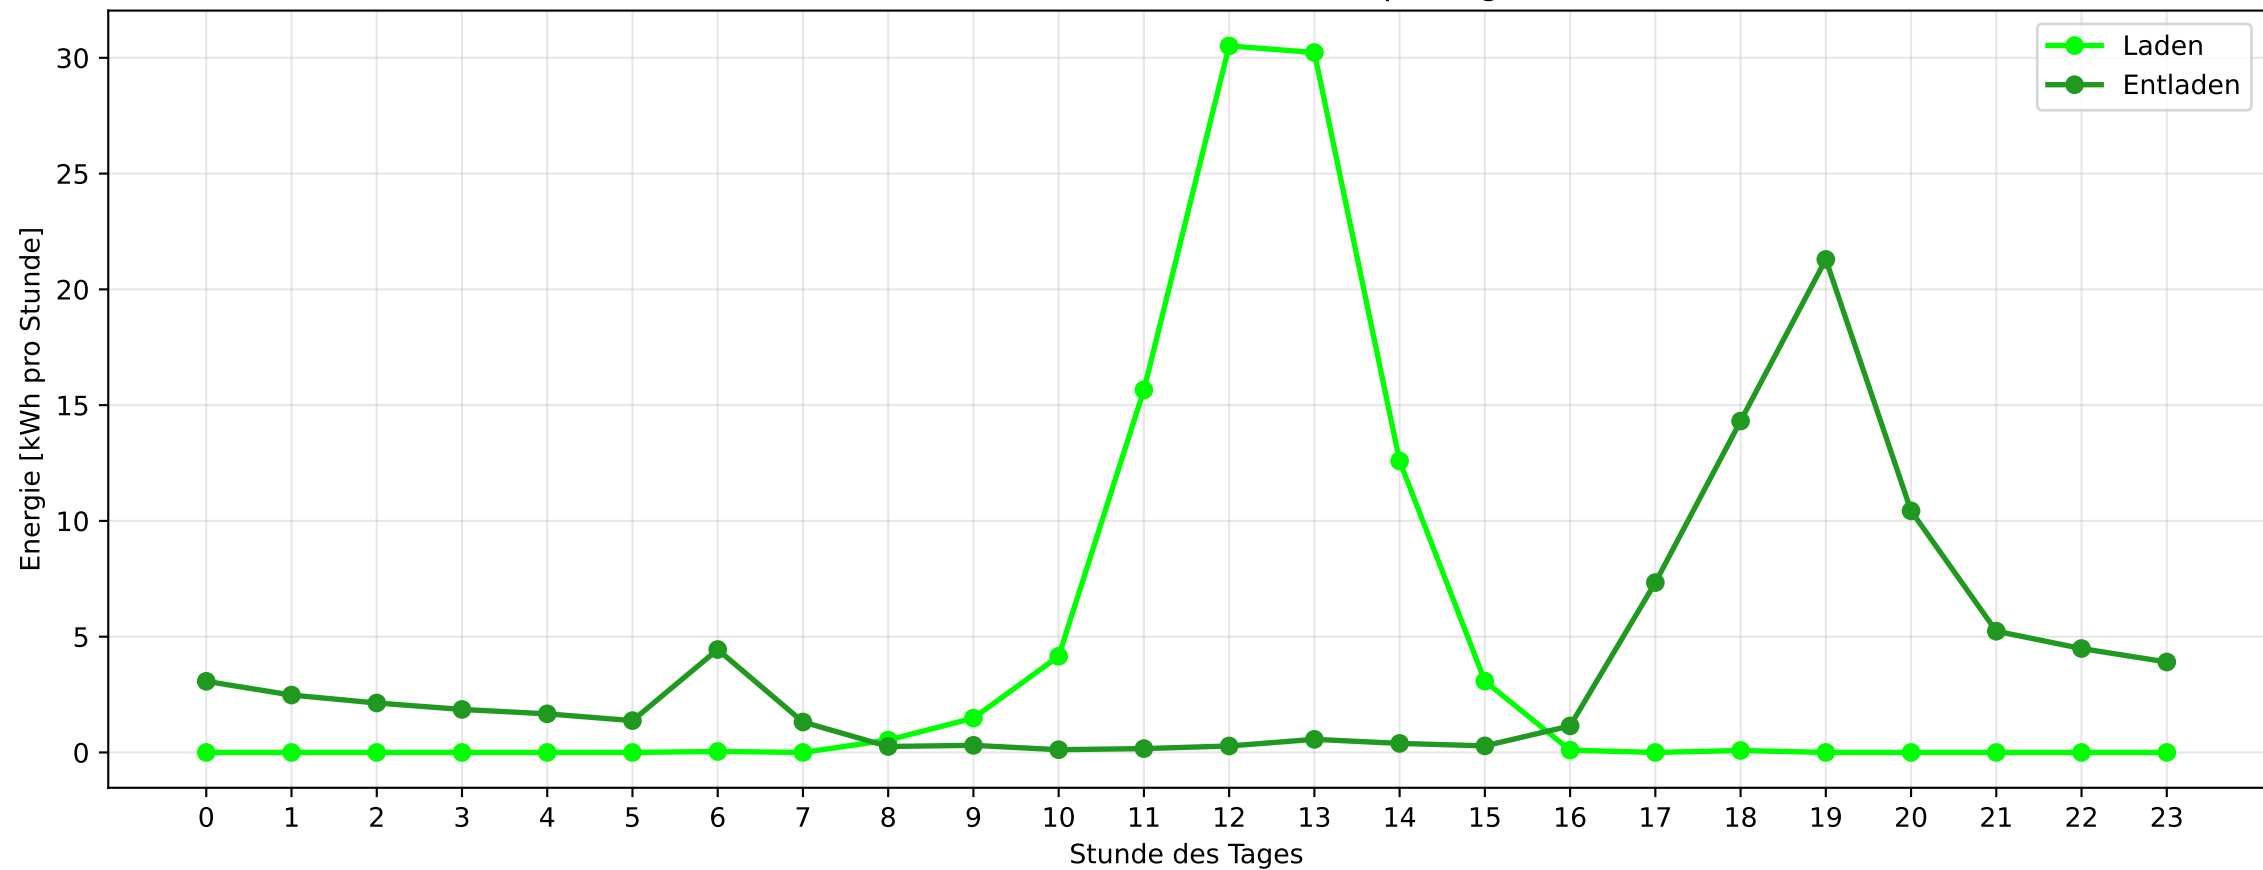


Aufteilung der PV-Erzeugung

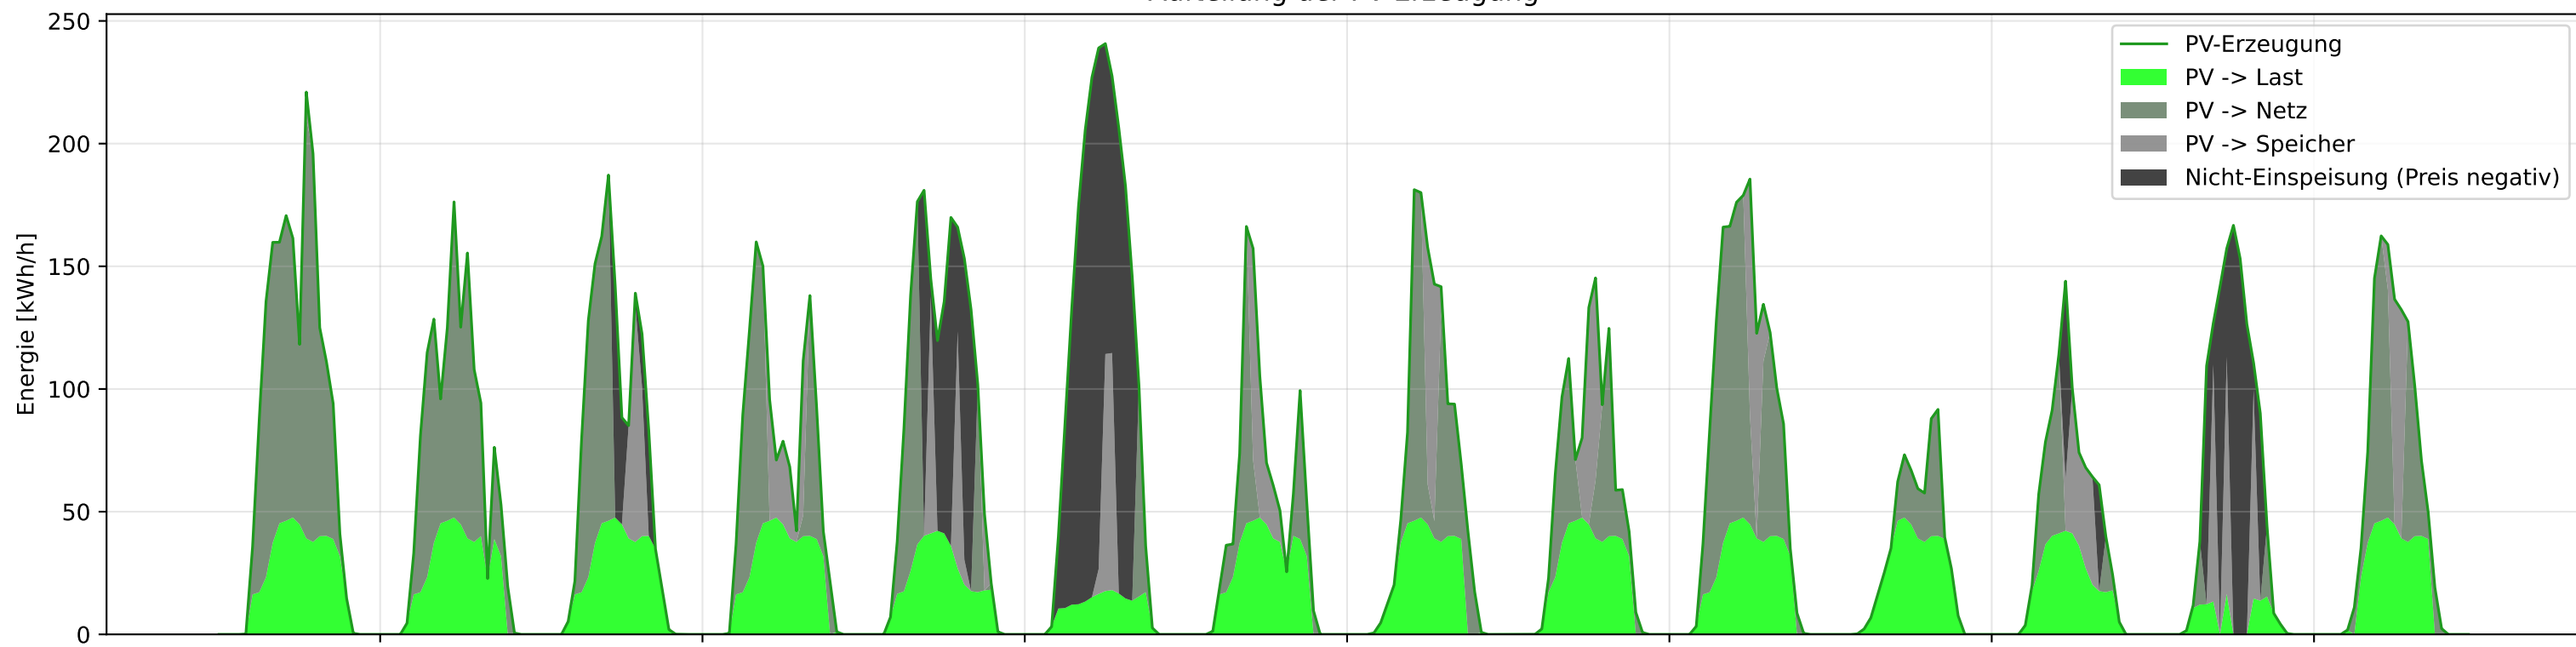


Lastdeckung und Einspeisung

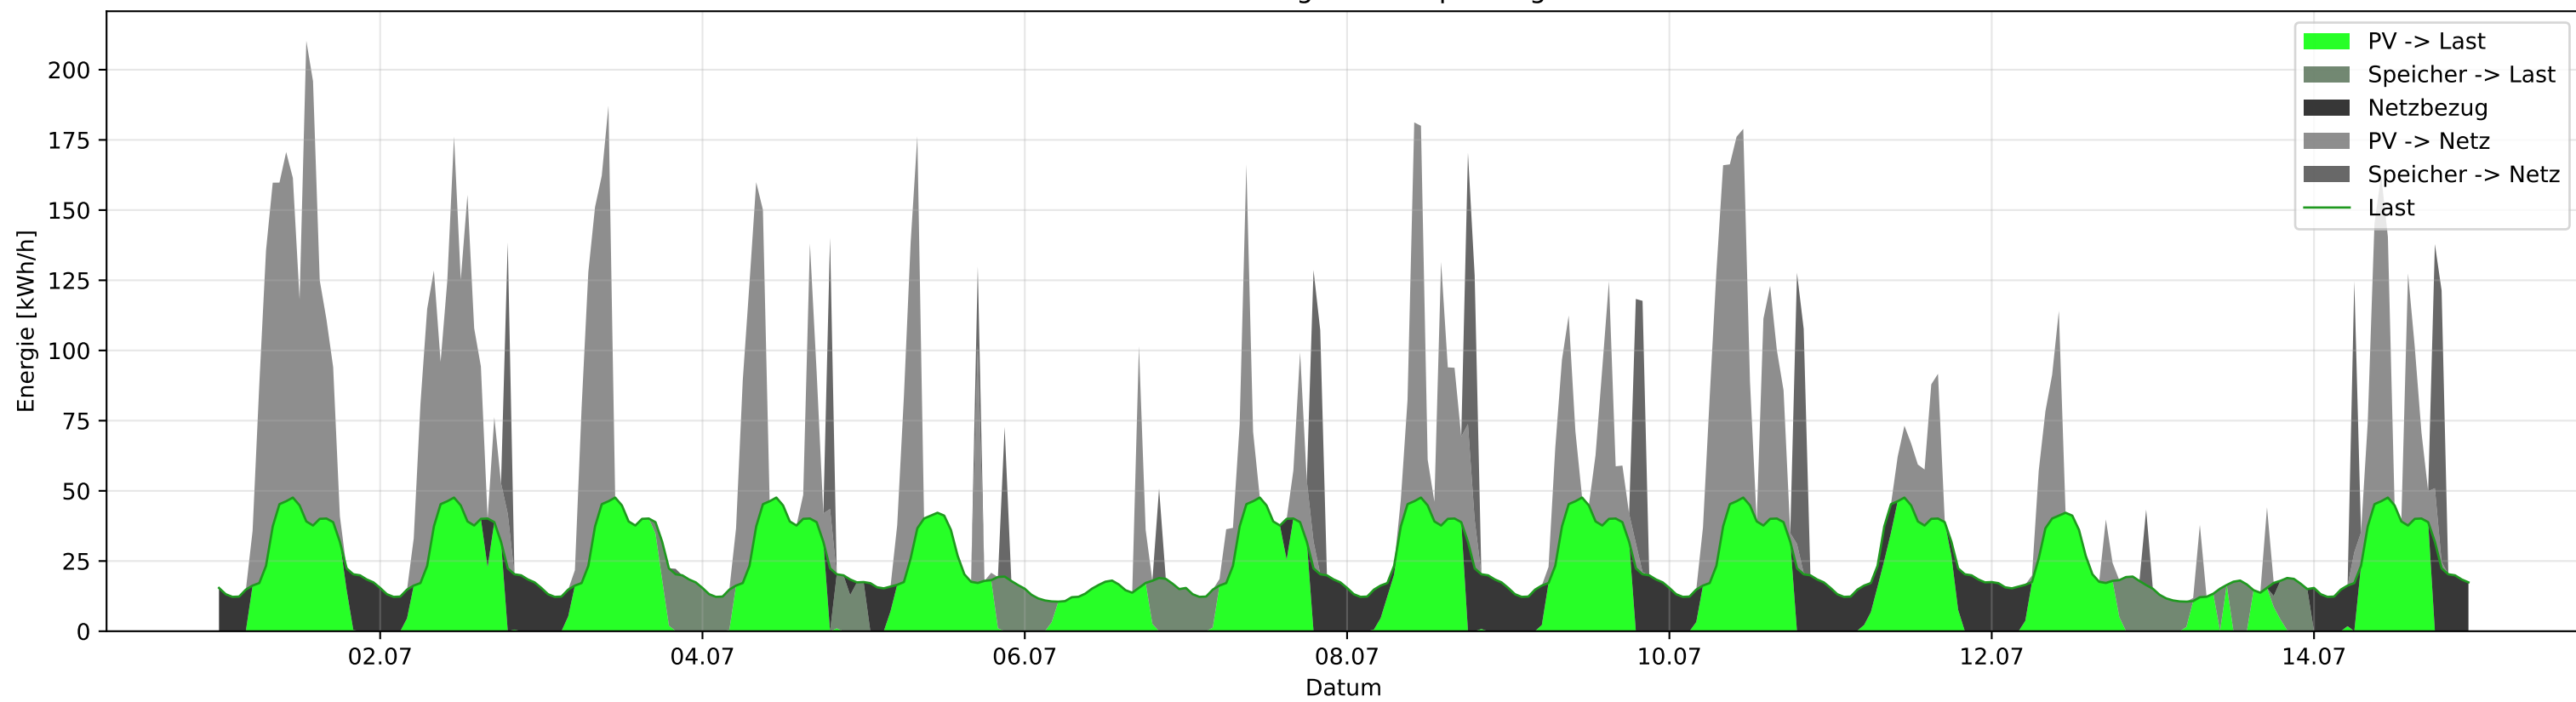


Last, Eigenverbrauch, Einspeisung und BESS-Ladung

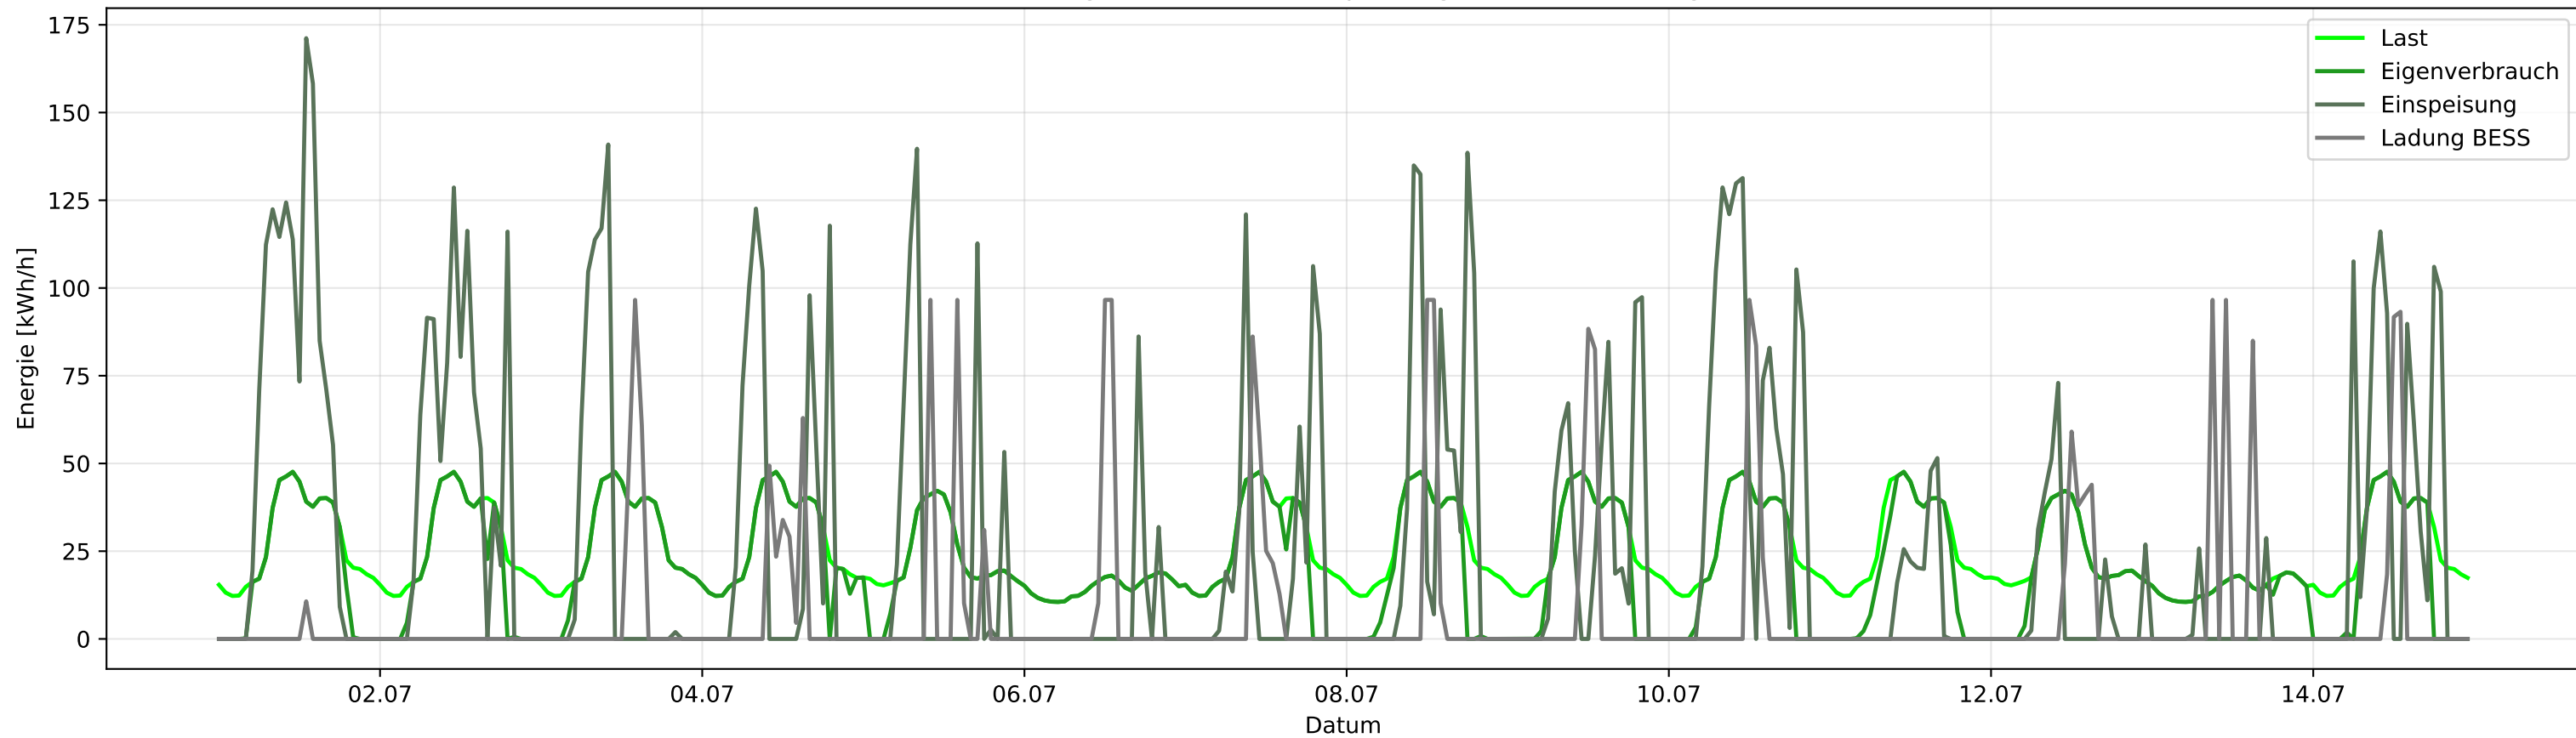


Aufteilung der Speicherentladung (Zeitverlauf)

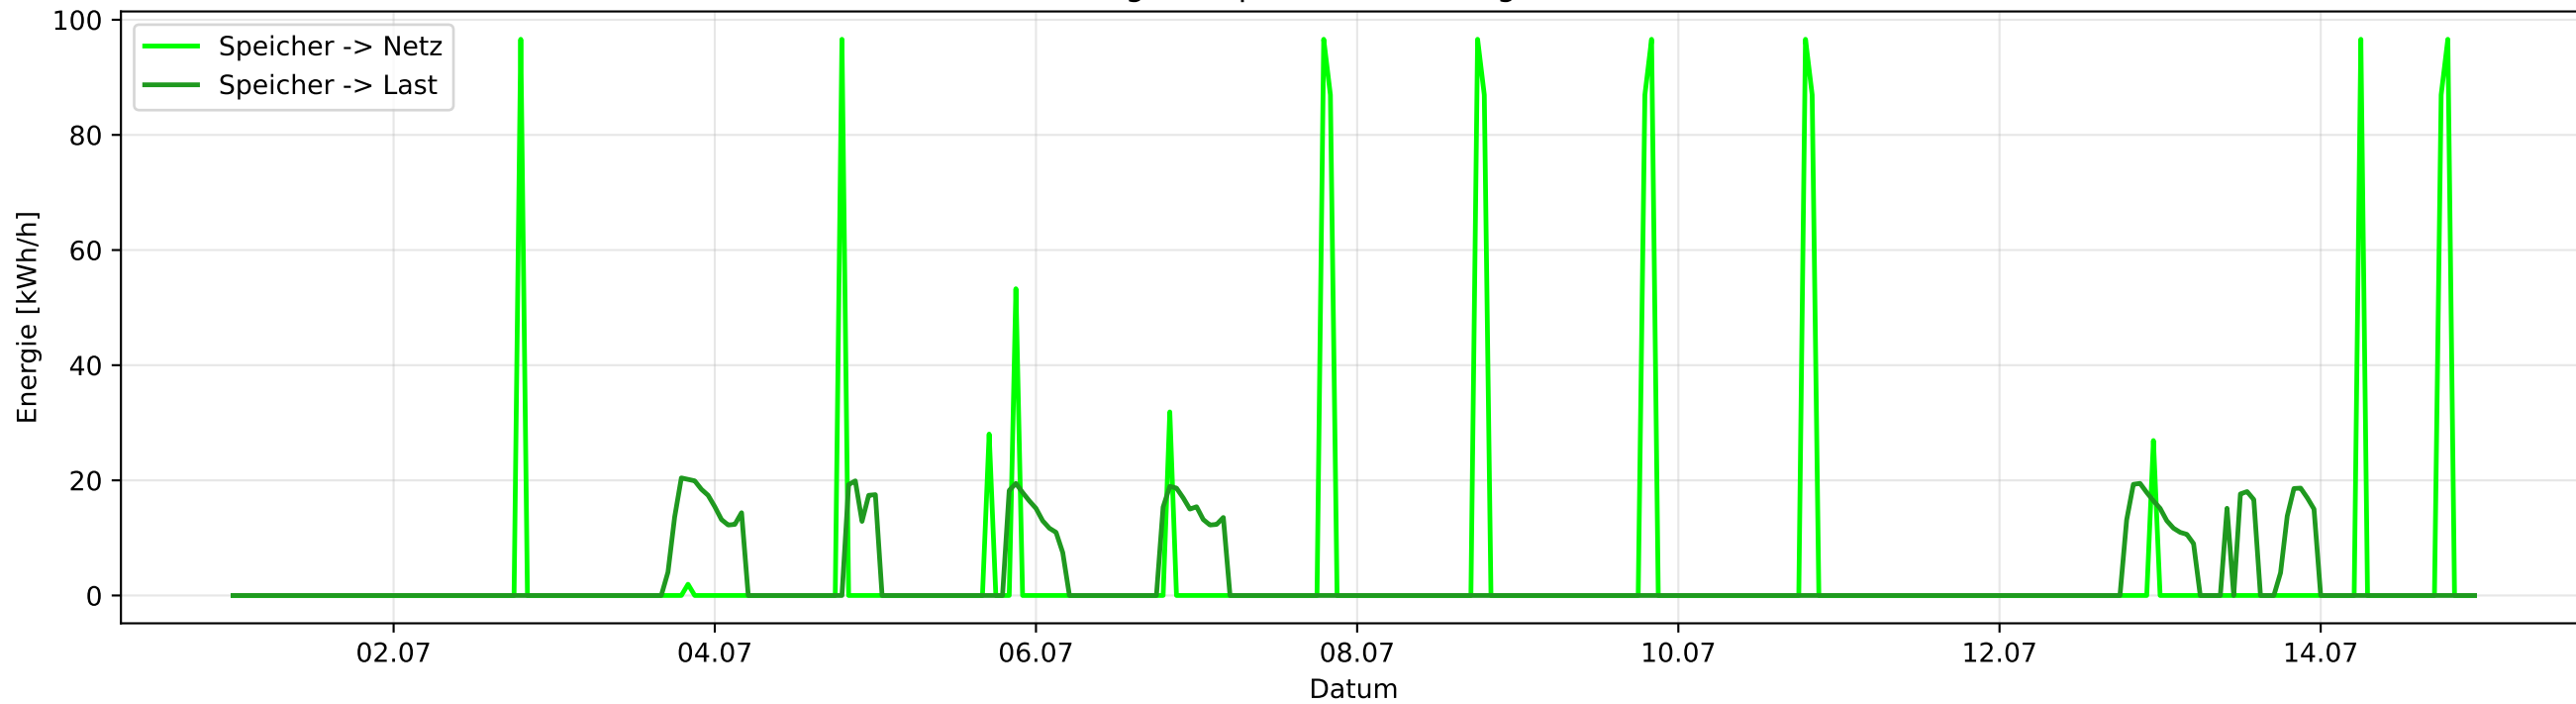


Aufteilung der Speicherentladung (Jahressumme)

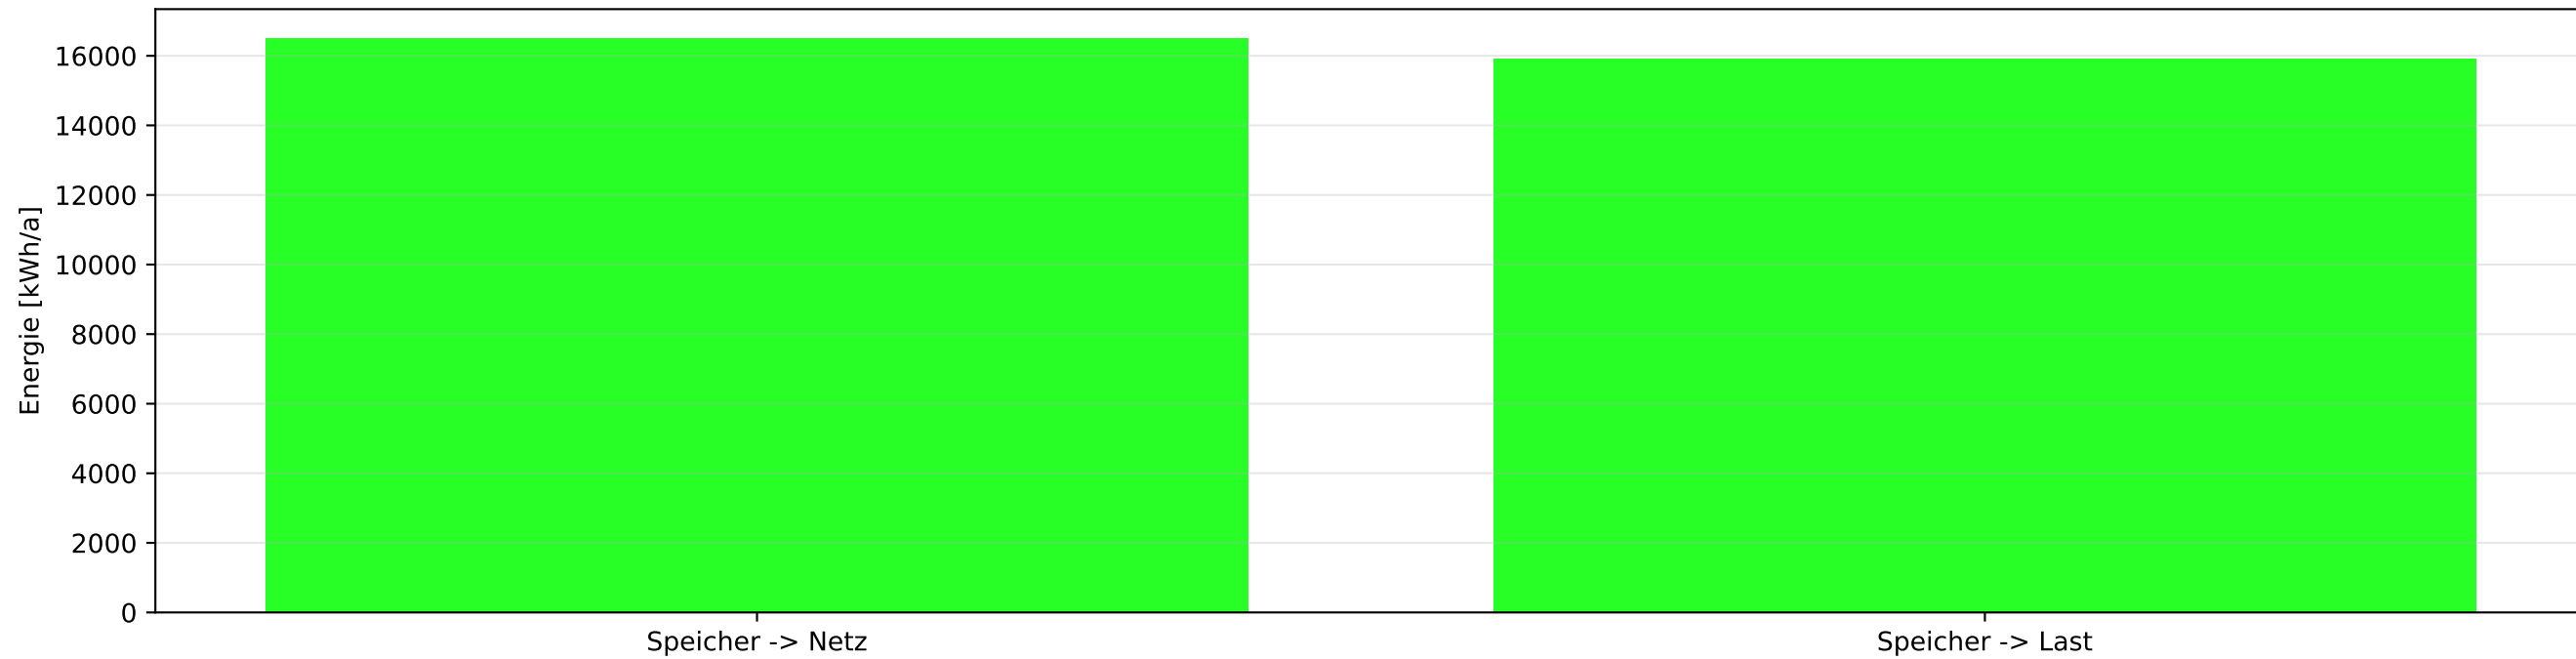


BESS Erlöse und Kosten als Fläche (14 Tage ab 2024-07-01)

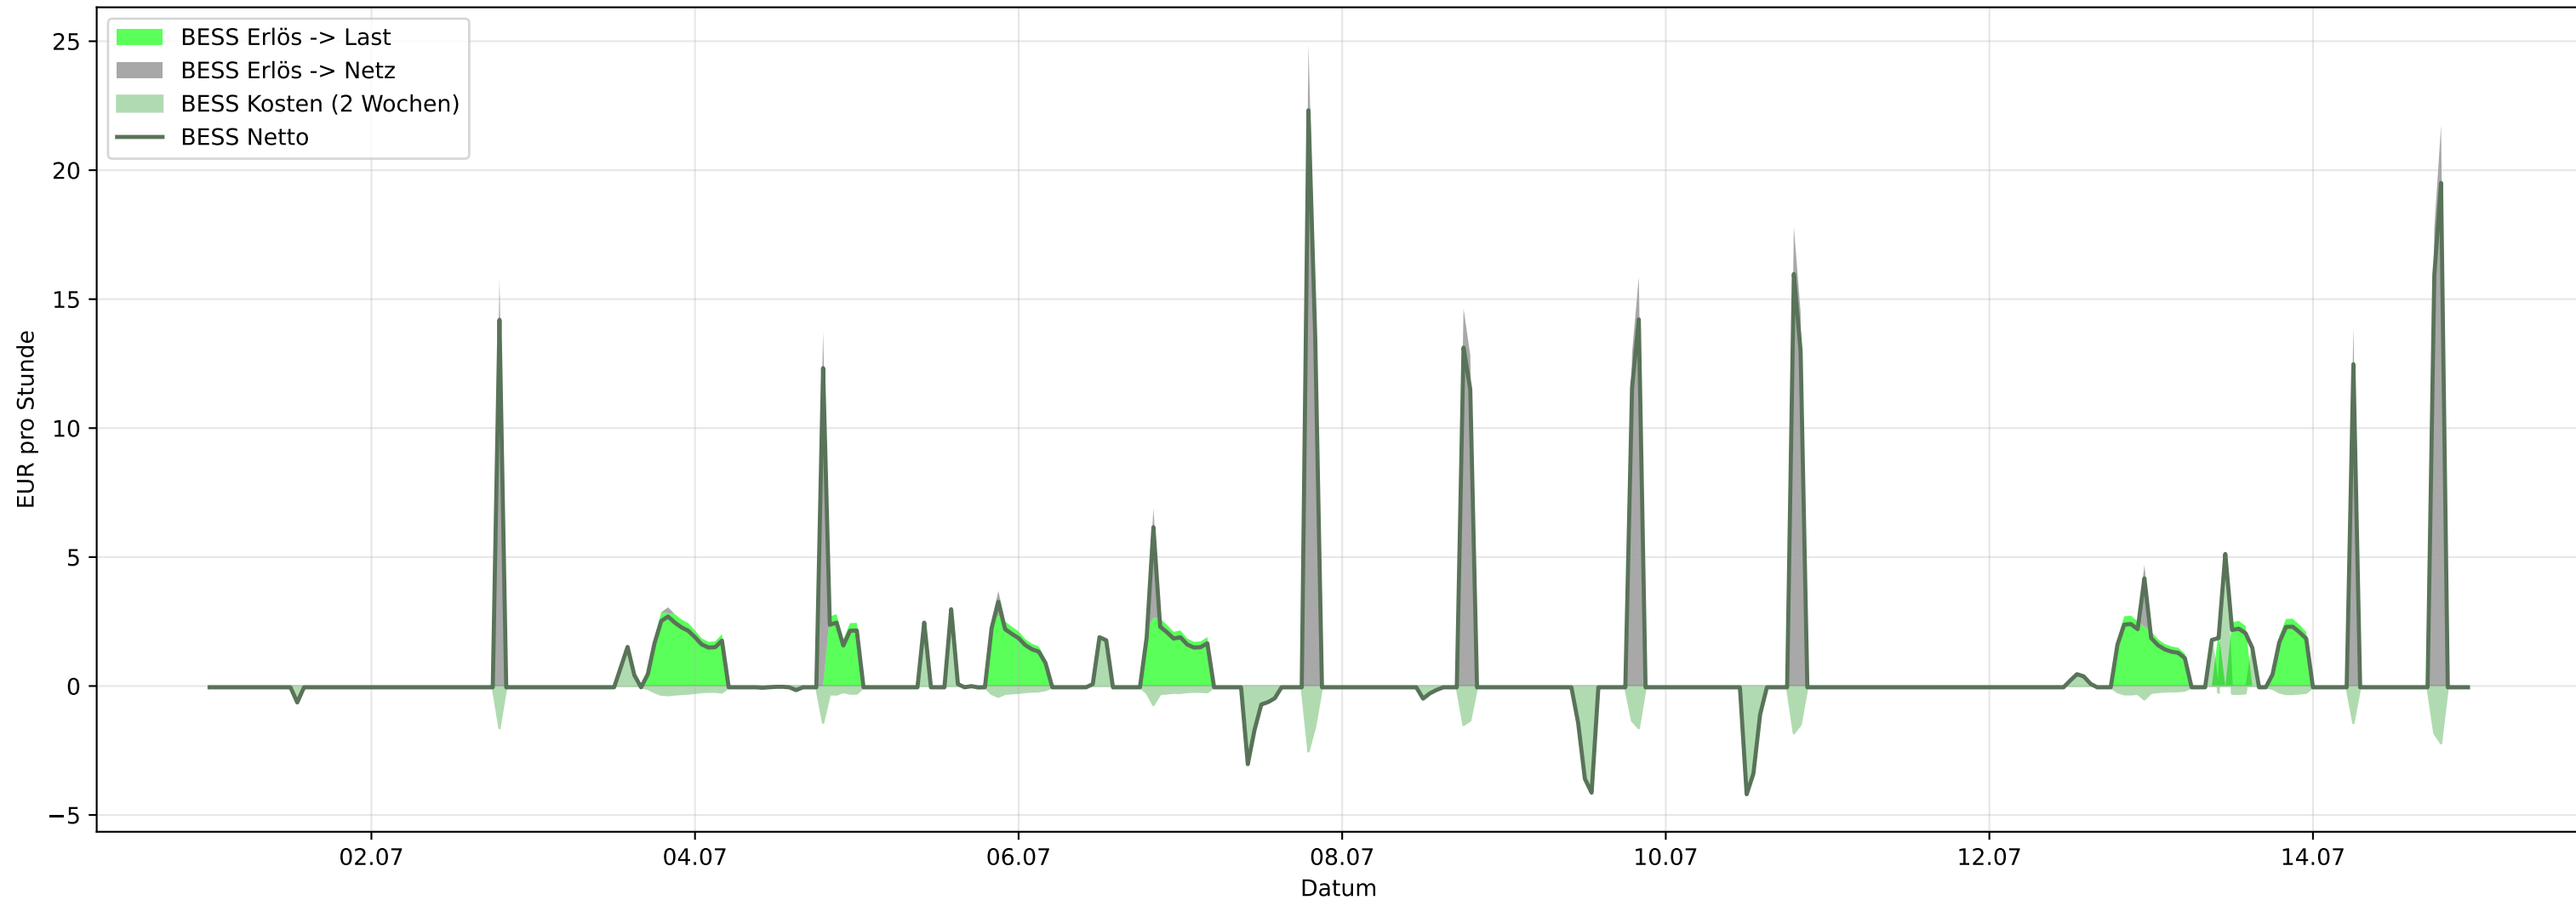

Gegenüberstellung aller Erlös- und Kostenarten (Jahr)

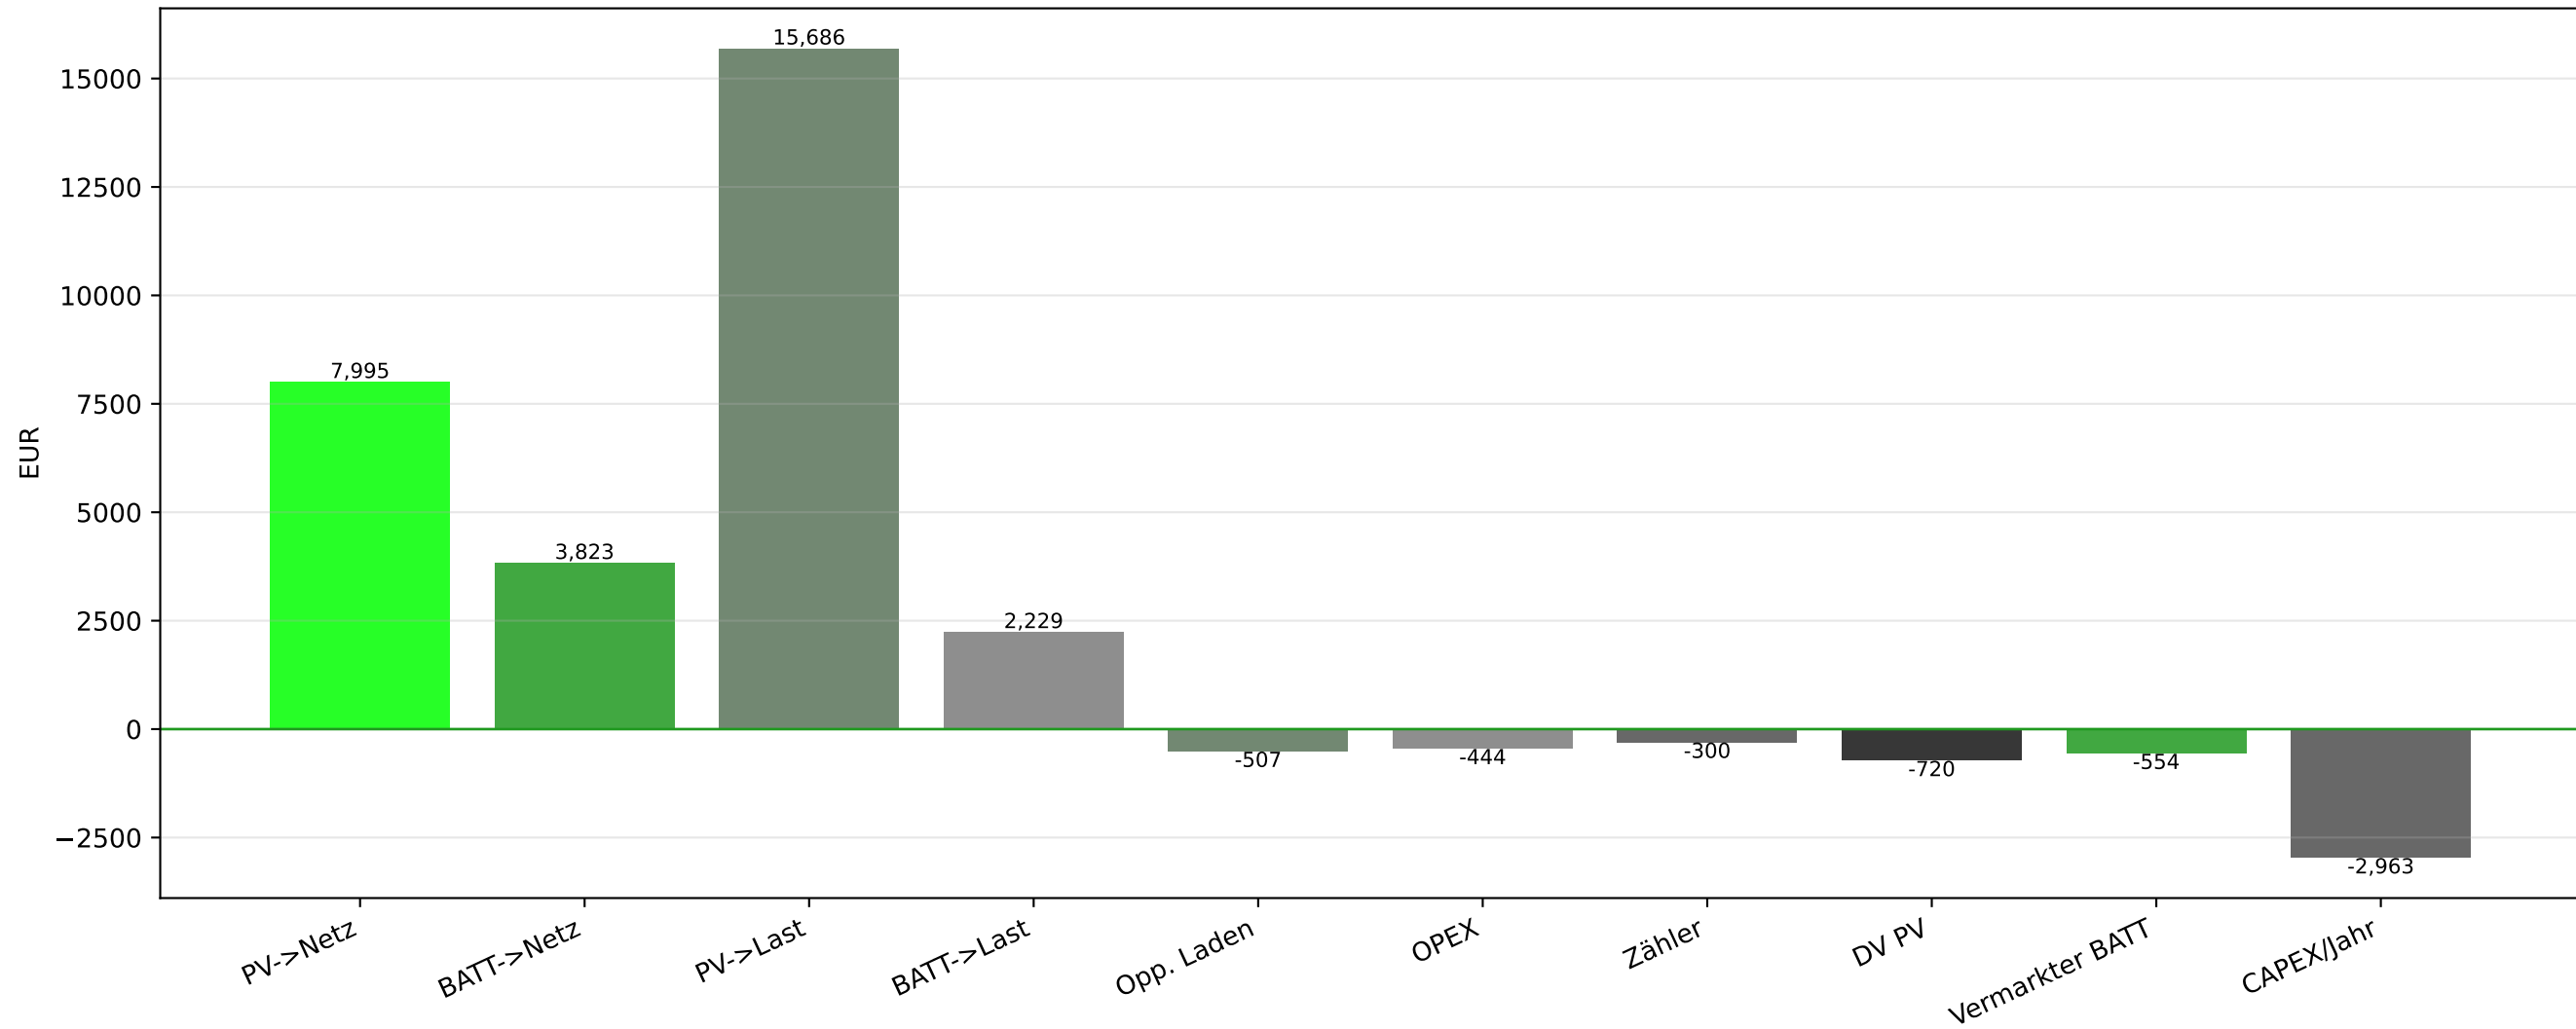

Kumulierte Erlöse nach Erlösart

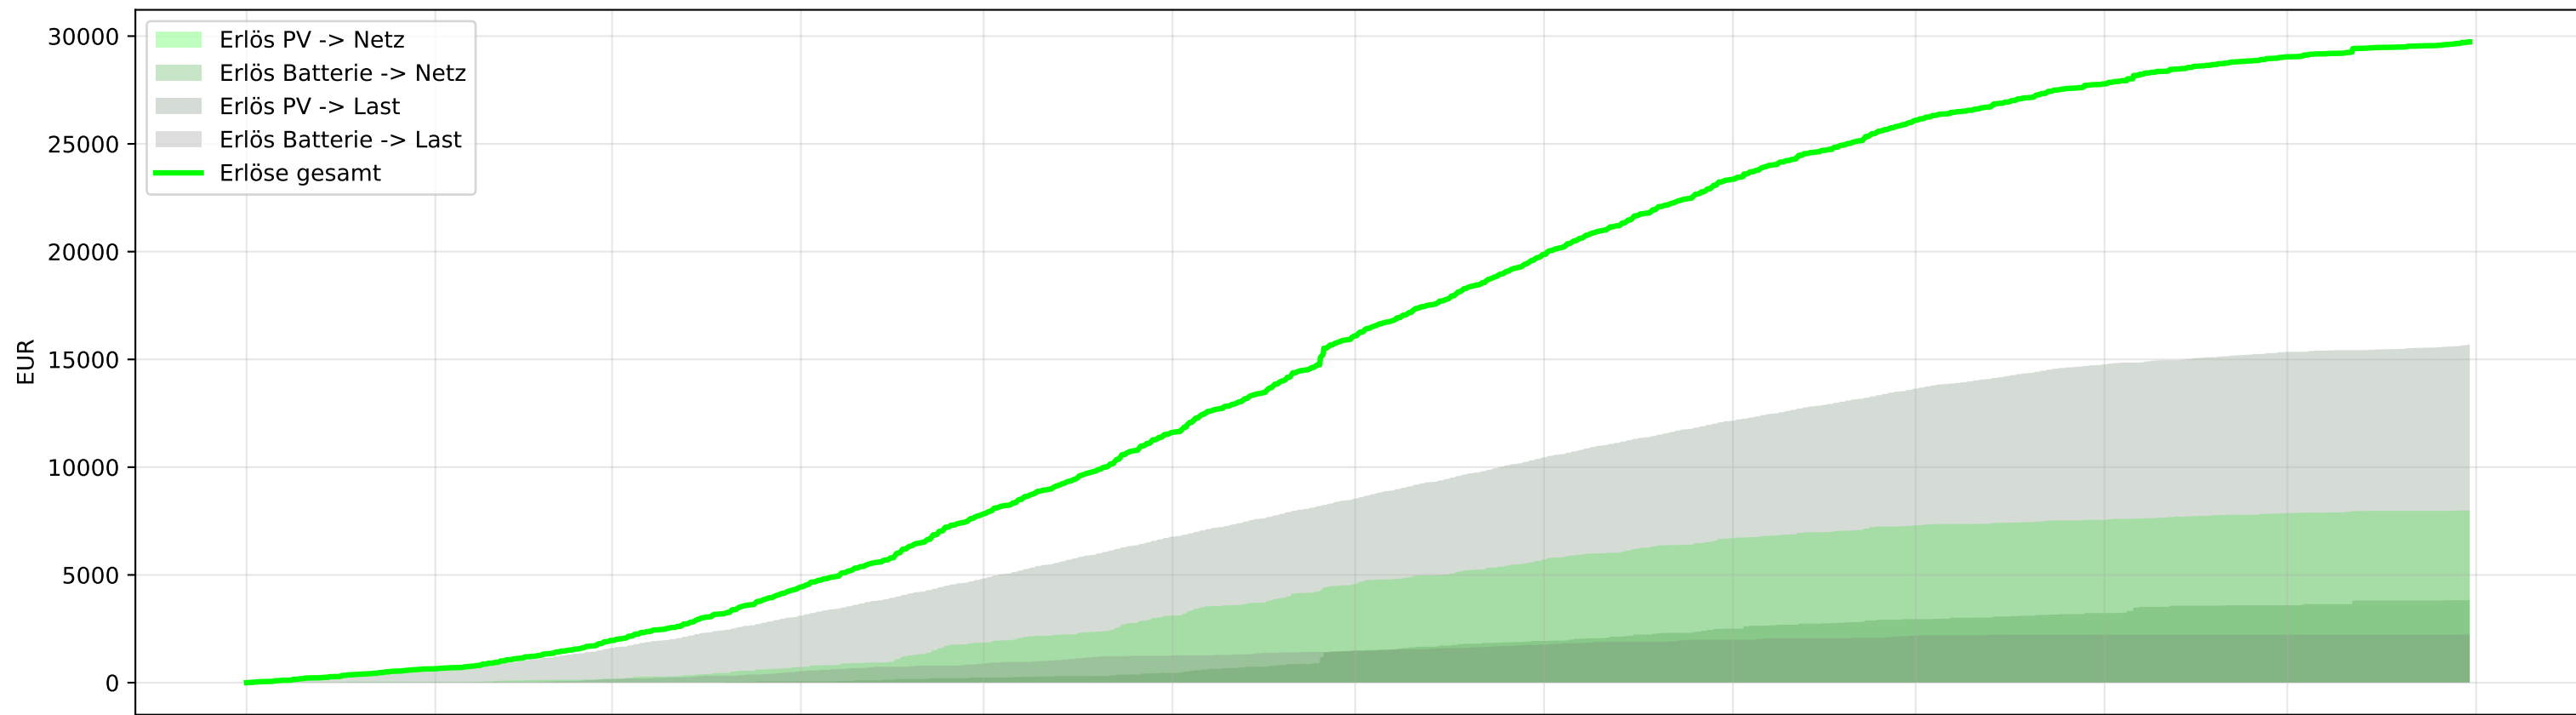

Kumulierte Kosten nach Kostenart

