

Simulationsbericht

Designvorlage: VORLAGE_Ausführungsbeschreibung_PVA_Kunde1.docx

Word-Vorlage erkannt (.docx).

Projektstandort:

Adresse:

Anlagenparameter

Anlagengröße in kWp: 400.00

Größe BESS in kWh: 21.83

Wärmeentwicklung (WR):

Geräuschentwicklung (WR) in dB:

Ansprechpartner

empact Ansprechpartner:

Telefon:

Mail:

Objektbetreuer (Kunde) Ansprechpartner:

Telefon:

Mail:

Projekt- und Anlagenparameter

Feld	Wert
Projektstandort	
Adresse	
Anlagenparameter	Überschrift
Anlagengröße in kWp	400.00
Wechselrichter	
Module	
Unterkonstruktion	Aerocompact SN2plus
Statische Prüfung Dachfläche	Noch ausstehend
Zusage Netzanschluss	offen
Wärmeentwicklung (WR)	
Geräuschentwicklung (WR) in dB	
Ansprechpartner	Ansprechpartner:
empact	Telefon:
	Ansprechpartner:
Objektbetreuer (Kunde)	Telefon:
	Mail:

Kennzahlen

Kennzahl	Wert
E_opt	21.832287
P_opt	10.916144
annual_delta	256.52631820166425
total_delta	3463.1052957224674
storage_cost	4148.13453
objective	-685.0292342764133


Cashflow Jahr 1 bis Jahr N

Jahr	Faktor_Degradatio	Batterie_Erloese_E	Batterie_Kosten_E	Batterie_Netto_Jah	Kumulierter_Batter	Kumulierter_Netto
1.0	1.0	474.85021918961	388.96636721896	85.883851970651	85.883851970651	-4062.25067802934
2.0	0.9857142857142	468.06664462976	388.28800976297	79.778634866784	165.66248683743	-3982.47204316256
3.0	0.9714285714285	461.28307006990	387.60965230699	73.673417762918	239.33590460035	-3908.79862539964
4.0	0.9571428571428	454.49949551005	386.93129485100	67.568200659051	306.90410525940	-3841.23042474059
5.0	0.9428571428571	447.71592095020	386.25293739502	61.462983555185	368.36708881459	-3779.76744118540
6.0	0.9285714285714	440.93234639035	385.57457993903	55.357766451318	423.72485526590	-3724.40967473409
7.0	0.9142857142857	434.14877183050	384.89622248305	49.252549347452	472.97740461336	-3675.15712538663
8.0	0.9	427.36519727065	384.21786502706	43.147332243585	516.12473685694	-3632.00979314305
9.0	0.8857142857142	420.58162271079	383.53950757107	37.042115139719	553.16685199666	-3594.96767800333
10.0	0.8714285714285	413.79804815094	382.86115011509	30.936898035853	584.10375003252	-3564.03077996747
11.0	0.8571428571428	407.01447359109	382.18279265910	24.831680931986	608.93543096450	-3539.19909903549
12.0	0.8428571428571	400.23089903124	381.50443520312	18.726463828120	627.66189479262	-3520.47263520737
13.0	0.8285714285714	393.44732447139	380.82607774713	12.621246724253	640.28314151688	-3507.85138848311
14.0	0.8142857142857	386.66374991154	380.14772029115	6.5160296203873	646.79917113726	-3501.33535886273
15.0	0.8	379.88017535168	379.46936283516	0.4108125165208	647.20998365378	-3500.92454634621


Erlöse und Kosten

Kategorie	EUR_pro_Jahr
Erlös PV->Netz	12648.280137768887
Erlös BATT->Netz	437.9533341809599
Erlös PV->Last	16405.352312902
Erlös BATT->Last	112.56017936555003
Kosten Opp. Laden	-75.66329435689784
Kosten OPEX	-41.48134529999949
Kosten Zähler	-299.99999999999955
Kosten DV PV	-0.0
Kosten Vermarkter BATT	-47.48502191896121
Kosten CAPEX/Jahr	-276.542302


SOC über 14 Tage ab 2024-07-01

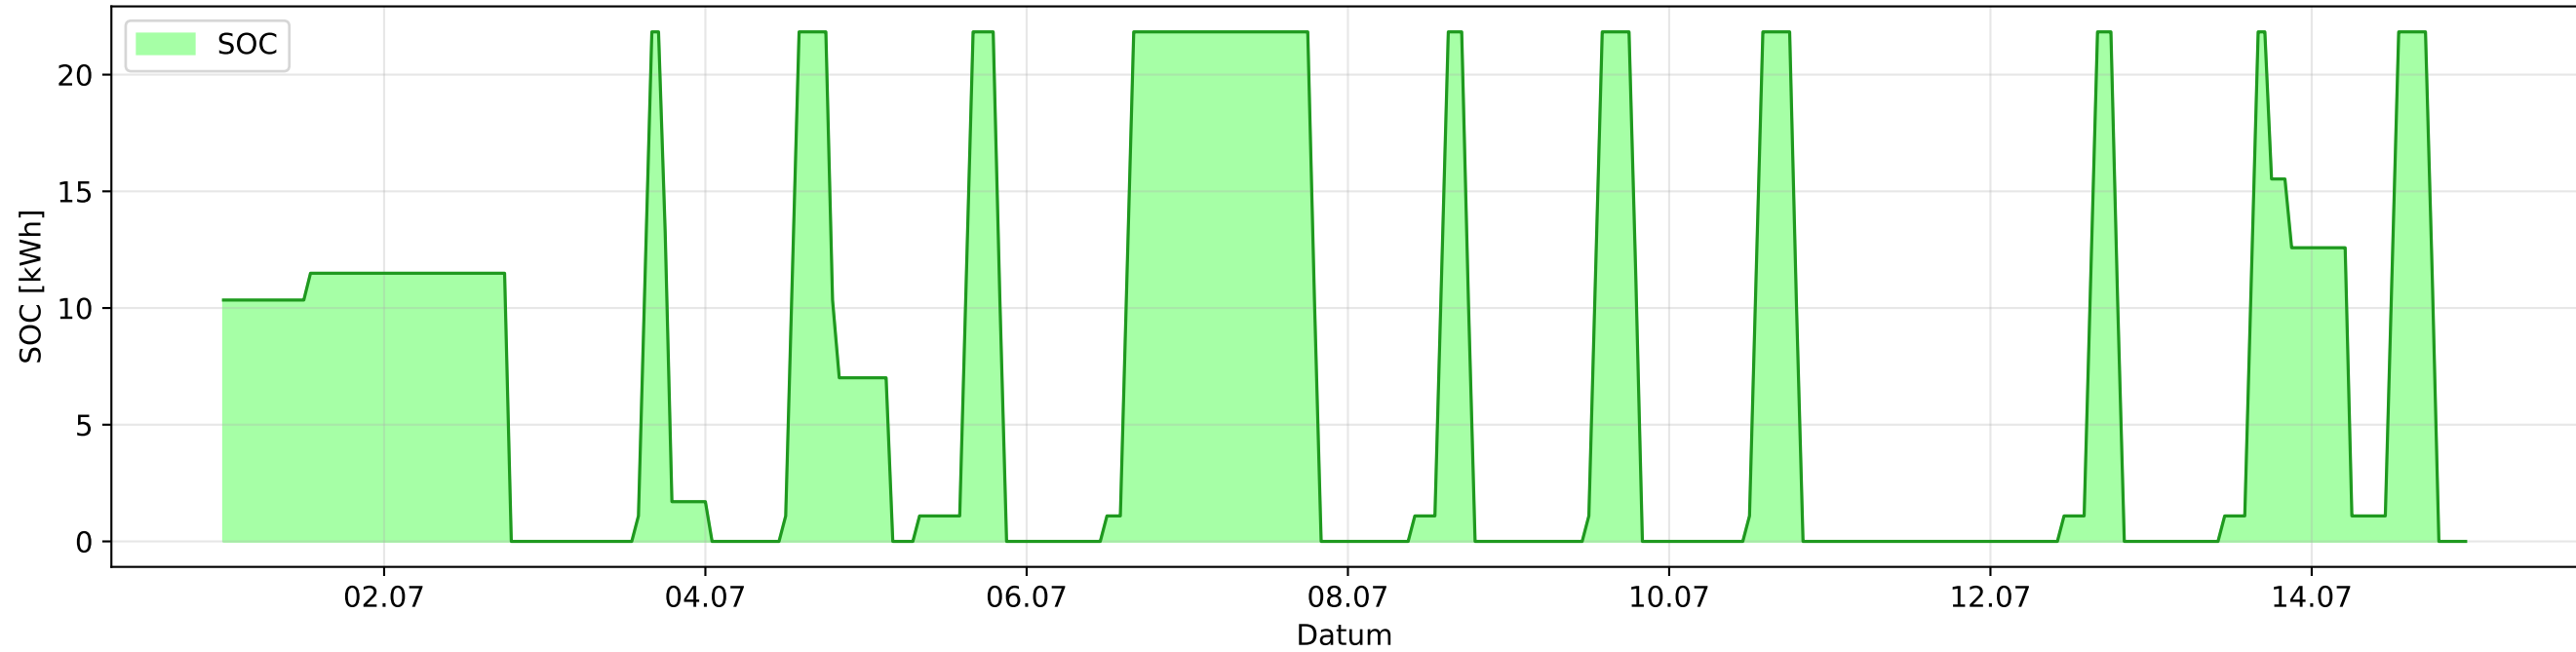


Gemittelte Lade-/Entladezeiten inkl. gemittelter Netz-Auspeicher- und Einspeicherpreise

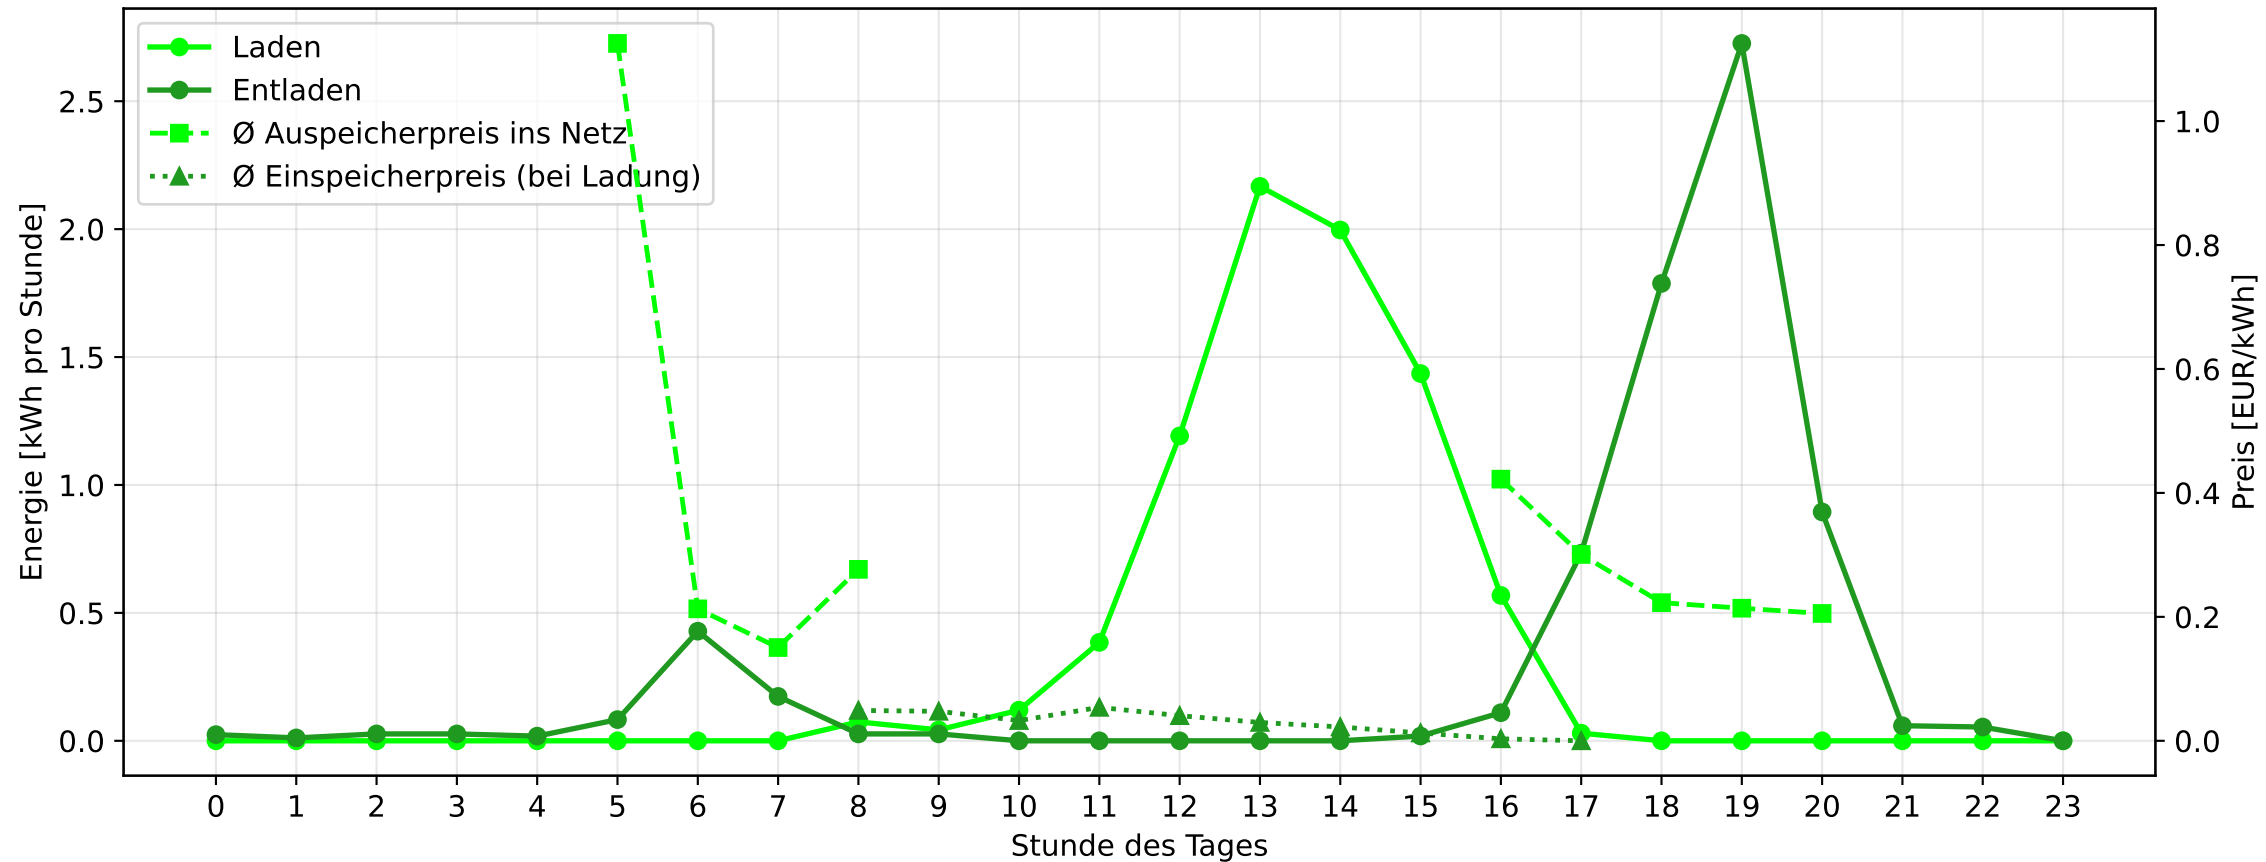


Über den Tag gemittelter Spotmarktpreis je Stunde

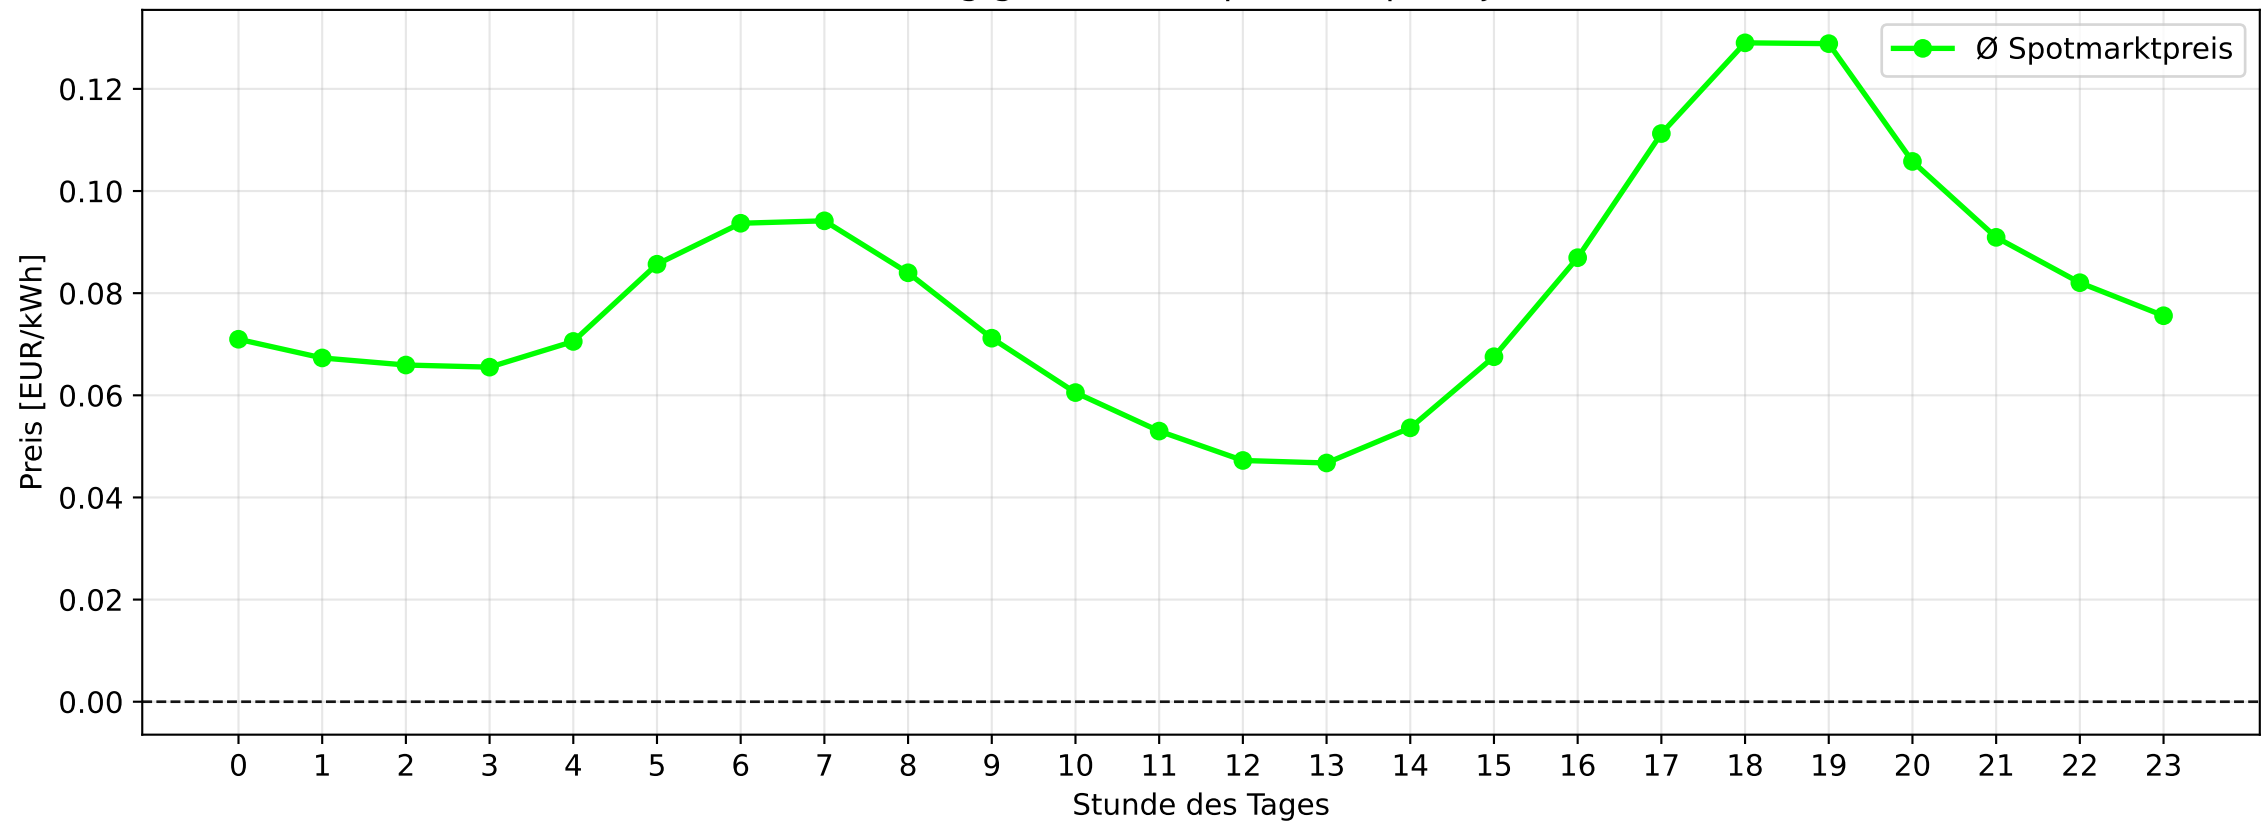


Ausspeicherpreise (BATT -> Netz): 14 Tage ab 2024-07-01

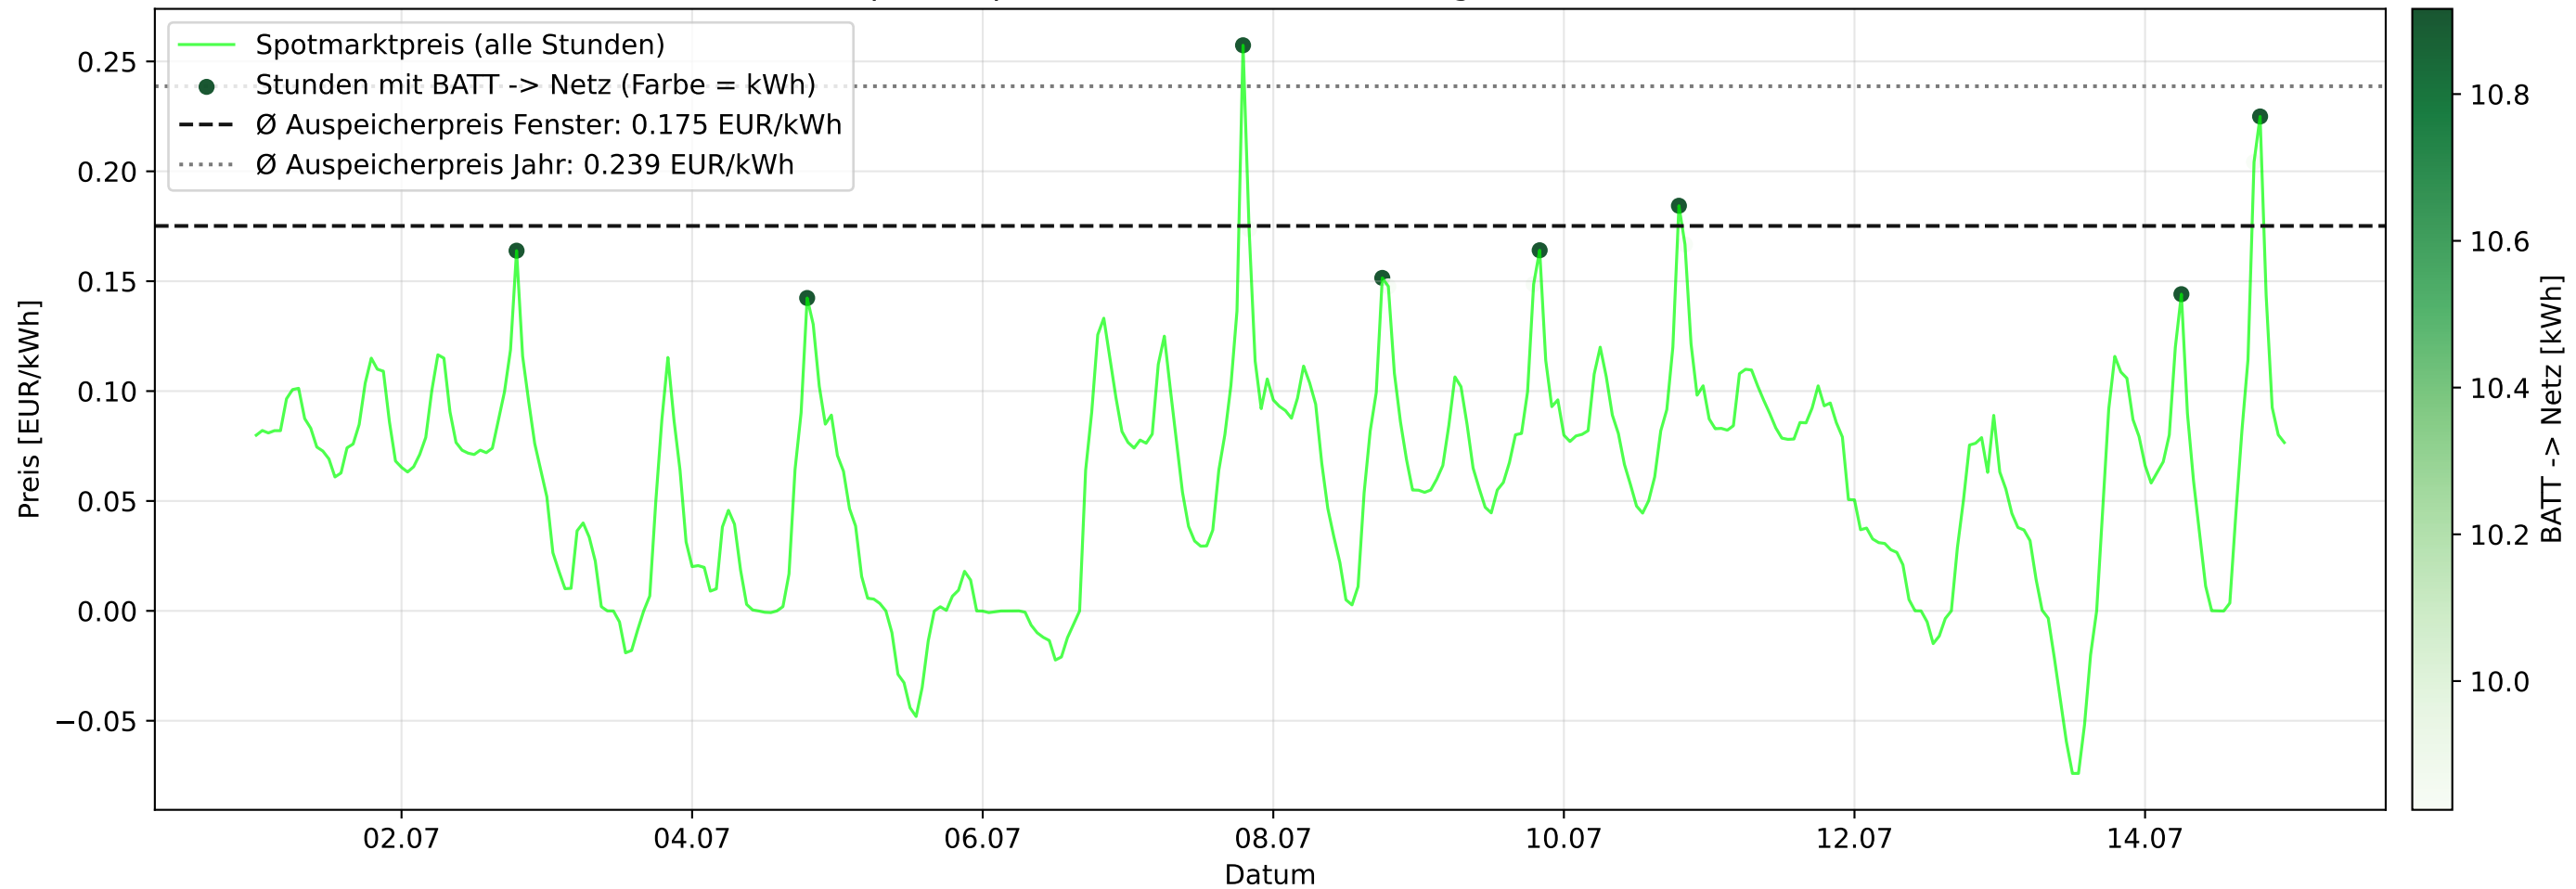


Ausspeicherpreise (BATT -> Netz): 14 Tage ab 2024-02-01

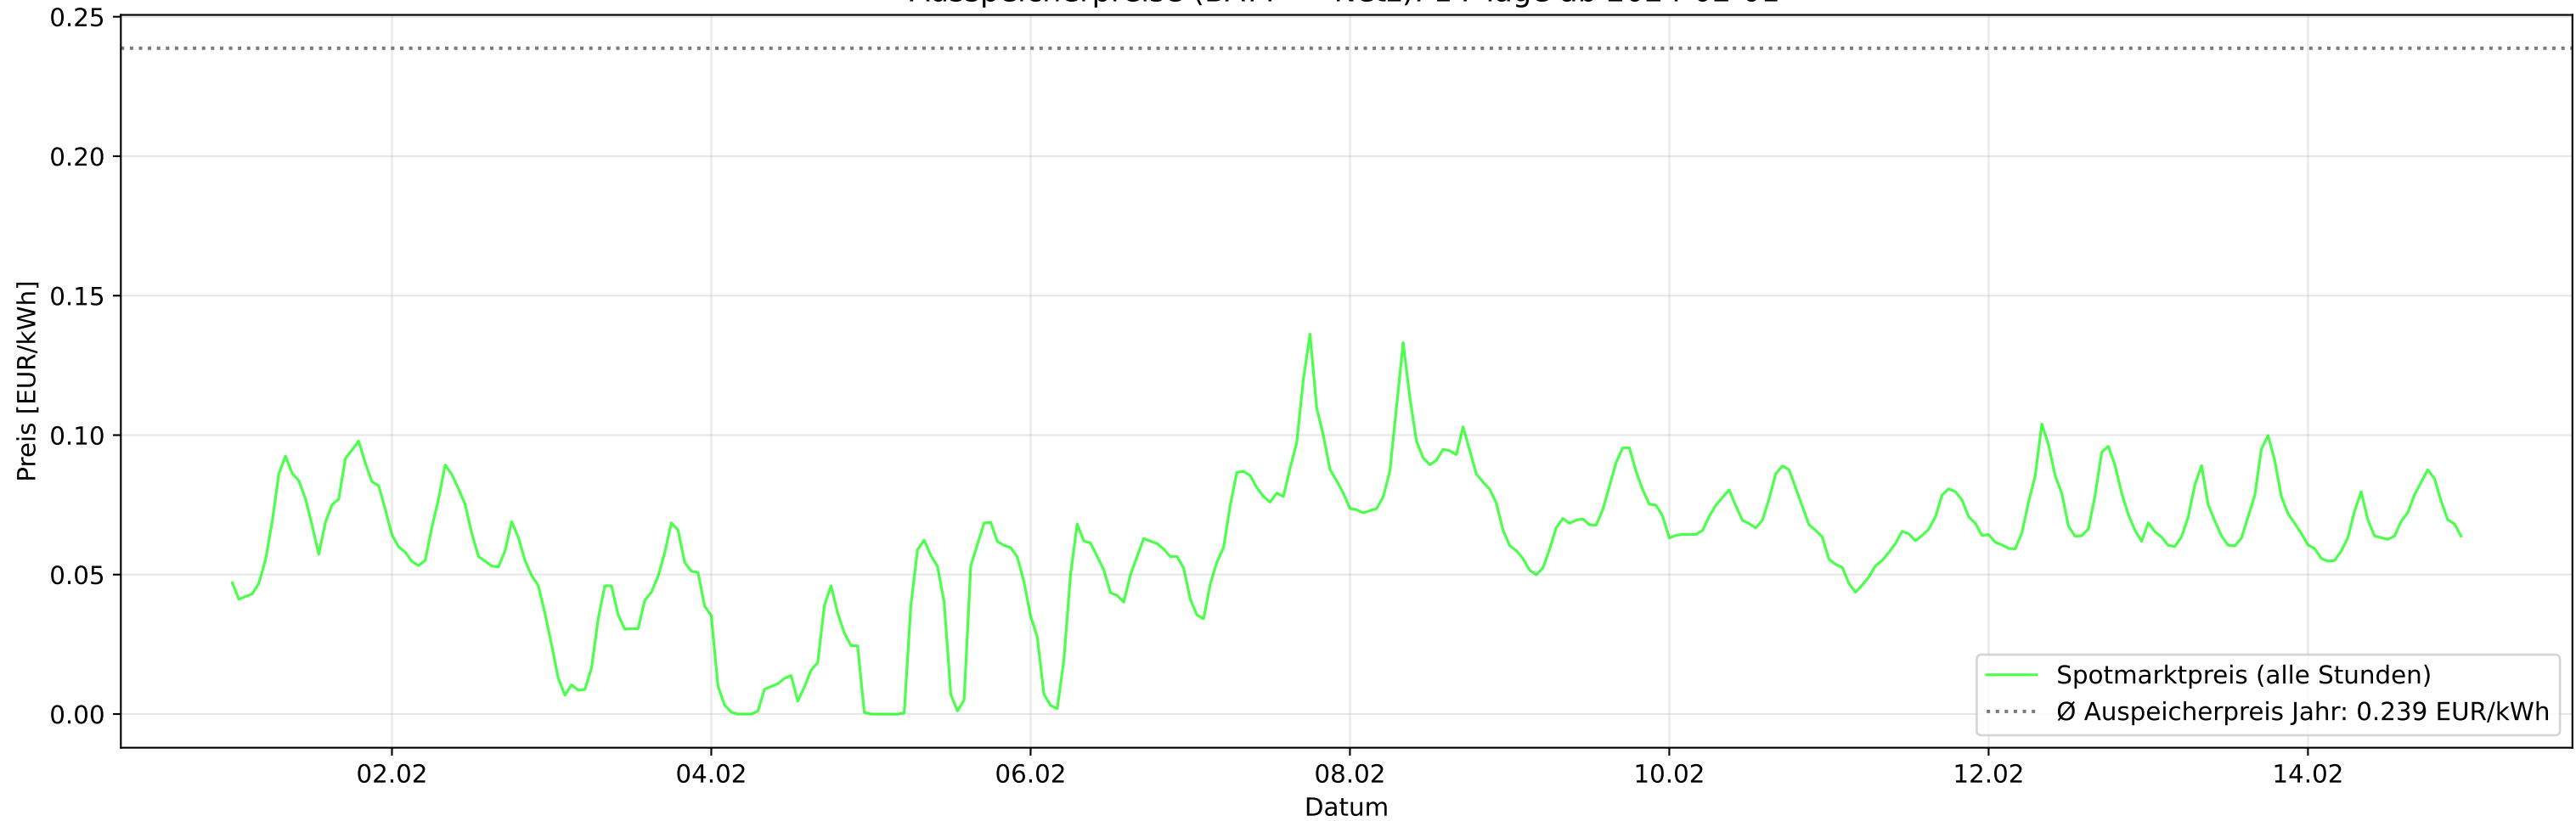


Gemittelte Batterie-Preise über die Laufzeit

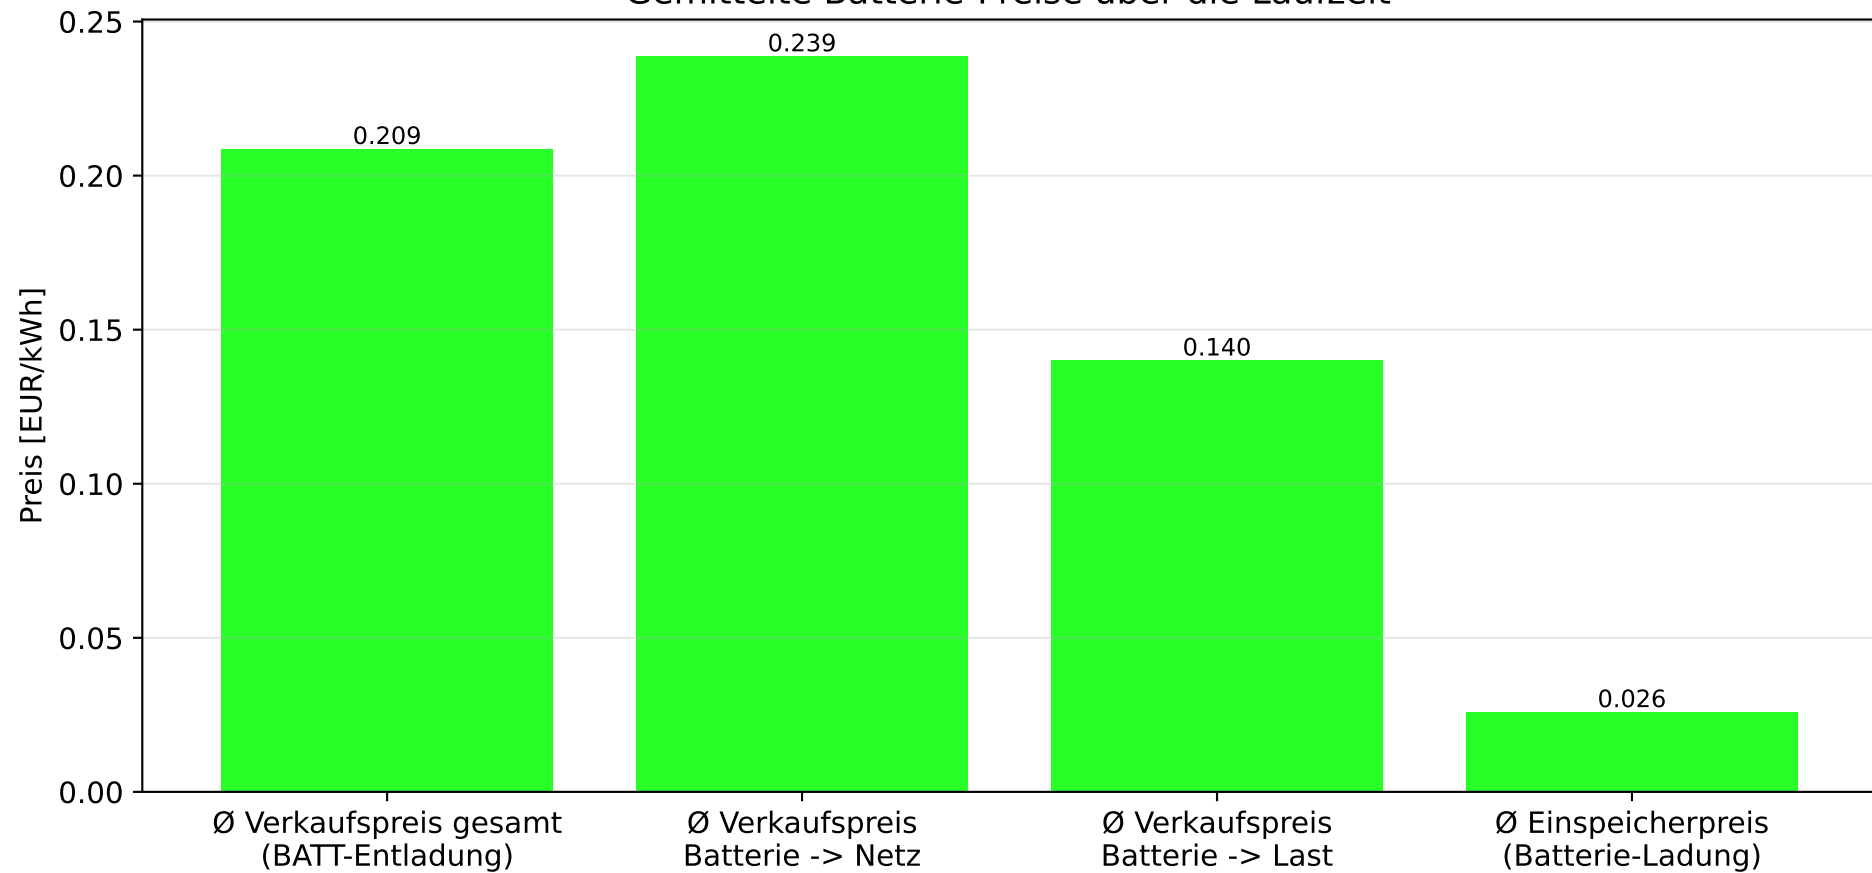


Aufteilung der PV-Erzeugung

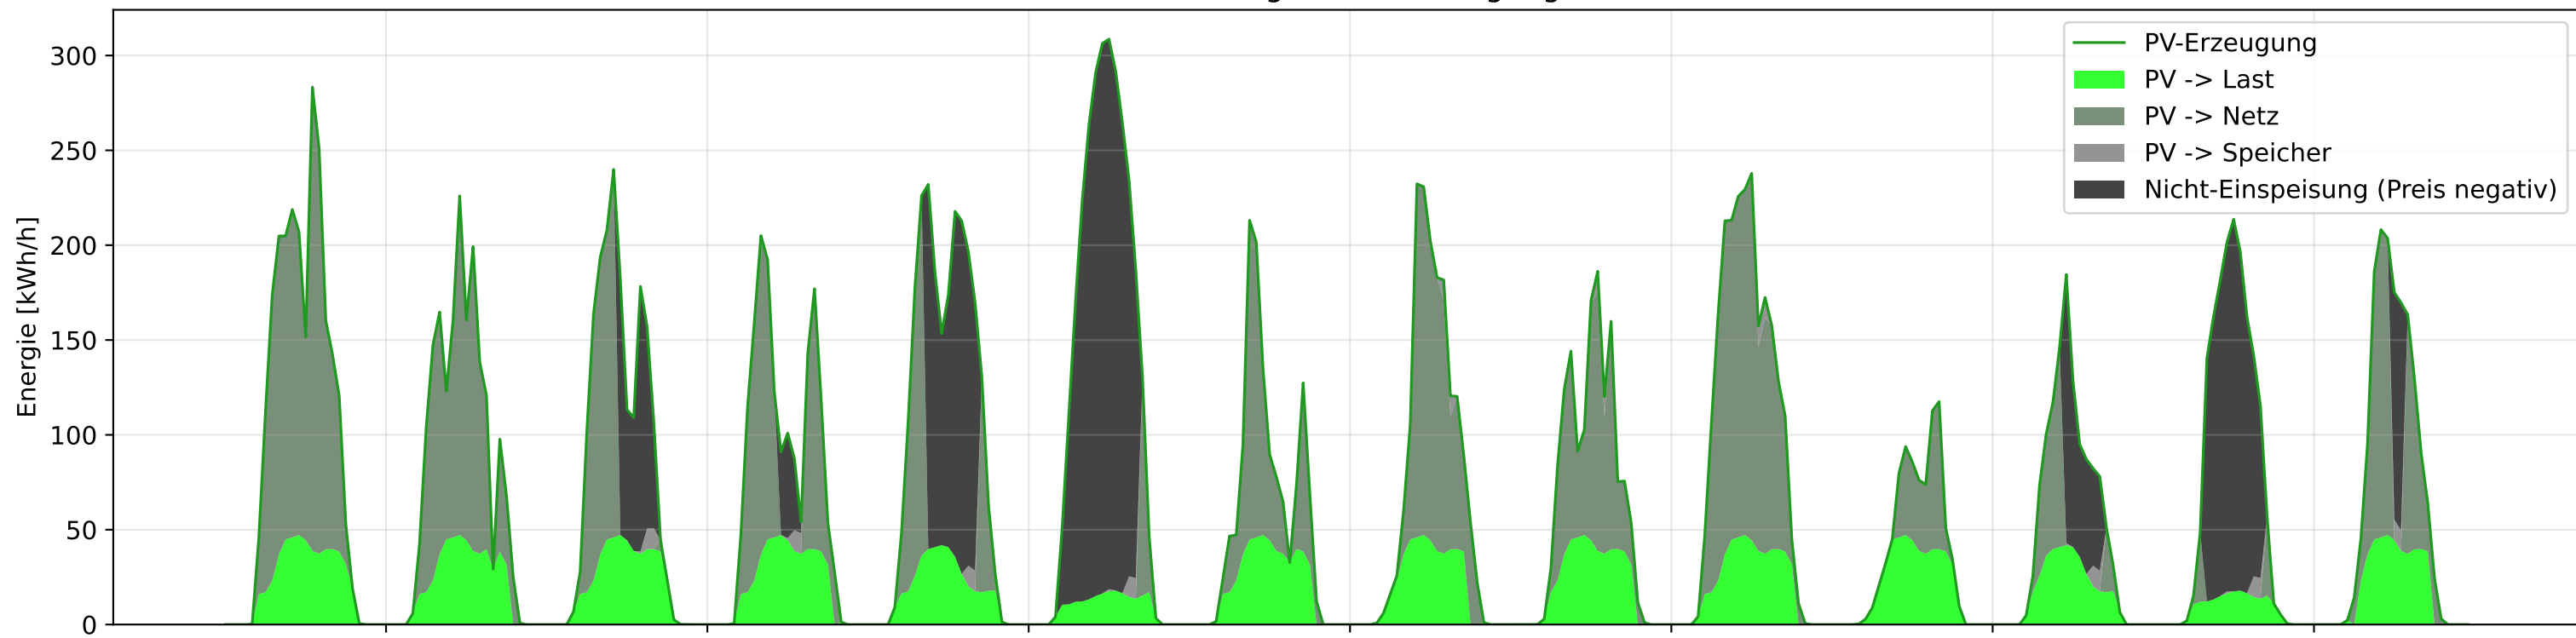


Lastdeckung und Einspeisung

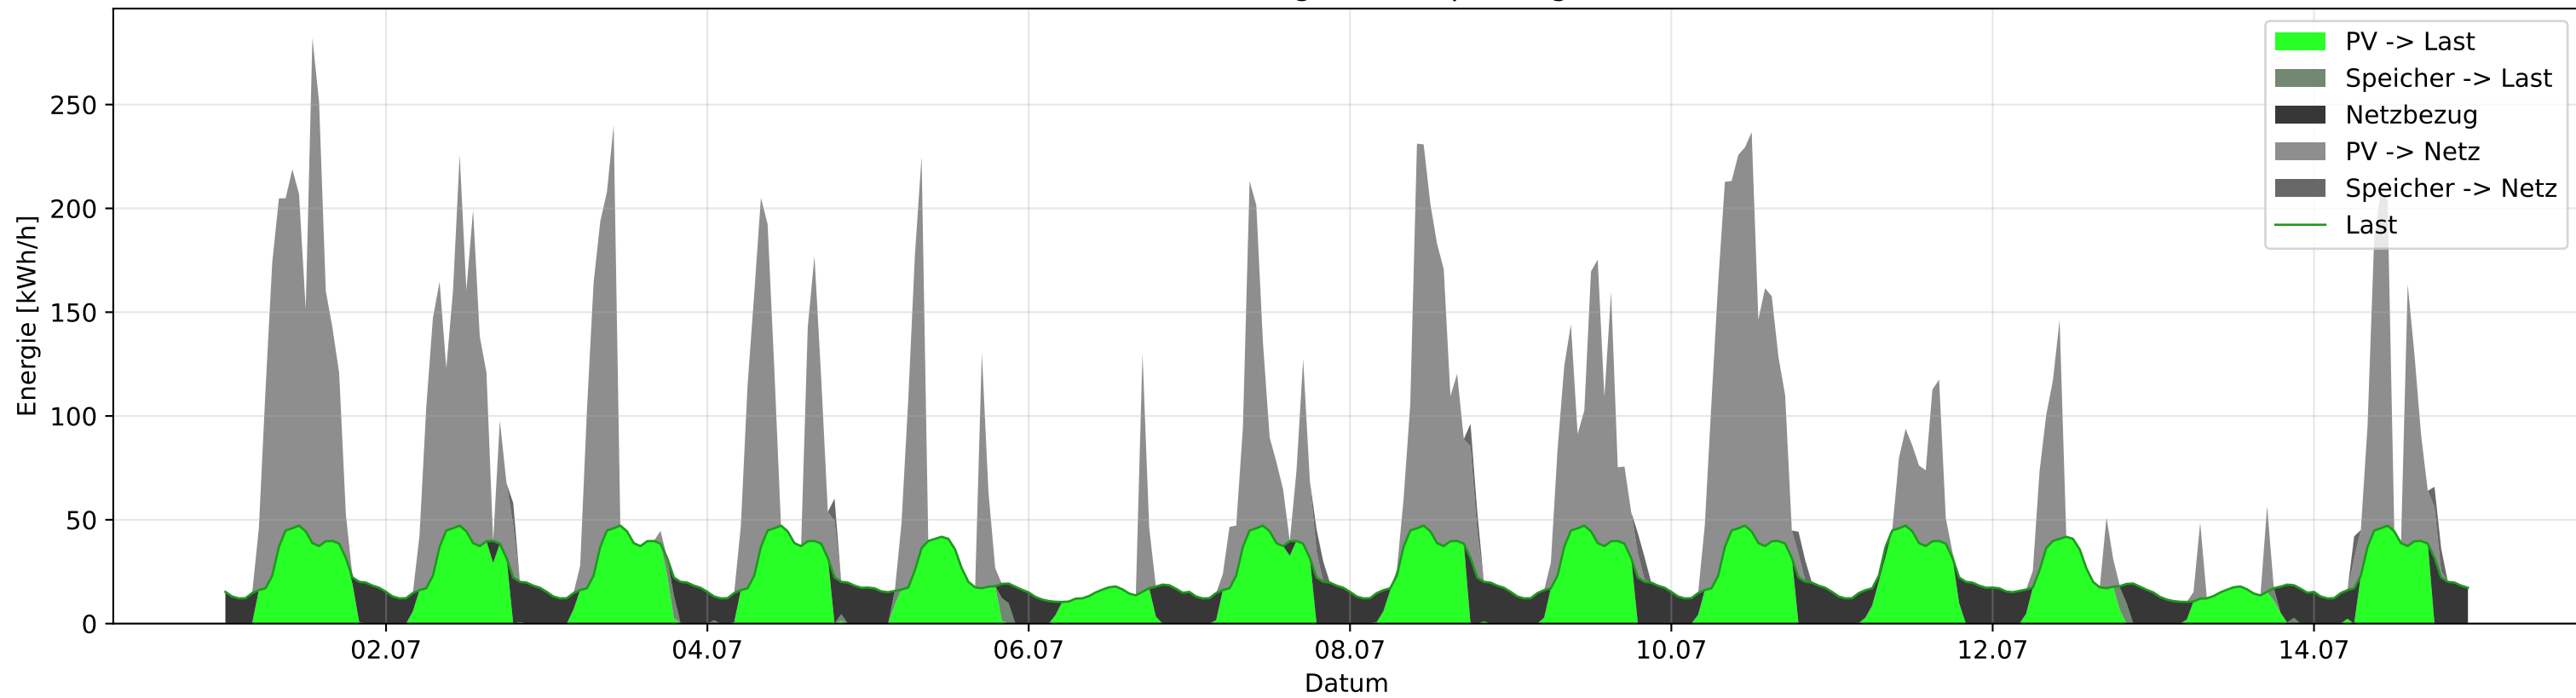


Last, Eigenverbrauch, Einspeisung und BESS-Ladung

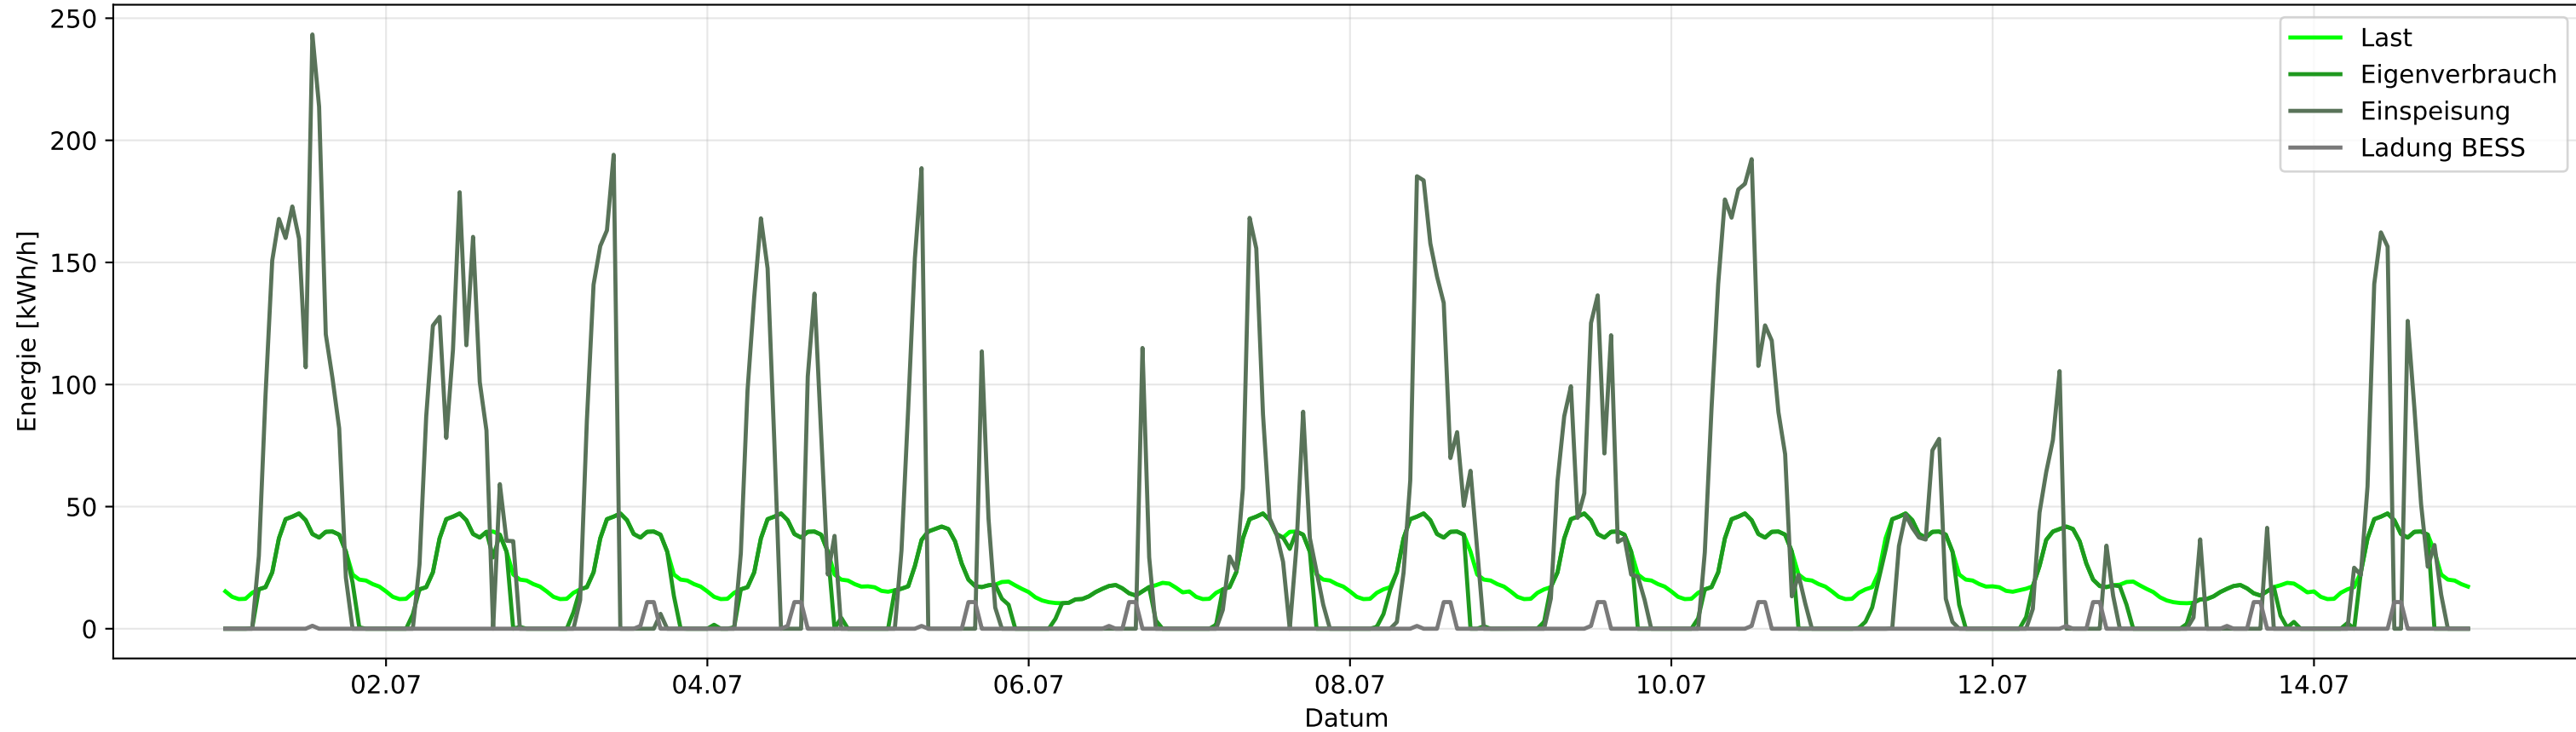


Aufteilung der Speicherentladung (Zeitverlauf)

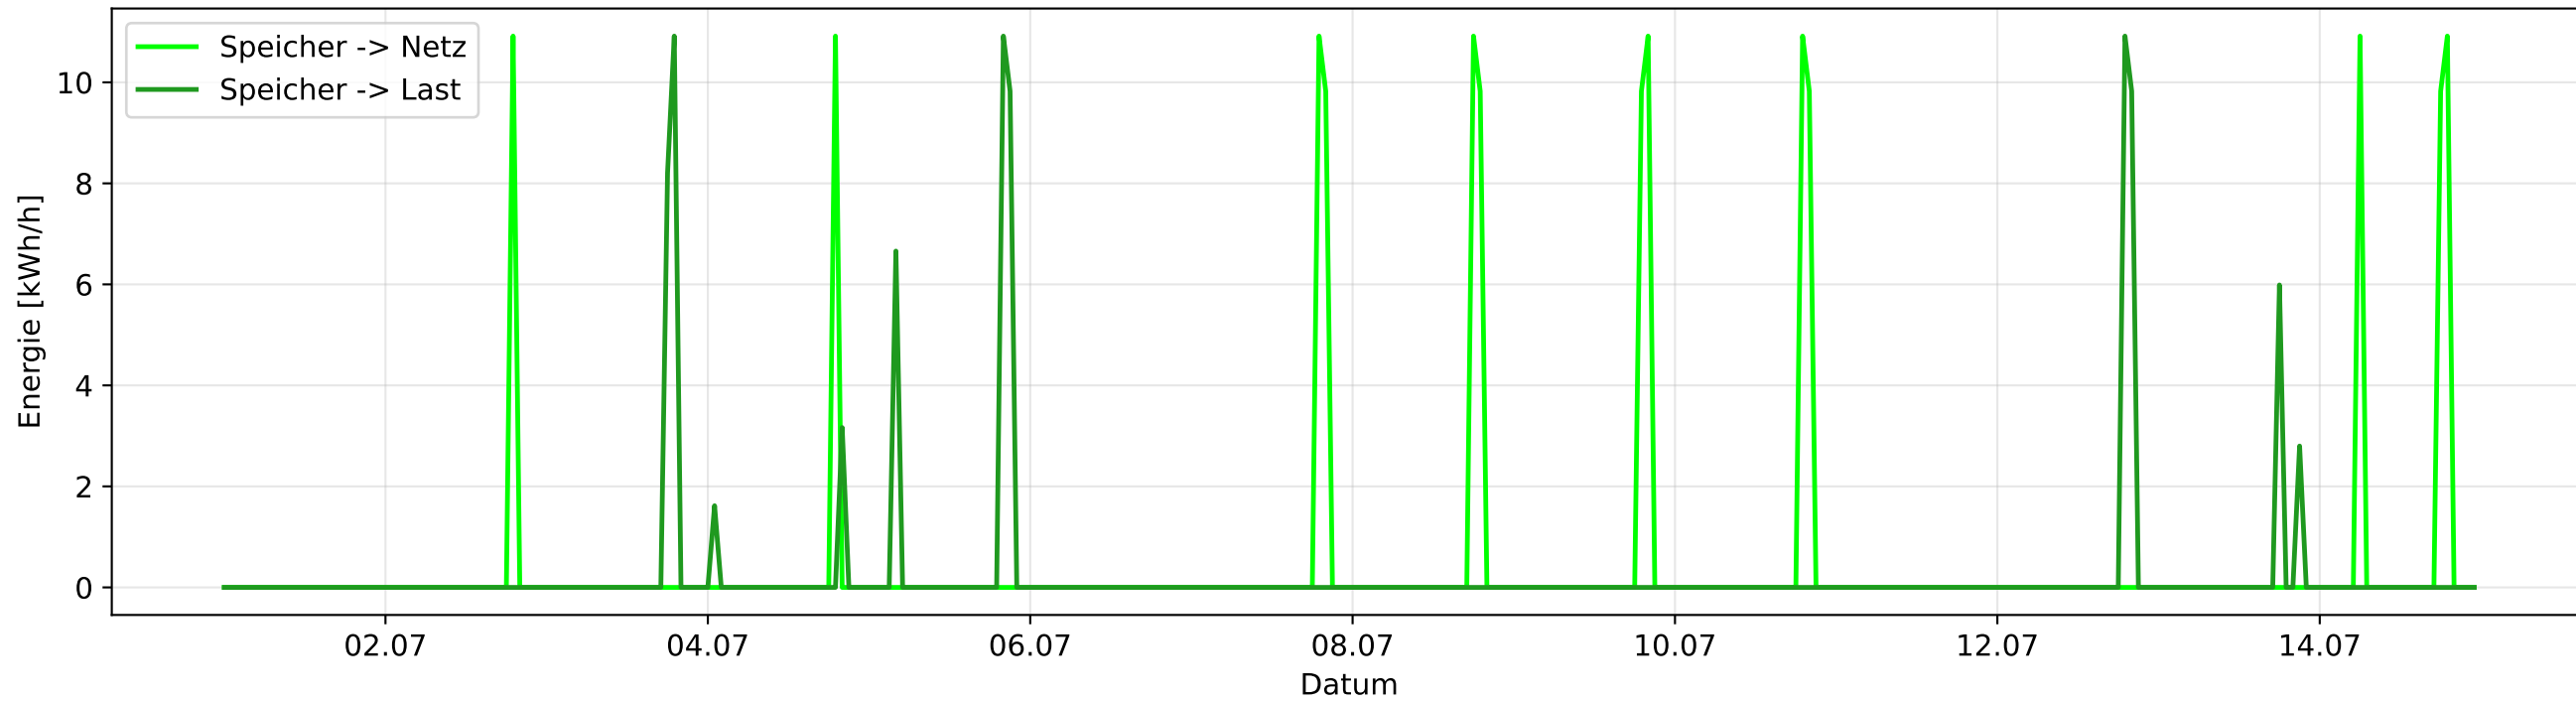


Aufteilung der Speicherentladung (Jahressumme)

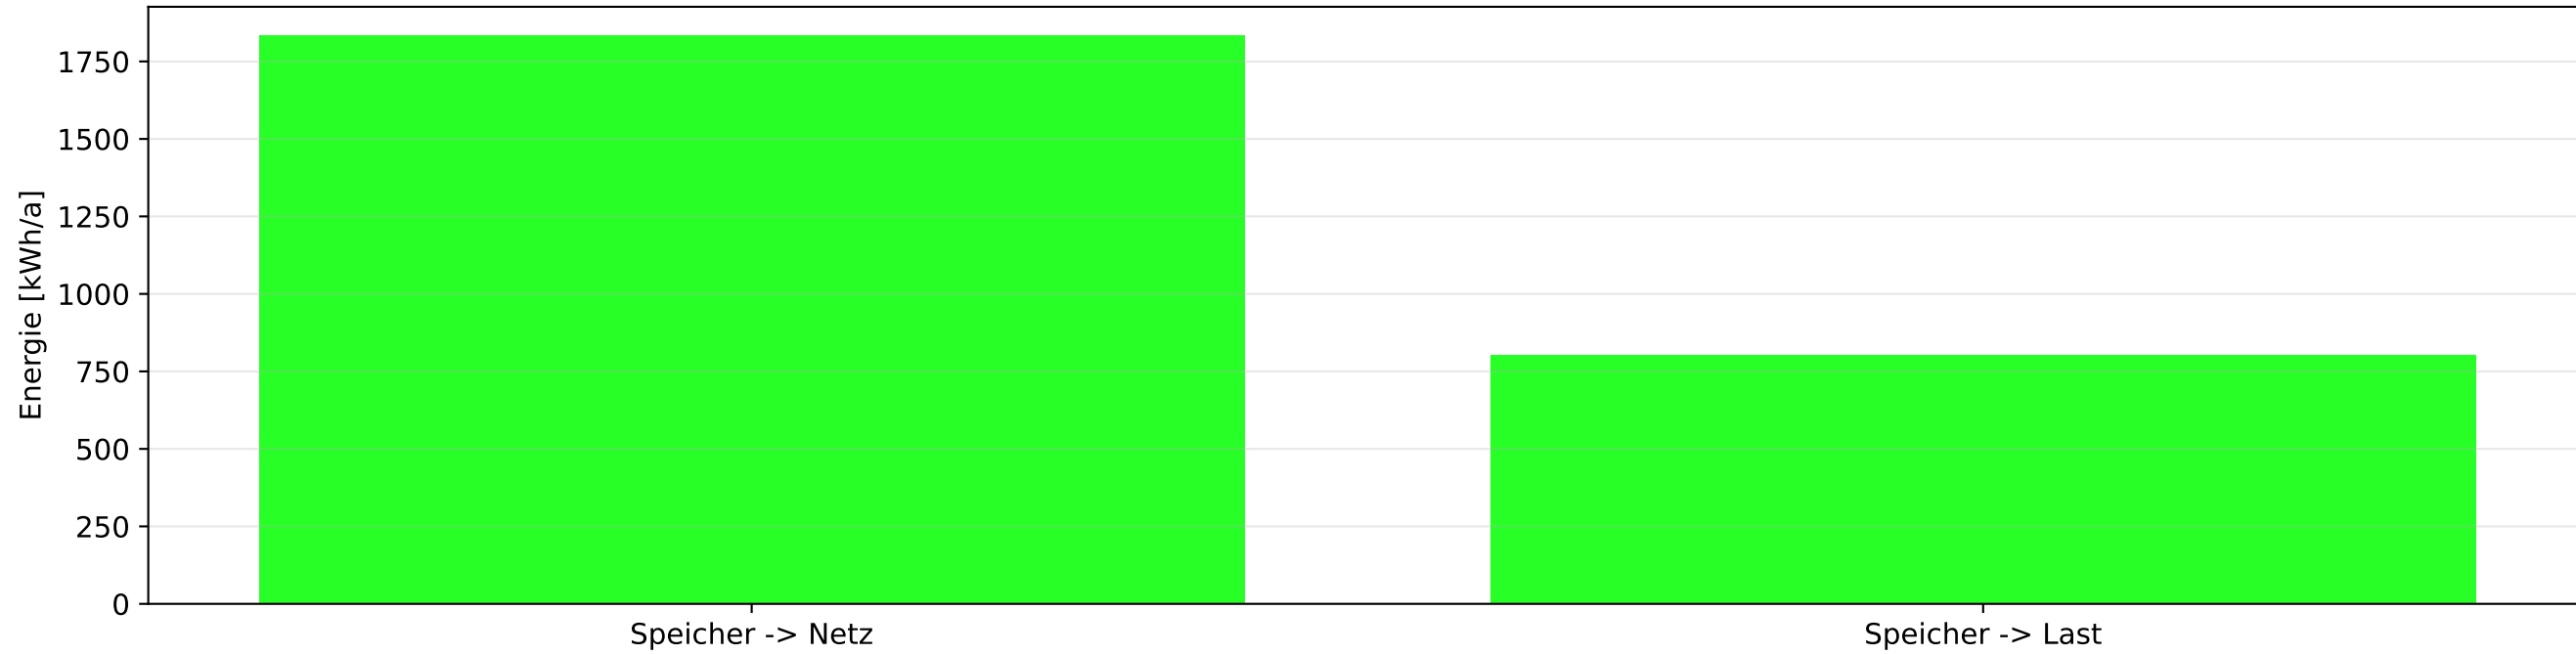


BESS Erlöse und Kosten als Fläche (14 Tage ab 2024-07-01)

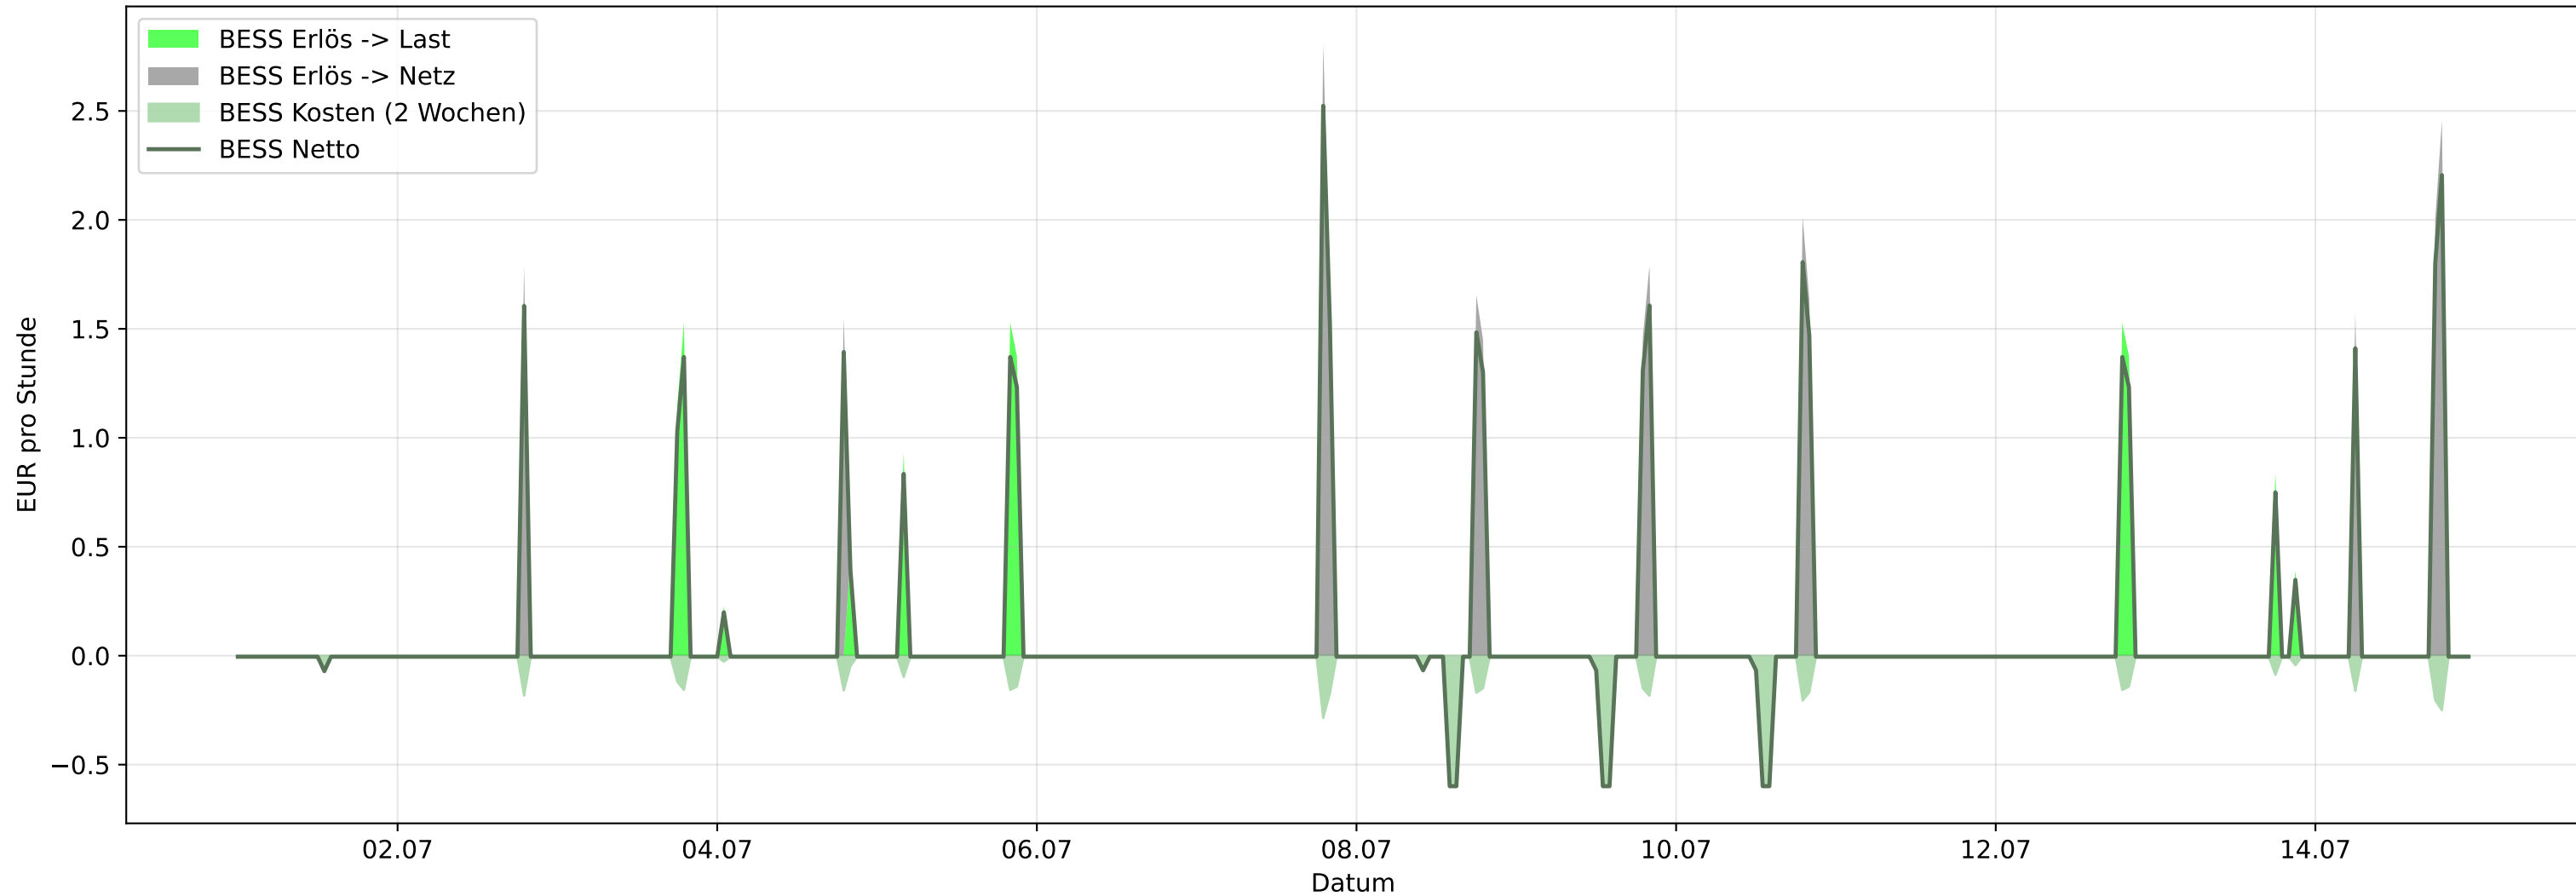

Gegenüberstellung aller Erlös- und Kostenarten (Jahr)

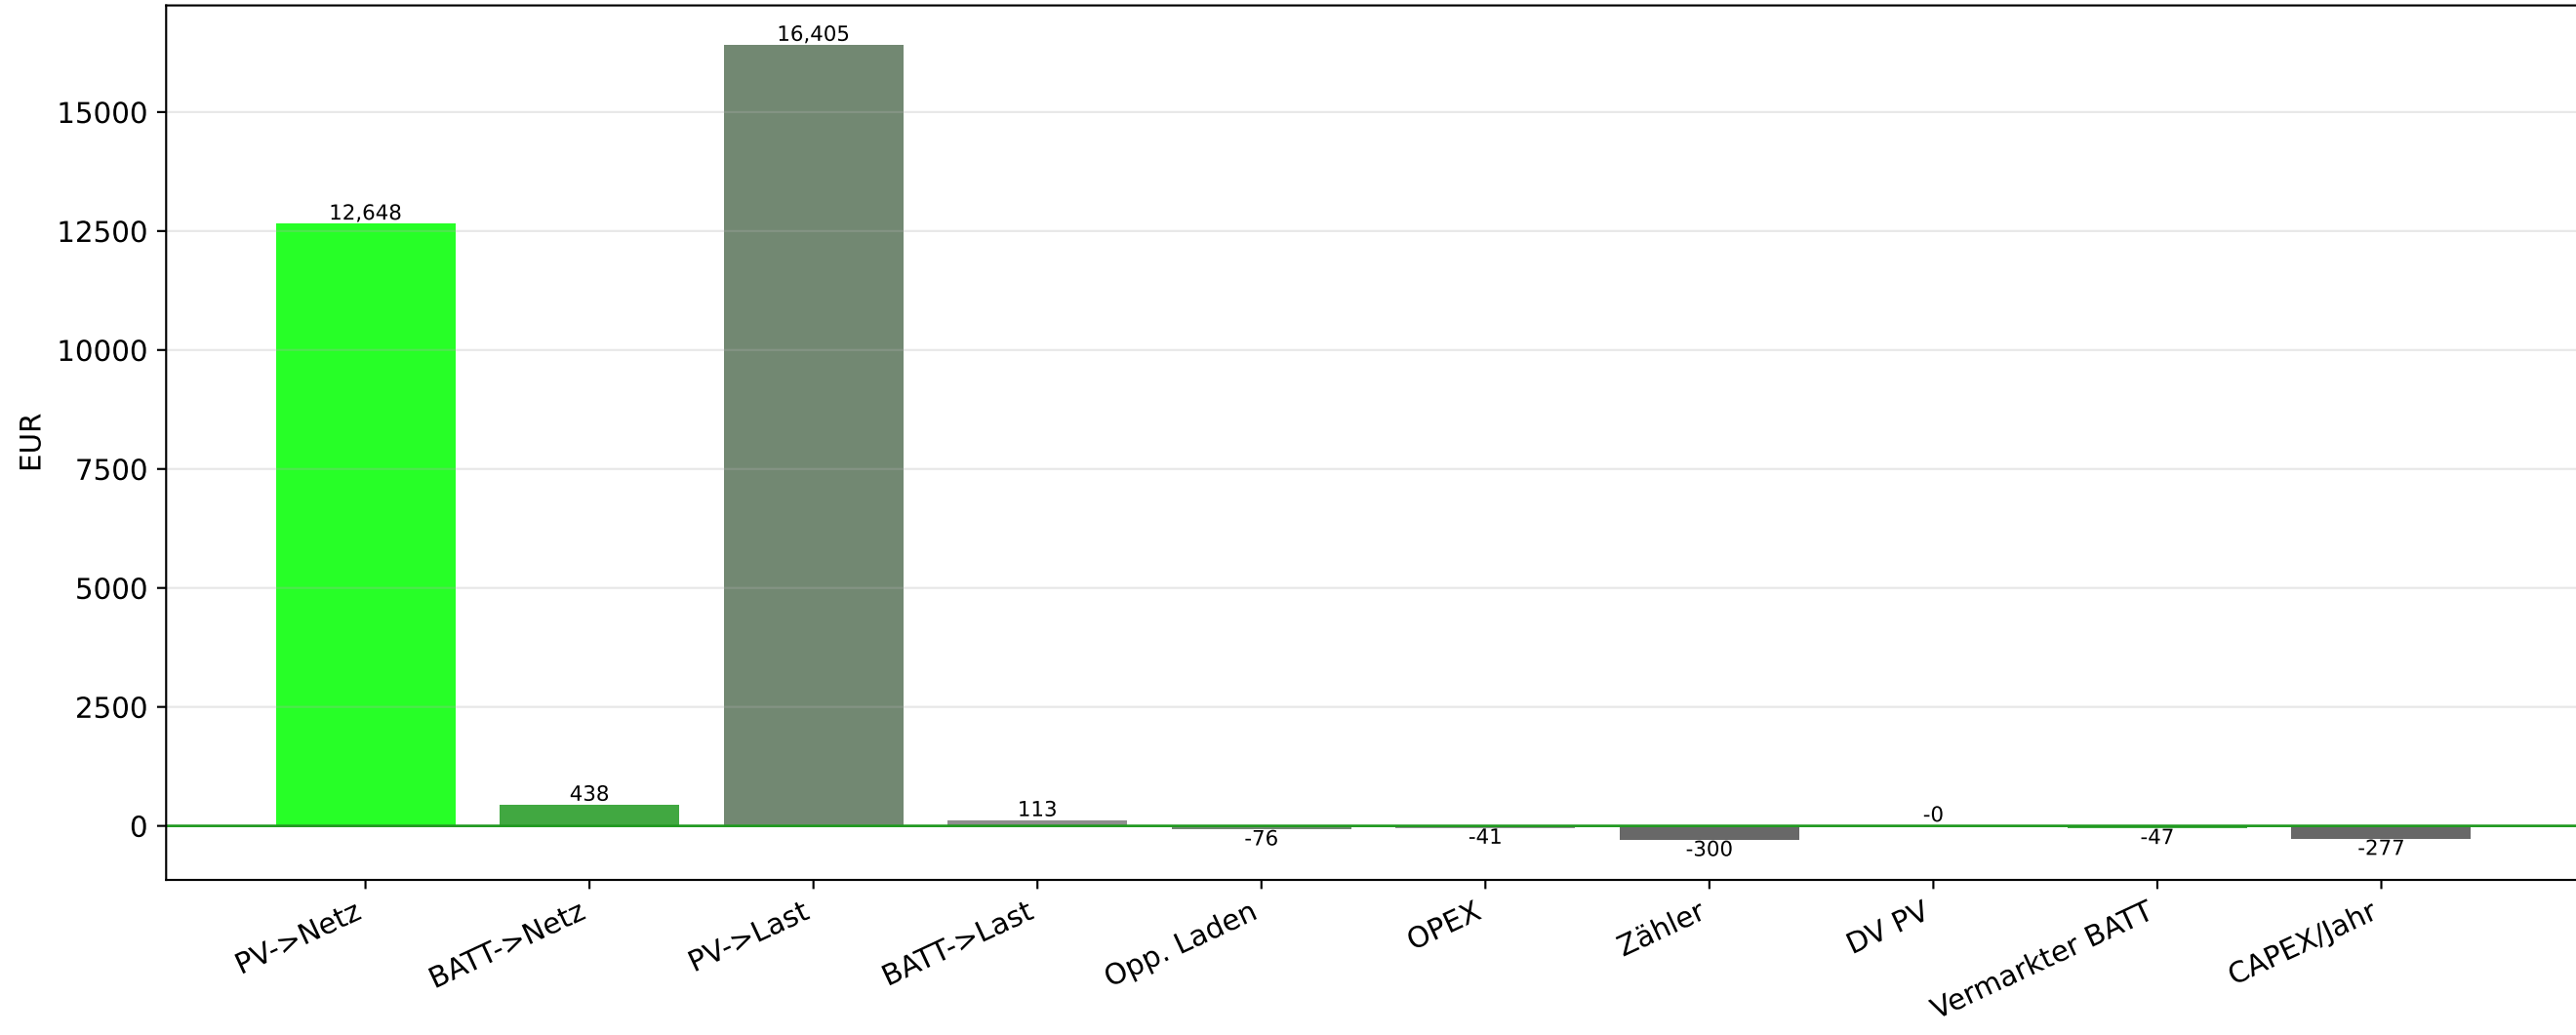

Jährliche Batterie-Cashflows Jahr 1 bis Jahr N

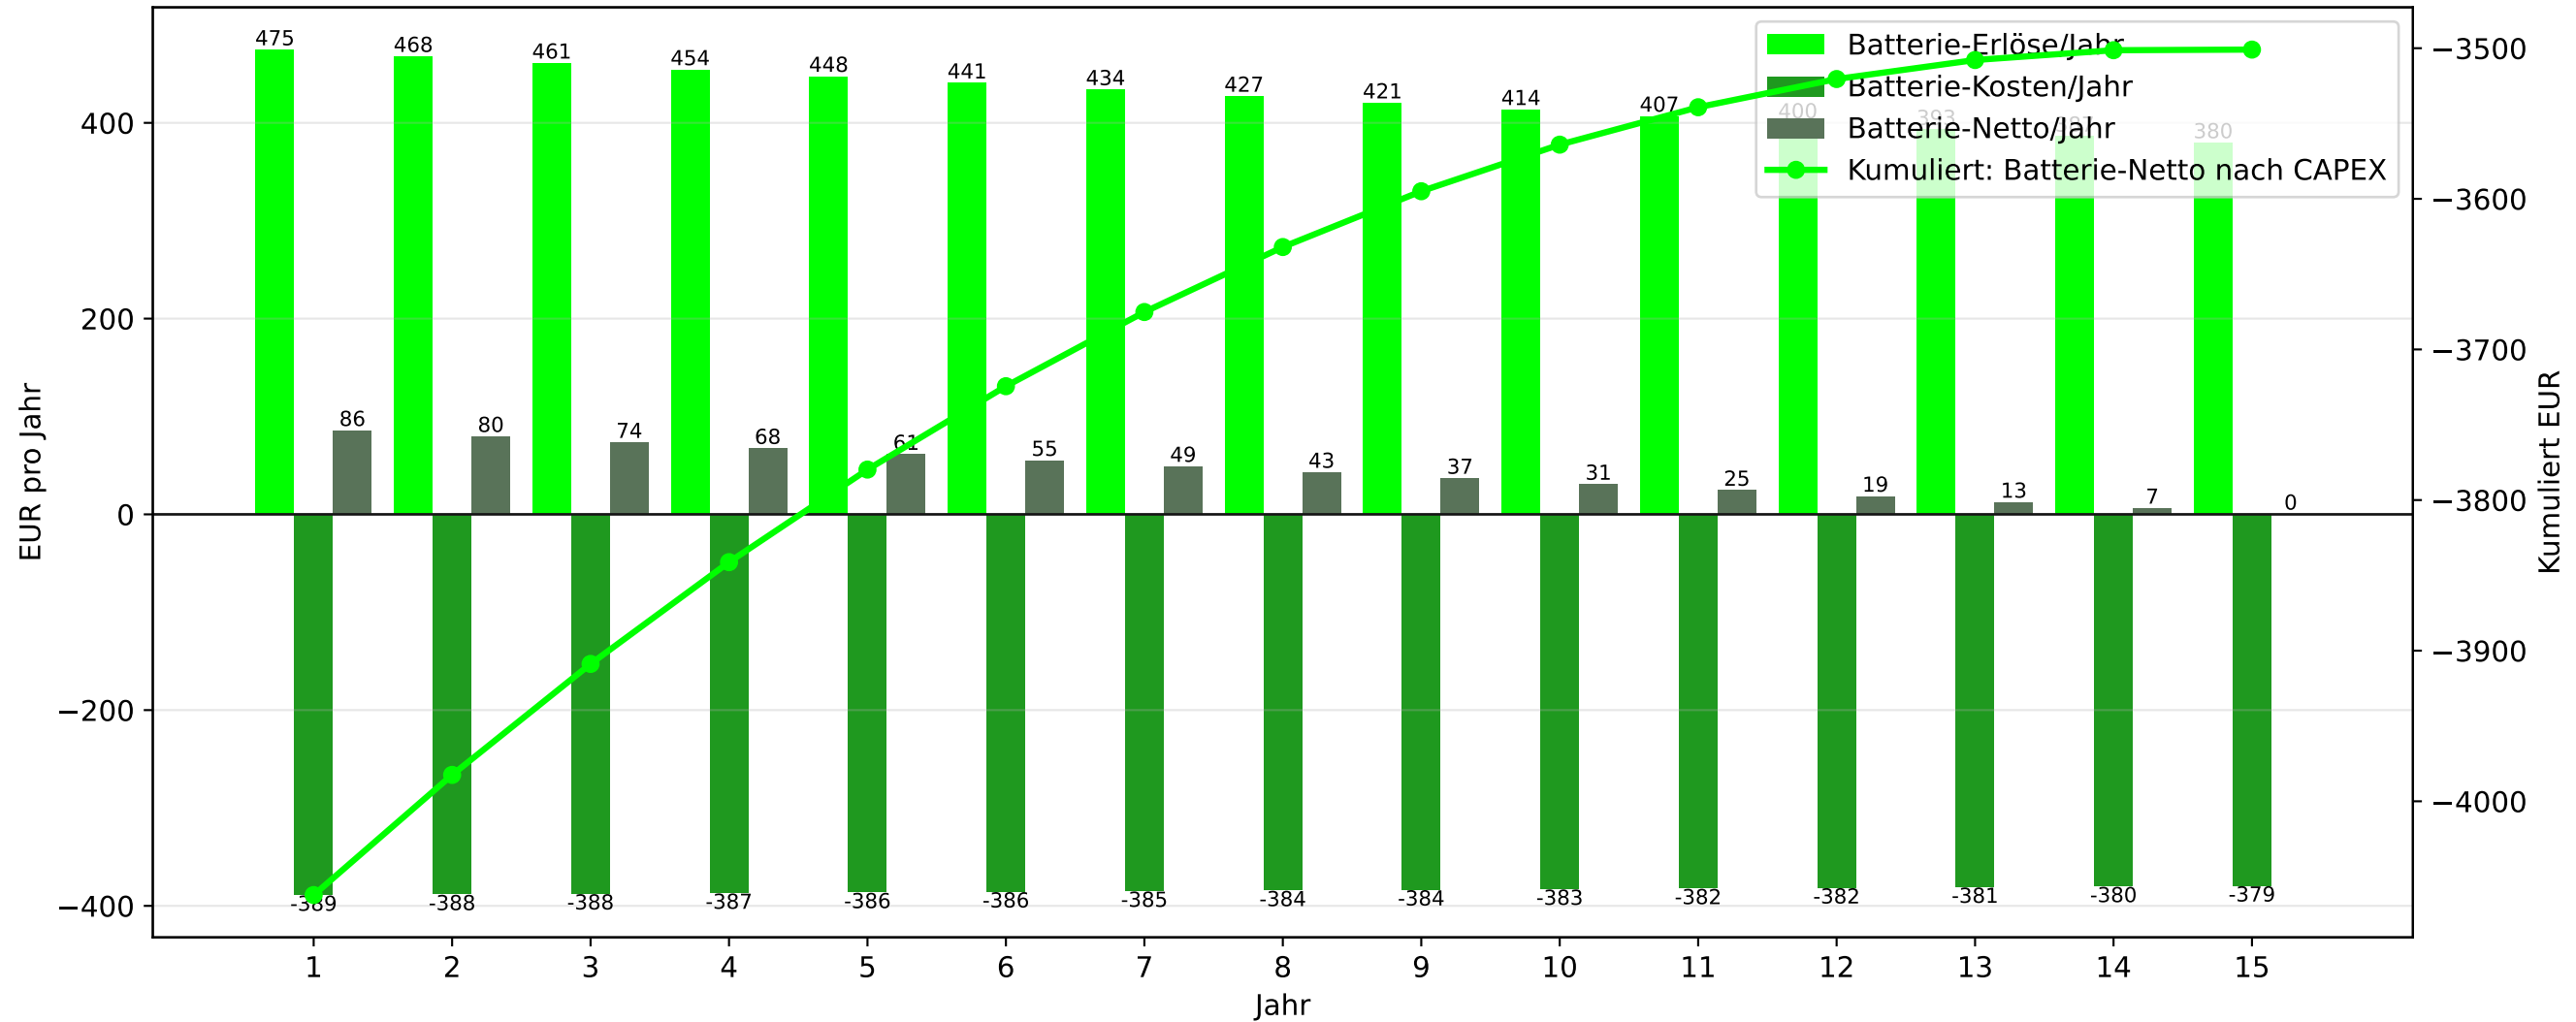

Batterie-Cashflow mit 6.0% Diskontierung (IRR-Hürde)

