

Simulationsbericht

Designvorlage: VORLAGE_Ausführungsbeschreibung_PVA_Kunde1.docx

Word-Vorlage erkannt (.docx).

Projektstandort:

Adresse:

Anlagenparameter

Anlagengröße in kWp: 400.00

Größe BESS in kWh: 245.78

Wärmeentwicklung (WR):

Geräuschentwicklung (WR) in dB:

Ansprechpartner

empact Ansprechpartner:

Telefon:

Mail:

Objektbetreuer (Kunde) Ansprechpartner:

Telefon:

Mail:

Projekt- und Anlagenparameter

Feld	Wert
Projektstandort	
Adresse	
Anlagenparameter	Überschrift
Anlagengröße in kWp	400.00
Wechselrichter	
Module	
Unterkonstruktion	Aerocompact SN2plus
Statische Prüfung Dachfläche	Noch ausstehend
Zusage Netzanschluss	offen
Wärmeentwicklung (WR)	
Geräuschentwicklung (WR) in dB	
Ansprechpartner	Ansprechpartner:
empact	Telefon:
	Ansprechpartner:
Objektbetreuer (Kunde)	Telefon:
	Mail:

Kennzahlen

Kennzahl	Wert
E_opt	245.77756
P_opt	122.88878
annual_delta	4791.393967788677
total_delta	64683.81856514714
storage_cost	56528.8388
objective	8154.979765147786


Cashflow Jahr 1 bis Jahr N

Jahr	Faktor_Degradatio	Batterie_Erloese_E	Batterie_Kosten_E	Batterie_Netto_Jah	Kumulierter_Batter	Kumulierter_Netto
1.0	1.0	7153.3662734315	1580.6250153431	5572.7412580883	5572.7412580883	-50956.0975419116
2.0	0.9857142857142	7051.1753266682	1570.4059206668	5480.7694060014	11053.510664089	-45475.3281359102
3.0	0.9714285714285	6948.9843799049	1560.1868259904	5388.7975539144	16442.308218004	-40086.5305819957
4.0	0.9571428571428	6846.7934331416	1549.9677313141	5296.8257018274	21739.133919831	-34789.7048801683
5.0	0.9428571428571	6744.6024863783	1539.7486366378	5204.8538497404	26943.987769572	-29584.8510304278
6.0	0.9285714285714	6642.4115396149	1529.5295419614	5112.8819976534	32056.869767225	-24471.9690327743
7.0	0.9142857142857	6540.2205928516	1519.3104472851	5020.9101455665	37077.779912792	-19451.0588872078
8.0	0.9	6438.0296460883	1509.0913526088	4928.9382934795	42006.718206271	-14522.1205937283
9.0	0.8857142857142	6335.8386993250	1498.8722579325	4836.9664413925	46843.684647664	-9685.15415233576
10.0	0.8714285714285	6233.6477525617	1488.6531632561	4744.9945893055	51588.679236969	-4940.15956303017
11.0	0.8571428571428	6131.4568057984	1478.4340685798	4653.0227372186	56241.701974188	-287.136825811561
12.0	0.8428571428571	6029.2658590351	1468.2149739035	4561.0508851316	60802.752859320	4273.91405932007
13.0	0.8285714285714	5927.0749122718	1457.9958792271	4469.0790330446	65271.831892364	8742.99309236472
14.0	0.8142857142857	5824.8839655085	1447.7767845508	4377.1071809576	69648.939073322	13120.1002733224
15.0	0.8	5722.6930187452	1437.5576898745	4285.1353288707	73934.074402193	17405.2356021931


Erlöse und Kosten

Kategorie	EUR_pro_Jahr
Erlös PV->Netz	11720.212749107639
Erlös BATT->Netz	5159.142361320137
Erlös PV->Last	16432.58928192
Erlös BATT->Last	2651.466532624
Kosten Opp. Laden	-657.242620512624
Kosten OPEX	-565.2883879999993
Kosten Zähler	-299.99999999999955
Kosten DV PV	-0.0
Kosten Vermarkter BATT	-715.3366273431512
Kosten CAPEX/Jahr	-3768.589253333333


SOC über 14 Tage ab 2024-07-01

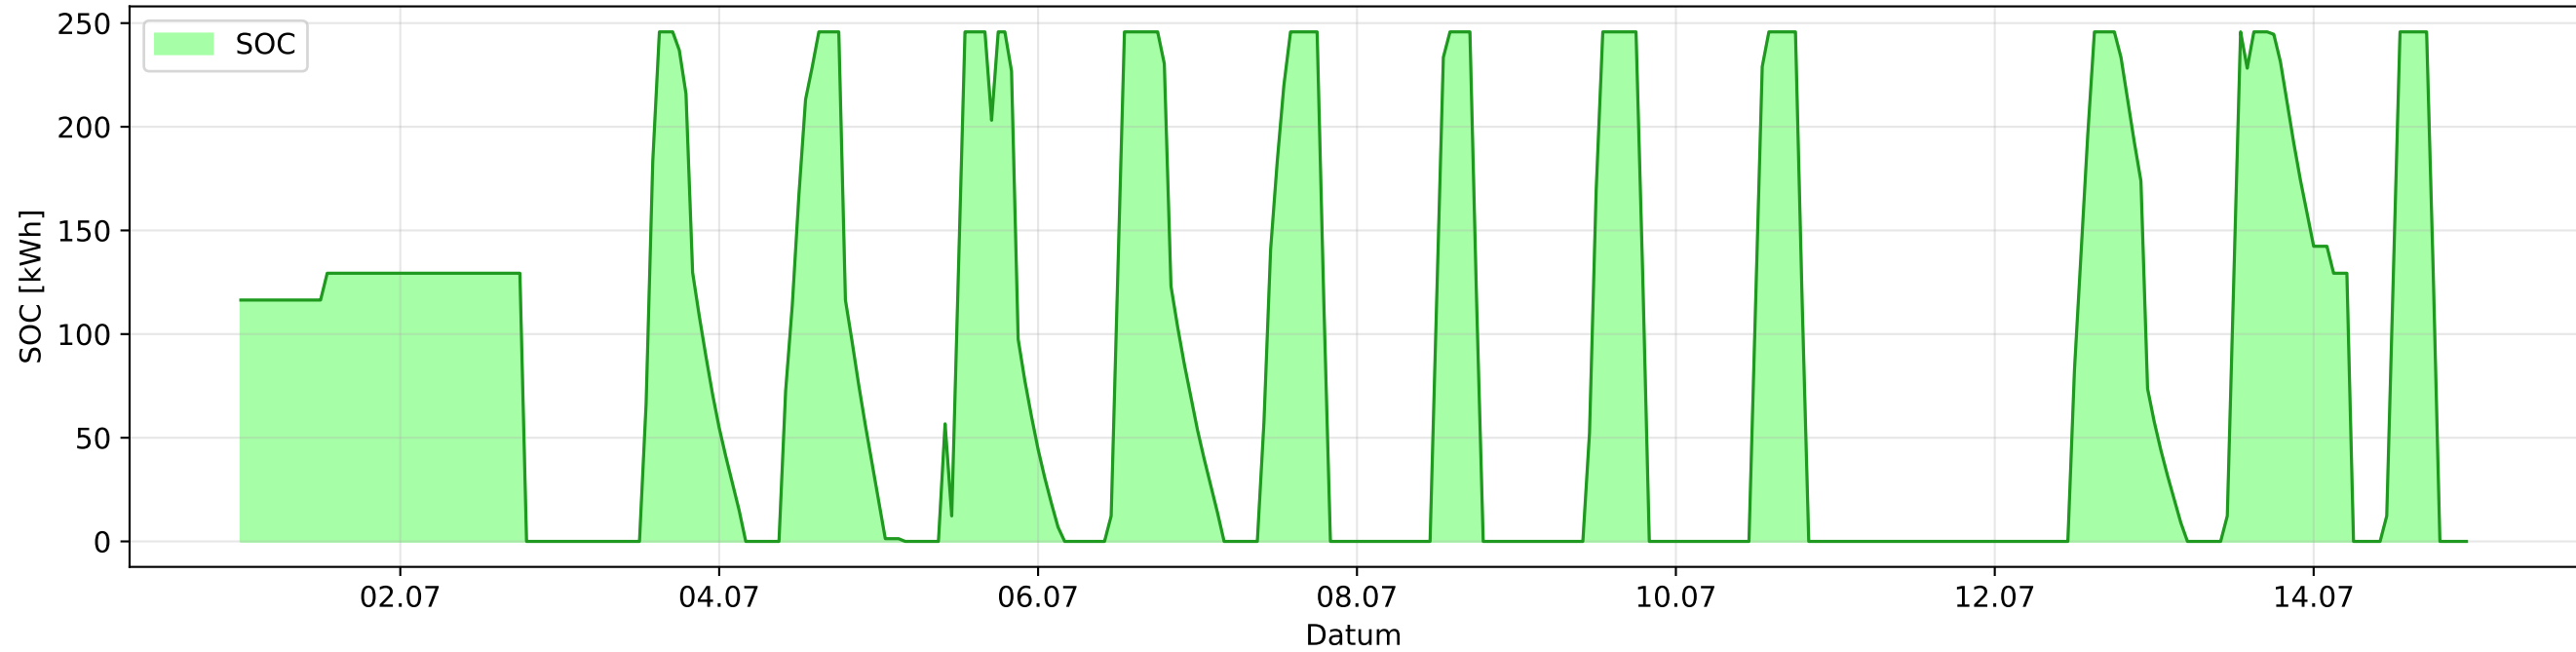


Gemittelte Lade-/Entladezeiten inkl. gemittelter Netz-Auspeicher- und Einspeicherpreise

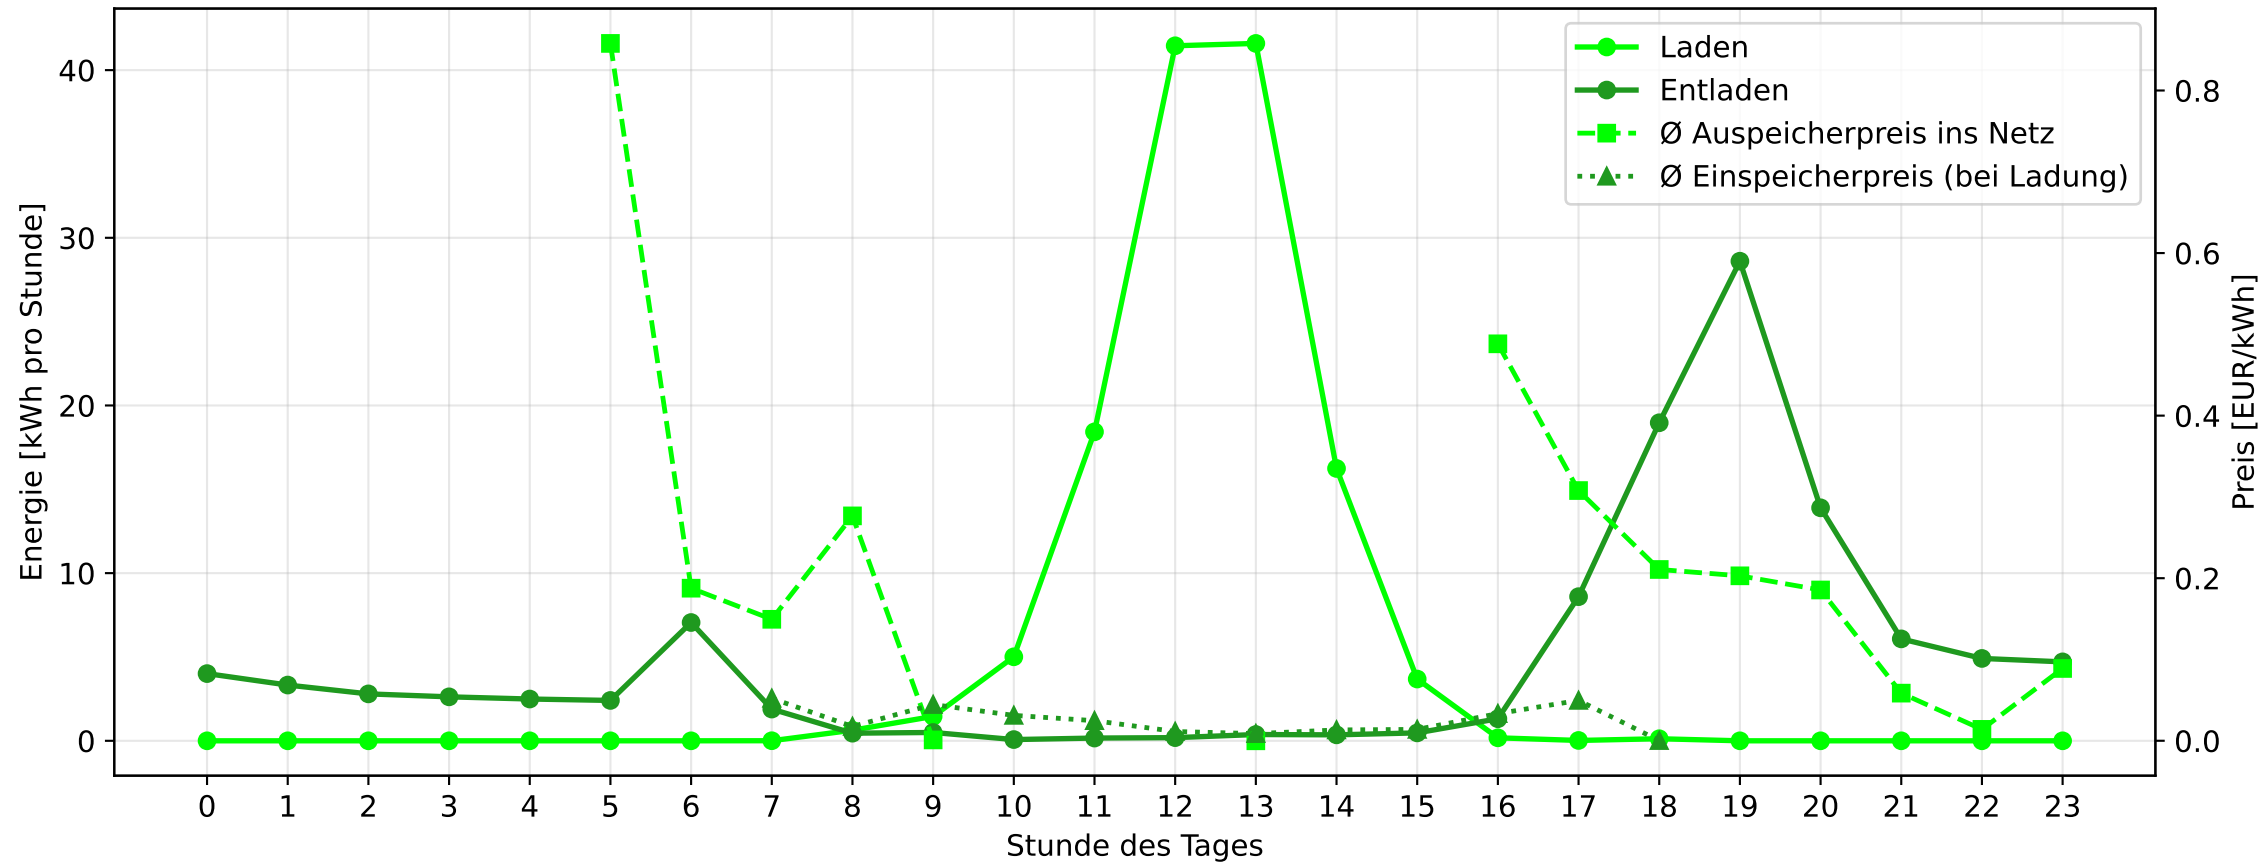


Über den Tag gemittelter Spotmarktpreis je Stunde

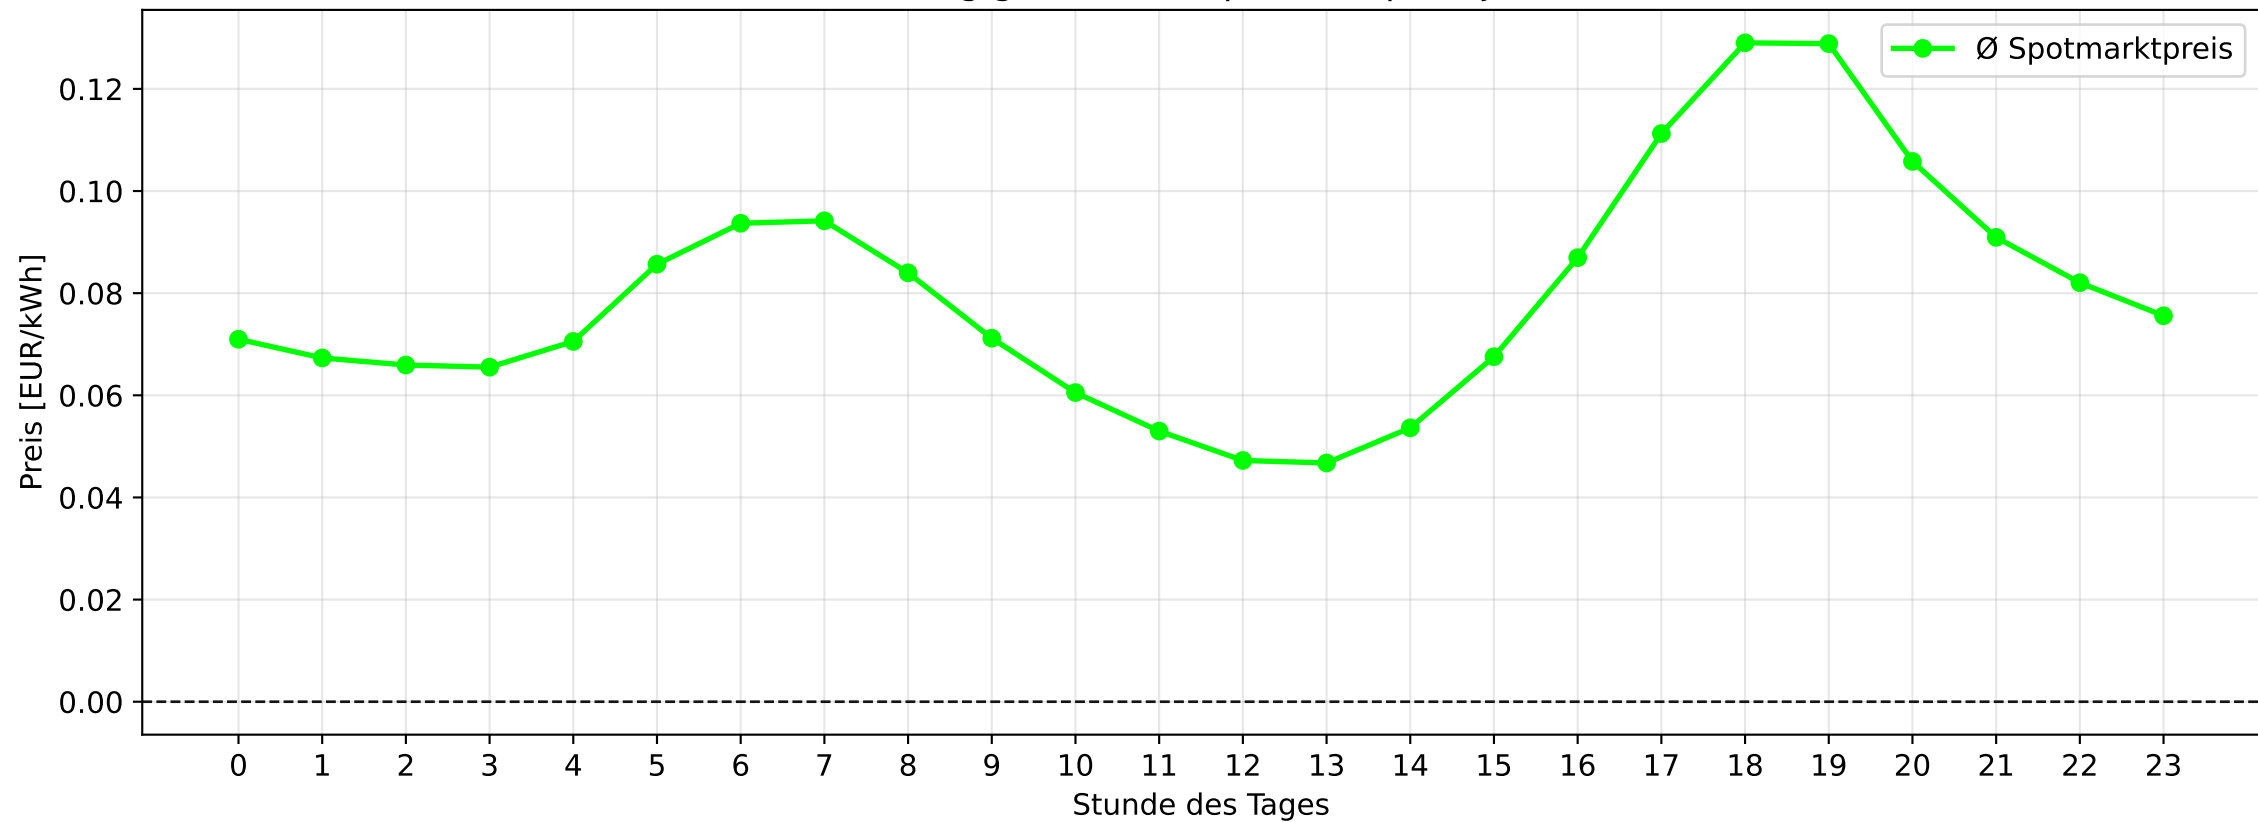


Ausspeicherpreise (BATT -> Netz): 14 Tage ab 2024-07-01

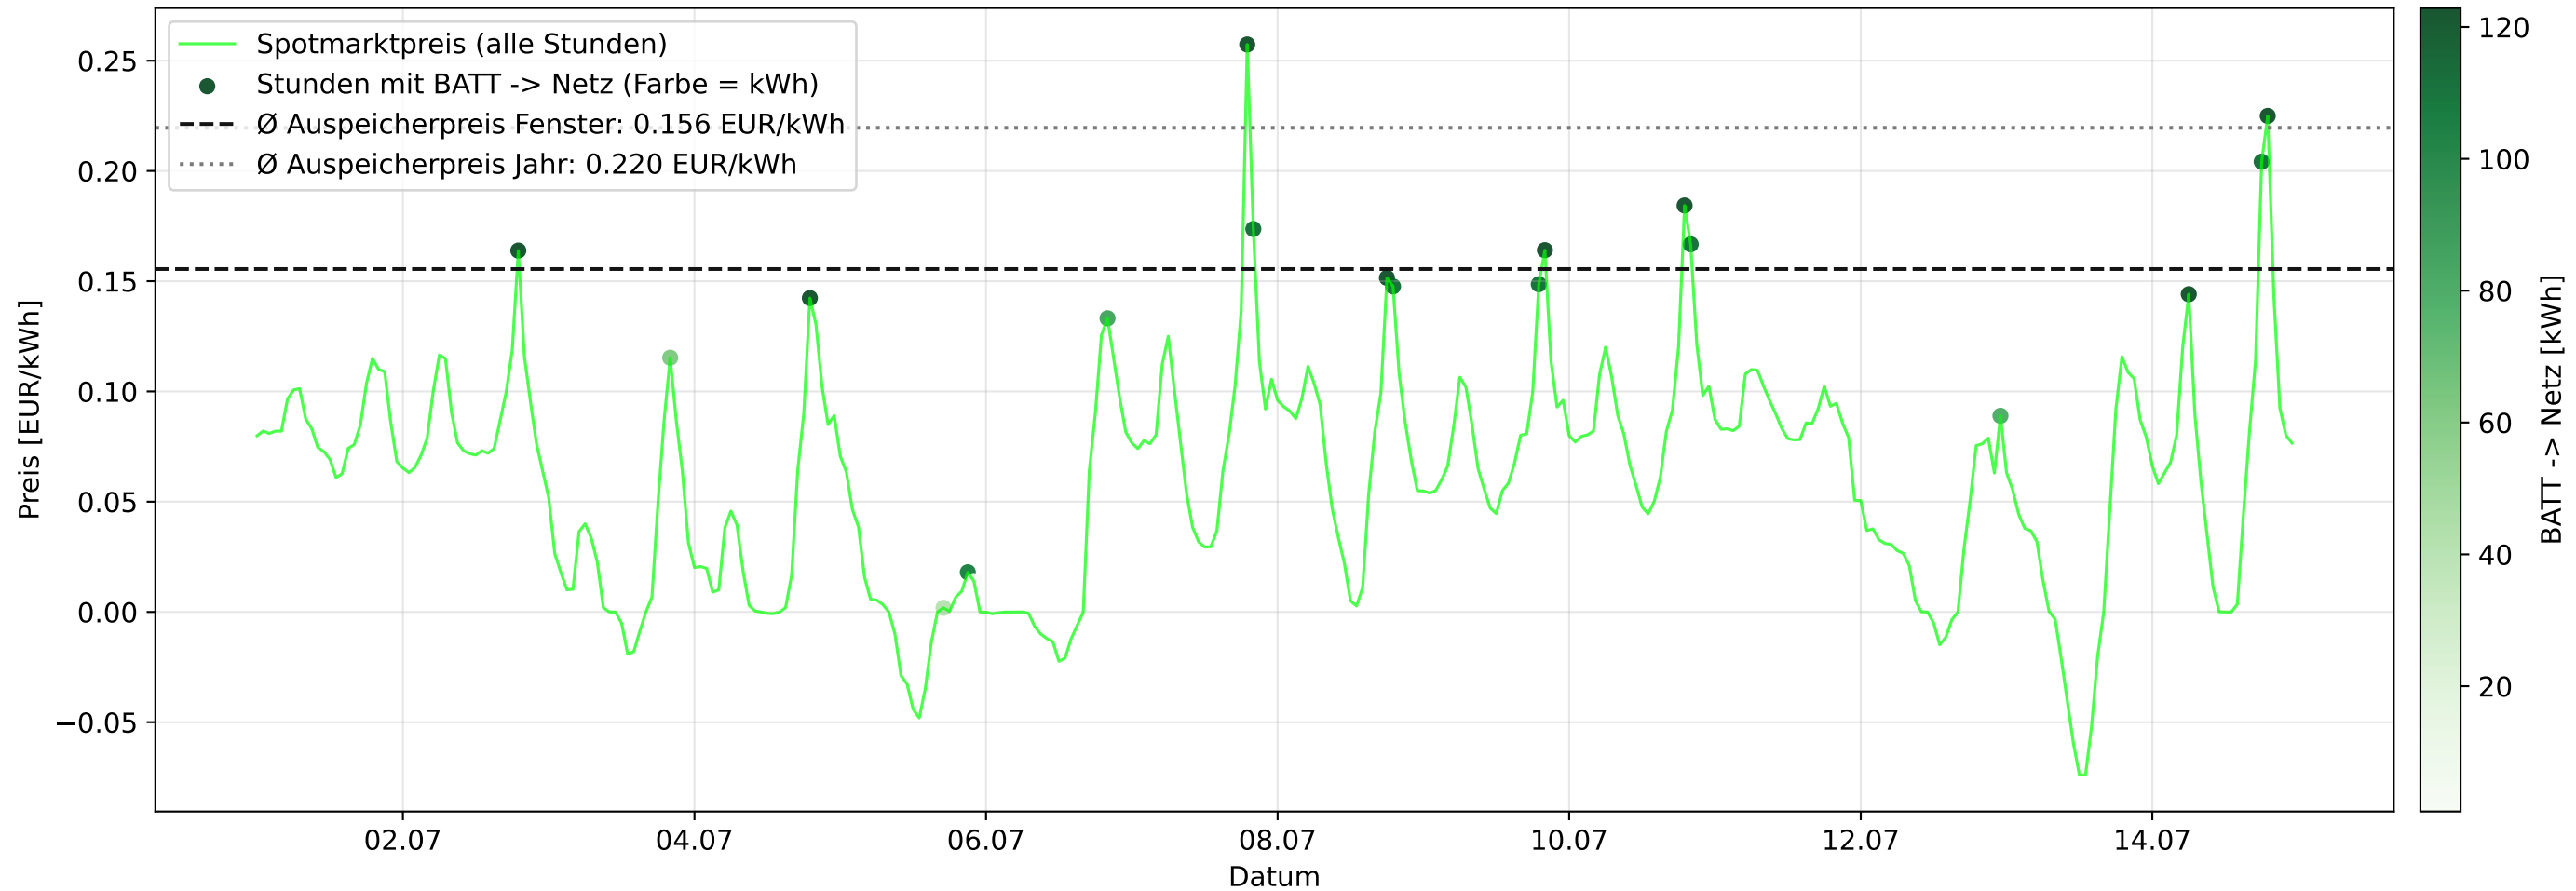


Ausspeicherpreise (BATT -> Netz): 14 Tage ab 2024-02-01

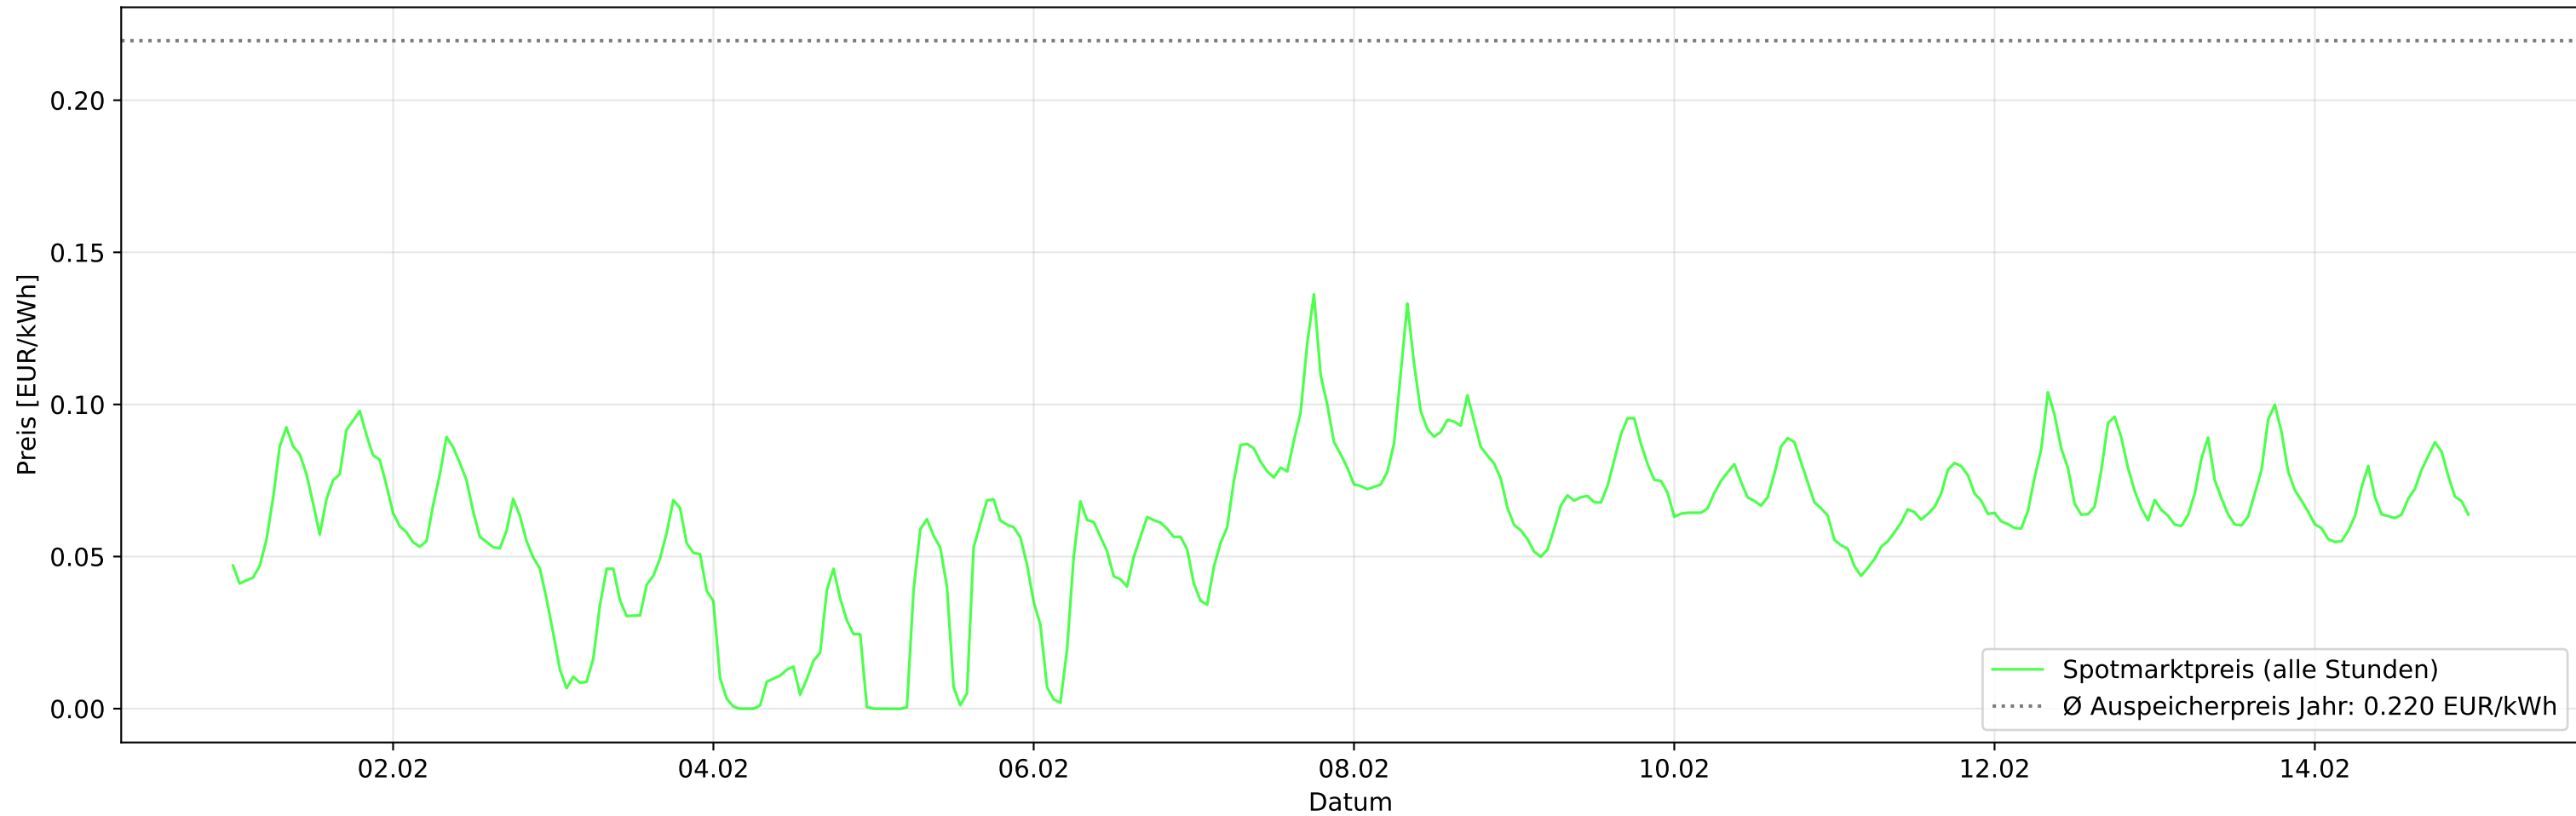


Gemittelte Batterie-Preise über die Laufzeit

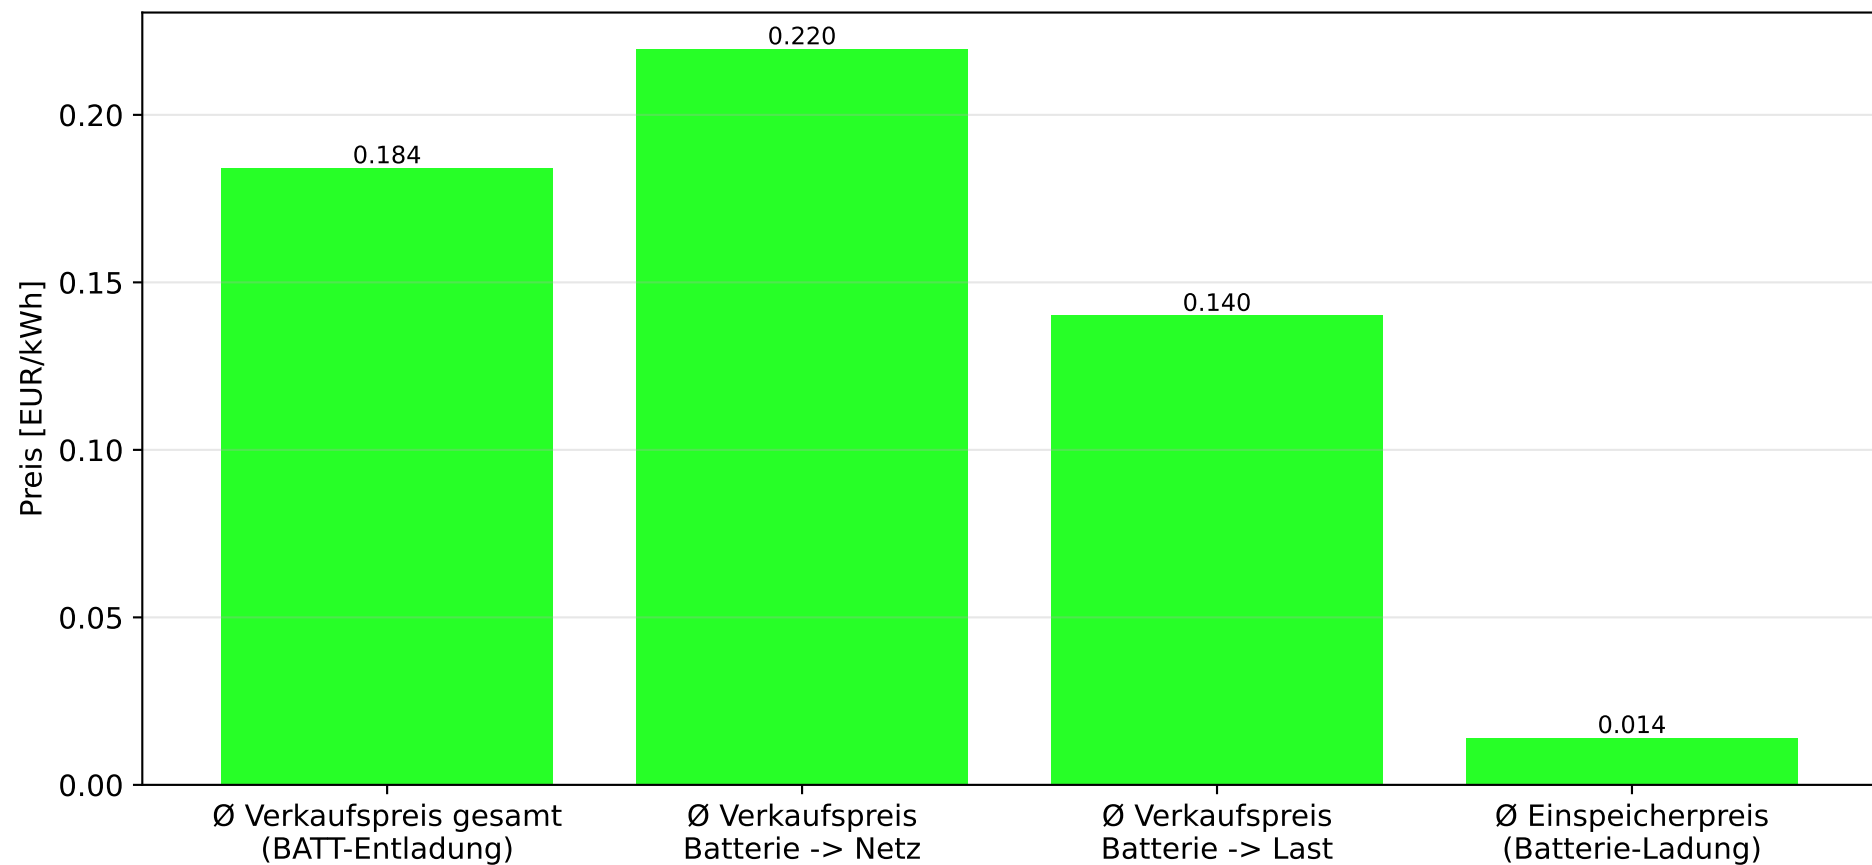


Aufteilung der PV-Erzeugung

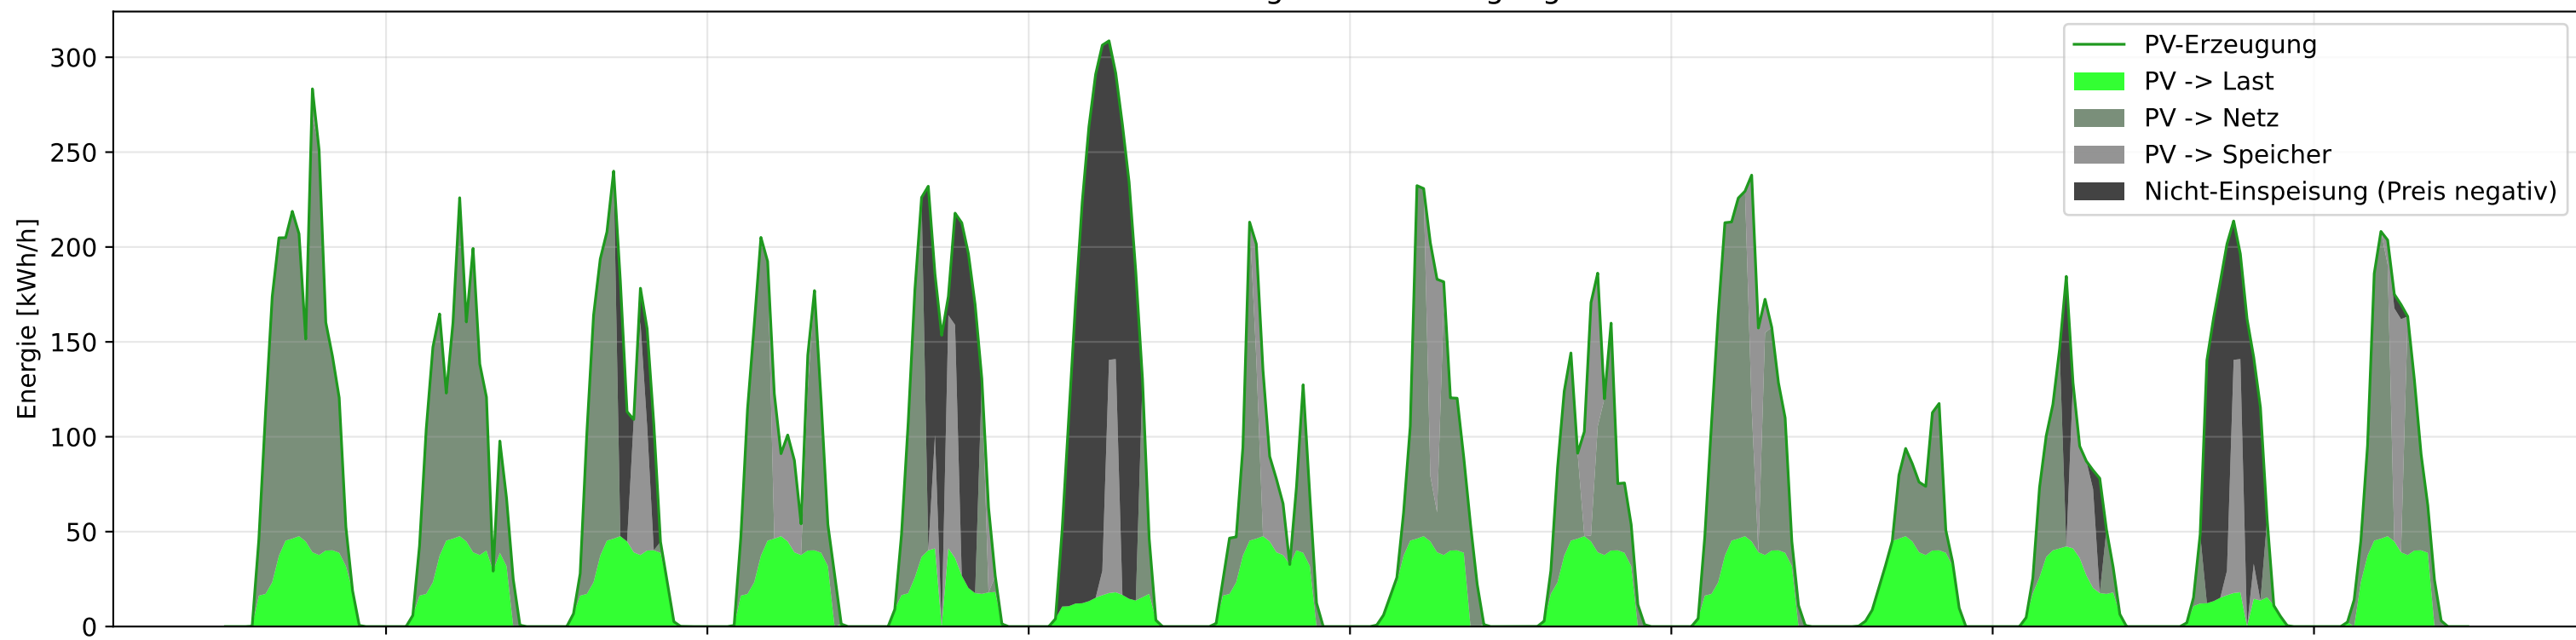


Lastdeckung und Einspeisung

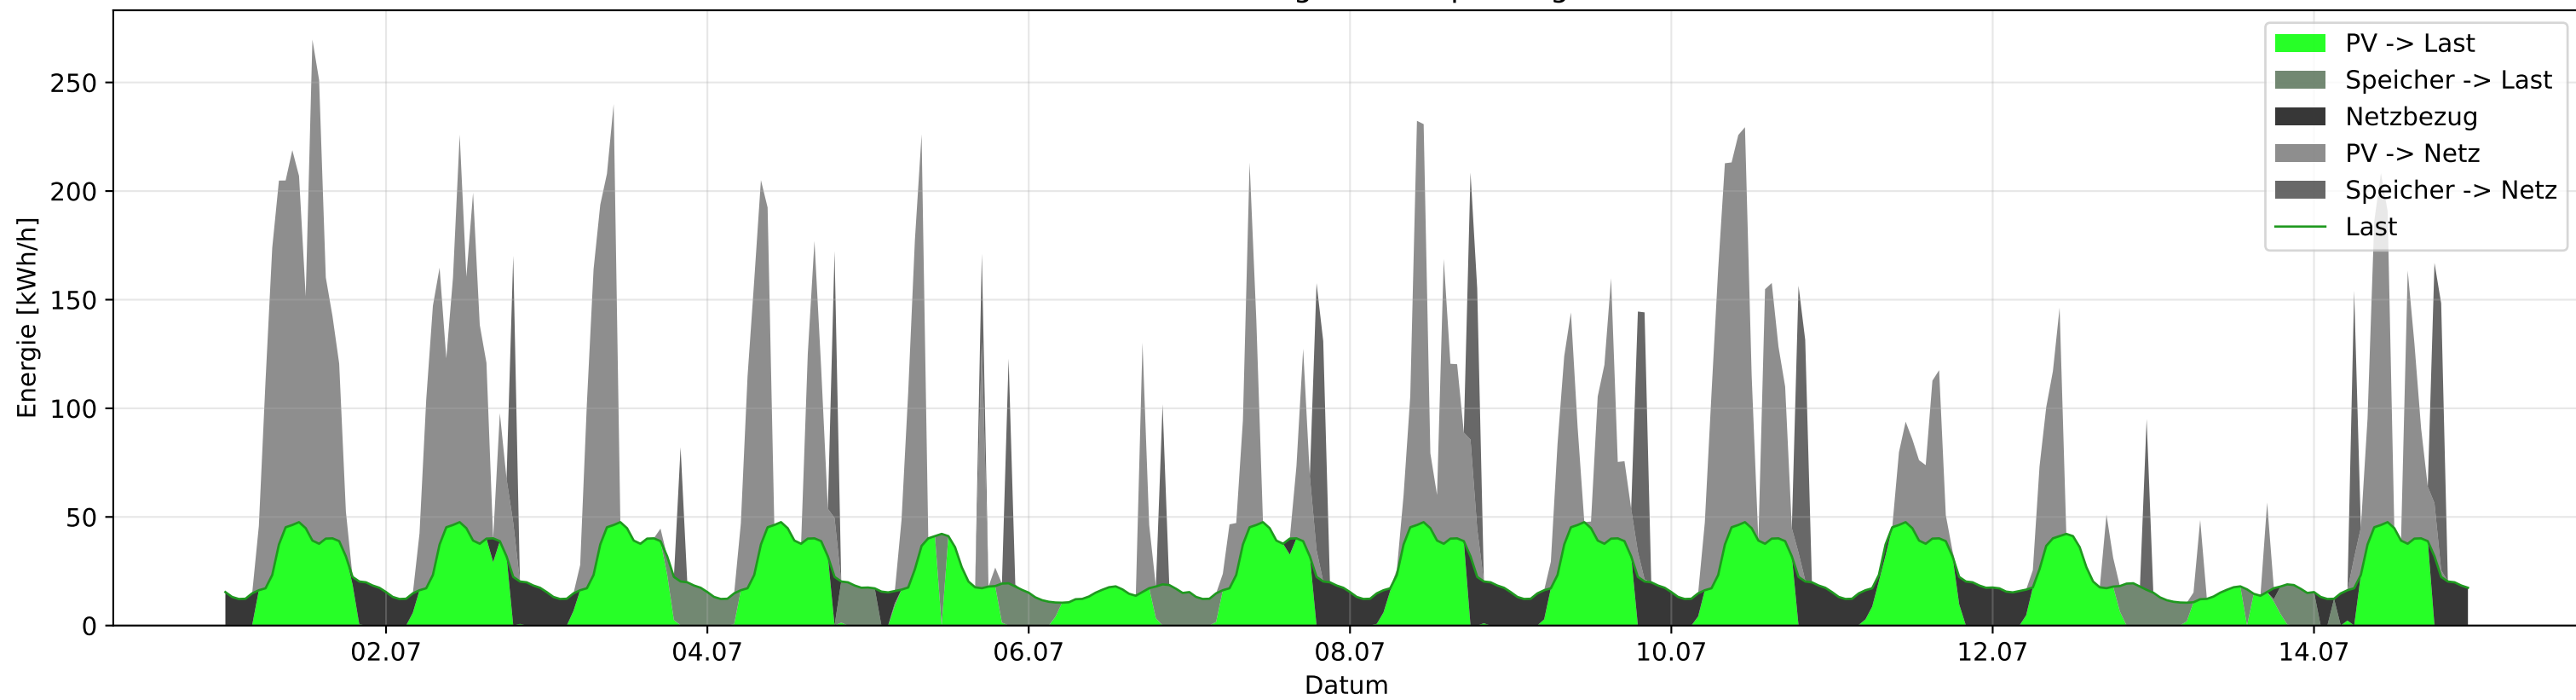


Last, Eigenverbrauch, Einspeisung und BESS-Ladung

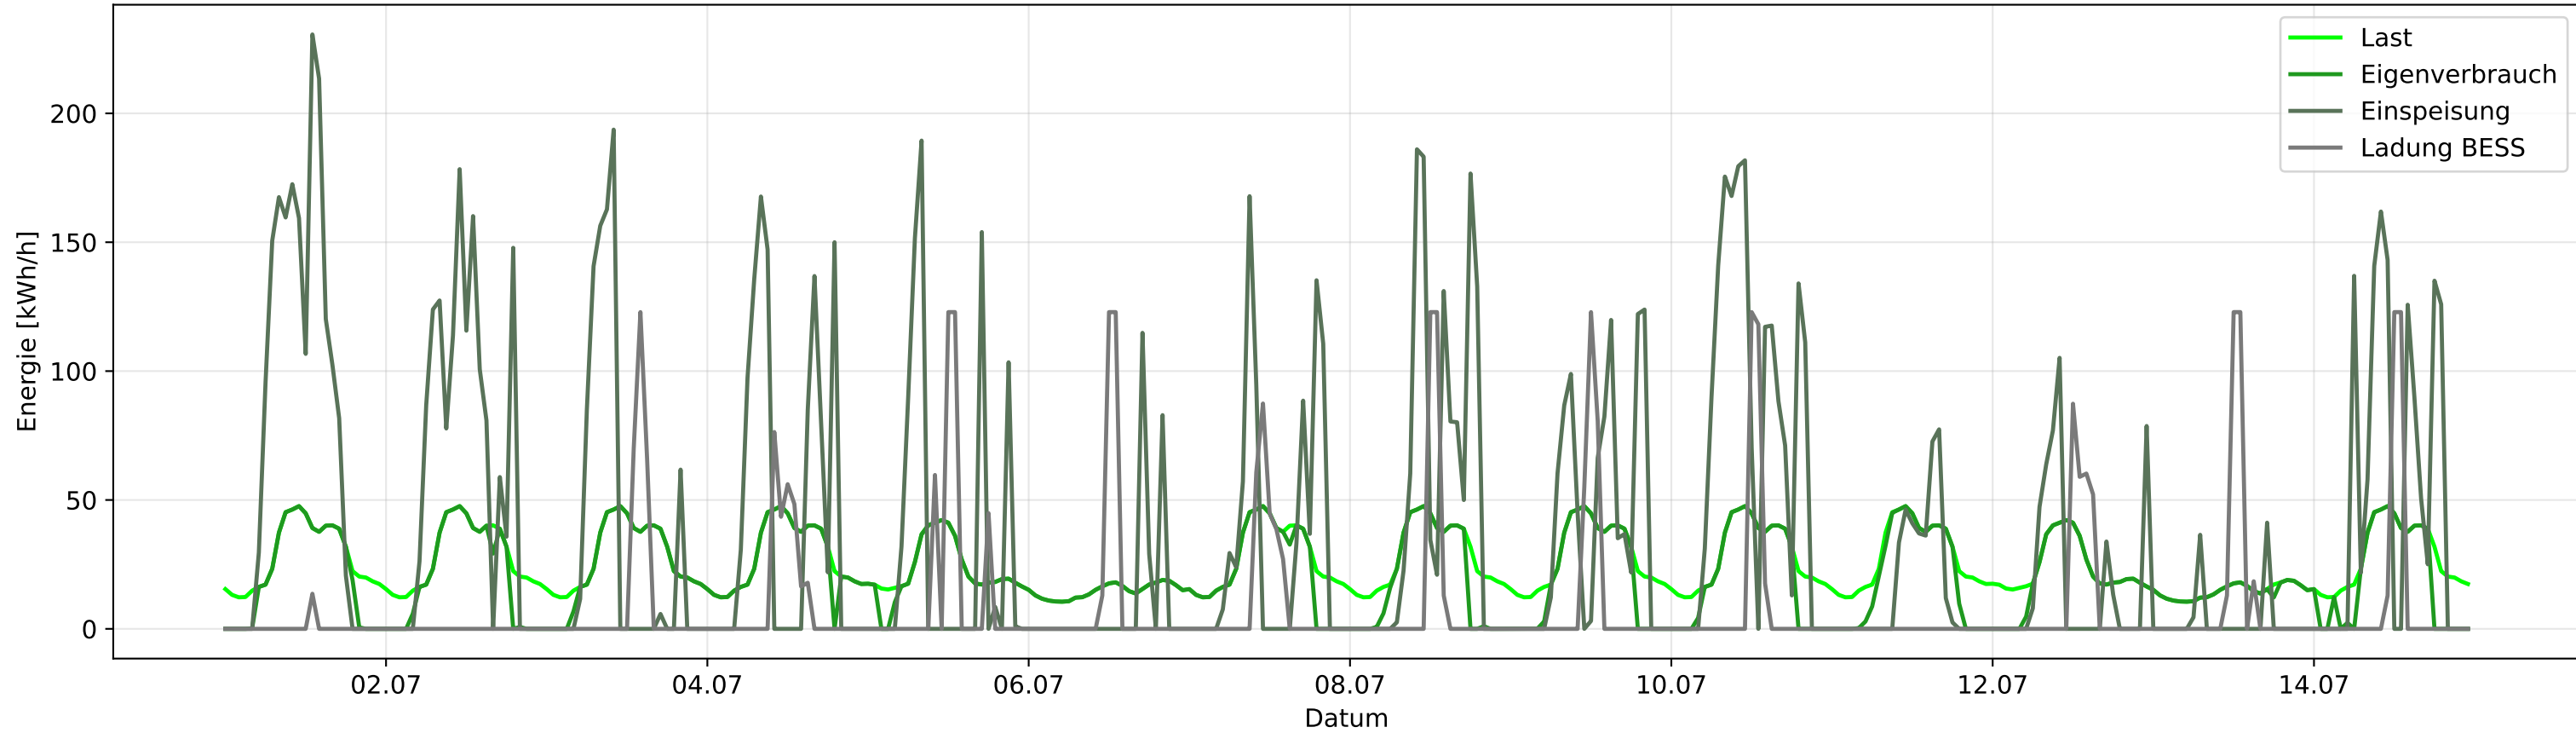


Aufteilung der Speicherentladung (Zeitverlauf)

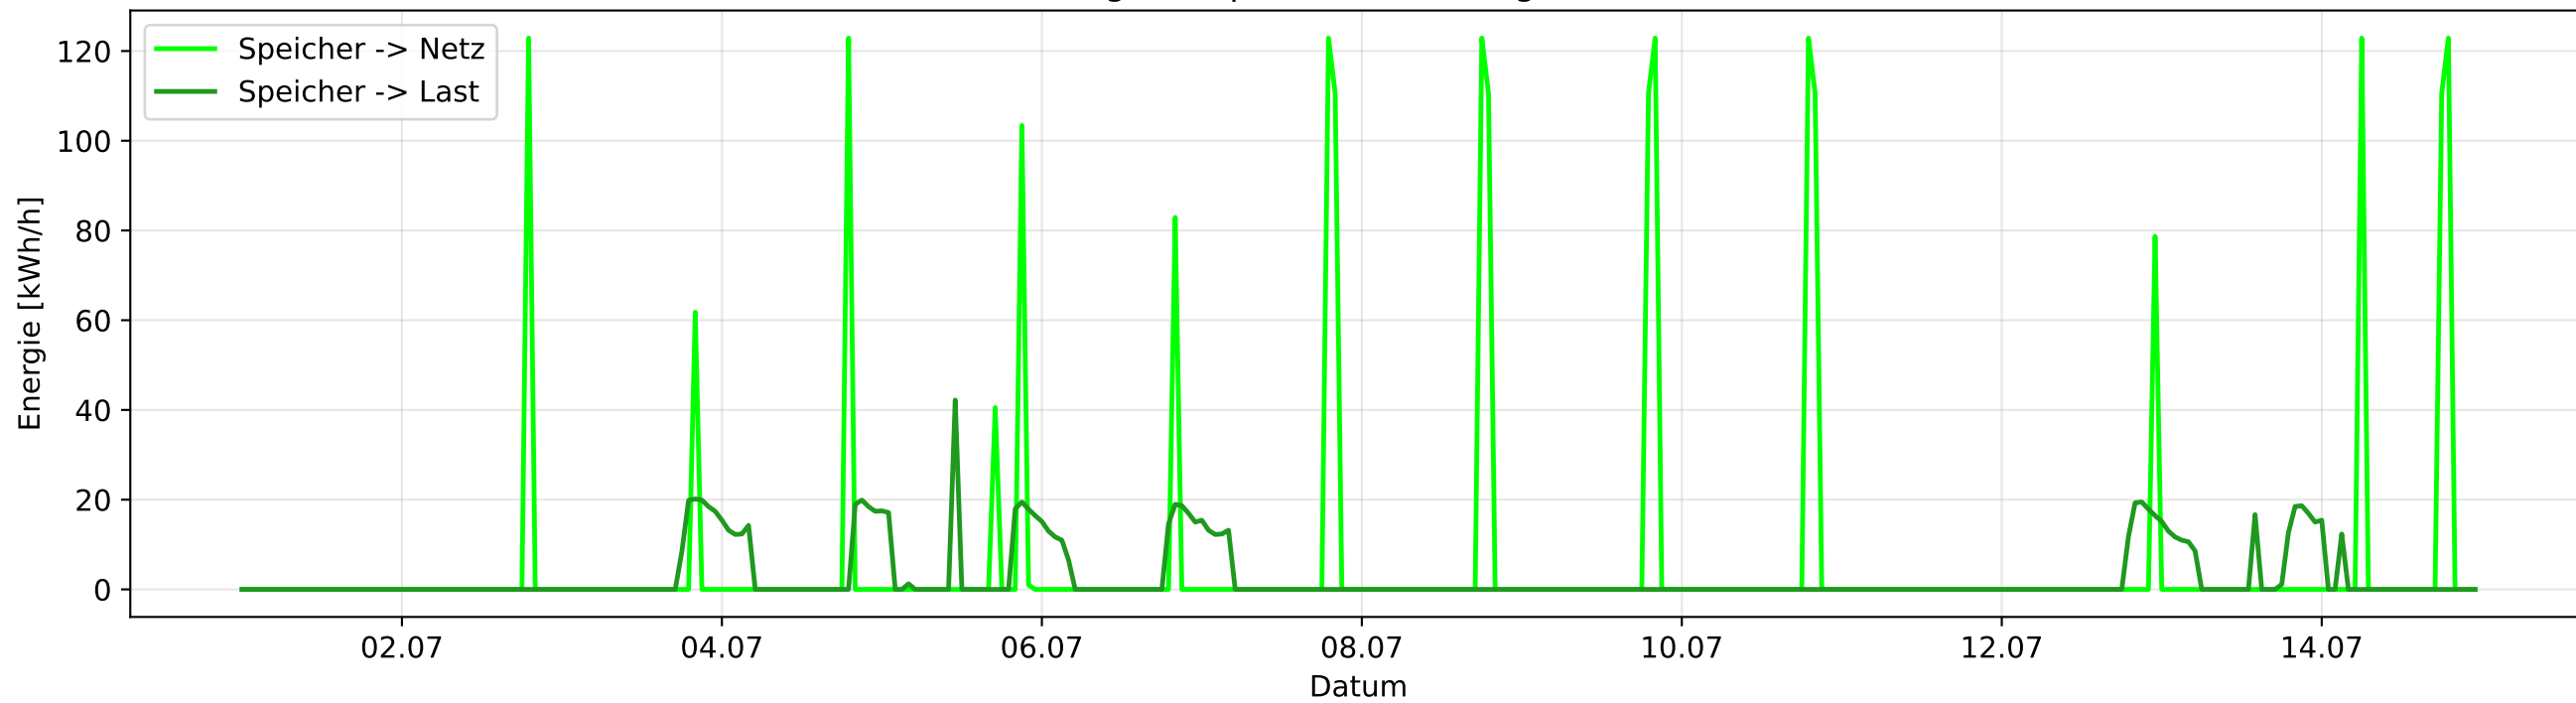


Aufteilung der Speicherentladung (Jahressumme)

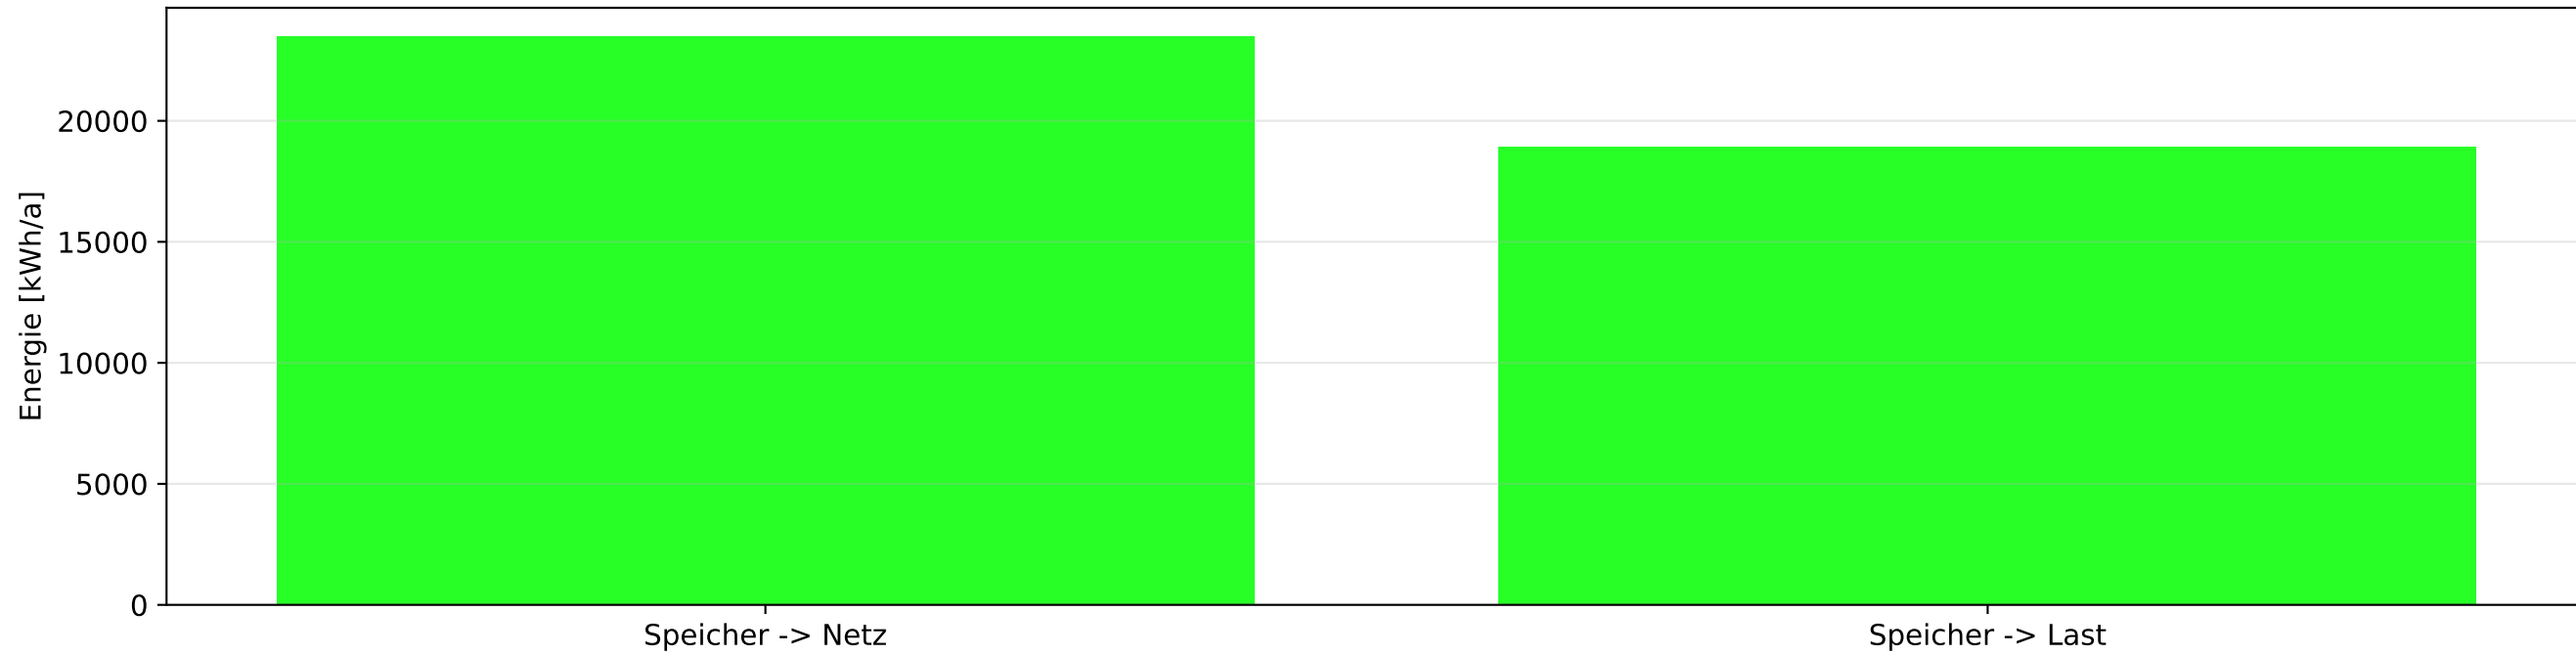


BESS Erlöse und Kosten als Fläche (14 Tage ab 2024-07-01)

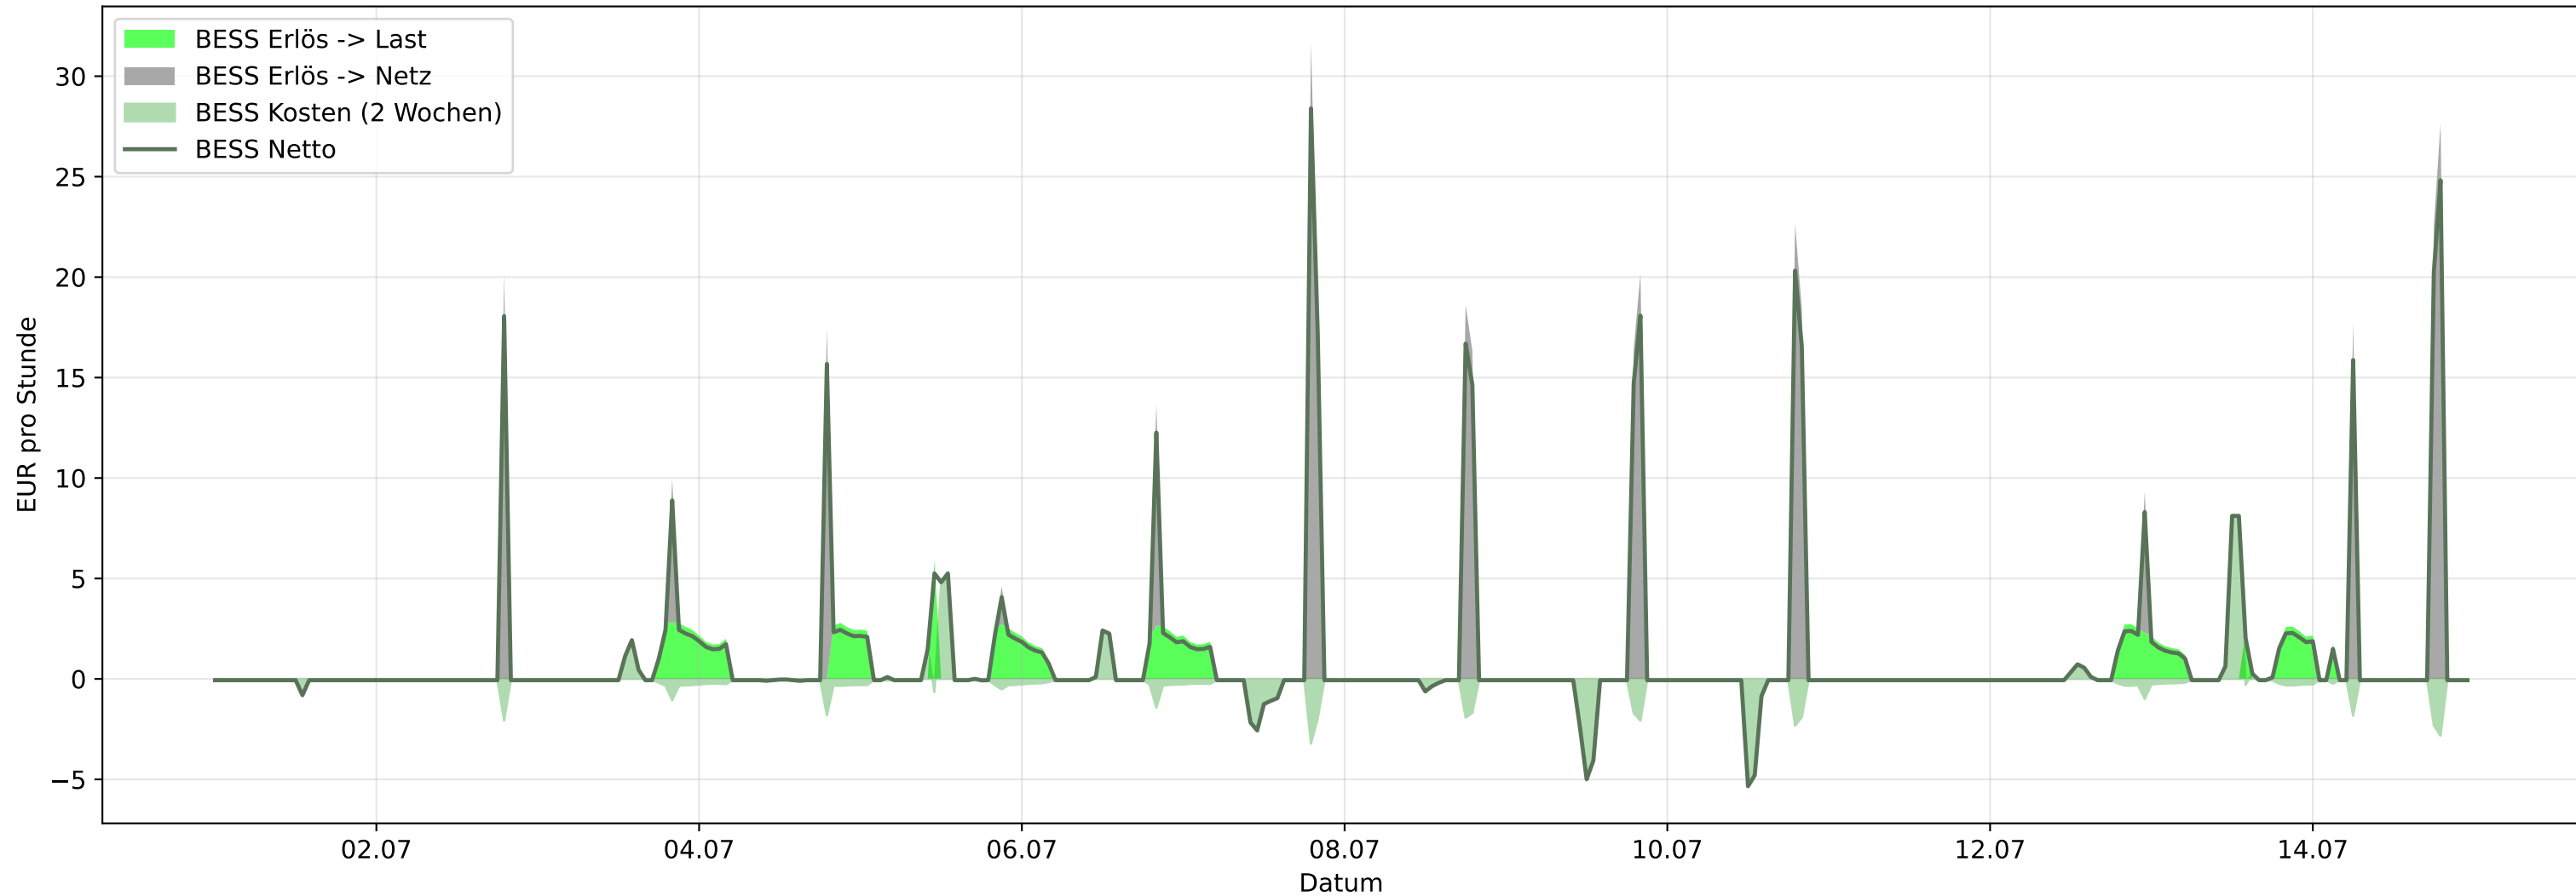

Gegenüberstellung aller Erlös- und Kostenarten (Jahr)

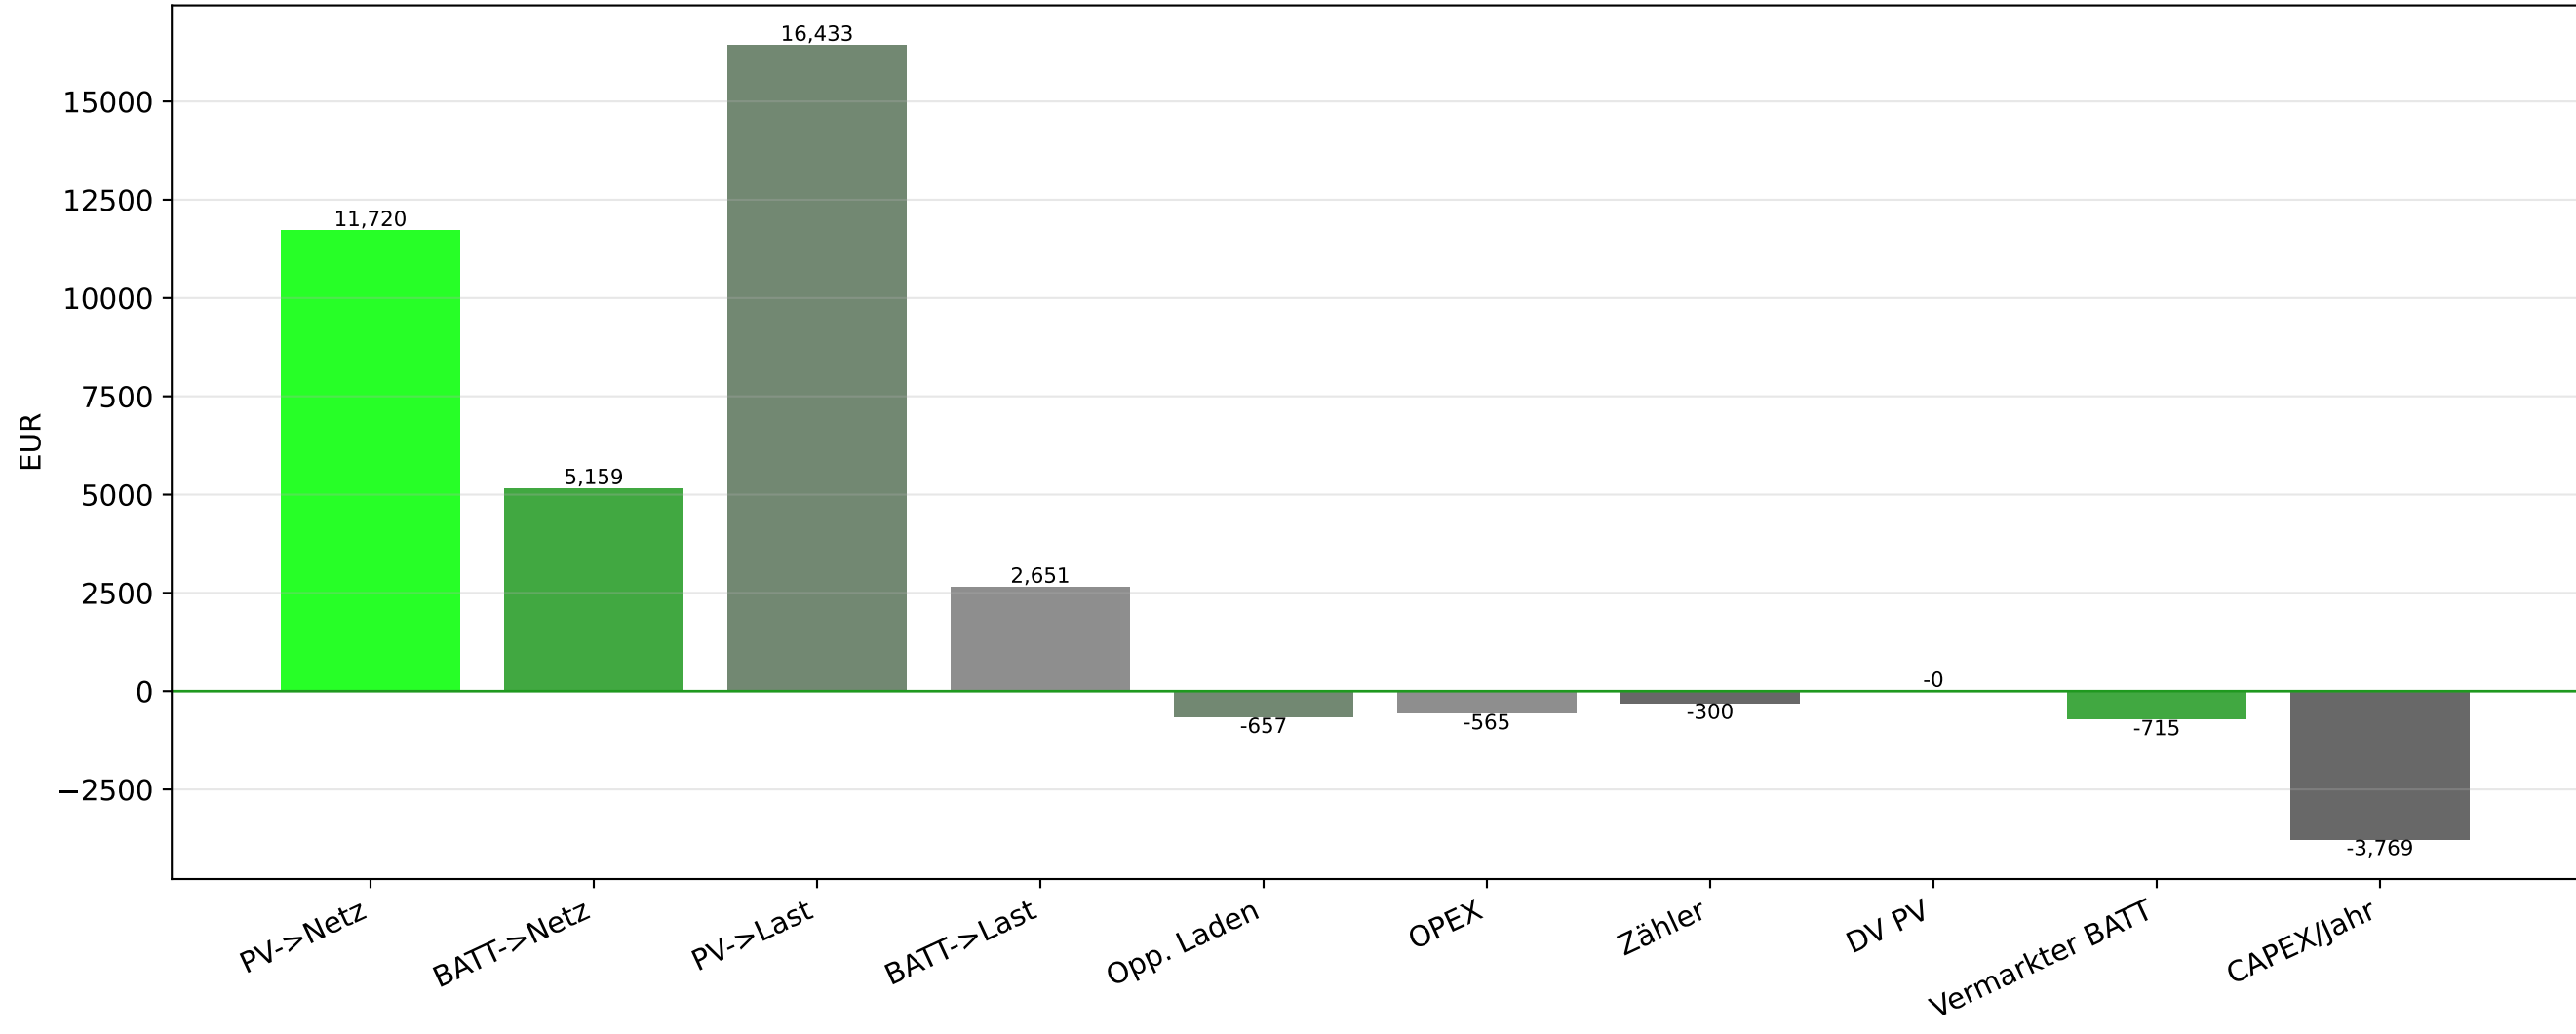

Jährliche Batterie-Cashflows Jahr 1 bis Jahr N

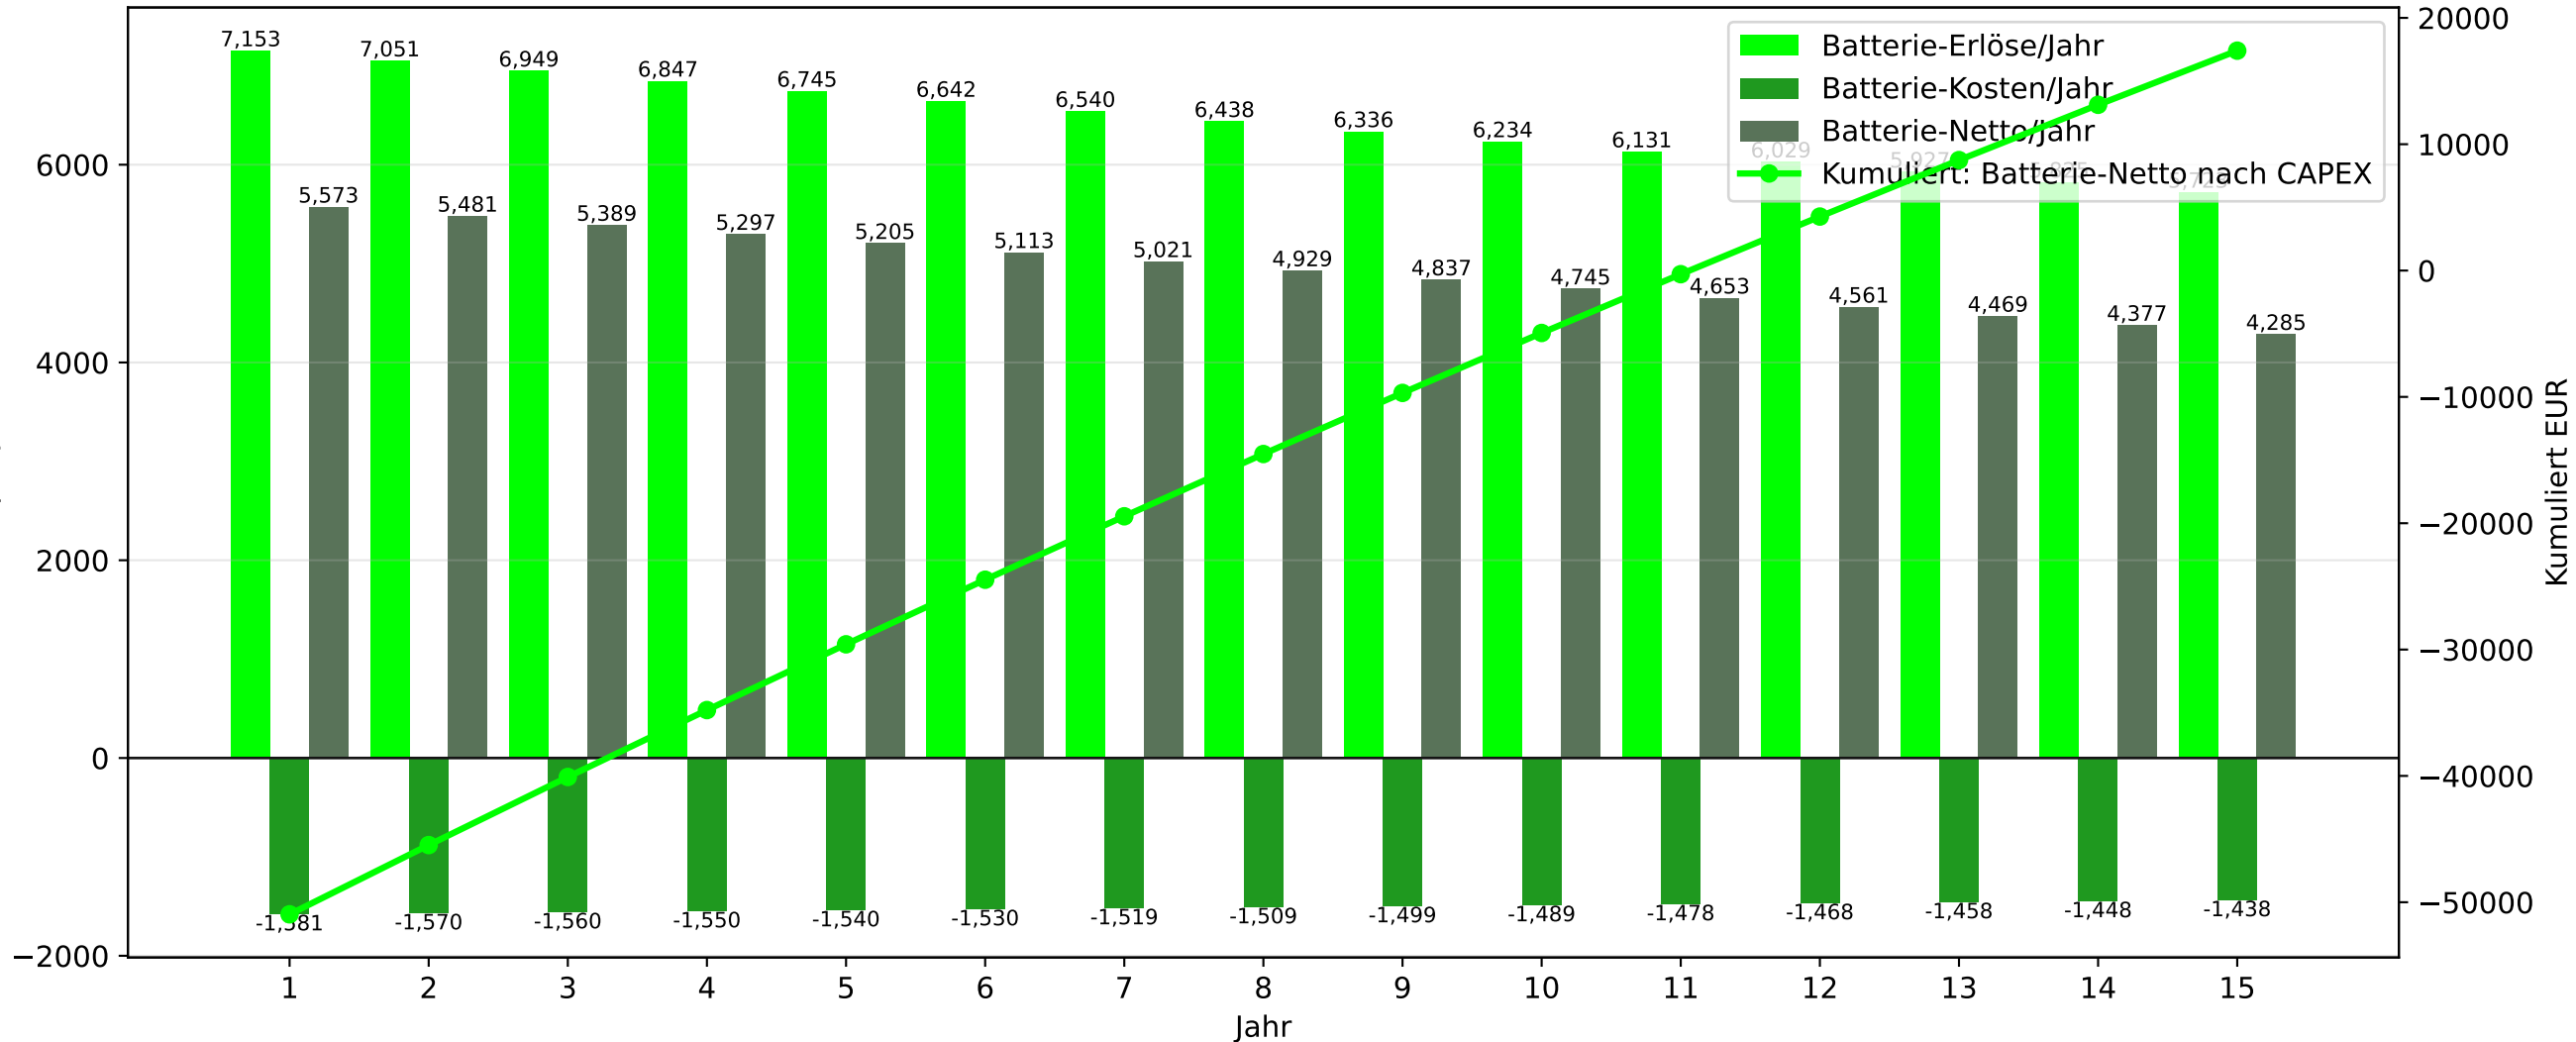

Batterie-Cashflow mit 6.0% Diskontierung (IRR-Hürde)

