

Simulationsbericht

Designvorlage: VORLAGE_Ausführungsbeschreibung_PVA_Kunde1.docx

Word-Vorlage erkannt (.docx).

Projektstandort:

Adresse:

Anlagenparameter

Anlagengröße in kWp: 700.00

Größe BESS in kWh: 431.85

Wärmeentwicklung (WR):

Geräuschentwicklung (WR) in dB:

Ansprechpartner

empact Ansprechpartner:

Telefon:

Mail:

Objektbetreuer (Kunde) Ansprechpartner:

Telefon:

Mail:

Projekt- und Anlagenparameter

Feld	Wert
Projektstandort	
Adresse	
Anlagenparameter	Überschrift
Anlagengröße in kWp	700.00
Wechselrichter	
Module	
Unterkonstruktion	Aerocompact SN2plus
Statische Prüfung Dachfläche	Noch ausstehend
Zusage Netzanschluss	offen
Wärmeentwicklung (WR)	
Geräuschentwicklung (WR) in dB	
Ansprechpartner	Ansprechpartner:
empact	Telefon:
	Ansprechpartner:
Objektbetreuer (Kunde)	Telefon:
	Mail:

Kennzahlen

Kennzahl	Wert
E_opt	431.853
P_opt	215.9265
annual_delta	8632.46991552598
total_delta	116538.34385960073
storage_cost	99326.19
objective	17212.15385959683


Cashflow Jahr 1 bis Jahr N

Jahr	Faktor_Degradatio	Batterie_Erloese_E	Batterie_Kosten_EU	Batterie_Netto_Jahr	Kumulierter_Batterie	Kumulierter_Netto_Jahr
1.0	1.0	12558.882065747	2549.1501065747	10009.731959172	10009.731959172	-89316.4580408277
2.0	0.9857142857142	12379.469464807	2531.2088464807	9848.2606183269	19857.992577499	-79468.1974225007
3.0	0.9714285714285	12200.056863868	2513.2675863868	9686.7892774816	29544.781854980	-69781.4081450190
4.0	0.9571428571428	12020.644262929	2495.3263262929	9525.3179366363	39070.099791617	-60256.0902083827
5.0	0.9428571428571	11841.231661990	2477.3850661990	9363.8465957910	48433.946387408	-50892.2436125916
6.0	0.9285714285714	11661.819061050	2459.4438061050	9202.3752549457	57636.321642354	-41689.8683576459
7.0	0.9142857142857	11482.406460111	2441.5025460111	9040.9039141003	66677.225556454	-32648.9644435455
8.0	0.9	11302.993859172	2423.5612859172	8879.4325732550	75556.658129709	-23769.5318702905
9.0	0.8857142857142	11123.581258233	2405.6200258233	8717.9612324097	84274.619362119	-15051.5706378807
10.0	0.8714285714285	10944.168657293	2387.6787657293	8556.4898915644	92831.109253683	-6495.08074631633
11.0	0.8571428571428	10764.756056354	2369.7375056354	8395.0185507191	101226.12780440	1899.937804402783
12.0	0.8428571428571	10585.343455415	2351.7962455415	8233.5472098737	109459.67501427	10133.4850142765
13.0	0.8285714285714	10405.930854476	2333.8549854476	8072.0758690284	117531.75088330	18205.56088330505
14.0	0.8142857142857	10226.518253536	2315.9137253536	7910.6045281831	125442.35541148	26116.1654114882
15.0	0.8	10047.105652597	2297.9724652597	7749.1331873378	133191.48859882	33865.29859882605


Erlöse und Kosten

Kategorie	EUR_pro_Jahr
Erlös PV->Netz	20647.488062961467
Erlös BATT->Netz	9103.11248753612
Erlös PV->Last	28401.19064979
Erlös BATT->Last	4624.873590302001
Kosten Opp. Laden	-1169.104012091093
Kosten OPEX	-993.2619
Kosten Zähler	-299.99999999999955
Kosten DV PV	-0.0
Kosten Vermarkter BATT	-1255.8882065747027
Kosten CAPEX/Jahr	-6621.746


SOC über 14 Tage ab 2024-07-01

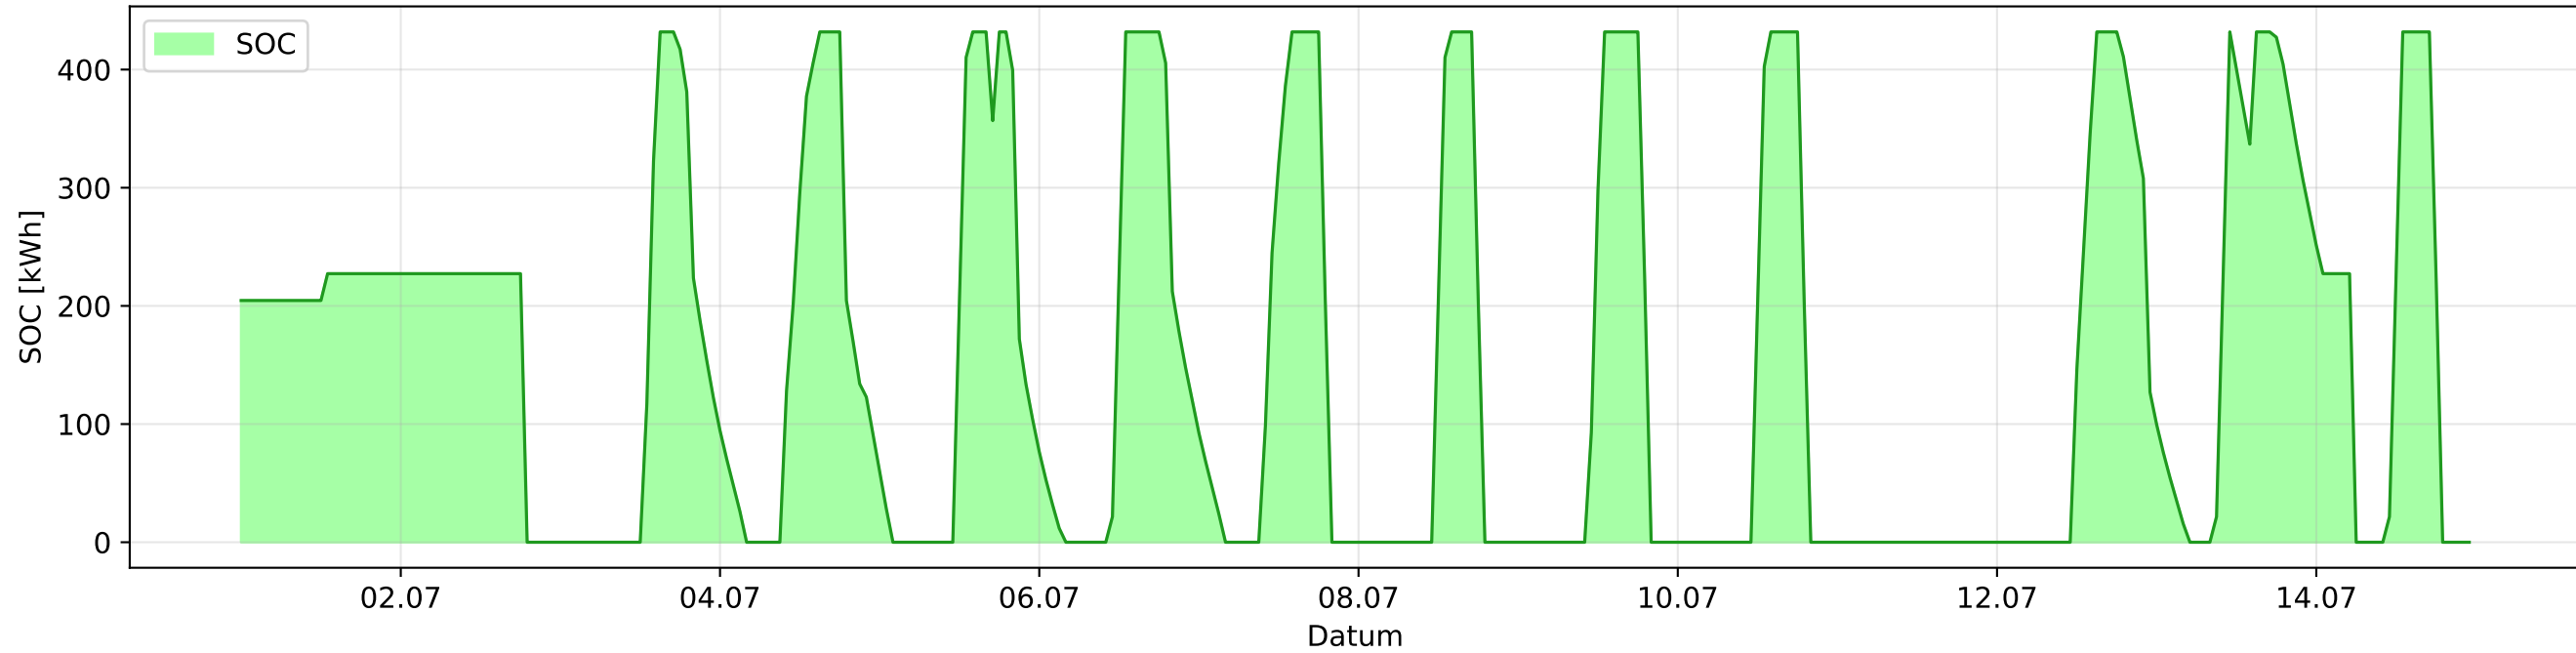


Gemittelte Lade-/Entladezeiten inkl. gemittelter Netz-Auspeicher- und Einspeicherpreise

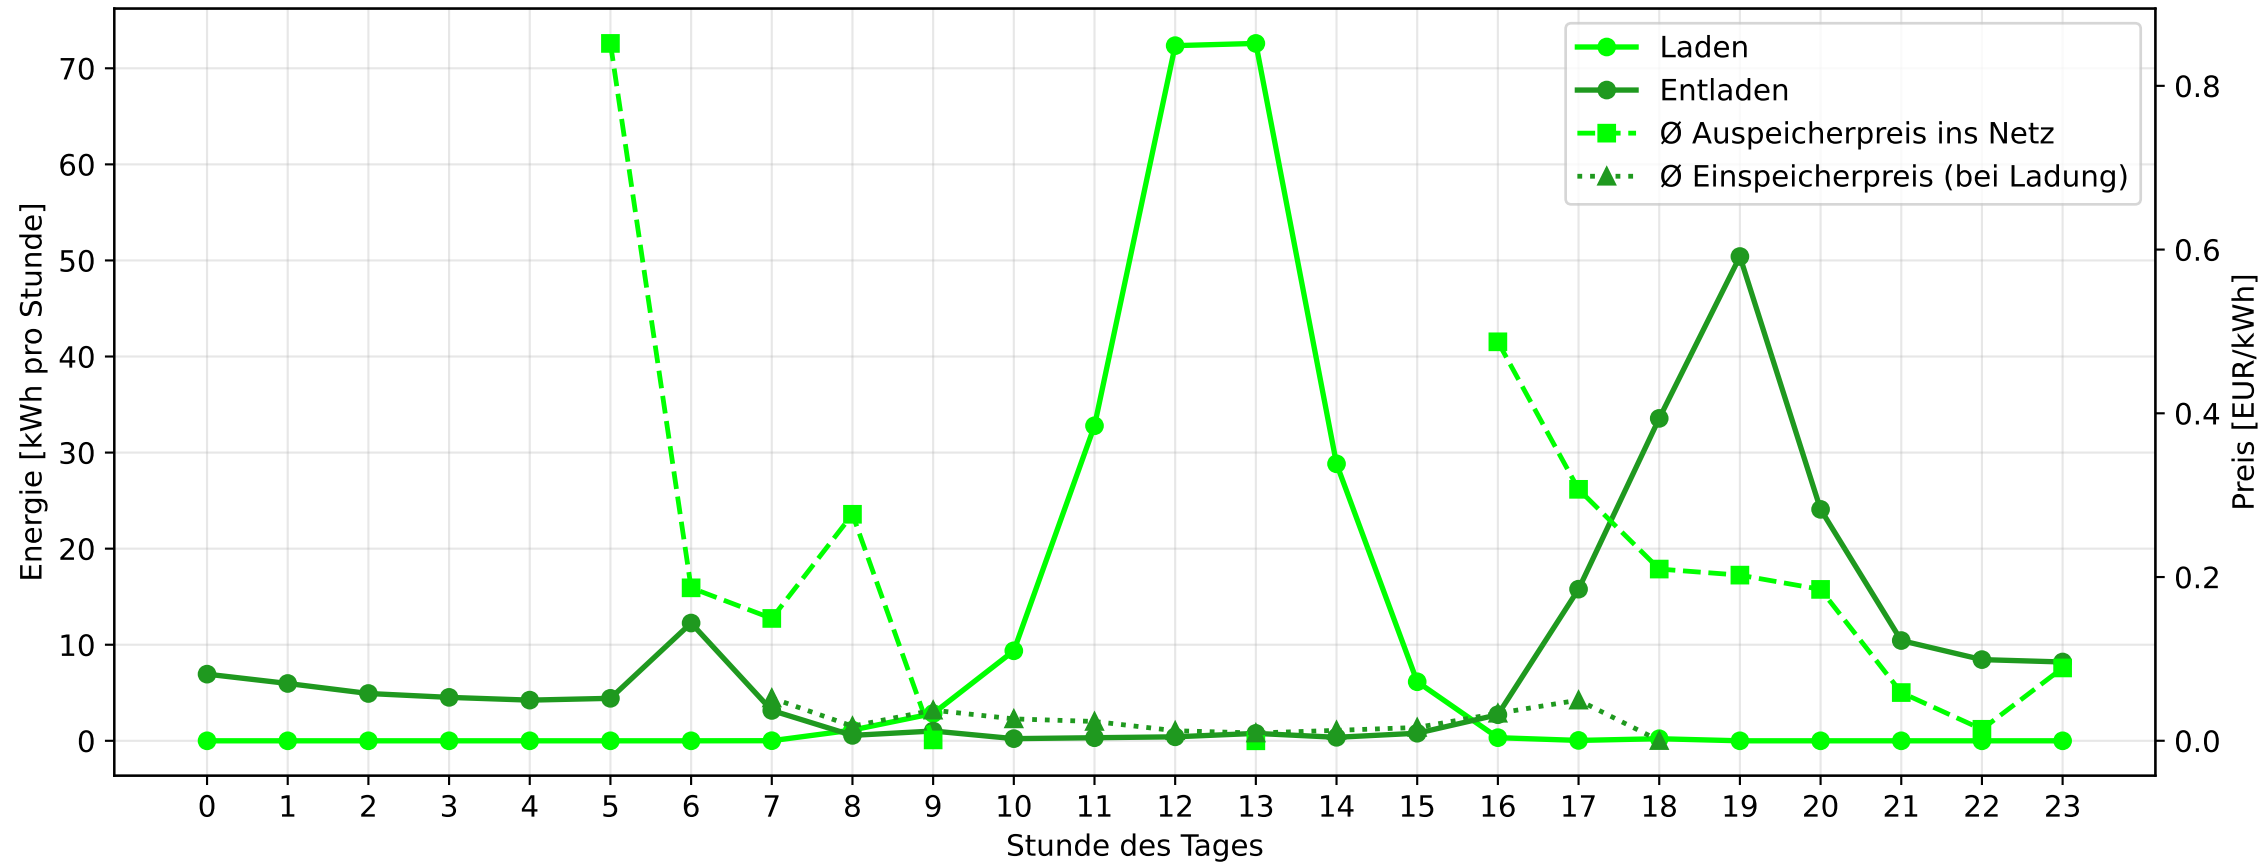


Über den Tag gemittelter Spotmarktpreis je Stunde

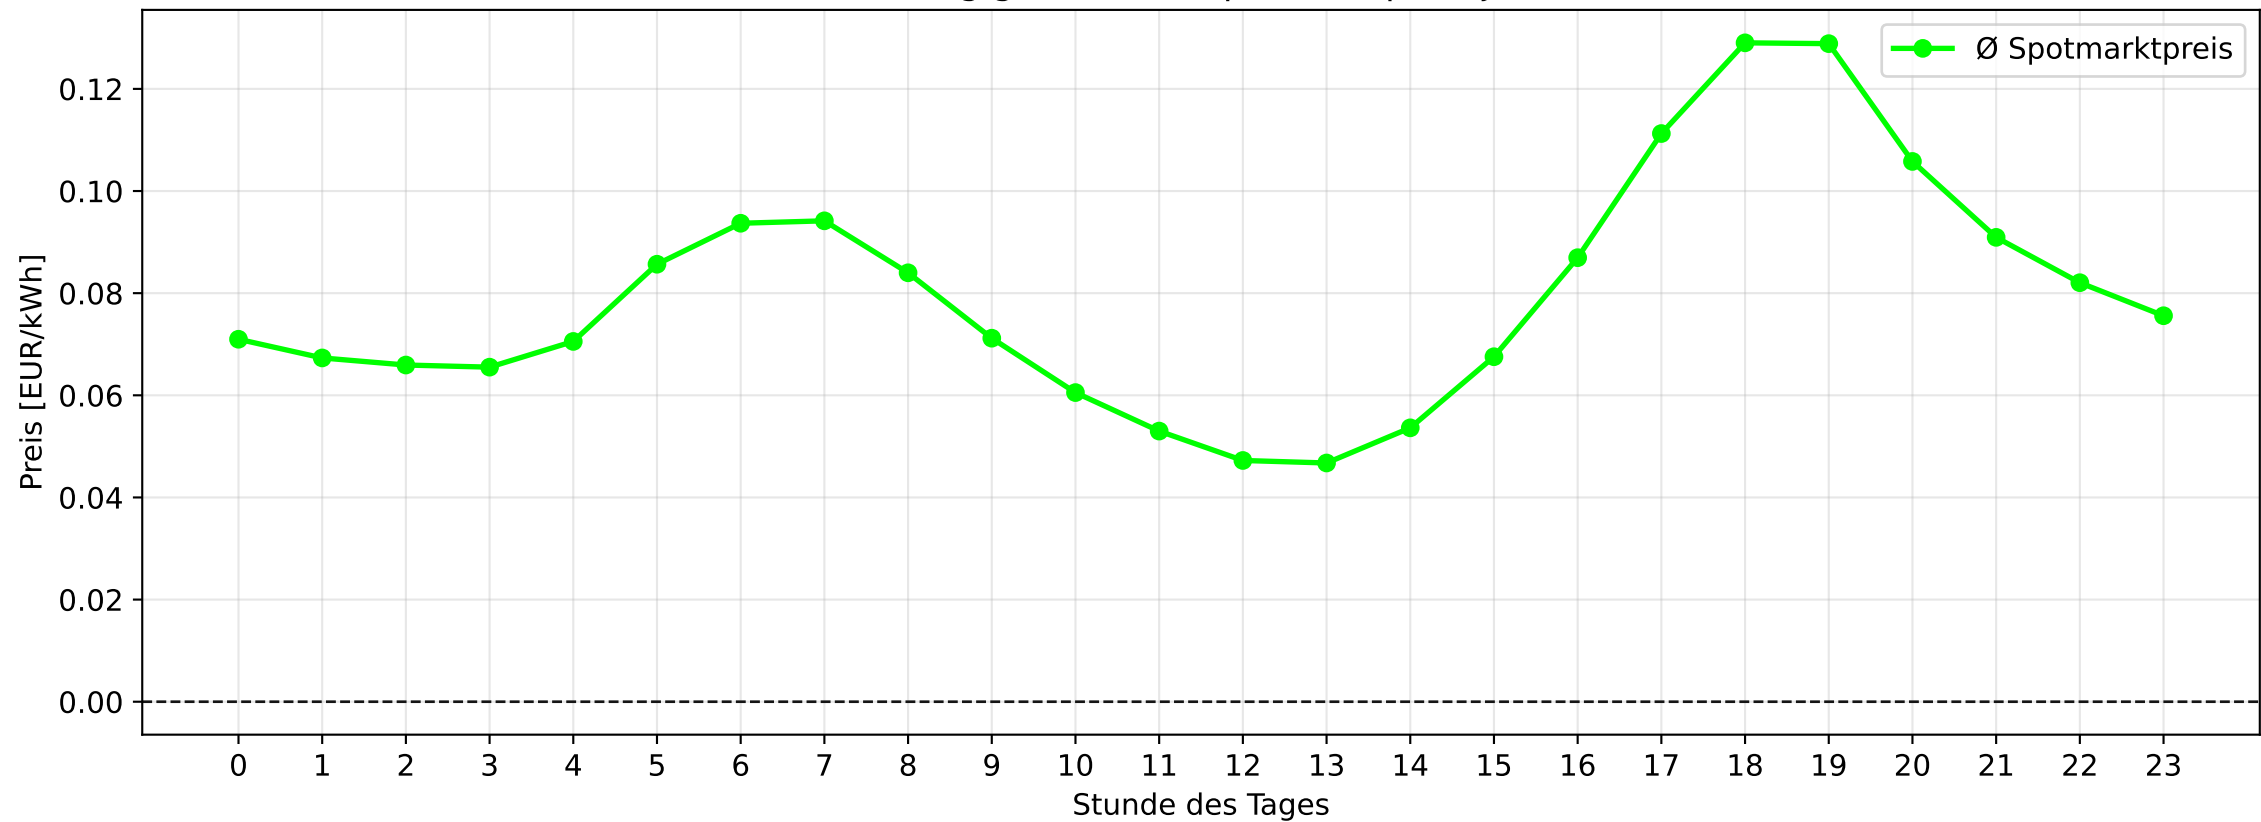


Ausspeicherpreise (BATT -> Netz): 14 Tage ab 2024-07-01

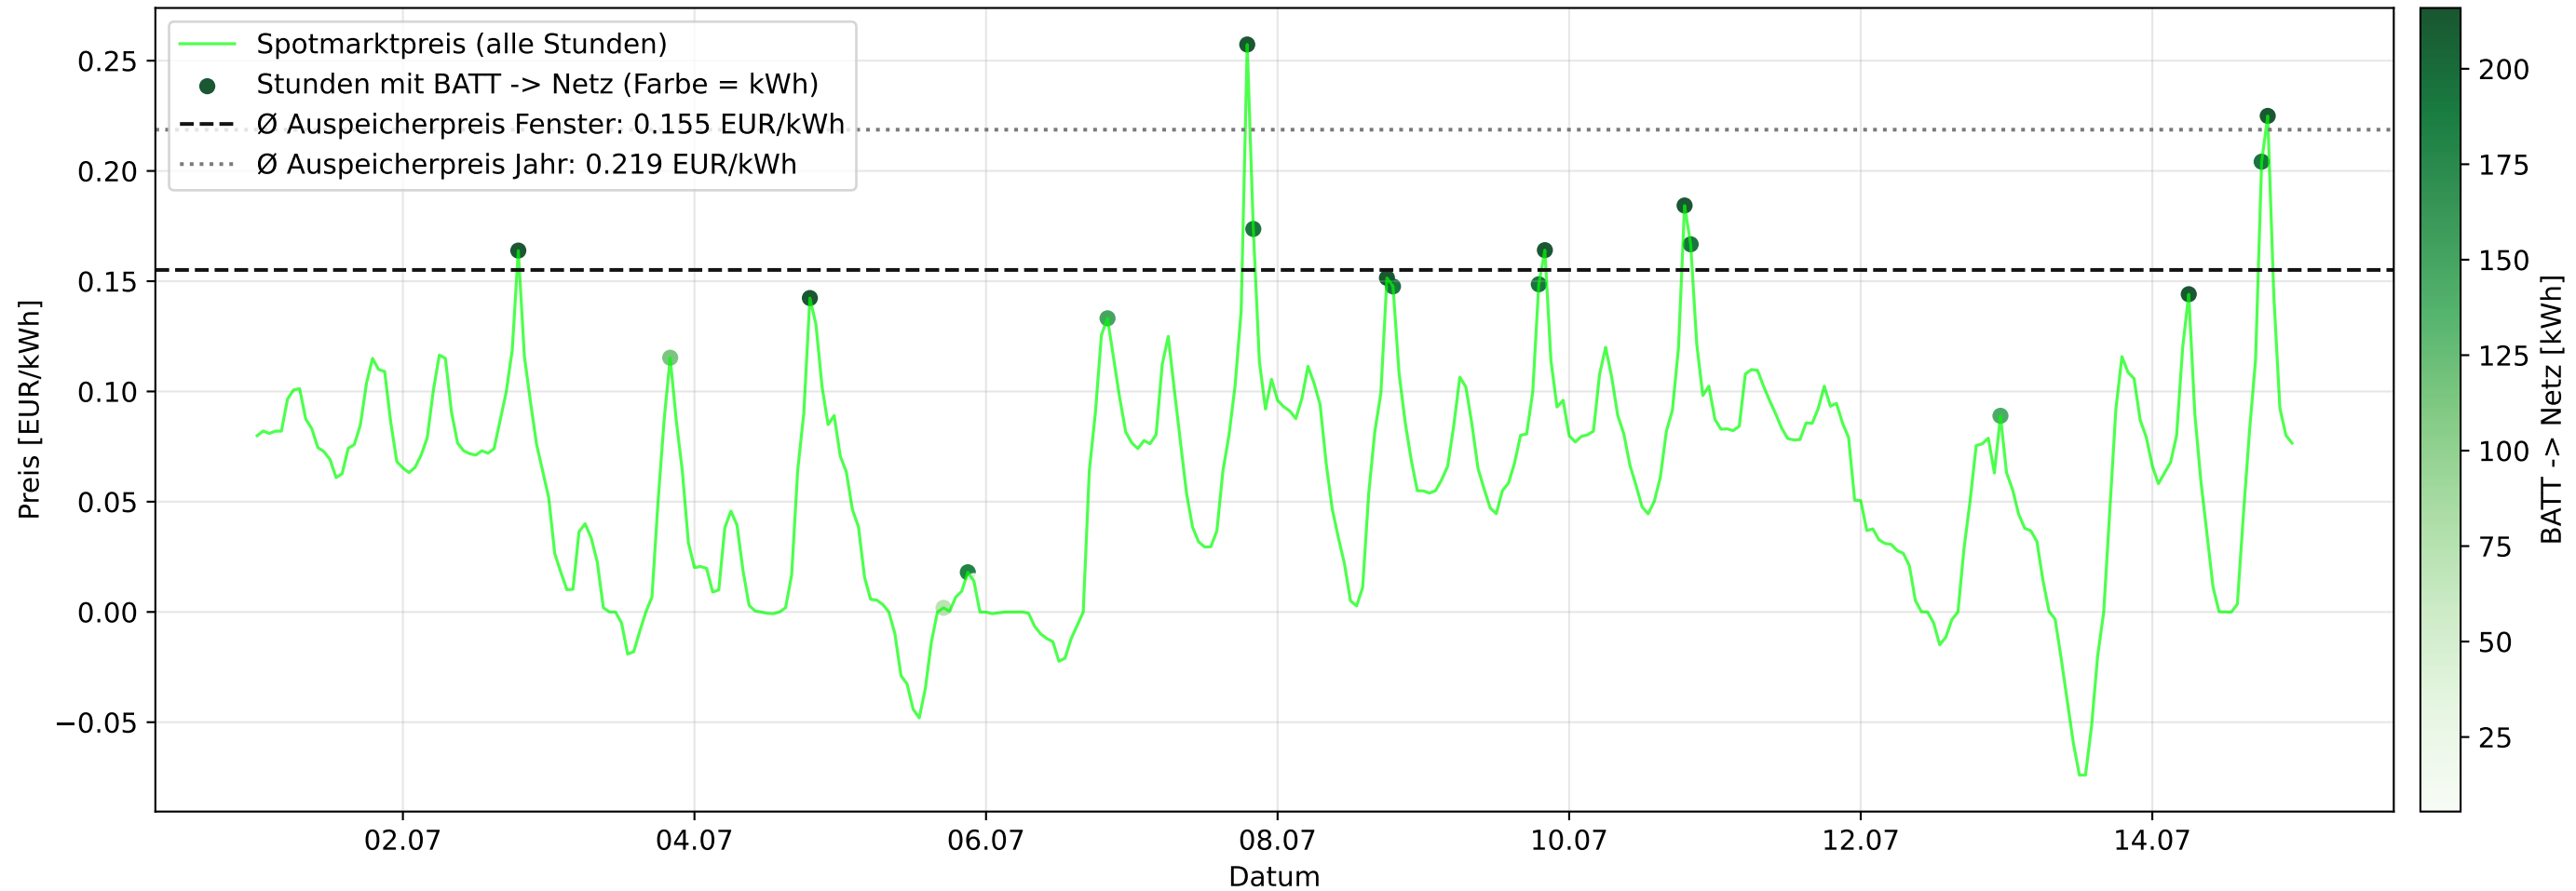


Ausspeicherpreise (BATT -> Netz): 14 Tage ab 2024-02-01

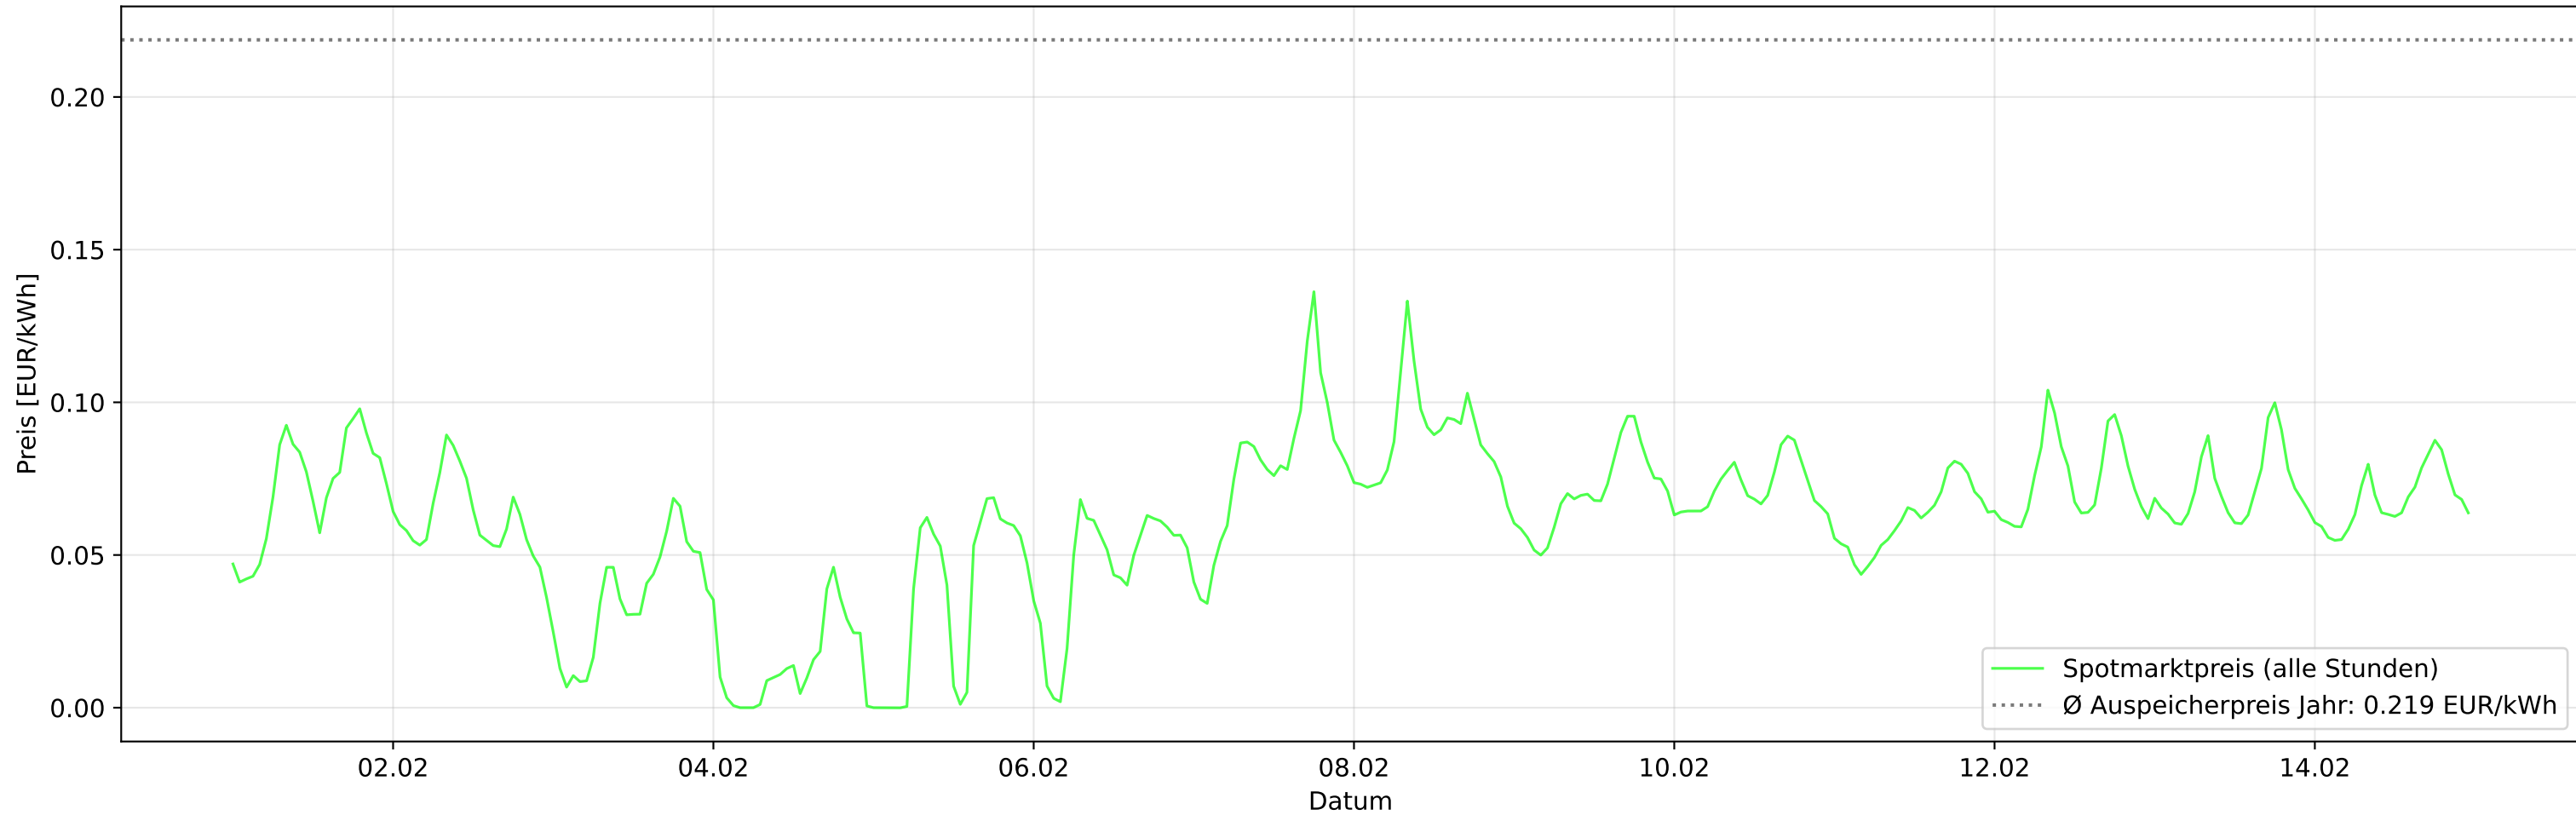


Gemittelte Batterie-Preise über die Laufzeit

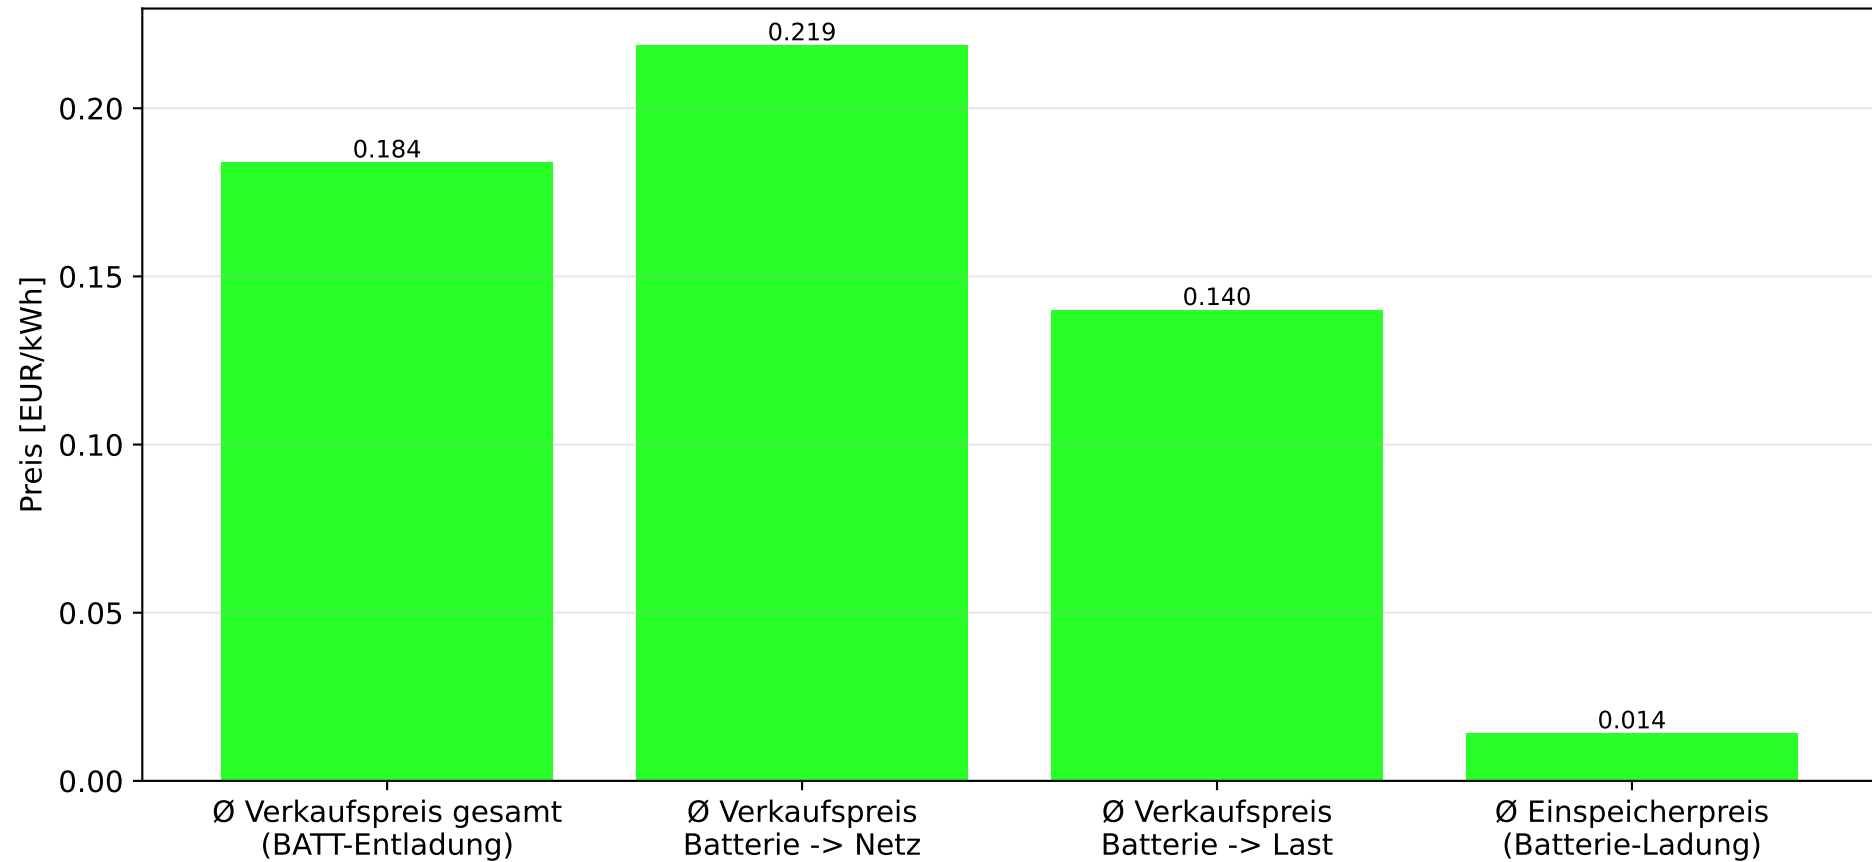


Aufteilung der PV-Erzeugung

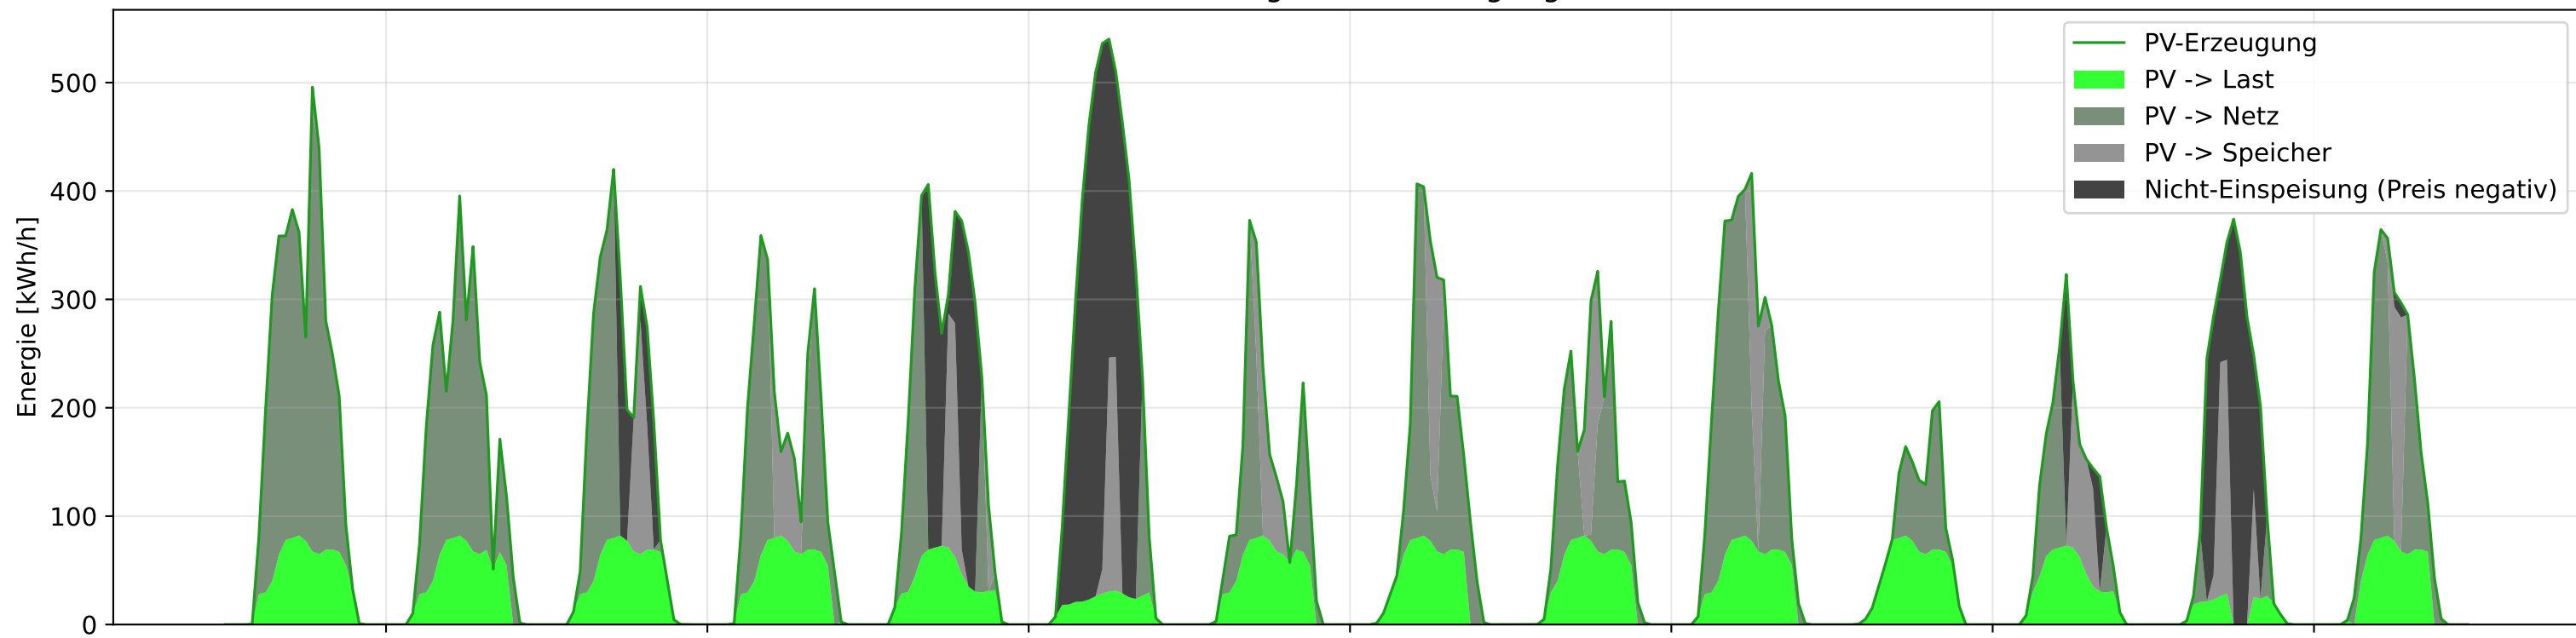


Lastdeckung und Einspeisung

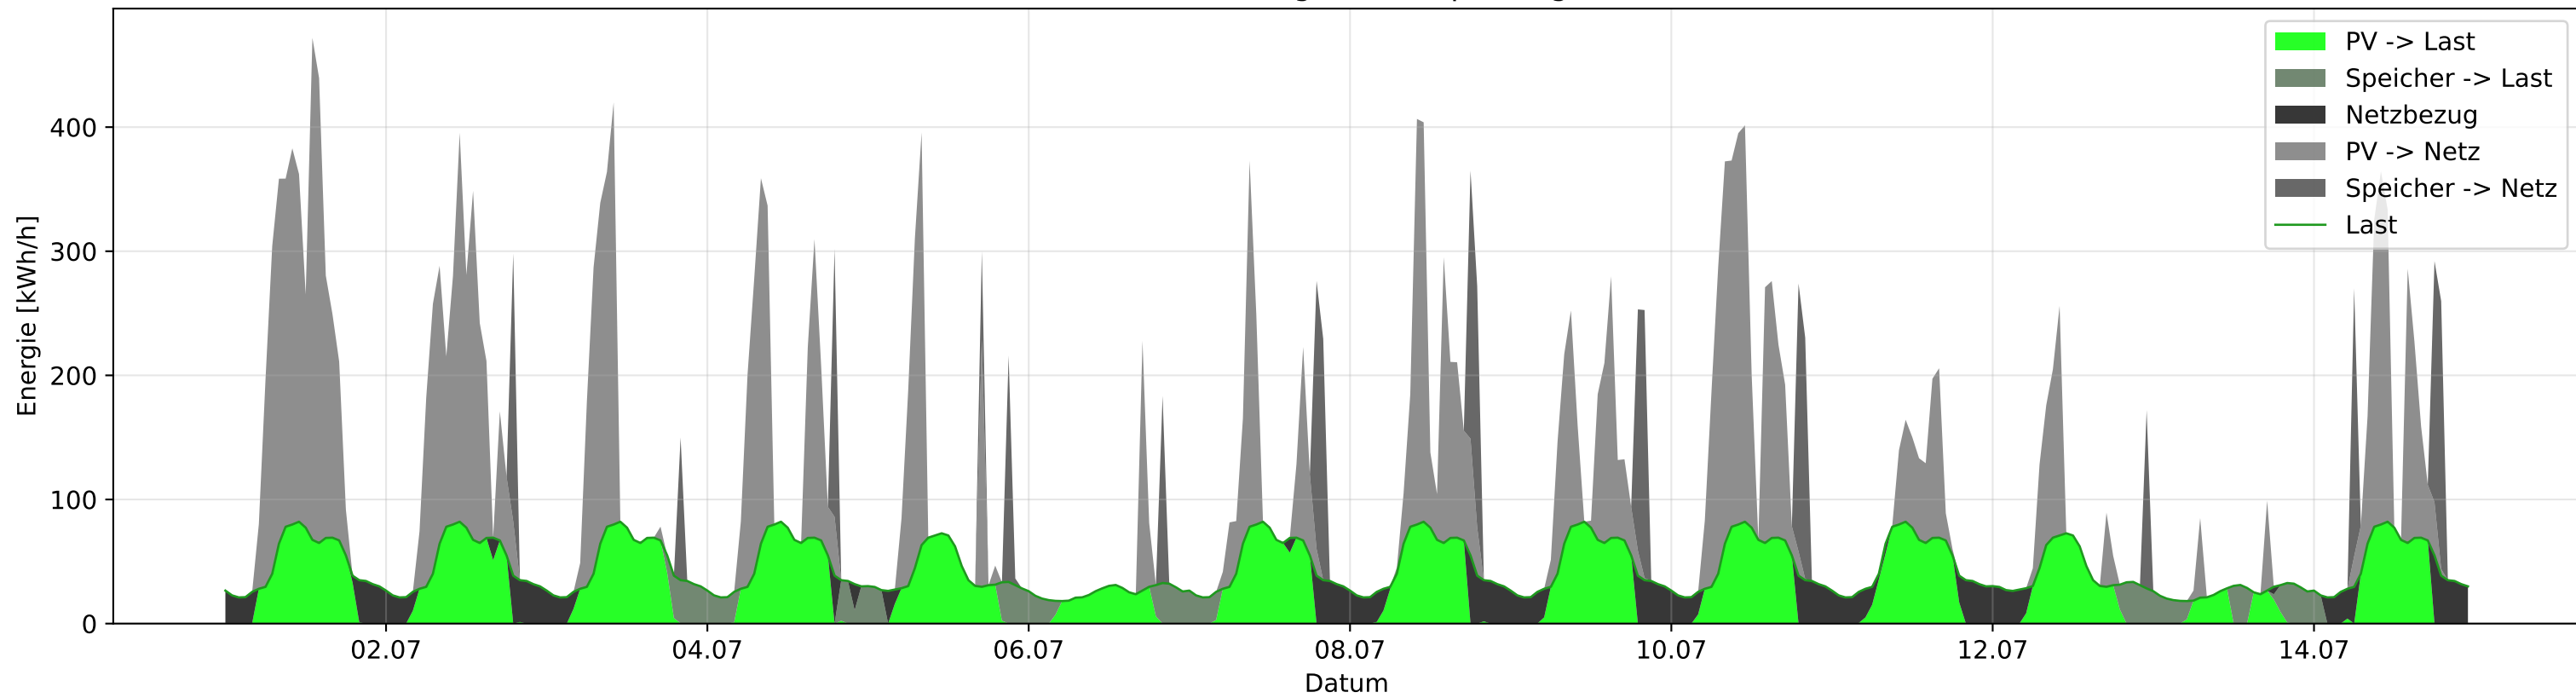


Last, Eigenverbrauch, Einspeisung und BESS-Ladung

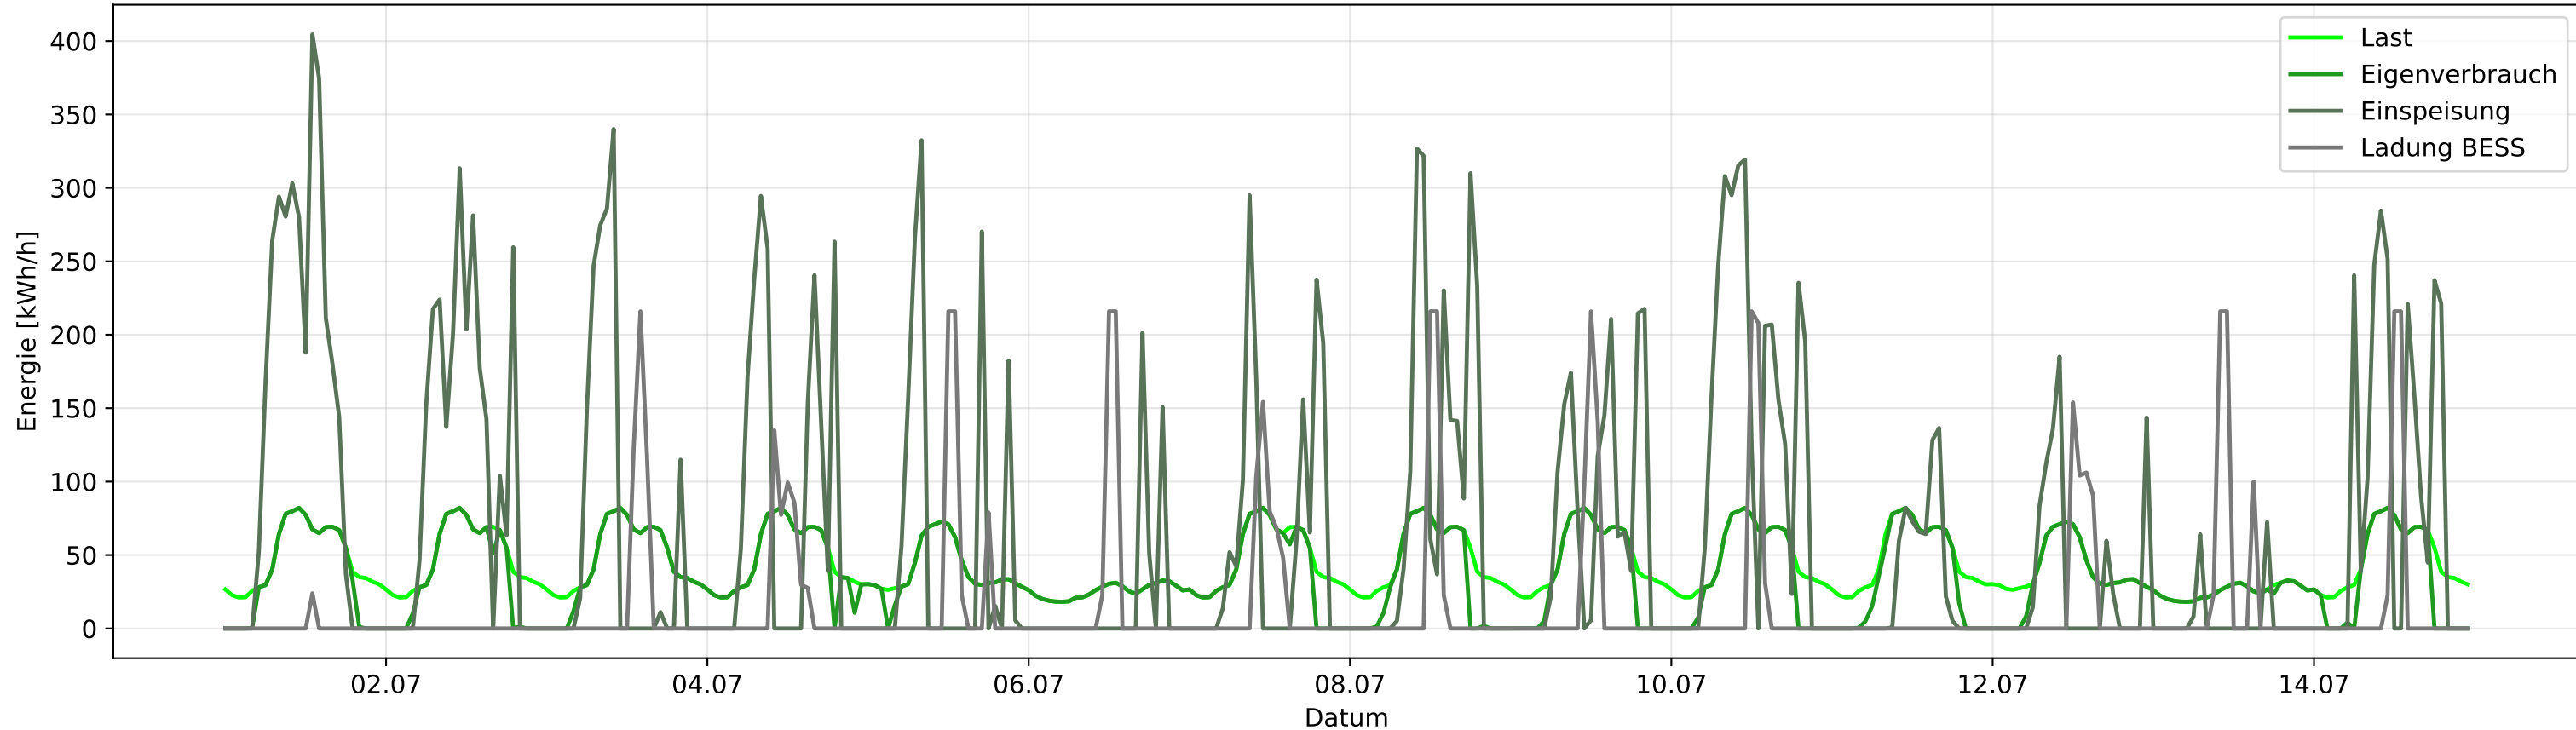


Aufteilung der Speicherentladung (Zeitverlauf)

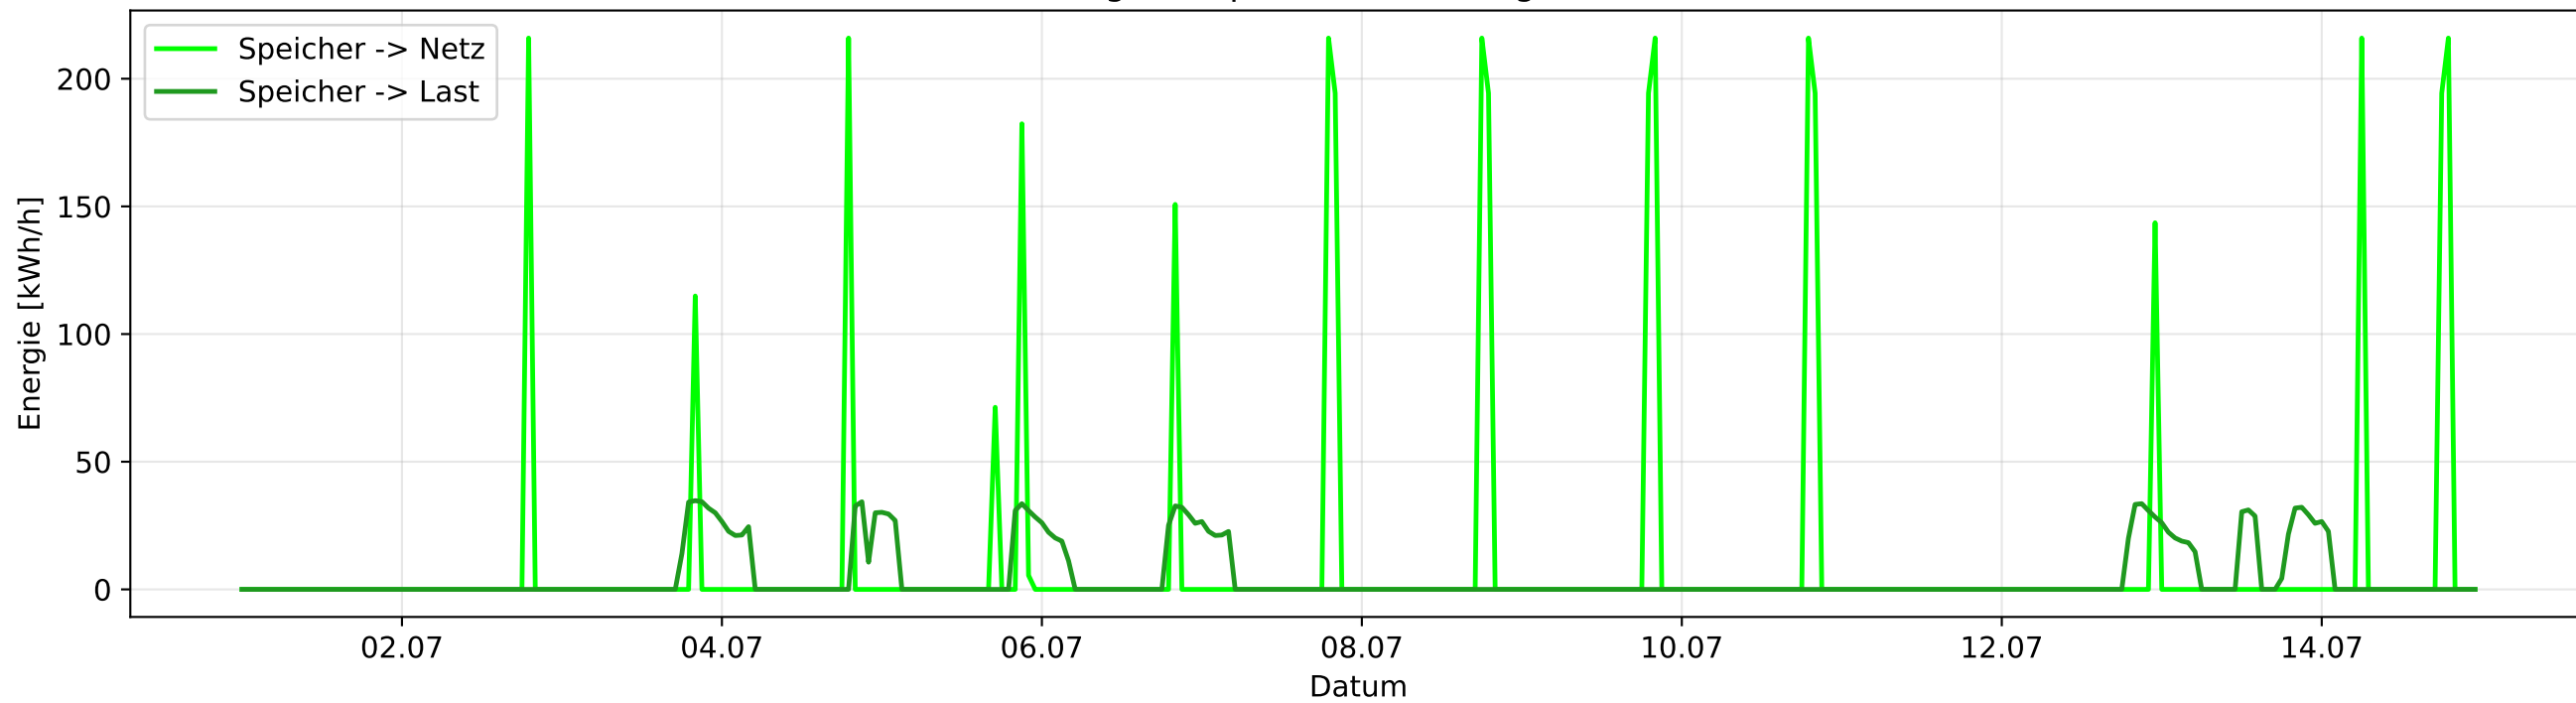


Aufteilung der Speicherentladung (Jahressumme)

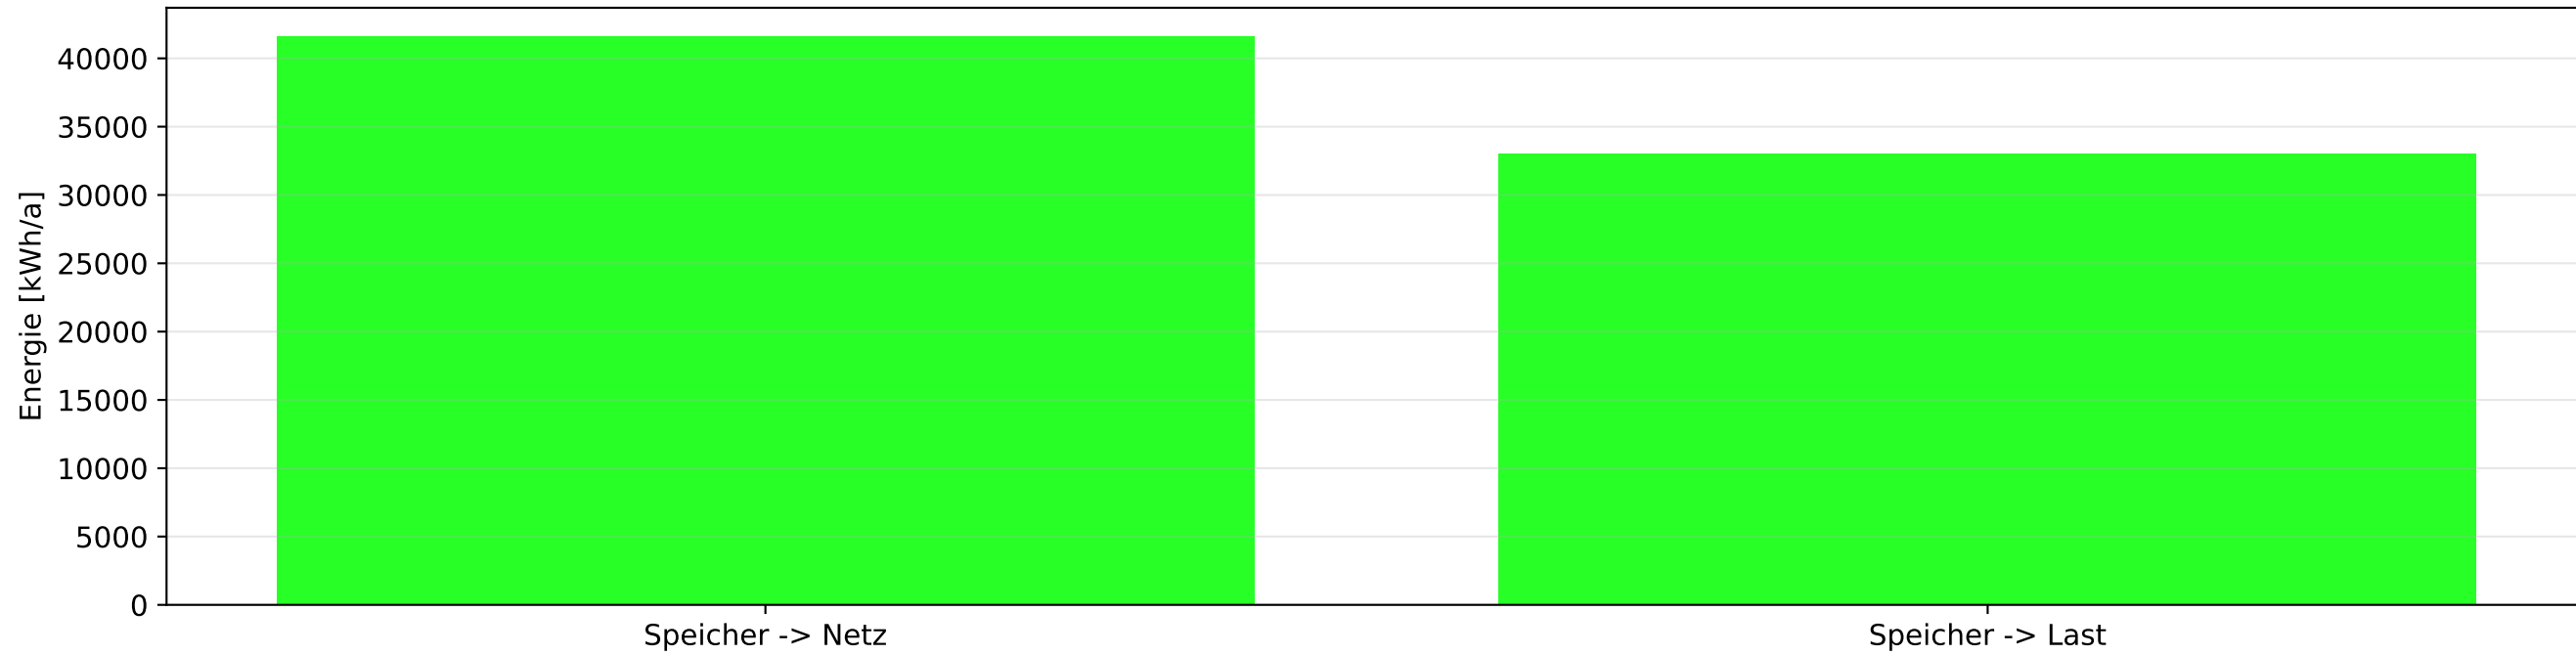


BESS Erlöse und Kosten als Fläche (14 Tage ab 2024-07-01)

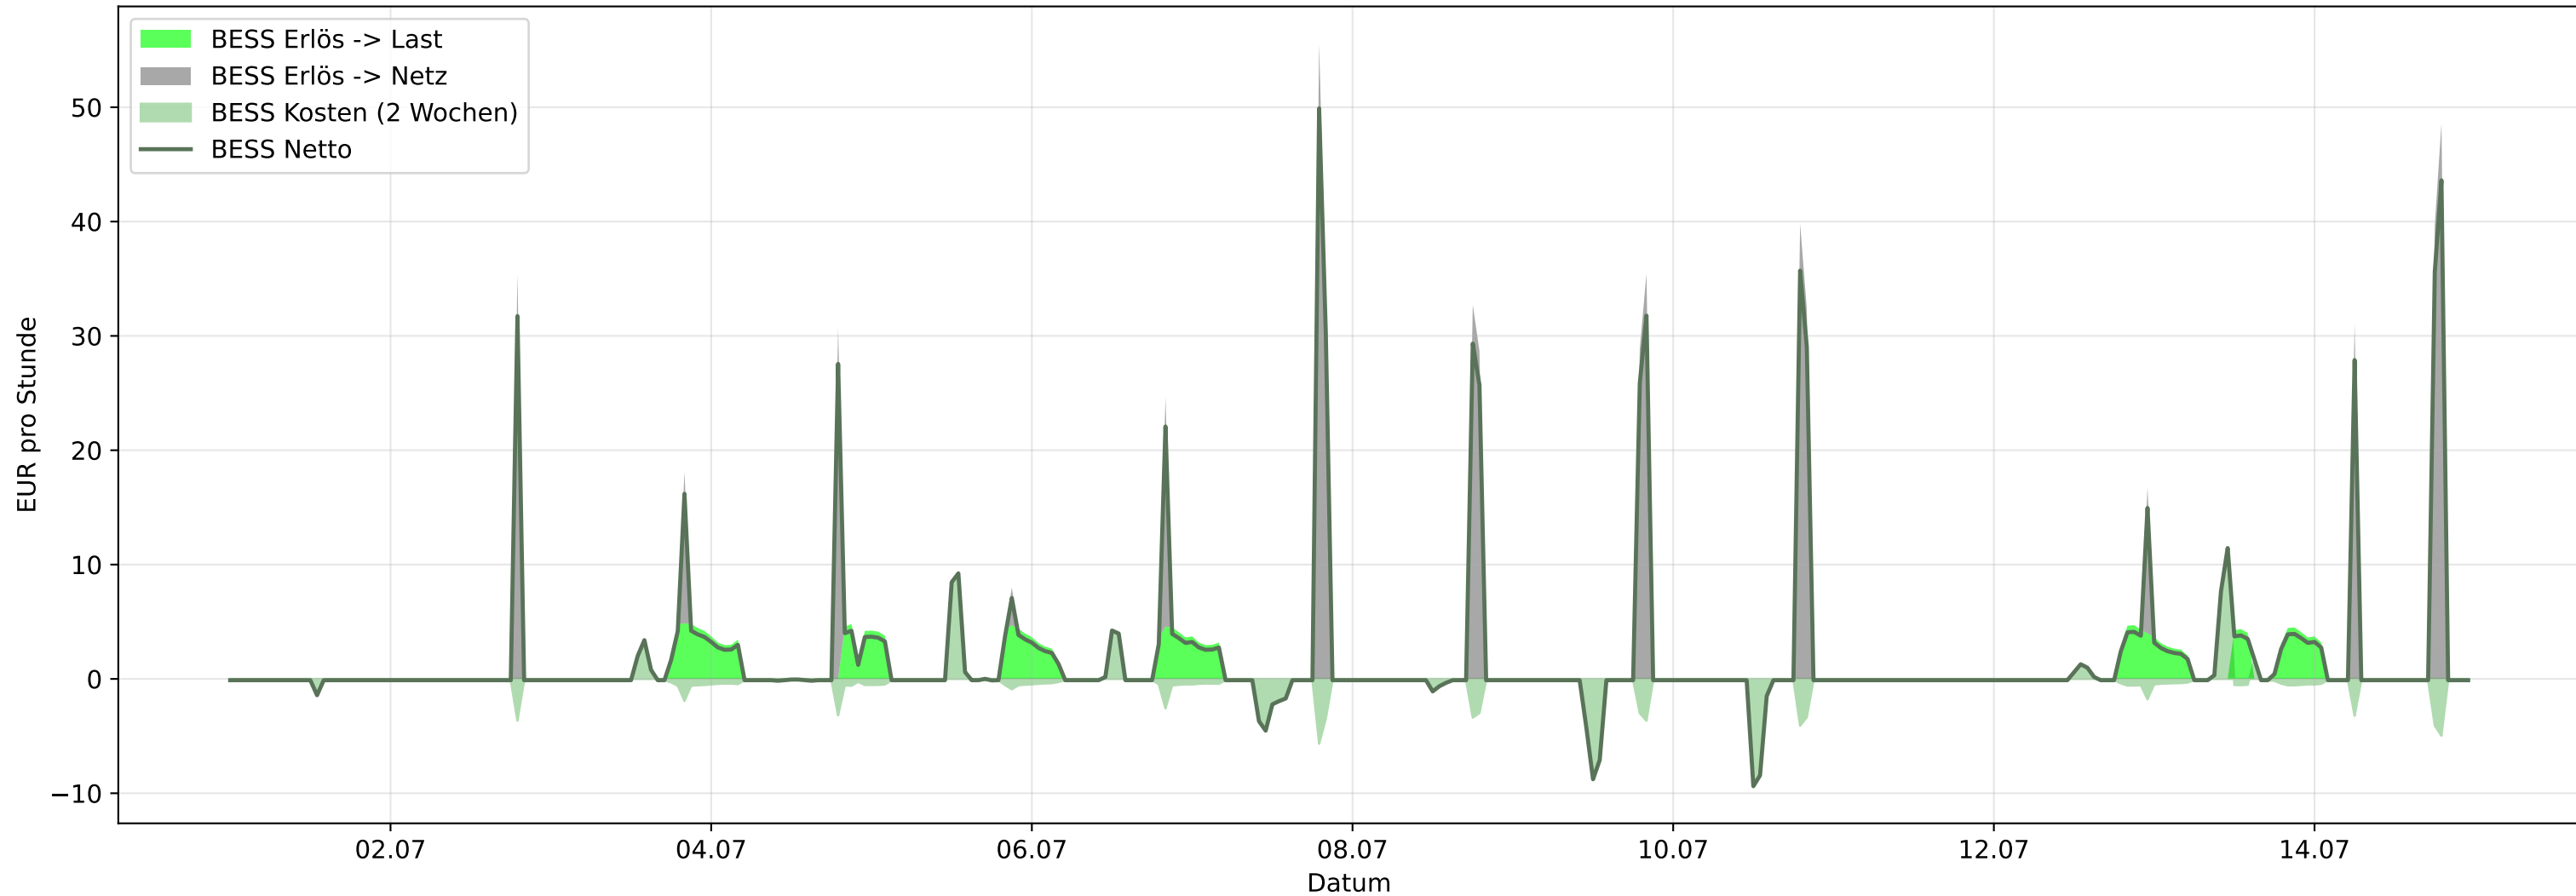

Gegenüberstellung aller Erlös- und Kostenarten (Jahr)

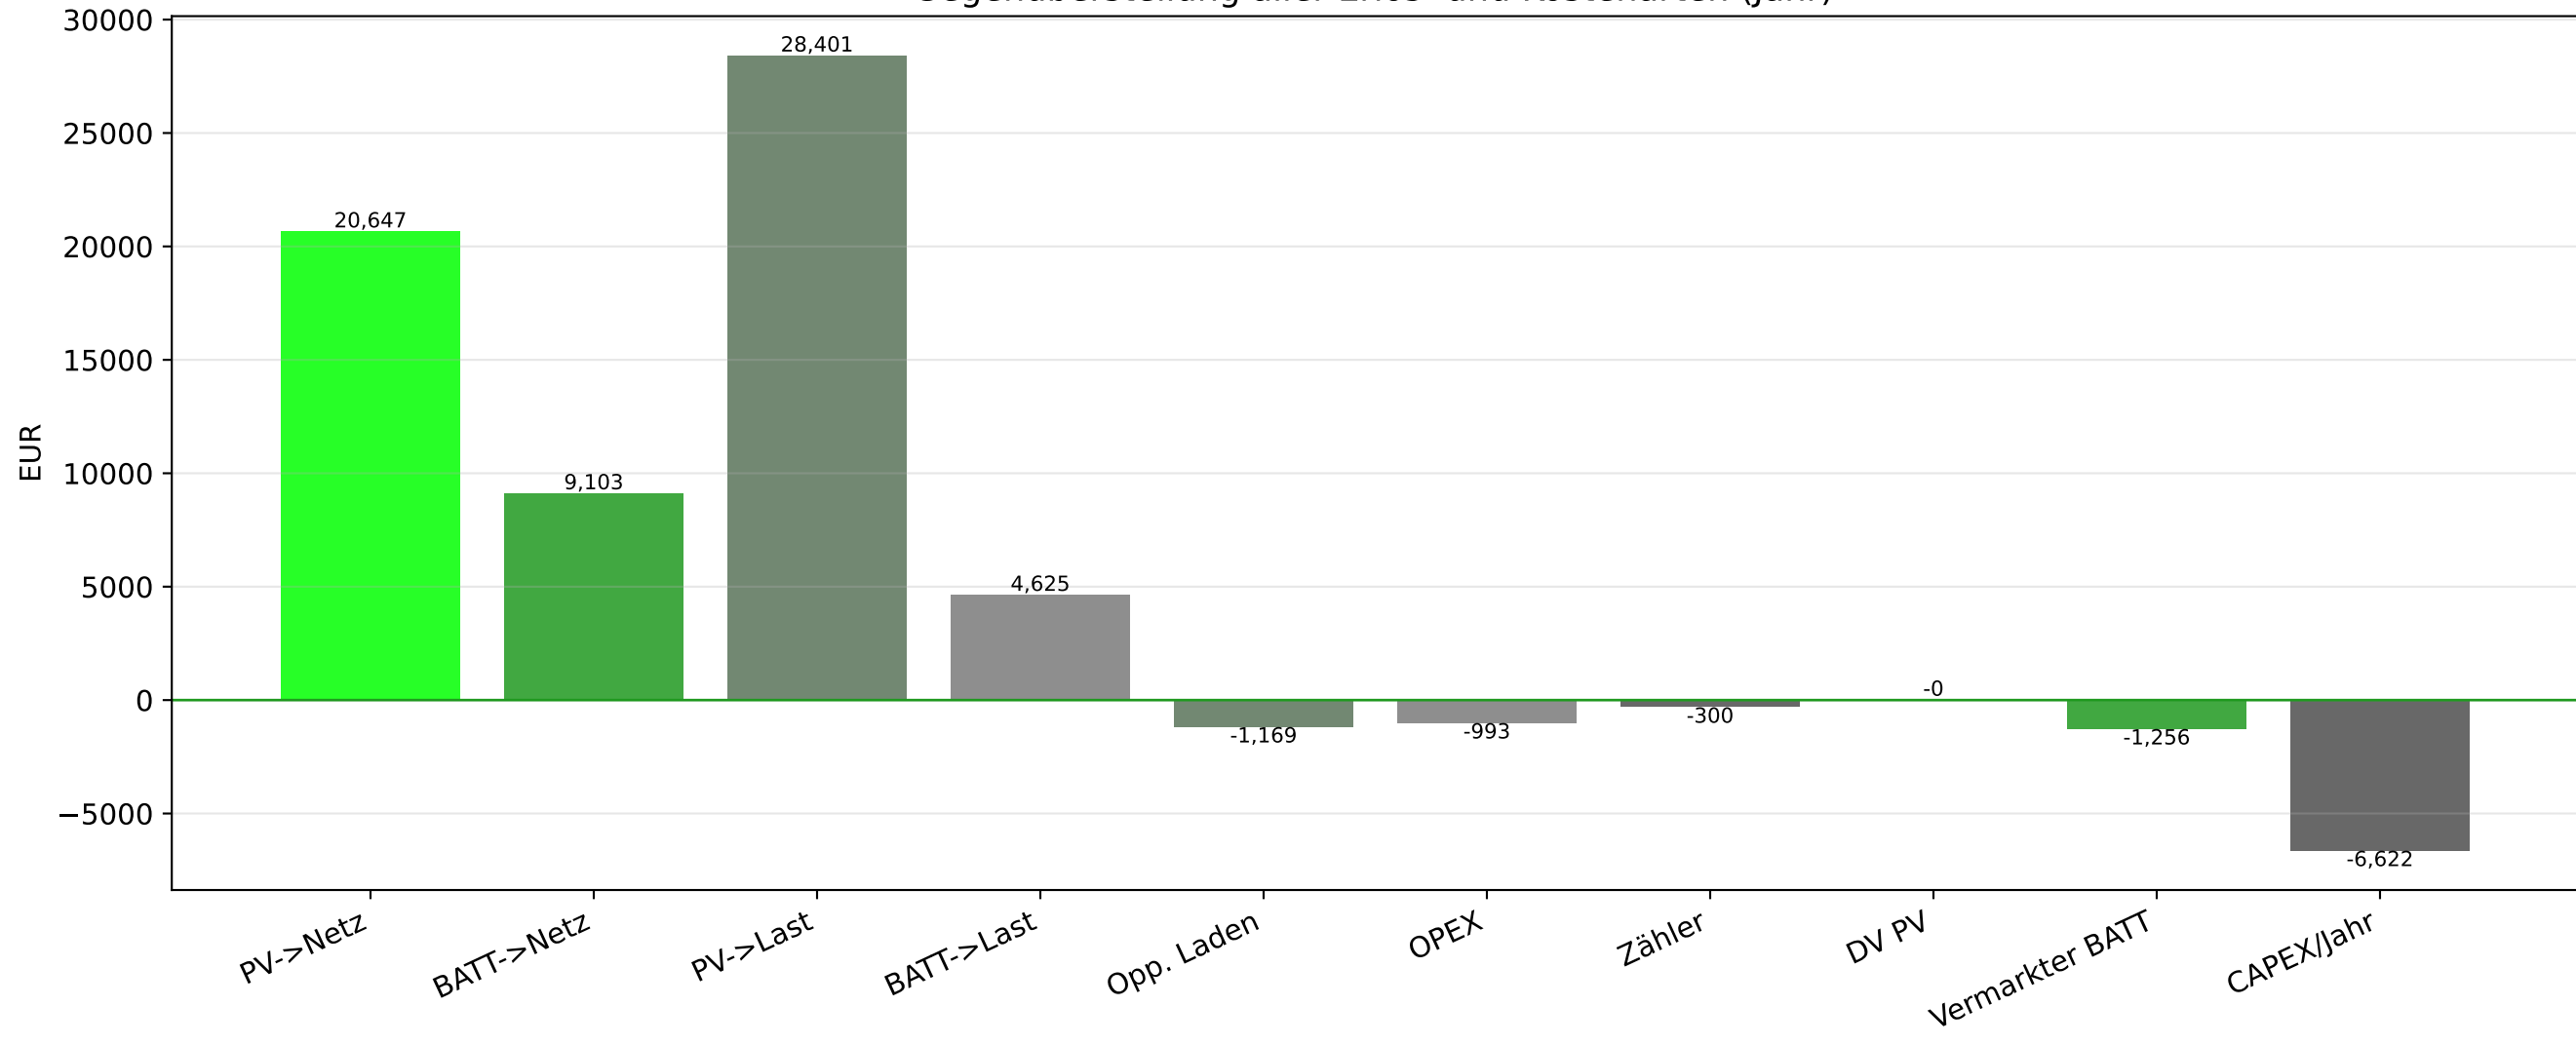

Jährliche Batterie-Cashflows Jahr 1 bis Jahr N

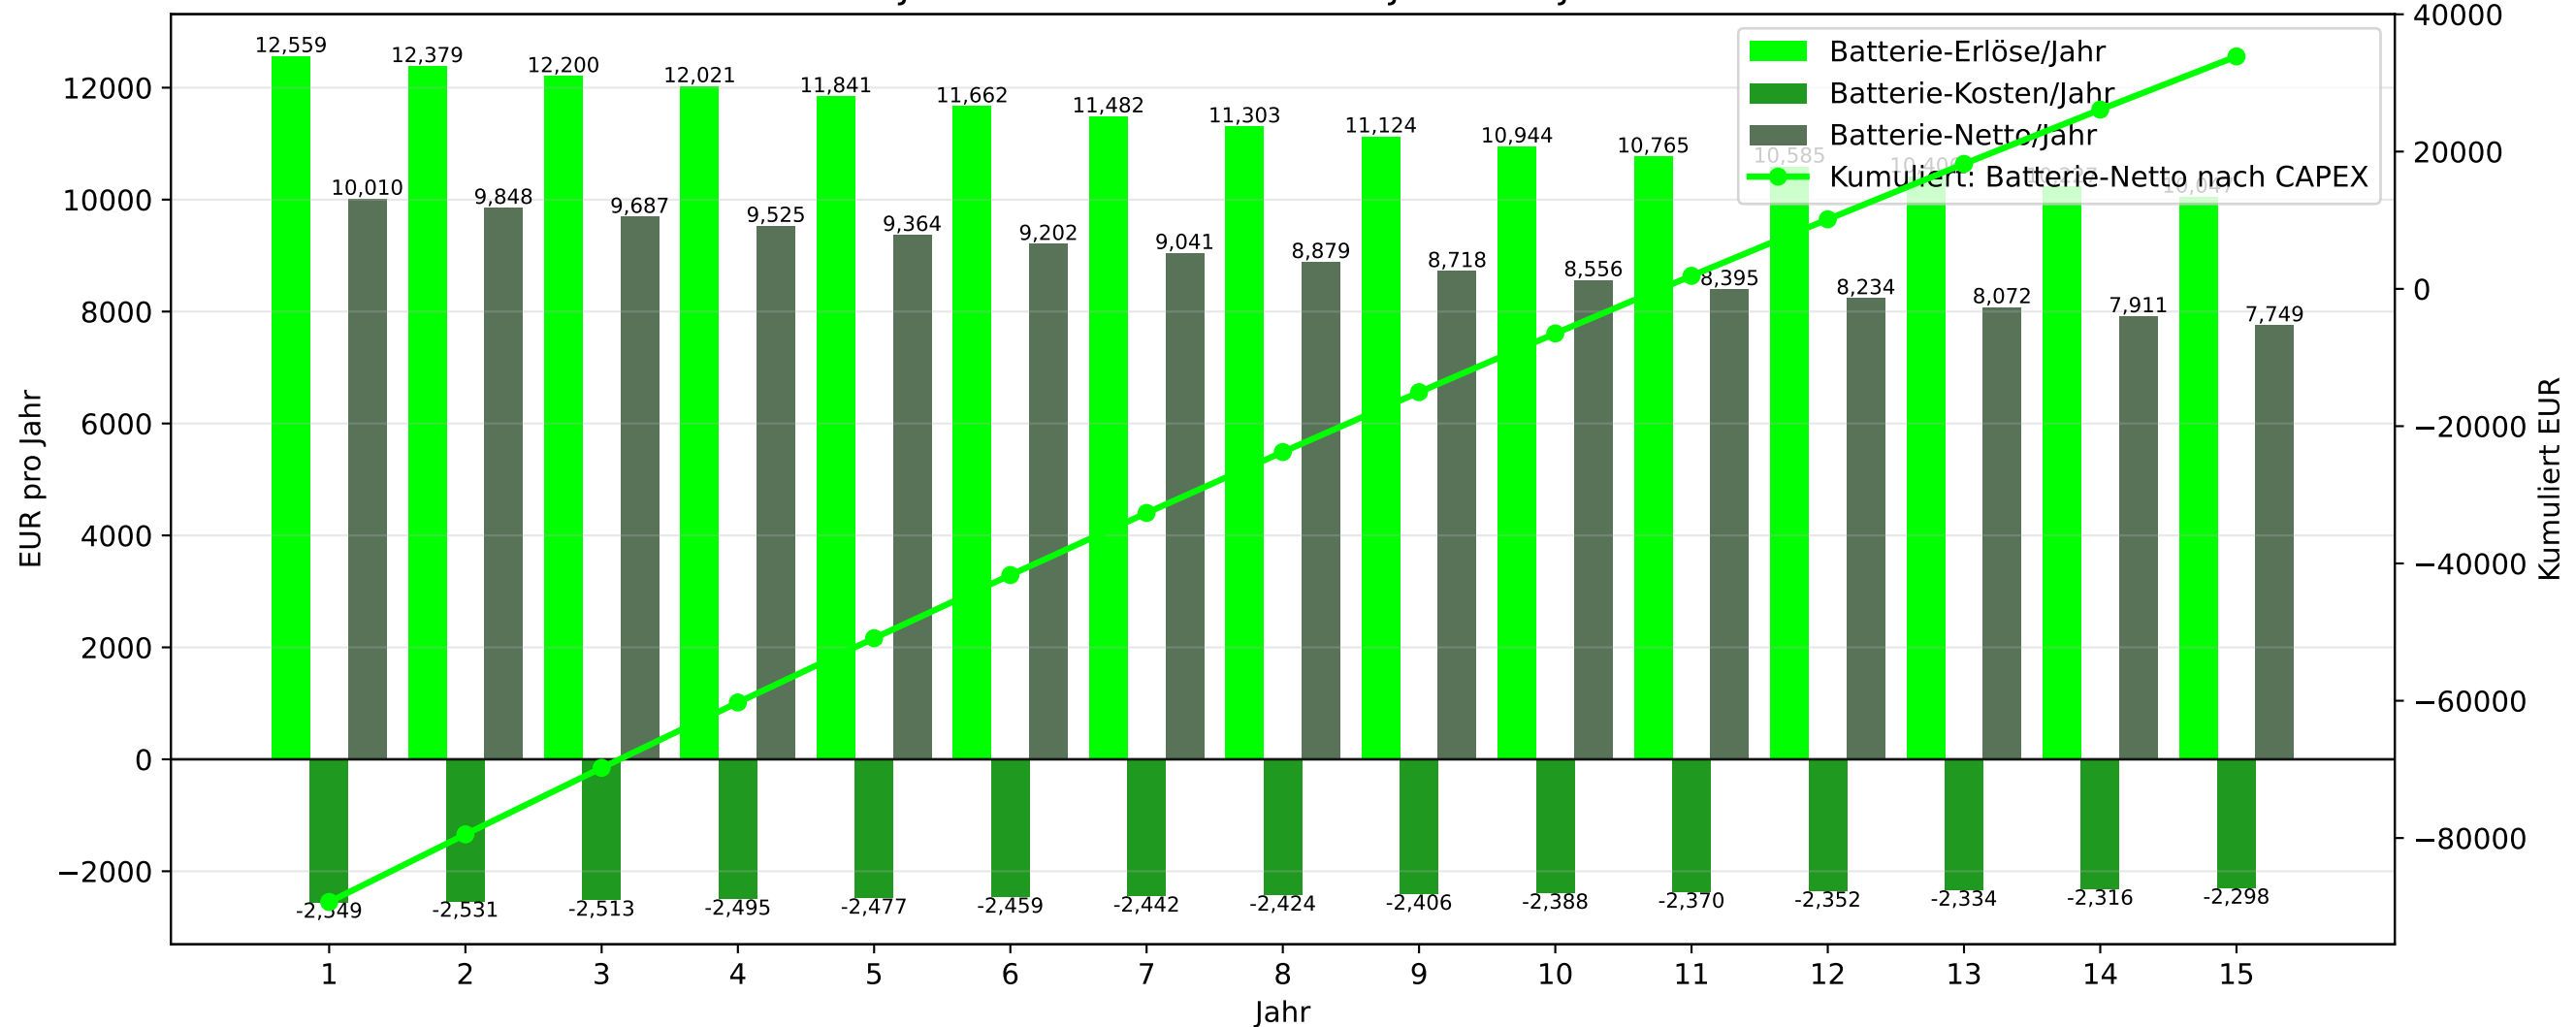

Batterie-Cashflow mit 6.0% Diskontierung (IRR-Hürde)

