

Simulationsbericht

Designvorlage: VORLAGE_Ausführungsbeschreibung_PVA_Kunde1.docx

Word-Vorlage erkannt (.docx).

Projektstandort:

Adresse:

Anlagenparameter

Anlagengröße in kWp: 400.00

Größe BESS in kWh: 345.47

Wärmeentwicklung (WR):

Geräuschentwicklung (WR) in dB:

Ansprechpartner

empact Ansprechpartner:

Telefon:

Mail:

Objektbetreuer (Kunde) Ansprechpartner:

Telefon:

Mail:

Projekt- und Anlagenparameter

Feld	Wert
Projektstandort	
Adresse	
Anlagenparameter	Überschrift
Anlagengröße in kWp	400.00
Wechselrichter	
Module	
Unterkonstruktion	Aerocompact SN2plus
Statische Prüfung Dachfläche	Noch ausstehend
Zusage Netzanschluss	offen
Wärmeentwicklung (WR)	
Geräuschentwicklung (WR) in dB	
Ansprechpartner	Ansprechpartner:
empact	Telefon:
	Ansprechpartner:
Objektbetreuer (Kunde)	Telefon:
	Mail:

Kennzahlen

Kennzahl	Wert
E_opt	345.47187
P_opt	172.73593
annual_delta	6487.884996856283
total_delta	87586.44745755981
storage_cost	72549.09270000001
objective	15037.354757562585


Cashflow Jahr 1 bis Jahr N

Jahr	Faktor_Degradatio	Batterie_Erloese_E	Batterie_Kosten_E	Batterie_Netto_Jah	Kumulierter_Batter	Kumulierter_Netto
1.0	1.0	9563.2248819335	1981.8134151933	7581.4114667401	7581.4114667401	-64967.6812332598
2.0	0.9857142857142	9426.6073836201	1968.1516653620	7458.4557182581	15039.867184998	-57509.2255150016
3.0	0.9714285714285	9289.9898853068	1954.4899155306	7335.4999697761	22375.367154774	-50173.7255452255
4.0	0.9571428571428	9153.3723869935	1940.8281656993	7212.5442212941	29587.911376068	-42961.1813239313
5.0	0.9428571428571	9016.7548886801	1927.1664158680	7089.5884728121	36677.499848880	-35871.5928511192
6.0	0.9285714285714	8880.1373903668	1913.5046660366	6966.6327243301	43644.132573210	-28904.9601267890
7.0	0.9142857142857	8743.5198920534	1899.8429162053	6843.6769758481	50487.809549059	-22061.2831509409
8.0	0.9	8606.9023937401	1886.1811663740	6720.7212273661	57208.530776425	-15340.5619235747
9.0	0.8857142857142	8470.2848954268	1872.5194165426	6597.7654788841	63806.296255309	-8742.79644469064
10.0	0.8714285714285	8333.6673971134	1858.8576667113	6474.8097304021	70281.105985711	-2267.98671428850
11.0	0.8571428571428	8197.0498988001	1845.1959168800	6351.8539819201	76632.959967631	4083.867267631634
12.0	0.8428571428571	8060.4324004868	1831.5341670486	6228.8982334381	82861.858201069	10312.7655010697
13.0	0.8285714285714	7923.8149021734	1817.8724172173	6105.9424849561	88967.800686025	16418.7079860259
14.0	0.8142857142857	7787.1974038601	1804.2106673860	5982.9867364741	94950.787422500	22401.69472250004
15.0	0.8	7650.5799055468	1790.5489175546	5860.0309879921	100810.81841049	28261.7257104921


Erlöse und Kosten

Kategorie	EUR_pro_Jahr
Erlös PV->Netz	11460.740560749877
Erlös BATT->Netz	7579.088391443689
Erlös PV->Last	16310.337633520001
Erlös BATT->Last	2846.6783466464003
Kosten Opp. Laden	-862.541856156545
Kosten OPEX	-725.4909269999996
Kosten Zähler	-299.99999999999955
Kosten DV PV	-0.0
Kosten Vermarkter BATT	-956.3224881933546
Kosten CAPEX/Jahr	-4836.606180000001


SOC über 14 Tage ab 2024-07-01

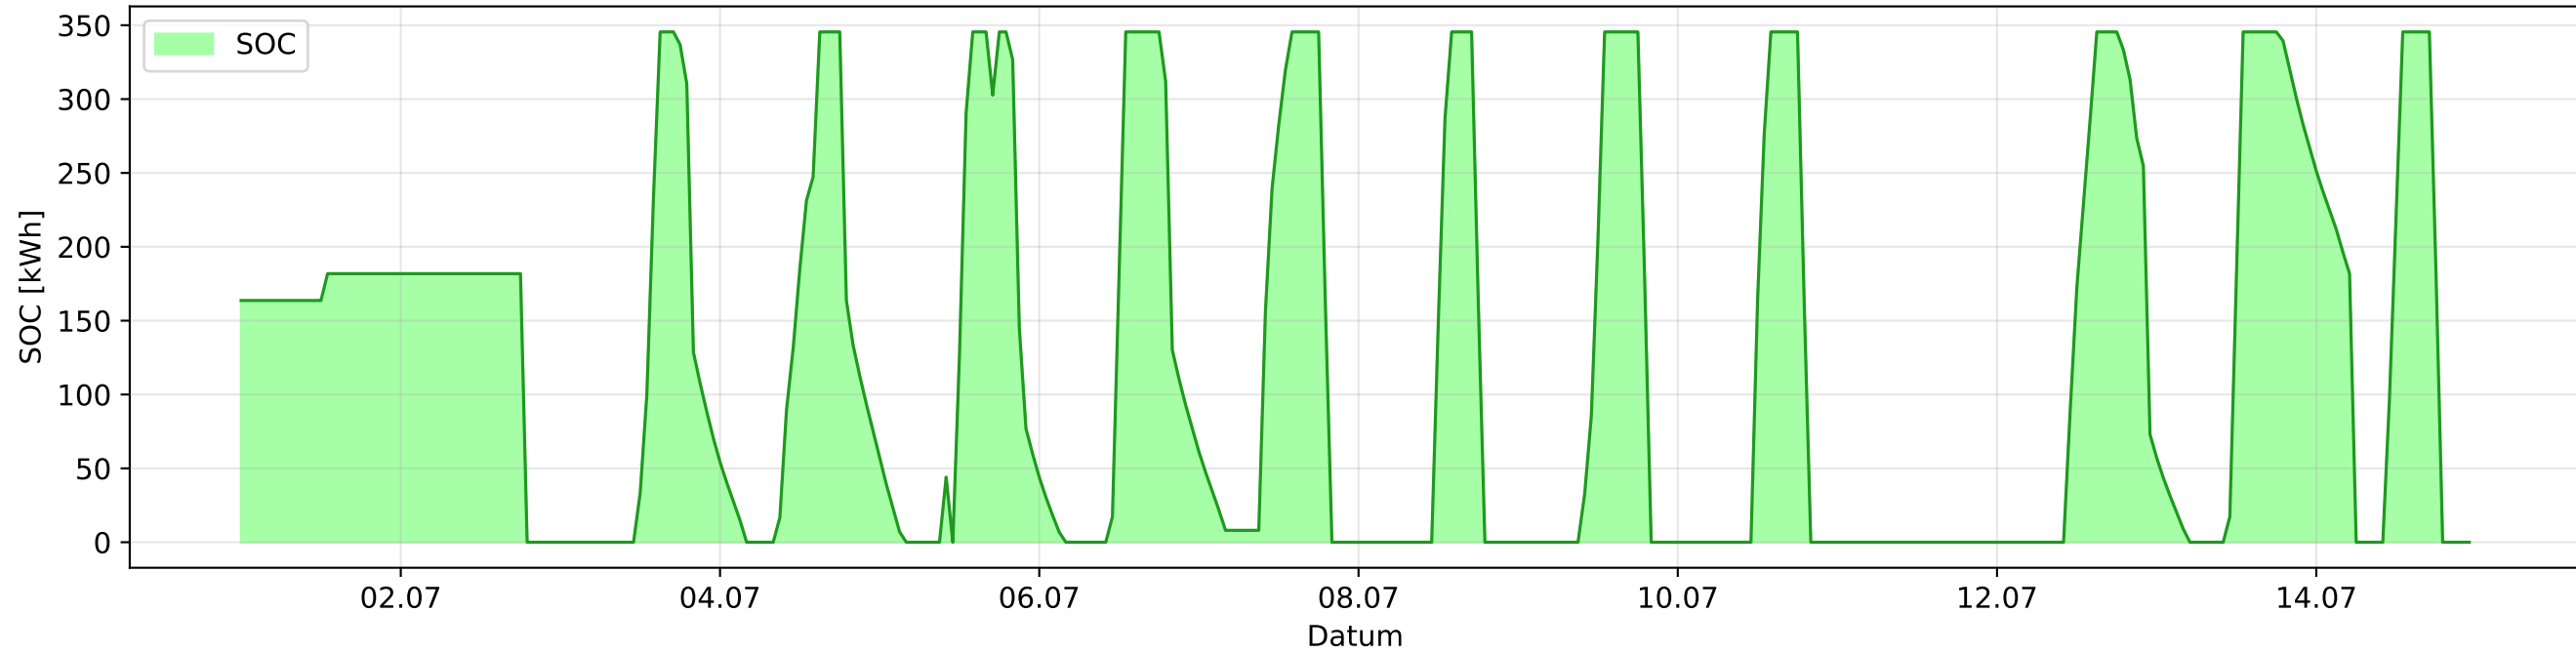


Gemittelte Lade-/Entladezeiten inkl. gemittelter Netz-Auspeicher- und Einspeicherpreise

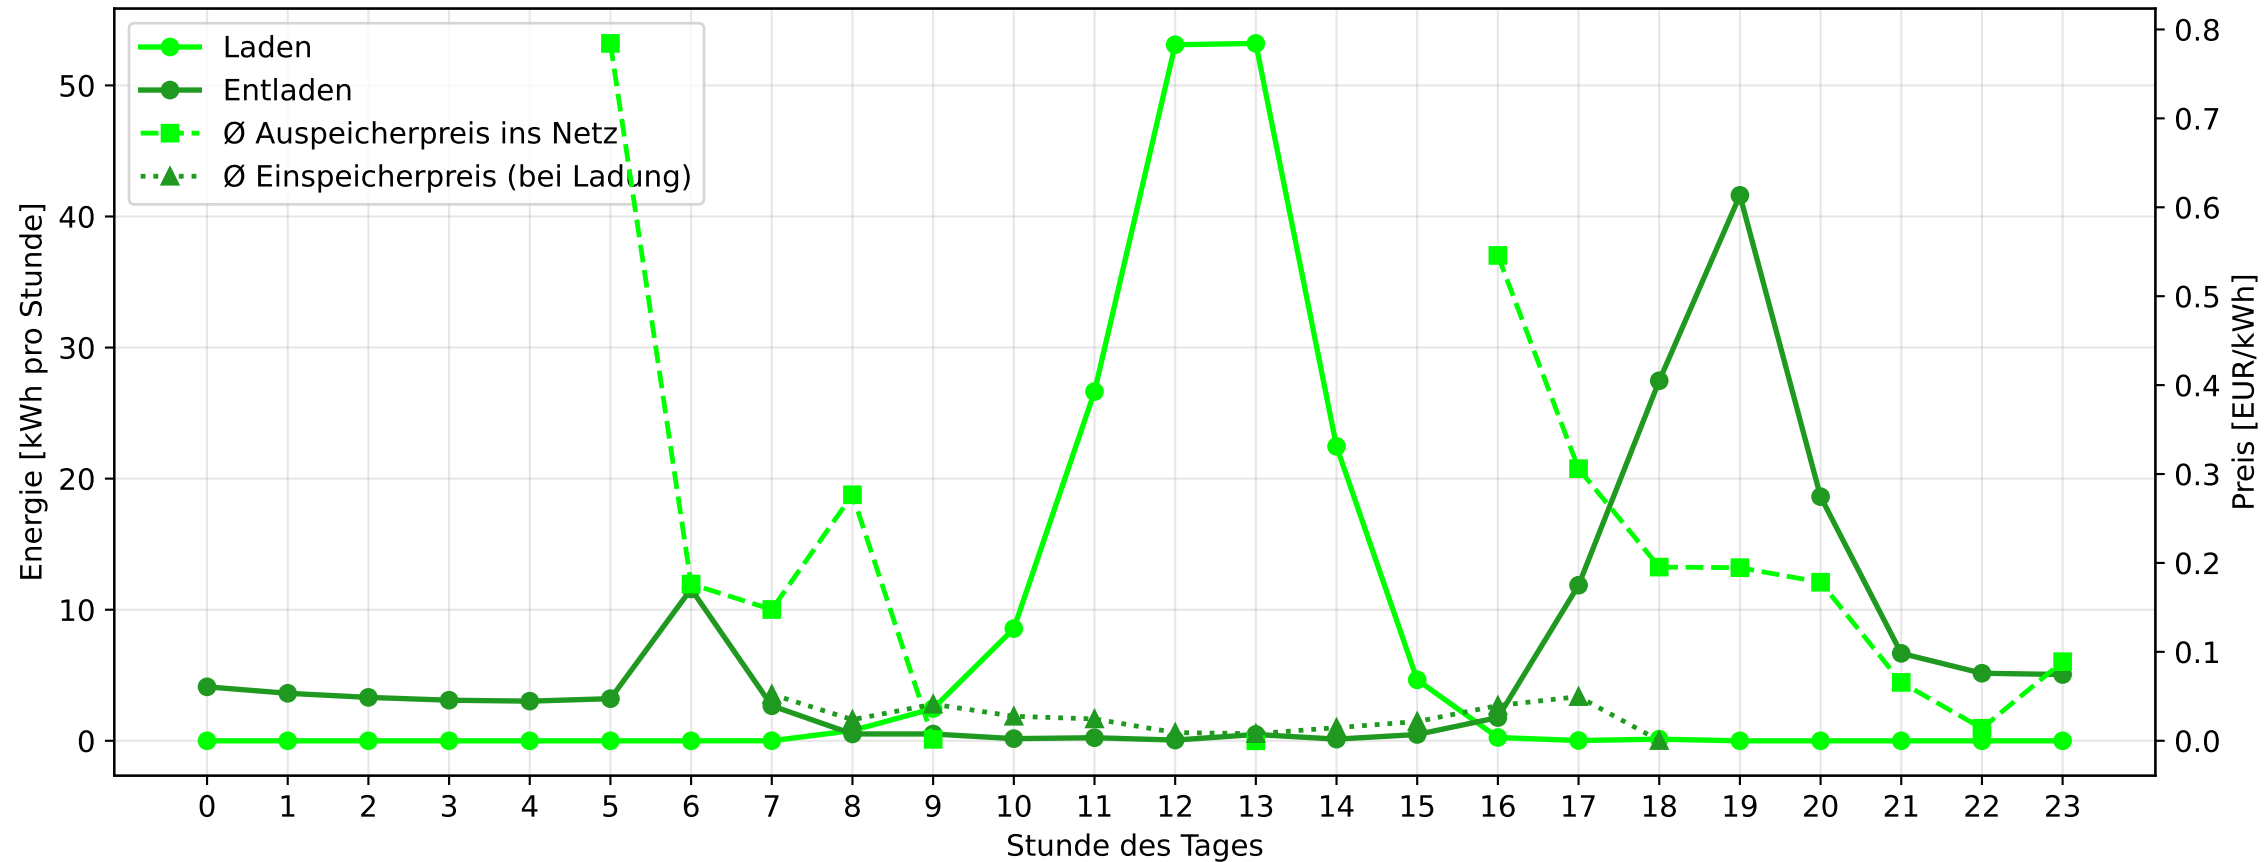


Über den Tag gemittelter Spotmarktpreis je Stunde

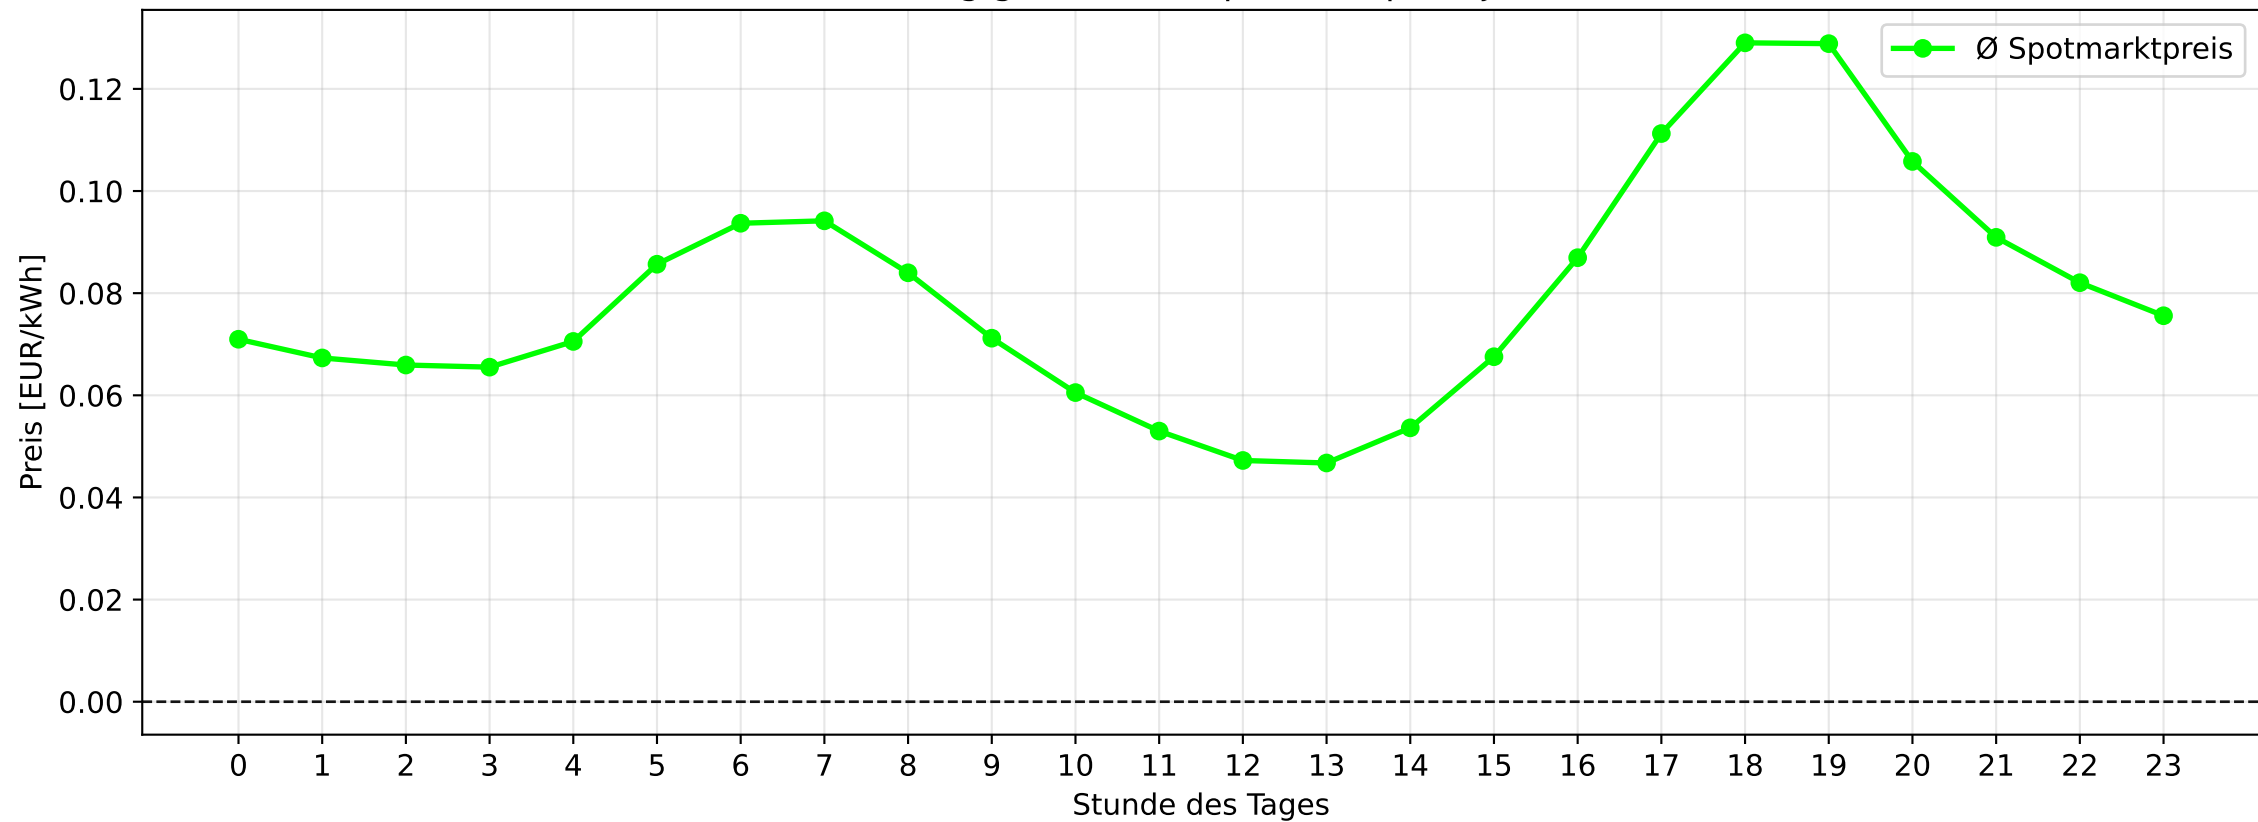


Ausspeicherpreise (BATT -> Netz): 14 Tage ab 2024-07-01

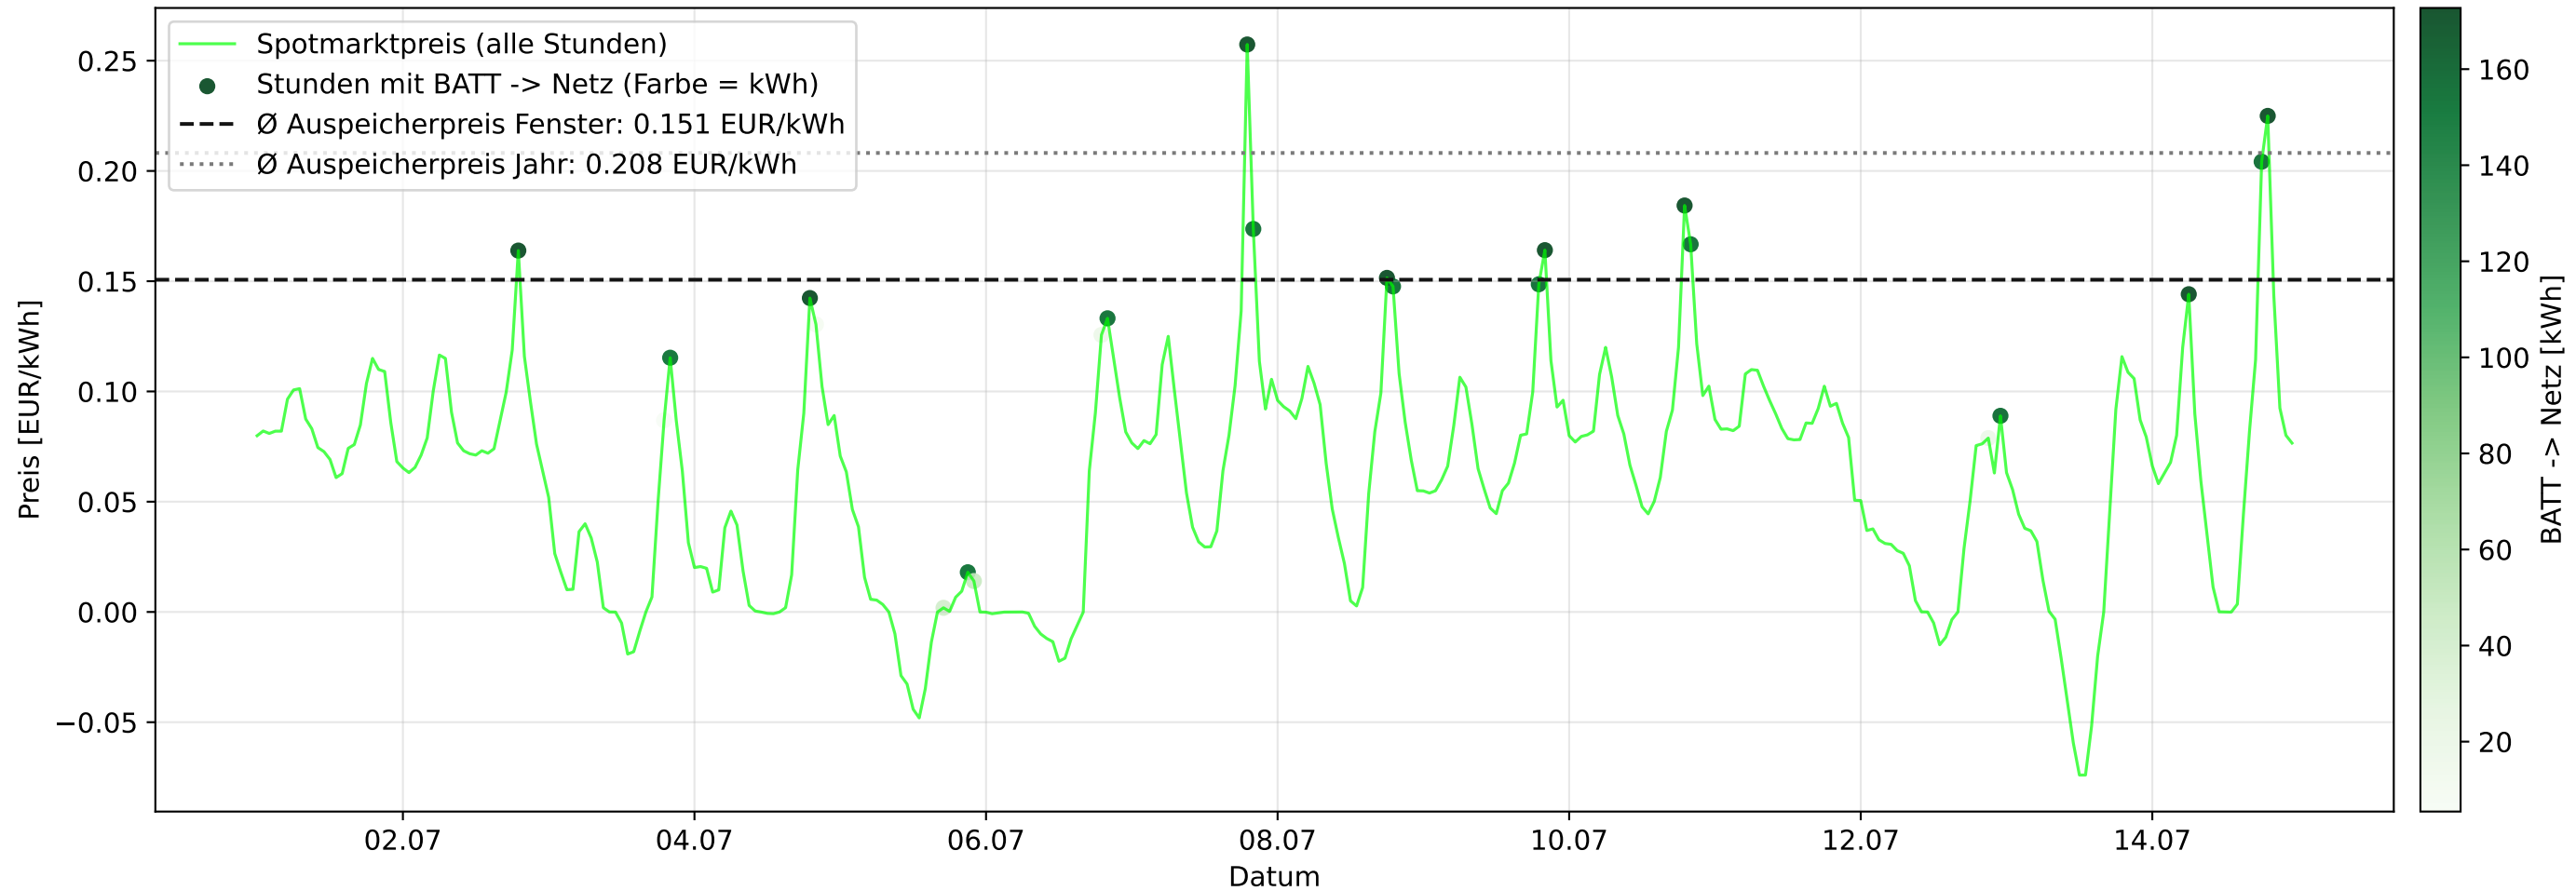


Ausspeicherpreise (BATT -> Netz): 14 Tage ab 2024-02-01

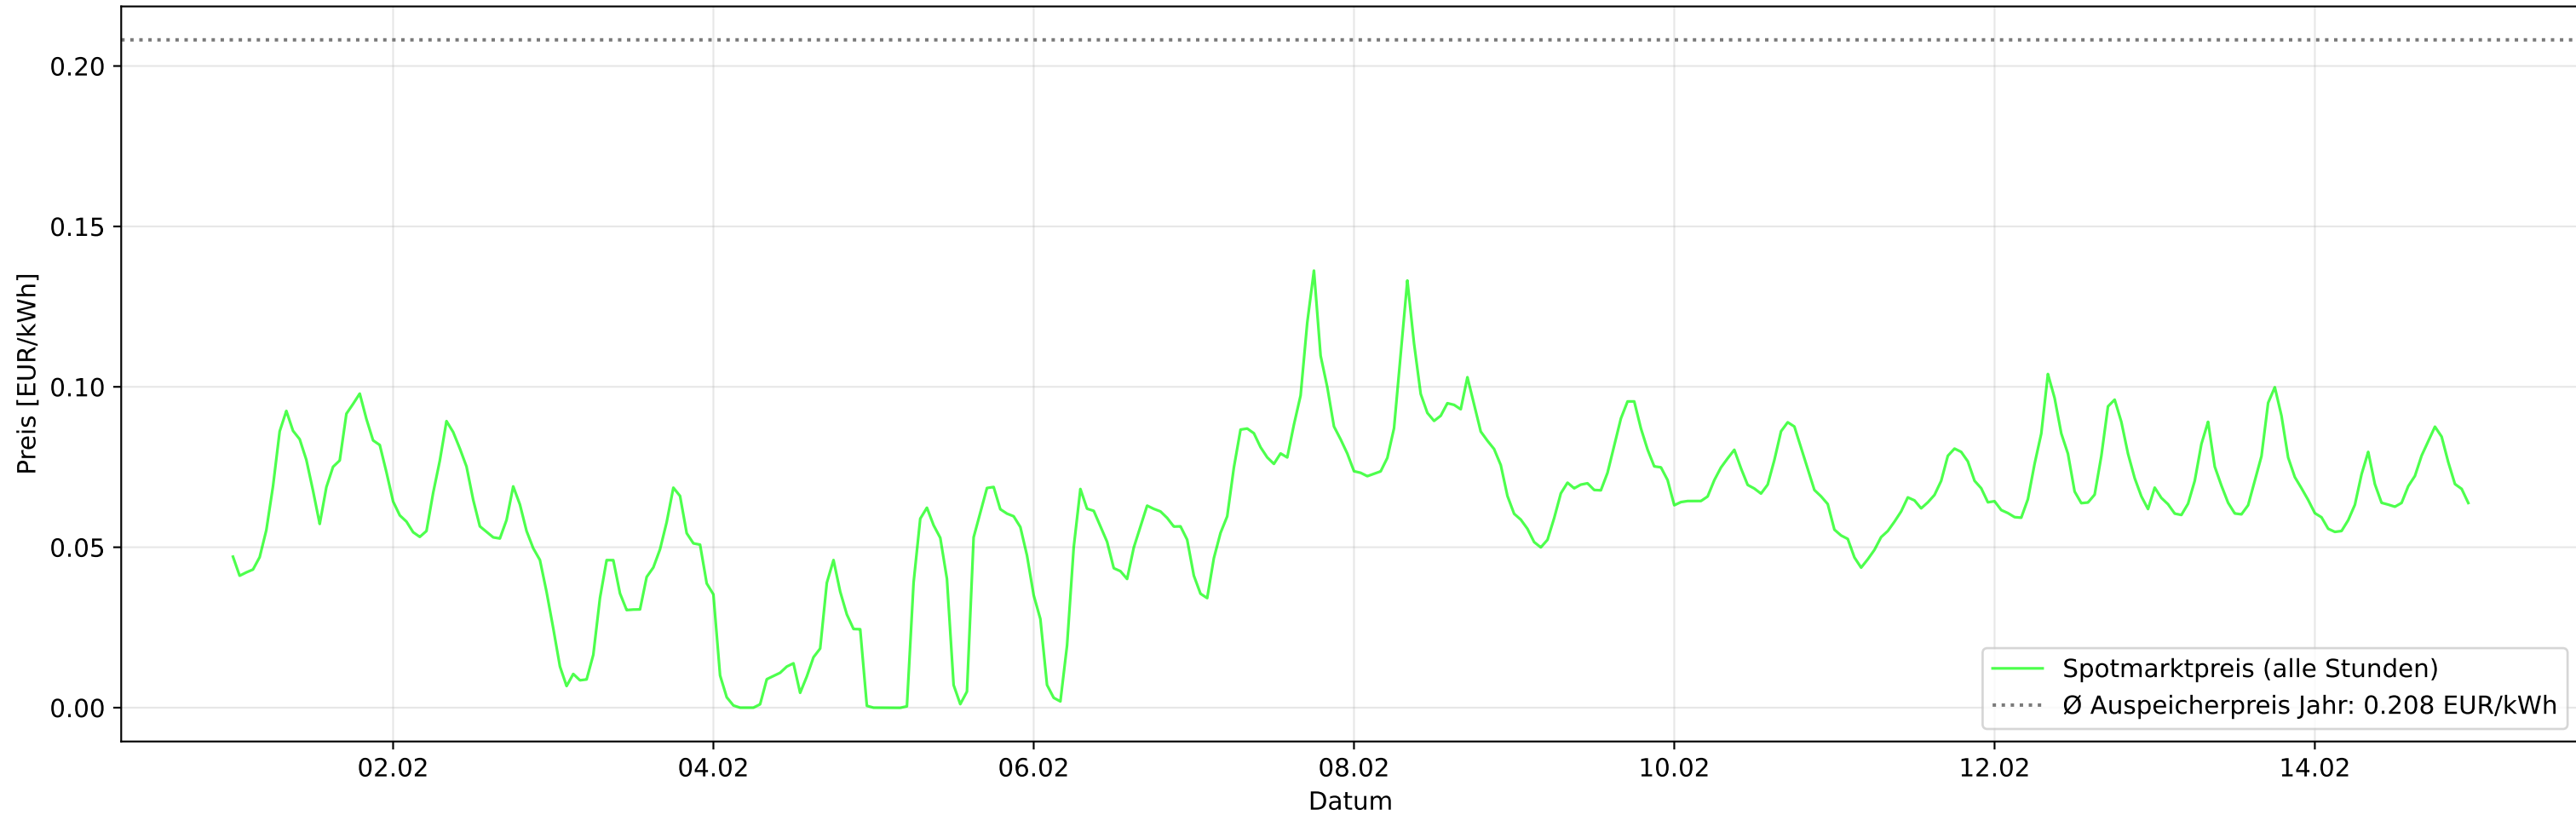


Gemittelte Batterie-Preise über die Laufzeit

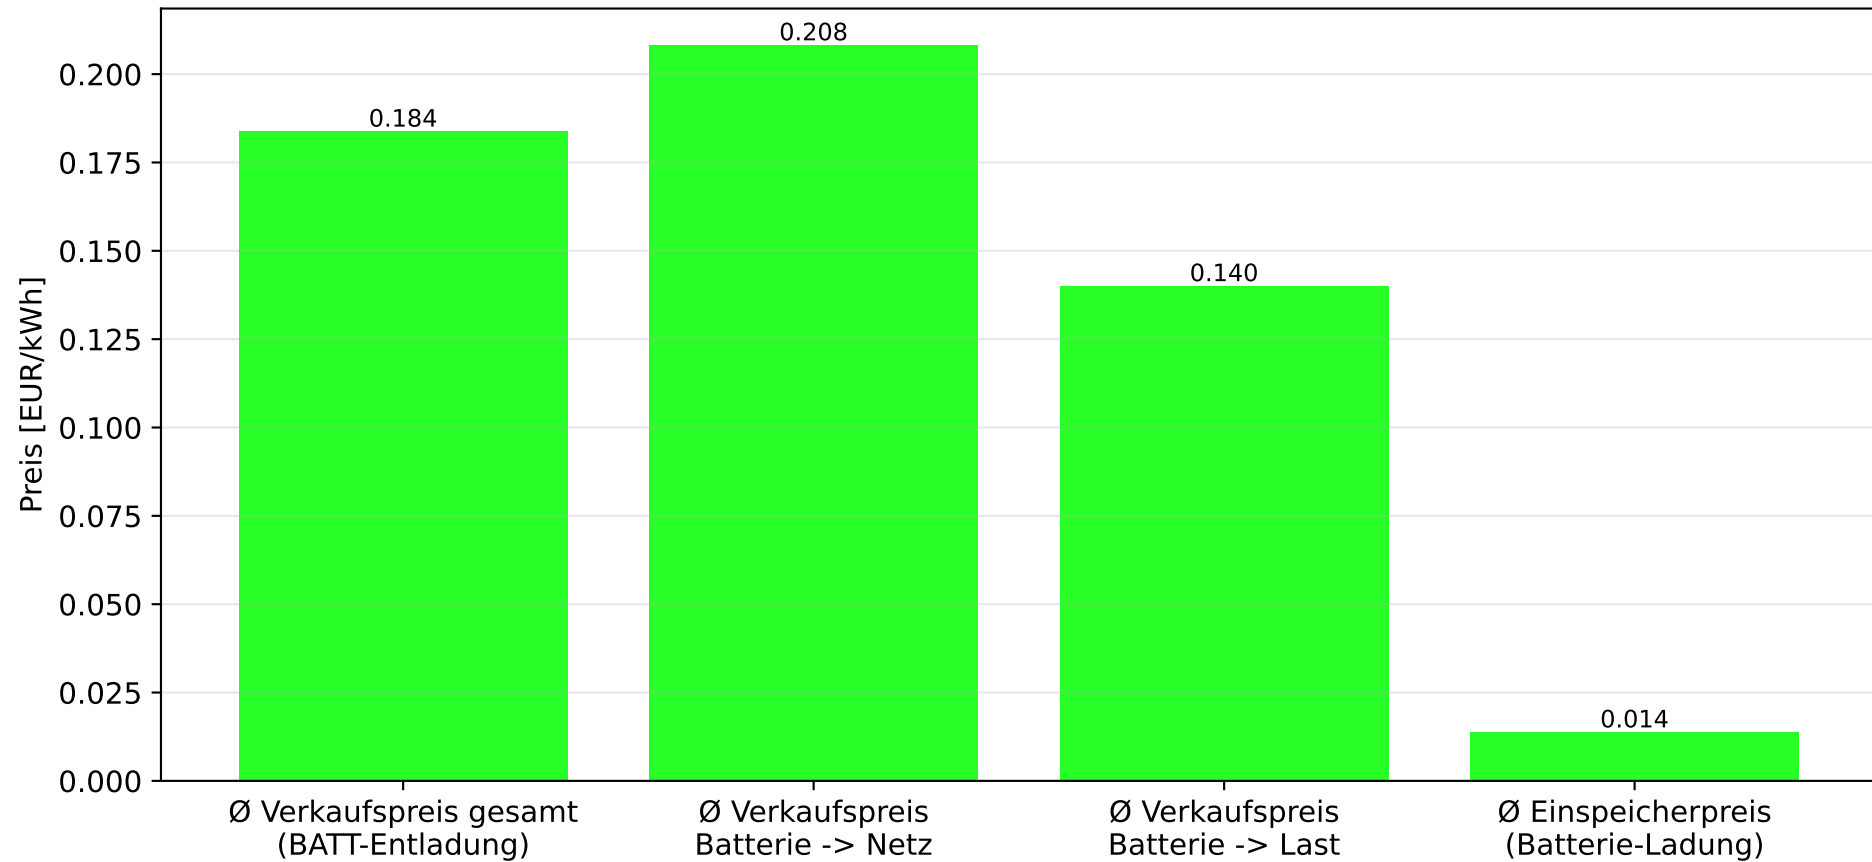


Aufteilung der PV-Erzeugung

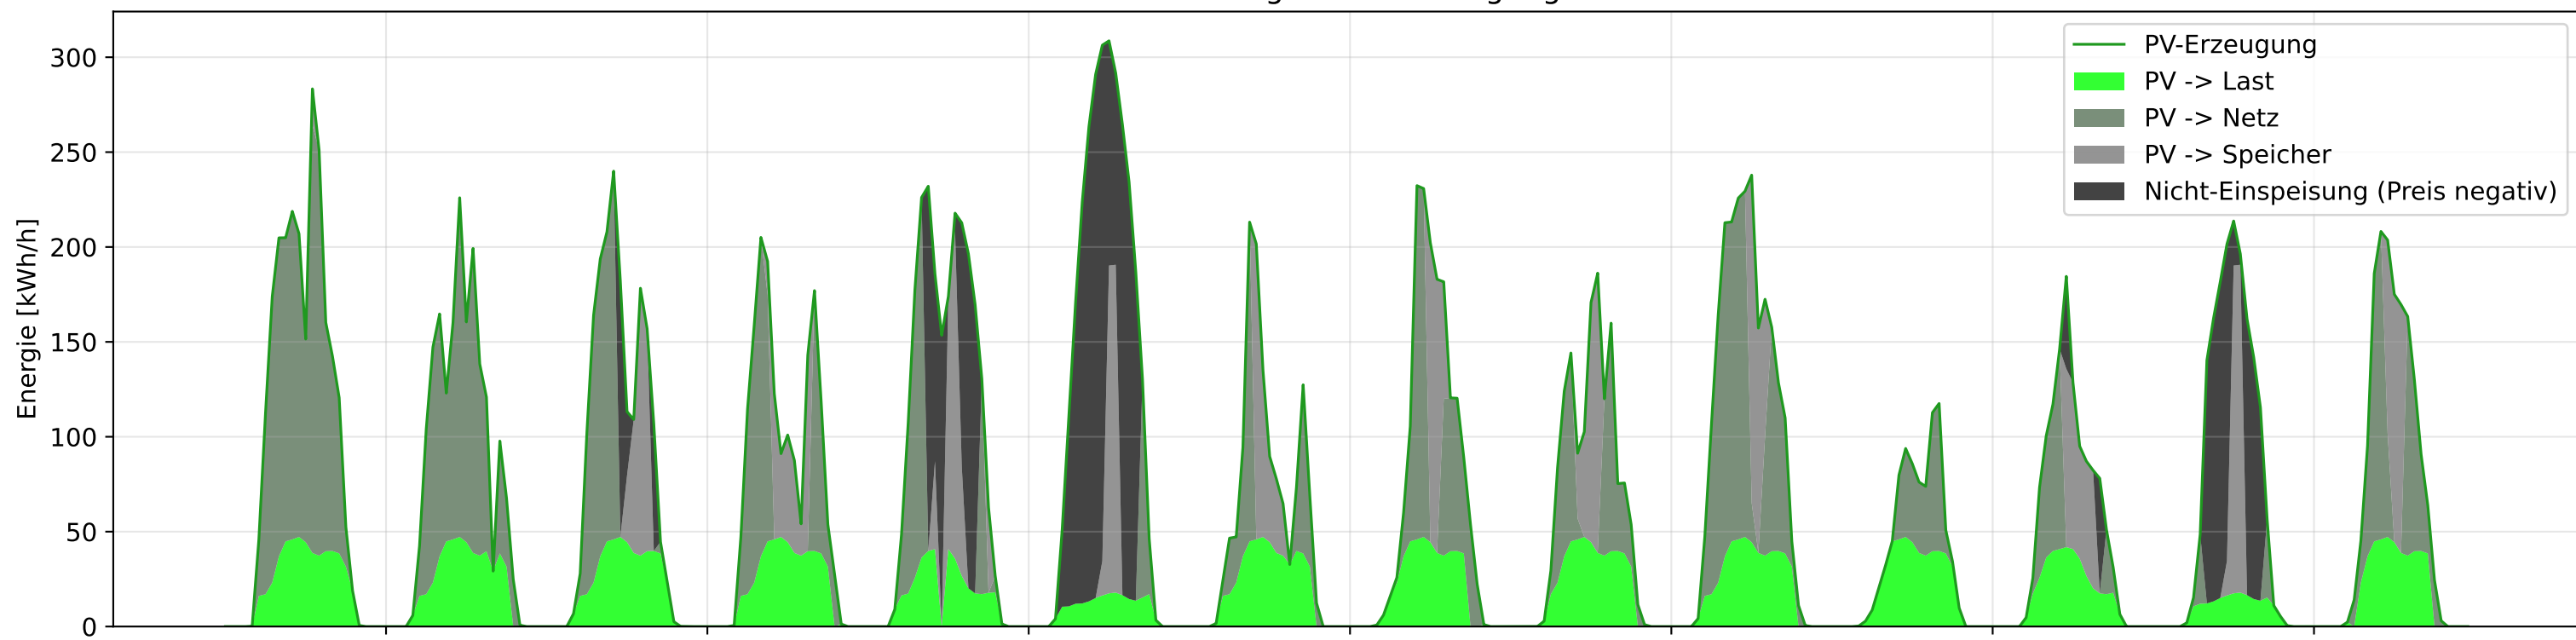


Lastdeckung und Einspeisung

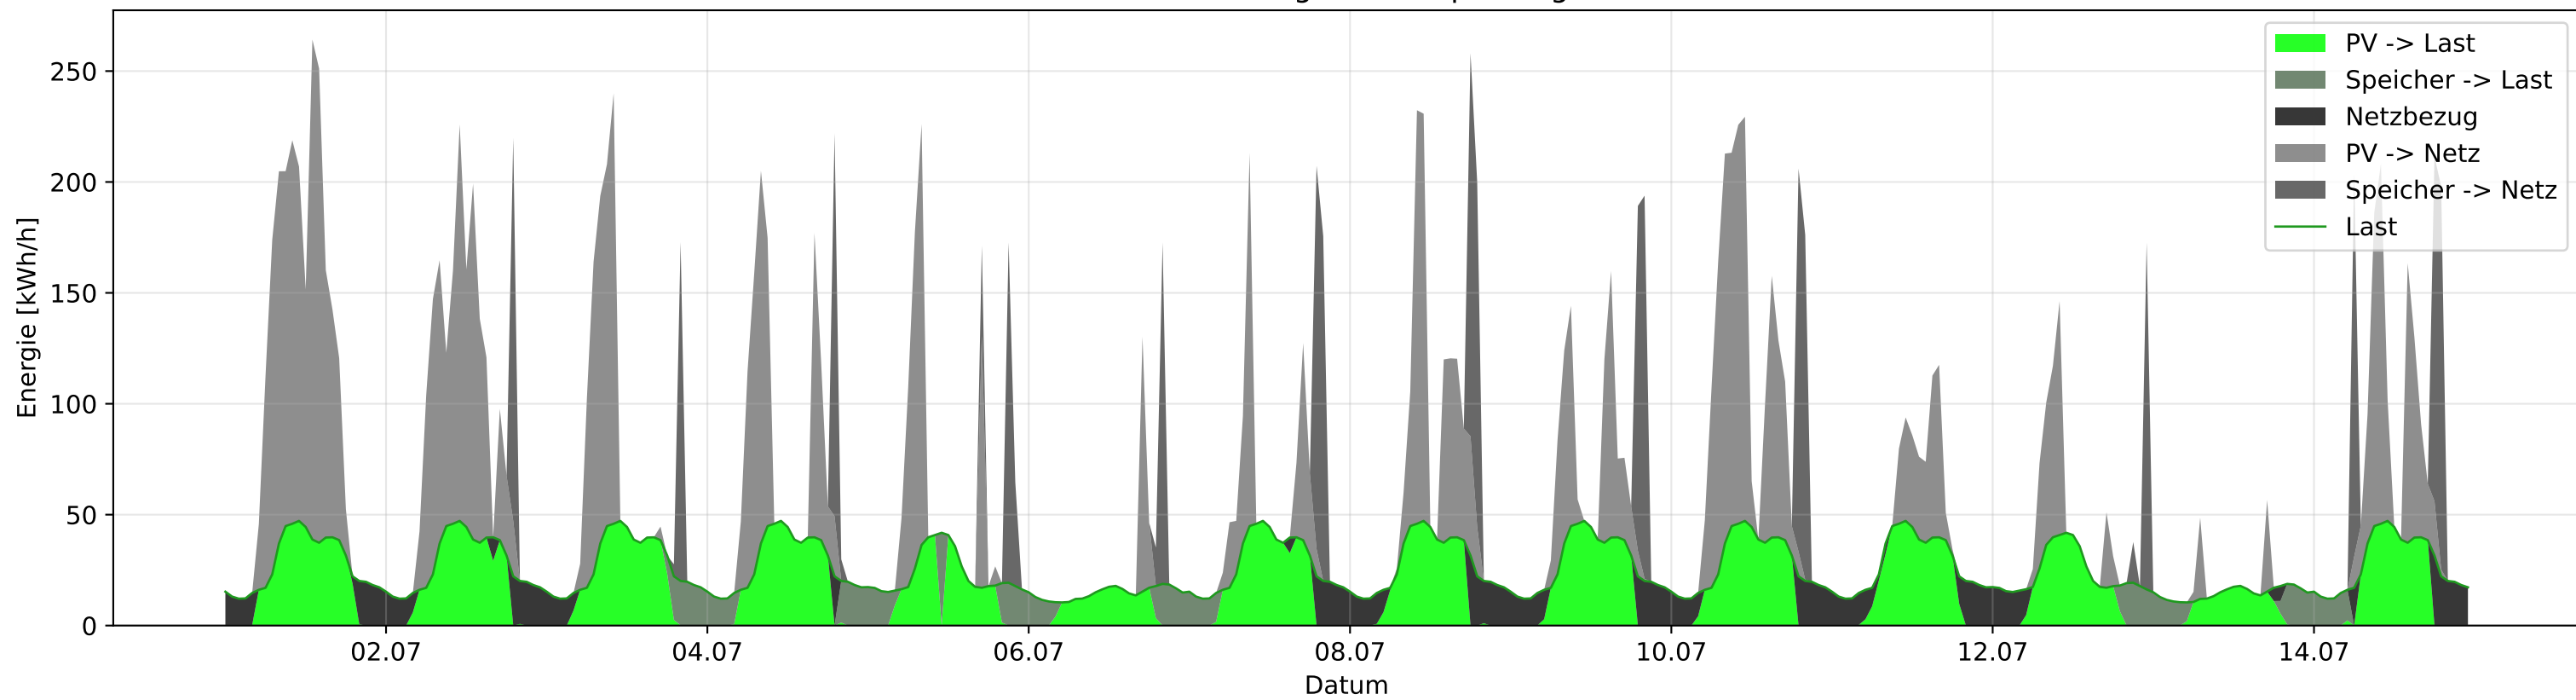


Last, Eigenverbrauch, Einspeisung und BESS-Ladung

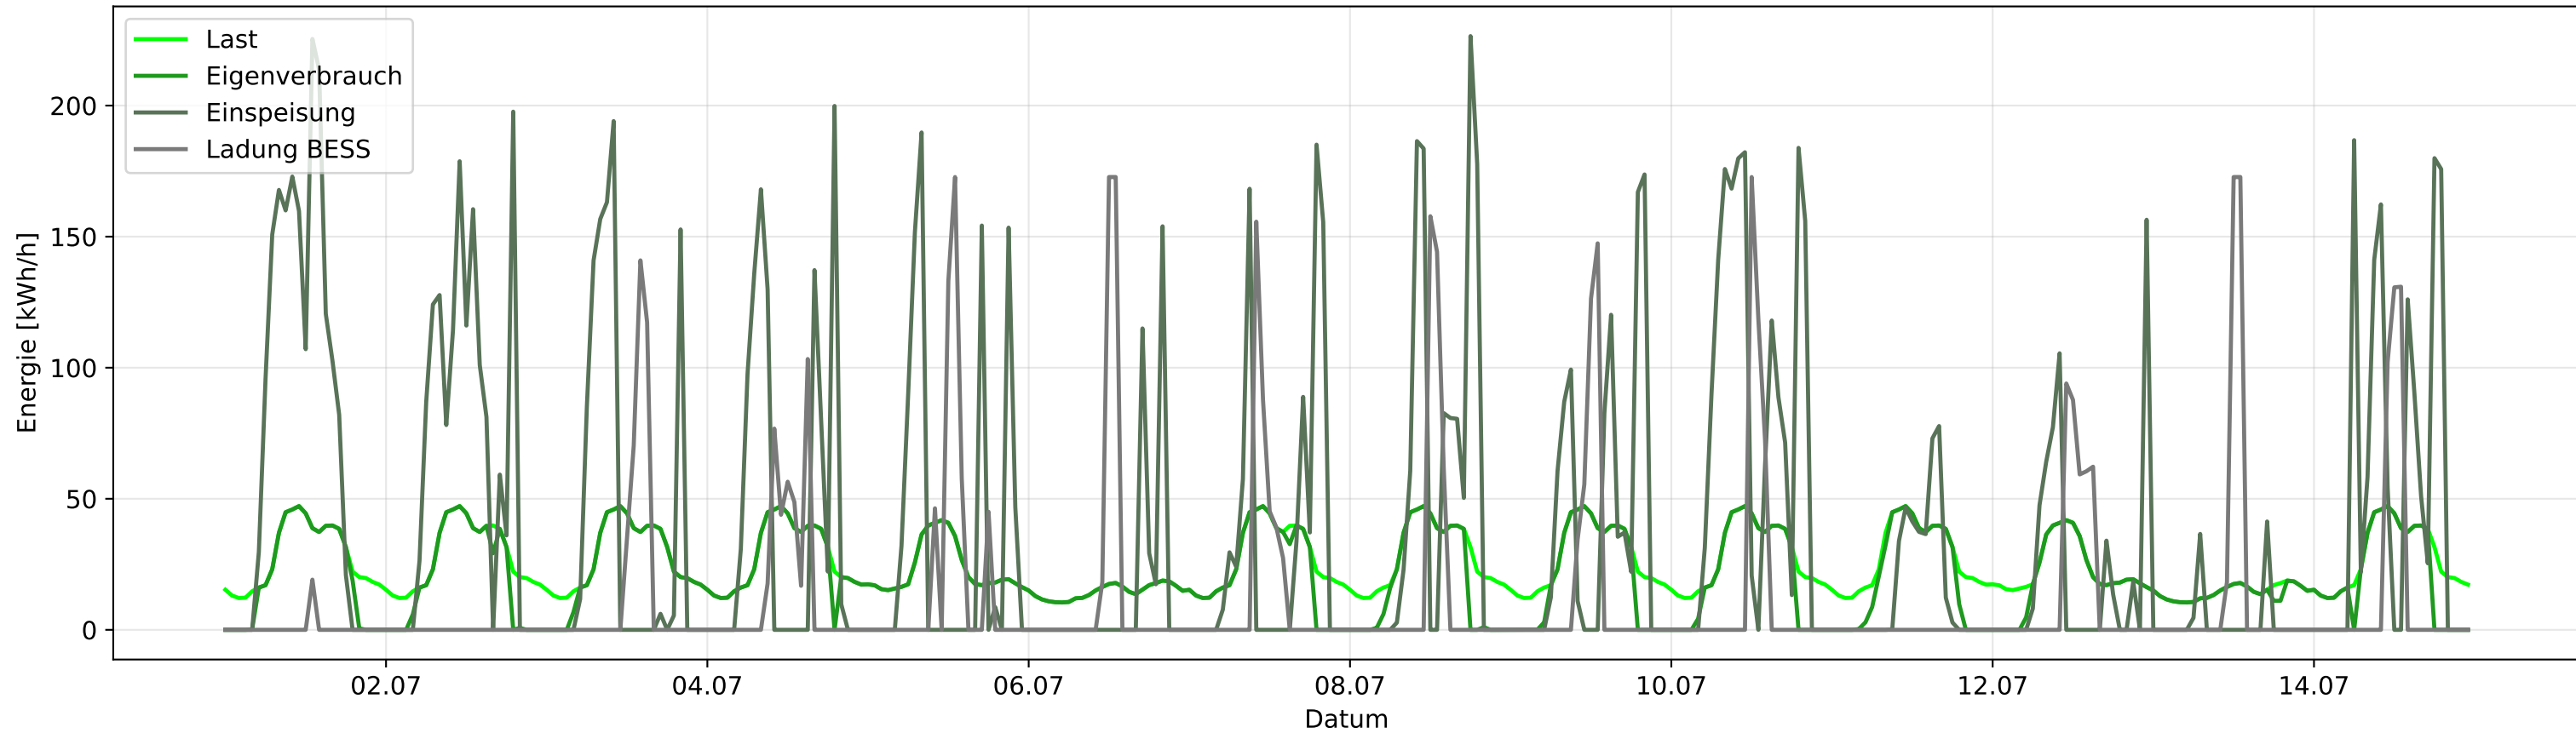


Aufteilung der Speicherentladung (Zeitverlauf)

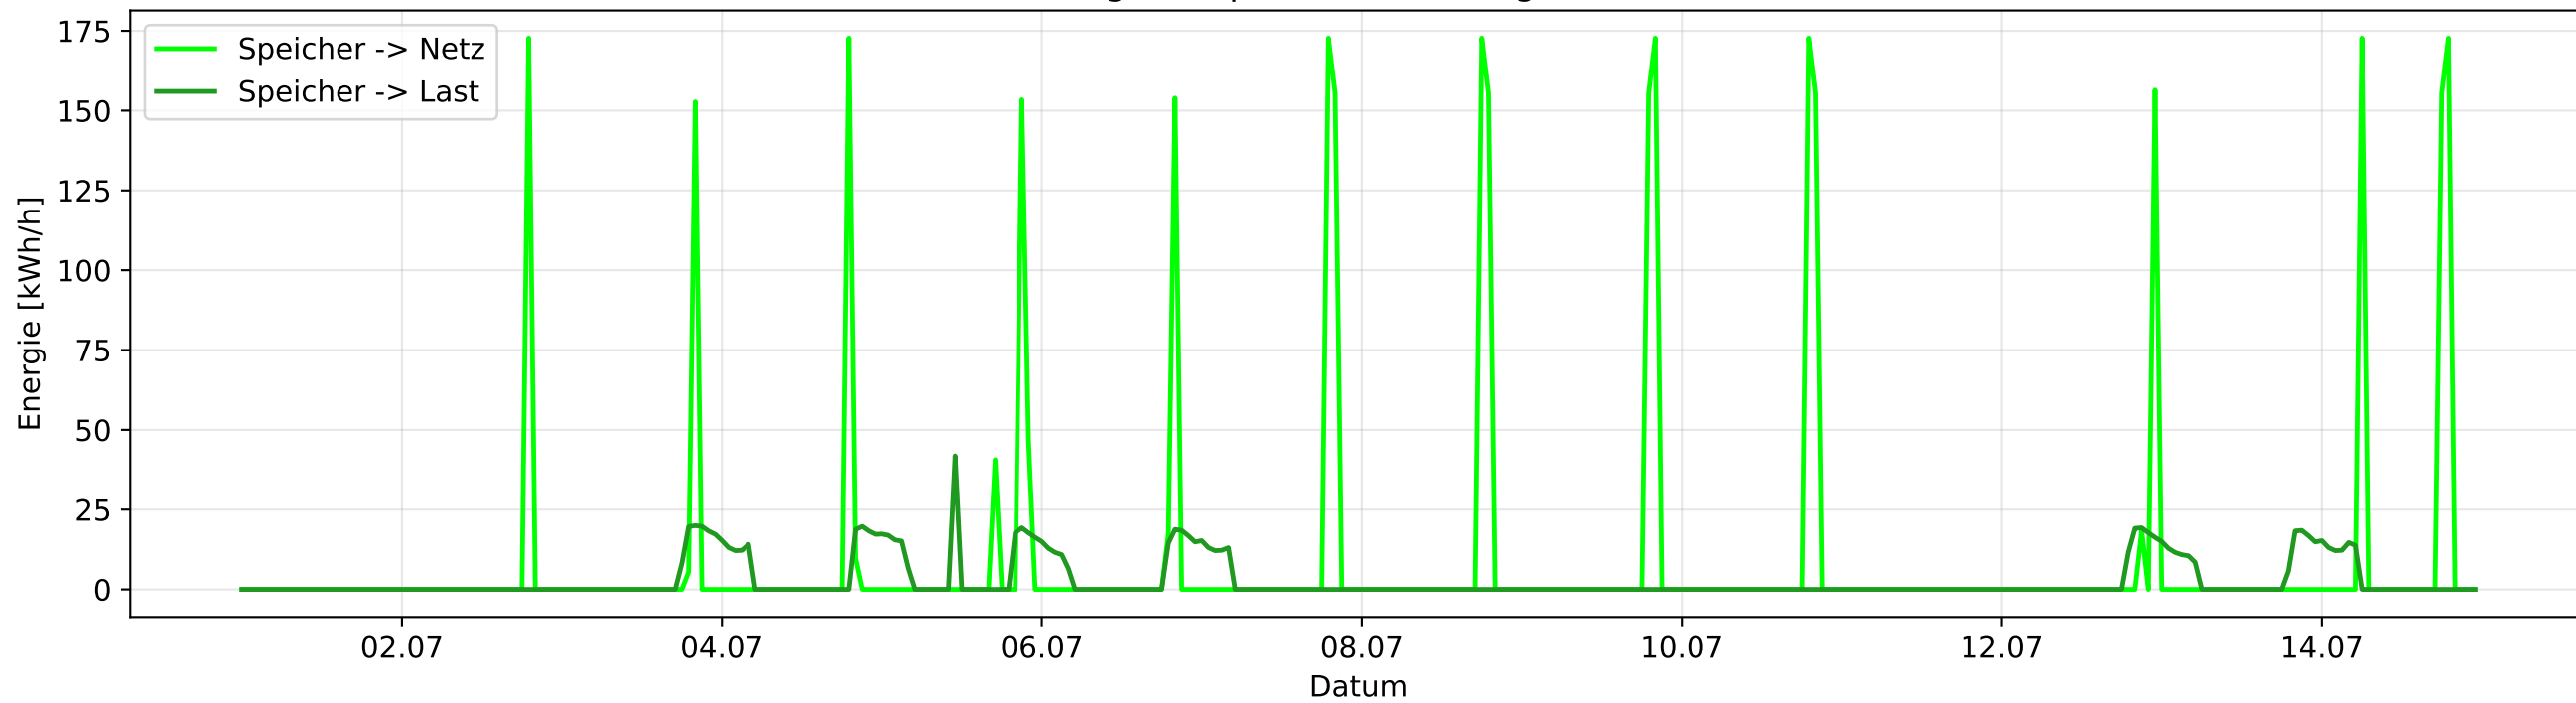


Aufteilung der Speicherentladung (Jahressumme)

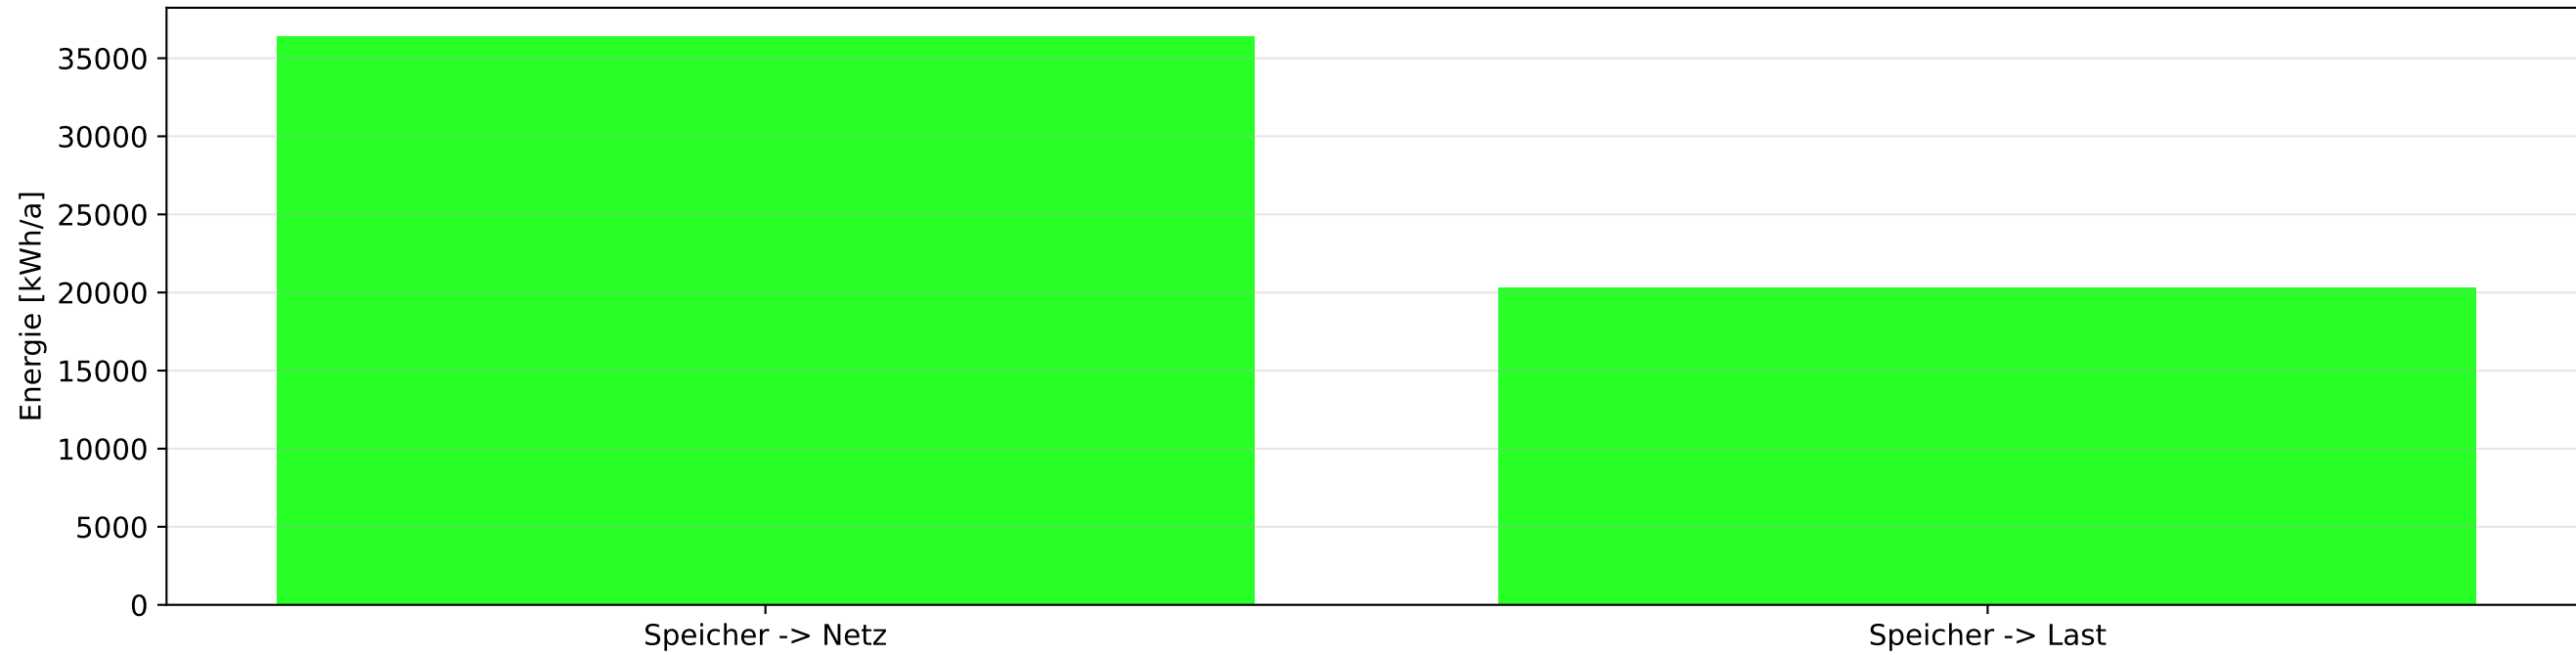


BESS Erlöse und Kosten als Fläche (14 Tage ab 2024-07-01)

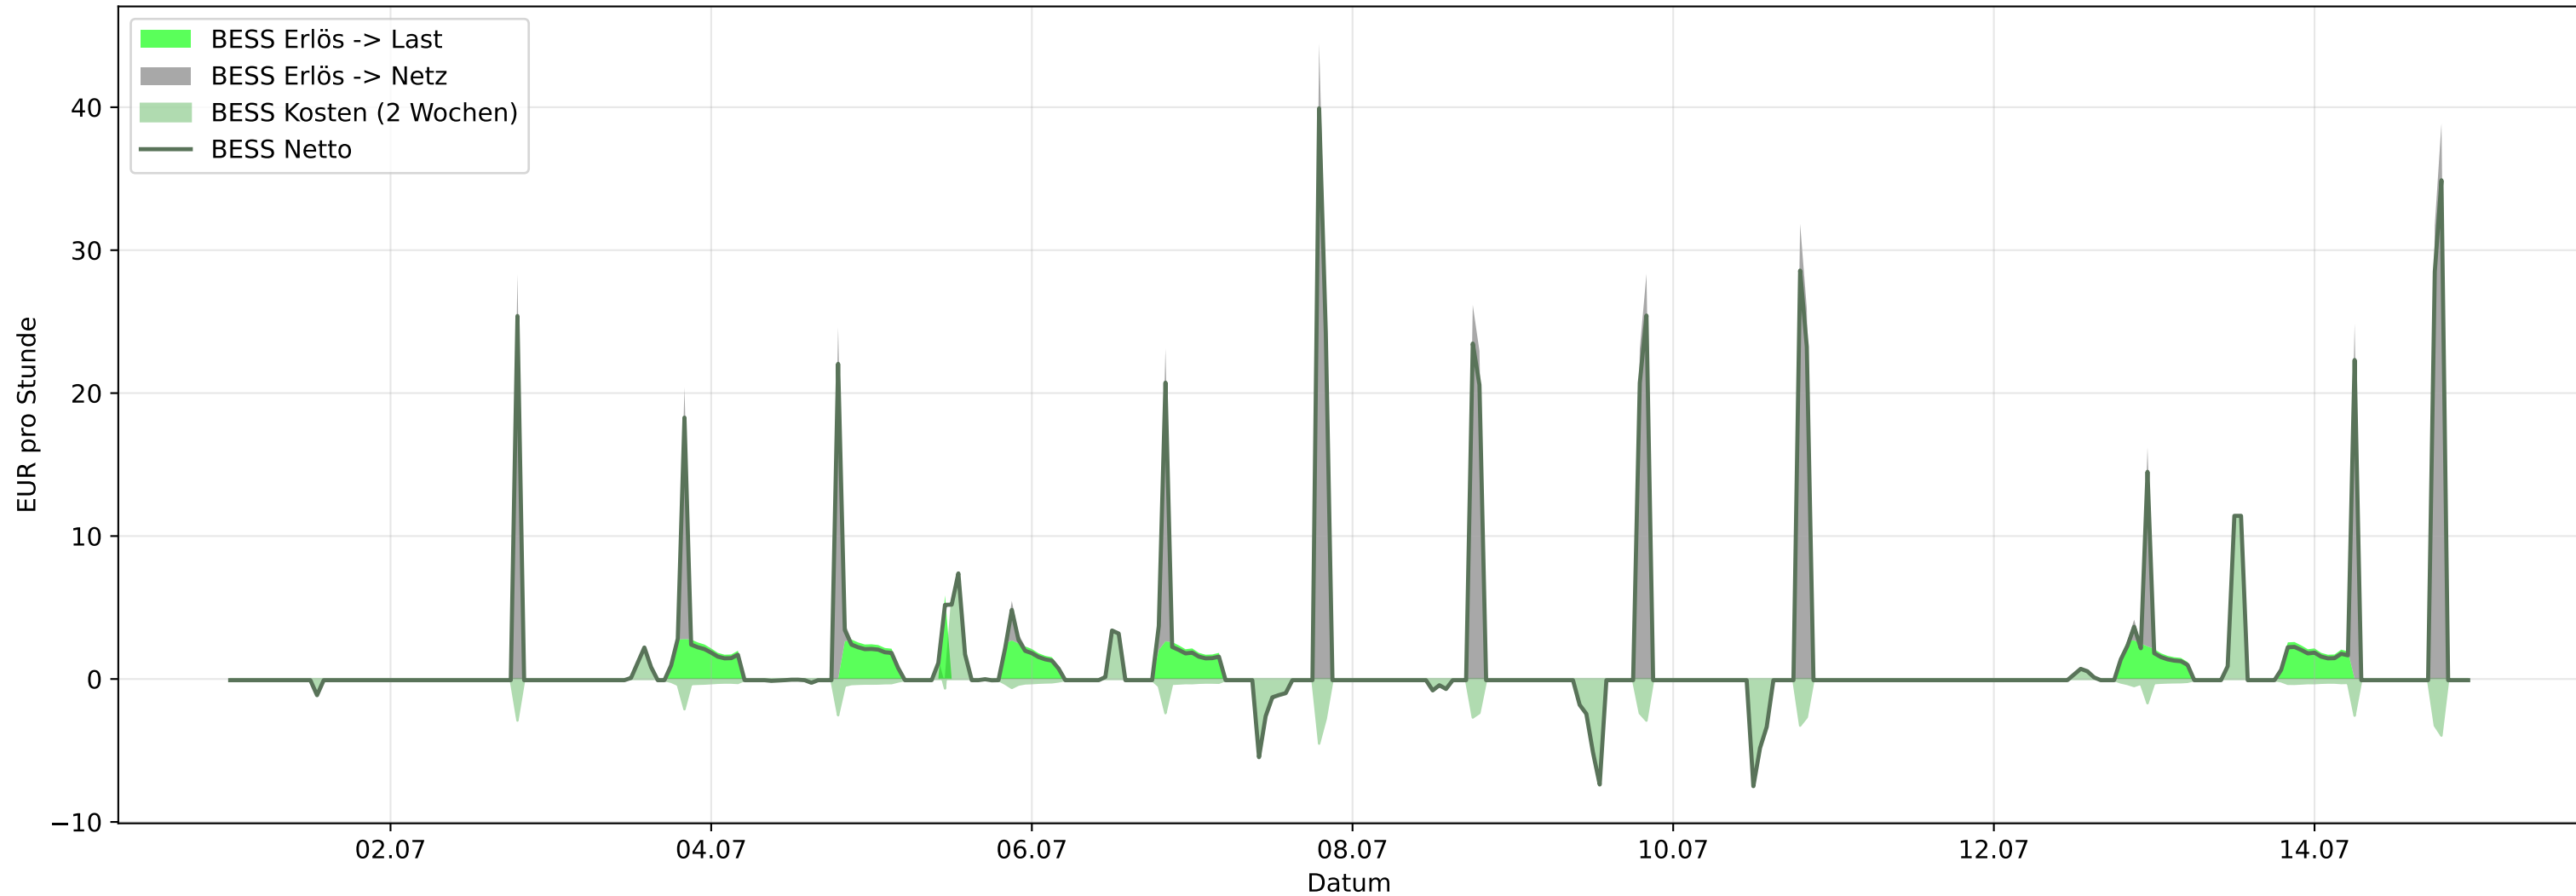

Gegenüberstellung aller Erlös- und Kostenarten (Jahr)

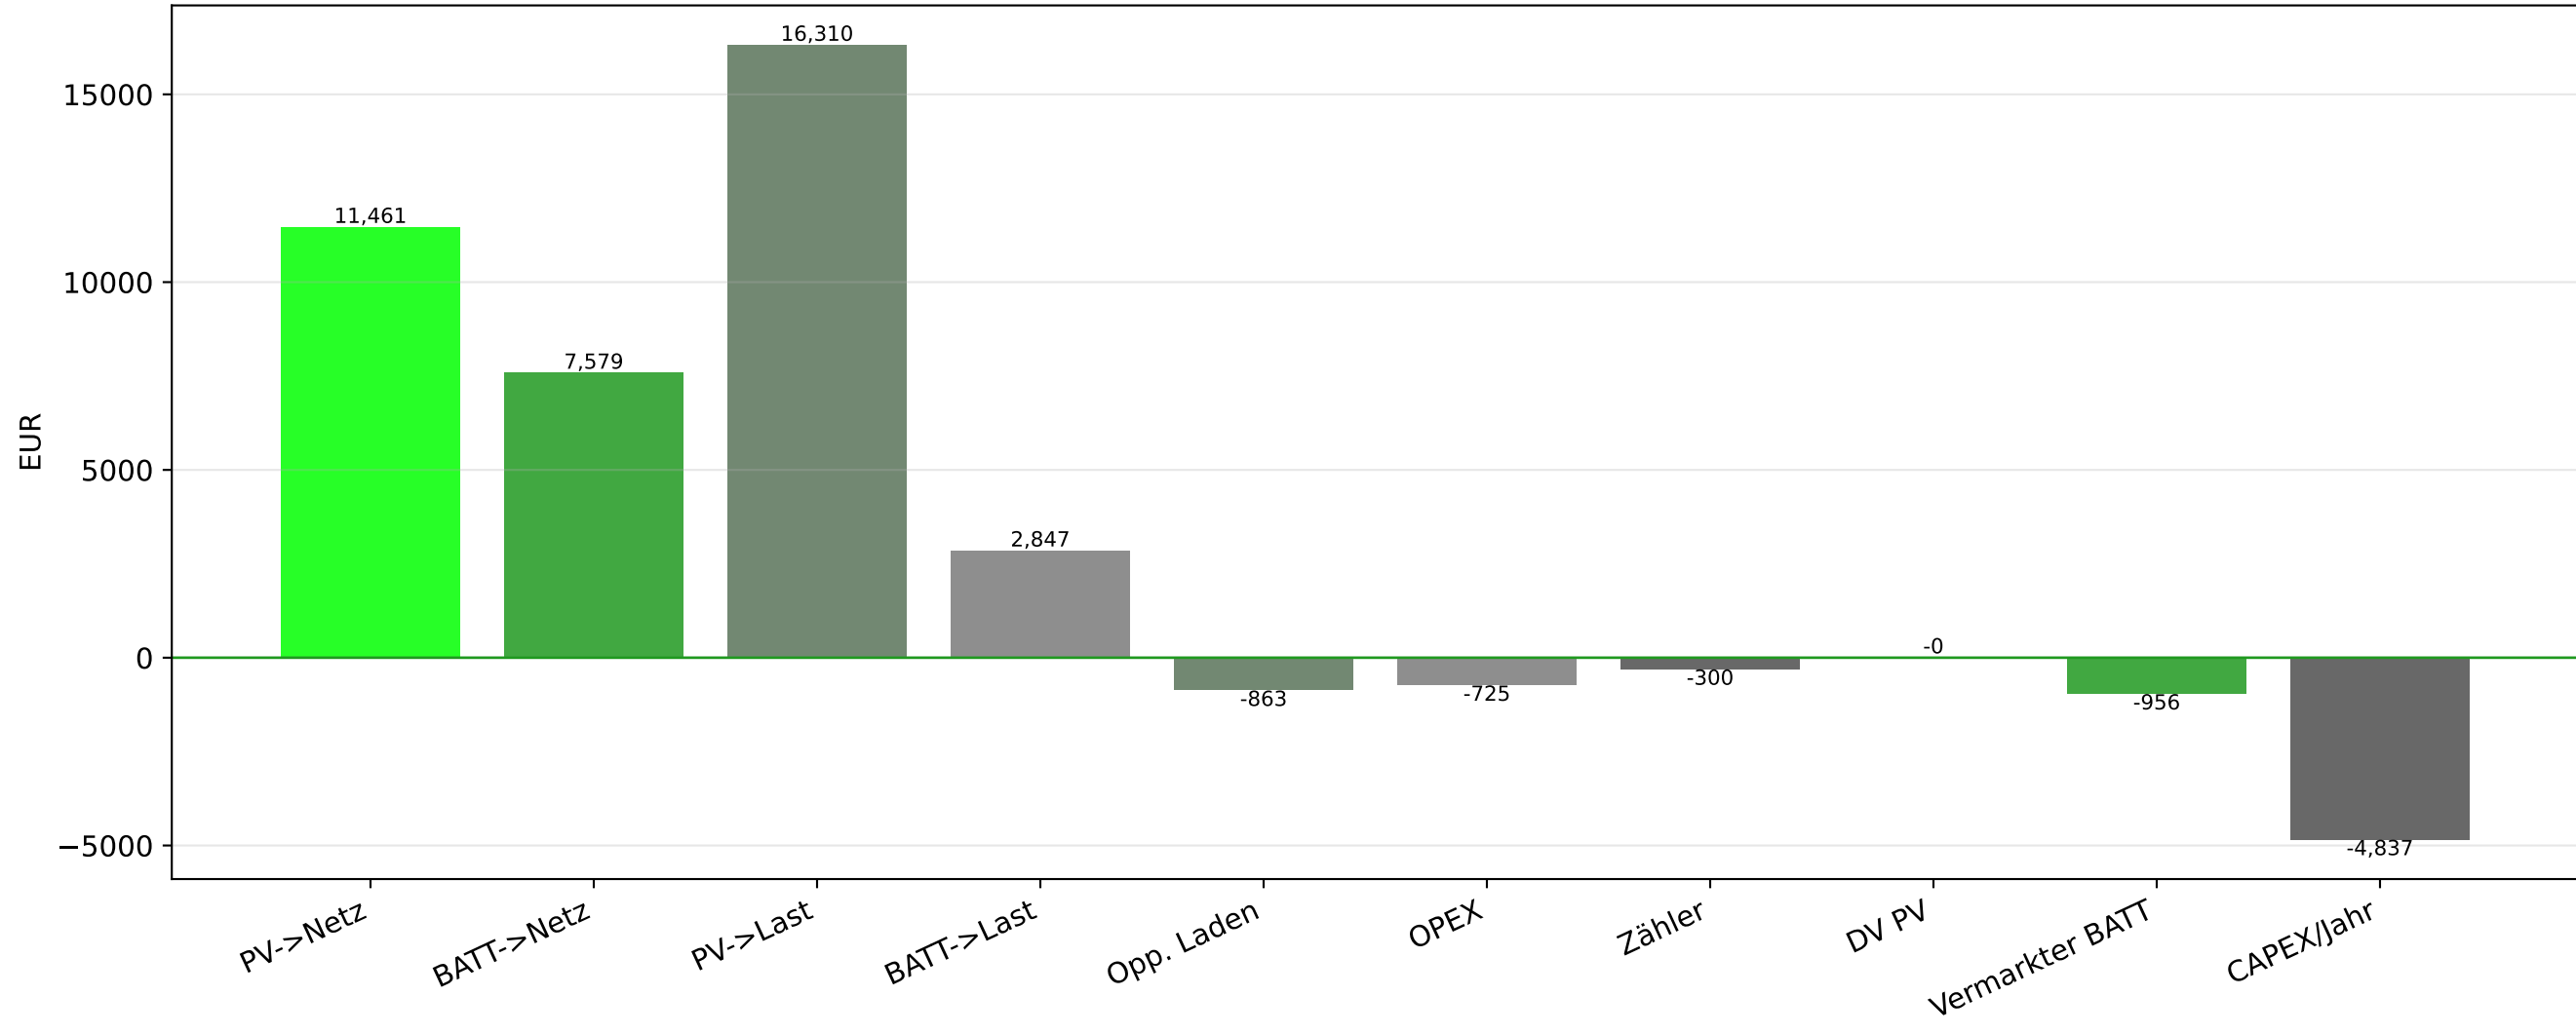

Jährliche Batterie-Cashflows Jahr 1 bis Jahr N

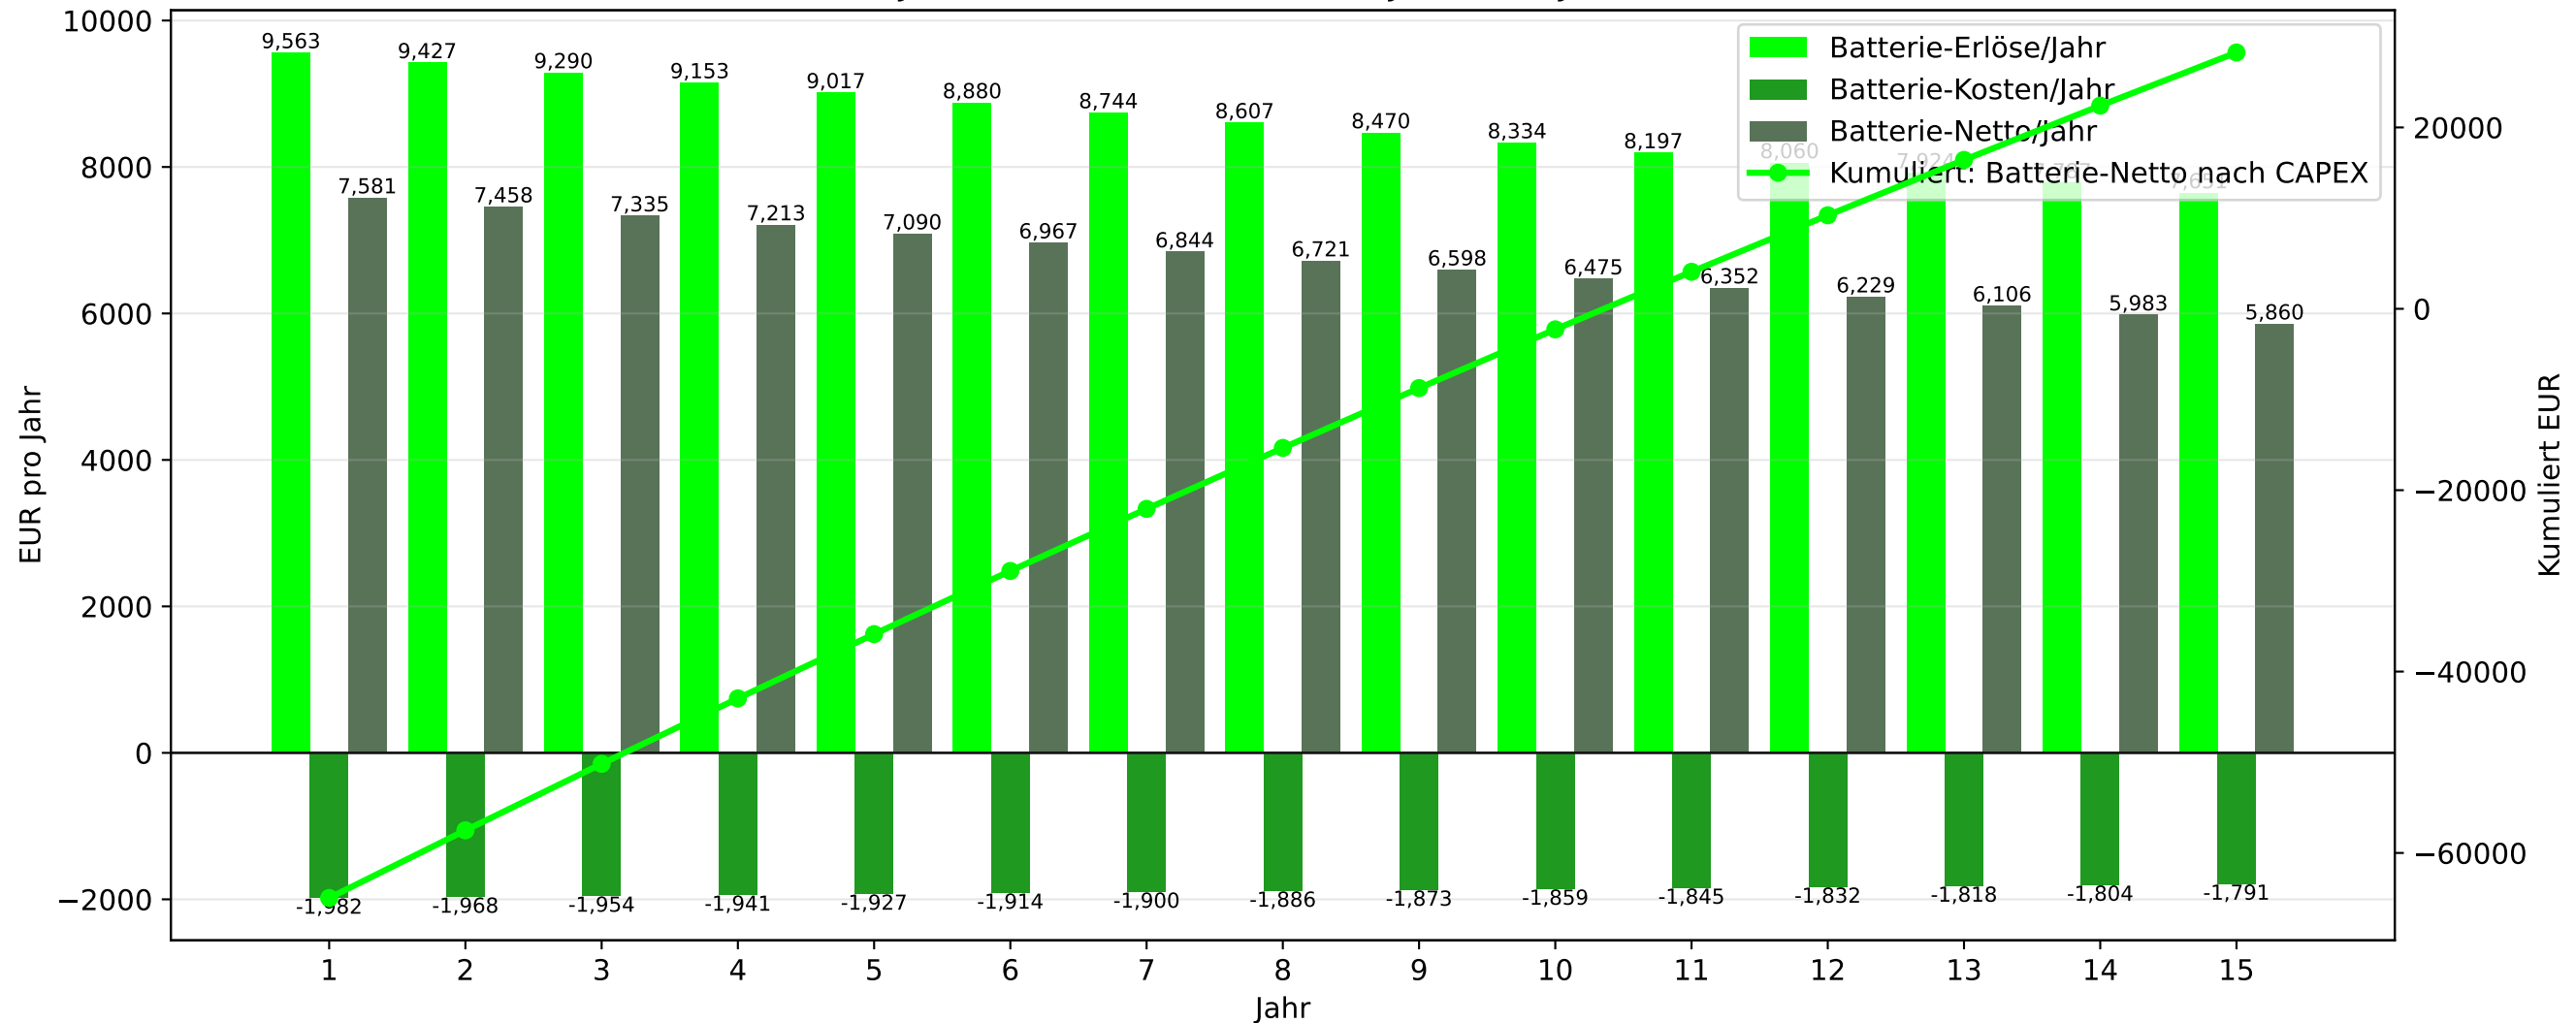

Batterie-Cashflow mit 6.0% Diskontierung (IRR-Hürde)

