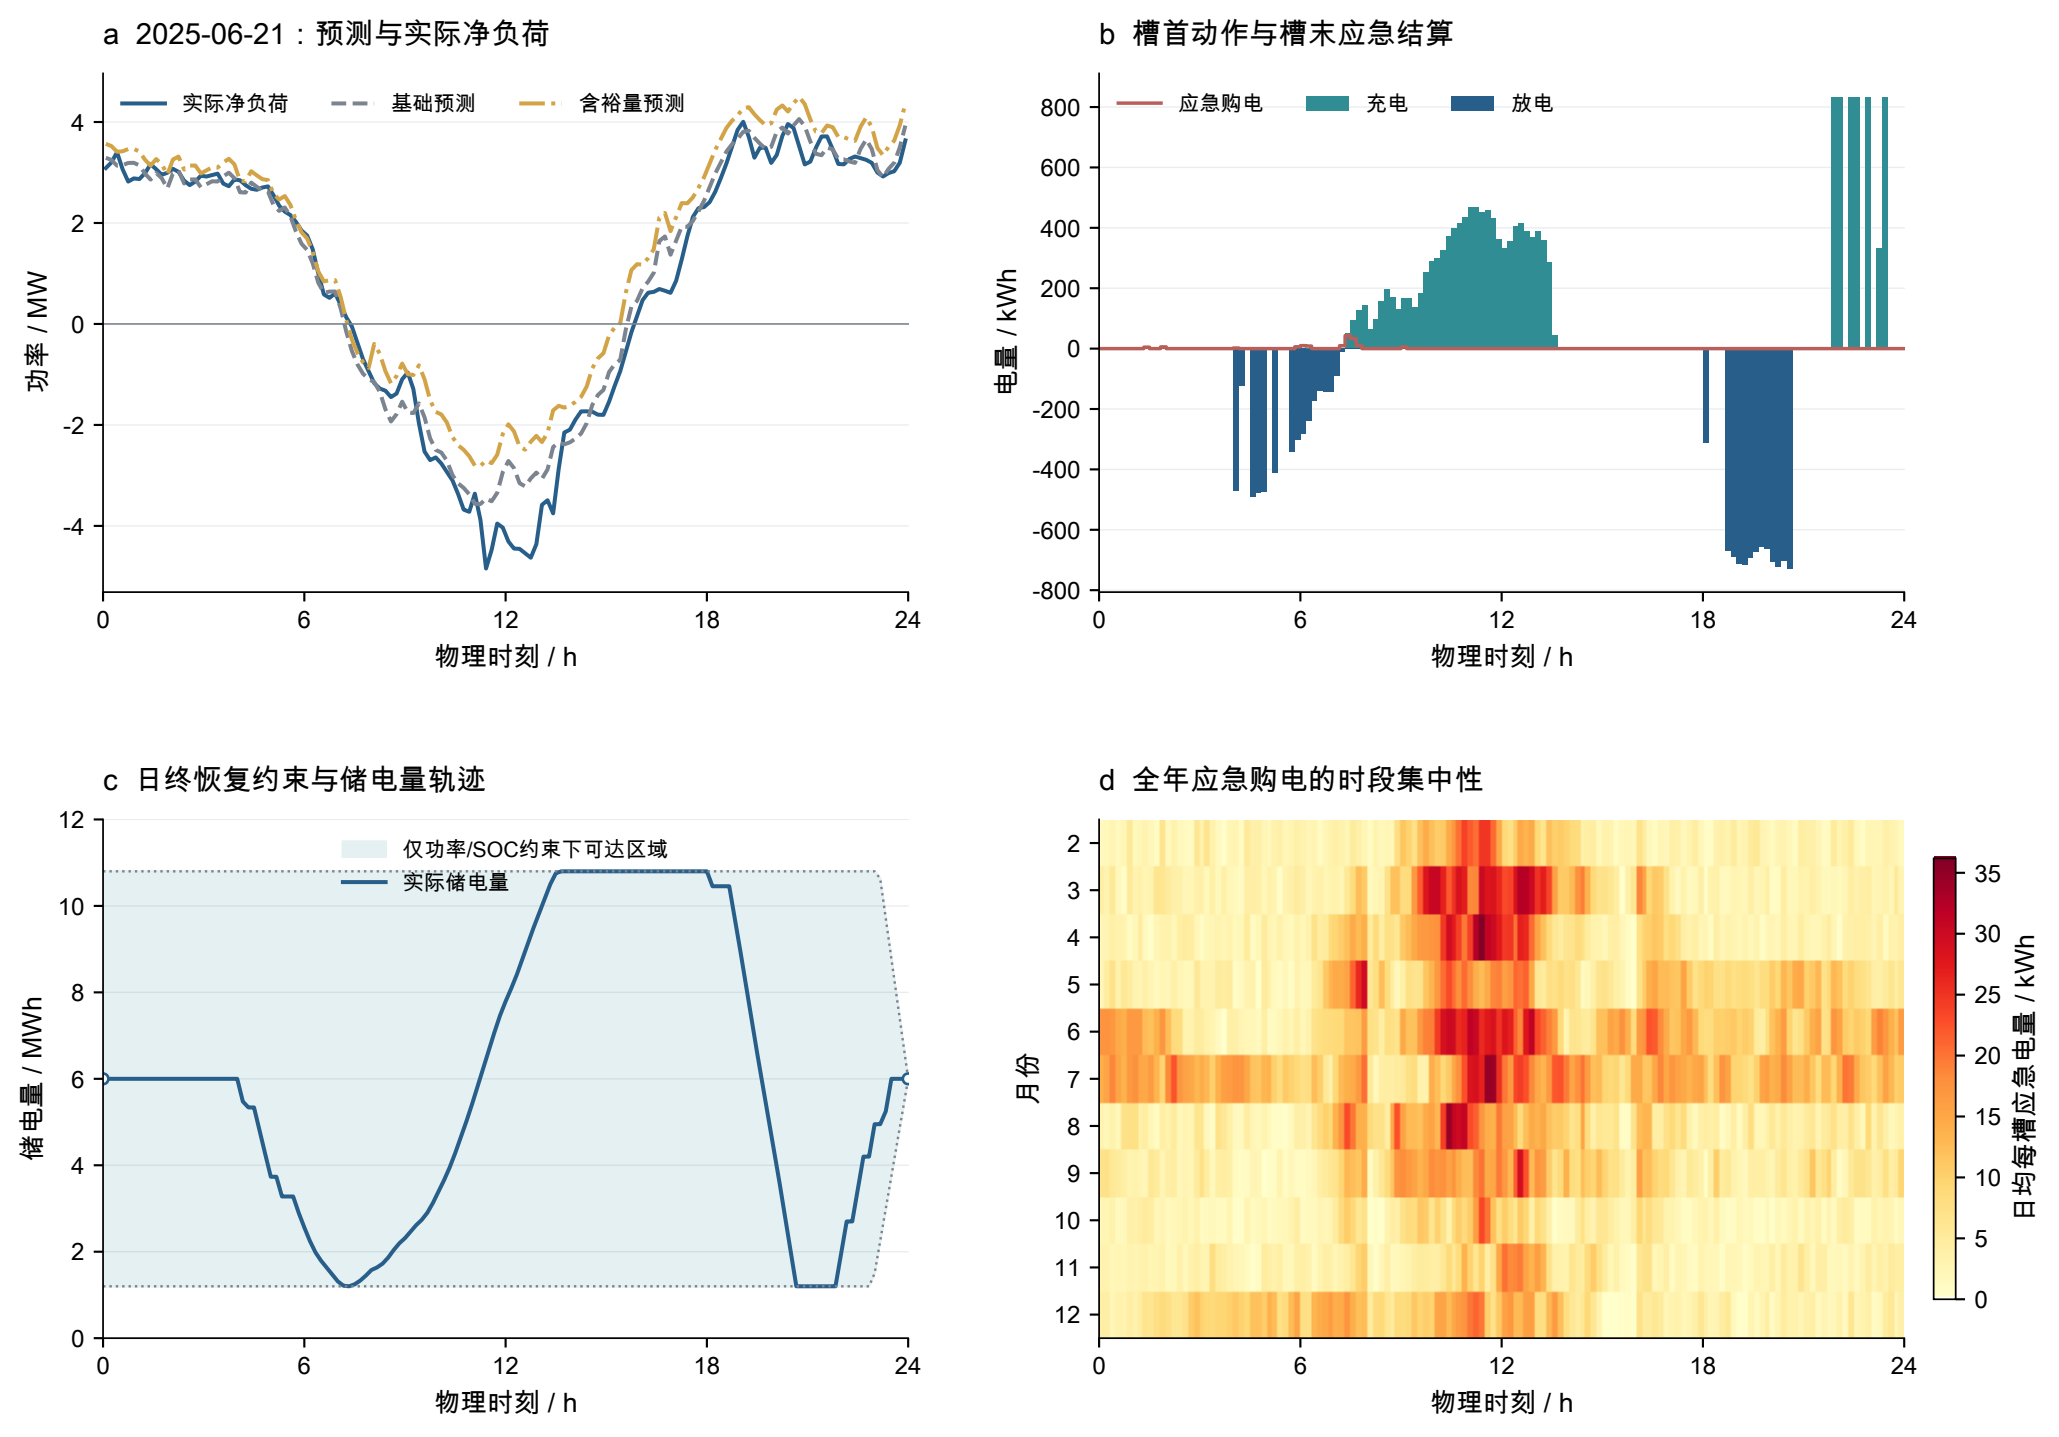

a 2025-06-21：预测与实际净负荷
实际净负荷
基础预测
含裕量预测
功率 / MW
物理时刻 / h
b 槽首动作与槽末应急结算
应急购电
充电
放电
电量 / kWh
物理时刻 / h
c 日终恢复约束与储电量轨迹
仅功率/SOC约束下可达区域
实际储电量
储电量 / MWh
物理时刻 / h
d 全年应急购电的时段集中性
月份
物理时刻 / h
日均每槽应急电量 / kWh