



a 全年负荷：日期 × 时刻
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
0
6
12
18
24
物理时刻 / h
功率 / MW
0
1
2
3
4
5
6
7
b 全年光伏：日期 × 时刻
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
0
6
12
18
24
物理时刻 / h
功率 / MW
0
2
4
6
8
10
c 净负荷：正值为缺口，负值为富余
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
0
6
12
18
24
物理时刻 / h
功率 / MW
-6
-4
-2
0
2
4
6
d 季节日内净负荷轮廓
功率 / MW
6
4
2
0
-2
-4
0
6
12
18
24
物理时刻 / h
冬季
夏季
春季
秋季

a 一月分时残差分布（红线：80%分位）

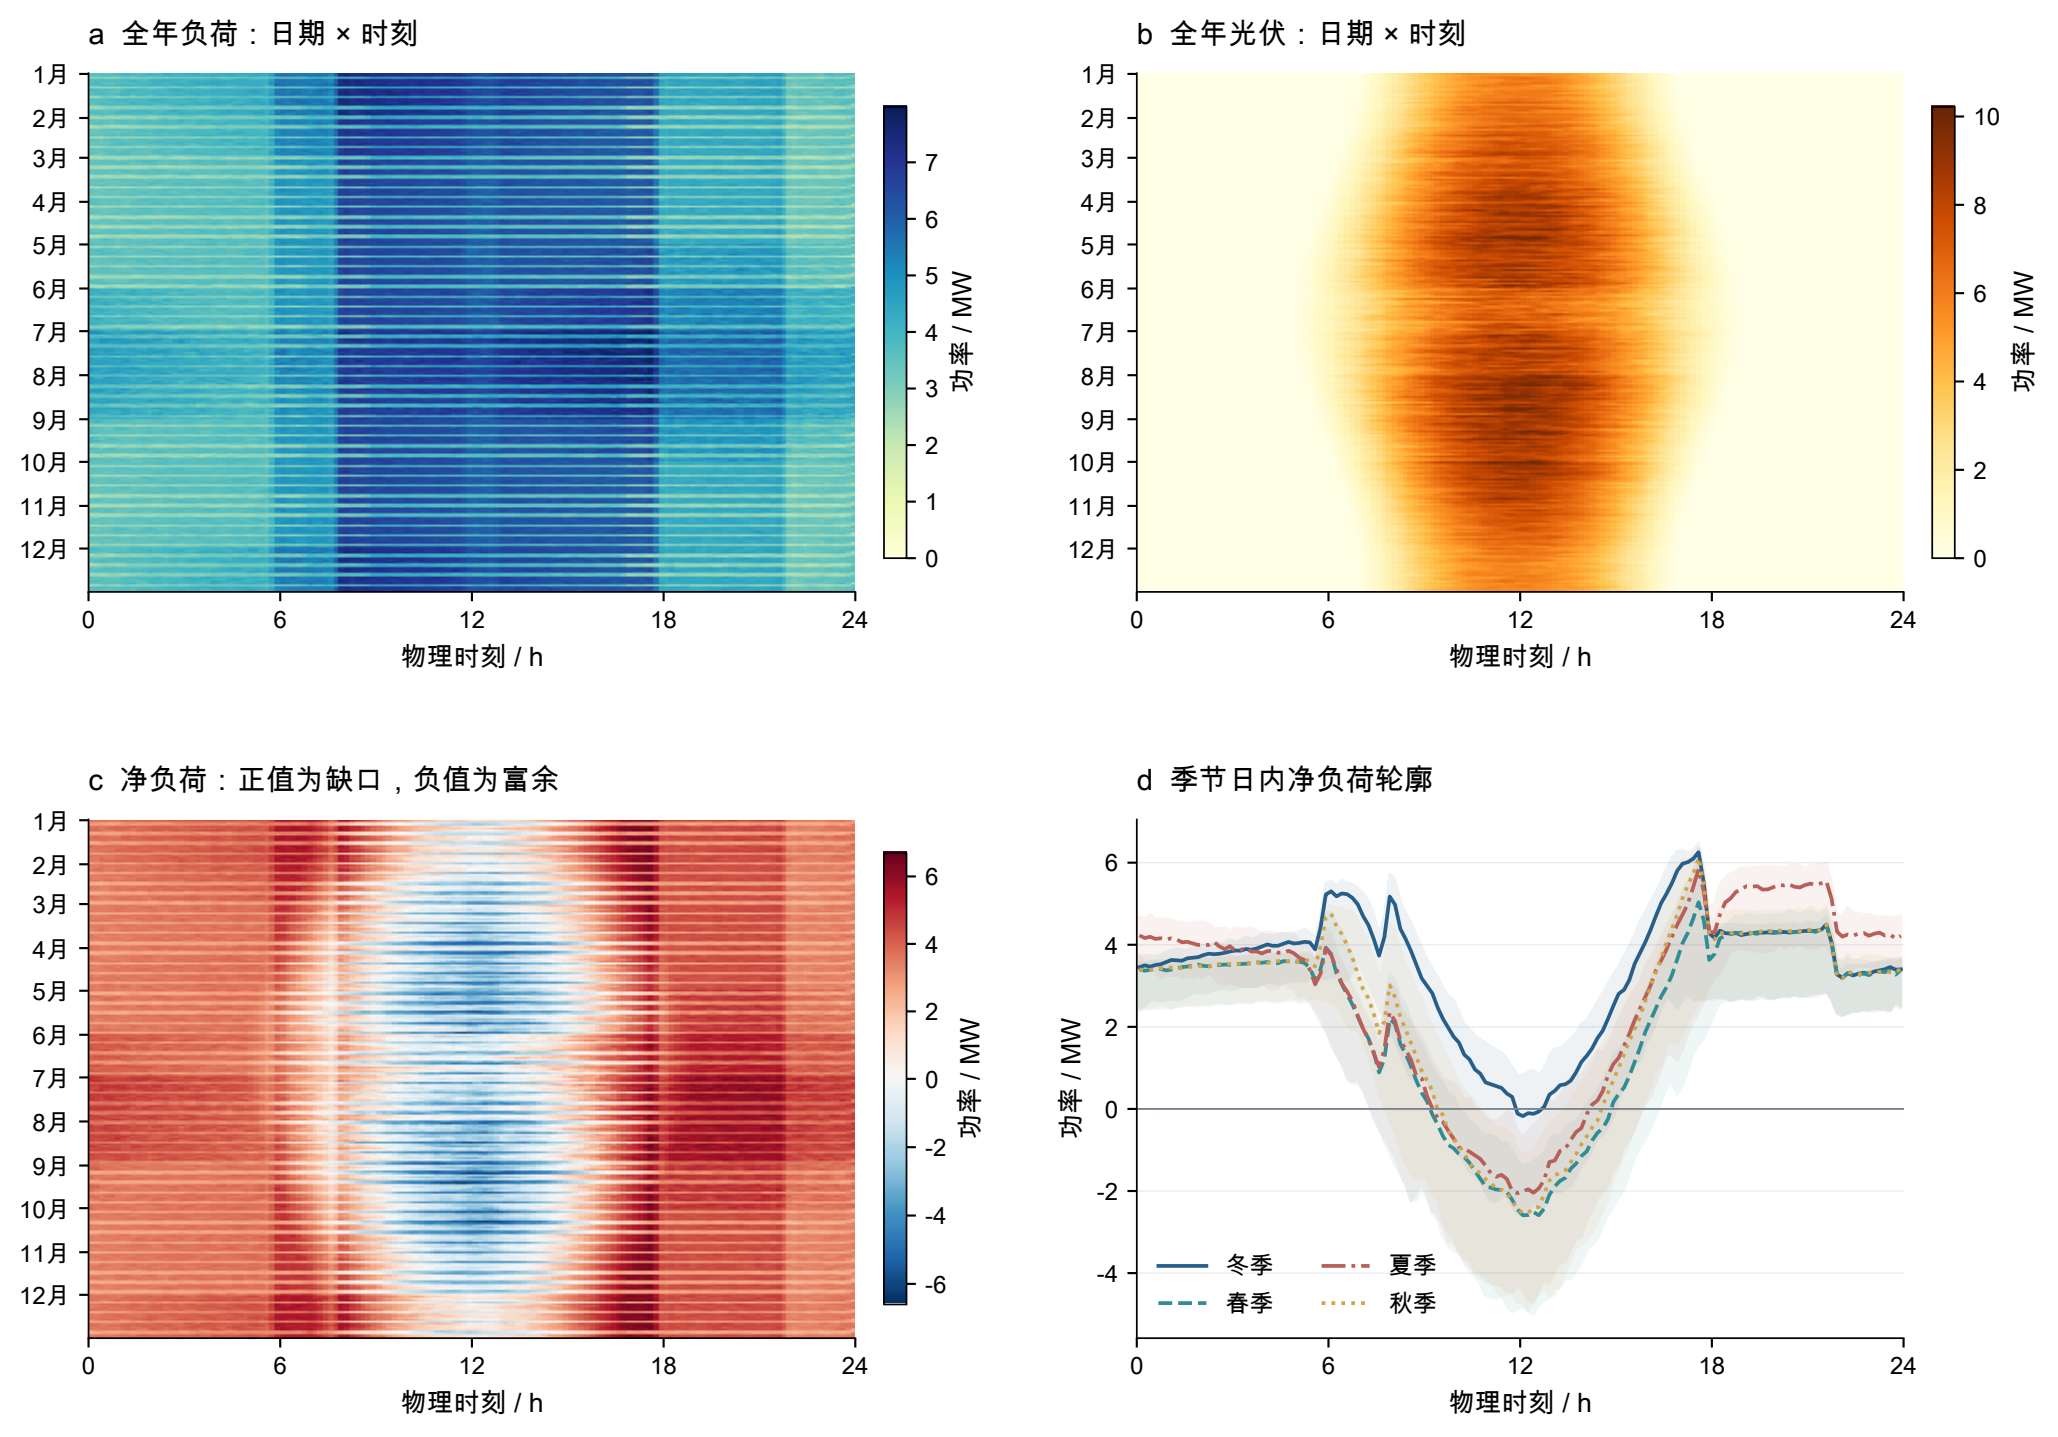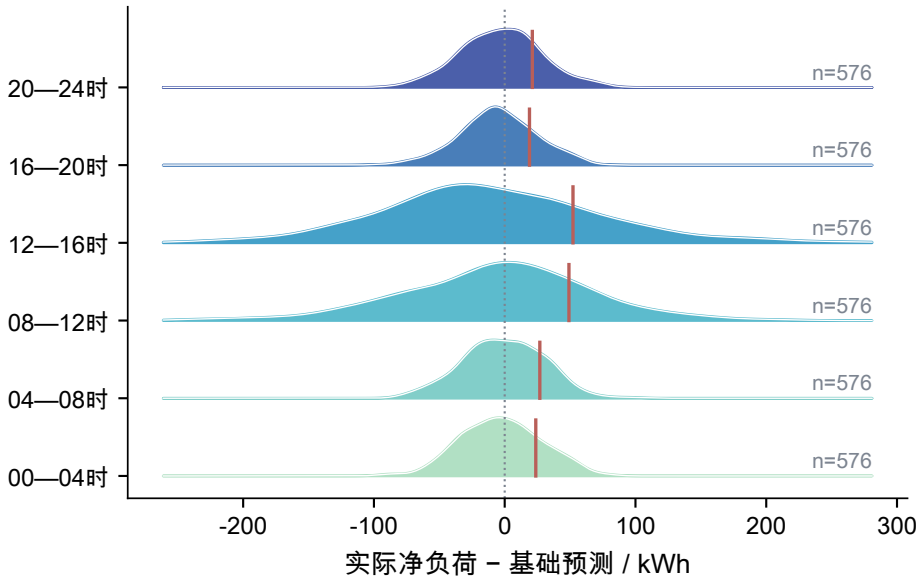



b 已运行参数组合：开发期总费用 / 万元

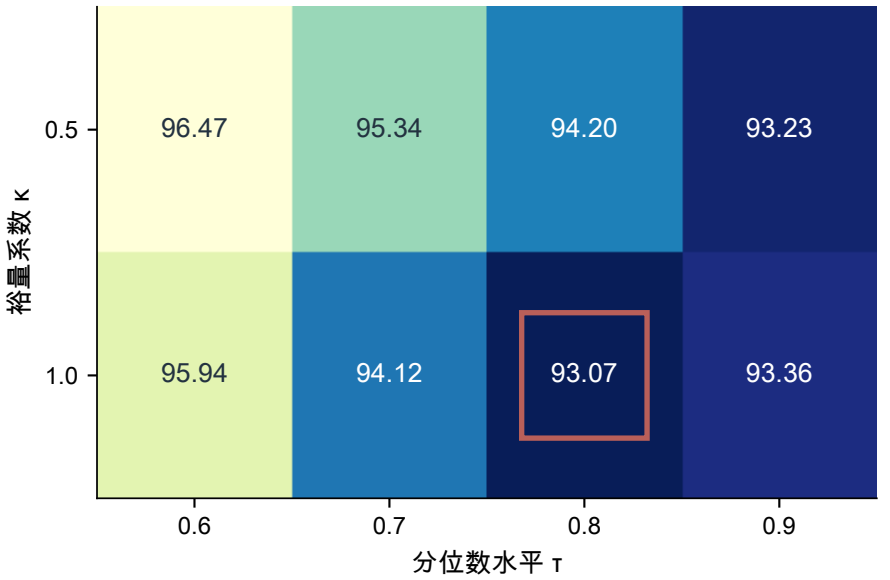




1月15—31日；零裕量参考：97.10万元


c 执行时实际使用的历史残差裕量

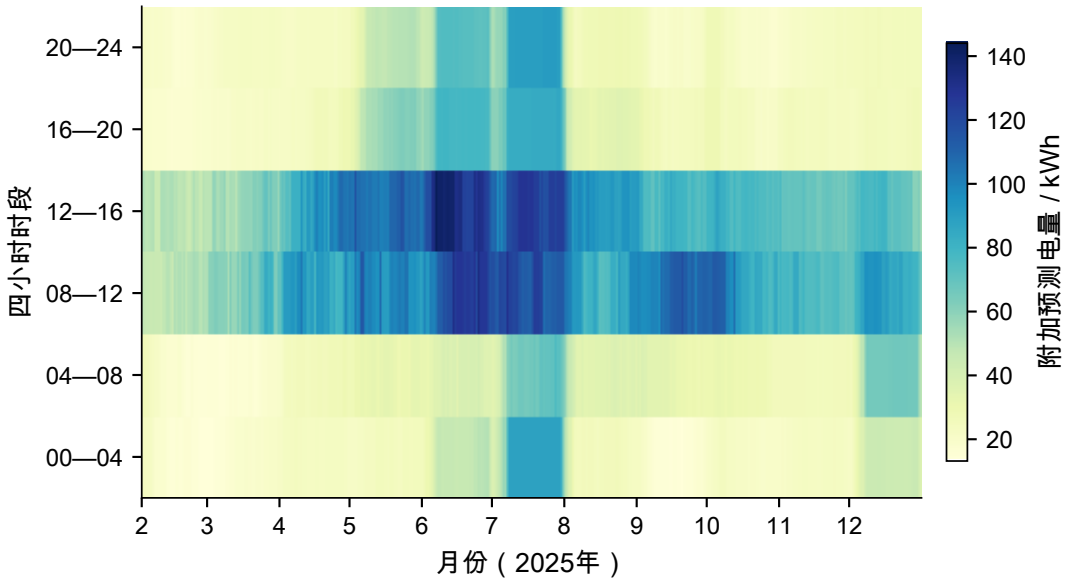



d 费用变化闭合：额外计划电量换取应急减少

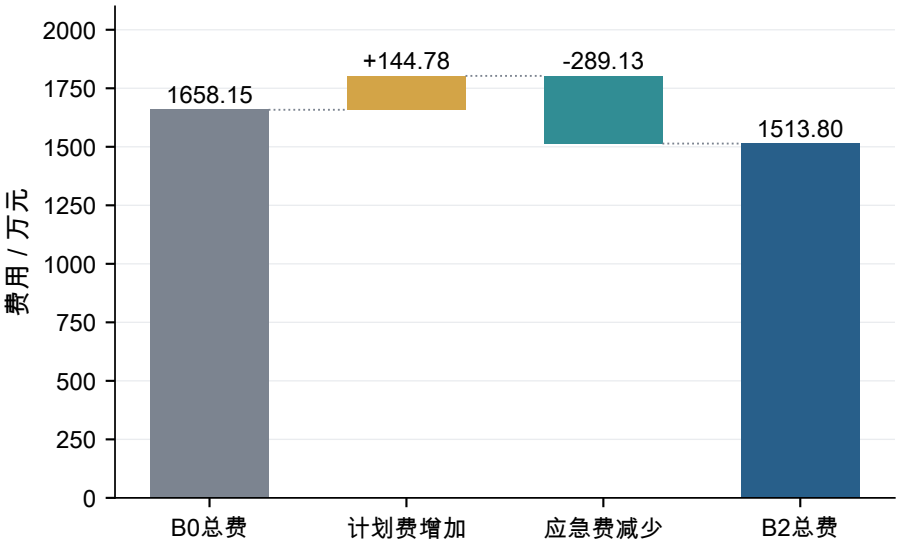

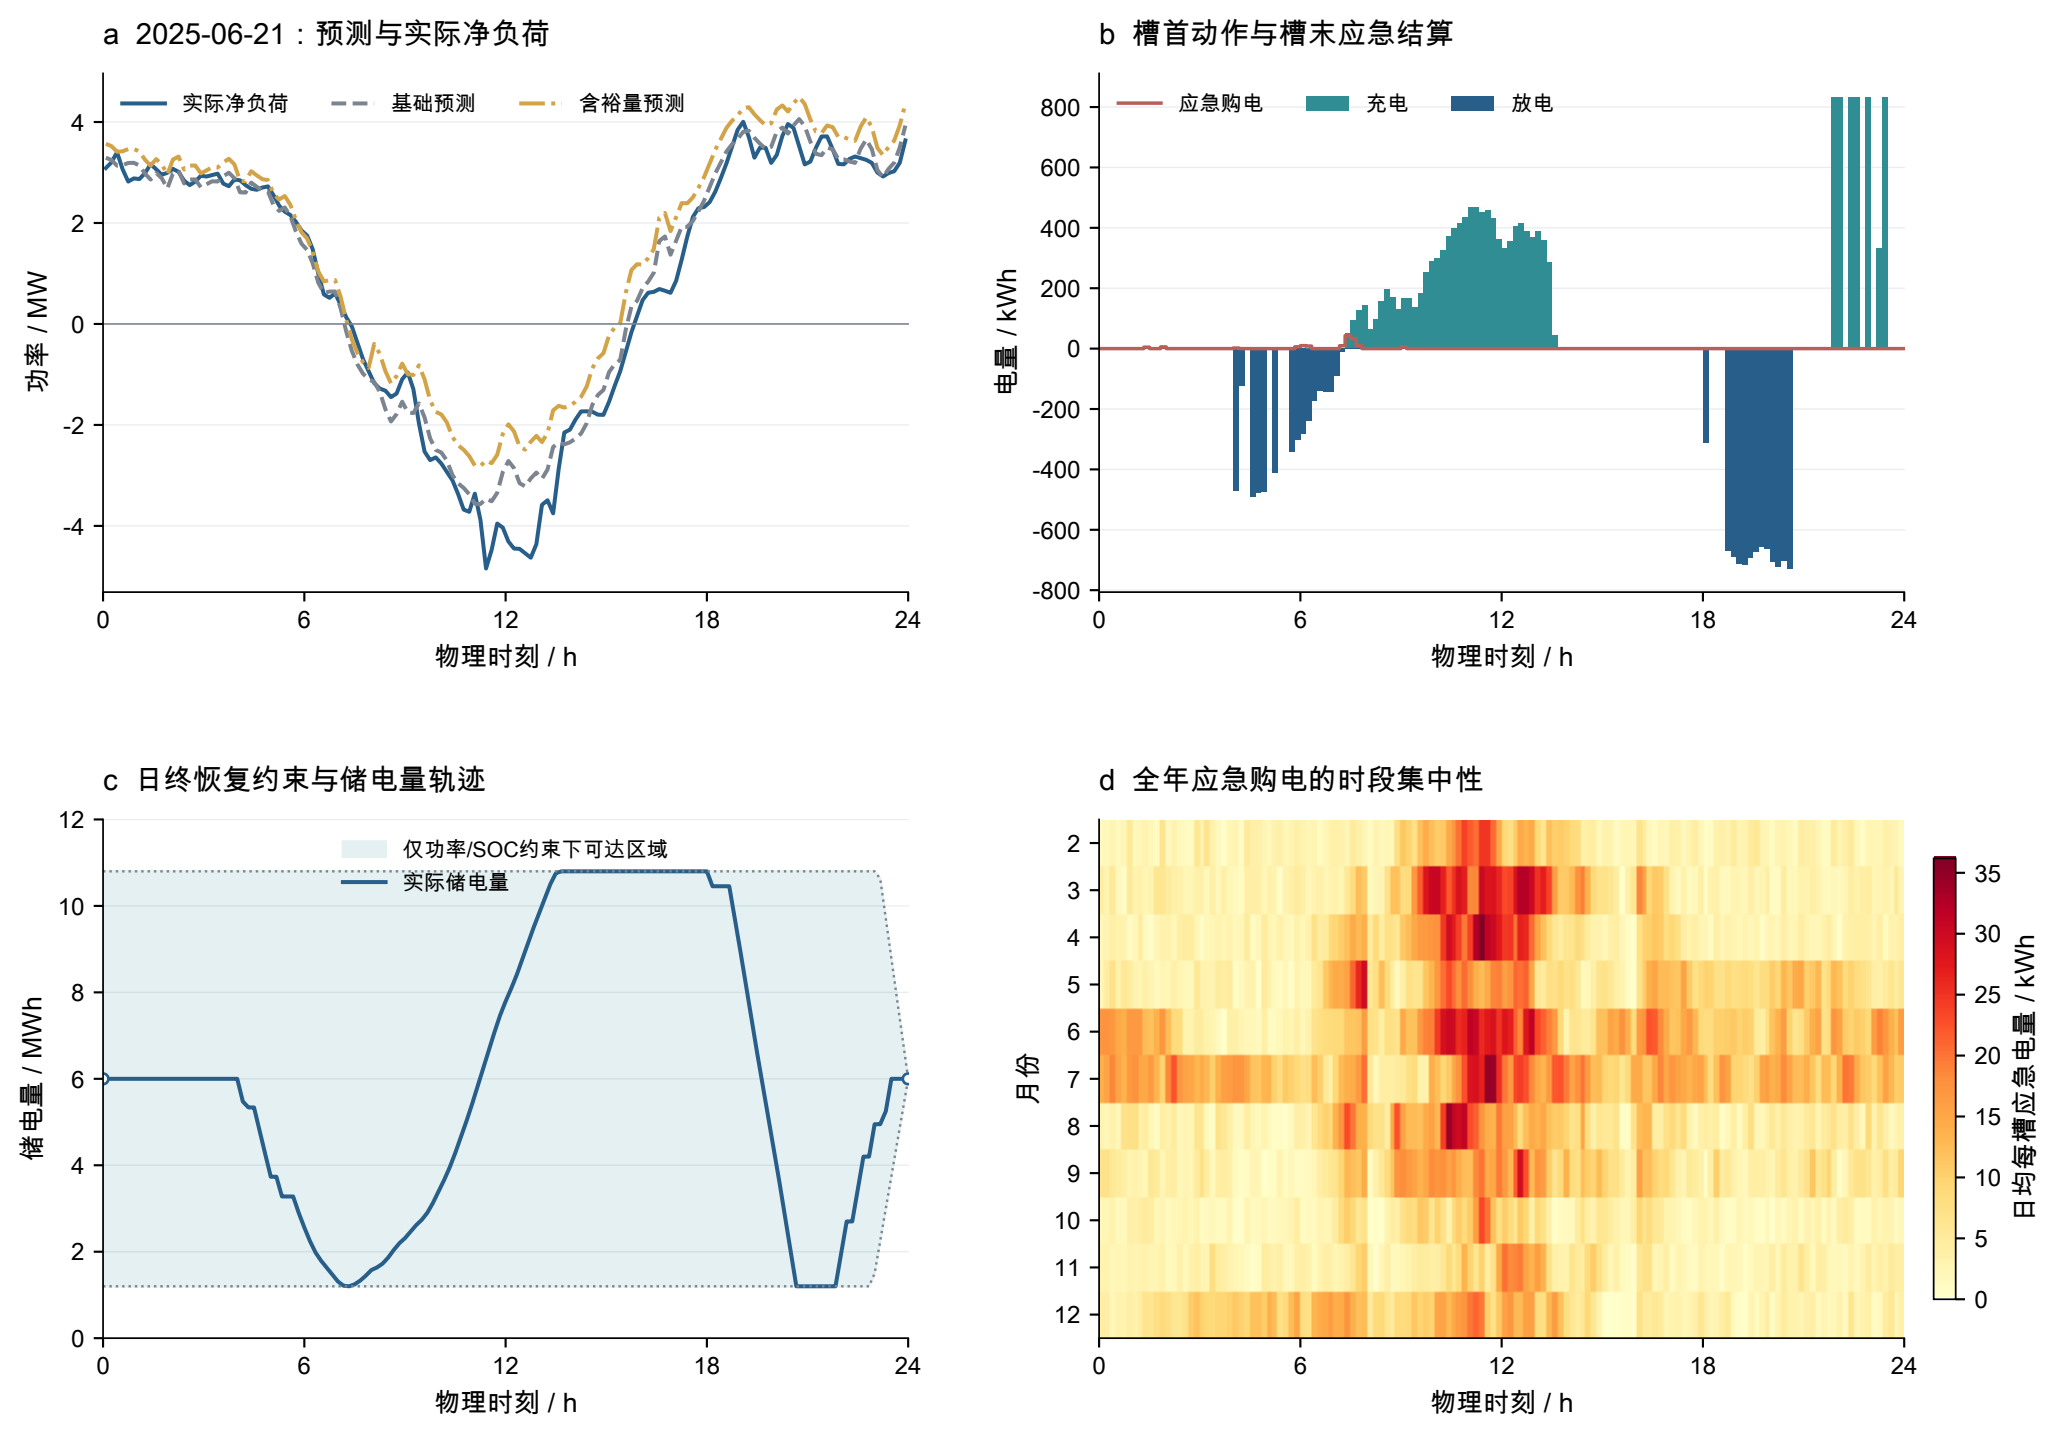
a 2025-06-21：预测与实际净负荷
实际净负荷
基础预测
含裕量预测
功率 / MW
物理时刻 / h
b 槽首动作与槽末应急结算
应急购电
充电
放电
电量 / kWh
物理时刻 / h
c 日终恢复约束与储电量轨迹
仅功率/SOC约束下可达区域
实际储电量
储电量 / MWh
物理时刻 / h
d 全年应急购电的时段集中性
月份
日均每槽应急电量 / kWh
物理时刻 / h

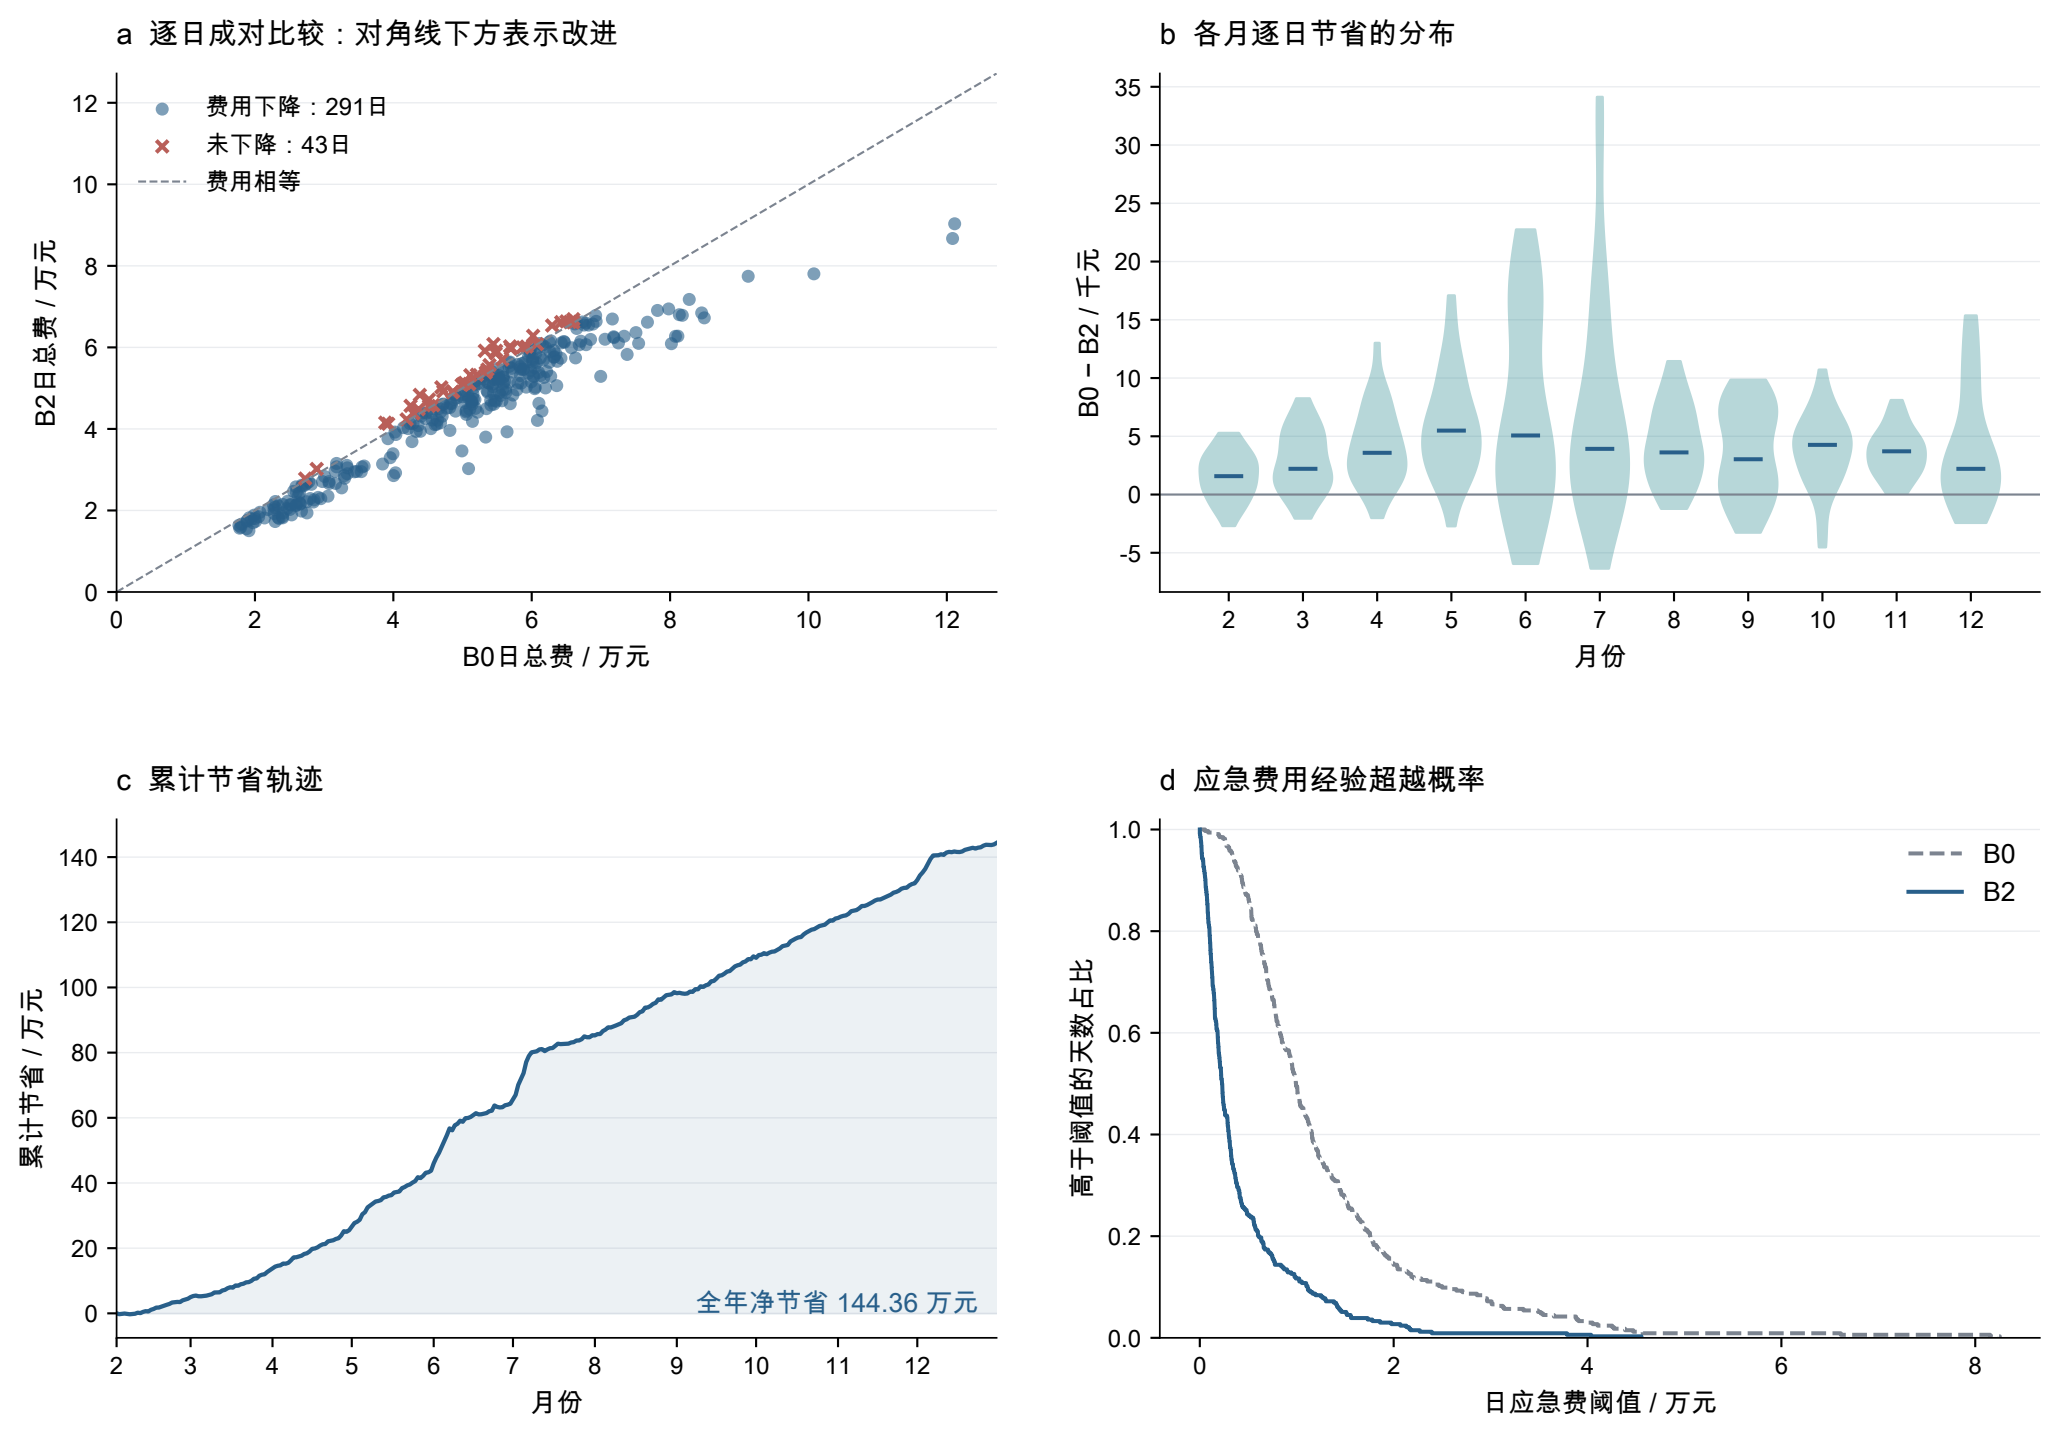
a 逐日成对比较：对角线下方表示改进
费用下降：291日
未下降：43日
费用相等
B2日总费 / 万元
B0日总费 / 万元
b 各月逐日节省的分布
B0 − B2 / 千元
月份
c 累计节省轨迹
累计节省 / 万元
全年净节省 144.36 万元
月份
d 应急费用经验超越概率
B0
B2
高于阈值的天数占比
日应急费阈值 / 万元

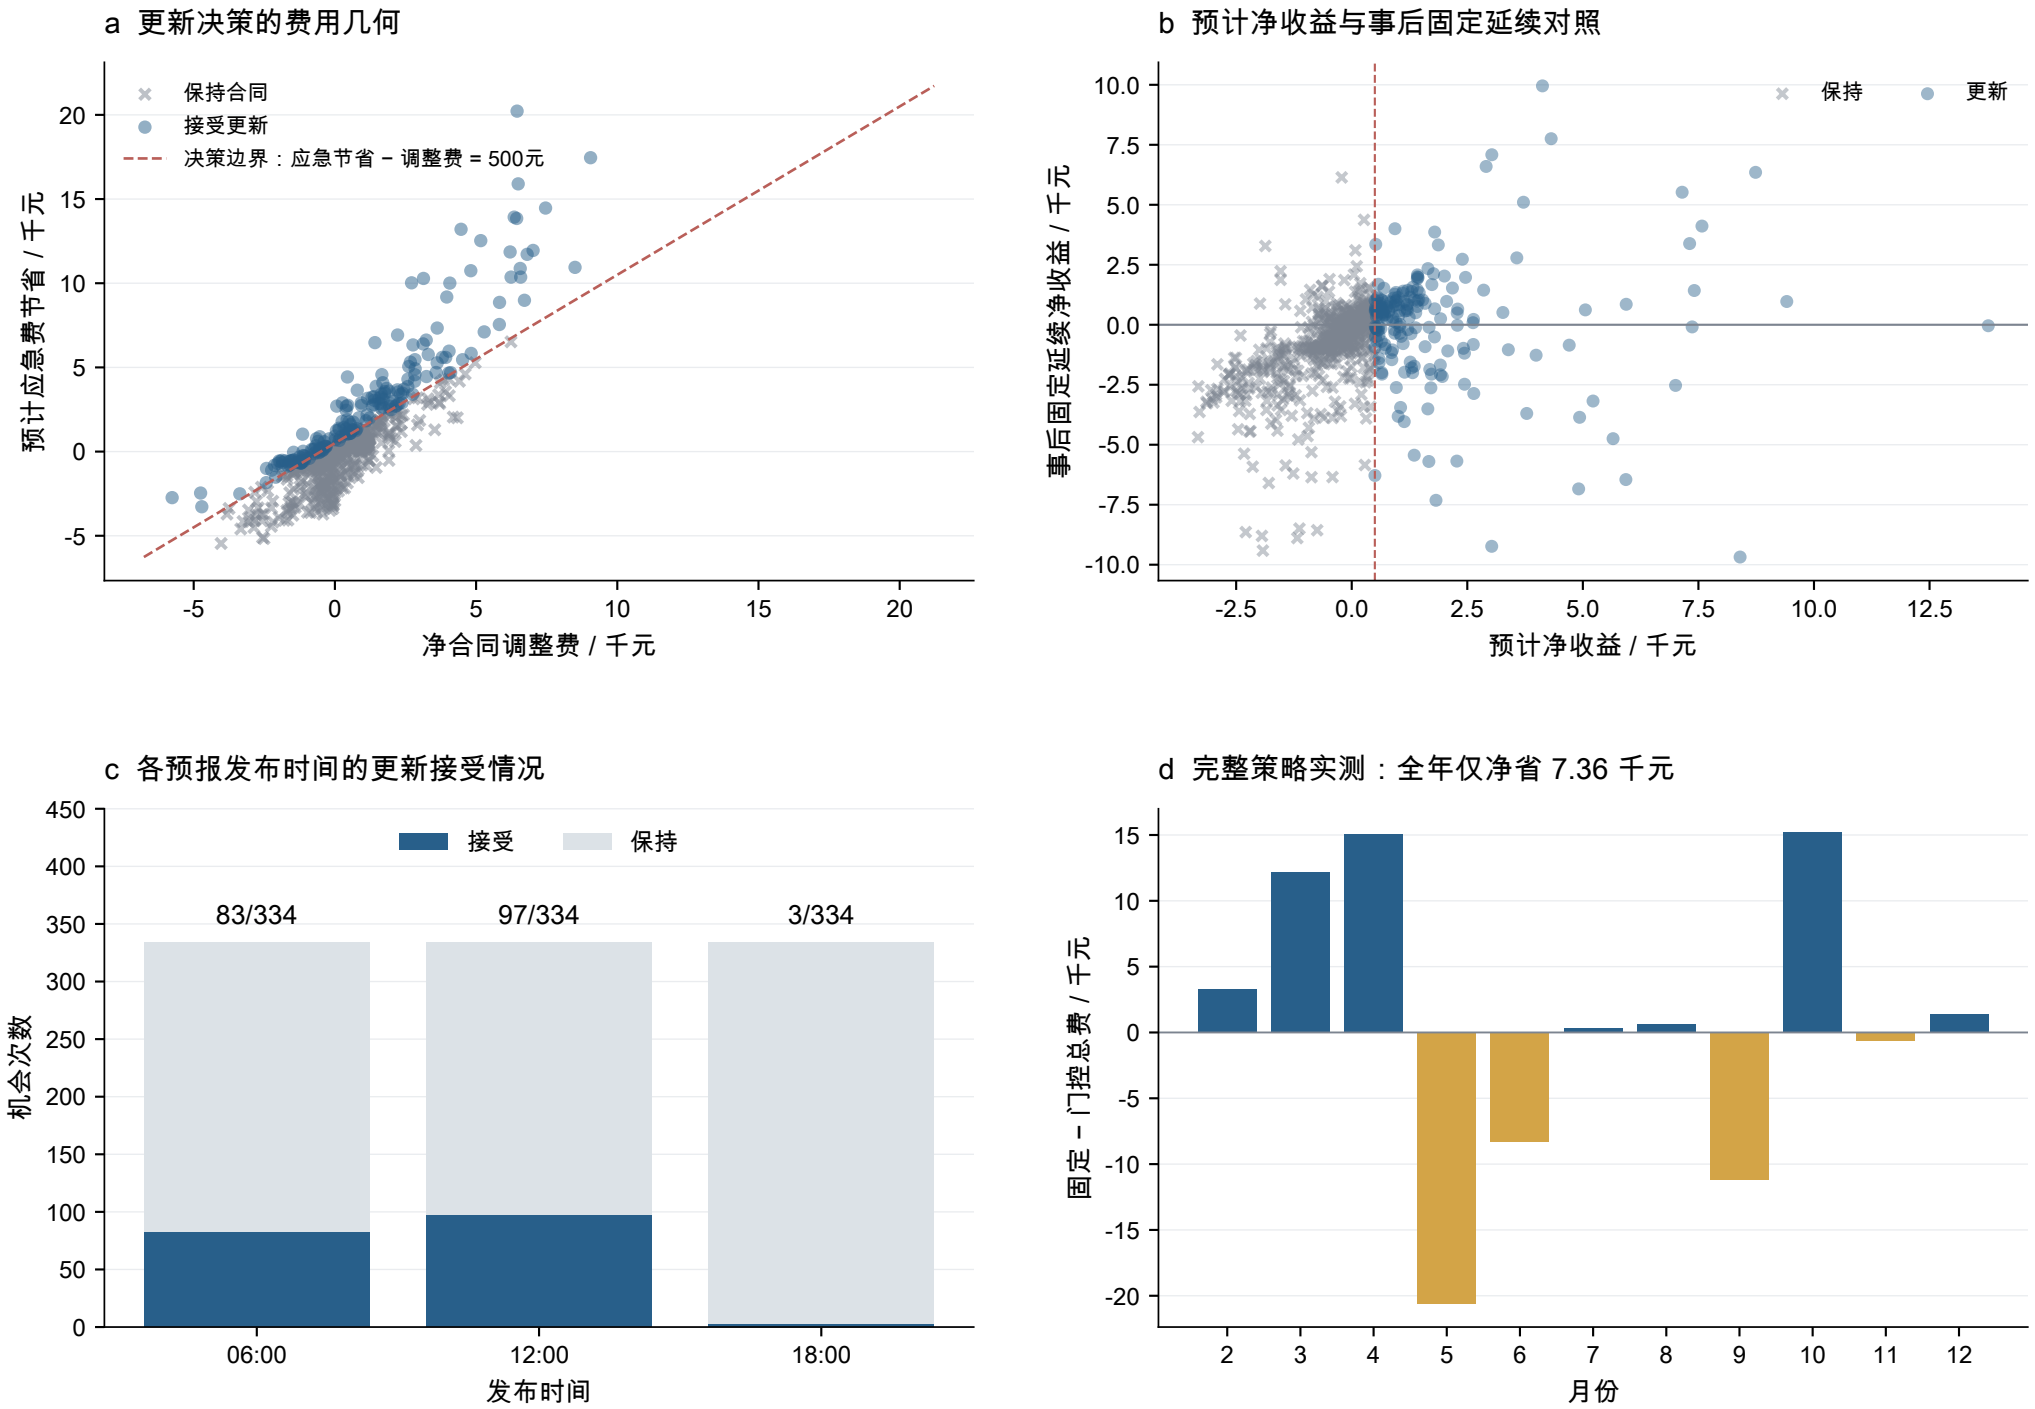
a 更新决策的费用几何
保持合同
接受更新
决策边界：应急节省 − 调整费 = 500元
预计应急费节省 / 千元
净合同调整费 / 千元
b 预计净收益与事后固定延续对照
保持
更新
事后固定延续净收益 / 千元
预计净收益 / 千元
c 各预报发布时间的更新接受情况
接受
保持
83/334
97/334
3/334
机会次数
06:00
12:00
18:00
发布时间
d 完整策略实测：全年仅净省 7.36 千元
固定 − 门控总费 / 千元
月份