

图 1 | 多源预测一致性与调度输入可信度

信息质量改善通过真实误差统计进入调度输入；原始记录没有状态转移标签，因此不绘制装饰性 Sankey。


A 历史滞后基线

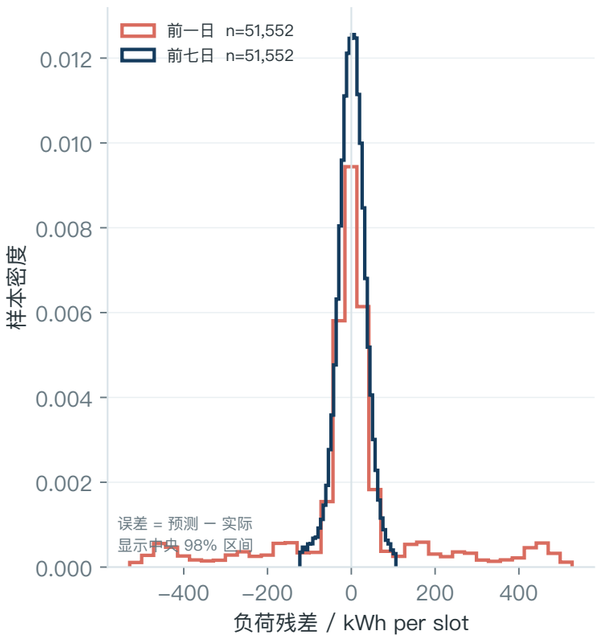


发布式光伏预测

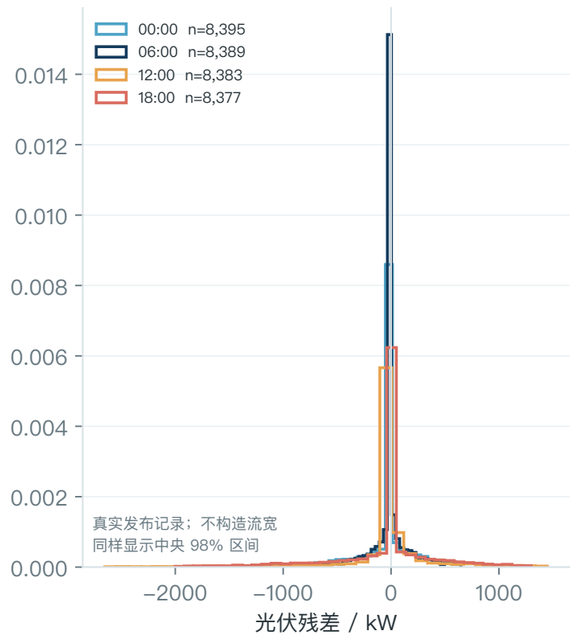


B 误差状态比例：方向性证据

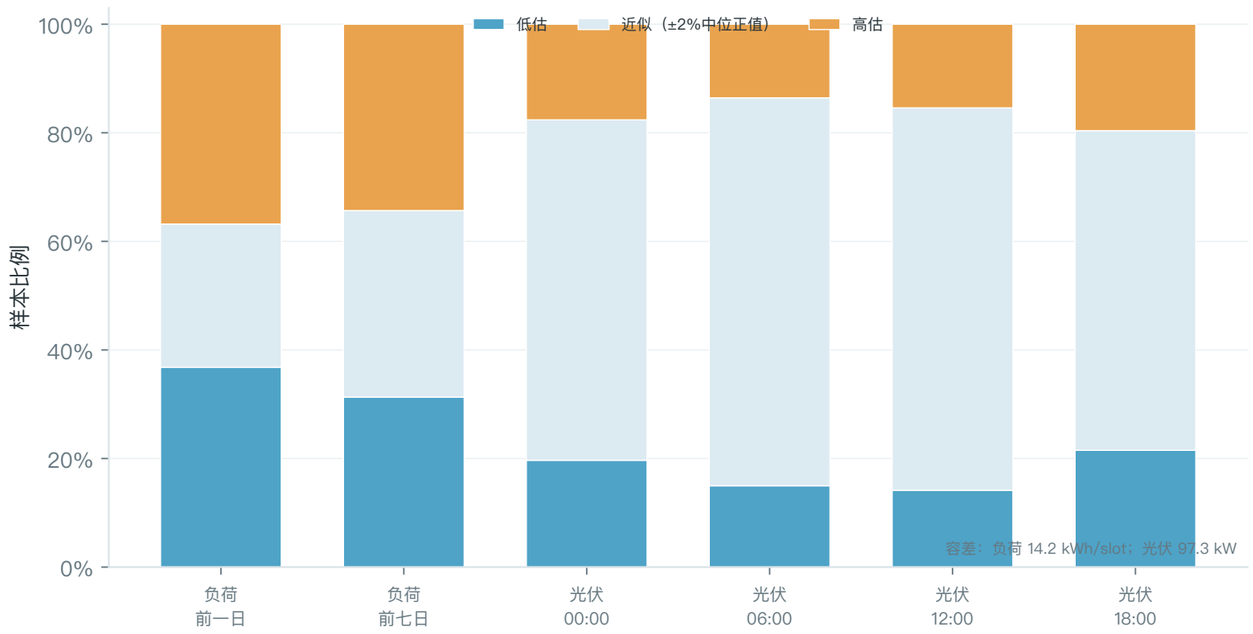

C 候选输入的 MAE / RMSE

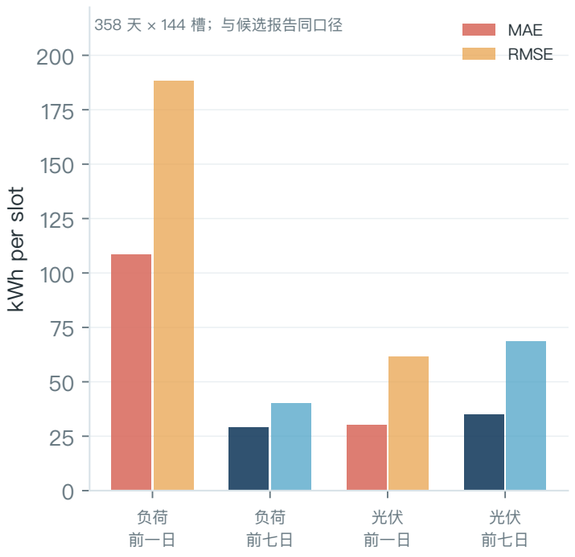

发布时刻的光伏误差

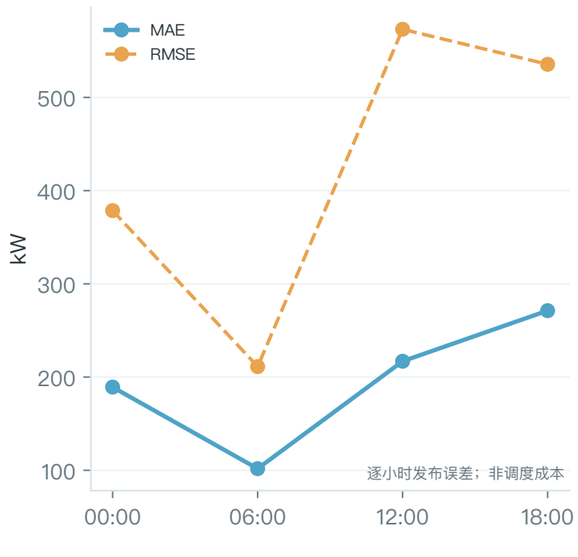

D 从信息质量到调度输入：证据卡片

当前 Q2 输入选择

负荷：前七日；光伏：前一日。两者都完成 358/358 天评分；整日可用是候选假设。

误差改善不是同向的

负荷 MAE 108.39 → 29.09（73.2% ↓）；光伏前七日比前一日 15.8% ↑。

真实调度落点

Q2 B2（2025-02—12）总费 ¥15,137,987.06；应急购电 ¥1,431,977.61。

边界必须保留

误差证据支持输入选择，不等于执行可行性证明；Oracle 仅作下界，Q4 价格提前可知仍是候选假设。

数据口径：interval-end-v1；误差均为预测 − 实际。图中不含未来观测、Oracle 方案或随机模拟数据。