Спецификация светопрозрачных конструкций ВВ

Марка	Эскиз	Всего, шт.	Примечание
12: name ВВ-1.1	2: drawning 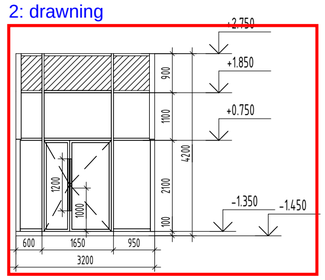	22: amount 1	23: name МОП
10: name ВВ-1.2	3: drawning 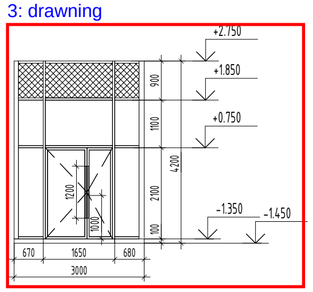	25: amount 1	МОП
11: name ВВ-2.1	5: drawning 	19: amount 1	24: name МОП

Спецификация светопрозрачных конструкций ВВ

Марка	Эскиз	Всего, шт.	Примечание
9: name ВВ-2.2	0: drawning 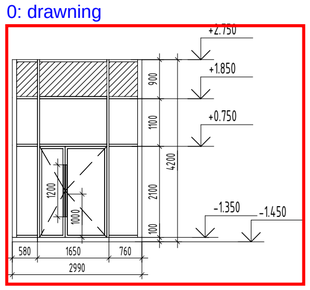	14: amount 1	18: name МОП
8: name ВВ-3.1	1: drawning 	17: amount 1	16: name МОП
7: name ВВ-3.2	4: drawning 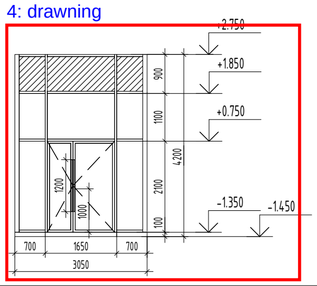	20: amount 1	15: name МОП

– открывающаяся створка

– глухая створка

6: info

Условные обозначения	Тип отделки	Цвет
	Прозрачное бесцветное стекло	
	Непрозрачное заполнение витража: эмалит (или аналог)	RAL 7024
	Сэндвич панель в составе витража	RAL 7024

26: name

Примечания:

1. Данный лист рассматривать совместно с:
   - чертежами комплектов разделов АР, АРД, КЖ, КМ, ЭО, ВК, ОВ, СС;
   - общие данные см.л.2-3 АРД
2. На схемах указаны габаритные размеры витражей без учета зазоров на установку. Эскизы показаны со стороны фасада. Все размеры имеют справочный характер. Изготовление конструкций может быть выполнено только после контрольных замеров.
3. Проект по разработке узлов примыканий, расчет на ветровую нагрузку, узлы крепления и детали, выполнить специализированной организацией, разрабатывающей витражные конструкции и согласовать с генпроектировщиком и Заказчиком. Формулу стеклопакета уточнить расчетом.
4. Алюминиевые термоизолированные профили в составе витража выполнить с однокамерным энергосберегающим стеклопакетом:
   - в открывающейся створке снаружи - закалённое стекло, изнутри - стекло простое с армированием плёнкой класса защиты СМ4;
   - в глухих створках до верха уровня дверного проёма в витраже снаружи закаленное стекло, внутри простое стекло.
5. Сопротивление теплопередаче профиля в оконной системе принять не менее 0,55 м2°С/Вт (Класс В2).
6. Наружные двупольные двери (на пути движения МГН) из вестибюлей и во встроенные помещения общественного назначения, выполнить двустворчатыми, при открытой рабочей створке проём не менее 900 мм "в свету", при открытых 2-х створках не менее 1200 мм "в свету".
7. Высота порогов входных дверей витражных конструкций не более 0,014м.
8. Двери оборудовать доводчиком. Доводчики, в дверях доступных для МГН, должны обеспечивать задержку закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд.
9. Ручки цельнометаллические литые, цвет - хром, корпус механизма - металлический, с декоративной AL накладкой, расстояние от низа
полотна до центра ручки - 1000 мм. Высота ручки - 1200 мм.
11. Нашельники выполнить из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5 мм с полимерным покрытием, окрасить порошковой краской в заводских условиях в соответствии с цветом профиля.
12. Фурнитура со скрытыми петлями - Fapin MagiCube (Италия) или аналог.
13. В комплект изделия включить: подставной профиль, защиту стеклопакетов от повреждений как внутри, так и снаружи (материал - пленка Стрейч плотный для открывающихся частей, самоклеящаяся пленка для глухих частей).
14. Цвет металлических профилей - RAL 7024.
15. Верхнюю часть витражных конструкций входных витражей выполнить непрозрачной с заполнением эмалитом (или аналог).

21: name

13: info

Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Гл. архитектор		Титова			03.25
Вед.арх.		Бондаренко			03.25
Н. контр.		Мыльников			03.25

184/69-02/23 - АР1.3

«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка, кад. №47:07:0605001:1169 (участок 11 по ППТ)

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

Сводная ведомость заполнения проемов ВВ

ООО "Скай реСурс"
Санкт-Петербург

Формат А2А