


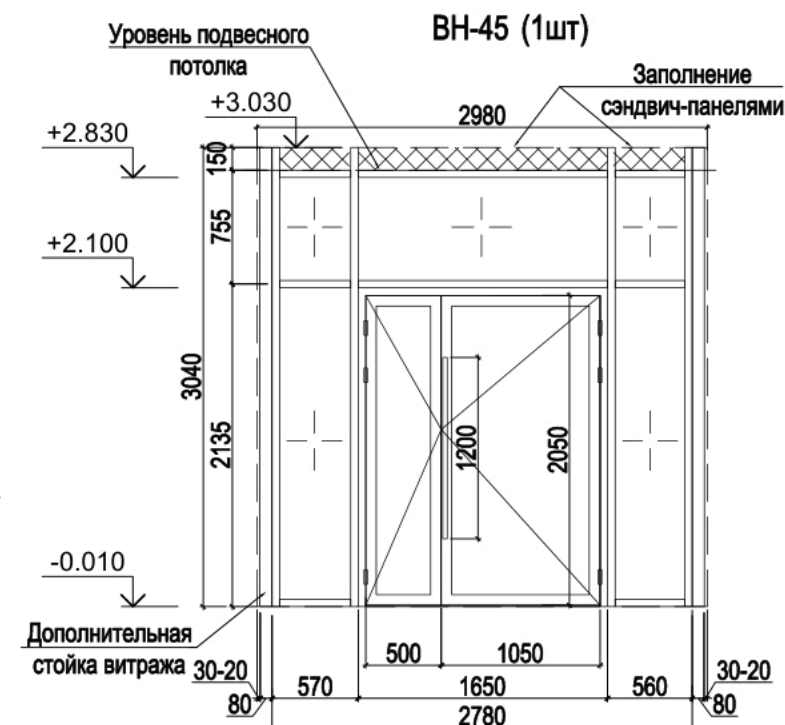
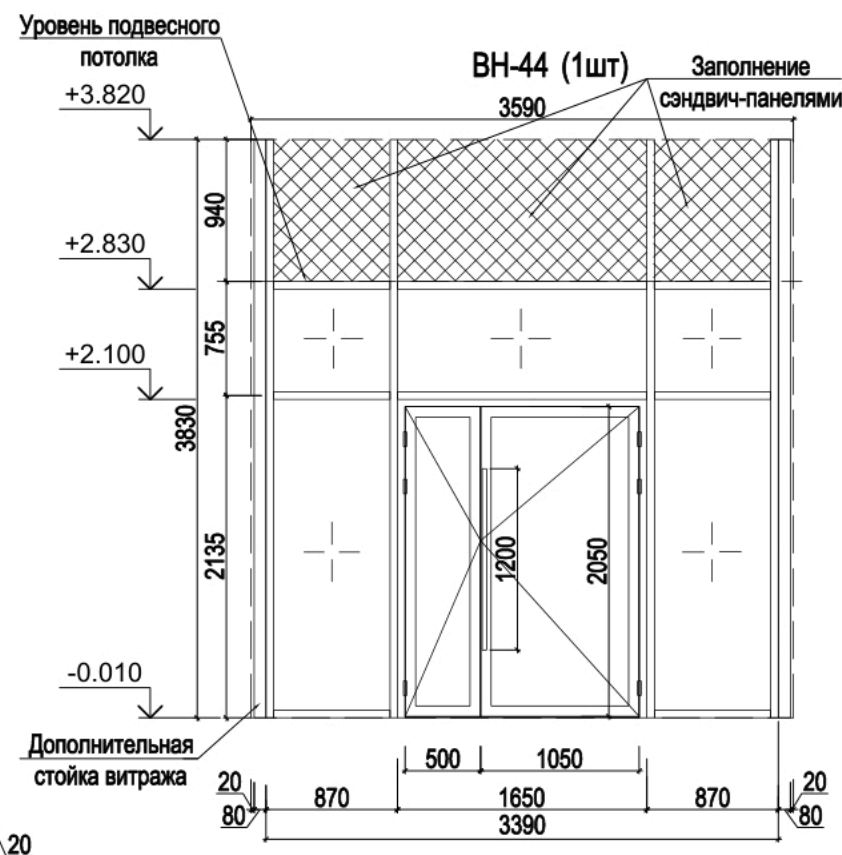
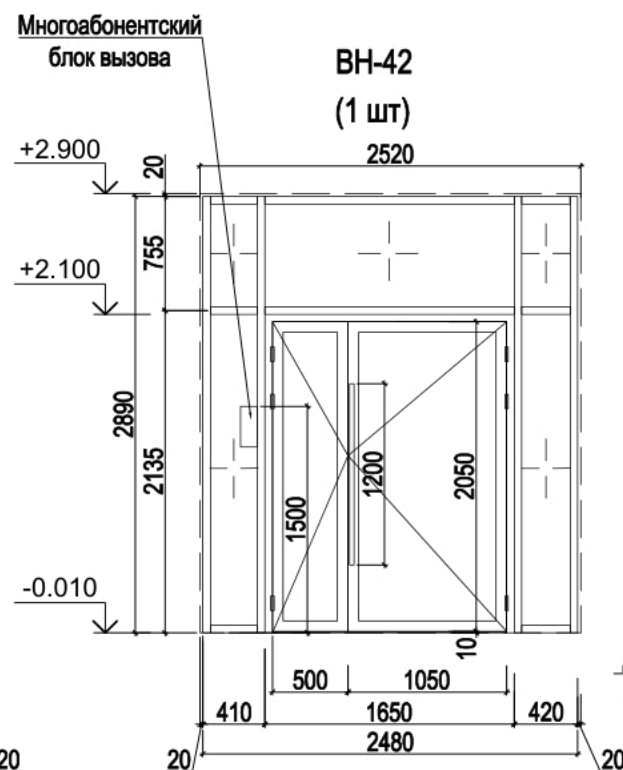


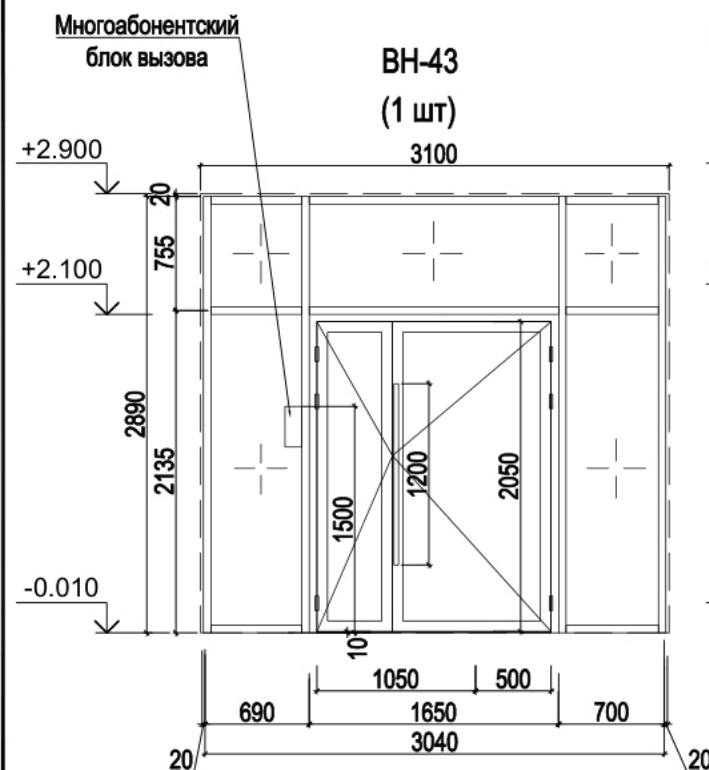


BH-20.1

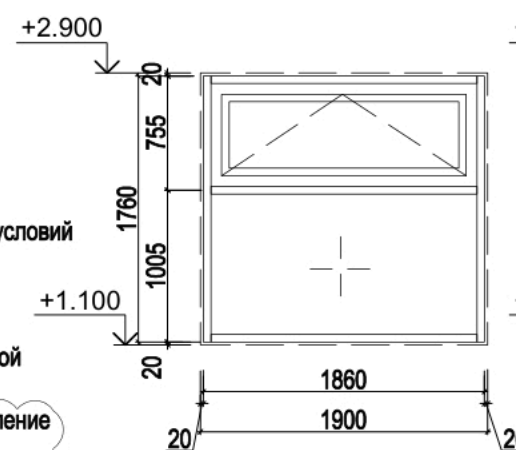

BH-34.1 (1 шт)

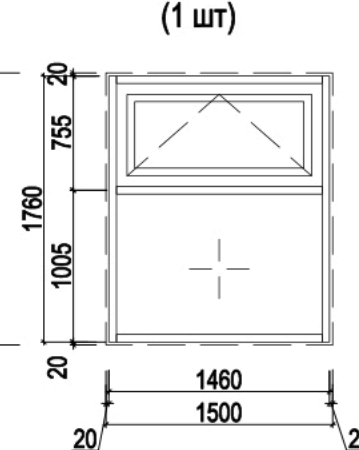

BH-42.1 (1 шт)

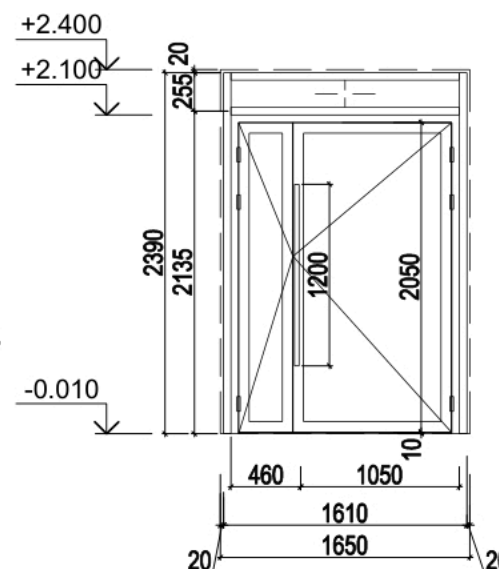

Примечания:

1. Данный лист смотреть совместно с прочими листами данного раздела:
 - планы 10/12/2022-АБ-4.2-АР1, АР2;
 - фасады 10/12/2022-АБ-4.2-АР3;
2. При выполнении витражных конструкций руководствоваться требованиями "Технических условий на применяемые материалы и инженерное оборудование" заказчика.
3. Заполнение проемов осуществляется при участии производителя и осуществлении дополнительных замеров по месту.
4. На схемах витражей указаны высотные отметки монтажные, вид на витражи дан с наружной стороны.
5. Конструкция из алюминиевой профильной системы, остекленная. Приведенное сопротивление теплопередаче витражной конструкции не менее $0.6 \text{ м}^2 \text{ С}^\circ/\text{Вт}$.
Дверной блок: заполнение - однокамерный энергосберегающий стеклопакет с закаленными стеклами, армированное стекло по ходу эвакуации прозрачной пленкой класс защиты SM4, внутренний группы В, двупольный, правого(левого) открывания, с порогом не более 14мм, с доводчиком. Цвет профиля RAL 7016.
6. Остекление витражей - Бесцветное прозрачное стекло с солнцезащитным напылением: Guardian SunGuard Silver 70/ AGC Stopsol Phoenix Clear или аналог.
7. В зонах примыкания к проемам предусмотреть установку нащельников. Нащельники из оцинкованной стали толщиной не менее 0.5 мм. с полимерным покрытием по RAL7016.
8. Перед установкой воздухозаборных решеток уточнить размеры проема по месту, смотреть совместно с разделом ОБ2.
9. Вентиляционные решетки в системе витражной конструкции цвет: RAL 7016
10. Предусмотреть ручки-скамьи высотой 1200 мм, цвет хром.
11. Перед проектированием конструкций витражей изготовитель - разработчик (по согласованию с заказчиком) предоставляет расчет конструкций на восприятие горизонтальных и ветровых нагрузок. Шаг стоек и профилей уточняются изготовителем после контрольных замеров по месту. Заказ и монтаж изделий осуществляется после контрольных замеров и после согласования с Заказчиком и Генпроектировщиком
12. Ширина проема в свету при открытой (основной) створке двери, должна составлять не менее 900мм, высота прохода в свету не менее 2000мм. При двух открытых створках ширина проема в свету должна составлять не менее 1200мм
13. В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0,014 м. (основание п. 6.2.4 СП 59.13330.2020)

Условные обозначения

- | | |
|--|--|
| | Стекло - бесцветное прозрачное с солнцезащитным напылением: Guardian SunGuard Silver 70/ AGC Stopsol Phoenix Clear |
| | Глухая створка - бесцветное прозрачное с солнцезащитным напылением: Guardian SunGuard Silver 70/ AGC Stopsol Phoenix Clear |
| | Заполнение сэндвич панелями |