Früh :_____


Mittag :_____

Nacht :_____

Datum:____ 20__

Entspannungsturbine H.O. 4

Uhr-zeit	L1 A	L2 A	L3 A	kV	MW	Mvar	cos φ ind	cos φ cap	Erregung V	Erregung A	Kühler 1 WL C°	Kühler 1 KL C°	Kühler 2 WL C°	Kühler 2 KL C°	Lagertemperatur AS C°	Lagertemperatur BS C°	Lagertemperatur ES C°
7																	
11																	
15																	
19																	
23																	
3																	

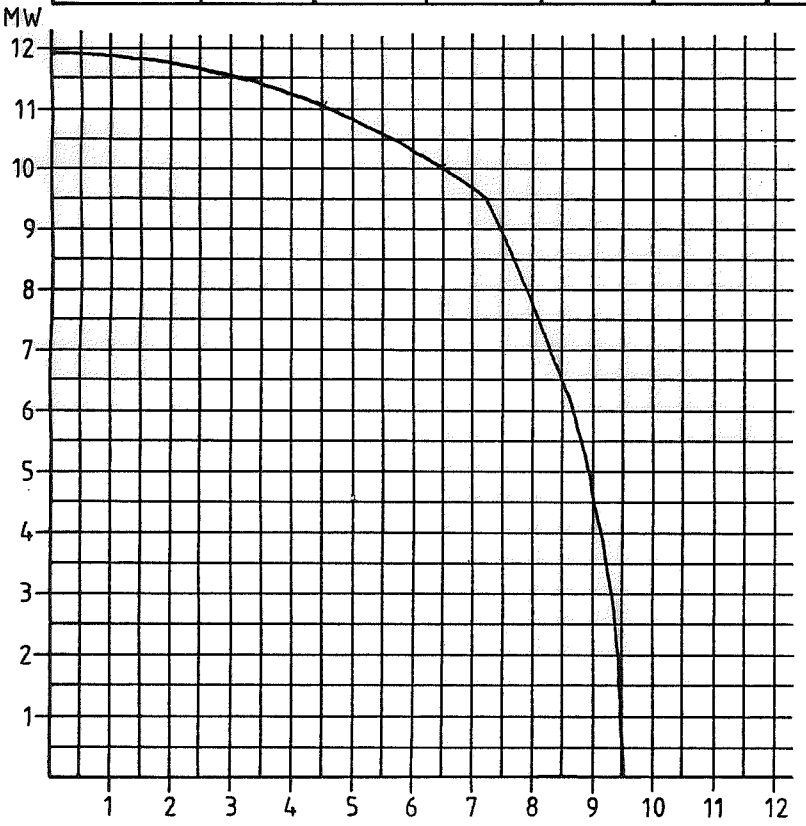

Uhr-zeit	Kühlwasser °C vor Kühlturm	Kühlwasser °C nach Kühlturm	Wind x1000 Menge	Wind Gegendruck	Wicklungstemperatur C° 562T 503	562T 504	562T 505	562T 506	562T 507	562T 508
7										
11										
15										
19										
23										
3										