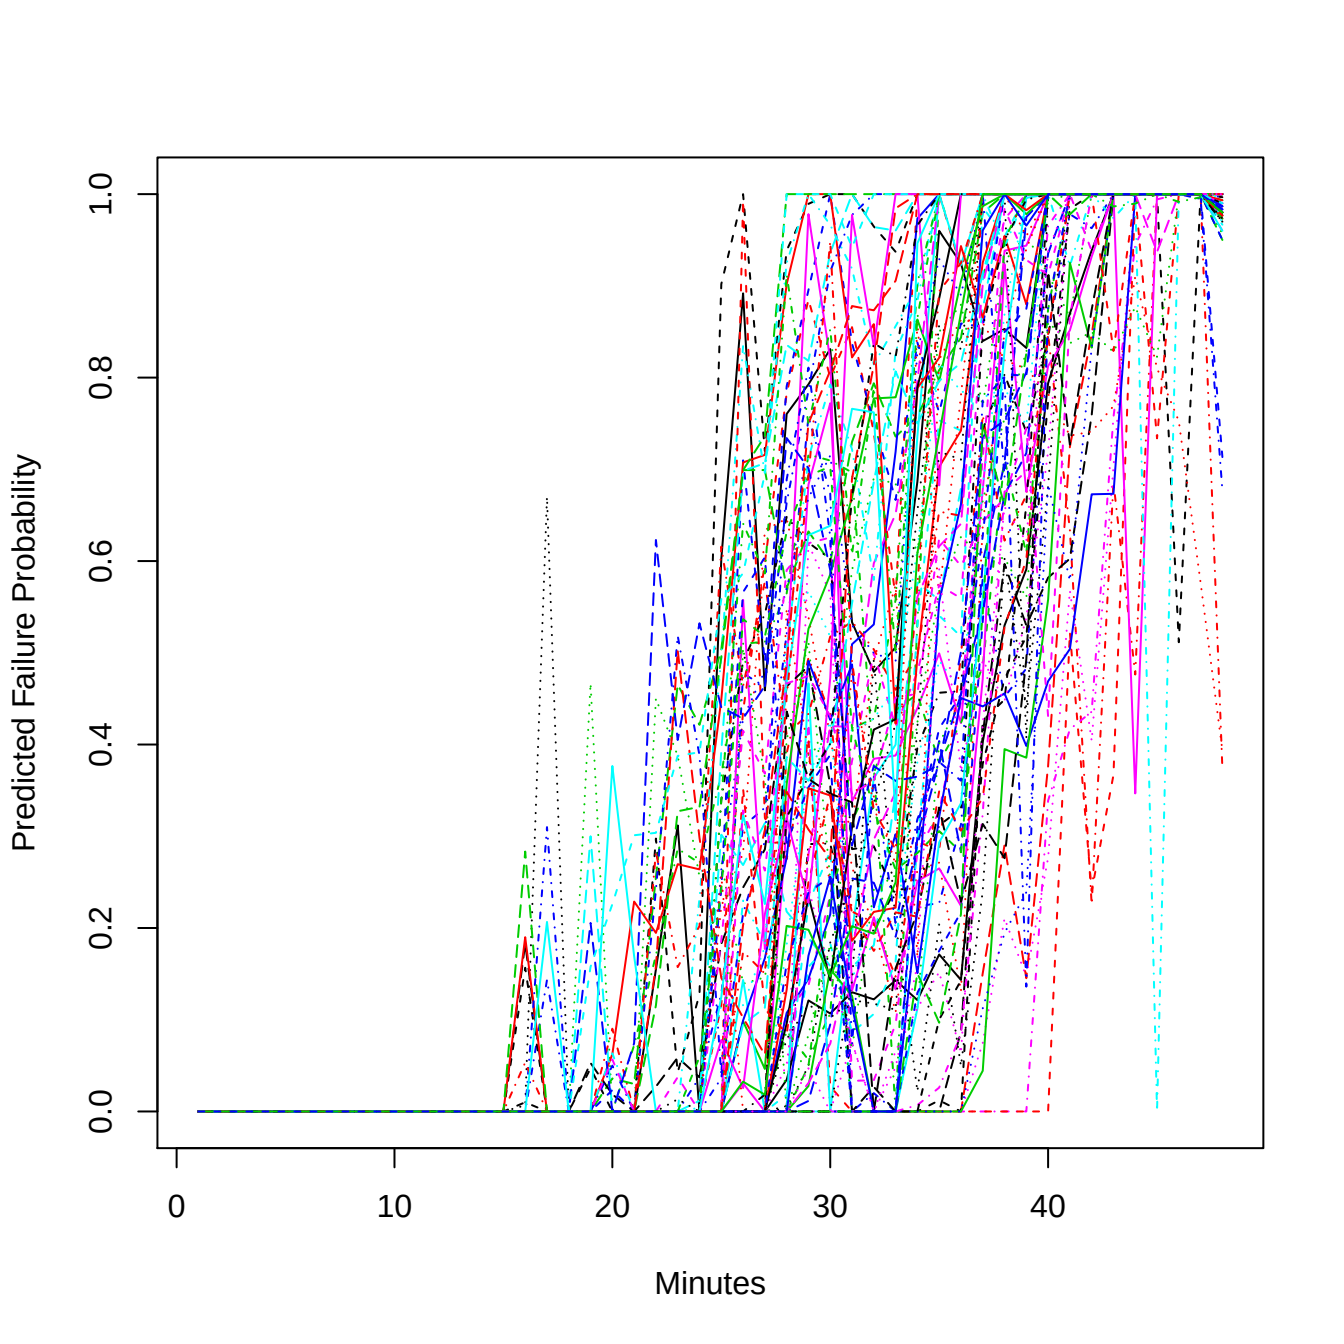
Predicted Failure Probability
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
10
20
30
40
Minutes

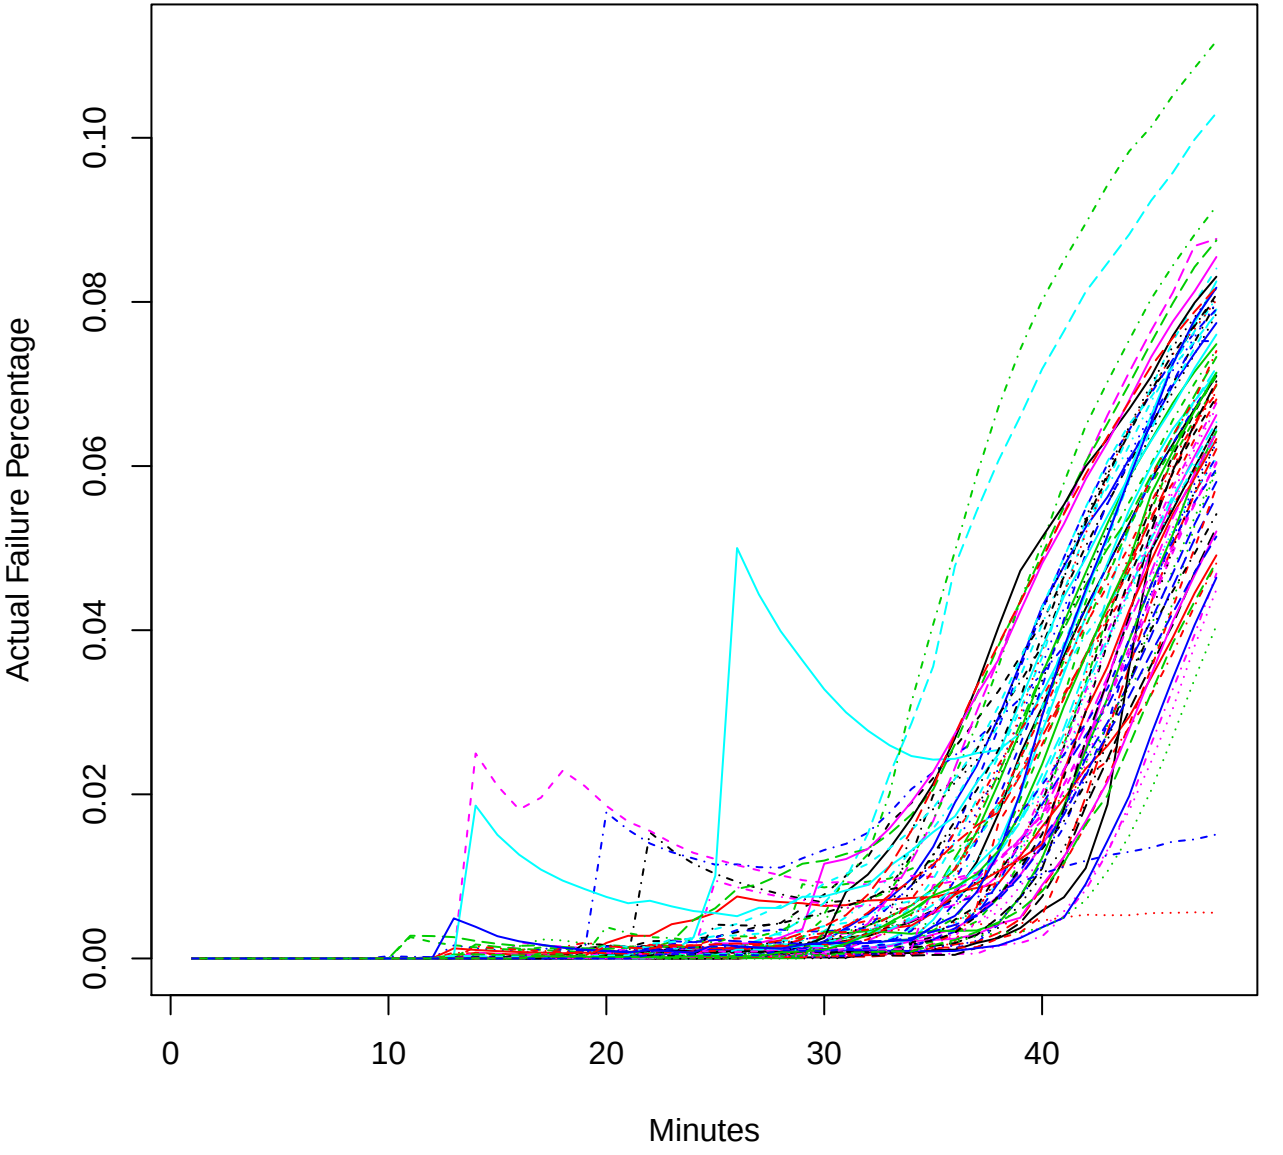
Actual Failure Percentage
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0
10
20
30
40
Minutes

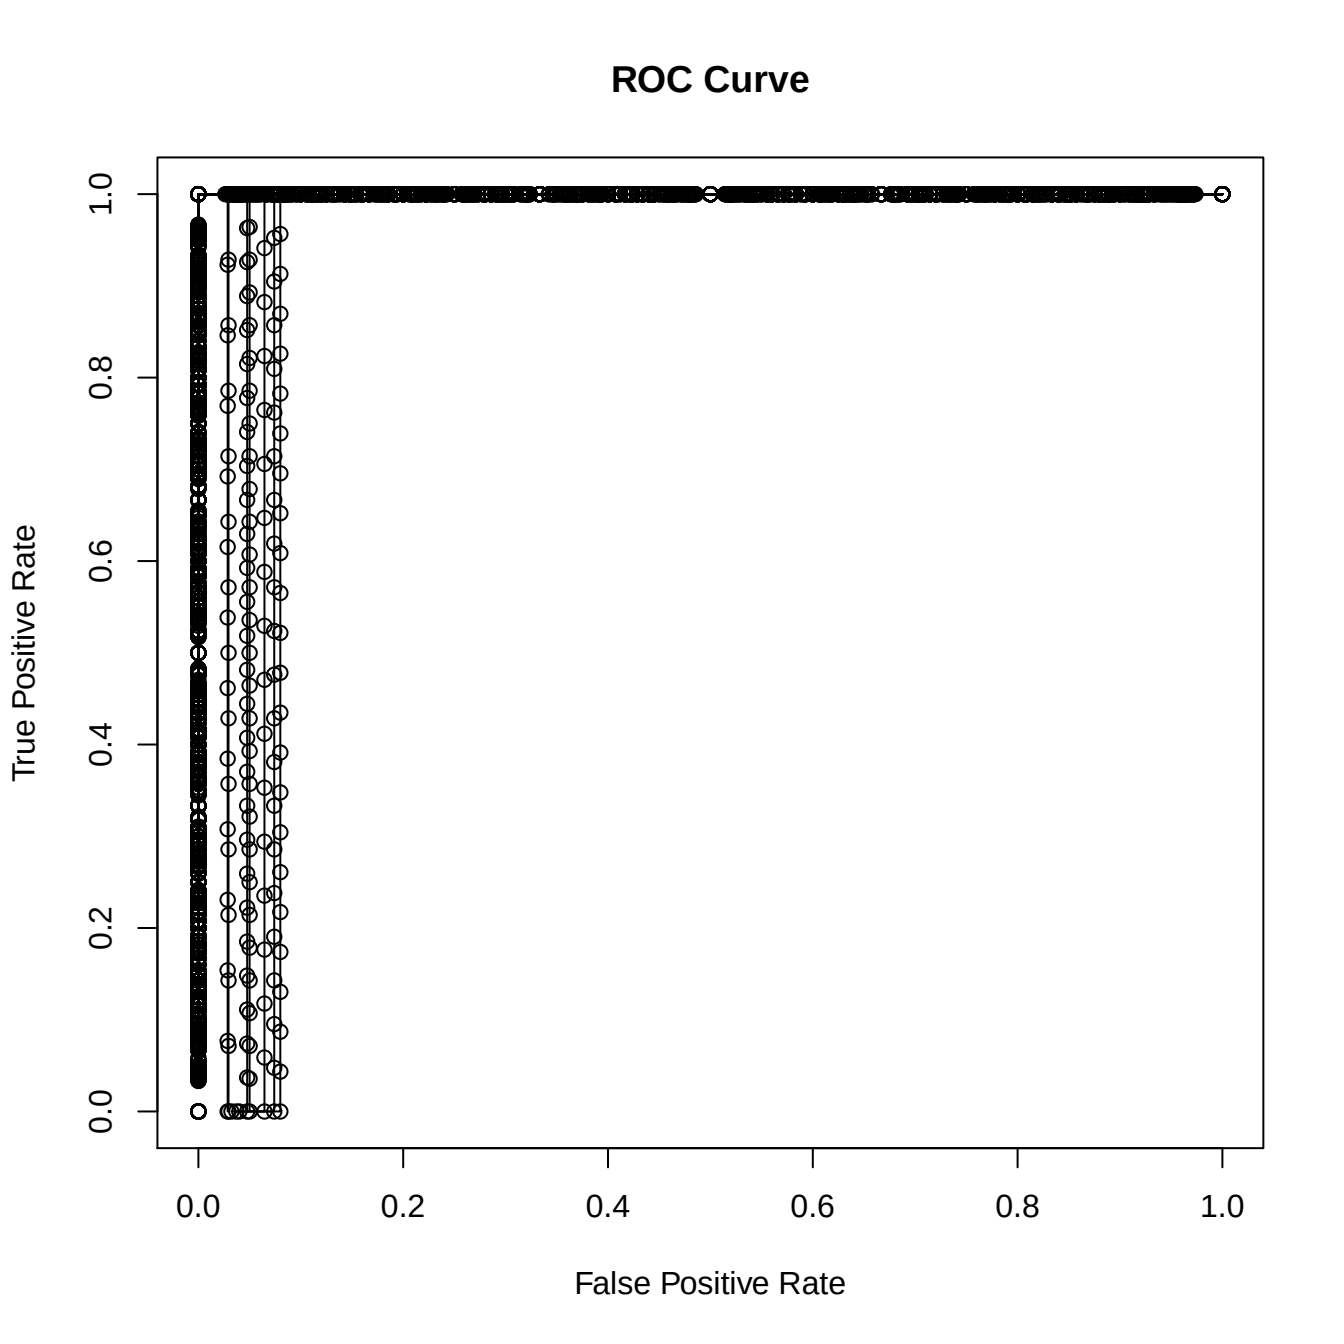
ROC Curve
True Positive Rate
False Positive Rate
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0