

## Masterarbeit

# **Aufbau einer experimentellen Umgebung und Messungen zur Bewertung verschiedener Abtaumethoden bei Luftkühlern**

Set-up of an experimental environment and measurements for evaluating different defrosting  
methods for air coolers

Aachen, 13. Juni 2016

**Tobias Czarnecki**

Matrikelnummer: 297221

betreut von:

Dipl.-Ing. Henning Freitag

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dirk Müller

Die Arbeit wurde vorgelegt am:

E.ON Energy Research Center | ERC

Institute for Energy Efficient Buildings and Indoor Climate | EBC

Mathieustraße 10, 52074 Aachen

## Kurzfassung

Eine Vereisung des Verdampfers in einem Kältekreislauf führt zu einer Minderung des übertragenen Wärmestroms sowie des Anlagenwirkungsgrads. Der vereiste Wärmeübertrager muss daher von Zeit zu Zeit abgetaut werden. Dafür werden in der Praxis sowohl elektrische als auch Heißgas-Abtaumethoden eingesetzt.

Zur genaueren Untersuchung dieser Strategien wird ein experimenteller Aufbau eines Kältekreislaufes mit austauschbarem Luftkühler modifiziert. Im Kältekreislauf installierte Temperatur- und Drucksensoren sowie eine elektrische Leistungsmessung erlauben die energetische Bilanzierung aller einzelnen Komponenten des Kältekreises.

Ein bereits vorhandener Wägebau für die Messung der Massenänderung des Luftkühlers wird optimiert. Ein Konzept für einen mobilen Aufbau zur Untersuchung verschiedener Prüflinge wird erstellt und ein Kalibrierungsverfahren für den optimierten Wägebau entwickelt. Ziel ist die Messung der zeitlich veränderlichen Eis- bzw. Tauwassermenge im Luftkühler im Normal- bzw. Abtaubetrieb sowie die Veränderung des 2D-Schwerpunktes des Luftkühlers. Das Auslesen der Messdaten erfolgt automatisiert.

Für den Kältekreislauf wird softwareseitig ein Steuerungskonzept entworfen und mittels einer speicherprogrammierbaren Steuerung der Fa. Beckhoff umgesetzt. Die SPS ermöglicht einen vollautomatisierten Betrieb des Kältekreislaufs nach Nutzervorgabe sowie das Auslesen aller Sensoren und die Darstellung der Messwerte. Ein softwareseitiger Anlagenschutz inklusive Funktionstest wird in der SPS vorgesehen. Bei Bedarf erfolgt eine Anpassung der Regelparameter.

Nach der Inbetriebnahme des gesamten Systems wird ein Luftkühler in einer Klimakammer unter verschiedenen Randbedingungen vermessen. Neben der Auswertung der Messergebnisse erfolgen eine Bewertung der Messungen hinsichtlich ihrer Reproduzierbarkeit sowie eine Abschätzung der Messfehler.

??? Diese Kurzzusammenfassung hat 232 Wörter

## Abstract

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu noch in dieser engen Gasse mitten im übel beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwinden wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn nun um die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder gehörten die Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um seine Handgelenke würde gleich zuschnappen? Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben schon hören. Gehetzt sah er sich um. Plötzlich erblickte er den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts und verschwand zwischen den beiden Gebäuden.

Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen war. Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die nächtliche Dunkelheit und suchten einen Ausweg. War jetzt wirklich alles vorbei, waren alle Mühe und alle Vorbereitungen umsonst? Er presste sich ganz eng an die Wand hinter ihm und hoffte, der Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben ihm mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine Tür im nächtlichen Wind hin und her schwang. Könnte dieses der flehentlich herbeigesehnte Ausweg aus seinem Dilemma sein?

Langsam bewegte er sich auf die offene Tür zu, immer dicht an die Mauer gepresst. Würde diese Tür seine Rettung werden? Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu noch in dieser engen Gasse mitten im übel beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwinden wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn nun um die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder gehörten die Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um seine Handgelenke würde gleich zuschnappen? Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben schon hören. Gehetzt sah er sich um. Plötzlich erblickte er den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts und verschwand zwischen den beiden Gebäuden. Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen war. Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die nächtliche Dunkelheit

---

und suchten einen Ausweg. War jetzt wirklich alles vorbei, waren alle Mühe und alle Vorbereitungen umsonst? Er presste sich ganz eng an die Wand hinter ihm und hoffte, der Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben ihm

Dieser Abstract hat 500 Wörter

# Inhaltsverzeichnis

Nomenklatur	vi
Abbildungsverzeichnis	ix
Tabellenverzeichnis	x
Vorwort	xi
<b>1 Einführung</b>	<b>1</b>
<b>2 Motivation und Ziele</b>	<b>3</b>
<b>3 Grundlagen</b>	<b>6</b>
3.1 Thermodynamik . . . . .	6
3.1.1 Kaltdampf-Kälteprozess . . . . .	6
3.1.2 Feuchte Luft . . . . .	9
3.1.3 Reif- und Eisbildung . . . . .	12
3.2 Kältetechnik . . . . .	16
3.2.1 Komponenten eines Kaltdampfprozesses . . . . .	17
3.2.2 Abtaumethoden . . . . .	19
<b>4 Stand der Technik</b>	<b>24</b>
<b>5 Versuchsaufbau</b>	<b>25</b>
5.1 Kältetechnischer Aufbau . . . . .	25
5.2 Wägesystem . . . . .	29
5.2.1 Messtechnik . . . . .	29
5.2.2 Konstruktion . . . . .	30
5.3 Elektrischer Aufbau . . . . .	31
5.4 Informationstechnischer Aufbau . . . . .	31
5.4.1 Status Maschine . . . . .	31
5.4.2 Modbus RTU . . . . .	31
5.4.3 Grafical User Interface - GUI . . . . .	31
5.4.4 Anlagenschutz . . . . .	31

<b>6 Teil 1</b>	<b>35</b>
6.1 Abschnitt 1 . . . . .	35
<b>Literaturverzeichnis</b>	<b>40</b>
<b>A Wichtiger Anhang 1</b>	<b>43</b>
A.1 Die Versalien . . . . .	43
<b>B Ähnlich wichtiger Anhang</b>	<b>45</b>

# Nomenklatur

## Formelzeichen und Einheiten

Symbol	Bedeutung	Einheit
$A$	Fläche	$\text{m}^2$
$c_p$	spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck	$\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
$c_E$	spezifische Wärmekapazität von Eis	$\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
$c_F$	spezifische Wärmekapazität von flüssigem Wasser	$\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
$c_{pL}$	spezifische Wärmekapazität von Luft	$\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
$c_{pD}$	spezifische Wärmekapazität von Wasserdampf	$\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
$E$	Elastizitätsmodul	$\text{N}/\text{mm}^2$
$E$	Energie	$\text{J}$
$g$	Schwerebeschleunigung	$\text{m}/\text{s}^2$
$h$	spezifische Enthalpie	$\text{kJ}/\text{kg}$
$h_K$	spezifische Kondensationsenthalpie	$\text{kJ}/\text{kg}$
$h_S$	spezifische Schmelzenthalpie	$\text{kJ}/\text{kg}$
$h_V$	spezifische Schmelzenthalpie	$\text{kJ}/\text{kg}$
$H$	Enthalpie	$\text{J}$
$\dot{H}$	Enthalpiestrom	$\text{J}/\text{s}$
$I$	Stromstärke	$\text{A}$
$m$	Masse	$\text{kg}$
$\dot{m}$	Massenstrom	$\text{kg}/\text{s}$
$n$	Anzahl	-
$p$	Druck	$\text{Pa}$
$p_D$	Dampfdruck	$\text{Pa}$
$p_L$	Luftdruck	$\text{Pa}$
$P$	Leistung	$\text{W}$
$Q$	Wärmemenge	$\text{J}$
$\dot{Q}$	Wärmestrom	$\text{W}$
$R$	spezifische Gaskonstante	$\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$

Fortsetzung auf der nächsten Seite

### Formelzeichen und Einheiten

Symbol	Bedeutung	Einheit
$S$	Entropie	J/K
$\dot{S}$	Entropiestrom	W/K
$T$	Temperatur	K
$t$	Zeit	s
$U$	elektrische Spannung	V
$V$	Volumen	m <sup>3</sup>
$\dot{V}$	Volumenstrom	m <sup>3</sup> /s
$w$	spezifische Leistung	W/kg
$X$	Wassergehalt	kg/kg
$Y$	Wasserbeladung der Luft	g/kg

### griechische Formelzeichen

Symbol	Bedeutung	Einheit
$\eta_C$	Carnot-Wirkungsgrad	—
$\varphi$	relative Feuchte	%
$\varrho$	Massendichte	kg/m <sup>3</sup>
$\vartheta$	Temperatur	°C
$\Delta\vartheta$	Temperaturdifferenz	K
$\psi$	Sättigungsgrad	%

### Indizes und Abkürzungen

Symbol	Bedeutung
0	Referenzzustand ( <i>ambient dead state</i> )
A	Außen/Umgebung
aus	Ausgang

Fortsetzung auf der nächsten Seite



## Indizes und Abkürzungen

Symbol	Bedeutung
CV	Kontrollvolumen ( <i>control volume</i> )
el	elektrisch
EV	Expansionsventil
ein	Eingang
KA	Kälteanlage
KK	Klimakammer
KN	kinetisch
KP	Kompressor
LabVIEW	Programmiersprache und Entwicklungsumgebung für die Messdatenerfassung der Firma National Instruments
L	Luft
m	Mittelwert
Modbus	ein offenes Kommunikationsprotokoll basierend auf einer Master-/Slave-Architektur
MySQL	Datenbank-Verwaltungssoftware
PT	Drucksensor
R	Rücklauf
R 134a	Handelsname von 1,1,1,2-Tetrafluorethan. Eingesetztes Kältemittel
rev	Strömungsumkehrung ( <i>reverse</i> )
RTU	entfernte Terminaleinheit ( <i>Remote Terminal-Unit</i> ). Betriebsart für die Datenübertragung für die Modbus-Kommunikation
SPS	Speicherprogrammierbare Steuerung
TT	Temperatur-Sensor
TwinCat	Automatisierungssoftware der Fa. Beckhoff
$\Delta t$	Zeitschritt der Länge $\Delta t$
t	technisch
Visual Studio	Integrierte Entwicklungsumgebung für verschiedene Hochsprachen der Fa. Microsoft. Entwicklungsumgebung für TwinCat
VD	Verdampfer
VF	Verflüssiger

## Abbildungsverzeichnis

1.1	Aufteilung der sich in Deutschland in Betrieb befindenden Kältemaschinen je nach Einsatzgebiet und Energieverbrauch im Jahre 2009. [M.Stöckner, 2012] . . . . .	1
2.1	Projektumgebung für den EBC Abtauprüfstand [Freitag, 2015] . . . . .	3
2.2	Aufgabenpakete im Projektzyklus.[Freitag, 2015] Rot umrahmte Arbeitspakete werden in dieser Masterarbeit behandelt und durchgeführt. . . . .	4
3.1	In p,h-Diagramm von einem reinen Fluid [Baehr, 2013] . . . . .	7
3.2	Kreisprozess im ln p,h-Diagramm [Baehr, 2013] . . . . .	8
3.3	$h^*$ , X- Diagramm für feuchte Luft bei einem Gesamtdruck $p = 100$ kPa [Baehr, 2013] .	10
3.4	Kristallwachstum auf einer ebenen Oberfläche [Schydlo, 2010] . . . . .	13
3.5	Schematischer Reifdichte- und Reifdickeverläufe beim Vereisungsvorgang eines Tropfen Wassers [Schydlo, 2010] . . . . .	15
3.6	Wärmeleitfähigkeit des Reifs aufgetragen über die mittlere Reifdichte [Schydlo, 2010]	15
3.7	Einfacher Kältekreislauf [Baehr, 2013] . . . . .	18
3.8	Heißgas-Abtauung [K. Kosowski, 2009] . . . . .	20
3.9	Links: Kühlbetrieb. Rechts:Heißgas-Abtauung [K. Kosowski, 2009] . . . . .	21
5.1	Kälteanlage-Fließbild . . . . .	27
5.2	Mögliche Magnetventil-Schaltungen . . . . .	32
5.3	Wärmeströme in der Klimakammer [Chen et al., 2013] . . . . .	33
5.4	Status-Maschine . . . . .	34
6.1	RWTH-Aachen-Logo . . . . .	39

## Tabellenverzeichnis

3.1	Vor- und Nachteile der verschiedenen Abtaumethoden [Breidenbach, 2014], [Institute of Refrigeration, 2000], [H.-J. Yin et al., 2012], [Huang u. a., 2009] . . . . .	23
5.1	Leistungsdaten Kälteanlage . . . . .	26
5.2	Sensordaten-Übersicht . . . . .	28
5.3	Systemparamter der Klimakammer [Nürnberg, 2015] . . . . .	29
5.4	Waagendaten . . . . .	30
6.1	Das ist eine Testtabelle . . . . .	39

## Vorwort


*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi (Tabelle 6.1). Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.*

# 1 Einführung

Der technologische Prozess einer Kältemaschine ermöglicht es einer Wärmequelle Wärme auf einem niedrigen Temperaturniveau zu entziehen und diese an eine Wärmesenke auf einem höheren Temperaturniveau wieder abzugeben. Um diesen thermodynamischen Prozess zu ermöglichen muss dem Kältekreislauf, nach dem 2. Hauptsatz der Thermodynamik, Energie hinzugefügt werden.

Der Einsatzbereich der Kältemaschinen ist äußerst vielseitig. Sie reicht vom häuslichen Kühlschrank bis hin zur industriellen Großkältemaschinen. Für Privatpersonen als auch ganze Industrienationen ist die Kältetechnik unverzichtbar geworden und trägt wesentlich zu der Verbesserung menschlicher Lebensbedingungen bei.

Im Jahre 2009 waren alleine in Deutschland 129 Millionen Kältemaschinen in Gebrauch. 70% Prozent dieser Kältemaschinen wurden elektrisch angetrieben. Folglich ist die wichtigste Technologie zur Erzeugung von Kälte die Kompressionskälteanlage. Der Energieverbrauch für den Betrieb dieser Anzahl an Kältemaschine beliefen sich 2009 nach Schätzungen von Preuß auf ca. 72 Mrd. kWh . Dies entspricht ca. 15 % des nationalen Elektroenergiebedarfs. Die Aufteilung der Kältemaschinen auf ihre Einsatzbereich ist in Abbildung 1.1 dargestellt.

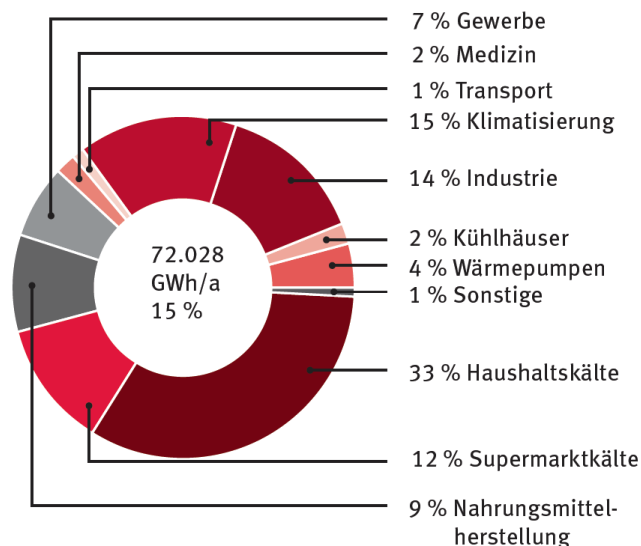

**Abbildung 1.1:** Aufteilung der sich in Deutschland in Betrieb befindenden Kältemaschinen je nach Einsatzgebiet und Energieverbrauch im Jahre 2009. [M.Stöckner, 2012]

Die steigende Nachfrage und Bedarf nach Kälteleistung und damit steigender Verbrauch von Energie zieht eine steigende Klimabelastung mit sich. Auf der einen Seite entsteht eine steigende CO<sub>2</sub> Belastung für die Bereitstellung der Antriebsenergie der Kältemaschinen. Auf der anderen Seite stellt die Belastung der Umwelt durch gegenwärtige und zukünftige ungewollte direkte Kältemittelemissionen mit teils hohen CO<sub>2</sub>-äquivalenten Emissionen eine Herausforderung dar.

Im Bezug auf Kältemaschinen werden in der Literatur eine Vielzahl an Möglichkeiten und Potential-einschätzungen zur Senkung des Energieverbrauches und Umweltbelastung genannt. Von der Verwendung von natürlichen Kältemittel, Wärmerückgewinnung vom Verflüssiger, sowie von Downsizing des Kompressors ist die Rede. Laut [EnergieAgentur.NRW, 2010] entfallen bei der elektrischen Leistungsaufnahme einer Kälteanlage:

- ▷ ca.88 % auf den Verdichter
- ▷ ca. 7 % auf den Verflüssiger
- ▷ ca. 5 % auf den Verdampfer.

Folglich ist der Kompressor der größte Energieverbaucher in einer Kälteanlage. Um eine effiziente Kälteanlage zu betreiben, sollte die zu verrichtende Arbeit vom Verdichter so niedrig wie möglich gehalten werden.

In dieser Arbeit sollen verschiedene Abtaumethoden für einen vereisten Luftkühler näher untersucht werden, da diese im direkten Zusammenhang mit der Leistungsaufnahme des Verdichters stehen. Vereiste Luftkühler führen zu einem Leistungsabfall sowie zu einem erhöhten Stromverbrauch durch den Kompressor. Dadurch muss der Luftkühler zu bestimmten Zeiten abgetaut werden, um das Eis von dem Wärmeübertrager zu entfernen und die ursprüngliche Kälteleistung wieder zur Verfügung stellen zu können.

## 2 Motivation und Ziele

In diesem Kapitel wird die Motivation und die gesetzten Ziele der vorliegenden Arbeit aufgezeigt.


Am *Institute for Energy Efficient Buildings and Indoor Climate* (EBC) wird in Kooperation mit dem *Lehrstuhl für Wärme- und Stoffübertragung* (WSA) verschiedene Abtaumethoden für vereiste Luftkühler erforscht. Der Auftraggeber und Kooperationspartner für die Forschungsarbeiten ist der *Forschungsrat Kältetechnik e.V.* Die komplette Projektumgebung ist in der Abbildung 2.1 dargestellt



**Abbildung 2.1:** Projektumgebung für den EBC Abtauprüfstand [Freitag, 2015]

Die Motivation zu diesem Forschungsprojekt rührt aus dem simplen Phänomen, dass bei der Unterschreitung des Taupunktes der zu kühlenden, vorbei strömenden Luft zunächst eine Bereifung des Luftkühlers stattfindet. Die Bereifung führt bei einer Verdampfungstemperatur kleiner als 0 °C und somit Unterschreitung des Gefrierpunktes zu einer Vereisung. Die Vereisung führt durch Querschnittsverengungen im Wärmeübertrager des Luftkühlers zu einer erhöhten Strömungsgeschwindigkeit. Diese führt zunächst zu einem erhöhten Wärmeübergang und somit zu einer höheren übertragenden Leistung vom Luftkühler auf die Luft. [Schydlo, 2010]

Eine spätere Bereifung der Lamellen führt zu einem sinkenden Wärmeübergang zwischen der Lamelle und der Luft, da sich das gefrorene Eis aufgrund der geringen Wärmeleitfähigkeit wie ein Isolator verhält. Um den eintretenden Leistungsabfall zu kompensieren, wird die Regelung der Kälteanlage die Verdampfungstemperatur verringern. Eine geringere Verdampfungstemperatur bedeutet einen geringeren Betriebsdruck, den der Kompressor bereitstellen muss. Eine höhere Druckdifferenz führt zu einem erhöhten Stromverbrauch und gleichzeitig sinkt der Wirkungsgrad der gesamten Kälteanlage. Aus dieser Kausalkette sollte eine Kälteanlage im Falle einer Vereisung abgetaut werden, um danach wieder seine Nennleistung zur Verfügung stellen zu können.

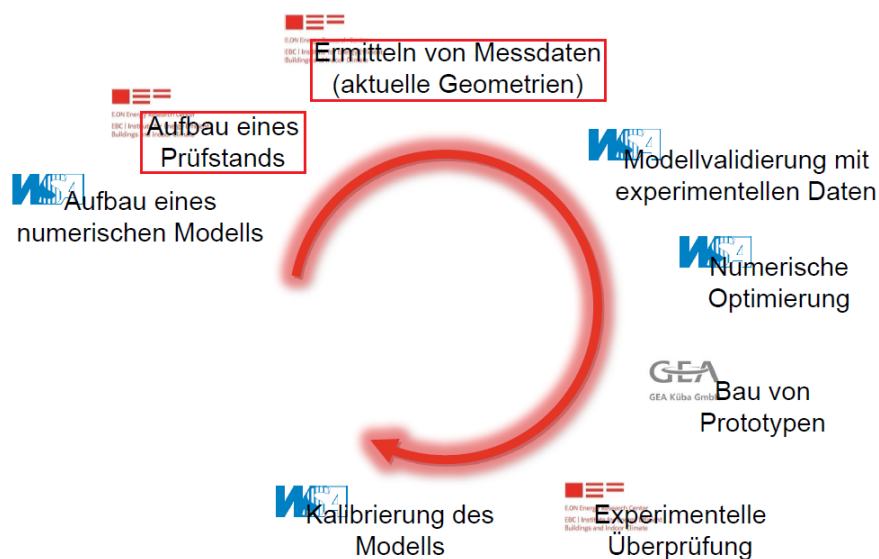

**Abbildung 2.2:** Aufgabenpakete im Projektzyklus.[Freitag, 2015] Rot umrahmte Arbeitspakete werden in dieser Masterarbeit behandelt und durchgeführt.

Die Ziele dieses Forschungsvorhabens sind sowohl experimentelle als auch numerische Erkenntnisgewinne im Hinblick auf Reifbildungsvorgänge als auch verschiedener Abtaumethoden bei Luftkühlern in einem Kältekreislauf. Diese Erkenntnisse sollen in eine spätere Datenbasis fließen, die zur energieeffizienten Auslegung von Luftkühlerkomponenten dienen wird.

Das WSA übernimmt hierbei die Entwicklung eines numerischen Simulationsmodelles. Das EBC ist verantwortlich für den Aufbau eines Abtauprüfstand zur Validierung der Simulationsergebnisse. Hierzu wurde bereits in einer vorhergegangenen Masterarbeit von Helmlinger eine Kälteanlage geplant und in Betrieb genommen. Der Luftkühler ist hierbei in einer Klimakammer platziert, in der unterschiedlichste Raumbedingungen eingestellt werden können. Die Luftkühler können getauscht werden, um verschiedene Wärmetauscher-Varianten testen zu können.

Diese Masterarbeit umfasst, wie in Abbildung 2.2 dargestellt, die Arbeitspakete *Aufbau* (bzw. *Opti-*



*mierung) eines Prüfstandes und Ermitteln von Messdaten.*

Das Arbeitspaket *Aufbau (bzw. Optimierung) eines Prüfstandes* unterteilt sich in

- ▷ Optimierung des Kältekreislaufes: Umsetzung der Verbesserungsvorschläge aus der Masterarbeit von HELMLINGER
- ▷ Entwicklung und Bau eines Wägesystems zur Messung und Bestimmung des 2D-Schwerpunktes der Eismenge im Luftkühler
- ▷ Entwicklung und Implementierung einer Speicher-Programmierbaren-Steuerung (SPS) zur Steuerung, Regelung des Kältekreislaufes und Auswertung des Wägesystems in Echtzeit.
- ▷ Auslegung der Regelparameter für verwendete PID-Regler

Am Ende der Masterarbeit und nach erfolgreichen Abschließen des ersten Arbeitspaketes wird das zweite Arbeitspaket *Ermitteln von Messdaten* durchgeführt. Das setzt sich aus folgenden Punkten zusammen:

- ▷ Durchführung von Reifbildungsversuchen
- ▷ Durchführung von Abtauversuchen mittels verschiedener Abtaumethoden
- ▷ Ermittlung der Reproduzierbarkeit der durchgeführten Versuche.

## 3 Grundlagen

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen für diese Arbeit erläutert. Zuerst wird in Abschnitt ?? die thermodynamischen Grundlagen vorgestellt, um dann in Abschnitt 3.2 näher auf die kältetechnischen Grundlagen einzugehen.

### 3.1 Thermodynamik

In diesem Kapitel wird in Abschnitt 3.1.1 die Thermodynamik des Kaltdampf-Kälteprozess näher beschrieben, um danach die Thermodynamik der feuchten Luft in Abschnitt 3.1.2 und die Entstehung von Eiskristallen in Abschnitt 3.1.3 zu erklären. Zum Schluss des Kapitels werfen wir einen Blick auf die Morphologie von Eiskristallen und ihre physikalischen Eigenschaften.

#### 3.1.1 Kaltdampf-Kälteprozess


Ein Verdampfer hat die Aufgabe einer Umgebung Energie in Form von Wärme zu entziehen. Hierfür wird in einem Wärmeübertrager flüssiges Kältemittel verdampft. Das verdampfende Kältemittel kühlt zunächst den Wärmeübertrager, danach wird über die Wärmeübertrager-Lamellen der vorbeiströmende Luft Wärme entzogen. Der Kaltdampf-Kälteprozess ist ein linksläufiger *Clausius-Rankine-Kreisprozess*. Die Zustandspunkte des verwendeten Kältemittels im  $\ln p, h$  Diagramm sind in Abbildung 3.1 dargestellt.

Das halb-logarithmische Diagramm ist ein vielgebrauchtes und hilfreiches Mittel in der Kältetechnik-Branche.<sup>1</sup> Im Diagramm 3.1 ist der Druck logarithmisch auf der y-Achse und die spezifische Enthalpie  $h$  auf der x-Achse eingetragen. Die Siedelinie ist durch  $x = 0$  und die Taulinie durch  $x = 1$ . Zwischen  $0 \leq x \leq 1$  befindet sich das Nassdampfgebiet. Es liegt ein Gemisch aus gasförmigen und flüssigem Kältemittel vor. Der Anteil des Gases im Nassdampfgebiet wird durch  $x$  ausgedrückt,  $1 - x$  den Anteil der Flüssigkeit.

In dem Diagramm 3.2 sind alle Zustandspunkte bei einem Durchlauf des Kältekreislaufes abgebildet. Innerhalb des Nassdampfgebietes verläuft in einem idealen Kältekreislauf, eine Zustandsänderung *isotherm* und *isobar* ab. Wärmezufuhr oder -abfuhr führt nicht zu einer Erhöhung der Temperatur,

---

<sup>1</sup>Das Zustandsdiagramm wurde vom deutschen Ingenieur Richard Mollier (1863-1935) im Jahre 1924 erstmalig vorgestellt.

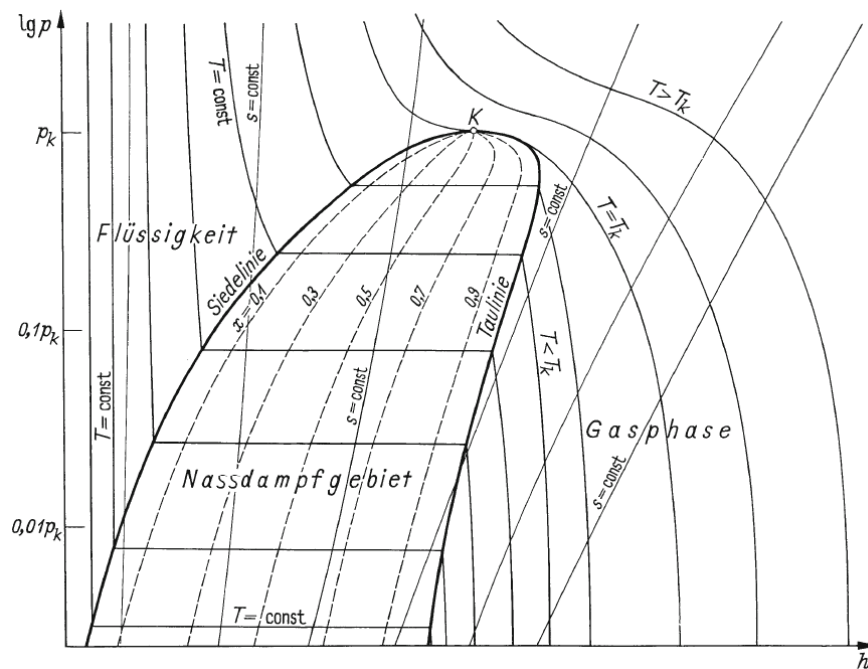


**Abbildung 3.1:** ln p,h-Diagramm von einem reinen Fluid [Baehr, 2013]

sondern zu einer Veränderung vom Gas- bzw. Flüssigkeitsanteil. Es wird von einer *latenten*, also nicht fühlbaren, Wärmeänderung geredet. Um einen Tropfen flüssigen Wasser, dessen Zustand sich auf der Siedelinie befindet, in einen gasförmigen Zustand, sprich  $x = 1$  zu überführen, muss ihm die spezifische Verdampfungsenthalpie  $\Delta h$  zugeführt werden. Verläuft die Zustandsänderung entgegengesetzt kondensiert der Tropfen und gibt die Verdampfungsenthalpie  $\Delta h$  an seine Umgebung ab. Außerhalb des Nassdampfgebietes führt eine Wärmezufuhr oder -abfuhr zu einer Veränderung der Temperatur. Die Wärmeänderung ist *sensibel*.

In einem Kaltdampfprozess, sprich ohne Verluste durch Reibung, finden folgende vier Teilprozesse statt:

- 1  $\rightarrow$  2 Kompression des dampfförmigen Kältemittels unter der Zuführung von elektrischer Leistung  $P_{KM}$
- 2  $\rightarrow$  3 Abkühlung, Kondensation und Unterkühlung des Kältemittels unter der Abgabe der Wärmeenergie  $\dot{Q}$  über den Verflüssiger an die Umgebung
- 3  $\rightarrow$  4 Entspannung des flüssigen Kältemittels durch das Drosselventil; teilweise setzt die Verdampfung des Fluids ein
- 4  $\rightarrow$  1 Verdampfung des noch flüssigen Kältemittels auf niedrigem Druckniveau unter der Aufnahme des Wärmestromes  $\dot{Q}_0$  aus dem Kühlraum

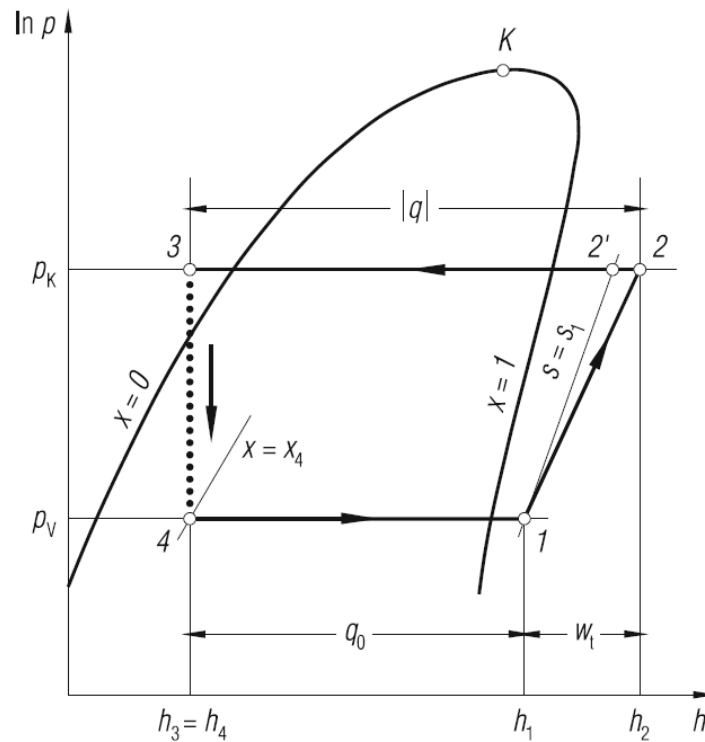

**Abbildung 3.2:** Kreisprozess im  $\ln p, h$ -Diagramm [Baehr, 2013]

Der Prozess findet auf zwei Druckniveaus statt: dem Verdampfungsdruck  $p_V$  und dem Kondensationsdruck  $p_K$ . Die Verflüssigung des Kältemittels findet auf hohem Druckniveau und die Verdampfung auf niedrigem Druck statt. Die höchste Temperatur wird nach der Kompression am Zustandspunkt 2 erreicht; er befindet sich im Überhitzungs- und Hochdruckbereich. Die niedrigste Temperatur ist kurz nach dem Drosselventil und vor dem Verdampfer am Punkt 4, auf niedrigem Druckniveau.

Nach dem Anwenden des 1. Hauptsatzes der Thermodynamik, die Erhaltung der Energie in einem System, auf den Kältekreislauf folgt die Gleichung :

$$|\dot{Q}| = \dot{Q}_0 + P_{KM}. \quad (3.1)$$

Die elektrische Antriebsleistung der Kältemaschine ist die aufgenommene elektrische Leistung durch den Kompressor zwischen den Zustandspunkten 1 und 2. Sie ergibt sich zu:

$$P_{KM} = \dot{m} w_t = \dot{m} (h_2 - h_1) = \frac{\dot{m}}{\eta_{sV}} (h_{2'} - h_1). \quad (3.2)$$

Hierbei ist  $\eta_{sV}$  der isentrope Wirkungsgrad des Kompressors. Der isentrope Wirkungsgrad setzt den

realen Kältekreislauf in ein Verhältnis zum idealen Kältekreislauf. Die Überhitzung des Gases am Austritt des Kompressors ist höher als die Überhitzung nach einer isentropen Verdichtung. Daraus folgt eine höhere Energieaufnahme durch den Kompressor und ein höherer Wärmestrom  $\dot{Q}$ , der über den Verflüssiger an die Umgebung abgegeben werden muss. Der isentrope Wirkungsgrad ist definiert über

$$\eta_{sV} := \frac{h_{2'} - h_1}{h_2 - h_1}. \quad (3.3)$$

Der Wärmestrom  $\dot{Q}$  wird über den Verflüssiger zwischen den Zuständen 2 und 3 abgeführt. Die Formel von  $\dot{Q}$  lautet:

$$\dot{Q} = \dot{m} q_0 = \dot{m} (h_3 - h_2) < 0. \quad (3.4)$$

Der Wärmestrom  $\dot{Q}$  ist immer kleiner als Null; er wird dem Kreislauf folglich entzogen.

Über ein Drosselorgan wird das Kältemittel vom hohen Druckniveau auf das niedrigere Druckniveau entspannt. Der Teilprozess findet zwischen den Zustandspunkten 3 und 4 statt und wird als *isenthalp* angenommen.

Die Kälteleistung  $\dot{Q}_0$ , sprich den aus dem Kühlraum zu entnehmender Wärmestrom, ergibt sich aus dem Kältemittel-Massenstrom  $\dot{m}$  und den spezifischen Enthalpien der Zustände 4 und 1 :

$$\dot{Q}_0 = \dot{m} q_0 = \dot{m} (h_1 - h_4). \quad (3.5)$$

Die Bewertung einer Kälteanlage erfolgt durch die Leistungszahl  $\epsilon_{KM}$ :

$$\epsilon_{KM} := \frac{\text{Kälteleistung}}{\text{Antriebsleistung}} = \frac{\dot{Q}_0}{P_{KM}}. \quad (3.6)$$


Ziel bei der Auslegung und dem Betrieb einer Kältemaschine ist eine möglichst große Leistungszahl zu erlangen. Damit  $\epsilon_{KM}$  groß wird, muss die Kälteleistung  $\dot{Q}_0$  groß werden und die aufgewandte Verdichterleistung  $P_{KM}$  klein werden.

### 3.1.2 Feuchte Luft

Bei dem Kühlprozess durch einen Verdampfer kommt es zwischen dem Wärmeübertrager und der feuchten Luft verschiedenen thermodynamischen Phänomenen. Die auftretenden Phänomene lassen sich in folgende Gruppen einordnen:

- ▷ Abkühlung der feuchten Luft
- ▷ Wassertropfenbildung auf Lamellenoberfläche
- ▷ Kristallbildung auf Lamellenoberfläche. (siehe Abschnitt 3.1.3)

In diesem Abschnitt wird zunächst die Thermodynamik der feuchten Luft thematisiert.

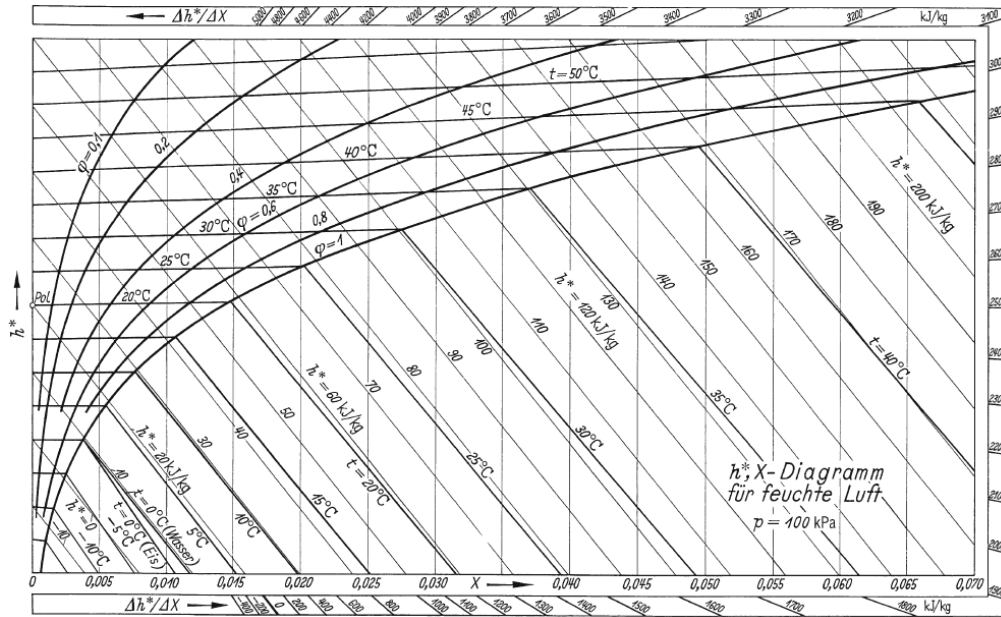

**Abbildung 3.3:**  $h^*$ ,  $X$ -Diagramm für feuchte Luft bei einem Gesamtdruck  $p = 100$  kPa [Baehr, 2013]

Bei dem Wärmeentzug durch den Verdampfer wird zunächst die noch nicht gesättigte feuchte Luft abgekühlt. Luft besitzt die Eigenschaft eine bestimmte Menge Wasser aufnehmen zu können. Warme Luft kann mehr Wasser aufnehmen als kalte Luft. Das Verhältnis von der aufgenommenen Masse Wasser zur Masse Luft ist definiert als Beladung:

$$X = \frac{m_W}{m_L}. \quad (3.7)$$

In dieser Formel bezieht sich  $m_W$  auf gasförmige, flüssige oder feste Form von Wasser und  $m_L$  auf die Masse der trockenen Luft.  $X$  kann werden zwischen 0 für trockene Luft und  $\infty$  für reines Wasser annehmen. In der Regel bleibt  $X$  jedoch kleiner als 0,1.

Die absolute Feuchte ist definiert als das Verhältnis von Masse des Wasserdampfers  $m_W$  zum eingenommen Volumen  $V$  der feuchten Luft. Die Formel lautet:

$$\varrho := \frac{m_W}{V} = \frac{p_w}{R_W T}. \quad (3.8)$$

Die relative Feuchte  $\varphi$  ist das Verhältnis der absoluten Feuchte im Verhältnis zur Maximalwert oder Sättigungswert der absoluten Feuchte:

$$\varphi := \frac{\varrho}{\varrho_W^s}. \quad (3.9)$$

Wird nun in die Gleichung 3.7 die relative Feuchte aus Gleichung 3.9 eingesetzt, ergibt sich eine weitere Formel für die Beladung  $X$ .

$$X = \frac{m_W}{m_L} = 0,622 \frac{p_W^s}{p/\varphi - p_W^s}. \quad (3.10)$$

Hierbei ist  $p_W^s$  der Partialdruck des Sättigungspunktes. Betrachtet man nur die Wasserdampfbeladung der Luft, so lässt sich feststellen, dass die maximale Menge an aufzunehmenden Wasser einen Grenzwert hat. Dieser Grenzwert wird Sättigungswert der Wasserdampfbeladung genannt und ist eine Funktion abhängig von der Temperatur und dem Druck. Sie berechnet sich nach dem Gesetz von Dalton zu :

$$X_s(T, p) = 0,622 \frac{p_W^s}{p - p_W^s}. \quad (3.11)$$

Bei der Abkühlung von feuchter Luft kann der Fall eintreten, dass  $X > X_s$  ist. Sprich die Beladung der trockenen Luft ist größer als das alles im Wasserdampf aufgenommen werden kann. Der erste Tropfen Kondensat bildet sich und Wasser fällt aus. Es ergibt sich eine Kondensationsmenge von:

$$\Delta X m_L = (X - X_s) m_L. \quad (3.12)$$

Die Wassermenge  $X_s m_L$  ist gasförmig von der trockenen Luft gespeichert. Die Kondensationsmenge  $\Delta X m_L$  setzt sich nun an Keimpunkten in der Umgebung ab oder wird als Nebel aus der Gasphase ausgeschieden. Keimzellen für Wassertropfen können zum Beispiel Verunreinigungen oder raue Oberflächen sein. Das höchste treibende Potential für eine solche Keimzelle hat der kälteste Punkt im System. In unserem Anwendungsfall ist das der Wärmeübertrager des Verdampfer. Da der Verdampfer zur Bereitstellung der Kälteleistung und einer funktionierenden Wärmeübertragung stets eine Temperaturdifferenz zwischen dem Kältemittel und der vorbei strömenden Luft bereitstellt, bilden sich hier die ersten Tropfen. Je nach ursprünglicher Beladung der Luft bilden sich die Tropfen eher am Anfang oder Ende des Wärmeübertrager. War die feuchte Luft schon vor dem Eintritt in den Wärmeübertrager bereits stark gesättigt, bilden sich Tropfen am Eingang der Lamellen. [Danfoss GmbH, 2006]

Die feuchte Luft überträgt beim Durchströmen des Luftkühlers durch die Kondensation auf der Lamellenoberfläche Wärme an dieselbige. Der übertragene Wärmestrom ausgehend von der Luft ist formelmäßig gegeben mit:

$$\dot{Q} = \dot{m}_L(c_{pL}\Delta T + h_v\Delta X) \quad (3.13)$$

An der Formel 3.13 lässt sich erkennen, dass die Kondensation von Wasser auf dem Wärmeübertrager zunächst einen positiven Effekt auf die Luftkühlung hat. Es wird mehr Wärme von der Luft auf das Kältemittel übertragen. Bei der Kondensation wird neben der sensiblen Wärme zusätzlich latente Wärme abgegeben. Der latente Teil der Wärme, die Verdampfungsenthalpie  $h_v$ , ist durch den zweiten Term in der Formel gegeben.

Gefriert das Kondensat zusätzlich erhöht sich der Term der latenten Wärme um die Schmelzenthalpie  $h_s$ . Die Formel für den übertragenden Wärmestrom lautet in diesem Falle:

$$\dot{Q} = \dot{m}_L(c_{pL}\Delta T + (h_v + h_s)\Delta X) \quad (3.14)$$

[Grote u. Feldhusen, 2014] [Baehr, 2013]

### 3.1.3 Reif- und Eisbildung

Liegt die Oberflächentemperatur auf dem Wärmeübertrager des Verdampfers nicht nur unter dem Taupunkt der feuchten Luft sondern auch unter dem Gefrierpunkt, kann es zum Gefrieren der kondensierten Tropfen und/oder zur Desublimation von Wasserpartikel auf der Oberfläche kommen. Dieser Abschnitt soll einen Überblick über diese zwei thermodynamischen Phänomene geben. Da in dieser Arbeit nicht der Reifbildungsprozess im Hauptfokus steht, sondern der technische Aspekt der Abtauung, wird der Eisbildungsprozess hier nur kurz erläutert.

In der Literatur gibt es zahlreiche Quellen, die sich mit der Reif- bzw. Eisbildung auseinander setzen. Die Quellen beschreiben den Kristallbildungsprozess sowohl aus der rein theoretisch Sicht als auch simulationsrelevanten und technischen Überlegungen und Untersuchungen. Der scheinbar triviale Prozess von der Bildung eines Eiskristalles auf einer Oberfläche und sein weiteres Wachstumsverhalten ist sehr komplex und Gegenstand zahlreicher aktueller und schon abgeschlossener Forschungsprojekten.

Neben den theoretischen Grundlagen wird in der Arbeit von SCHYDLO ein Simulationsmodell für den Reifbildungs- und Abtauprozess auf einem Rohr entwickelt. Zudem sind bisherigen Arbeiten zu der Thematik in [Schydlo, 2010] aufgelistet und zusammengefasst. Praktische Untersuchungen




sowie Versuchsaufbauten zum Thema der Vereisung von Luftkühler werden in HILFIKER und K. KO-SOWSKI beschrieben. In den Arbeiten wurden die Vereisungs- und innovative Abtauungsprozesse von einer CO<sub>2</sub>-Wärmepumpe, die zur Heizung von Passivhäuser eingesetzt wird, untersucht.

Es gibt zahlreiche Einflussgrößen die auf den Prozess und die Form des Eiskristalls und späteren Reif einwirken. Die wichtigsten Einflussgrößen sind die Luftgeschwindigkeit, die Lufttemperatur, die Luftfeuchte, die Oberflächentemperatur und die Zeit. Um eine den Reif charakterisieren zu können, werden folgende Größen zur Hilfe genommen die Reifdicke, die Reifdichte, die Porösität und die Wärmeleitfähigkeit.

In der Arbeit von HAYASHI aus dem Jahre 1977 wird der Eiskristallwachstum in drei Phasen unterteilt:

1. Eindimensionales Kristallwachstum
2. Reifschichtwachstumsphase
3. Vergletscherung.

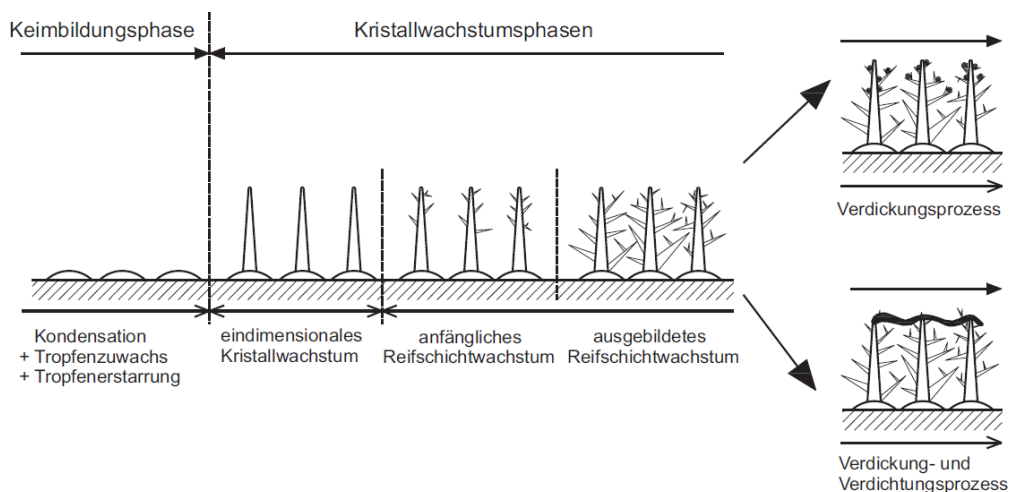

**Abbildung 3.4:** Kristallwachstum auf einer ebenen Oberfläche [Schydlo, 2010]

In Abbildung 3.4 sind die drei Kristallwachstums-Phasen nach HAYASHI sowie die vorhergehende Keimbildungsphase, , eingeführt in [Hilfiker, 2004], dargestellt.

### Keimbildungsphase

In der Keimbildungsphase bilden sich zunächst Wassertropfen auf der Lamellenoberfläche, die trotz Temperaturen kleiner als der Gefrierpunkt nicht erstarren, sondern wachsen zu größeren Tropfen an. Je kleiner die Unterkühlung desto größer werden die Tropfen bevor sie erstarren und in die erste Kristallwachstumsphase übergehen.

### Eindimensionales Kristallwachstum

Die erste Phase ist gekennzeichnet durch Kristallwachstum senkrecht zur Oberfläche und mit einheitlicher Wachstumsgeschwindigkeit. Dies führt zu einer erhöhten Rauigkeit aufgrund der sich stetig vermehrenden Kristalle.

### Reifschichtwachstumsphase

In der zweiten Phase beginnt das dreidimensionale Wachstum. Die Kristalle fangen an sich miteinander zu verästelnd. Ein poröses Kristallgitter entsteht. Aufgrund des Wärmeleitwiderstandes, der mit der Reifdicke steigt, erhöht sich die Oberflächentemperatur der Reifschicht. Desweiteren kommt es zu einem Massenstrom innerhalb der Reifschicht, ausgelöst durch Diffusion. Die Diffusion rührt aus den Konzentrationsunterschiede zwischen der Lamelle und der Reifoberfläche. Der Wassermassenstrom läuft in das poröse Kristallgitter und gefriert dort in Nähe der Lamelle. Die Dichte der Reifschicht steigt und mit ihr der Wärmewiderstand. Dies führt zu einer Erhöhung der Oberflächentemperatur der Reifschicht und schließlich zur Überschreitung des Gefrierpunktes von Eis. Die Spitzen des Kristalle schmelzen und es bildet sich Kondensat. Die dritte Wachstumsphase beginnt.


### Vergletscherung

Das flüssige Wasser läuft aufgrund der Kapillarwirkung der Kristalle in die Zwischenräume des Kristallgitters und gefriert dort wieder. Die Kristallgitter werden dichter und kompakter. Dies führt zur Steigerung der Wärmeleitfähigkeit der Reifschicht. Es wird von einer Vergletscherung gesprochen. Die Oberflächentemperatur der Reifschicht sinkt erneut und fällt erneut unter den Gefrierpunkt. Nun kann die feuchte Luft erneut an der Oberfläche des Reifs desublimieren. Der Prozess wiederholt sich solange bis das Eis so kompakt ist, dass kein weiteres Kondensat mehr in die Reifschicht eindringen kann.

### Physikalische Eigenschaften von Eiskristallen


Im vorangegangem Abschnitt 3.1.3 wurden die einzelnen Bildungsphasen von Eiskristallen beschrieben. In diesem Abschnitt wird auf die Eigenschaften von Eiskristallen eingegangen und wie sie sich während eines Vereisungsvorganges eines Luftkühlers verändern.

Gefriert ein Tropfen Wasser und wird zum Eiskristall, so verändern sich die physikalischen Eigenschaften des Tropfens. In der Arbeit von SCHYDLO verdeutlichen zunächst zwei Diagramme, abgebildet in 3.5, wie sich die Reifdicke und die Reifdichte während eines Vereisungsvorgang verändern.

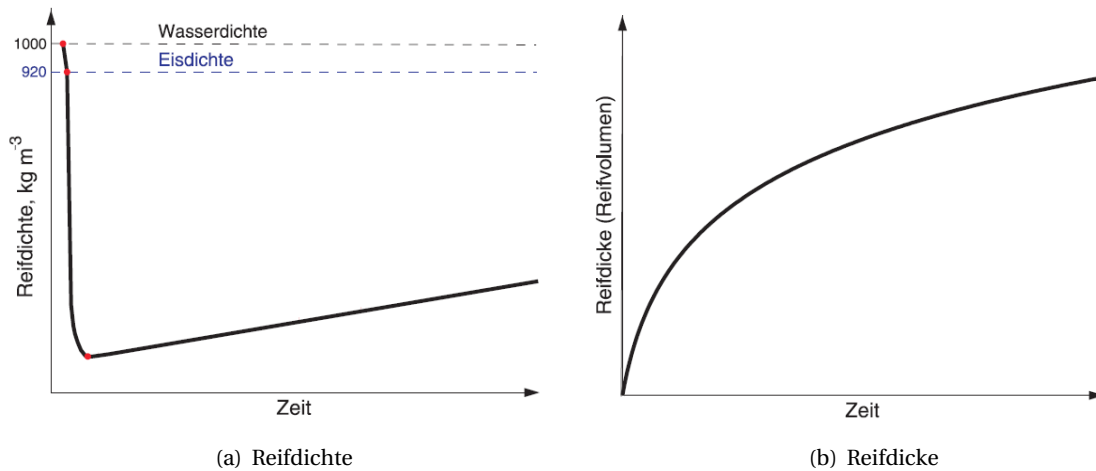

**Abbildung 3.5:** Schematischer Reifdichte- und Reifdickeverläufe beim Vereisungsvorgang eines Tropfen Wassers [Schydlo, 2010]

Da Diagramm 3.5(a) zeigt den Dichteverlauf aufgetragen über die Vereisungszeit. Die Dichte eines Tropfens fällt beim Gefrieren von 1000 kg/m<sup>3</sup> auf 920 kg/m<sup>3</sup> sinkt. Danach tritt das in Abschnitt 3.1.3 beschriebene eindimensionale Wachstum ein, sodass die Reifdichte bis auf ein Minimum fällt. Danach tritt die dreidimensionale Wachstumsphase und dann die Vergletscherungsphase ein. Die Dichte steigt jetzt langsam aber kontinuierlich wieder an.

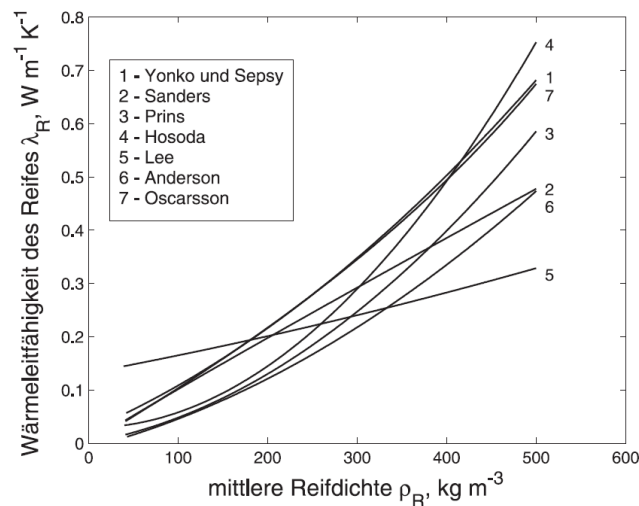

**Abbildung 3.6:** Wärmeleitfähigkeit des Reifs aufgetragen über die mittlere Reifdichte [Schydlo, 2010]

Im 3.5(b) ist der Reifdickenverlauf aufgetragen. Aus diesem lässt sich entnehmen, dass kurz nach Beginn die zeitliche Änderung der Reifdicke maximal ist. Das heißt, dass der Massenstrom an Kon-

densat, das sich an der Lamelle absondert und dann gefriert, am Anfang am größten ist. Die tritt in der Phase des eindimensionalen Wachstums auf. Beim dreidimensionalen Wachstum und späteren Vergletscherung flacht die Kurve ab und strebt gegen einen Sättigungswert.

Mit der Reifdicke verändert sich wiederum die Wärmeleitfähigkeit des Reifes, abgebildet in 3.6. In dem Diagramm sind mehrere Berechnungsmodelle aufgetragen, die die Wärmeleitfähigkeit als Funktion der mittleren Reifdicke abbilden. Alle Modelle sagen einen Anstieg von  $\lambda$  mit steigender Reifdicke voraus. Dies hängt mit der Verdichtung des Eises während der Vergletscherungsphase zusammen. Die führt dazu, dass Reif mit einer geringen Dichte gleichzeitig als sehr guter Isolator fungiert. [?] [K. Kosowski, 2009]

## 3.2 Kältetechnik

Die Kältetechnik wird in verschiedensten Einsatzgebieten eingesetzt, um Kälte zu erzeugen bzw. einem definierten Raum Energie in Form von Wärme zu entziehen.

Das Konservieren von Lebensmittel ist der ursprüngliche Hauptzwecke der Kältetechnik und ist auch heute noch aktuell. Bereits 3000 Jahre v. Chr. nutzten die Ägypter und Mesopotamier Natureis, um ihre Nahrungsmittel länger haltbar zu machen.[Danfoss GmbH, 2006]

Im Jahre 1834 meldete der US-Amerikaner Jacob Perkins sein Patent zum Thema Kältetechnik in England an. Das Patent beschreibt eine Kaltdampfmaschine in einem geschlossenen Kreislauf mit dem feuergefährlichen Äthyläther als Kältemittel.[Siemens Schweiz AG, 2007]

Carl von Linde baute nach konstruktiven Verbesserungen der Kaltdampfmaschine und Verwendung von Ammoniak als Kältemittel im Jahre 1876 die erste praxistaugliche Kälteanlage. Die ersten Anlagen wurden durch die Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg gebaut und an Brauereien sowie später auch an die Schifffahrt vertrieben.

Mit steigender Bedeutung von Elektrizität als Energieträger nach dem 1. Weltkrieg nahm auch die Entwicklung und der Bedarf an Kälteanlagen zu. Im Jahre 1920 startet die Firma *General Electric* mit der Serienherstellung von Haushaltskühlschränken mit Hermetik-Verdichtern.

Das vielseitige Gebiet der Kältetechnik umfasst alle Technologien, die zur Bereitstellung von Kälteenergie dienen. Sie unterscheiden sich in der benötigten zuzuführenden Energien, Einsatzbereich und eingesetzten Kältemitteln. Zu den wichtigsten und heute meist verwendeten Technologien gehören folgende Technologien

- ▷ Kompressions-Kälteprozess: *Prozess wird angetrieben durch Zufuhr mechanischer Energie*
- ▷ Sorptions-Kälteprozess: *Prozess wird angetrieben durch Zufuhr von Wärmeenergie*
- ▷ Linde-Verfahren.

Weitere nicht so weitverbreitete Technologien der Kältetechnik, jedoch technisch interessante Verfahren sind zB. das *Wirbelrohr*, *Magnetische Kühlung* oder das Kühlen mittels einem Peltier-Element. Diese Verfahren werden meist nur unter hohem Energieverbrauch in Sonderfällen angewandt. [Grote u. Feldhusen, 2014]

Da sich diese Masterarbeit mit dem Aufbau eines Prüfstandes zur Untersuchung von Abtaumethoden einer Kompressionskälteanlage beschäftigt, wird in den folgenden Kapitel ausschließlich auf diese Technologie eingegangen. Für weitere Informationen bezüglich der anderen Technologien sei an dieser Stelle auf die Literatur [Baehr, 2013], [Grote u. Feldhusen, 2014] und [Grote u. Feldhusen, 2014] verwiesen.

### 3.2.1 Komponenten eines Kaltdampfprozesses

Die Komponenten für einen einfachen Kaltdampfprozess besteht aus vier Komponenten:

- ▷ der Kompressor
- ▷ der Verflüssiger
- ▷ das Drosselventil Expansionsventil
- ▷ der Verdampfer.


In Abbildung 3.7 sind die vier Komponenten mit ihren Zustandspunkten dargestellt.

#### Der Kompressor

Der Kompressor bildet das Herzstück der Kälteanlage. Er verdichtet das gasförmige Kältemittel von niedrigem Druck auf ein höheres Druckniveau. Um diese Arbeit zu verrichten, wird der Verdichter mit elektrischer Energie versorgt. Der Kompressor gibt es in verschiedenen Bauvarianten. Die zwei wichtigsten Bauvarianten sind der *Hubkolbenverdichter* und der *Rotationskolbenverdichter*. Die Baugruppen der Verdichter werden in offene, halbhermetische und vollhermetische Verdichter unterschieden. Schrauben-, Scroll- sowie Turboverdichter sind Bauarten der *Rotationskolbenverdichter*.

Ein wichtiges Kriterium bei Verdichtern ist das Druckverhältnis von Ansaugdruck, vor der Kompression, und dem Ausgangsdruck. Das Druckverhältnis  $\pi$  ist definiert als:

$$\pi := \frac{p_{aus}}{p_{ein}}. \quad (3.15)$$

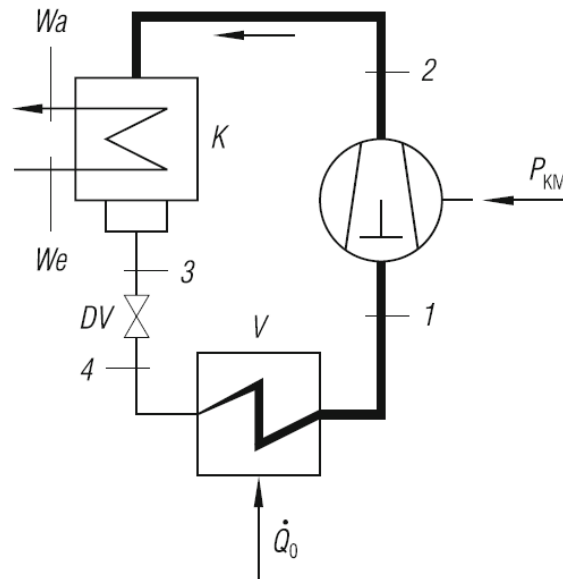

**Abbildung 3.7:** Einfacher Kältekreislauf [Baehr, 2013]

### Der Verflüssiger

Dem Kältemittel wird im Verflüssiger auf einem hohen Druckniveau Wärme entzogen. Der Verflüssiger kühlt das überhitzte, gasförmige Kältemittel ab. Beim Austritt aus dem Verflüssiger ist das Kältemittel meist vollständig kondensiert. Um einen Wärmeentzug zu bewerkstelligen gibt es drei Bauarten:

- ▷ Wassergekühlte Verflüssiger
- ▷ Luftgekühlte Verflüssiger
- ▷ Verdunstungsverflüssiger

Wassergekühlte Verflüssiger können, aufgrund der besseren Wärmeübertragung verglichen zu Luft, sehr kompakt gebaut werden. Eine typische Bauform ist das *Bündelrohrverflüssiger*. In der Praxis werden am häufigsten luftgekühlte Verflüssiger eingesetzt. Um die gleiche Kühlleistung wie ein wassergekühlter Verflüssiger zu erreichen, werden Lamellen und Ventilatoren eingesetzt. Die Lamellen vergrößern die Fläche für die Wärmeübertragung mit der Luft. Ventilatoren ermöglichen durch einen höheren Luftdurchsatz und der daraus resultierendem höhere Wärmeübertragung eine größere Kühlleistung und eine kompaktere Bauform der Wärmeübertragers. Diese Variante hat den Vorteil, dass die einen wartungsfreien Betrieb sowie eine einfache Reinigung ermöglicht.

### Das Expansionsventil

Das Expansionsventil versorgt den Verdampfer mit dem nötigen Kältemittel-Massenstrom. Die Zuführung des Kältemittels erfolgt über eine Druckdifferenz. Durch eine lokale Verengung des Strömungsquerschnitts, verringert sich der Druck des durchfließenden Kältemittels. Das Kältemittel vergrößert sein Volumen und es kommt zur Expansion. Die Druckreduzierung erfolgt ohne zusätzliche Arbeit. Im idealen Fall wird bei diesem Prozess auch keine Wärme abgeführt; der Prozess ist *isenthalp*. Das Expansionsventil trennt zusammen mit dem Kompressor die zwei Druckseiten des Kältekreislaufes. Es gibt Expansionsventile sowohl als regelbare und nicht regelbare Ausführungen. Bei kleineren Anlagen erfolgt die Expansion unregelt zum Beispiel durch Kapillarrohre. Geregelte Expansionsventile werden in mittleren und großen Kälteanlagen eingesetzt. Die Regelung erfolgt durch die Querschnittsänderung und dem damit einhergehendem Druckabfall.

### Der Verdampfer

In dem Verdampfer wird das Kältemittel eingespritzt. Das Kältemittel verdampft und entzieht seiner Umgebung dabei Wärme. Aufgrund der vielfältigen Anforderungen an Verdampfer, gibt es eine Vielzahl an Bauarten für Verdampfer. Mögliche Bauarten sind

- ▷ Glattrohrverdampfer
- ▷ Beripptes Verdampferregister
- ▷ Rippenrohrverdampfer

Um eine möglichst große Kälteleistung zu ermöglichen, werden wie beim Verflüssiger auch, Ventilatoren eingesetzt. Die Ventilatoren erzwingen einen Luftstrom durch den Verdampfer und erhöhen damit die Wärmeübertragung zwischen der Luft und den Verdampferrohren.

#### 3.2.2 Abtaumethoden

Um einen vereisten Luftkühler abzutauen, gibt es mehrere Methoden. Die Methoden unterscheiden sich in der Installation, Schnelligkeit, Effizienz und Effektivität. Je nach Einsatzbereich und Anlage wird entschieden welche Abtaumethode installiert und eingesetzt wird. Mehrkosten für die Installation sowie weitere Betriebskosten sind bei der Entscheidung stets ein nicht zu vernachlässigender Punkt. Die in der Praxis am weit verbreitesten Methoden sind die *Heißgas-Abtauung*, *Prozessumkehrung*, *elektrische Abtauung* und *Umluft-Abtauung*.


Die Tabelle 3.1 gibt einen Überblick über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Abtaumethode.

### Heißgas-Abtauung

Die Heißgasabtauung wird durchgeführt indem das Heißgas aus dem Kompressor anstatt in den Verflüssiger direkt in den vereisten Verdampfer leitet. Für diese Methode wird eine Bypass-Leitung von dem Austritt vom Verdichter bis zum Eingang des Expansionsventil gelegt. Mittels zwei Drei-Wegeventilen kann diese Leitung geöffnet bzw. geschlossen werden. In der Abtauphase ist der Verflüssiger vom Kreislauf ausgeschlossen, damit kein flüssiges Kältemittel in den Verdampfer fließt. [Baehr, 2013] Der Prozess läuft in 3 Schritten ab:

- 1 → 2 Kältemittel-Verdichtung durch den Kompressor unter Aufnahme elektrischer Energie
- 2 → 3 Isenthalpe Entspannung durch das Expansionsventil
- 3 → 1 Wärmeabgabe an Rohre, Lamellen und das Eis.

In Abbildung 3.8 ist der rechtsläufige Kreisprozess in einem  $\ln p, h$ - Diagramm für das Kältemittel R290 abgebildet.

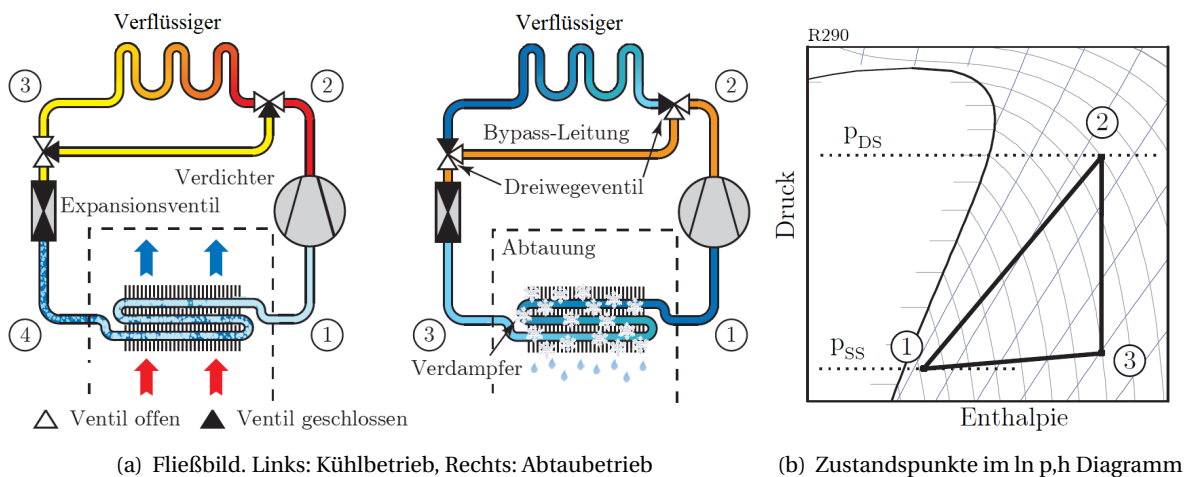


**Abbildung 3.8:** Heißgas-Abtauung [K. Kosowski, 2009]

### Prozessumkehrung

Bei der Abtauung durch Prozessumkehrung wird die Funktion der Wärmeübertrager vertauscht. Während des Abtauprozesses fungiert der Verdampfer als Verflüssiger und der Verflüssiger hat die Aufgabe des Verdampfers inne. Die Prozessumkehrung wird in der Regel durch ein Vierwegeventil gewährleistet. Das Vierwegeventil wird bei der Abtauung geschaltet und leitet das Kältemittel nach dem Kompressor erst in den vereisten Verdampfer. Das überhitzte Kältemittel durchströmt den Verdampfer auf hohem Druckniveau und gibt Wärme an die Rohre und Lamellen des Luftkühlers sowie an das Eis ab.



Die Versuchsalage, die in dieser Arbeit optimiert worden ist, ist mit dieser Technologie ausgestattet. Der Umkehrprozess wird näher im Kapitel 5 erläutert.

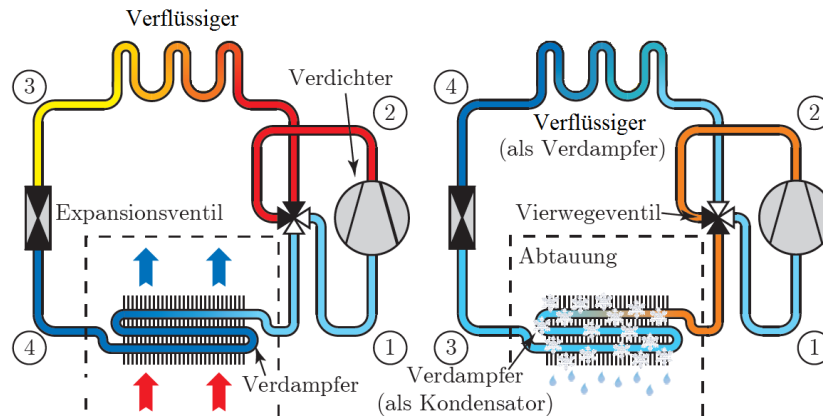

**Abbildung 3.9:** Links: Kühlbetrieb. Rechts: Heißgas-Abtauung [K. Kosowski, 2009]

### Elektrische Abtauung

Eine weitere Möglichkeit der Abtauung ist die elektrische Abtauung. Bei dieser Methode sind Widerstandsheizungselemente in den Wärmeübertrager des Verdampfers installiert. Die Widerstandsheizung wandelt elektrische Energie in thermische Energie um, und überträgt diese weiter an den Wärmeübertrager und das Eis.

Das Prinzip der Widerstandsheizung beruht auf einem niedrig ohmigen Widerstand, der von Strom durchflossen wird und sich dabei erhitzt. Die Widerstandsheizung, auch Heizpatronen genannt, können in Reihe oder auch parallel geschaltet werden. Bei der Erhitzung Die abfallende elektrische Spannung über einen Heizwiderstand errechnet sich nach dem Ohmschen-Gesetz zu :

$$U = RI \quad (3.16)$$

Hierbei ist  $R$  der spezifische Widerstand des eingesetzten Material, meistens Metalle, und  $I$  die angelegte Stromstärke. Ein Heizwiderstand hat einen Wirkungsgrad von 100 % und wandelt somit die komplette elektrische Leistung in thermische um:

$$\dot{Q}_{th} = P_{el} = UI = \frac{U^2}{R} = RI^2 \quad (3.17)$$

Die thermische Leistung ist folglich proportional zu der angelegten Spannung  $U$ . Die Widerstände sind über die Spannung  $U$  regelbar. Der Wärmeübergang von den Heizpatronen auf den Wärme-

übertrager ist entscheidend für ein effizientes Abtausystem. Je formschlüssiger die Heizpatronen in den Verdampfer installiert sind, desto besser der Wärmeübergang und effizienter die Abtauung. Die Versuchsanlage dieser Arbeit ist auch mit dieser Abtautechnologie ausgestattet.

### **Umluft-Abtauung**

Die Umluft-Abtauung ist eine weitere in der Praxis häufig verwendete Abtaumethode. Hierbei wird der Verdampfer durch die vorbeiströmende Umluft abgetaut. Um dies zu ermöglichen muss zum einen der Ventilator in der Abtauphase laufen und zum anderen die Umgebungstemperatur größer als 0 °C sein. Ein Vorteil dieses Verfahrens ist, dass die Wärmeübertragung luftseitig geschieht und dadurch die zuzuführende Wärme nicht zusätzlich das Material des Verdampfers erhitzen muss.

Diese Abtaumethode wird in der Arbeit nicht näher untersucht. Deswegen wird an dieser Stelle auf die Literaturquellen [Breidenbach, 2014] und [Ehrbar, 2002] verwiesen.

**Tabelle 3.1:** Vor- und Nachteile der verschiedenen Abtaumethoden [Breidenbach, 2014], [Institute of Refrigeration, 2000], [H.-J. Yin et al., 2012], [Huang u. a., 2009]

Abtaumethode	Vorteile	Nachteile
<b>Heißgas-Abtauung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guter Wärmeübergang zwischen Heißgas, Rohre und Eis</li> <li>• Unkomplizierte Wartung</li> <li>• Kurze Abtaudauer</li> <li>• Schnelles Wiederanfahren möglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Höherer Planungs- und Installationsaufwand</li> <li>• Zusätzliche Kühlung des Kompressors in Abtauphase ist erforderlich</li> <li>• Höhere Druckverluste durch zusätzliche Komponenten</li> <li>• kritische Kältemittel-Menge bestimmt durch Abtauleistung</li> </ul>
<b>Prozessumkehrung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guter Wärmeübergang zwischen Heißgas, Rohre und Eis</li> <li>• Unkomplizierte Wartung</li> <li>• Kurze Abtaudauer</li> <li>• geeignet für Verbund-Systeme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abtropfwanne ist nicht beheizt</li> <li>• Höherer Planungs- und Installationsaufwand</li> <li>• Nicht nachrüstbar</li> <li>• Höhere Druckverluste durch zusätzliche Komponenten</li> <li>• Kritische Kältemittel-Menge bestimmt durch Abtauleistung</li> </ul>
<b>Elektrische Abtauung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einfache Komponenten und Installation</li> <li>• <i>Stand-Alone</i>-System ist nachrüstbar</li> <li>• Hohe Regelgenauigkeit</li> <li>• Abtropfwanne ist beheizbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schlechter Wärmeübergang</li> <li>• Verursacht Kältemittelbewegung in den Sammler</li> <li>• Brandgefahr im Falle von Kabelbruch</li> <li>• Zeitliche Verzögerung beim Abtauprozess</li> <li>• Hohe thermische Belastung der Komponenten</li> </ul>
<b>Umluft-Abtauung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine zusätzlichen Komponenten nötig</li> <li>• Günstig</li> <li>• Keine zusätzlicher Wärmeeintrag ins System</li> <li>• Keine Abtauung der Abtauwanne möglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei überdimensionierten Kompressoren sehr hohe Abtaudauer möglich</li> <li>• Funktioniert nur mit Umgebungstemperaturen über 2°C</li> </ul>

## 4 Stand der Technik

Diese Kapitel gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik im Bezug auf:

- Untersuchungen zur Eisbildung auf Luftkühlern
- Abtaumethoden und -messungen von Luftkühlern.

## 5 Versuchsaufbau

Diese Kapitel beschreibt den Versuchsauf

### 5.1 Kältetechnischer Aufbau

In diesem Abschnitt werden die Teilsysteme des kältetechnischen Aufbaus vorgestellt. Der komplette kältetechnische Aufbau besteht aus der Kälteanlage(KA) mit dem Verdampfer-Prüfling und der Klimakammer(KK), in der der Prüfling lokalisiert ist und unter verschiedenen Umgebungsbedingungen getestet werden kann.

#### Kälteanlage(KA)

Die Auslegungsdaten der KA sind in Tabelle 5.3 dargestellt. In Abbildung 5.1 ist das Fließschema der KA dargestellt.

Die Hauptkomponenten der Kälteanlage sind der Kompressor, der Verflüssiger, der Verdampfer und der Abtau-Verdampfer. Der Verflüssiger kondensiert im Kühlbetrieb das überhitzte Kältemittel vollständig und der Abtauverdampfer verdampft das Kältemittel im Abtaubetrieb durch Prozessumkehrung, bevor es zurück in den Kompressor gesaugt wird. Der Verdampfer ist gleichzeitig der Prüfling, den es zu untersuchen gilt. Der Verdampfer ist durch die vorgesehenen Absperrventile austauschbar. Diese Vorrichtung ermöglicht unterschiedliche Bautypen von Verdampfer zu testen.

Zwischen den Zustandspunkten 1 und 2 erfolgt die Verdichtung und Überhitzung des Kältemittels. Danach gelangt das Kältemittel in den Ölabscheider, der einen großen Teil des Öls vom Kältemittel trennt und zurück zur Schmierung des Verdichters führt. Vor und nach dem Kompressor sind sowohl zur Energie-Bilanzierung als auch zwecks Anlagenschutz Temperatur- und Drucksensoren installiert. Dieser Vorgang ist im Abtau- und Kühlbetrieb identisch.

Das Kältemittel, das aus dem internen Wärmeübertrager Richtung Kompressor gesaugt wird, passiert zunächst den Tropfenabscheider. Der Tropfenabscheider stellt sicher, dass kein noch flüssiges Kältemittel in den Kompressor eindringt. Dies hätte verheerende Folgen für den Kompressor und wird genauer in Abschnitt 5.4.4 des Anlagenschutzes beschrieben.

**Tabelle 5.1:** Leistungsdaten Kälteanlage

Systemparameter	Kälteanlage(KA)
Kältemittel	R134a
Verdampfungstemperatur	-8,0 °C
Verdampfungsdruck(abs)	2,17 Bar
Verflüssigungstemperatur	40,2 °C
Verflüssigungsdruck(abs)	10,23 Bar
Sauggastemperatur	2 °C
Verdichtungstemperatur	72,4 °C
Kälteleistung	11,2 kW
Verflüssigungsleistung	15,3 kW
Leistungsaufnahme	4,07 kW
Kälteleistungszahl	2,74
Massenstrom	0,077 kg/s
max. Leistung der Lufterwämer	2x 20 kW
max. Befeuchtungsleistung	12 g/h
max. Kühlleistung	10 kW
min. Temperatur	16,3 °C
Steuer- und Regelungstechnik	TWINCAT 3/ VB.NET
Hart echtzeitfähig	Ja

In der KK findet der Verdampfungsprozess statt. Neben dem Verdampfer ist hier das Expansionsventil und die Versorgungsmimik installiert. Die Versorgungsmimik erlaubt 3 verschiedene Durchströmungswege durch den Verdampfer. Die Abbildung 5.2 sind die Varianten mit den Magnetventilstellungen abgebildet.

**Kühlbetrieb, Zustandspunkte:**  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 2' \rightarrow 3' \rightarrow 3'' \rightarrow 3''' \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1'$

Im Kühlbetrieb strömt das flüssige, unterkühlte Kältemittel nach dem Verflüssiger erst in den Sammler. Danach überträgt es Wärme zwischen den Zustandspunkten  $3''$  und  $3'''$  an das aus dem Verdampfer kommende verdampfte Kältemittel. Am Zustandspunkt 3 befindet sich der Massensensor und ein Schauglas. Im **Kühlbetrieb** wird das Kältemittel durch das Expansionsventil entspannt und nochmal kurz vor dem Verdampfer durch eine Venturidüse ein weiteres Mal entspannt und eingespritzt.

**Abtaubetrieb, Zustandspunkte:**  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 1' \rightarrow 4 \rightarrow 3'' \rightarrow 3''' \rightarrow 3 \rightarrow 3' \rightarrow 2'$

Im Abtaubetrieb durch Prozessumkehrung fließt das Kältemittel, vom Verdampfer kommend, auch erst in den Sammler, um danach durch den internen Wärmeübertrager zum Massensensor zu

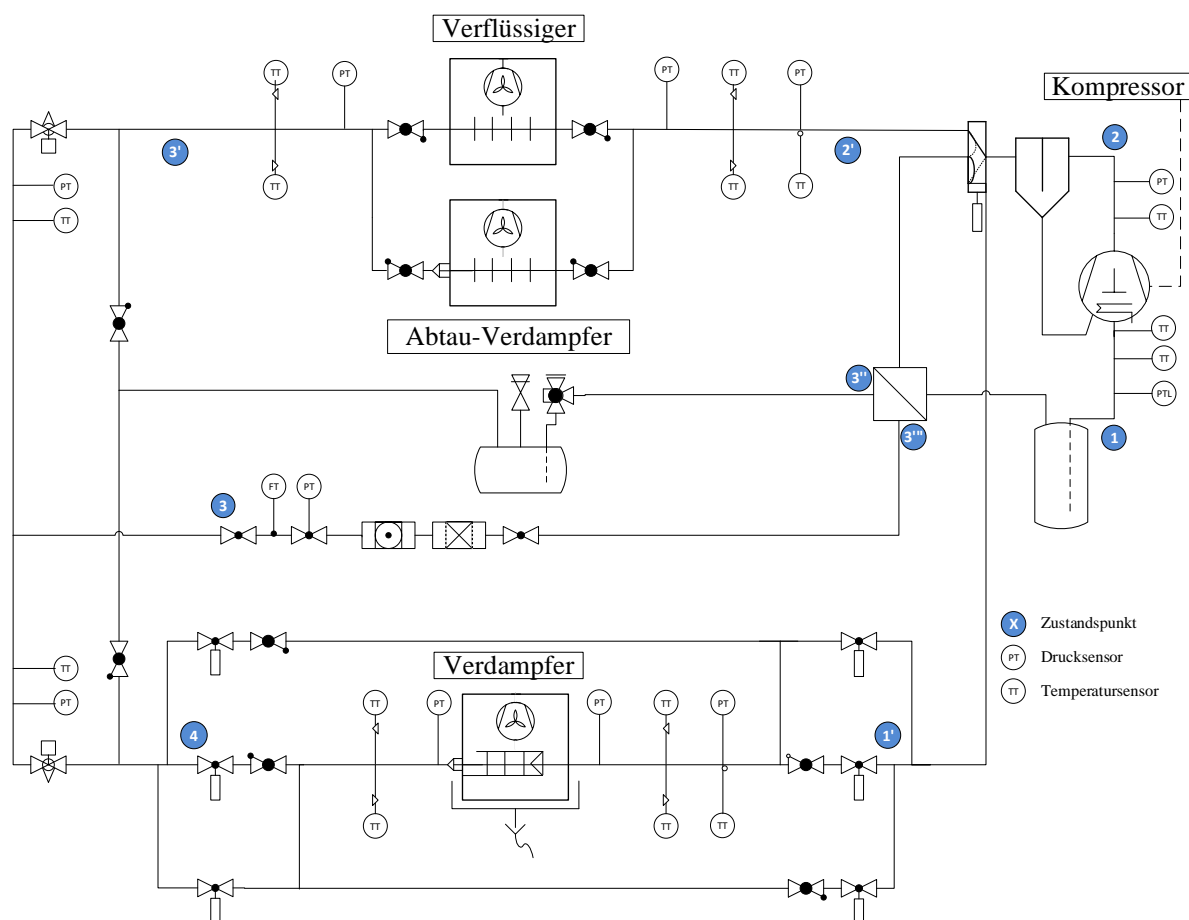


Abbildung 5.1: Kälteanlage-Fließbild

gelangen. Danach wird es über das Expansionsventil in den Abtau-Verdampfer eingespritzt. Rückschlagventile sind jeweils vor und nach einem Wärmeübertrager installiert. Rückschlagventile erlauben dem Kältemittel nur in eine Richtung zu fließen. Dies ermöglicht, dass im Abtaubetrieb das Kältemittel durch den Abtauverdampfer geführt wird und dort verdampft.

Im Abtaubetrieb durch Prozessumkehrung kann das Heißgas entweder durch die Venturidüse in den Verdampfer gelangen oder durch die Saugleitung <sup>1</sup>.

<sup>1</sup>In dem weiteren Verlauf der Arbeit wird von Heißgaseintritt über die Venturidüse von *Oben* gesprochen, da der Wärmeübertrager aus 4 Rohrlamellen-Wärmeübertrager besteht und die Einspritzung stets im obersten, rechten Rohr geschieht. Von *Unten* wird hingegen benutzt um die Variante mit Eingang des Heißgases über die Saugleitung zu beschreiben, da die Saugleitung stets das unterste Rohr ist.

## Messtechnik

Die KA ist ausgerüstet mit drei Sensorenarten: Temperatur-, Druck- und Massenstromsensoren. Diese Sensoren dienen zur Bilanzierung der Wärmeübertrager und des Kompressors, spielen aber auch eine wichtige Rolle beim Anlagenschutz. In Tabellen 5.4 sind die Sensordaten aufgeführt.

**Tabelle 5.2:** Sensordaten-Übersicht

	<b>Drucksensor</b>	<b>Temperatursensor</b>	<b>Massenstromsensor</b>
Typ	PA 33 X	•	OPTIMASS 6400 C
Hersteller	KELLER AG	•	KROHNE Messtechnik GmbH
Messbereich	0..30 Bar(0..10 Bar)	•	0..400 kg/h
Messfehler[%]	0,01 (10..40°C) 0,1 (-10..80°C)	0,1	0,6
Kommunikationsart	RS-485	4..20 mA	RS-485
Abfragefrequenz	400 Hz	•	•
Hilfsenergie [V]	8..28	-	230
Anzahl	8	11	1

## Klimakammer(KK)

Die KK erlaubt es den Verdampfer und somit den Vereisungs- und Abtauprozess unter verschiedenen Abtaubedingungen zu untersuchen. Die KK ist als klassisches *Hardware in the Loop* Die Kenn-  
daten der KK sind in Tabelle 5.3. Die Abbildung 5.3 zeigt die Wärmeströme innerhalb der KK. Die KK ist in der Lage eine stationäre Umgebungsbedingungen abzubilden. Es ist aber auch möglich in-  
stationäre Situationen wie zum Beispiel Typtage oder -wochen nachzustellen. In der KK ist die Ver-  
dampfereinheit mit der Kältemittelversorgungs-Mimik lokalisiert. Des Weiteren ist das Wägesystem  
und die eingesetzten Waagen in der KK platziert.

Die KK ist konzipiert für Untersuchungen von Wärmepumpen und Kältemaschinen. Der Einsatz  
der KK in Kombination mit einer klimatisierbaren Versuchshalle hebt die Reproduzierbarkeit von  
Messungen. Die Bedingungen für Versuche können unabhängig von der Jahreszeit oder dem Ta-  
gesklima konstant gehalten werden. So lassen sich Versuche mit verschiedensten Umgebungsbe-  
dingungen ganzjährig durchführen. Die einzustellen Parameter sind die Temperatur und die Re-  
lative Luftfeuchtigkeit(*RH*). Die KK wurde 2015 in Betrieb genommen und wird wie die KA auch  
über eine SPS der Fa. Beckhoff geregelt und gesteuert. In dem KK-Projekt wurde von NÜRNBERG  
beispielsweise die *StatusMaschine* eingeführt, auf der auch das Konzept der SPS der KA beruht,  
siehe Abschnitt 5.4.



Die KK verfügt über Software-Schnittstellen mit Simulationssoftwares (zB. DYMOLA) und Datenbanken (zB. MySQL). Die Kombination aus Simulator mit echter Hardware wird als *Hardware in the Loop* bezeichnet. Diese Methode dient zum Testen und Absichern von eingebetteten Systemen, die noch in der Entwicklung sind oder sich in der Inbetriebnahme befinden. Die Vorteile dieser Methode liegt in der Verkürzung der Inbetriebnahmephase, Verringerung der Entwicklungskosten und das riskofreie Testen der Anlage in Grenzsituationen. [OPA, 2014]

**Tabelle 5.3:** Systemparamter der Klimakammer [Nürnberg, 2015]

Systemparameter	Klimakammer(KK)
Volumen	32,96 m <sup>3</sup>
Oberfläche	74,4 m <sup>2</sup>
Wandstärke	0,15 m
max. Volumenstrom	4000 m <sup>3</sup> /h
max. Leistung der Lufterwämer	2x 20 kW
max. Befeuchtungsleistung	12 g/h
max. Kühlleistung	10 kW
min. Temperatur	16,3 °C
Steuer- und Regelungstechnik	TWINCAT 3/ VB.NET
Hart echtzeitfähig	Ja

## 5.2 Wägesystem

Während der Arbeit wurde ein Wägesystem Konzept entworfen und gebaut. Das Wägesystem hatte *konstruktive* als auch *messtechnische* Anforderungen zu erfüllen. Aufgrund wechselnder Verdampfer-Prüflinge und schneller Demontage des Prüflings inklusive Wägesystem aus der KK sollte das Wägesystem kompakt, mobil, für mehrere Verdampferhalterungen variabel und demontierbar sein. Messtechnische Anforderungen an das Wägesystem waren:

- ▷ Ermittlung des gesamten Eisgewichtes am Verdampfer
- ▷ Ermittlung des 2D-Schwerpunktes der Eismenge
- ▷ Automatisiertes Datenauslesen mittels der SPS.

### 5.2.1 Messtechnik

Für das Wägesystem wurden 5 Waagen der Fa. KERN UND SOHN GMBH verwendet. Die Waagen kommunizieren mit der SPS per RS-232 Schnittstelle. Das Kommunikationsprotokoll ist das 22-bit Pro-

tokoll, dass auf dem ASCII-7 bit- Zeichenkodierung beruht. <sup>2</sup>. Die Kommunikation zwischen der Waage und der SPS ist näher in 5.4 beschrieben und erläutert.

Das Wägeprinzip der eingesetzten Waagen beruht auf dem Dehnungsmessstreifen-Prinzip. Die Ablesegenauigkeit der Waagen korrelieren mit dem max. Wägebereich. Es wurde sich für den Waagentyp *PCD 10K0.1* der Fa. Kern und Sohn GmbH entschieden. Diese Waage kann jeweils bis 10 kg belastet und dann gewogen werden. Des Weiteren besitzt die Waage eine sehr genaue Ablesbarkeit. Da der Verdampfer auf vier Waagen stehen wird, die maximal mit 10 kg jeweils belastet werden können, muss die Konstruktion erstens die Eismenge gleichmäßig auf alle vier Waagen verteilen. Und Zweitens muss das Eigengewicht des Verdampfers mit der Konstruktion gehalten werden.

**Tabelle 5.4:** Waagendaten

<b>Waage</b>	
Typ	PCD 10K0.1
Hersteller	KERN UND SOHN GMBH
Messbereich	0..10 kg
Ablesbarkeit	100 mg
max. Luftfeuchtigkeit	80 %
min. Umgebungstemperatur	5 °C
max. Umgebungstemperatur	35 °C
Kommunikationsart	RS-232
Hilfsenergie	220-240 [V]
Anzahl	5

### 5.2.2 Konstruktion

Nach Entwicklungen mehrerer Konzepte und Prototypen wurde sich für ein Wäagesystem mit vier eingespannten Stahlblätter als Federn benutzt. Die Federn sollen verstellbar sein, dass

## 5.3 Elektrischer Aufbau

## 5.4 Informationstechnischer Aufbau

### 5.4.1 Status Maschine

### 5.4.2 Modbus RTU

### 5.4.3 Grafical User Interface - GUI

Drei Hauptzonen sind in der Abbildung farblich dargestellt. Das ist zum einen in *grün* die Kompressor-Einheit. In der *orange* Zone befinden sich der Verflüssiger und der Abtau-Verdampfer. Die *blaue* Zone ist der Verdampfer, er befindet sich innerhalb der KK. Alle Komponenten außerhalb der blauen Zone sind außerhalb der KK installiert.

Im Kältekreislauf sind drei Wärmeübertrager installiert: In der *orangenen* Zone sind zwei Wärmeübertrager dargestellt:

### 5.4.4 Anlagenschutz

---

<sup>2</sup>**ASCII** steht für *American Standard Code for Information Interchange* und wurde im Jahre 1963 *American Standards Association* gebilligt. Es war bis 2007 die meist verbreiteste 7-bit-Zeichenkodierung im World-Wide-Web bis es von UTF-8 überholt wurde.



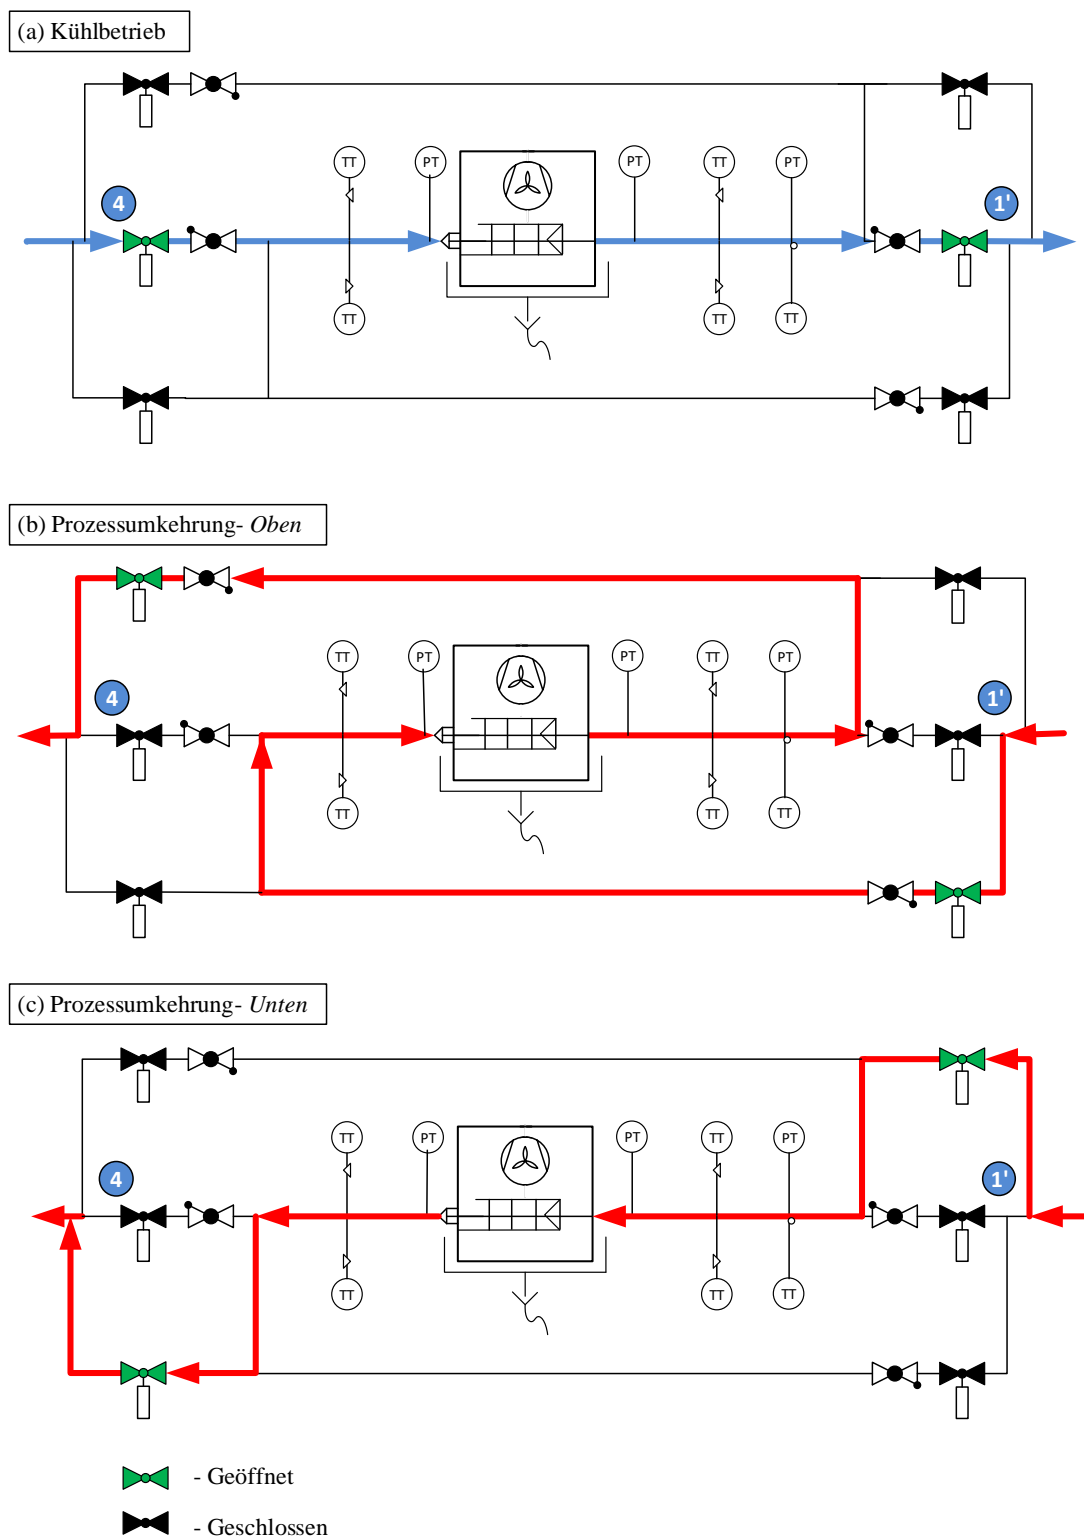


Abbildung 5.2: Mögliche Magnetventil-Schaltungen

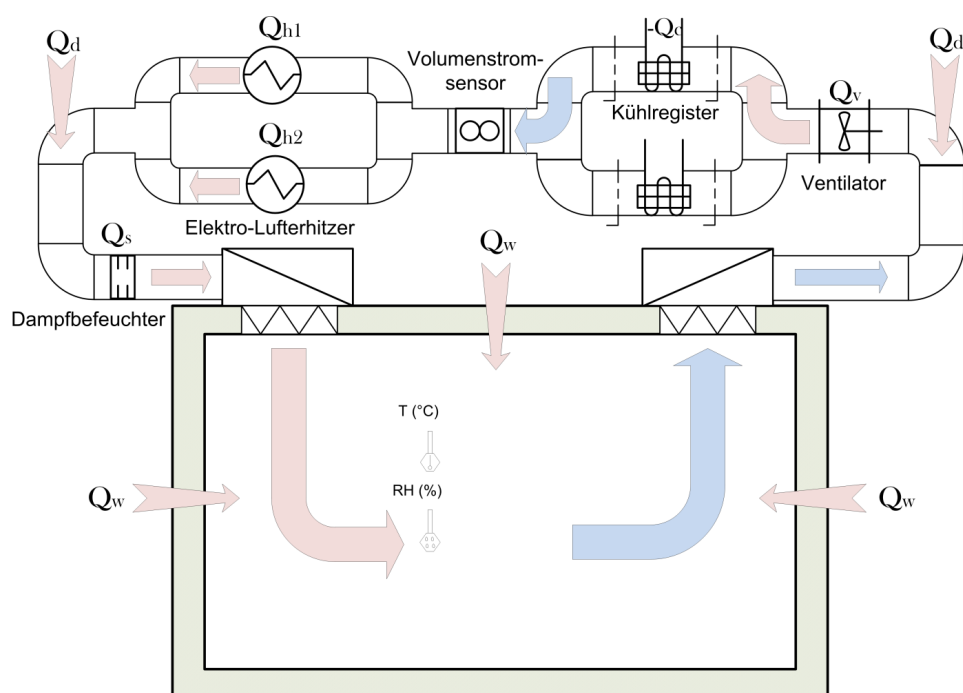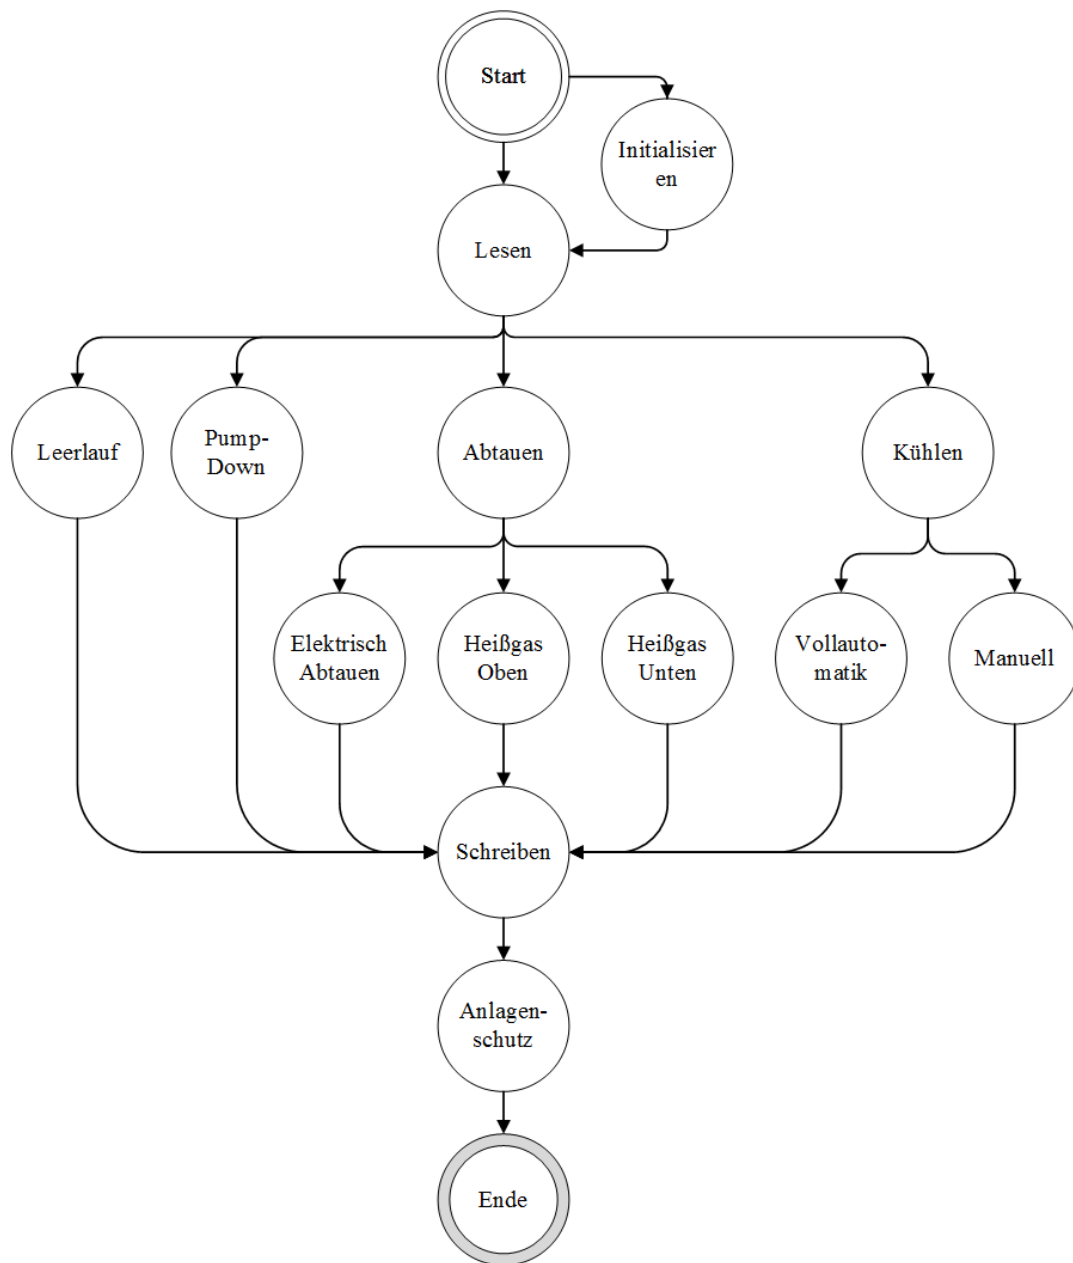

**Abbildung 5.3:** Wärmeströme in der Klimakammer [Chen et al., 2013]

**Abbildung 5.4:** Status-Maschine

## 6 Teil 1

### 6.1 Abschnitt 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure 23 W/m<sup>2</sup> dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.

$$\dot{Q} = \dot{p} \cdot c_p \cdot \Delta\vartheta \quad (6.1)$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi (Tabelle 6.1). Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam

liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi (Tabelle 6.1). Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent

luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi (Tabelle 6.1). Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim



placera facer possim assum. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi (Tabelle 6.1). Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi (Tabelle 6.1). Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi (Tabelle

6.1). Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi (Tabelle 6.1). Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla

facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ul-

lamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.

**Tabelle 6.1:** Das ist eine Testtabelle

Überschrift links	Überschrift rechts
links oben	rechts oben
links unten	rechts unten

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum (siehe dazu ?). Eine Abbildung des Logos meiner Lieblingsuniversität findet sich in Abbildung 6.1



**Abbildung 6.1:** RWTH-Aachen-Logo

## Literaturverzeichnis

- [OPA 2014] OPAL-RT TECHNOLOGIES (Hrsg.): *What is Hardware-in-the-Loop Simulation?* <http://www.opal-rt.com/about-hardware-loop-simulation>. Version: 2014
- [Baehr 2013] BAEHR, Hans D.: *Thermodynamik - Grundlagen und technische Anwendungen*. Berlin Heidelberg New York : Springer-Verlag, 2013. – ISBN 978–3–662–10518–4
- [Breidenbach 2014] BREIDENBACH, Karl: *Der Kälteanlagenbauer. 2 Bände - Band 1: Grundkenntnisse - Band 2: Grundlagen der Kälteanwendung*. Berlin, Offenbach : Vde Verlag GmbH, 2014. – ISBN 978–3–800–73267–8
- [Chen et al. 2013] CHEN ET AL.: *The HiL Project*. 2013
- [Danfoss GmbH 2006] DANFOSS GMBH: *Kältetechnik-Einführung in die Grundlagen*. Version: Juni 2006. <http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/EC23F2C0-8831-4187-843F-580012B3E0BE/0/PF000F103.pdf>
- [Ehrbar 2002] EHRBAR, M.: *Verbesserung des Abtauens bei luftbeaufschlagten Verdampfer / Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs Labor für Thermodynamik und Kältetechnik*. Version: November 2002. <http://www.bfe.admin.ch/php/modules/enet/streamfile.php?file=000000007564.pdf>. 2002. – Forschungsbericht
- [EnergieAgentur.NRW 2010] ENERGIEAGENTUR.NRW: *Kälteerzeugung Potenziale zur Energieeinsparung*. (2010). [http://www.energieagentur.nrw/content/anlagen/qb\\_kaelteerzeugung\\_final.pdf](http://www.energieagentur.nrw/content/anlagen/qb_kaelteerzeugung_final.pdf)
- [Freitag 2015] FREITAG, H.: *Experimentelle Kältetechnik am EBC: Der Abtau-Prüfstand*, 2015
- [Grote u. Feldhusen 2014] GROTE, Karl-Heinrich ; FELDHUSEN, Jörg: *Dubbel - Taschenbuch für den Maschinenbau*. 24. Aufl. Berlin Heidelberg New York, 2014. – M7–M15 S. ISBN 978–3–642–38891–0
- [H.-J. Yin et al. 2012] H.-J. YIN ET AL.: *Experimental research on a novel cold storage defrost method based on air bypass circulation and electric heater*. In: *Energy* 37 (2012), Januar, S. 623–631
- [Hayashi 1977] HAYASHI, K. ; Yuhara H. Y. ; Aoki A. Y. ; Aoki: *Study of Frost Formation Based on a Theoretical Model of the Frost Layer*. (1977)
- [Helmlinger 2015] HELMLINGER, Michael: *Untersuchung von Energieeffizienz steigernden Maßnahmen bei der Abtauung von Luftkühlern mithilfe eines selbstentwickelten Messsystems*, Institute for

Energy Efficient Buildings and Indoor Climate, RWTH Aachen University, Diplomarbeit, November 2015

- [Hilfiker 2004] HILFIKER, Rasid Sahinagic; Martin Imholz; Louis Berlinger; Heinrich Huber; K.: *LOREF: Luftkühler-Optimierung mit Reduktion von Eis- und Frostbildung: Untersuchung der Frostbildung für Lamellenluftkühler von Wärmepumpen*. <http://www.bfe.admin.ch/php/modules/enet/streamfile.php?file=000000008172.pdf&name=240120.pdf>. Version: 2004
- [Huang u. a. 2009] HUANG, Dong ; LI, Quanxu ; YUAN, Xiuling: Comparison between hot-gas bypass defrosting and reverse-cycle defrosting methods on an air-to-water heat pump. In: *Applied Energy* 86 (2009), Nr. 9, 1697 - 1703. <http://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2008.11.023>. – DOI <http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2008.11.023>. – ISSN 0306-2619
- [Institute of Refrigeration 2000] INSTITUTE OF REFRIGERATION: DEFROSTING. In: *SES Technical Bulletin No 3* (2000), Oktober. [http://www.ior.org.uk/ior\\_/images/pdf/se/Bulletin%203%20-%20Defrost.pdf](http://www.ior.org.uk/ior_/images/pdf/se/Bulletin%203%20-%20Defrost.pdf)
- [K. Kosowski 2009] K. KOSOWSKI, L. K. W. Tegethoff T. W. Tegethoff: CO<sub>2</sub>- Wärmepumpe für Passivhäuser / Institut für Thermodynamik, TU Braunschweig. 2009. – Forschungsbericht
- [M.Stöckner 2012] M.STÖCKNER: *Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft . Forschung aktuell 2012*. [https://www.klimaschutz.de/sites/default/files/page/downloads/hs\\_karlsruhe\\_forschung\\_aktuell\\_2012.pdf](https://www.klimaschutz.de/sites/default/files/page/downloads/hs_karlsruhe_forschung_aktuell_2012.pdf). Version: 2012
- [Nürnberg 2015] NÜRNBERG, Markus: *Entwicklung und Inbetriebnahme der Mess-, Regel und Datenverwaltungsfunktionen für einen Hardware-in-the-Loop Prüfstand*. 2015
- [Preuß 2011] PREUSS, G. ; VDMA (Hrsg.): *Energiebedarf für Kältetechnik in Deutschland: Eine Abschätzung des Energiebedarfs von Kältetechnik in Deutschland nach Einsatzgebieten*. 2011
- [Schydlo 2010] SCHYDLO, A.: *Reifbildung und -wachstum auf gekühlten Rohroberflächen*, Technischen Universität Darmstadt, Diss., März 2010. [http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/2191/1/080610\\_Schydlo\\_PhD.pdf](http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/2191/1/080610_Schydlo_PhD.pdf)
- [Siemens Schweiz AG 2007] SIEMENS SCHWEIZ AG: *Kältetechnik*. Version: Januar 2007. <https://www.downloads.siemens.com/download-center/Download.aspx?pos=download&fct=getasset&id1=8358>

# Anhang

## A Wichtiger Anhang 1

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren.

### A.1 Die Versalien

Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie zigital umgeschrieben worden und alles, was von ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei das Wort ündünd das Blindtextchen solle umkehren und wieder in sein eigenes, sicheres Land zurückkehren. Doch alles Gutzureden konnte es nicht überzeugen und so dauerte es nicht lange, bis ihm ein paar heimtückische Werbetexter auflauerten, es mit Longe und Parole betrunken machten und es dann in ihre Agentur schleppten, wo sie es für ihre Projekte wieder und wieder mißbrauchten.

Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, dann benutzen Sie es immernoch. Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum,

hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie zimal umgeschrieben worden und alles, was von ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei das Wort ünd"



## B Ähnlich wichtiger Anhang

Es gibt im Moment in diese Mannschaft, oh, einige Spieler vergessen ihnen Profi was sie sind. Ich lese nicht sehr viele Zeitungen, aber ich habe gehört viele Situationen. Erstens: wir haben nicht offensiv gespielt. Es gibt keine deutsche Mannschaft spielt offensiv und die Name offensiv wie Bayern. Letzte Spiel hatten wir in Platz drei Spitzen: Elber, Janca und dann Zickler. Wir müssen nicht vergessen Zickler. Zickler ist eine Spitzen mehr, Mehmet eh mehr Basler. Ist klar diese Wörter, ist möglich verstehen, was ich hab gesagt? Danke. Offensiv, offensiv ist wie machen wir in Platz. Zweitens: ich habe erklärt mit diese zwei Spieler: nach Dortmund brauchen vielleicht Halbzeit Pause. Ich habe auch andere Mannschaften gesehen in Europa nach diese Mittwoch. Ich habe gesehen auch zwei Tage die Training. Ein Trainer ist nicht ein Idiot! Ein Trainer sei sehen was passieren in Platz. In diese Spiel es waren zwei, drei diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer! Haben Sie gesehen Mittwoch, welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Hat gespielt Mehmet oder gespielt Basler oder hat gespielt Trapattoni? Diese Spieler beklagen mehr als sie spielen! Wissen Sie, warum die Italienmannschaften kaufen nicht diese Spieler? Weil wir haben gesehen viele Male solche Spiel! Haben

## **Eigenständigkeitserklärung**

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß übernommen sind, sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form noch nicht als Prüfungsarbeit eingereicht worden. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die vorliegende Arbeit in der Lehrstuhlbibliothek und Datenbank aufbewahrt und für den internen Gebrauch kopiert werden darf.

Aachen, den 13. Juni 2016

Name hier bitte einfügen