



**R134a** Ref: D.P. Wilson & R.S. Basu, ASHRAE Transactions 1988, Vol. 94 part 2.

DTU, Department of Energy Engineering  
s in [kJ/(kg K)], v in [m³/kg], T in [°C]  
M.J. Skovrup & H.J.H. Knudsen. 16-05-17

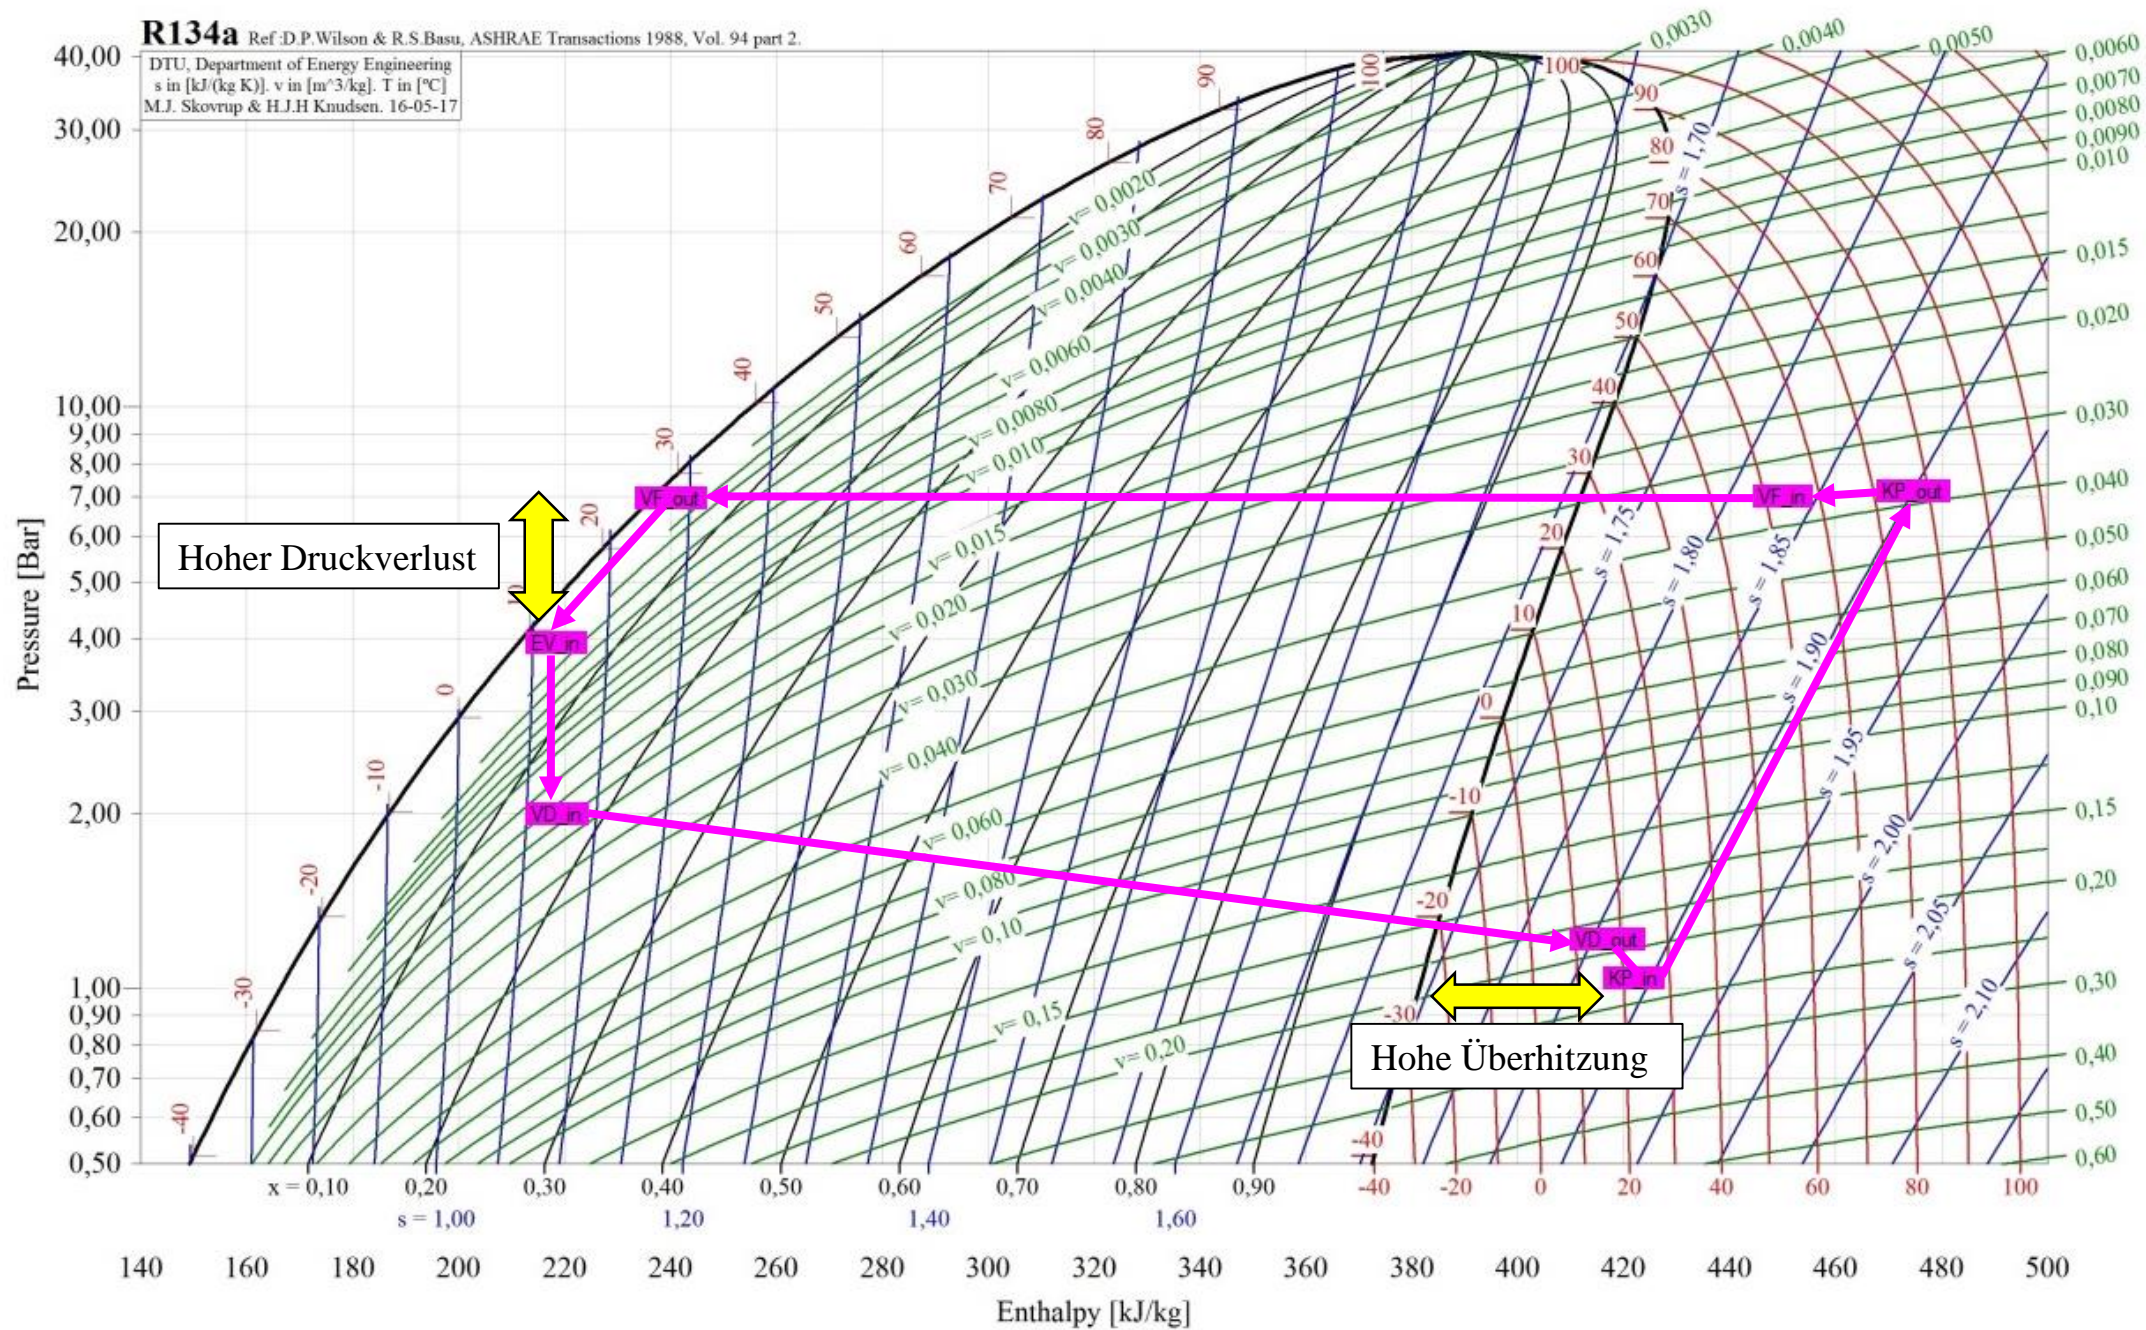


Heißgas\_Oben mit TT auf Stackeingang  
Vereisen


# Verdampfer

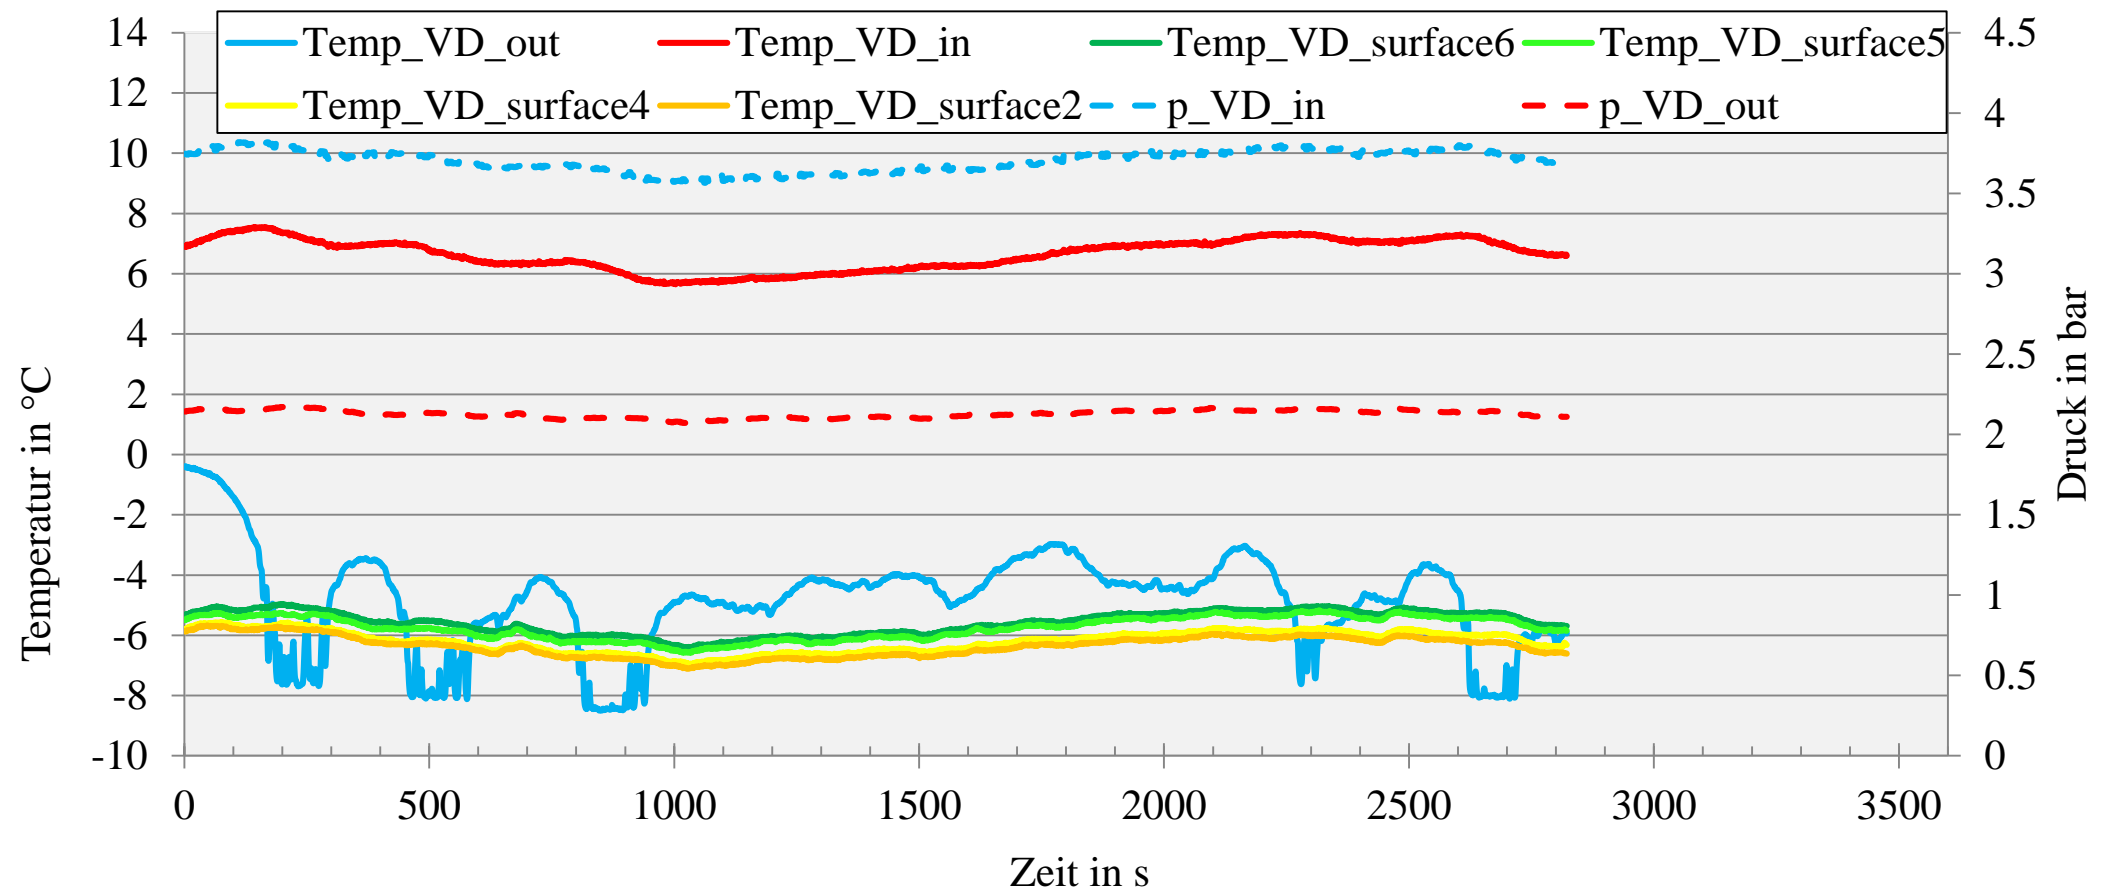


# Verdfüssiger

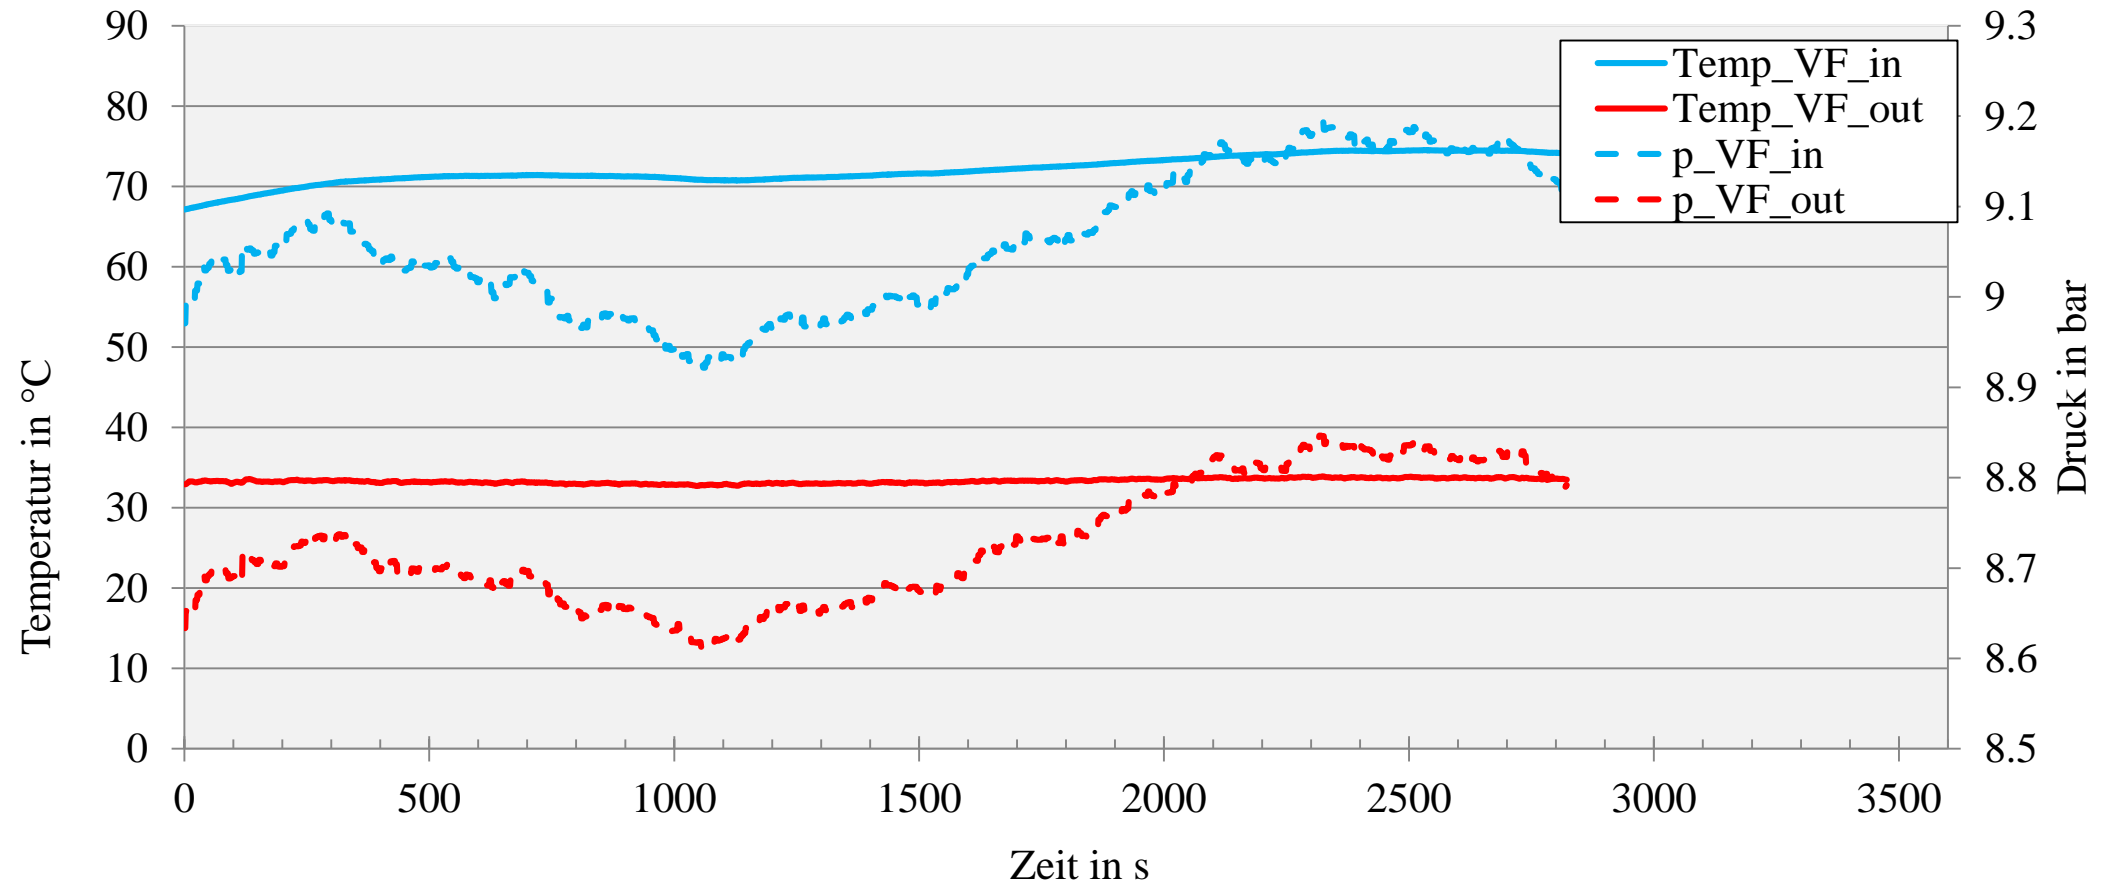

# Kompressor

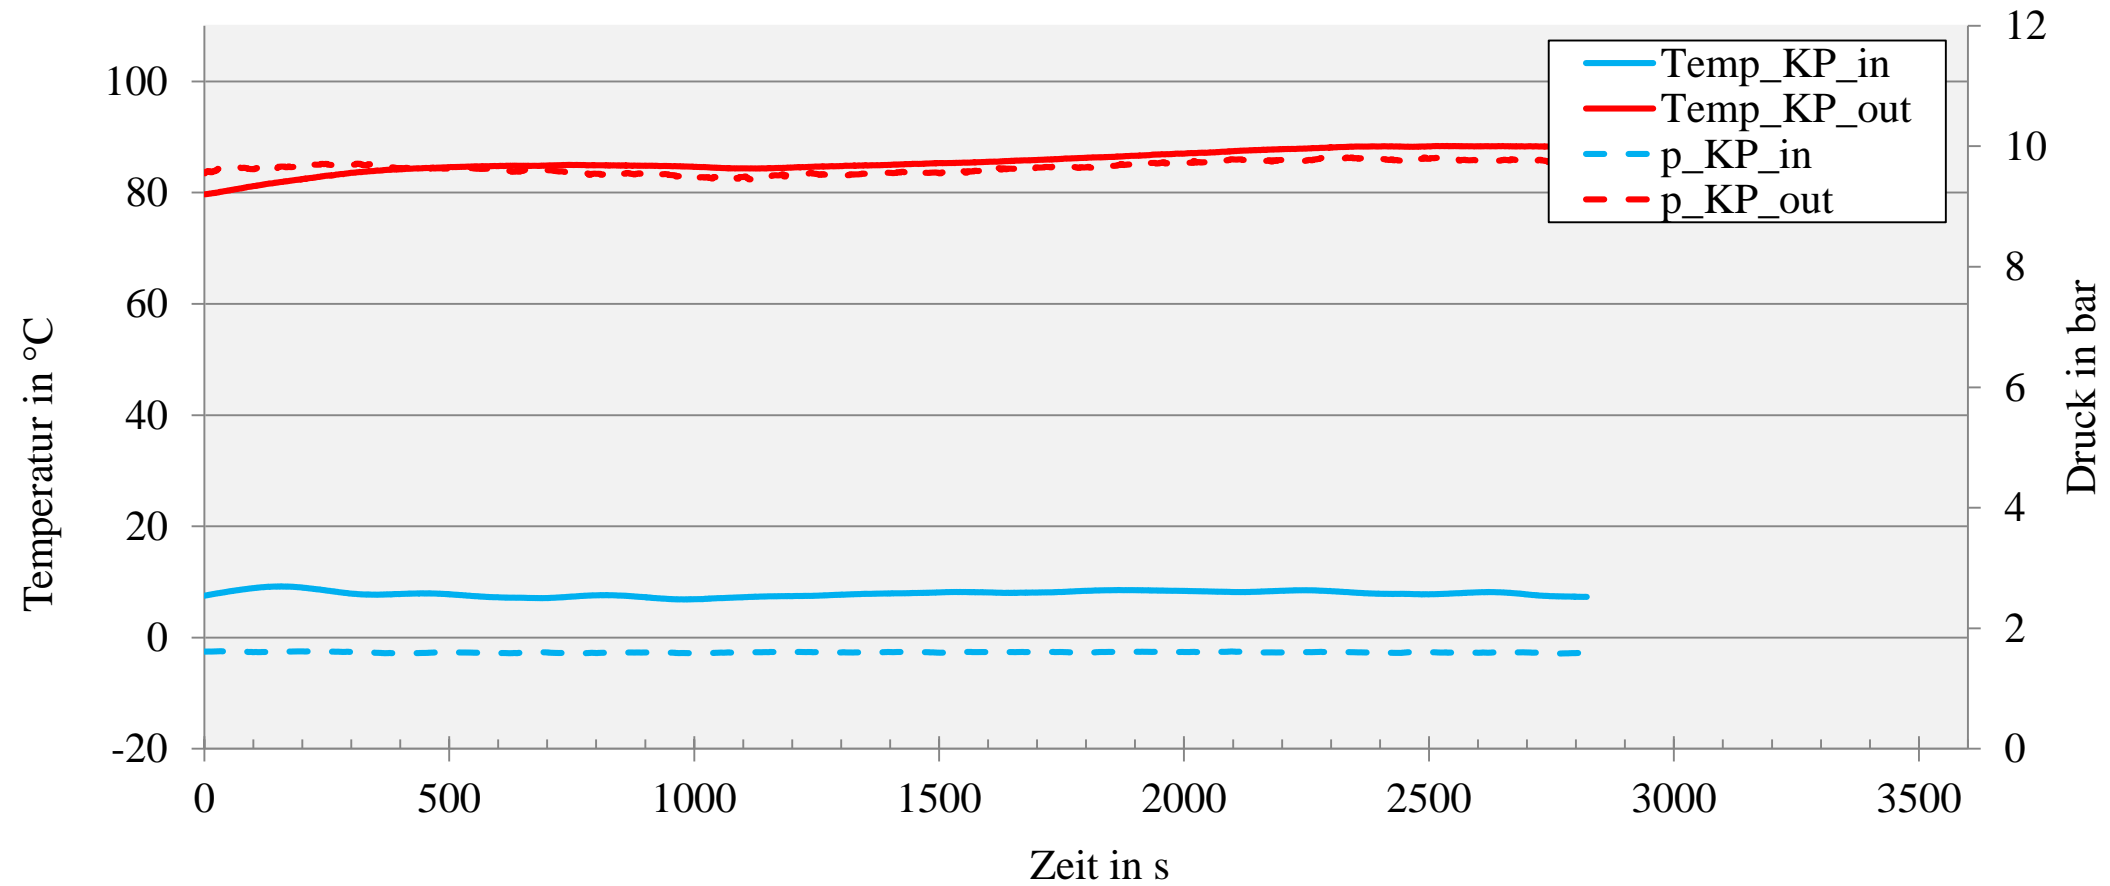


# Expansionsventil

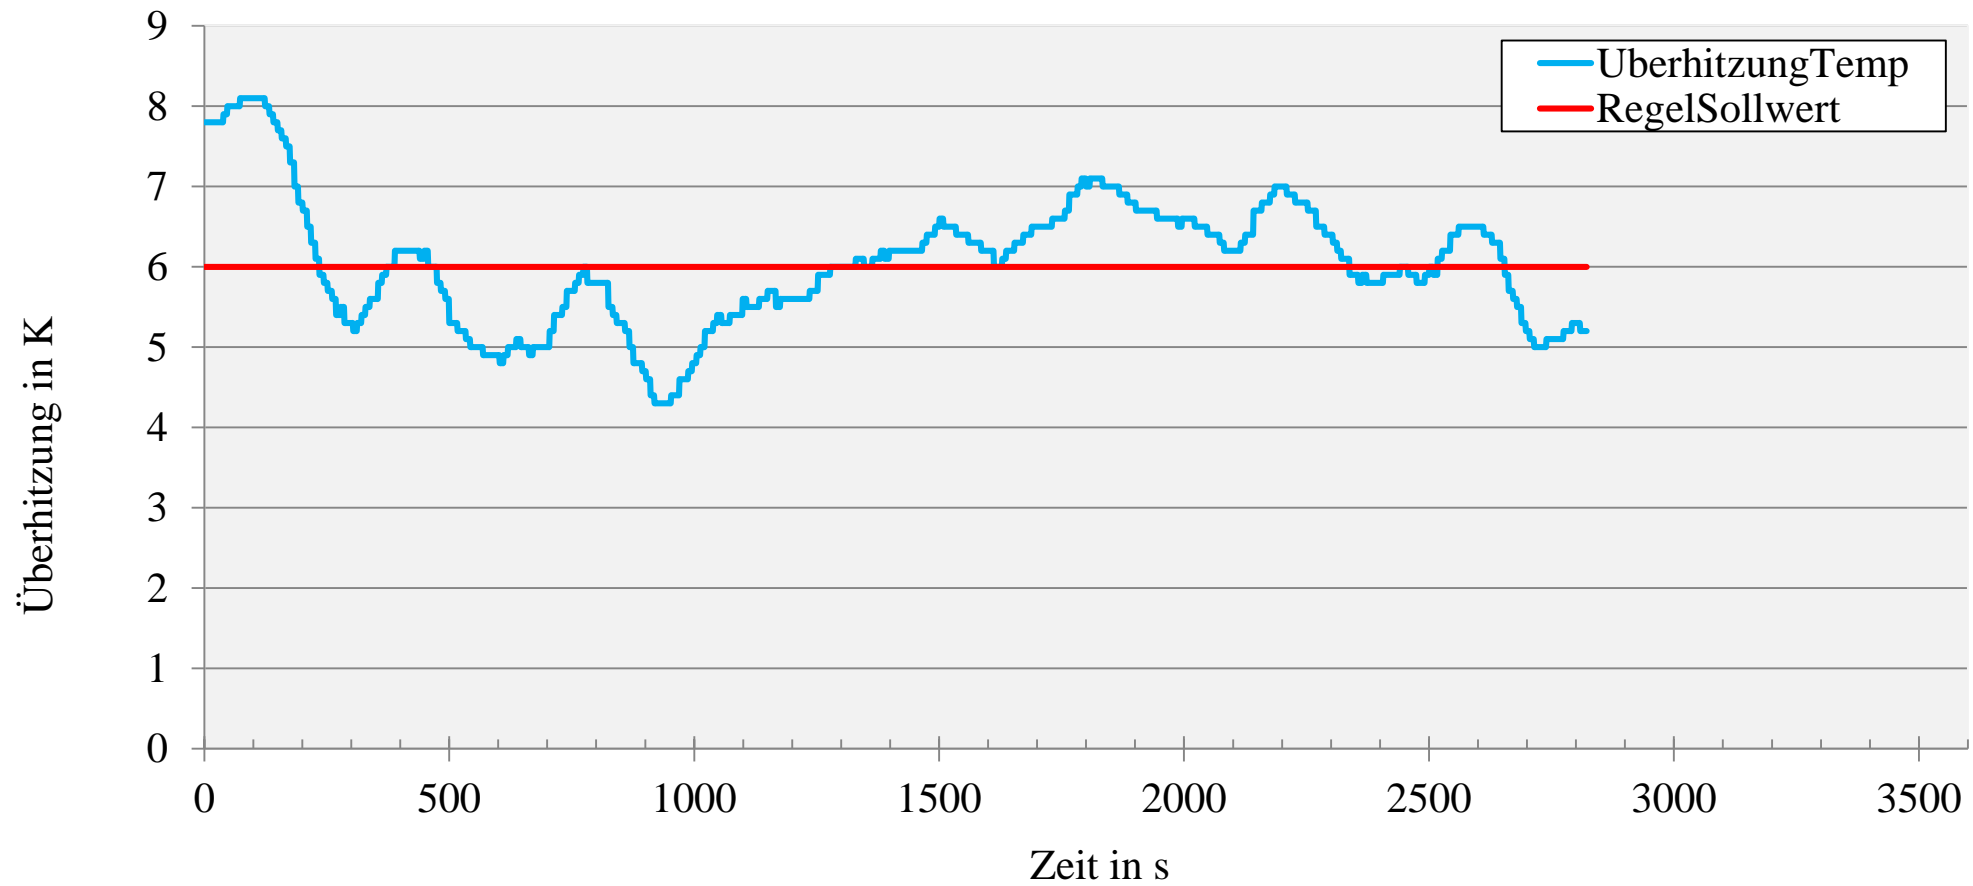



# Wärmeströme

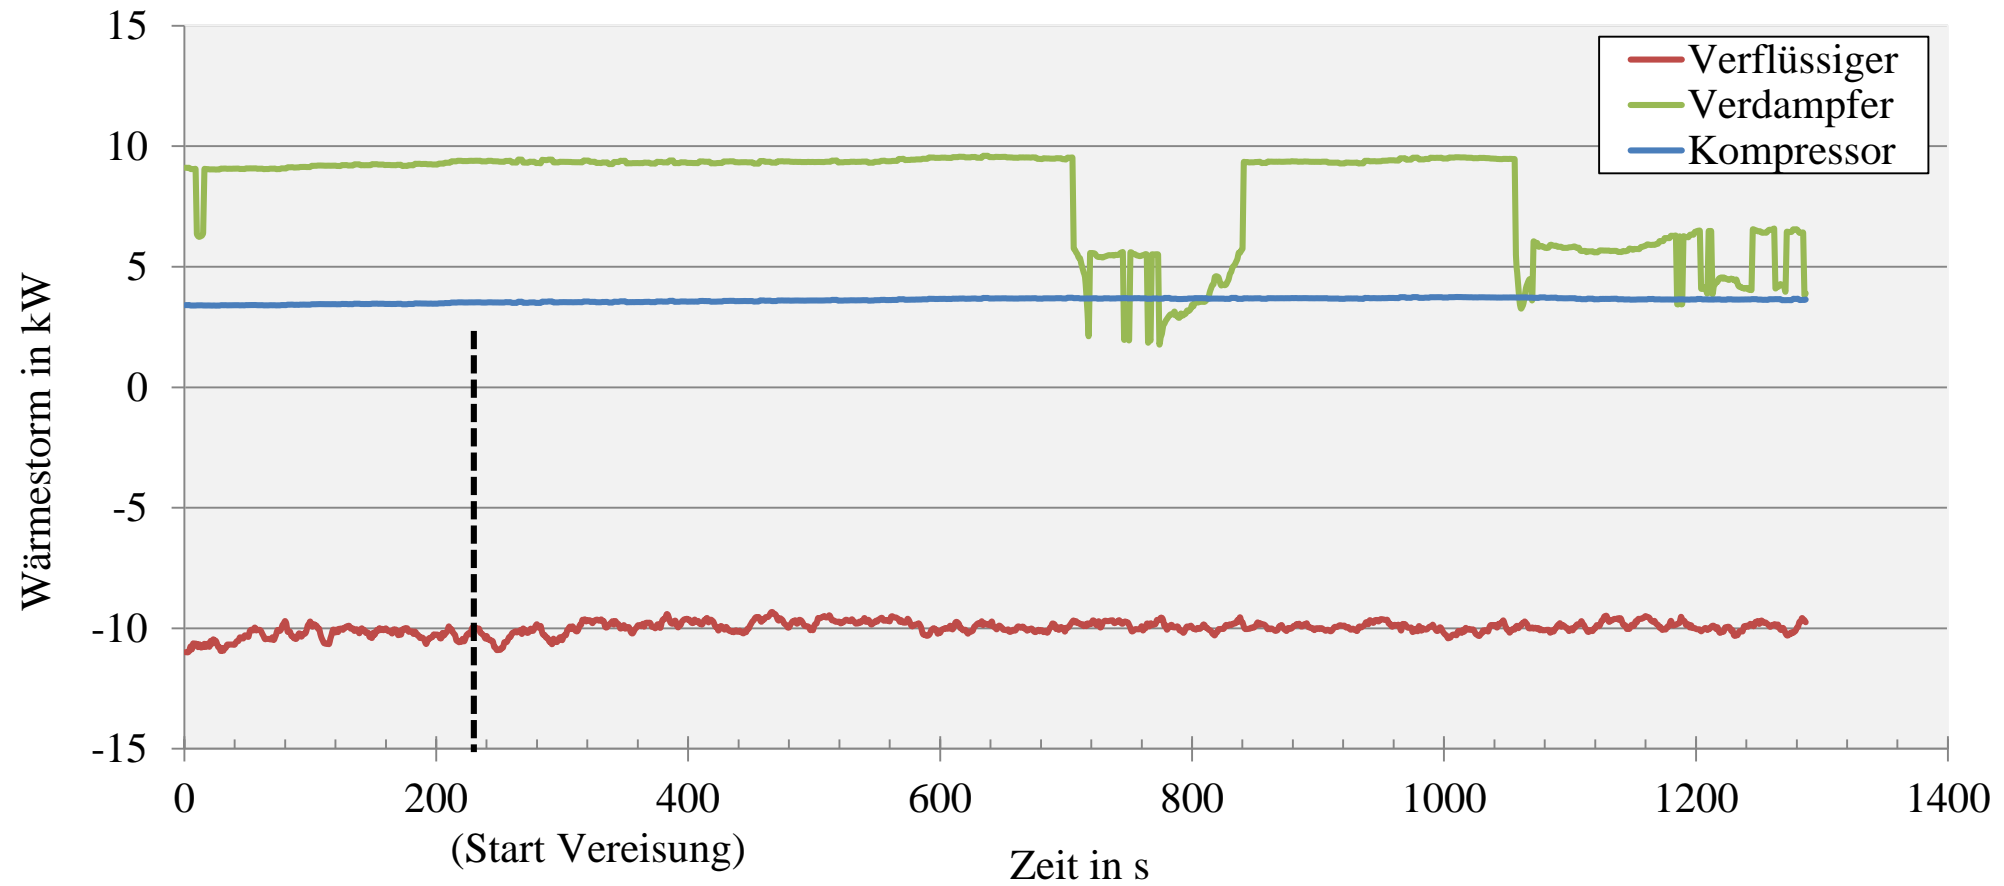





Heißgas\_Oben mit TT auf Stackeingang  
Abtauen




# Verfüssiger

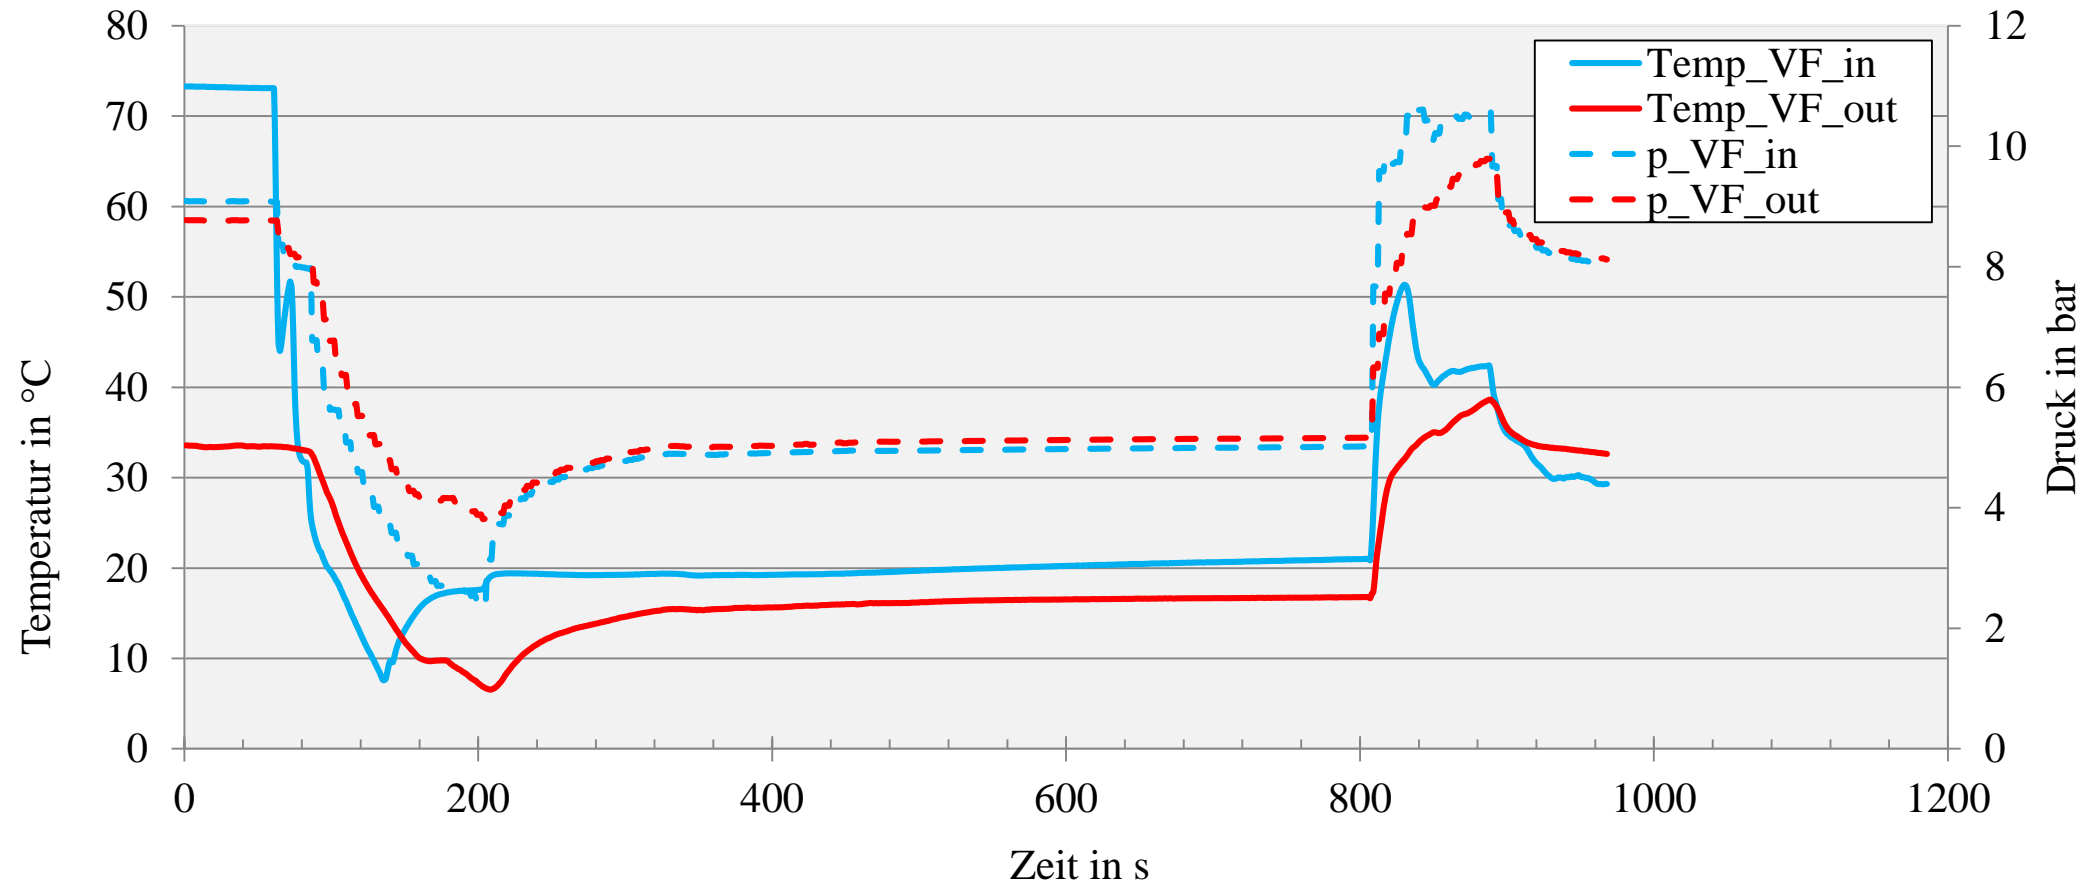

# Kompressor

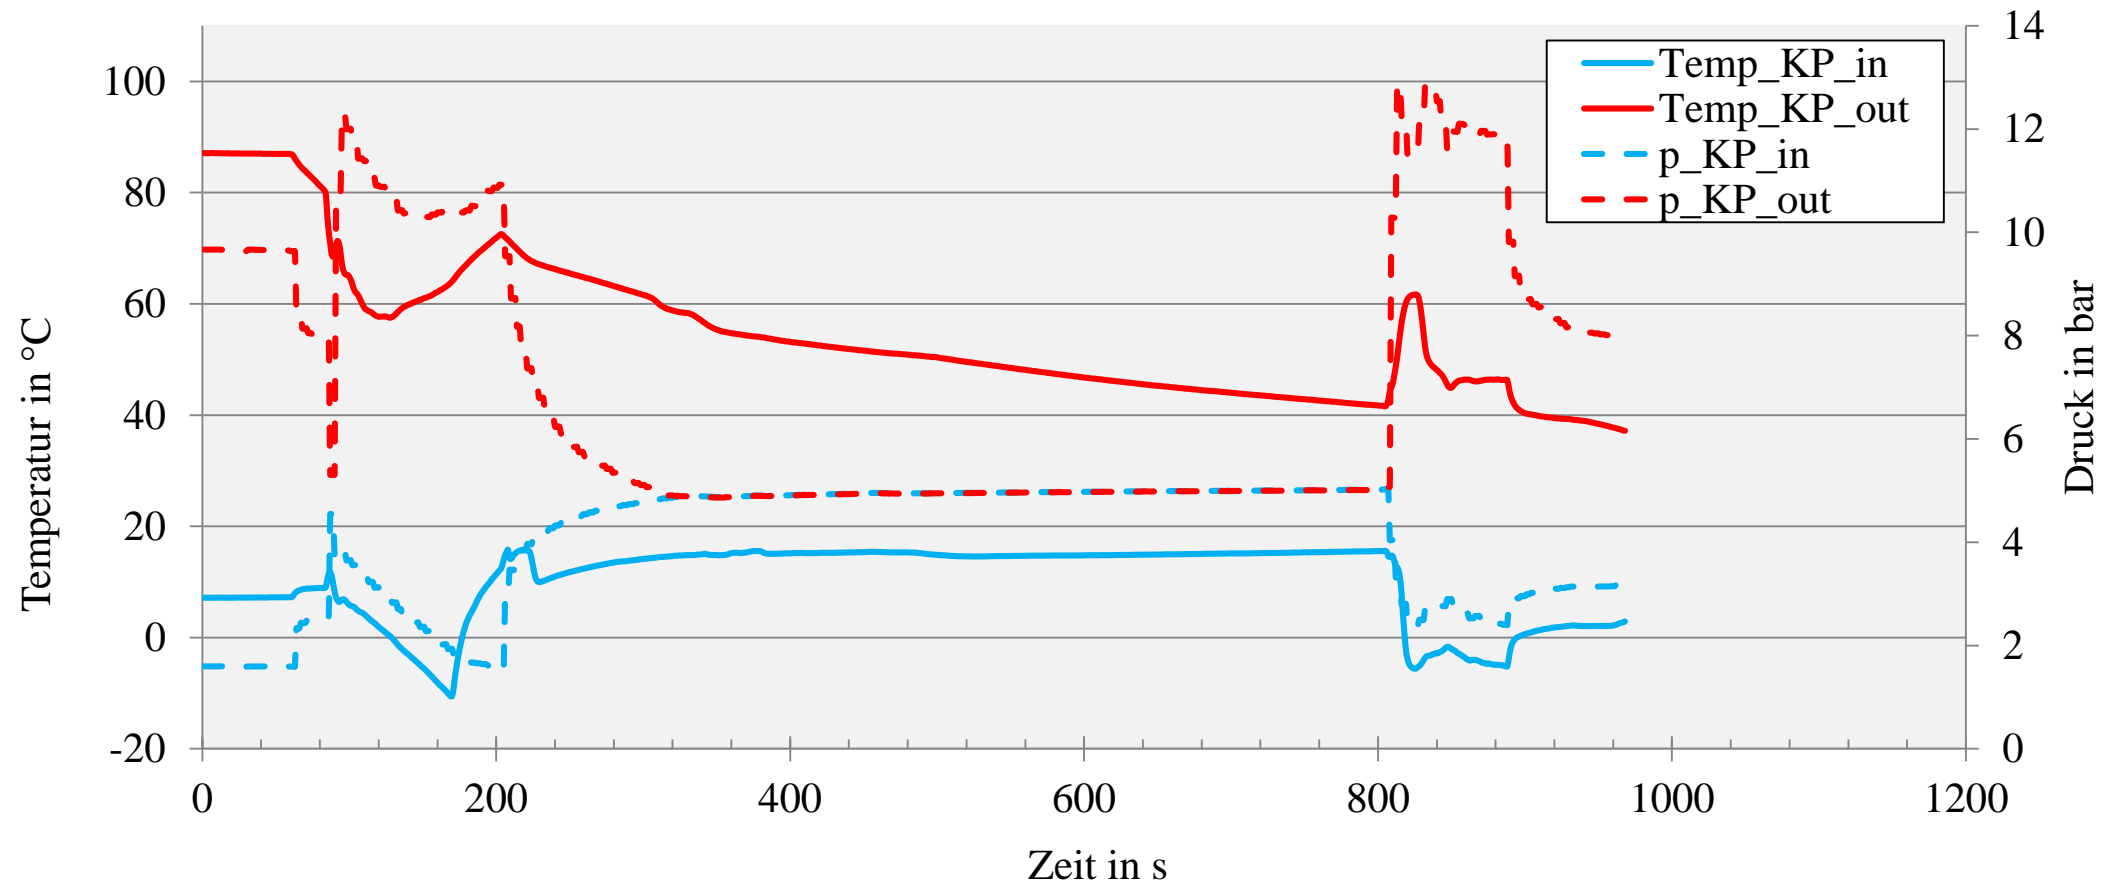


# Expansionsventil

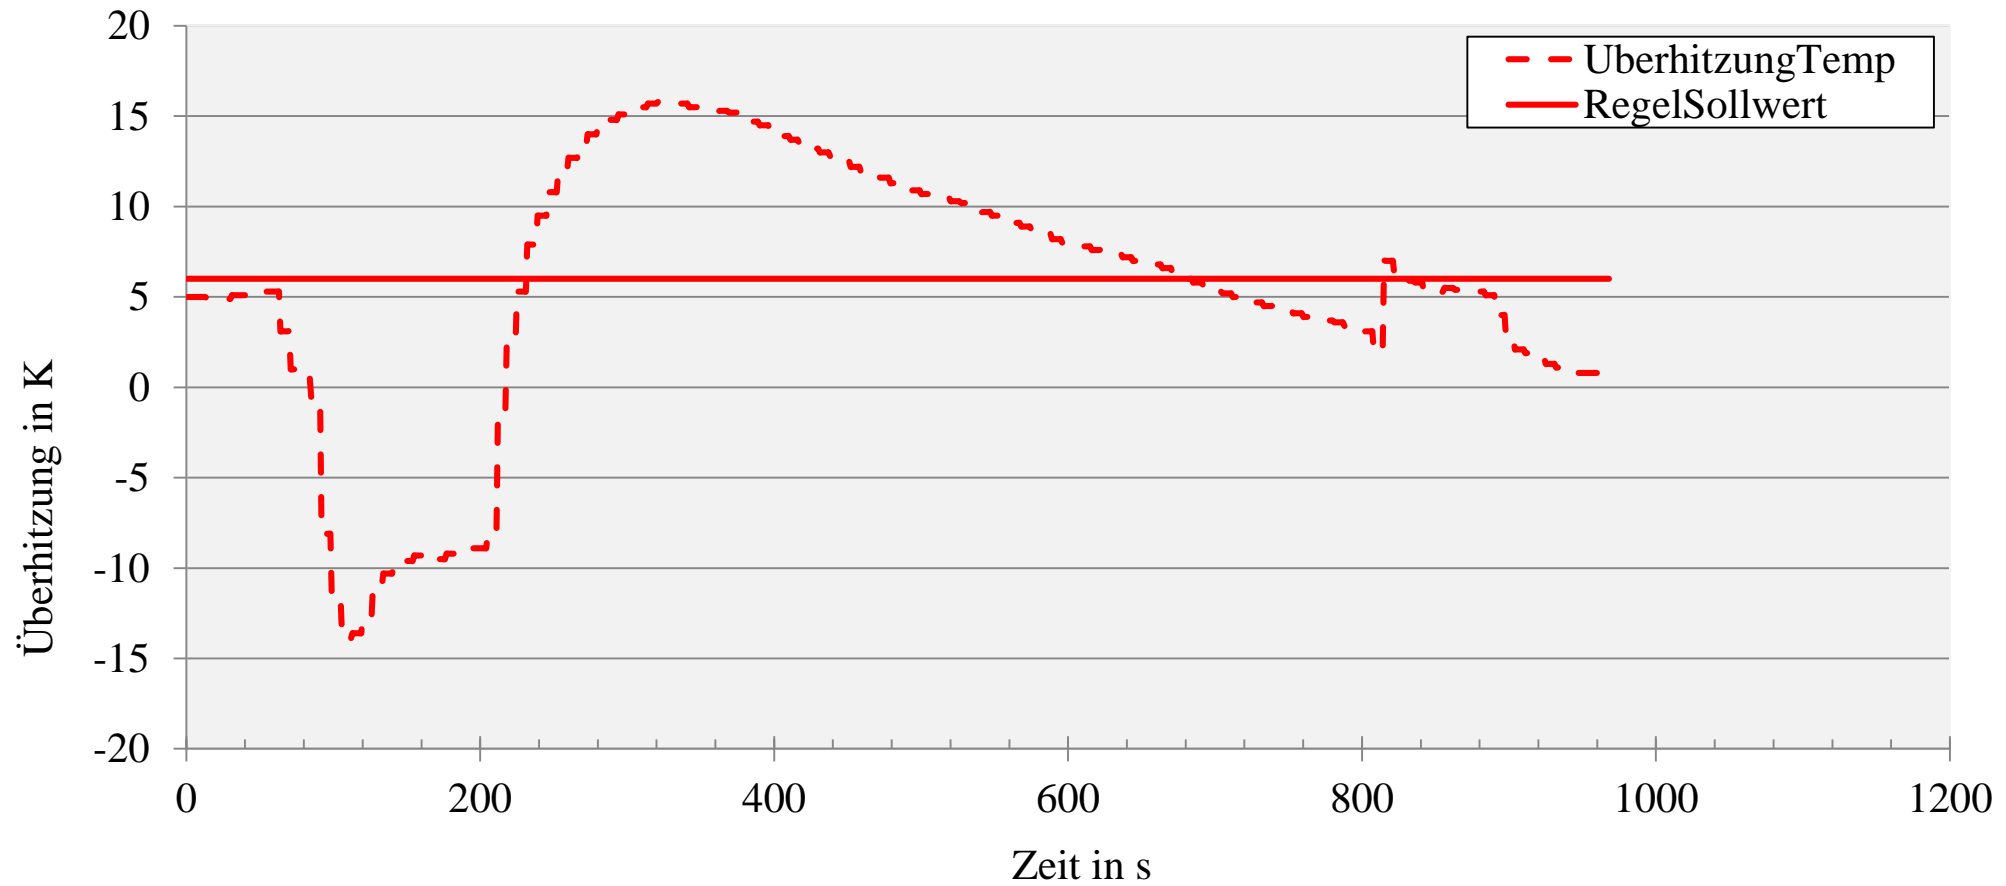


Heißgas\_oben Über einen Stack  
Vereisung

# Verdampfer

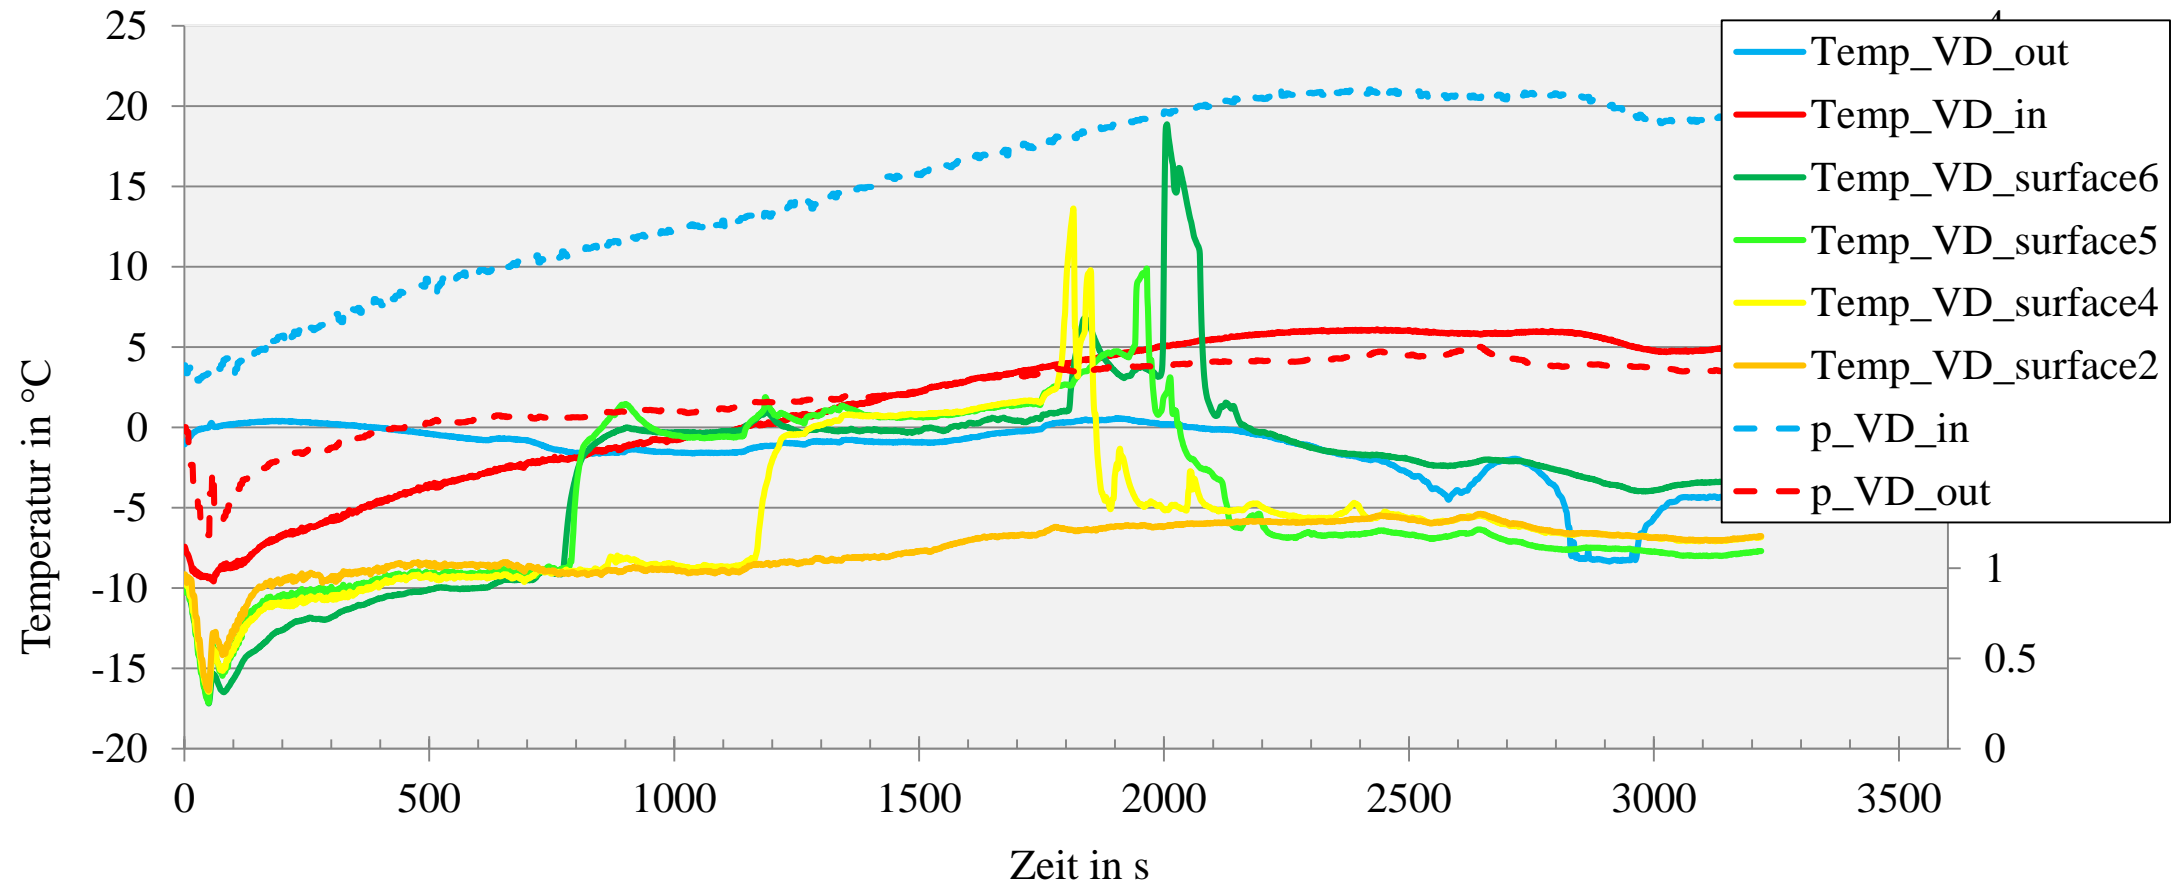





# Kompressor

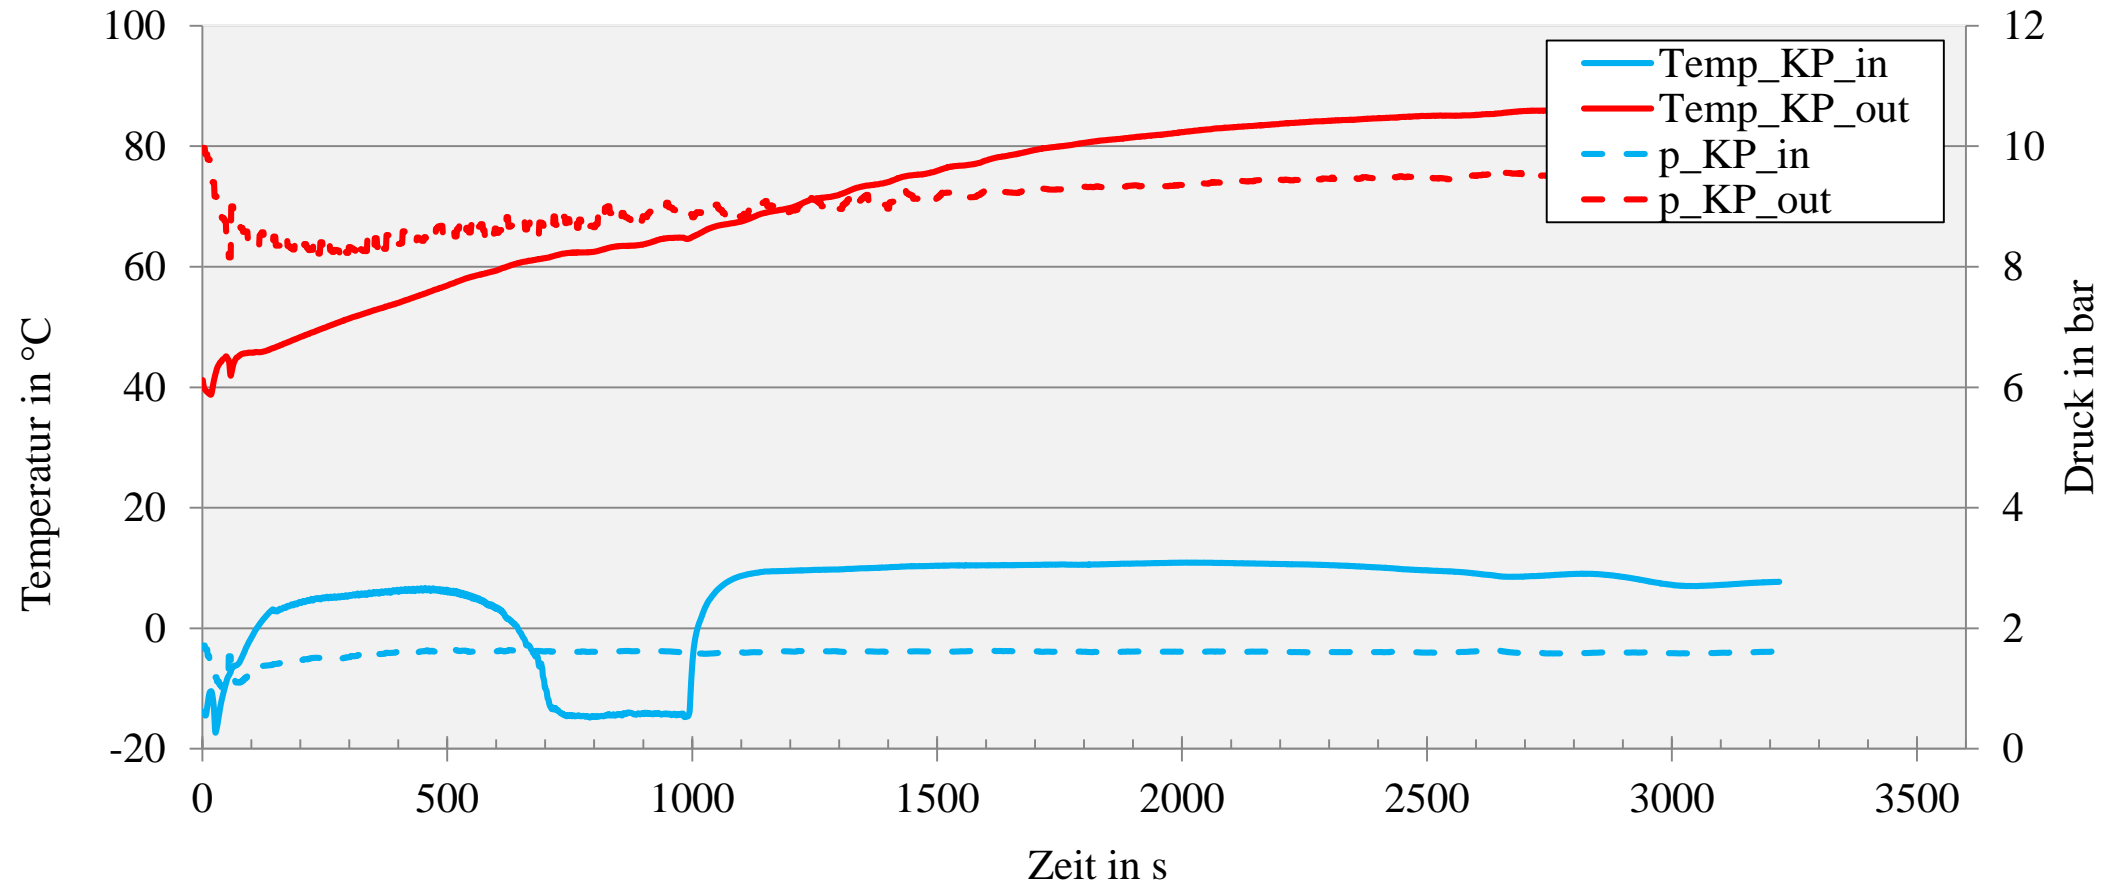


# Expansionsventil

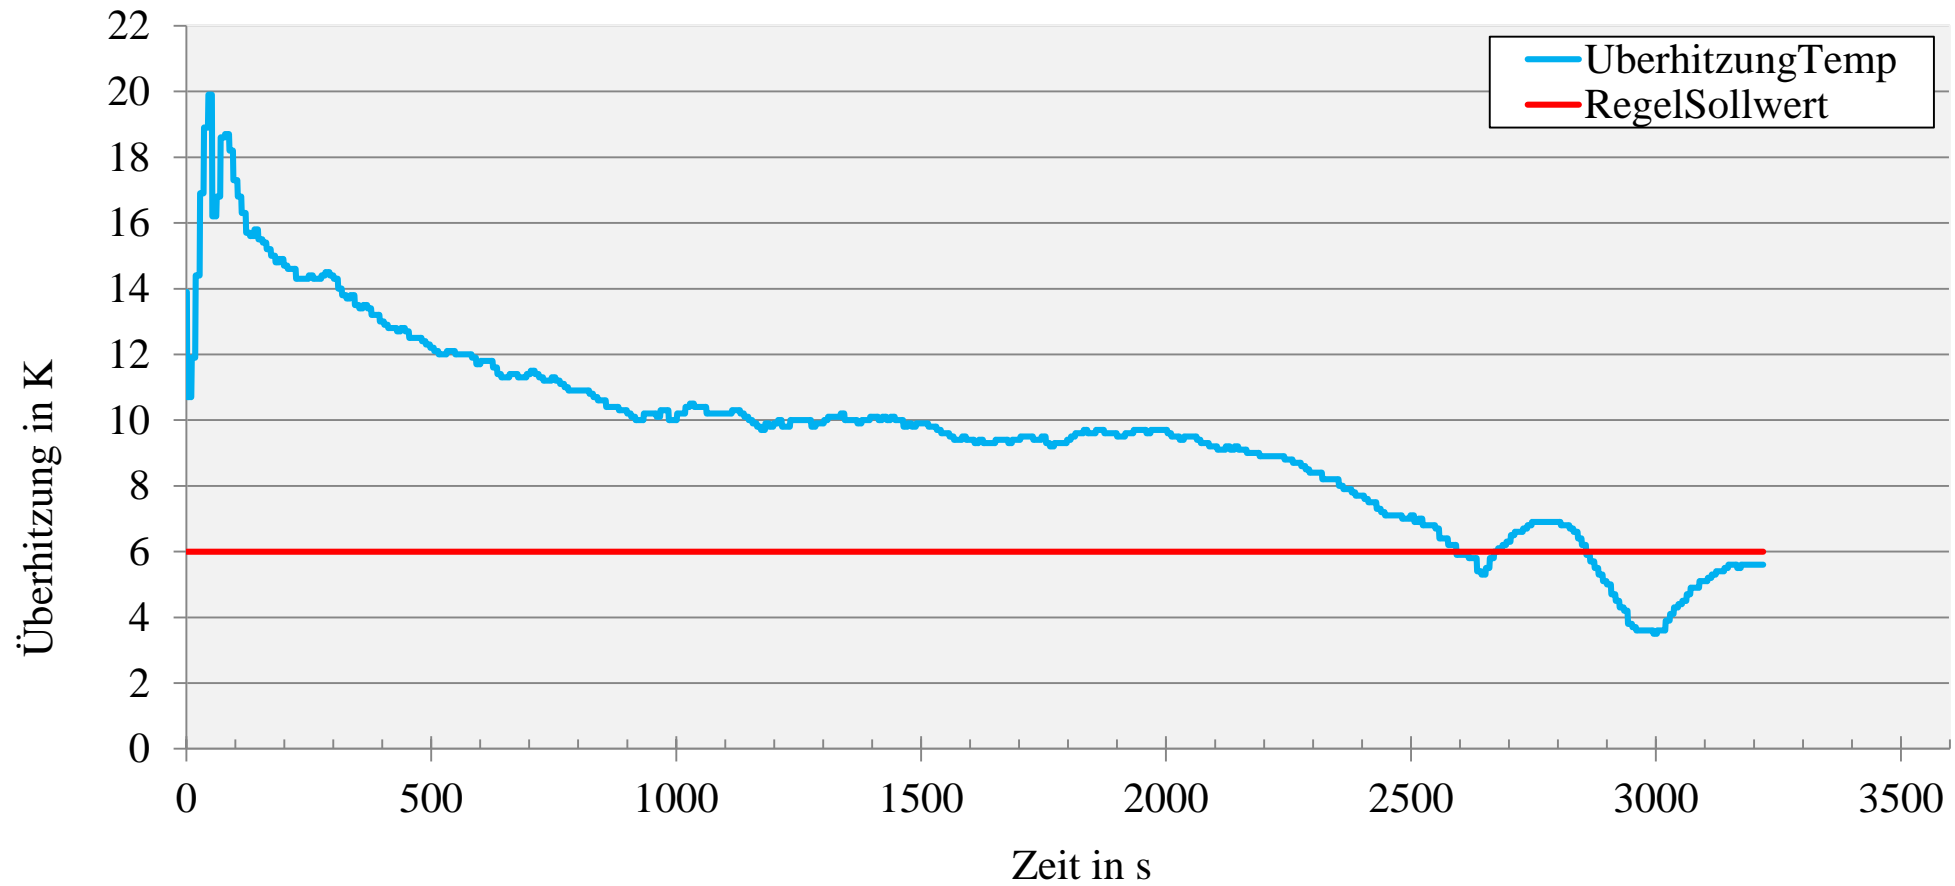


# Verflüssiger

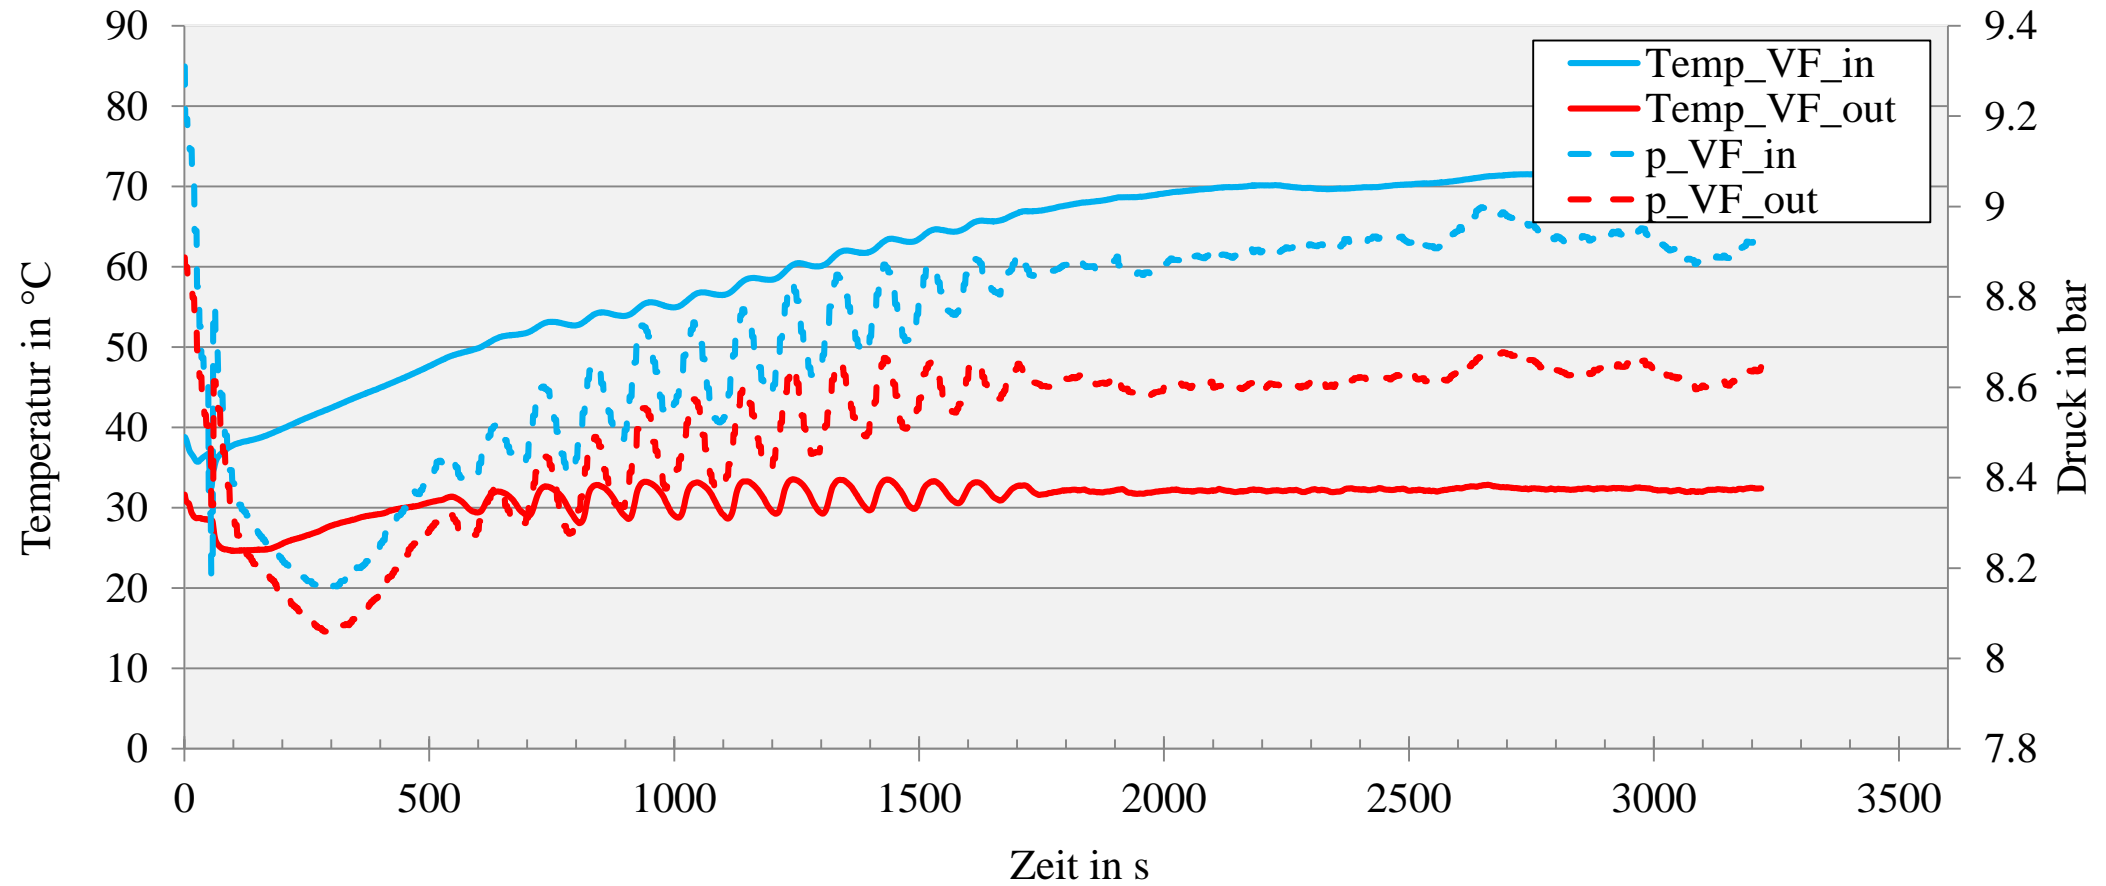


Heißgas\_oben Über einen Stack  
Abtauen

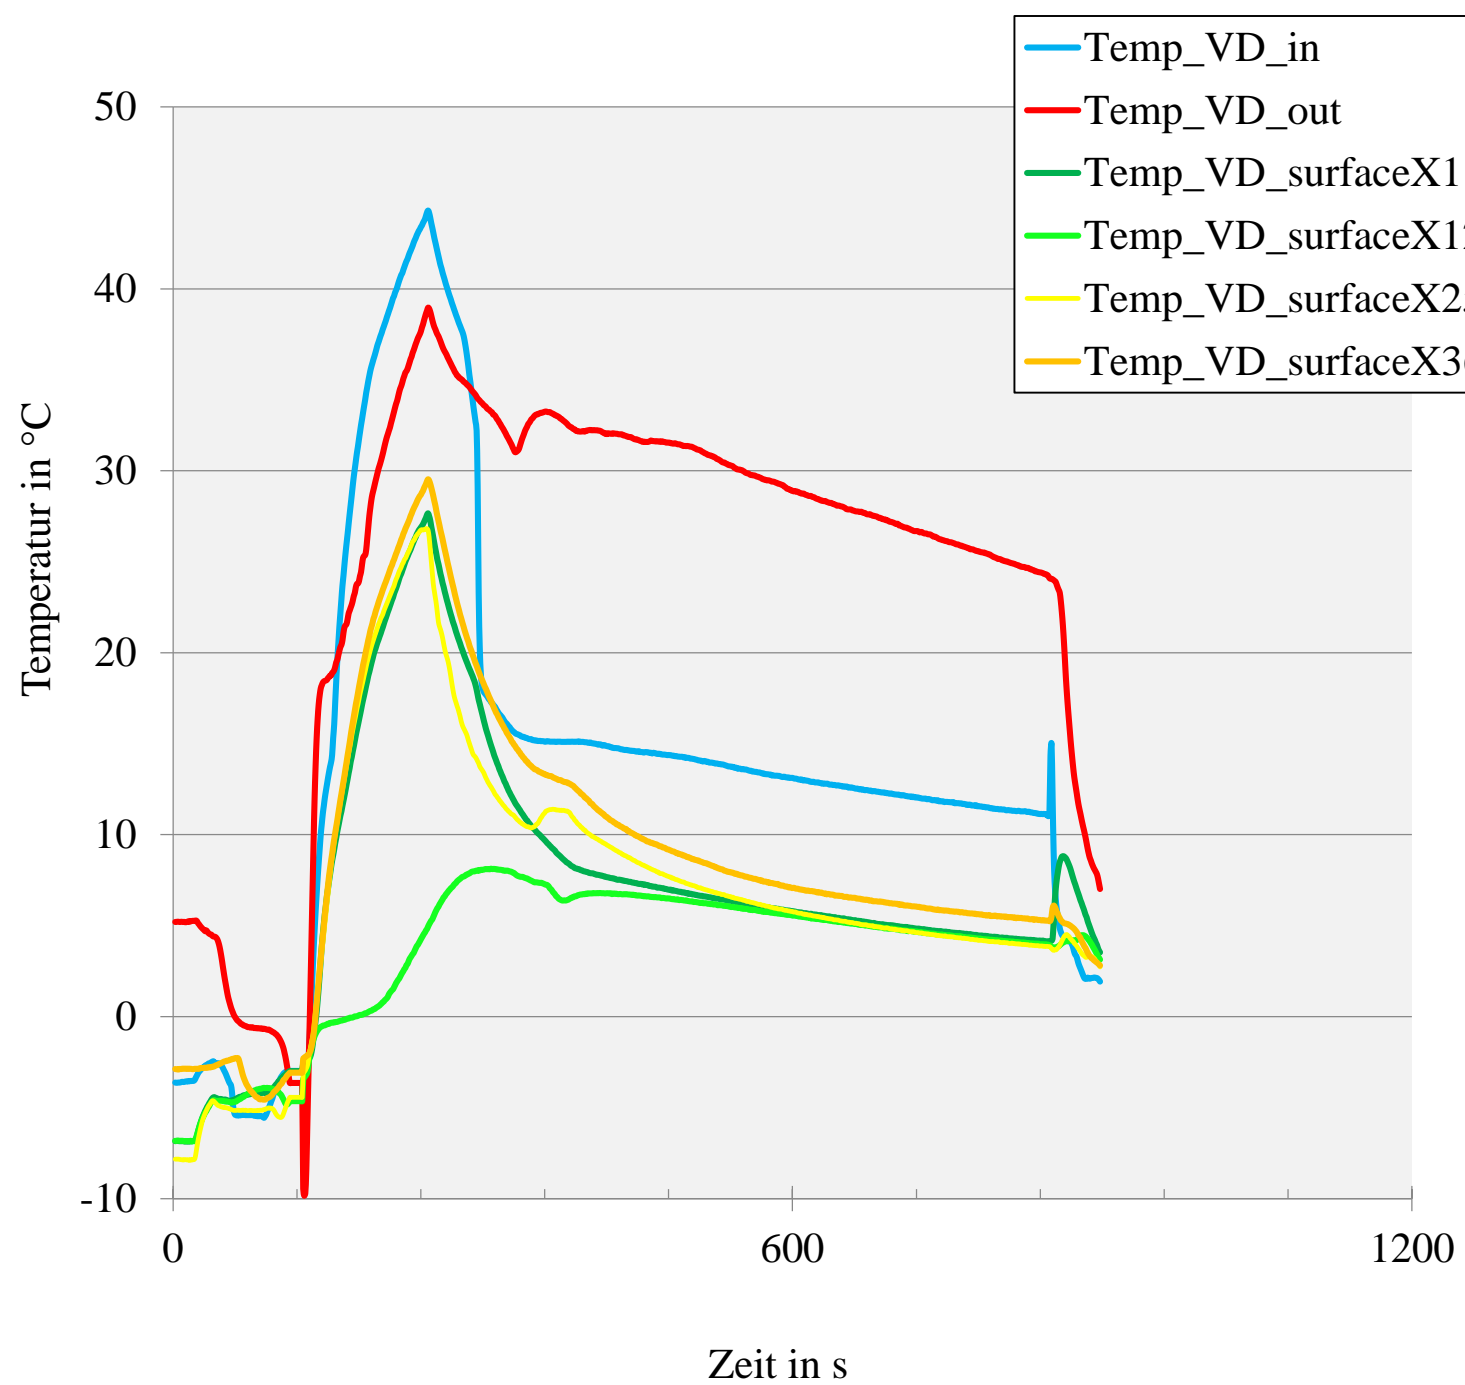


↓ g

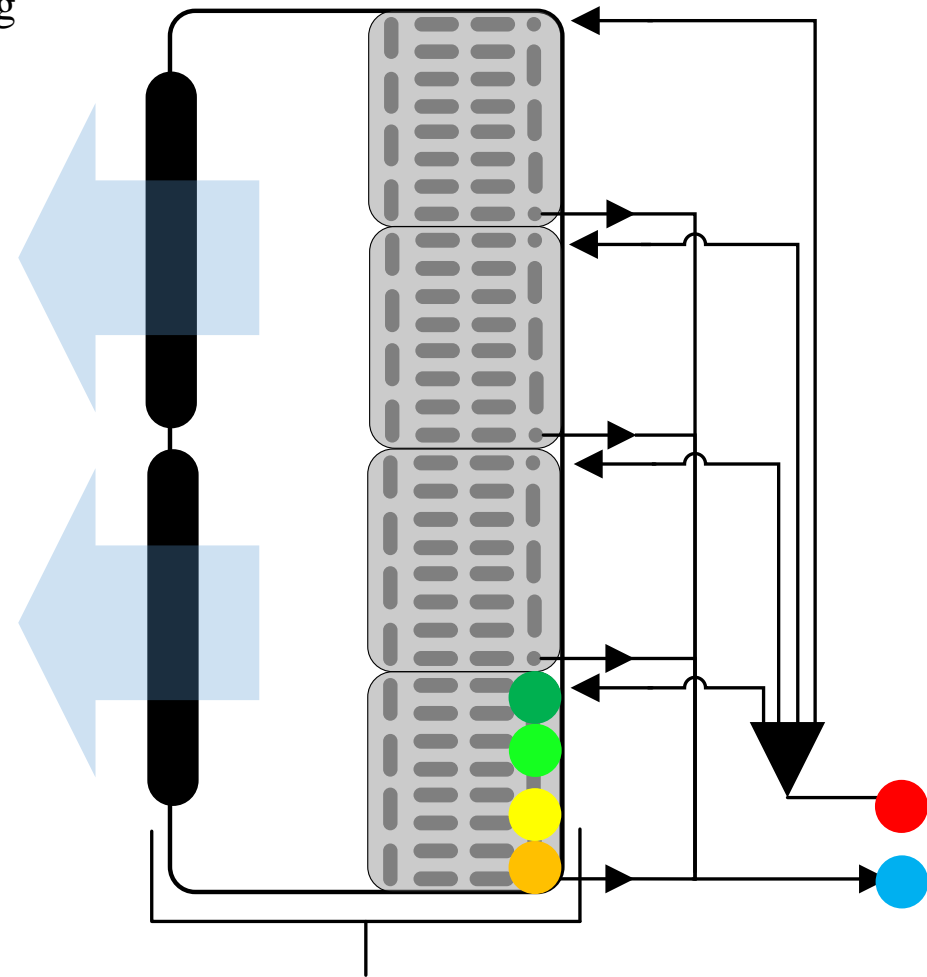

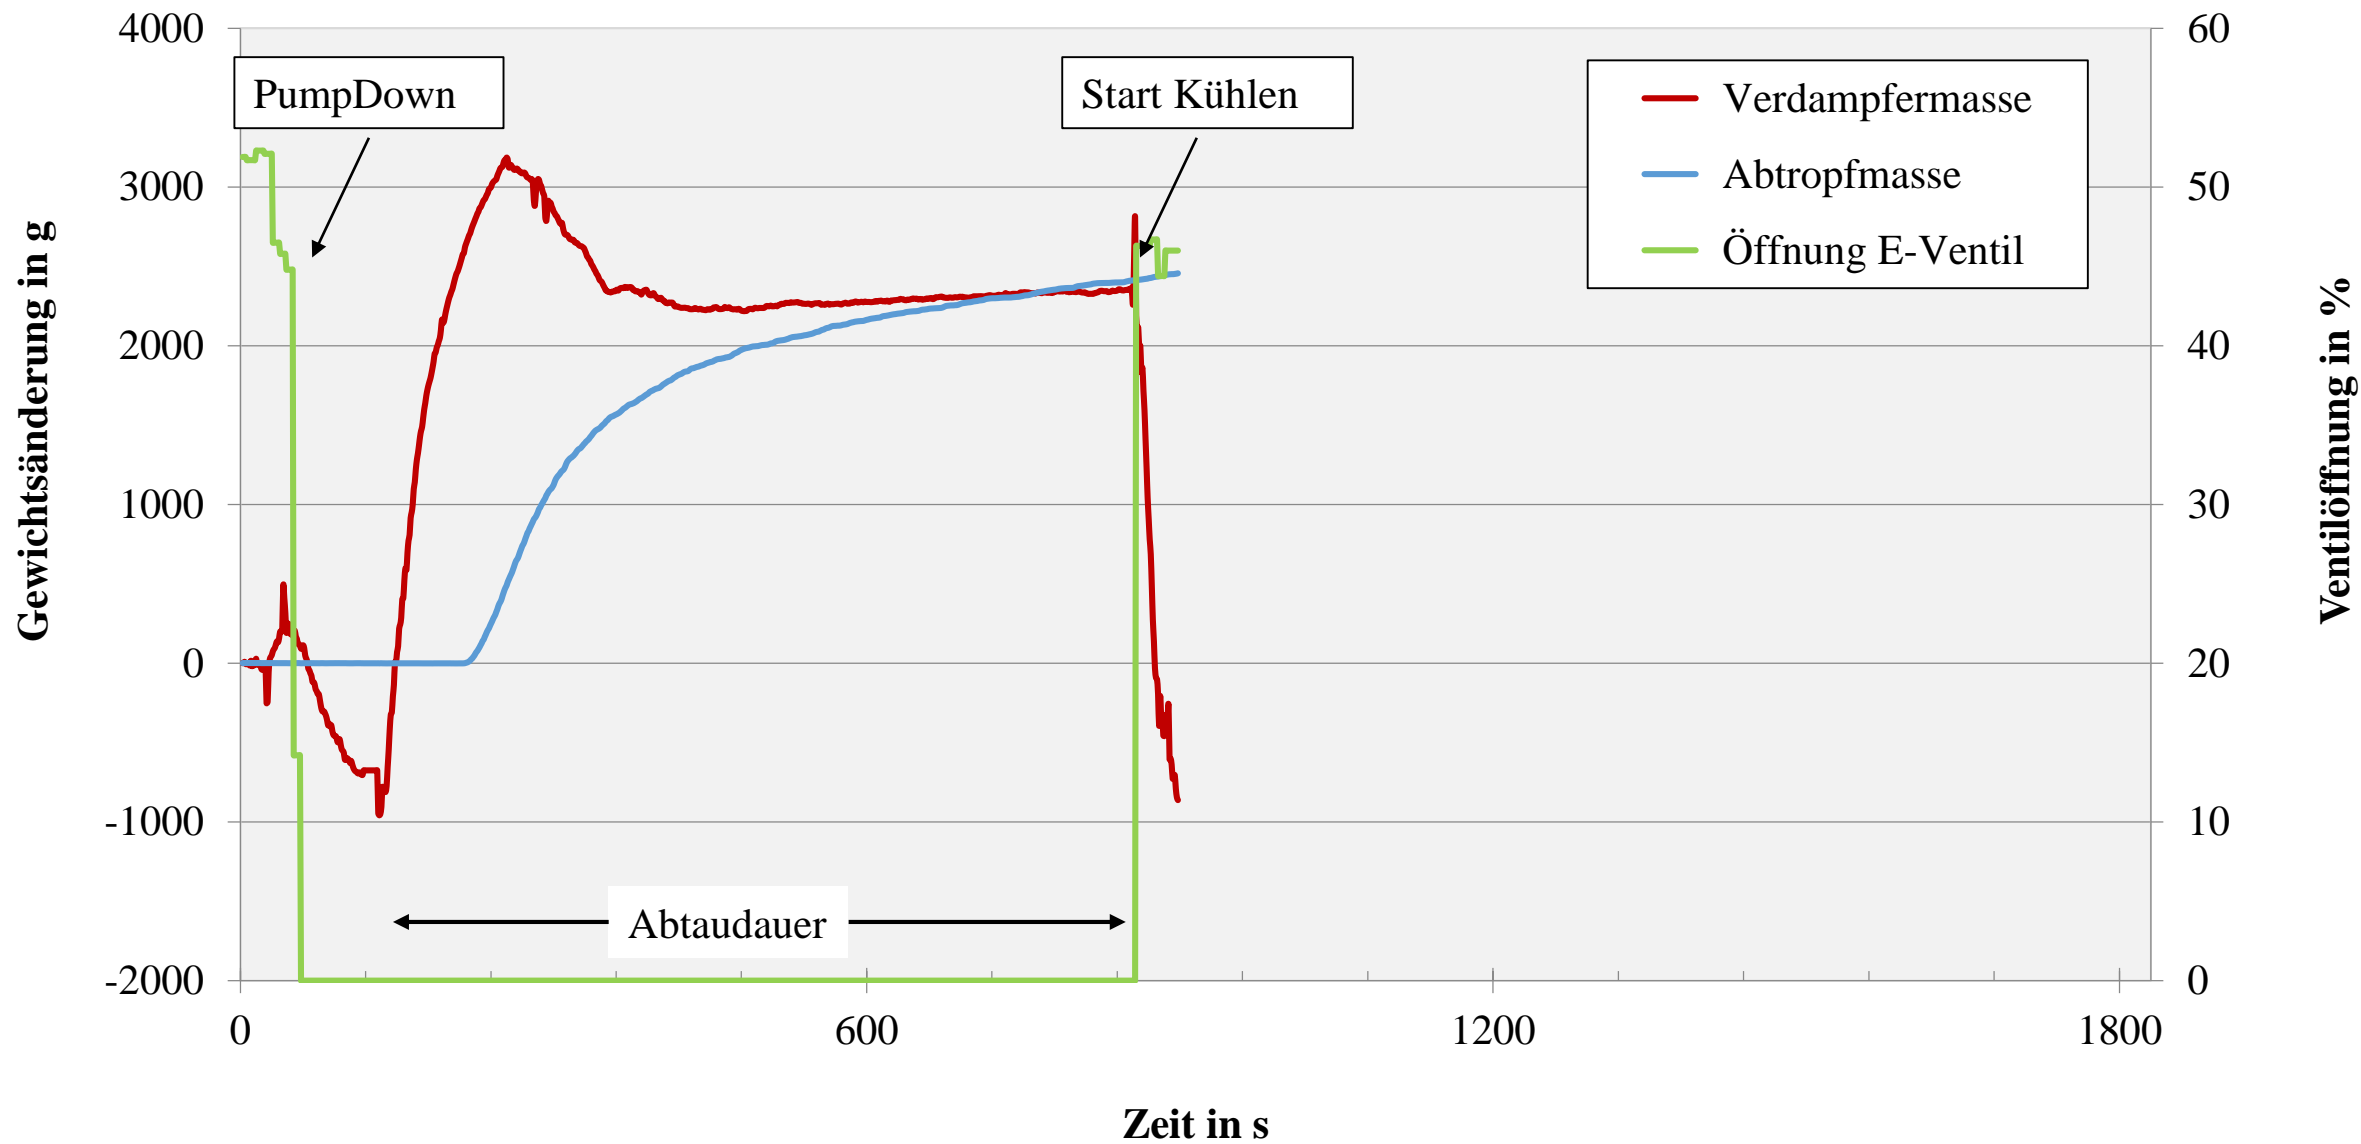


# Verflüssiger

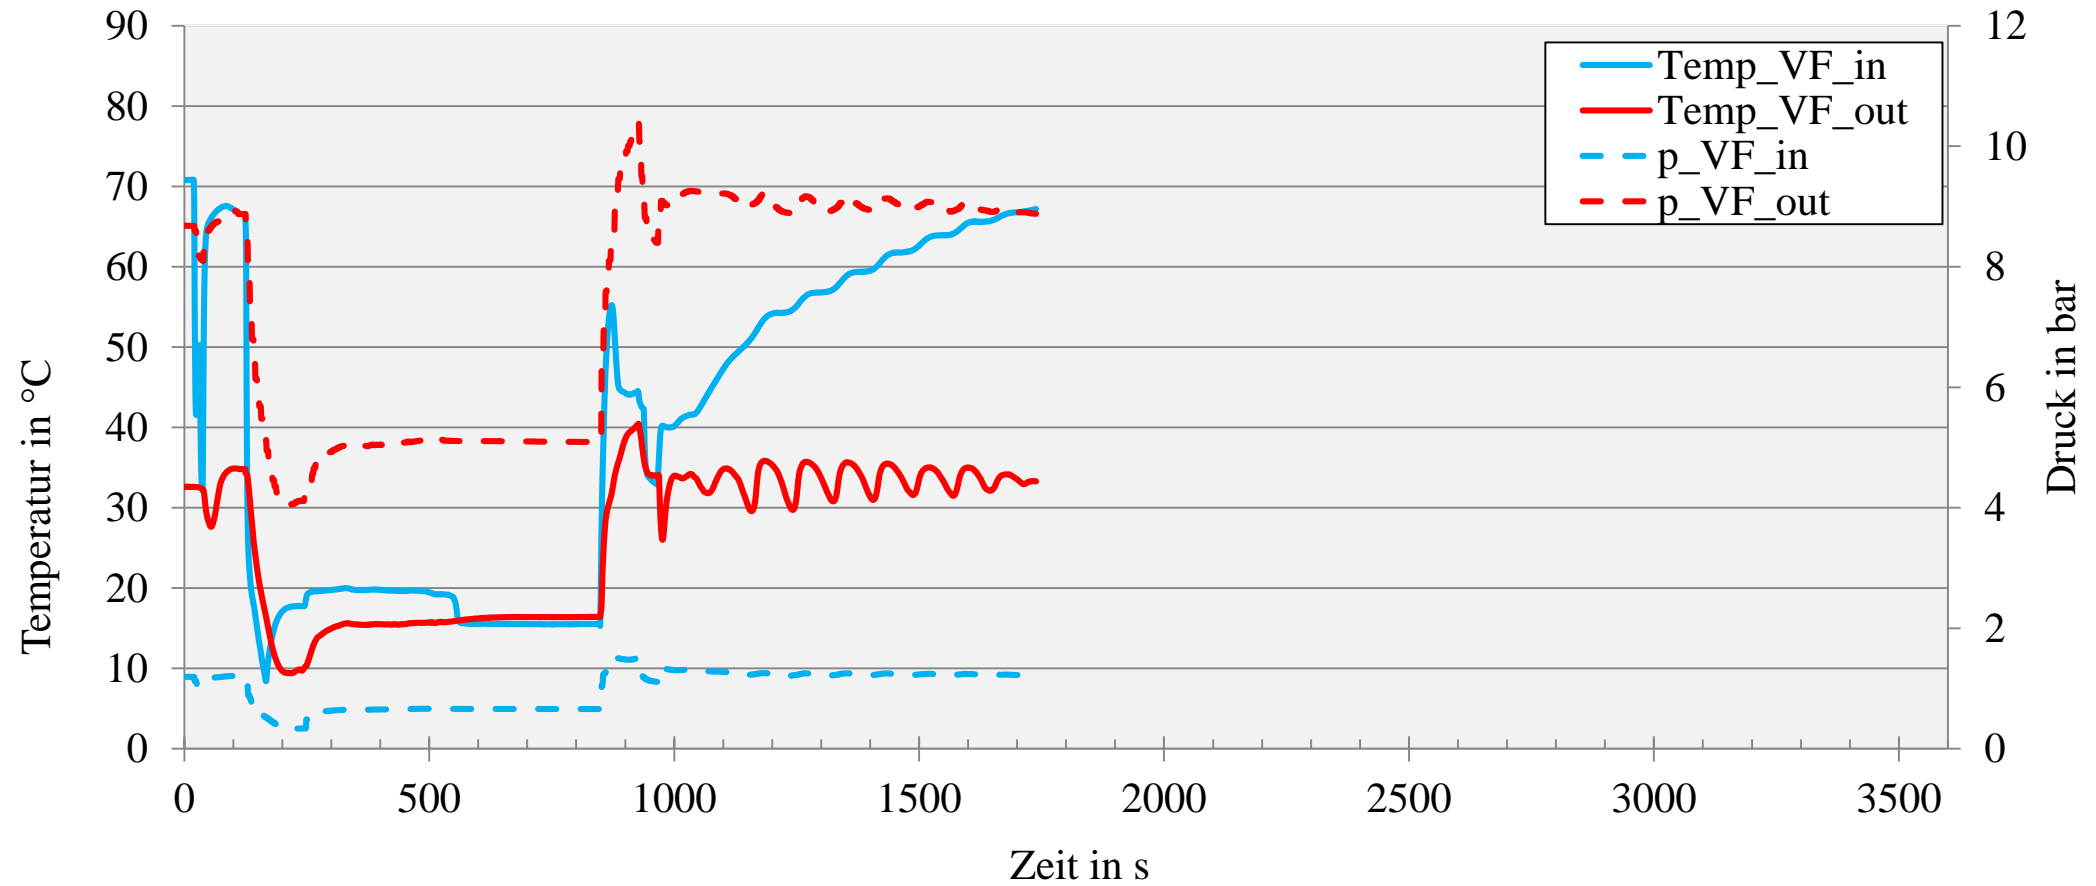




# Kompressor

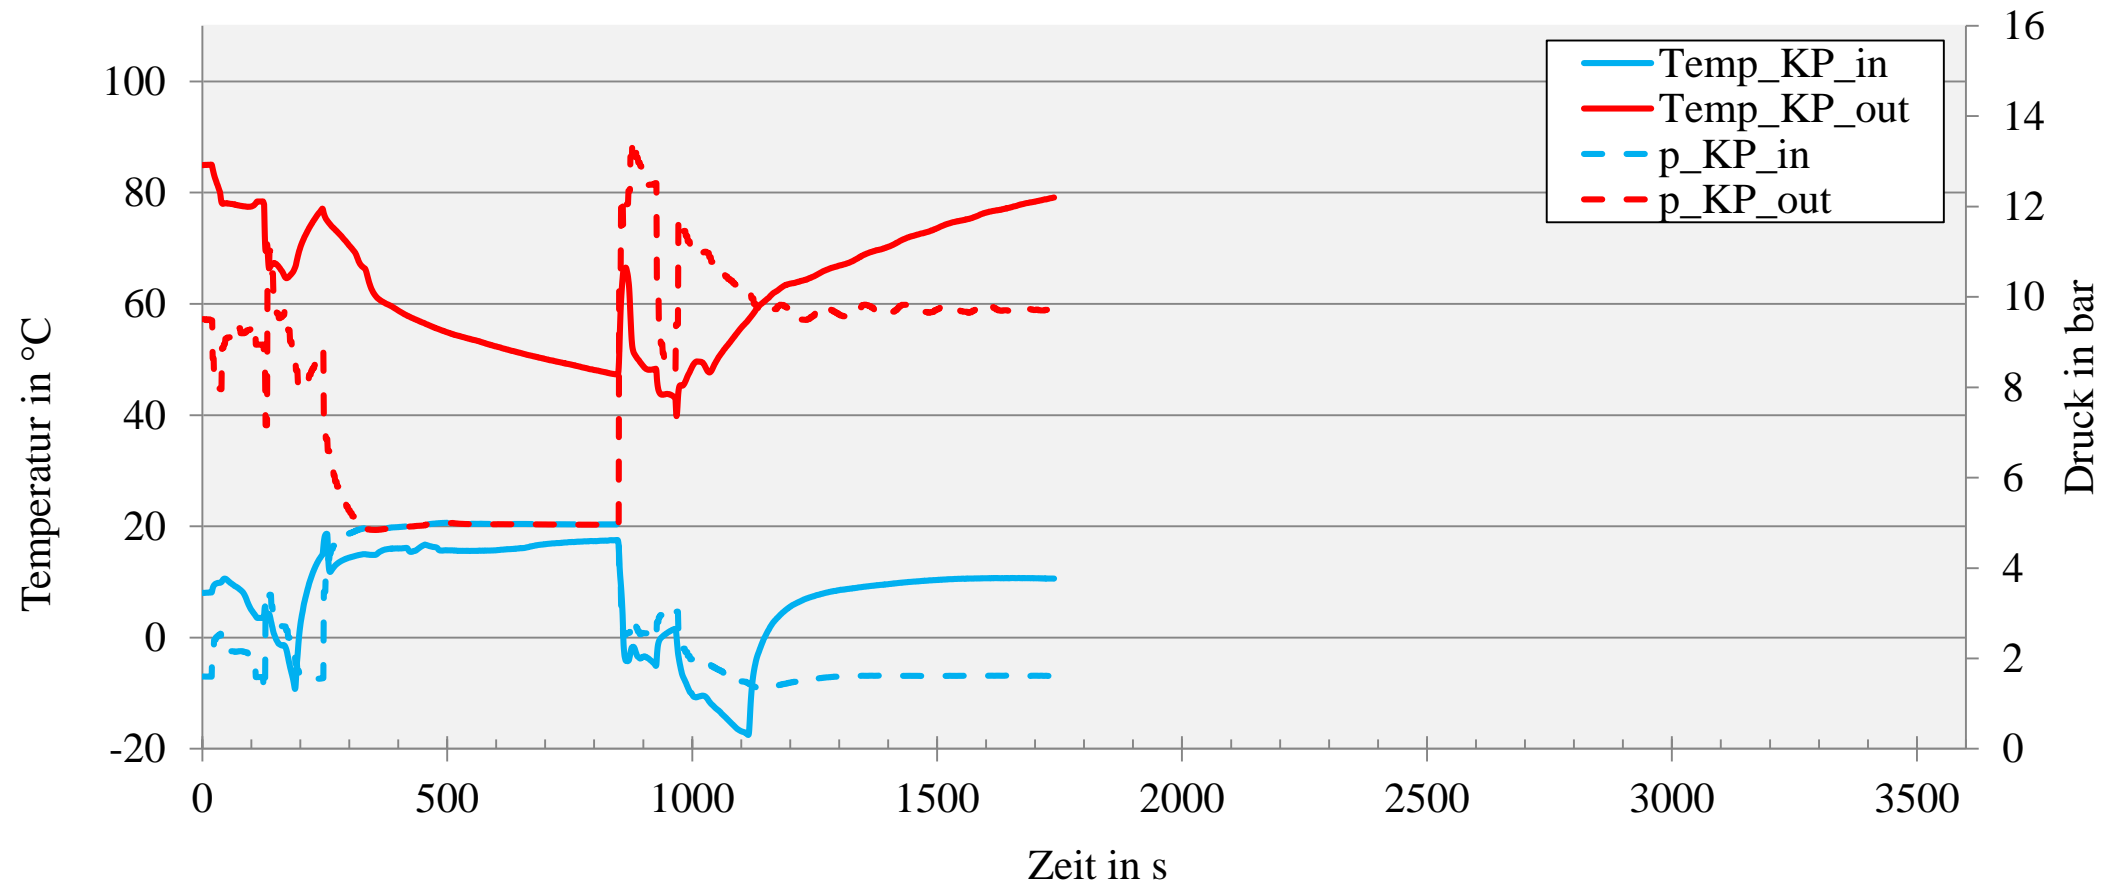


# Expansionsventil

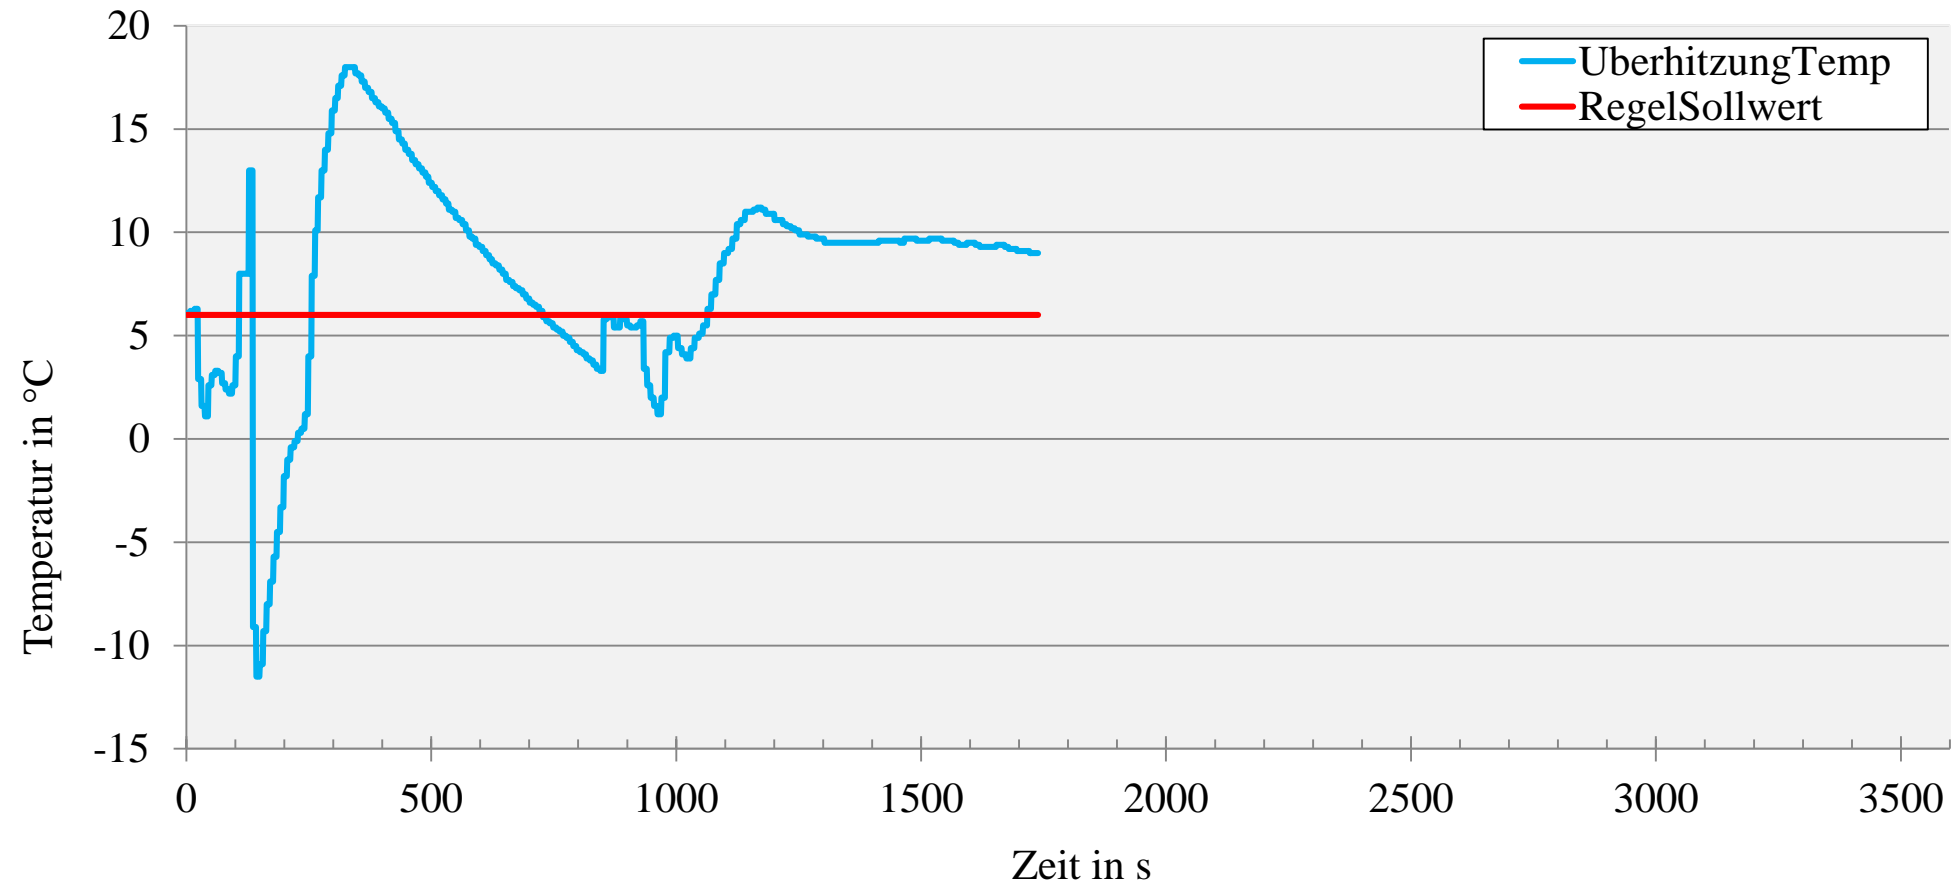


Elektrisch  
Vereisung


# Enthalpie

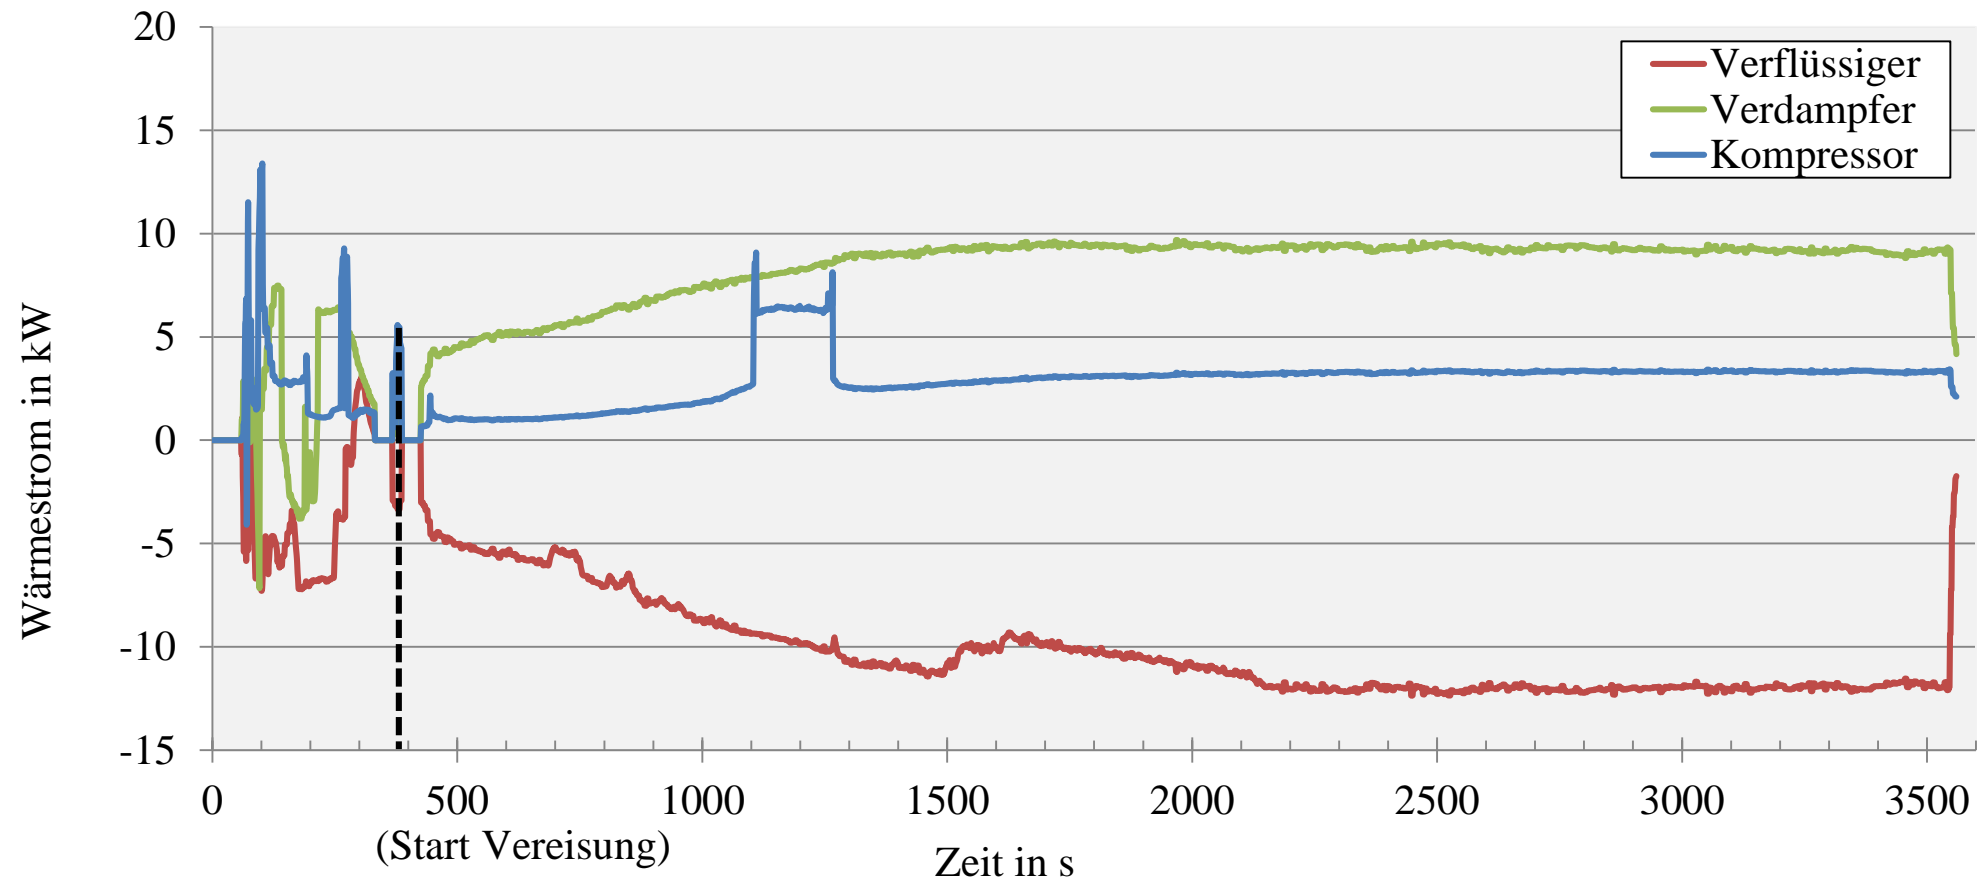


# Verdampfer

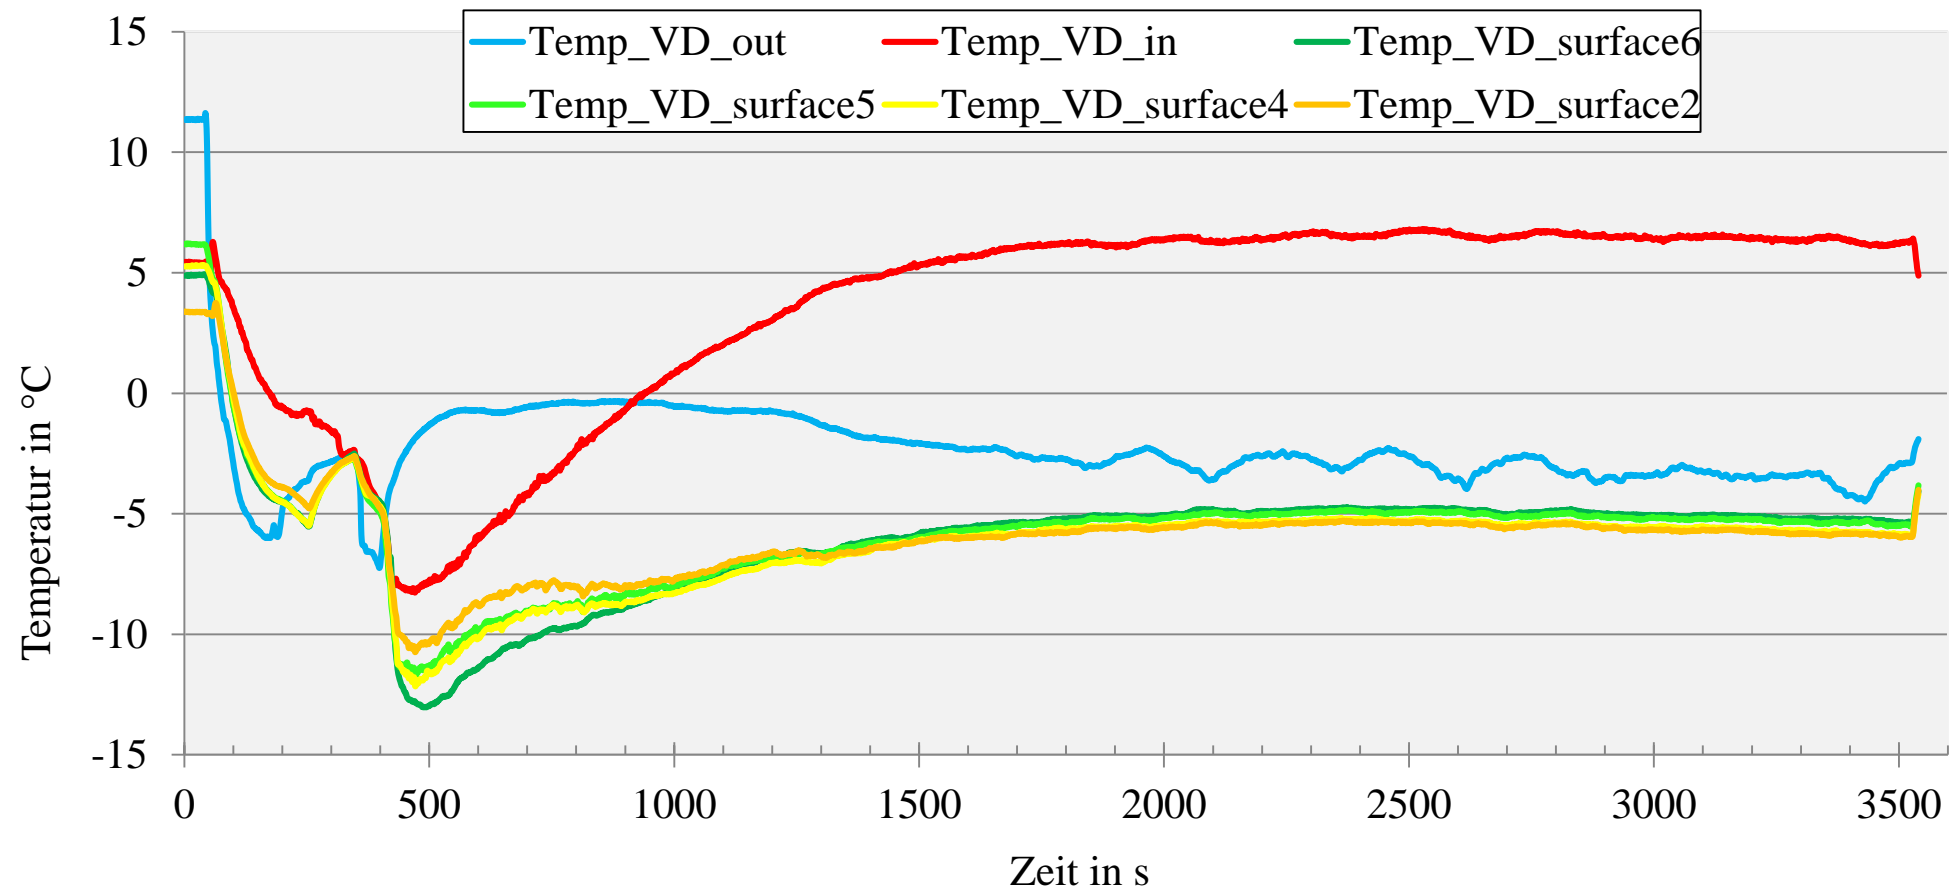

# Verflüssiger

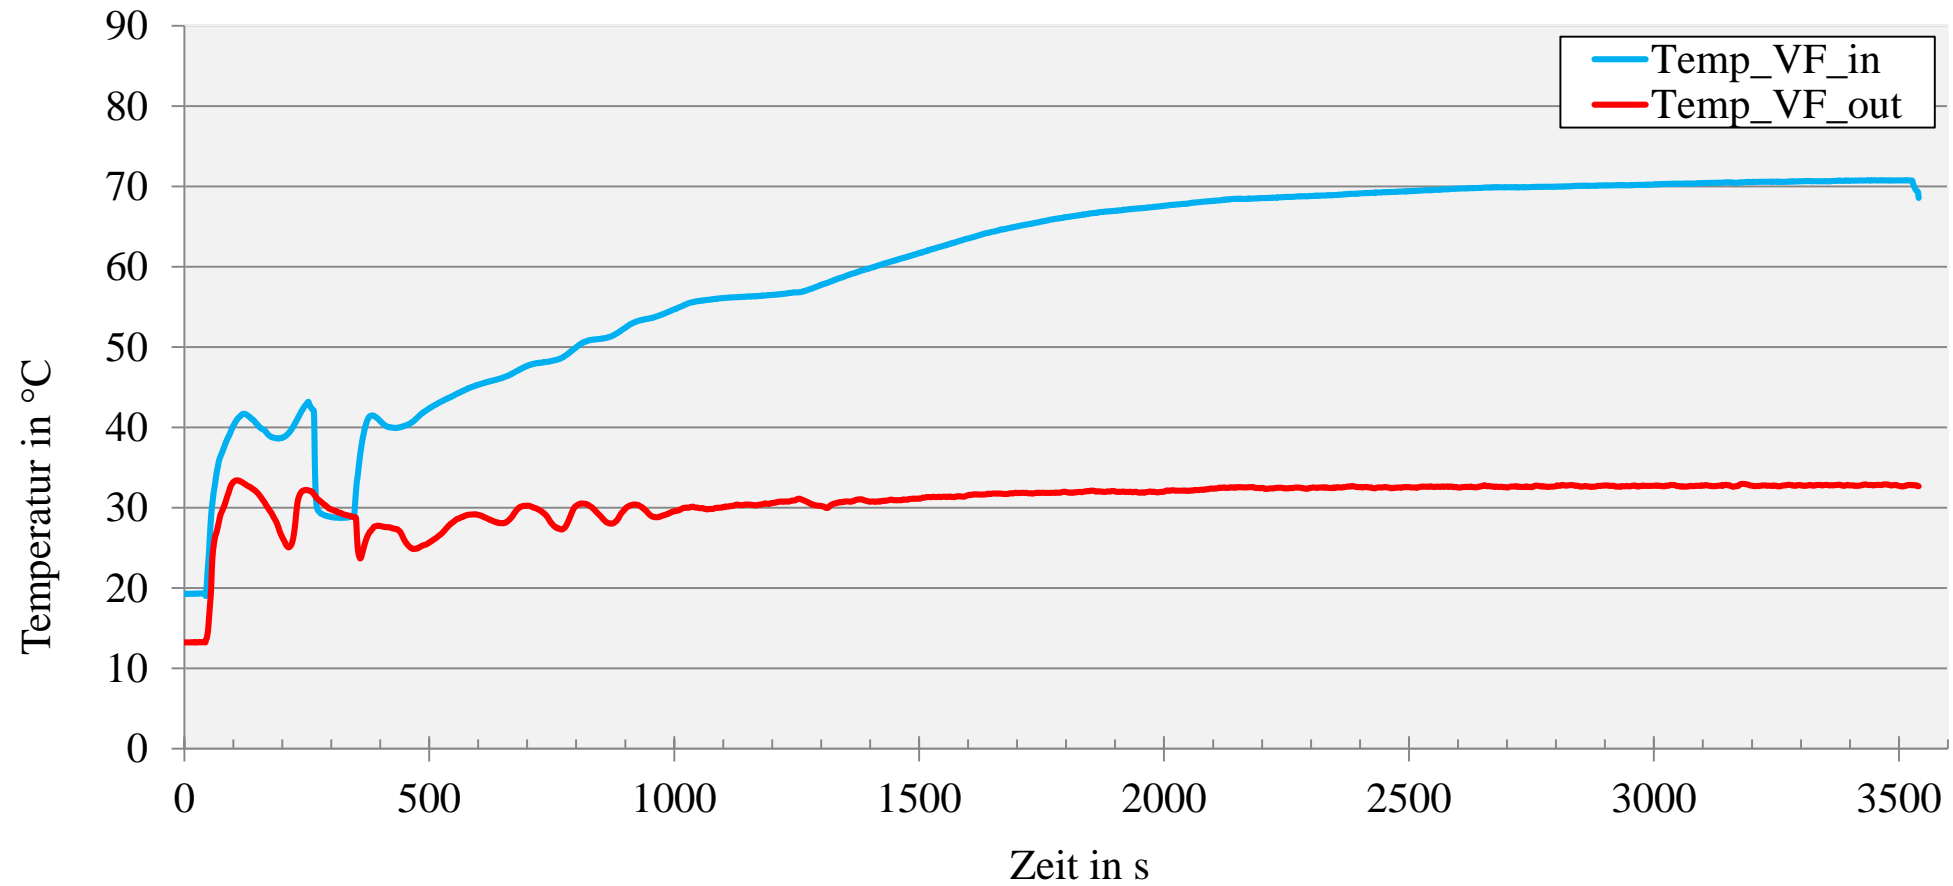


# Kompressor

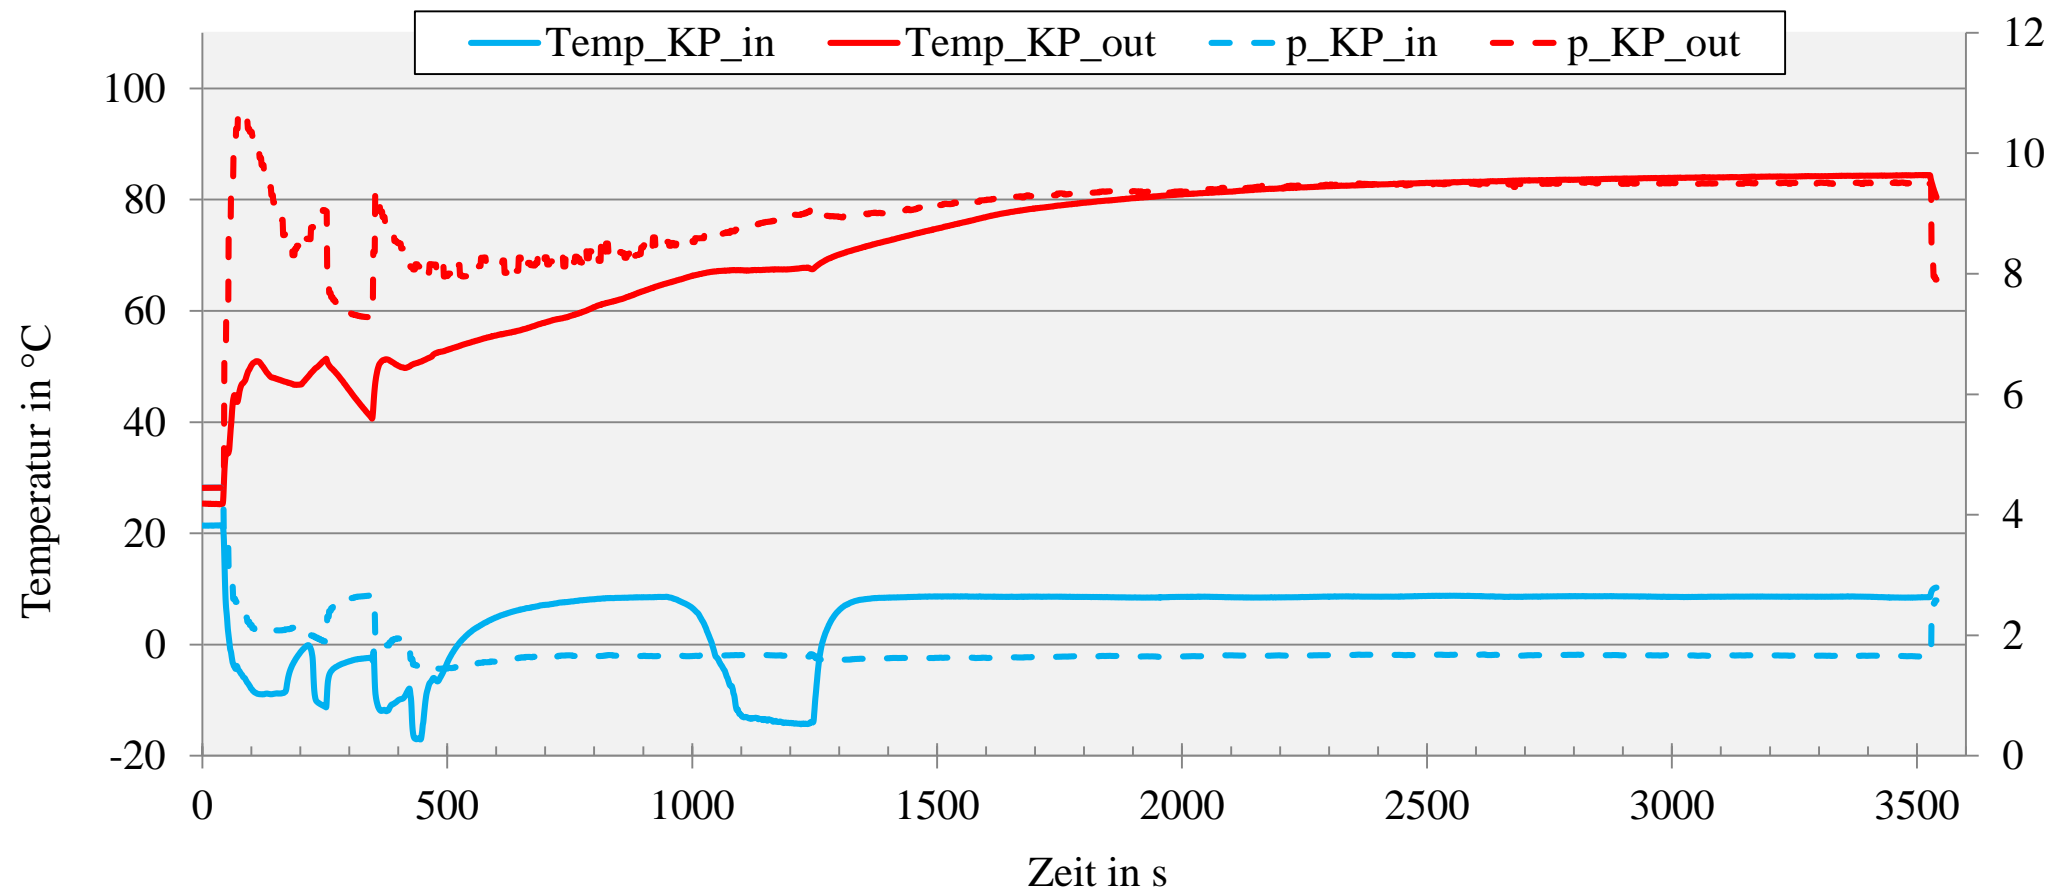





# Regelung

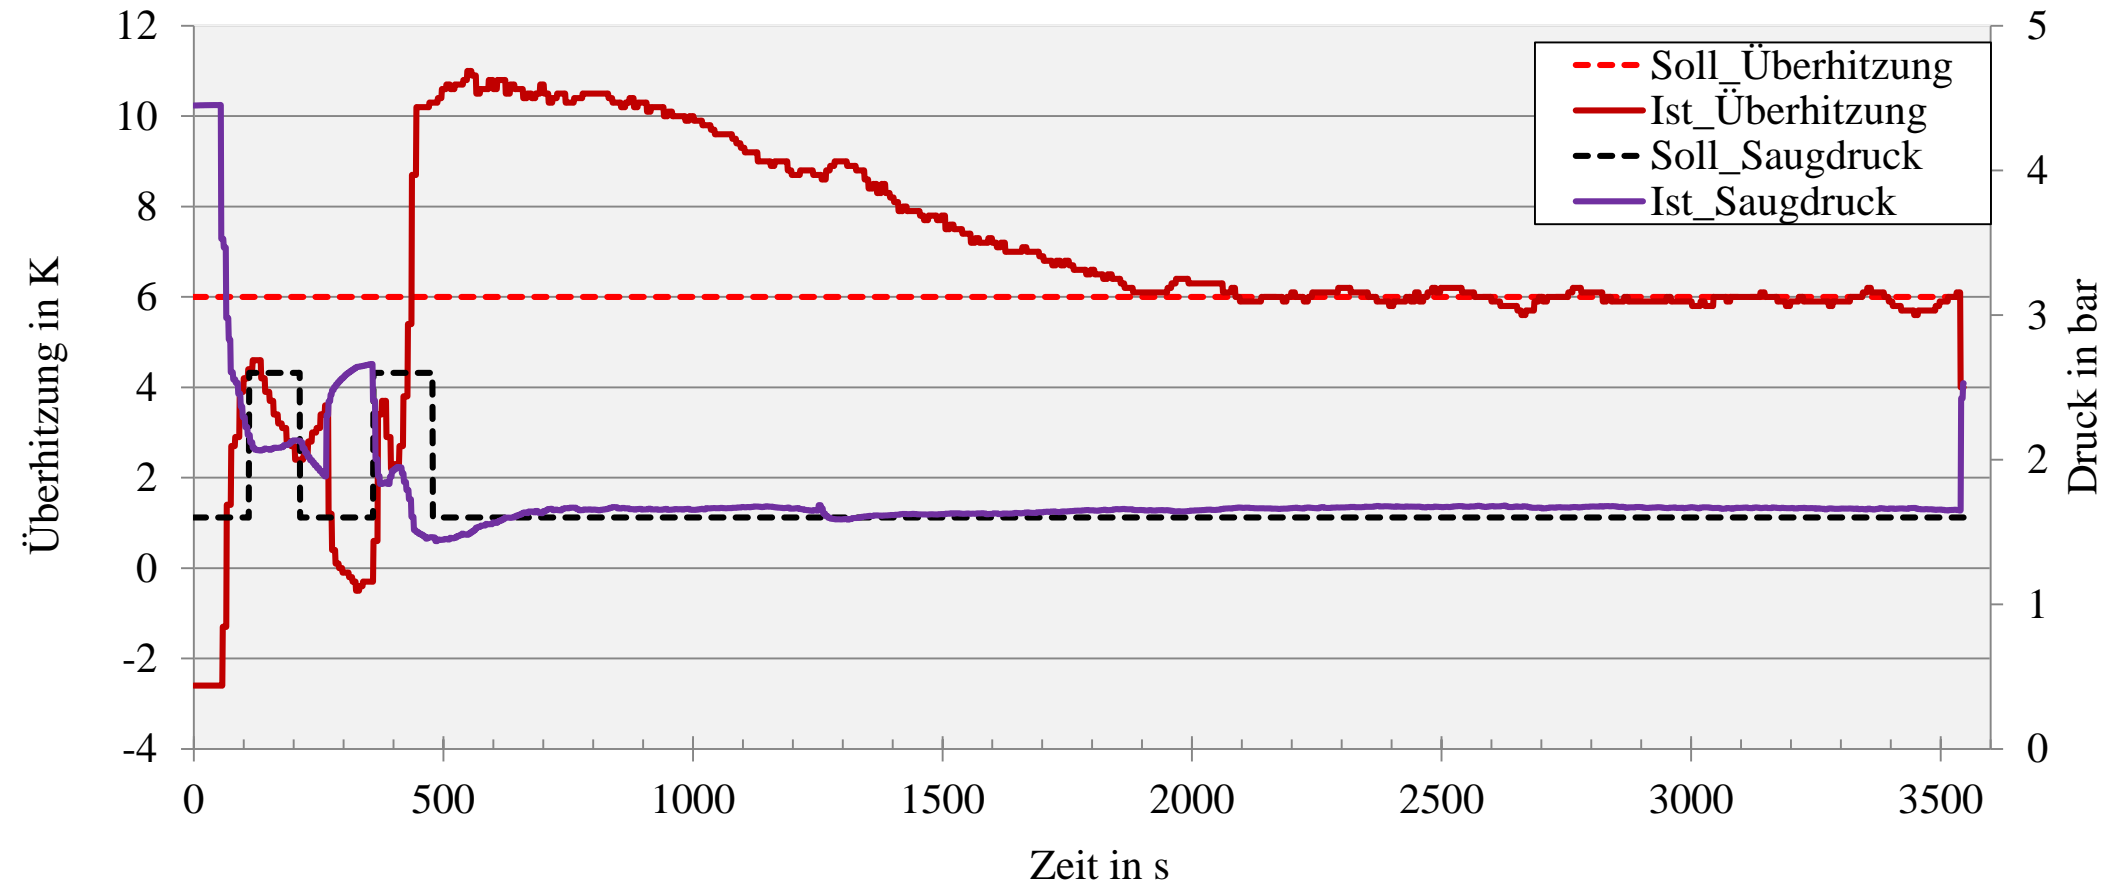


# Waagen

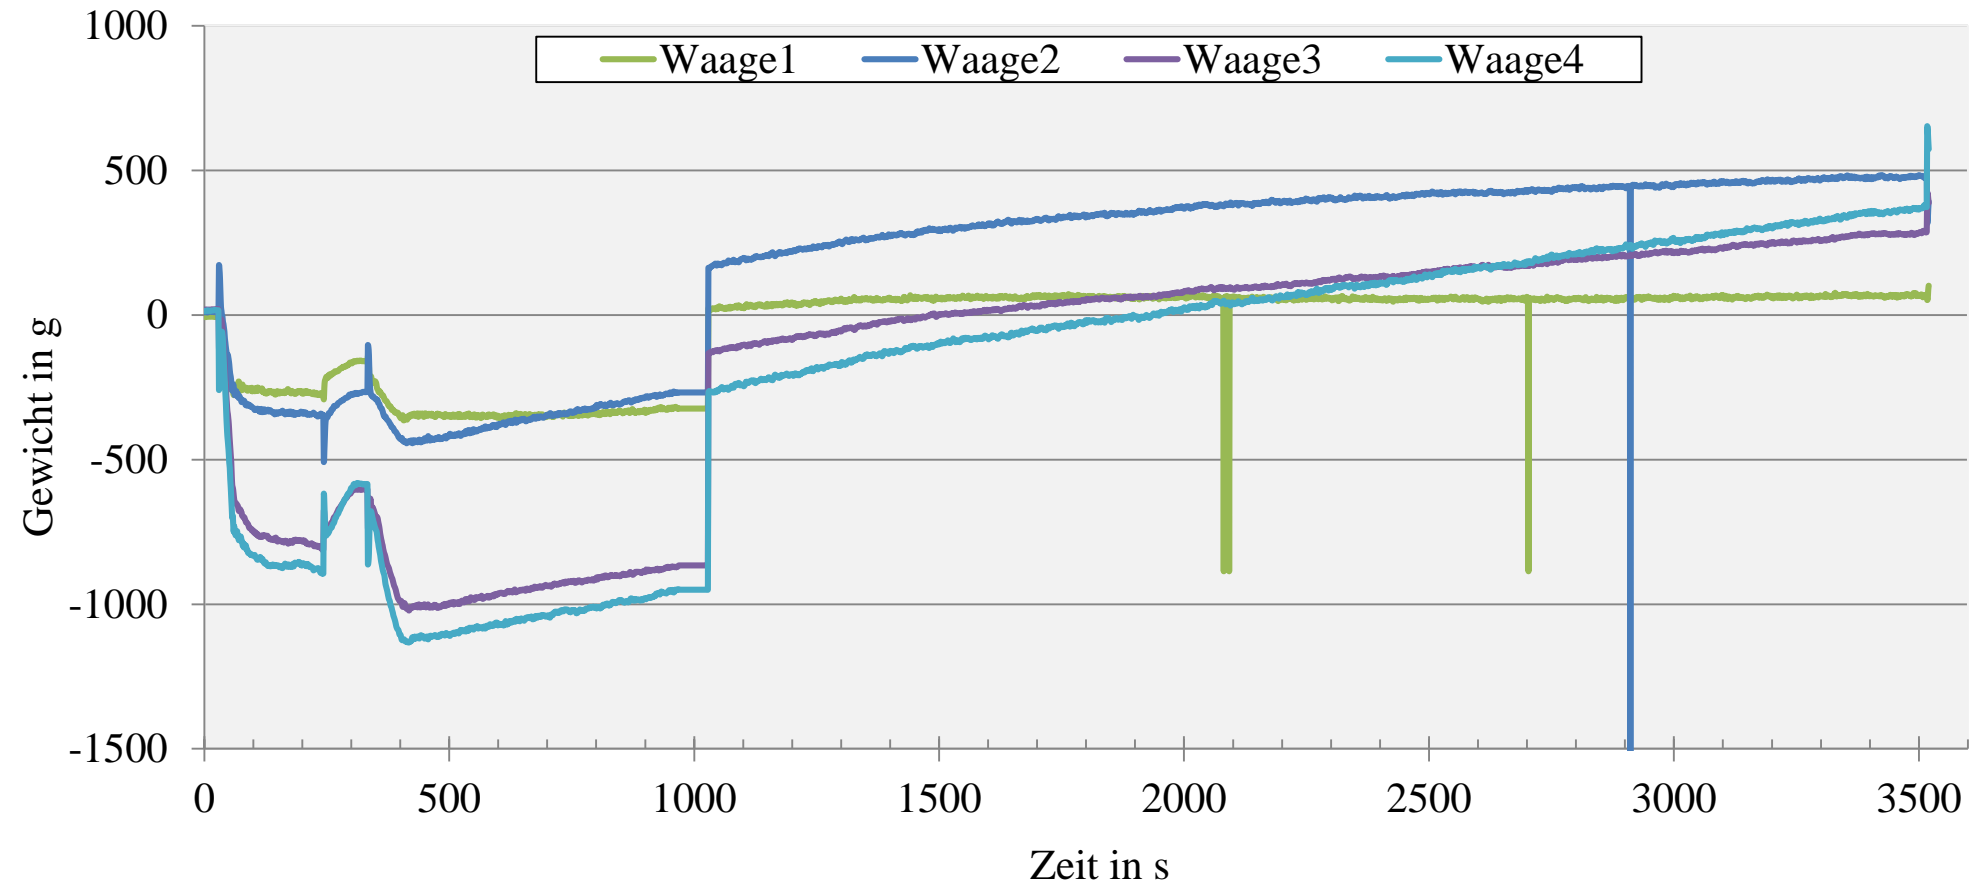

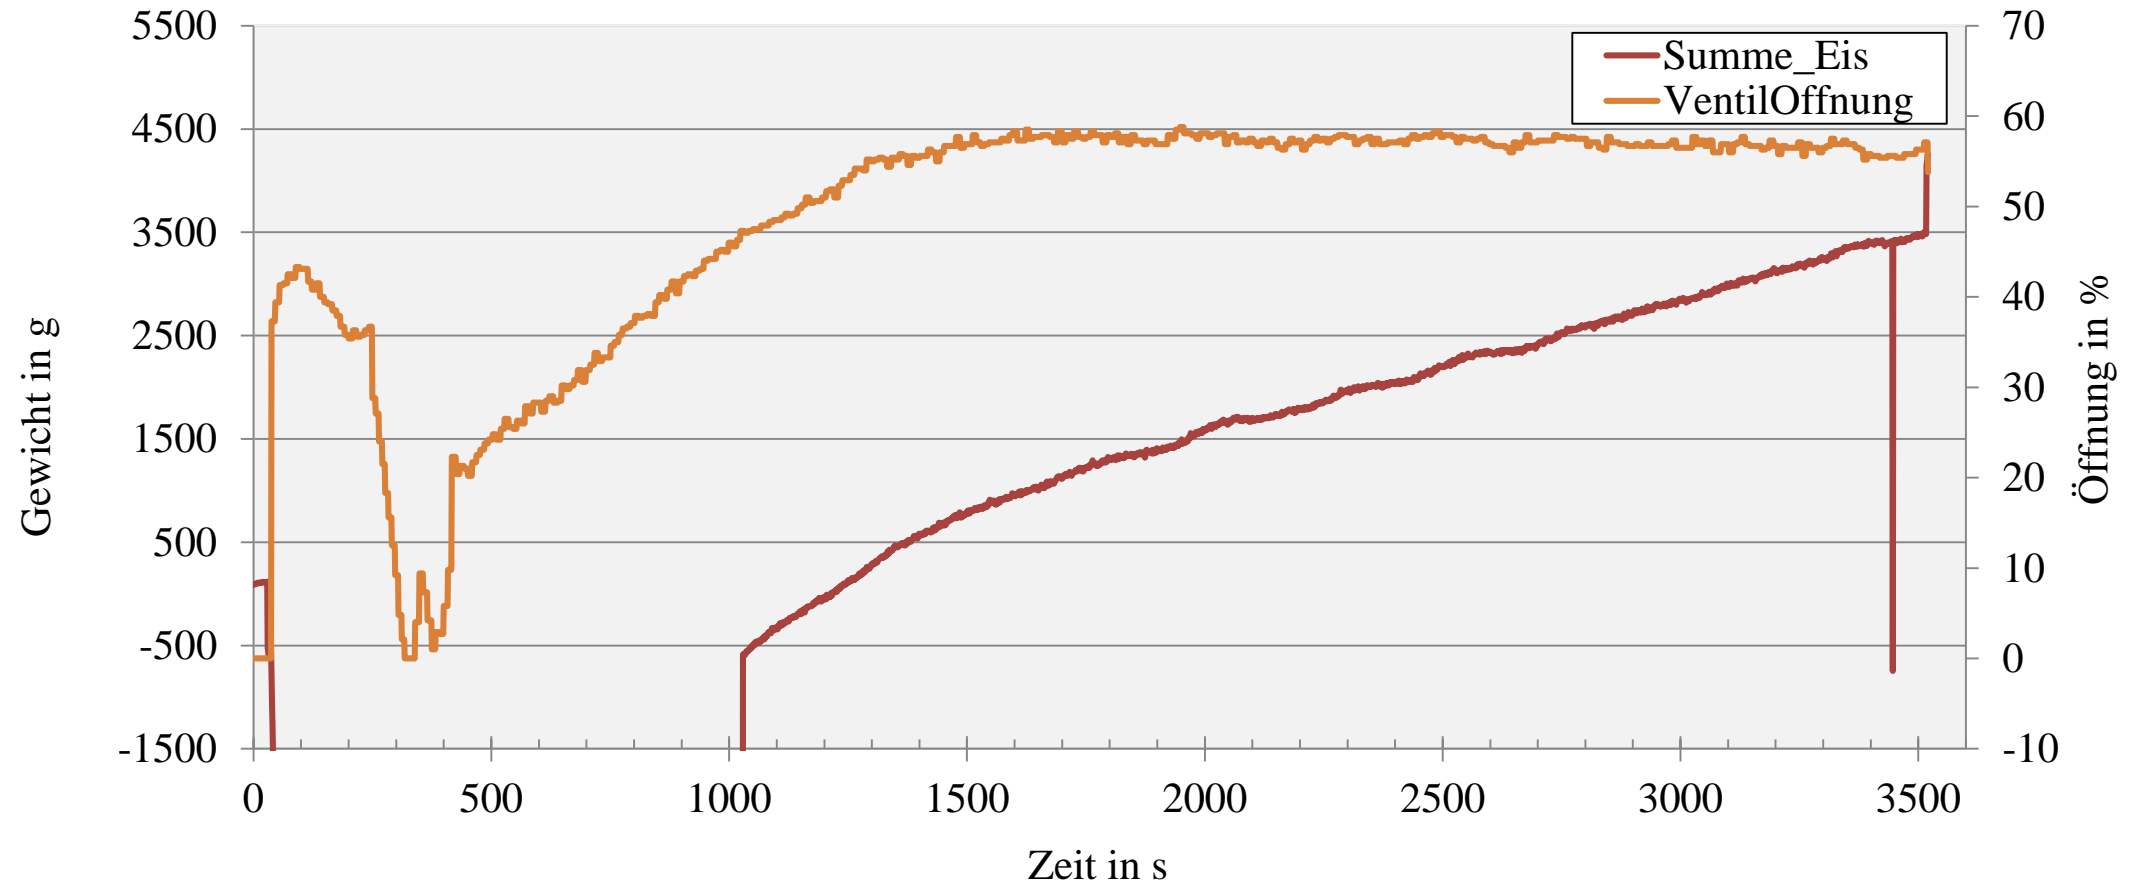



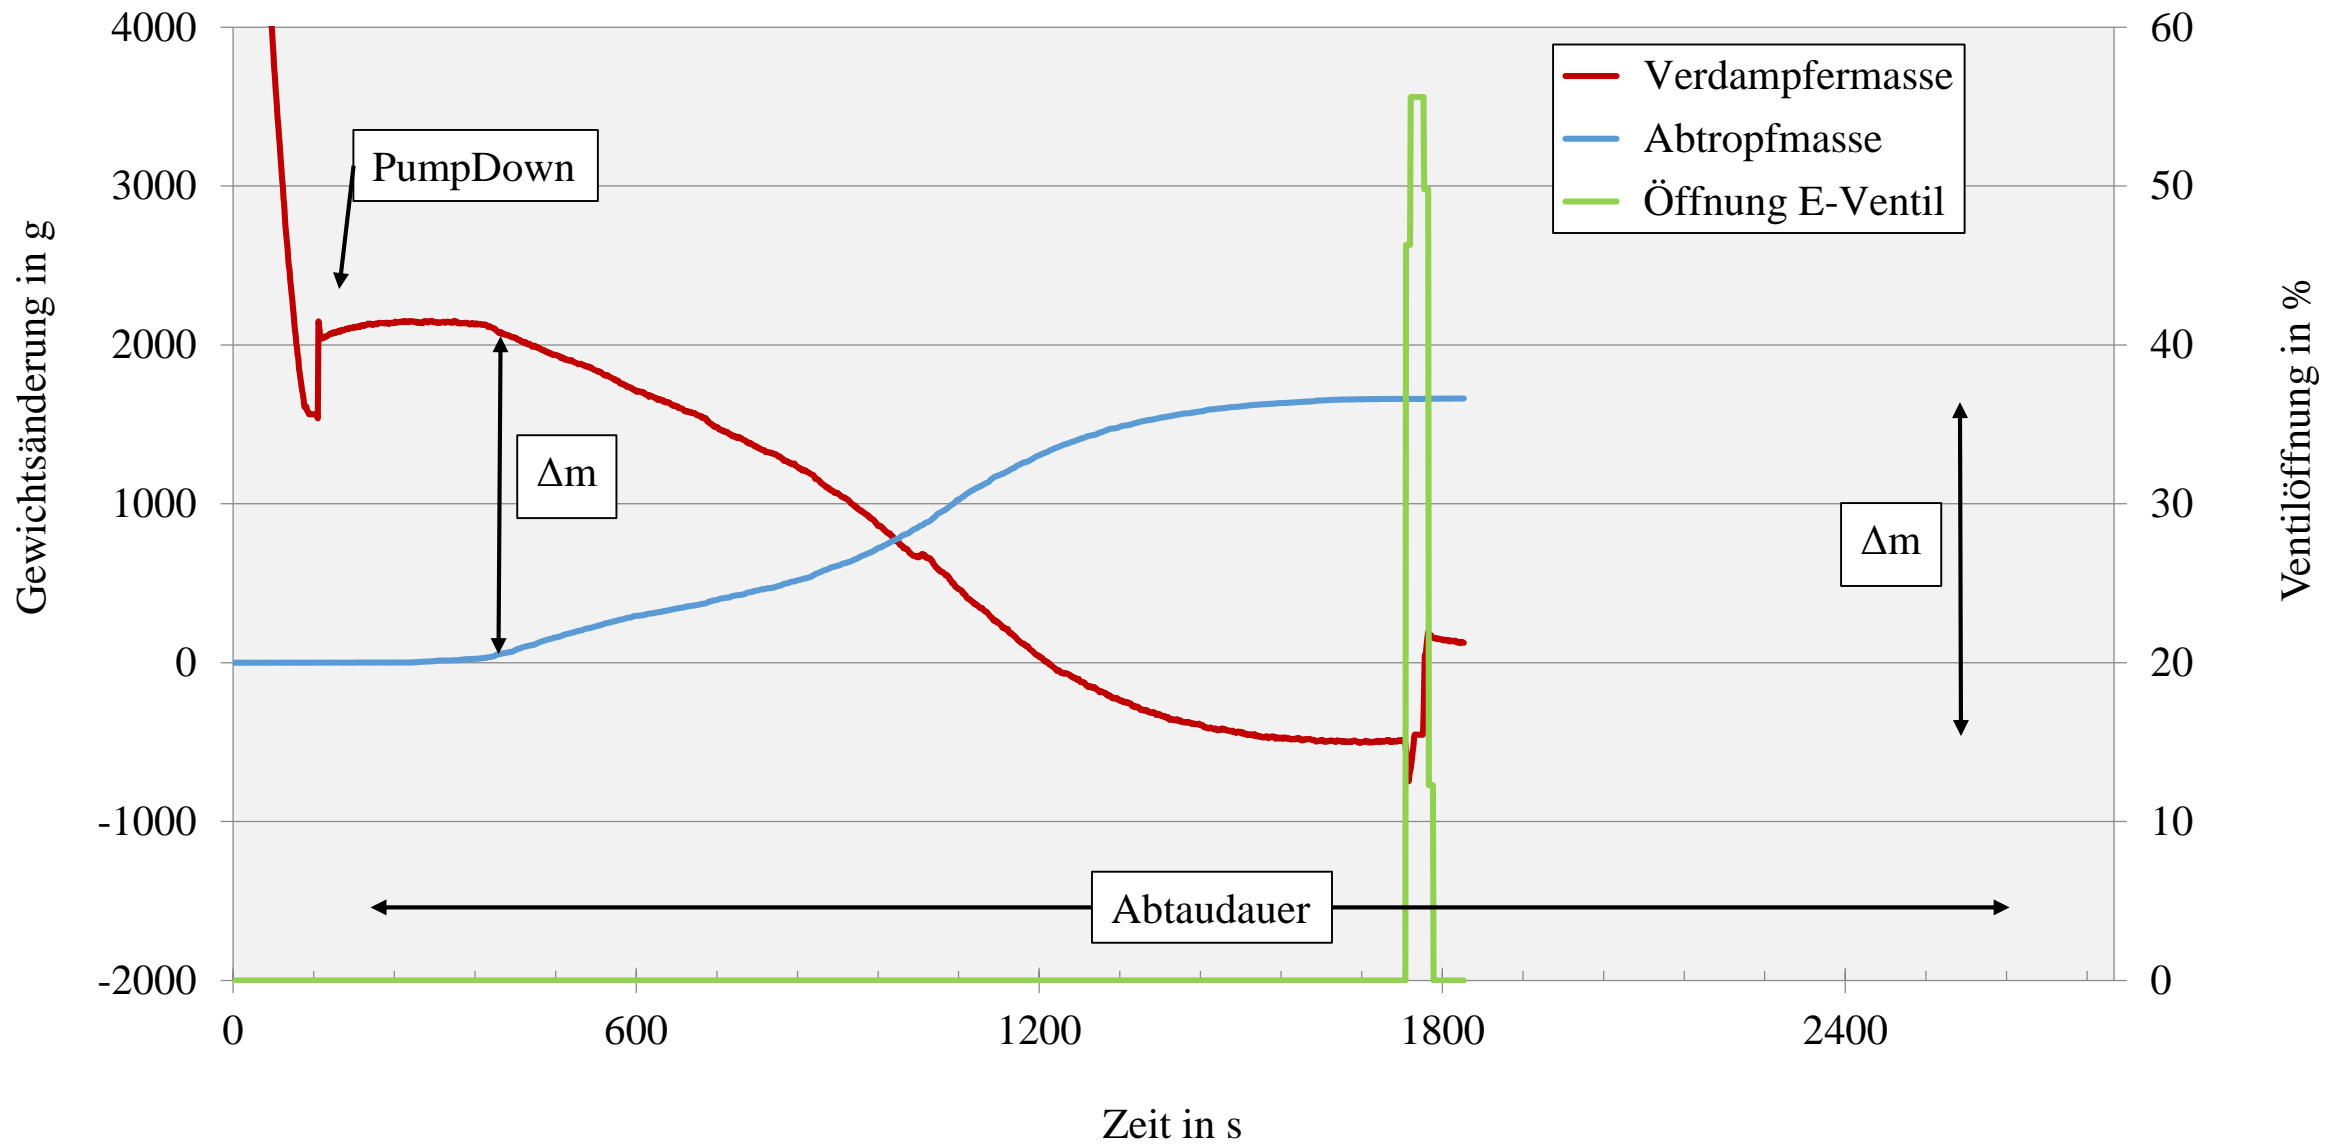

Elektrisch  
Abtauen

