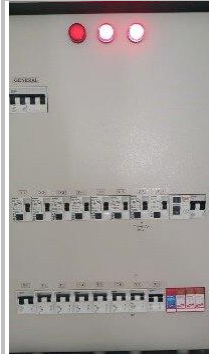


SEDE: MARTINEZ		PISO: 1 UBICACIÓN: PASILLO		TABLERO: SECCIONAL T-S 04		
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:	
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐	
OBSERVACIONES:						

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	Laboratorio	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	Laboratorio	Rele de Protección	PROTECTORES DE SOBRETENSIÓN	C NO APLICAA	
	CIRCUITO 1	Laboratorio	DISYUNTOR 1	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 1	Laboratorio	TERMICA 1	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	Laboratorio	DISYUNTOR 2	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 2	Laboratorio	TERMICA 2	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 3	Laboratorio	DISYUNTOR 3	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 3	Laboratorio	TERMICA 3	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 4	Laboratorio	DISYUNTOR 4	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 4	Laboratorio	TERMICA 4	TÉRMICA UNIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 5	Laboratorio	DISYUNTOR 5	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 5	Laboratorio	TERMICA 5	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 6	Laboratorio	DISYUNTOR 6	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 6	Laboratorio	TERMICA 6	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 7	Laboratorio	DISYUNTOR 7	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 7	Laboratorio	TERMICA 7	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 8	Laboratorio	DISYUNTOR 8	TERMICA BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 8	Laboratorio	TERMICA 8	TERMICA BIPOLAR	C 16A	