




INFORME DE TABLEROS ELÉCTRICOS
ROSSI BLANCO ENCALADA 2571 - ABRIL/25

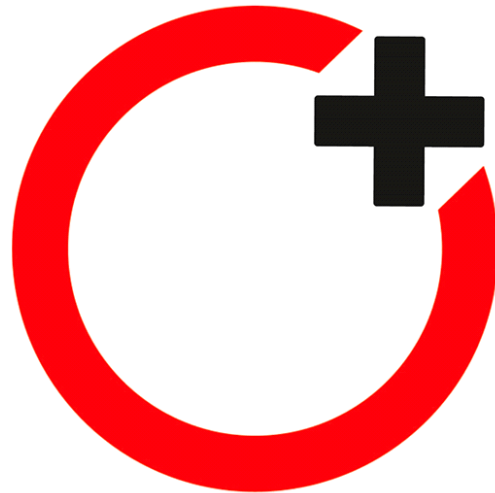

INFORME TABLEROS ELÉCTRICOS ROSSI BLANCO ENCALADA 2571 - ABRIL/25

24/4/2025

COSACA S.A

EMPRESA

SEDE

ROSSI

BLANCO ENCALADA 2571

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Planta baja	Garaje	TABLERO GENERAL (T-G)	T-G 01		CIRCUITO CORTE GENERAL	Sala del Tablero Principal	CONTROLAR CIRCUITO	INTERRUPTOR GENERAL	C630A A	3/4/2025
			T-G 02		CIRCUITO 1	Tablero A.ACOND.	CONTROLAR CIRCUITO	INTERRUPTOR	CNO APLICA A	3/4/2025
					CIRCUITO 2	TABLERO 1 P	CONTROLAR CIRCUITO	INTERRUPTOR	C63/80 A	3/4/2025
					CIRCUITO 3	TABLERO 2 P	CONTROLAR CIRCUITO	INTERRUPTOR	C63 A	3/4/2025
					CIRCUITO 4	TABLERO ASCENSORES	CONTROLAR CIRCUITO	INTERRUPTOR	C80/100 A	3/4/2025
					CIRCUITO 5	PISO 3	CONTROLAR CIRCUITO	INTERRUPTOR	C63 A	3/4/2025
					CIRCUITO 6	PISO 5	CONTROLAR CIRCUITO	INTERRUPTOR	C63 A	3/4/2025



INFORME TABLEROS ELÉCTRICOS ROSSI BLANCO ENCALADA 2571 - ABRIL/25

24/4/2025

COSACA S.A.
EMPRESA
SEDE
ROSSI
BLANCO ENCALADA 2571

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Planta baja	Garaje	TABLERO SECCIONAL (T-S)	T-S 01		CIRCUITO 1	Laboratorio	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	3/4/2025
					CIRCUITO 1	Laboratorio	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C20 A	3/4/2025
					CIRCUITO 2	SALA DE BOMBAS	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	3/4/2025
							TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C20 A	3/4/2025
					CIRCUITO 3	Laboratorio	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TRIFASICA	C63 A	3/4/2025
								PORTA FUSIBRE	C32 A	3/4/2025
							ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C16 A	3/4/2025
						Recepción	CONTROLAR CIRCUITO	PORTA FUSIBRE	C32 A	3/4/2025
							TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C16 A	3/4/2025
						Garaje	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C16 A	3/4/2025
							TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C20 A	3/4/2025
					CIRCUITO 4	Laboratorio	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TRIFASICA	C63 A	3/4/2025
							TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C16 A	3/4/2025
						Pasillo	SENTRAL DE INSENDIOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	3/4/2025
						Escalera	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C16 A	3/4/2025
					CIRCUITO 5	Laboratorio	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	3/4/2025
						Recepción	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TETRAPOLAR	C16 A	3/4/2025
						Garaje	Rack	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C63 A	3/4/2025
								TERMICA BIPOLAR	C16 A	3/4/2025
						Pasillo	MONTACARGA	TERMICA TETRAPOLAR	C16 A	3/4/2025
	Depósito de Maestranza	TABLERO SECCIONAL DE BOMBAS (T-SdB)	T-SdB 02		CIRCUITO 1	General	BOMBA ELEVADORA	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23/4/2025
					CIRCUITO 1	General	BOMBA ELEVADORA	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23/4/2025
								ALTERNADOR DE BOMBA	CNO APLICA A	23/4/2025
					CIRCUITO 2	General	BOMBA ELEVADORA	CONTACTOR BIPOLAR	CNO APLICA A	23/4/2025



INFORME TABLEROS ELÉCTRICOS ROSSI BLANCO ENCALADA 2571 - ABRIL/25

24/4/2025

COSACA S.A.

EMPRESA

SEDE

ROSSI

BLANCO ENCALADA 2571

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Piso 1	Pasillo	TABLERO SECCIONAL (T-S)	T-S 01		CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C40 A	21/4/2025
					CIRCUITO 1	General	CORTE GENERAL	BORNERA TETRAPOLAR	CNO APLICA A	21/4/2025
					CIRCUITO 2	Sala de espera	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	21/4/2025
							ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
							TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
						Consultorio	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
					CIRCUITO 3	Consultorio	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	21/4/2025
							TOMACORRIENTES PC	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
					CIRCUITO 4	Sala de espera	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	21/4/2025
							Rack	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
					CIRCUITO 5	Sala de espera	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C40 A	21/4/2025
							AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TETRAPOLAR	C16 A	21/4/2025
						Ecografia 1 Vestidir 1	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
						Ecografia 2 Vestidir 1	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
						Ecografia 3 Vestidir 1	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
						Ecografia 4 Vestidir 1	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
						Ecografia 5 Vestidir 1	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
						Ecografia 6 Vestidir 1	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025



INFORME TABLEROS ELÉCTRICOS ROSSI BLANCO ENCALADA 2571 - ABRIL/25

24/4/2025

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Piso 2	Pasillo	TABLERO SECCIONAL (T-S)	T-S 01		CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CONTROLAR CIRCUITO	TERMICA TETRAPOLAR	C50 A	21/4/2025
					CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	BORNERA TETRAPOLAR	CNO APLICA A	21/4/2025
					CIRCUITO 1	General	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
						Sala de espera	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	21/4/2025
							ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
					CIRCUITO 2	Consultorio	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
						Consultorio	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	21/4/2025
							TOMACORRIENTES PC	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
					CIRCUITO 3	Sala de espera	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	21/4/2025
							Rack	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
						Mamografia 1 Vestidir 1	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C32 A	21/4/2025
					CIRCUITO 4	Mamografia 2 Vestidir 1	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	21/4/2025
							TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C20 A	21/4/2025
					CIRCUITO 5	Sala de espera	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C40 A	21/4/2025
							AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TRIFASICA	C16 A	21/4/2025
						Consultorio 2	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
					CIRCUITO 6	Consultorio 4	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
						Consultorio 1	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
						Consultorio 3	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
						Consultorio 5	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
						Consultorio 6	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
					CIRCUITO 6	Sala de informes	AIRE ACONDICIONADOS	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	21/4/2025
								TERMICA BIPOLAR	C20 A	21/4/2025



INFORME TABLEROS ELÉCTRICOS ROSSI BLANCO ENCALADA 2571 - ABRIL/25

24/4/2025


COSACA S.A.

EMPRESA

ROSSI

SEDE

BLANCO ENCALADA 2571

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Piso 3	Pasillo	TABLERO SECCIONAL (T-S)	T-S 01		CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C50 A	21/4/2025
					CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	BORNERA TETRAPOLAR	CNO APLICA A	21/4/2025
					CIRCUITO 1	General	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
						Sala de espera	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	21/4/2025
							ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
					CIRCUITO 2	Consultorio	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
						Recepción	TOMACORRIENTES PC	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
						Consultorio	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	21/4/2025
					CIRCUITO 3		TOMACORRIENTES PC	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
						Sala de espera	Rack	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	21/4/2025
								TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
					CIRCUITO 4	Sala de espera	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C40 A	21/4/2025
							AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TETRAPOLAR	C16 A	21/4/2025
						Consultorio 2	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
						Consultorio 4	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
						Consultorio 1	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
						Consultorio 3	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
						Consultorio 5	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
						Consultorio 6	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025



INFORME TABLEROS ELÉCTRICOS ROSSI BLANCO ENCALADA 2571 - ABRIL/25

24/4/2025

COSACA S.A.

EMPRESA

ROSSI

SEDE

BLANCO ENCALADA 2571

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Piso 5	Depósito	TABLERO SECCIONAL (T-S)	T-S 01		CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C50 A	21/4/2025
					CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	BARRA DISTRIBUIDORA	CNO APLICA A	21/4/2025
					CIRCUITO 1	PET CT	CONTROLAR CIRCUITO ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	21/4/2025
							TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
					CIRCUITO 2	Medicina Nuclear	CONTROLAR CIRCUITO ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	21/4/2025
							TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
						Recepción	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
					CIRCUITO 3	Medicina Nuclear	CONTROLAR CIRCUITO TOMACORRIENTES	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	21/4/2025
								TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
					CIRCUITO 4	Recepción	CONTROLAR CIRCUITO TOMACORRIENTES	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	21/4/2025
								TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025



INFORME TABLEROS ELÉCTRICOS ROSSI BLANCO ENCALADA 2571 - ABRIL/25

24/4/2025

COSACA S.A.

EMPRESA

ROSSI

SEDE

BLANCO ENCALADA 2571

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Piso 5	Depósito	TABLERO	T-S 01		CIRCUITO 5	PET CT	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C40 A	21/4/2025
							AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TETRAPOLAR	C16 A	21/4/2025
						Medicina Nuclear	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TETRAPOLAR	C16 A	21/4/2025
						Recepción	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TETRAPOLAR	C16 A	21/4/2025
						Sala de informes	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
					CIRCUITO 6	Sala de ingeniero	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
						PET CT	Extractor	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
						Medicina Nuclear	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C40 A	21/4/2025
							AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
							Extractor	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
					CIRCUITO 7	Sala Ergonométria	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
						PET Sala de comando	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
						PET Sala de maquinas	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025
						Sala de espera	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	21/4/2025
							Rack	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21/4/2025