


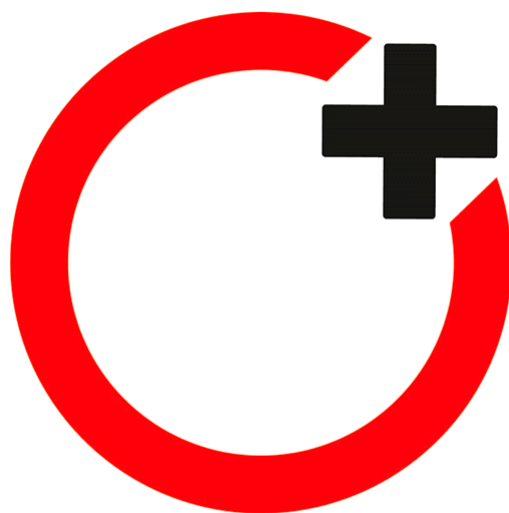

INFORME DE TABLEROS ELÉCTRICOS
ROSSI SOLAR - AGOSTO/25

INFORME DE TABLEROS ELÉCTRICOS

19/8/2025

SEDE: SOLAR		PISO: 1 UBICACIÓN: DEPOSITO DE MAESTRANZA		TABLERO: SECCIONAL _ T-S 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C 20A	
	CIRCUITO 1	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TRIFASICA	C 40A	
			Iluminación emergencia R	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
			Iluminación emergencia S	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
			Iluminación emergencia T	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 2	Box 1	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
		General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TRIFASICA	C 40A	
			Iluminación emergencia S	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
			Luces de emergencia	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 3	General	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 20A	
		Recepción	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 4	Oficina	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 20A	
		Recepción	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 5	Ecografía	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
		General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 6	Ecografía	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	

SEDE: SOLAR		PISO: 1 UBICACIÓN: DEPOSITO DE MAESTRANZA		TABLERO: SECCIONAL _ T-S 01	
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐	
OBSERVACIONES:					

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO 7	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			Tomacorrientes P.B	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 8	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
			Tomacorrientes Planta alta	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 9	General	Aire acondicionado P.B	GUARDA MOTOR	C 88/125A	
			Aire acondicionado P.A	GUARDA MOTOR	C NO APLICAA	
			CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TRIFASICA	C 40A	
			CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C 25A	
			ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 16A	