


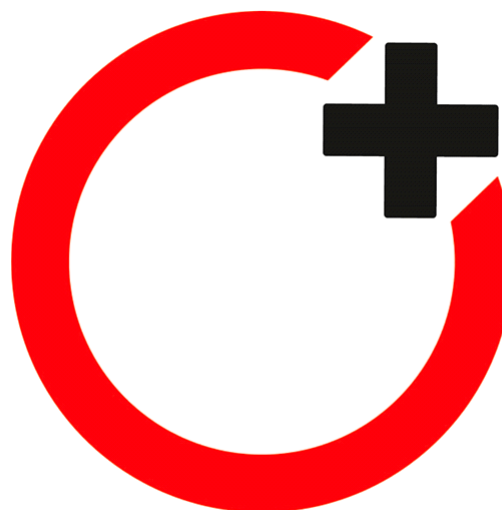

INFORME DE TABLEROS ELÉCTRICOS
ROSSI DARDO ROCHA 3034 - ABRIL/25

EMPRESA	ROSSI
SEDE	DARDO ROCHA 3034

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Sub-suelo	Sala de bombas	TABLERO GENERAL (T-G)	T-G 01		CIRCUITO 1	SALA DE BOMBAS	IDENTIFICADOR DE FASE	TERMICA TRIFASICA	C10 A	23/4/2025
					CIRCUITO CORTE GENERAL	SALA DE BOMBAS	CORTE GENERAL	TERMICA TRIFASICA	C63 A	23/4/2025
					CIRCUITO 2	SALA DE BOMBAS	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	23/4/2025
					CIRCUITO 3	SALA DE BOMBAS	BOMBA SUMERGIBLE	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23/4/2025
					CIRCUITO 4	SALA DE BOMBAS	ILUMINACION COCHE	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23/4/2025
					CIRCUITO 5	SALA DE BOMBAS	ASCENSOR	DISYUNTOR TRIFASICA	C63 A	23/4/2025
					CIRCUITO 6	SALA DE BOMBAS	TAB. BOMBAS CLOACALES	TERMICA TRIFASICA	C40 A	23/4/2025
					CIRCUITO 7	SALA DE BOMBAS	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	23/4/2025

EMPRESA	ROSSI
SEDE	DARDO ROCHA 3034

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Sub-suelo	Sala de bombas	TABLERO GENERAL (T-G)	T-G 02		CIRCUITO CORTE GENERAL	SALA DE BOMBAS	General de la sede.	INTERRUPTOR GENERAL	C400 A	23/4/2025
			T-G 03		CIRCUITO CORTE GENERAL	SALA DE BOMBAS	General de toda la sede	INTERRUPTOR GENERAL	C400 A	23/4/2025

EMPRESA	ROSSI
SEDE	DARDO ROCHA 3034

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Sub-suelo	Sala de bombas	TABLERO GENERAL (T-G)	T-G 04		CIRCUITO CORTE GENERAL	SALA DE BOMBAS	Alimentación shelter	INTERRUPTOR GENERAL	C88/125 A	23/4/2025
		TABLERO SECCIONAL DE BOMBAS (T-SdB)	T-SdB 01		CIRCUITO 1	SALA DE BOMBAS	Bomba cloacal 1	CONTACTOR TRIFASICO	C32 A	23/4/2025
					CIRCUITO 2	SALA DE BOMBAS	Bomba cloacal 2	CONTACTOR TRIFASICO	C40 A	23/4/2025
					CIRCUITO 3	SALA DE BOMBAS	Bomba cloacal 1	ALTERNADOR DE BOMBA	C6 A	23/4/2025
					CIRCUITO 4	SALA DE BOMBAS	Bomba cloacal 2	ALTERNADOR DE BOMBA	C6 A	23/4/2025



COSACA S.A

INFORME TABLEROS ELÉCTRICOS ROSSI DARDO ROCHA 3034 - ABRIL/25

23/4/2025

EMPRESA	ROSSI
SEDE	DARDO ROCHA 3034

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Sub-suelo	Sala de bombas	TABLERO SECCIONAL DE BOMBAS (T-SdB)	T-SdB 02		CIRCUITO 1	SALA DE BOMBAS	Bomba pluvial 1	CONTACTOR BIPOLAR	C10 A	23/4/2025
					CIRCUITO 2	SALA DE BOMBAS	Bomba pluvial 2	CONTACTOR BIPOLAR	C10 A	23/4/2025

EMPRESA	ROSSI
SEDE	DARDO ROCHA 3034

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Sub-suelo	Sala de bombas	TABLERO SECCIONAL DE BOMBAS (T-SdB)	T-SdB 03		CIRCUITO CORTE GENERAL	SALA DE BOMBAS	Bombas elevación	TERMICA BIPOLAR	C20 A	23/4/2025
					CIRCUITO 1	SALA DE BOMBAS	Bomba elevación 1	TERMICA BIPOLAR	C10 A	23/4/2025
					CIRCUITO 3	SALA DE BOMBAS	Bomba elevación 1	CONTACTOR BIPOLAR	C20 A	23/4/2025
					CIRCUITO 4	SALA DE BOMBAS	Bomba elevación 2	CONTACTOR BIPOLAR	C20 A	23/4/2025
					CIRCUITO 5	SALA DE BOMBAS	Bombas de elevacion	BOBINA	C24V/50W A	23/4/2025
					CIRCUITO 6	SALA DE BOMBAS	Bombas de elevacion	PLACA ELECTRONICA DE COMANDO	CNO APLICA A	23/4/2025
					CIRCUITO 7	SALA DE BOMBAS	Bombas de elevacion	FUSIBRE	C32 A	23/4/2025

EMPRESA	ROSSI
SEDE	DARDO ROCHA 3034

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVICIÓN
Sub-suelo	Sala de máquinas	TABLERO GENERAL (T-G)	T-G 01		CIRCUITO 1	SALA DE MAQUINAS PARA ASCENSORES	ASCENSOR	TERMICA TRIFASICA	C10 A	23/4/2025
					CIRCUITO 2	SALA DE MAQUINAS PARA ASCENSORES	ASCENSOR	FUSIRERA TRIFASICA	C160 A	23/4/2025

EMPRESA	ROSSI
SEDE	DARDO ROCHA 3034

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Planta baja	Recepción	TABLERO GENERAL (T-G)	T-G 01		CIRCUITO CORTE GENERAL	Recepción	CORTE GENERAL	TERMICA TRIFASICA	C63 A	22/4/2025
					CIRCUITO 1	Recepción	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	22/4/2025
					CIRCUITO 2	Recepción	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C32 A	22/4/2025
					CIRCUITO 4	Recepción	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C32 A	22/4/2025
					CIRCUITO 5	Recepción	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C32 A	22/4/2025
					CIRCUITO 6	Recepción	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	22/4/2025
					CIRCUITO 7	Recepción	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C32 A	22/4/2025

EMPRESA	ROSSI
SEDE	DARDO ROCHA 3034

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Planta baja	Sala de tableros	TABLERO MEDIDOR (T-M)	T-M 01		CIRCUITO 1	Sala del Tablero Principal	Tablero resonador	INTERRUPTOR TRIFASICO	C160 A	22/4/2025
					CIRCUITO 2	Sala del Tablero Principal	Tablero tomografía	INTERRUPTOR TRIFASICO	C88/125 A	22/4/2025
					CIRCUITO 3	Sala del Tablero Principal	Tablero rx	INTERRUPTOR TRIFASICO	C80 A	22/4/2025
					CIRCUITO 4	Sala del Tablero Principal	Tablero catamarca	INTERRUPTOR TRIFASICO	C88/125 A	22/4/2025
					CIRCUITO 5	Sala del Tablero Principal	Tablero A A	INTERRUPTOR TRIFASICO	C80 A	22/4/2025
					CIRCUITO 6	Sala del Tablero Principal	Tablero A.ACOND	INTERRUPTOR TRIFASICO	C88/125 A	22/4/2025
					CIRCUITO 7	Sala del Tablero Principal	Equipo rx konica	INTERRUPTOR TRIFASICO	C88/125 A	22/4/2025

EMPRESA	ROSSI
SEDE	DARDO ROCHA 3034

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Planta baja	Sala de tableros	TABLERO GENERAL (T-G)	T-G 02		CIRCUITO 1	General	Tablero 1° A	TERMICA TRIFASICA	C63 A	22/4/2025
					CIRCUITO 2	General	Tablero 1°B	TERMICA TRIFASICA	C63 A	22/4/2025
					CIRCUITO 3	General	Tablero 2°A	TERMICA TRIFASICA	C63 A	22/4/2025
					CIRCUITO 4	General	Tablero 2°B	TERMICA TRIFASICA	C63 A	22/4/2025
					CIRCUITO 5	General	Tablero subsuelo	TERMICA TRIFASICA	C63 A	22/4/2025
					CIRCUITO 6	General	Tablero pb	TERMICA TRIFASICA	C63 A	22/4/2025
					CIRCUITO 7	General	Tablero estacionamiento	TERMICA TRIFASICA	C40 A	22/4/2025


EMPRESA	ROSSI
SEDE	DARDO ROCHA 3034

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Piso 1	Odontología	TABLERO SECCIONAL (T-S)	T-S 01		CIRCUITO CORTE GENERAL	Odontología	CORTE GENERAL	TERMICA TRIFASICA	C50 A	23/4/2025
					CIRCUITO 1	Odontología	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	23/4/2025
					CIRCUITO 2	Odontología	Iluminación consult	TERMICA BIPOLAR	C10 A	23/4/2025
					CIRCUITO 3	Odontología	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23/4/2025
					CIRCUITO 4	Odontología	Reserva	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23/4/2025
					CIRCUITO 5	Odontología	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	23/4/2025
					CIRCUITO 6	Odontología	Tomas pc	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23/4/2025
					CIRCUITO 7	Odontología	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	23/4/2025

EMPRESA	ROSSI
SEDE	DARDO ROCHA 3034

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Piso 1	Sala de server	TABLERO SECCIONAL (T-S)	T-S 02		CIRCUITO CORTE GENERAL	Sala de server	CORTE GENERAL	TERMICA TRIFASICA	C50 A	23/4/2025
					CIRCUITO 1	Sala de server	AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	TERMICA TRIFASICA	C25 A	23/4/2025
					CIRCUITO 2	Sala de server	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	23/4/2025
					CIRCUITO 3	Sala de server	ILUMINACION CONSULT.	TERMICA BIPOLAR	C10 A	23/4/2025
					CIRCUITO 4	Sala de server	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23/4/2025
					CIRCUITO 5	Sala de server	AIRE S. SERVER	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23/4/2025
					CIRCUITO 6	Sala de server	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	23/4/2025
					CIRCUITO 7	Sala de server	Tomas pc	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23/4/2025

EMPRESA	ROSSI
SEDE	DARDO ROCHA 3034

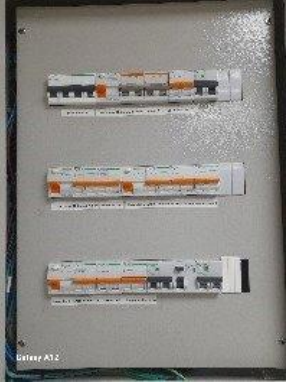PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Piso 2	Recepción	TABLERO SECCIONAL (T-S)	T-S 03		CIRCUITO CORTE GENERAL	Recepción	CORTE GENERAL	TERMICA TRIFASICA	C50 A	23/4/2025
					CIRCUITO 1	Recepción	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	23/4/2025
					CIRCUITO 2	Recepción	Iluminación consult	TERMICA BIPOLAR	C10 A	23/4/2025
					CIRCUITO 3	Recepción	ILUMINACION 3ER PISO	TERMICA BIPOLAR	C10 A	23/4/2025
					CIRCUITO 4	Recepción	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23/4/2025
					CIRCUITO 5	Recepción	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23/4/2025
					CIRCUITO 6	Recepción	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	23/4/2025
					CIRCUITO 7	Recepción	TOMAS PC 2DO	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23/4/2025

EMPRESA	ROSSI
SEDE	DARDO ROCHA 3034

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Piso 2	Pasillo	TABLERO SECCIONAL (T-S)	T-S 04		CIRCUITO CORTE GENERAL	Pasillo	CORTE GENERAL	TERMICA TRIFASICA	C50 A	23/4/2025
					CIRCUITO 1	Pasillo	AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	TERMICA TRIFASICA	C25 A	23/4/2025
					CIRCUITO 2	Pasillo	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	23/4/2025
					CIRCUITO 3	Pasillo	ILUMINACION CONSULT.	TERMICA BIPOLAR	C10 A	23/4/2025
					CIRCUITO 4	Pasillo	AIRE ACOND 2	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23/4/2025
					CIRCUITO 5	Pasillo	AIRE ACOND 5	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23/4/2025
					CIRCUITO 6	Pasillo	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	23/4/2025
					CIRCUITO 7	Pasillo	Tomas pc	TERMICA BIPOLAR	C16 A	23/4/2025