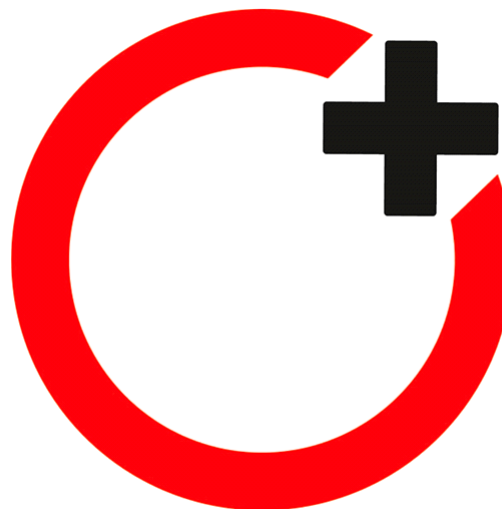


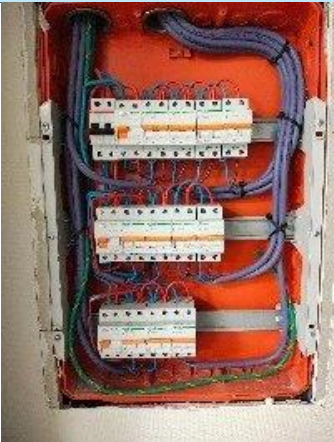


INFORME DE INSPECCIÓN
ROSSI ESMERALDA 135 - ABRIL/25

EMPRESA	ROSSI
SEDE	ESMERALDA 135

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Piso 3	Pasillo	TABLERO SECCIONAL (T-S)	T-S 01		CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C40 A	9/4/2025

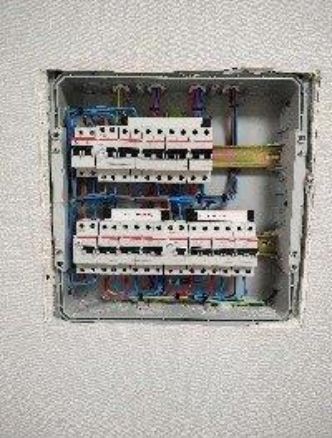
EMPRESA	ROSSI
SEDE	ESMERALDA 135

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Piso 3	Pasillo	TABLERO SECCIONAL (T-S)	T-S 01		CIRCUITO 1	Sala de espera	ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	9/4/2025
					CIRCUITO 2	Recepción	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C16 A	9/4/2025
					CIRCUITO 3	Recepción	AIRE	TERMICA BIPOLAR	C16 A	9/4/2025
					CIRCUITO 4	Consultorio	ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	9/4/2025
					CIRCUITO 5	Pasillo	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C16 A	9/4/2025
					CIRCUITO 6	Consultorio	AIRE	TERMICA BIPOLAR	C16 A	9/4/2025
					CIRCUITO 7	Pasillo	TOMACORRIENTES	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	9/4/2025

EMPRESA	ROSSI
SEDE	ESMERALDA 135

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Piso 3	Pasillo	TABLERO SECCIONAL (T-S)	T-S 02		CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	TERMICA BIPOLAR	C40 A	9/4/2025

EMPRESA	ROSSI
SEDE	ESMERALDA 135

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Piso 3	Pasillo	TABLERO SECCIONAL (T-S)	T-S 02		CIRCUITO 1	Consultorio	AIRE ACONDICIONADOS	DISYUNTOR BIPOLAR	C63 A	9/4/2025
					CIRCUITO 2	Consultorio	ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	9/4/2025
					CIRCUITO 3	Pasillo	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C16 A	9/4/2025
					CIRCUITO 4	Cocina	Termotanque	TERMICA BIPOLAR	C16 A	9/4/2025
					CIRCUITO 5	Cocina	ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	9/4/2025
					CIRCUITO 6	Recepción	TOMACORRIENTES PC	TERMICA BIPOLAR	C16 A	9/4/2025
					CIRCUITO 7	Sala de espera	Máquina de Cafe	TERMICA BIPOLAR	C16 A	9/4/2025

EMPRESA	ROSSI
SEDE	ESMERALDA 135

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVICIÓN
Piso 6	Pasillo	TABLERO GENERAL (T-G)	T-G 01		CIRCUITO CORTE GENERAL	Recepción	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C40 A	9/4/2025

EMPRESA	ROSSI
SEDE	ESMERALDA 135

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Piso 6	Pasillo	TABLERO GENERAL (T-G)	T-G 01		CIRCUITO 1	Recepción	TOMACORRIENTES	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	9/4/2025
					CIRCUITO 2	SIN ROTULAR	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C16 A	9/4/2025
					CIRCUITO 3	Deposito	Rack	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	9/4/2025
					CIRCUITO 4	Recepción	ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	9/4/2025
					CIRCUITO 5	Cocina	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C16 A	9/4/2025
					CIRCUITO 7	SIN ROTULAR	AIRE	TERMICA BIPOLAR	C16 A	9/4/2025

EMPRESA	ROSSI
SEDE	ESMERALDA 135

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Piso 8	Entrada	TABLERO GENERAL (T-G)	T-G 01		CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C63 A	9/4/2025
					CIRCUITO 1	Deposito	Rack	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	9/4/2025
					CIRCUITO 2	Oficina	TOMACORRIENTES PC	TERMICA BIPOLAR	C20 A	9/4/2025
					CIRCUITO 3	Cocina	TOMACORRIENTES	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	9/4/2025
					CIRCUITO 4	Sala de espera	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C20 A	9/4/2025
					CIRCUITO 5	Oficina	ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	9/4/2025
					CIRCUITO 6	Recepción	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C10 A	9/4/2025
					CIRCUITO 7	Oficina	AIRE	DISYUNTOR	C40 A	9/4/2025