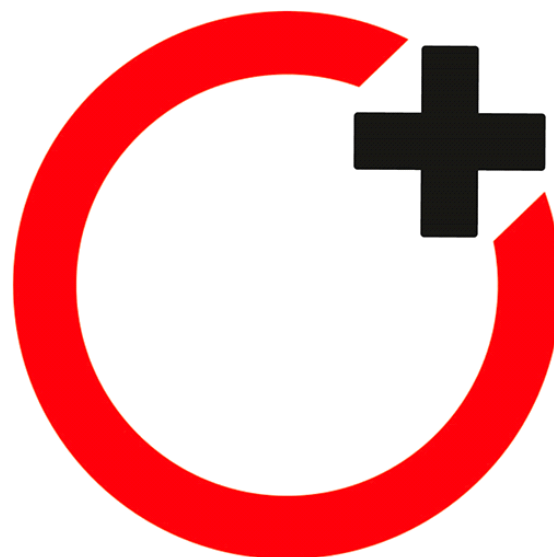




INFORME DE TABLEROS ELÉCTRICOS
ROSSI ESMERALDA 141 - ABRIL/25

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Sub-suelo	Pasillo	TABLERO SECCIONAL (T-S)	T-S 01		CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	INTERRUPTOR GENERAL	CNO APLICA A	15-abr
					CIRCUITO 1	Recepción	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C10 A	15-abr
					CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	BARRA DISTRIBUIDORA	CNO APLICA A	30-abr
					CIRCUITO 1	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
						Consultorio	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C10 A	15-abr
					CIRCUITO 2	Sala de espera	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C10 A	15-abr
						Resonancia magnetica	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 3	Pasillo	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C10 A	15-abr
							CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
							ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C10 A	15-abr
							Iluminación pasillo	TERMICA BIPOLAR	C10 A	15-abr
					CIRCUITO 4	Resonancia magnetica	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
							TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C16 A	15-abr
							Tomas inf reso	TERMICA BIPOLAR	C16 A	15-abr
					CIRCUITO 5	Sala Ergonométria	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
							Cinta ergo	TERMICA BIPOLAR	C16 A	15-abr
						Consultorio Ergonométria	Tomas grales	TERMICA BIPOLAR	C16 A	15-abr
					CIRCUITO 6	Resonancia magnetica	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
							Tomas inf reso	TERMICA BIPOLAR	C16 A	15-abr
					CIRCUITO 7	Recepción	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr


PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Sub-suelo	Pasillo	TABLERO	T-S 01		CIRCUITO 7	Recepción	Tomas pc recepción	TERMICA BIPOLAR	C16 A	15-abr
					CIRCUITO 8	Sala Ergonométrica	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
						Consultorio Ergonométrica	Tomas pc Ergometria	TERMICA BIPOLAR	C16 A	15-abr
					CIRCUITO 9	Resonancia magnetica	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
							Tomas PC sala de comando resonador	TERMICA BIPOLAR	C16 A	30-abr
					CIRCUITO 10	Resonancia magnetica	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	30-abr
							Tomas pc inf resonancia	TERMICA BIPOLAR	C16 A	30-abr
					CIRCUITO 11	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	30-abr
							Reserva	TERMICA BIPOLAR	C16 A	30-abr
					CIRCUITO 12	Sala de espera	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	30-abr
							Termotanque	TERMICA BIPOLAR	C16 A	30-abr
					CIRCUITO 13	Resonancia magnetica	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C25 A	30-abr
							A.A. informe reso	TERMICA BIPOLAR	C10 A	30-abr
							A.A. sala técnica	TERMICA BIPOLAR	C10 A	30-abr
							A.A sala tecn 2do	TERMICA BIPOLAR	C10 A	30-abr
					CIRCUITO 14	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C25 A	30-abr
						Sala de espera	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C10 A	30-abr
						Consultorio	A.a. sala recuperación	TERMICA BIPOLAR	C10 A	30-abr
						Consultorio Ergonométrica	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C10 A	30-abr
						Resonancia magnetica	A.a. sala comando	TERMICA BIPOLAR	C10 A	30-abr

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Sub-suelo	Pasillo	TABLERO	T-S 01		CIRCUITO 15	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	30-abr
						Reserva		TERMICA BIPOLAR	C16 A	30-abr
						PET CT	A.a. sector pet	TERMICA BIPOLAR	C16 A	30-abr
						Sala de espera	Máquina de Cafe	TERMICA BIPOLAR	C20 A	30-abr
					CIRCUITO 16	Escalera	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	30-abr
							ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C10 A	30-abr
					CIRCUITO 17	Comedor	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	30-abr
							Termotanque entrepiso	TERMICA BIPOLAR	C16 A	30-abr
					CIRCUITO 18	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C25 A	30-abr
						SALA DE BOMBAS	Bomba pluvial	TERMICA BIPOLAR	C20 A	30-abr
					CIRCUITO 19	Resonancia magnetica	Tablero A.ACOND	TERMICA TETRAPOLAR	C40 A	30-abr
					CIRCUITO 20	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	30-abr
						Sala de espera	Toma tv	TERMICA BIPOLAR	C16 A	30-abr
					CIRCUITO 21	PISO SUB-SUELO	Termotanque sala técnica	TERMICA BIPOLAR	C16 A	30-abr
						General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	30-abr
						Consultorio Ergonométria	A.a. sector Ergometria	TERMICA BIPOLAR	C16 A	30-abr
							A.a sector Ergometria	TERMICA BIPOLAR	C16 A	30-abr
						PISO SUB-SUELO	Termotanque	TERMICA BIPOLAR	C16 A	30-abr

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Sub-suelo	Sala de máquinas	TABLERO SECCIONAL DE EQUIPOS (T-SdE)	T-SdE 01		CIRCUITO 1	Resonancia magnetica	Chiller	INTERRUPTOR GENERAL	CNO APLICA A	22-abr
					CIRCUITO 1	Resonancia magnetica	ILUMINACIÓN	TERMICA TETRAPOLAR	C10 A	22-abr
							TOMACORRIENTES	TERMICA TETRAPOLAR	C16 A	22-abr
							PILOT. FASES Y VOLTIO	TERMICA TETRAPOLAR	C20 A	22-abr

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Sub-suelo	Sala tablero principal	TABLERO GENERAL (T-G)	T-G 01		CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	INTERRUPTOR GENERAL	CNO APLICA A	30-abr
					CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	BARRA DISTRIBUIDORA	CNO APLICA A	30-abr
								TRES INDICADORES ROJOS TETRAPOLAR	CNO APLICA A	30-abr
					CIRCUITO 1	PISO SUB-SUELO	Tablero subsuelo	TERMICA TETRAPOLAR	C80 A	30-abr
					CIRCUITO 2	PISO PB	Tablero piso PB	TERMICA TETRAPOLAR	C80 A	30-abr
					CIRCUITO 3	TABLERO 1 P	Tablero primer piso	TERMICA TETRAPOLAR	C80 A	30-abr
					CIRCUITO 4	PISO 2	Tablero piso 2	TERMICA TETRAPOLAR	C160 A	30-abr
					CIRCUITO 5	Sala del Tablero Principal	Tablero bombas incendio	TERMICA TETRAPOLAR	C50 A	30-abr
					CIRCUITO 6	Resonancia magnetica	Tablero resonador 1	TERMICA TETRAPOLAR	C160 A	30-abr

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Sub-suelo	Sala tablero principal	TABLERO GENERAL (T-G)	T-G 01		CIRCUITO 7	Sala del Tablero Principal	Tablero Resonador 2	TERMICA TETRAPOLAR	C160 A	30-abr
					CIRCUITO 8	SALA DE MAQUINAS PARA ASCENSORES	Tablero ascensor 1	TERMICA TETRAPOLAR	C50 A	30-abr
					CIRCUITO 9	SALA DE MAQUINAS PARA ASCENSORES	Tablero ascensor 2	TERMICA TETRAPOLAR	C50 A	30-abr
					CIRCUITO 10	SALA DE MAQUINAS PARA ASCENSORES	Tablero ascensor 3	TERMICA TETRAPOLAR	C50 A	30-abr
					CIRCUITO 11	SALA DE MAQUINAS PARA ASCENSORES	Tablero ascensor 1 Luces	TERMICA TETRAPOLAR	C20 A	30-abr
					CIRCUITO 12	SALA DE MAQUINAS PARA ASCENSORES	Tablero ascensor 2 luces	TERMICA TETRAPOLAR	C20 A	30-abr
					CIRCUITO 13	SALA DE MAQUINAS PARA ASCENSORES	Tablero ascensor 3 luces	TERMICA TETRAPOLAR	C20 A	30-abr
					CIRCUITO 14	Tomografía	Tablero tomografía	TERMICA TETRAPOLAR	C90 A	30-abr
					CIRCUITO 15	Tablero A.ACOND.	Tablero aire acondicionado 1	TERMICA TETRAPOLAR	C160 A	30-abr
					CIRCUITO 16	Tablero A.ACOND.	Tablero aire acondicionado 2	TERMICA TETRAPOLAR	C125 A	30-abr
					CIRCUITO 17	Radiología single	Tablero rx 1	TERMICA TETRAPOLAR	C80 A	30-abr
					CIRCUITO 18	Radiología dual	Tablero rx 2	TERMICA TETRAPOLAR	C80 A	30-abr


PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Planta baja	Pasillo	TABLERO SECCIONAL (T-S)	T-S 02		CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	INTERRUPTOR GENERAL	CNO APLICA A	15-abr
					CIRCUITO 1	Pasillo	ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 2	Laboratorio	ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 3	Pasillo	ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 4	Laboratorio	TOMACORRIENTES	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 5	Baño Unisex	TOMACORRIENTES	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 6	Laboratorio	TOMACORRIENTES PC	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 7	Oficina	TOMACORRIENTES PC	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 8	Pasillo	Fichero	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 9	Recepción	TOMACORRIENTES PC	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 11	Deposito	Termotanque	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 12	General	Reserva	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 14	Sala de espera	Máquina de Cafe	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
						Pasillo	Central de incendio	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 15	Sala de espera	AIRE ACONDICIONADOS	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C25 A	15-abr
					CIRCUITO 16	Sala de entrada	PORTON	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
	Sala de bombas	TABLERO SECCIONAL (T-S)	T-S 02		CIRCUITO 14	Tablero de bomba	Bombas de agua	TERMICA TRIFASICA	C16 A	22-abr

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Piso 1	Pasillo	TABLERO SECCIONAL (T-S)	T-S 03		CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	INTERRUPTOR GENERAL	CNO APLICA A	15-abr
					CIRCUITO 1	Sala de espera	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 2	Rayos X	ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 3	Pasillo	ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 4	Pasillo	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C16 A	15-abr
						Ecografía	TOMACORRIENTES	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 5	Odontología	TOMACORRIENTES PC	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 6	Recepción	TOMACORRIENTES PC	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 7	Rayos X	TOMACORRIENTES PC	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 8	Ecografía	TOMACORRIENTES PC	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 9	Odontología	TOMACORRIENTES PC	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 10	Sala de informes	TOMACORRIENTES PC	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 11	Odontología	TOMACORRIENTES PC	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 12	Oficina	TOMACORRIENTES PC	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 13	Rayos X	TOMACORRIENTES PC	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 14	Ecografía	TOMACORRIENTES PC	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 15	Odontología	Tablero Odontología	TERMICA TETRAPOLAR	C32 A	15-abr
					CIRCUITO 16	Ecografía	Ecografo 1	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 17	Ecografía	Ecografo 2	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 18	Ecografía	Ecografo 3	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 19	Ecografía	Ecografo 4	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 20	Sala de espera	Máquina de Cafe	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
						Ecografía	Ecografo 5	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 21	Baño Unisex	Termotanque	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Piso 1	Sala comando radiología	TABLERO SECCIONAL DE EQUIPOS (T-SdE)	T-SdE 01		CIRCUITO CORTE GENERAL	Radiología dual	CORTE GENERAL	INTERRUPTOR GENERAL	C80/100 A	22-abr
			T-SdE 02		CIRCUITO CORTE GENERAL	Radiología single	CORTE GENERAL	TERMICA TRIFASICA	C80/100 A	22-abr
					CIRCUITO 1	Radiología dual	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C40 A	22-abr
						Radiología single	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C40 A	22-abr

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Piso 1	Terraza	TABLERO SECCIONAL AIRES ACONDICIONADOS (T-SAA)	T-SAA 01		CIRCUITO CORTE GENERAL	Tablero A.ACOND.	CORTE GENERAL	INTERRUPTOR GENERAL	CNO APLICA A	22-abr
					CIRCUITO CORTE GENERAL	Tablero A.ACOND.	CONTROLAR CIRCUITO	BARRA DISTRIBUIDORA	CNO APLICA A	22-abr
					CIRCUITO 1	Tablero A.ACOND.	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C63 A	22-abr
						PISO 2	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TETRAPOLAR	C25 A	22-abr
						PISO 1	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TETRAPOLAR	C40 A	22-abr
					CIRCUITO 2	Sala de espera	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TETRAPOLAR	C40 A	22-abr
						Tablero A.ACOND.	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C63 A	22-abr
						Tomografía	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TETRAPOLAR	C40 A	22-abr
					CIRCUITO 3	Sala de espera	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TETRAPOLAR	C40 A	22-abr
						Tablero A.ACOND.	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C63 A	22-abr
						Radiología	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TETRAPOLAR	C25 A	22-abr
					CIRCUITO 4	Recepción	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C10 A	22-abr
						Sala de espera	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C10 A	22-abr
						Tablero A.ACOND.	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C25 A	22-abr
						Radiología	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C10 A	22-abr
						Consultorio 8	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C20 A	22-abr

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Piso 1	Terraza	SECCIONAL	T-SAA 01		CIRCUITO 5	Tablero A.ACOND.	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C25 A	22-abr
						Odontología	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C10 A	22-abr
					CIRCUITO 6	Recepción	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C10 A	22-abr
						Tablero A.ACOND.	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C25 A	22-abr
						Consultorio 2	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C10 A	22-abr
						Consultorio 1	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C10 A	22-abr
					CIRCUITO 7	Tablero A.ACOND.	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C25 A	22-abr
							TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C40 A	22-abr
						Consultorio 4	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C10 A	22-abr
						Consultorio 3	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C10 A	22-abr
						Consultorio 5	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C10 A	22-abr
					CIRCUITO 8	Laboratorio	Extractor	TERMICA TETRAPOLAR	C20 A	22-abr

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Piso 1	Terraza	TABLERO SECCIONAL AIRES ACONDICIONADOS (T-SAA)	T-SAA 02		CIRCUITO CORTE GENERAL	Tablero A.ACOND.	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C63 A	22-abr
					CIRCUITO 1	Tablero A.ACOND.	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C50 A	22-abr
						Resonancia magnetica	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TETRAPOLAR	C32 A	22-abr
					CIRCUITO 2	Tablero A.ACOND. Vestidor Hombres	CONTROLAR CIRCUITO AIRE ACONDICIONADOS	DISYUNTOR BIPOLAR TERMICA BIPOLAR	C40 A C20 A	22-abr 22-abr
					CIRCUITO 3	Laboratorio	Extractor	TERMICA TETRAPOLAR	C20 A	22-abr
						Tablero A.ACOND. Comedor	CONTROLAR CIRCUITO AIRE ACONDICIONADOS	DISYUNTOR BIPOLAR TERMICA BIPOLAR	C40 A C20 A	22-abr 22-abr
					CIRCUITO 4	PISO 1	Antipalomas	TERMICA BIPOLAR	C40 A	22-abr
	Sala de comando	TABLERO SECCIONAL DE EQUIPOS (T-SdE)	T-SdE 03		CIRCUITO CORTE GENERAL	Odontología	CORTE GENERAL	TERMICA TETRAPOLAR	C32 A	15-abr
					CIRCUITO 1	Odontología	Periapical	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 2	Odontología	Periapical	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 3	Odontología	Reserva	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr
					CIRCUITO 4	Odontología	Panorámico	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	15-abr

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Piso 2	Pasillo	TABLERO SECCIONAL (T-S)	T-S 04		CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	INTERRUPTOR GENERAL	CNO APLICA A	21-abr
					CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	BARRA DISTRIBUIDORA	CNO APLICA A	21-abr
					CIRCUITO 1	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	21-abr
						Densitometría	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21-abr
						Tomografia	ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	21-abr
					CIRCUITO 2	General	CORTE GENERAL	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	21-abr
						Pasillo	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21-abr
						Mamografia 1 Vestidir 1	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21-abr
					CIRCUITO 3	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	21-abr
						Recepción	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21-abr
						Sala de espera	ILUMINACIÓN	TERMICA TETRAPOLAR	C16 A	21-abr
					CIRCUITO 4	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C40 A	21-abr
						Sala de informes	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21-abr
						Pasillo	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21-abr
						Sala de server	Tablero Server	TERMICA TRIFASICA	C50 A	21-abr
						Ecografía	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21-abr
					CIRCUITO 5	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	21-abr
						Recepción	Máquina de Cafe	TERMICA BIPOLAR	C20 A	21-abr
					CIRCUITO 6	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	21-abr
						Tomografia	TOMACORRIENTES PC	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21-abr
					CIRCUITO 7	Mamografia 1 Vestidir 1	TOMACORRIENTES PC	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21-abr
					CIRCUITO 8	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	21-abr
						Tomografia	TOMACORRIENTES PC	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21-abr
					CIRCUITO 9	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	21-abr
						Ecografía	TOMACORRIENTES PC	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21-abr
					CIRCUITO 10	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	21-abr

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN
Piso 2	Pasillo	TABLERO	T-S 04		CIRCUITO 10	Ecografía	TOMACORRIENTES PC	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21-abr
					CIRCUITO 11	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	21-abr
						Mamografia 1 Vestidir 1	TOMACORRIENTES PC	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21-abr
					CIRCUITO 12	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	21-abr
						Densitometría	TOMACORRIENTES PC	TERMICA BIPOLAR	C16 A	21-abr
					CIRCUITO 13	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	30-abr
						Tomografia	TOMACORRIENTES PC	TERMICA BIPOLAR	C16 A	30-abr
					CIRCUITO 14	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	30-abr
						Tomografia	TOMACORRIENTES PC	TERMICA BIPOLAR	C16 A	30-abr
					CIRCUITO 15	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	30-abr
						Consultorio Ergonométria	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C16 A	30-abr
						Sala de server	AIRE ACONDICIONADOS	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	21-abr
					CIRCUITO 16	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C16 A	30-abr
						Sala de server	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C20 A	30-abr
					CIRCUITO 17	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	30-abr
						Sala de server	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C20 A	30-abr
					CIRCUITO 18	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	30-abr
						Baño Unisex	Termotanque	TERMICA BIPOLAR	C20 A	30-abr
					CIRCUITO 19	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	30-abr
						Densitometría	Equipo Densitometría	TERMICA BIPOLAR	C20 A	30-abr
					CIRCUITO 20	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	30-abr
						Reserva		TERMICA BIPOLAR	C20 A	30-abr
					CIRCUITO 21	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	30-abr
						Reserva		TERMICA BIPOLAR	C20 A	30-abr
					CIRCUITO 22	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR BIPOLAR	C40 A	30-abr
						Reserva		TERMICA BIPOLAR	C20 A	30-abr
					CIRCUITO 23	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C25 A	30-abr
						Tomografia	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C10 A	30-abr
					CIRCUITO 24	General	CONTROLAR CIRCUITO	TERMICA TETRAPOLAR	C25 A	30-abr
						Recepción	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C10 A	30-abr
						Sala Ergonométria	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C10 A	30-abr
						Consultorio	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C10 A	30-abr

PISO	UBICACIÓN DEL TABLERO	TIPO DE TABLERO	ID DEL TABLERO	IMAGEN	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	EQUIPO ELÉCTRICO	VALOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	FECHA DE AJUSTE Y REVISIÓN		
Piso 2	Pasillo	TABLERO SECCIONAL (T-S)	T-S 04		CIRCUITO 25	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C25 A	30-abr		
						Recepción	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C10 A	30-abr		
						Sala de espera	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C10 A	30-abr		
						CIRCUITO 26	General	AIRE ACONDICIONADOS	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C25 A	30-abr	
							Ecografia 6 Vestidir 1	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C10 A	30-abr	
							Mamografia 1 Vestidir 1	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C10 A	30-abr	
						CIRCUITO 27	General	CONTROLAR CIRCUITO	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C25 A	30-abr	
								Reserva	TERMICA BIPOLAR	C10 A	30-abr	
							Sala de informes	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C10 A	30-abr	
								Sala de server	RACK UPS 5KVA	TERMICA TETRAPOLAR	C50 A	30-abr
									RACK UPS 20KVA	TERMICA TETRAPOLAR	C50 A	30-abr
								Ecografia 7 Vestidir 1	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C10 A	30-abr
	Sala de tomógrafo	TABLERO SECCIONAL DE EQUIPOS (T-SdE)	T-SdE 04		CIRCUITO CORTE GENERAL	Tomografia	CORTE GENERAL	INTERRUPTOR GENERAL	CNO APLICA A	22-abr		
				CIRCUITO 1	Tomografia	PILOT. FASES Y VOLTIO	TERMICA TETRAPOLAR	C10 A	22-abr			
						Rele de Protección	TERMICA TETRAPOLAR	C10 A	22-abr			