


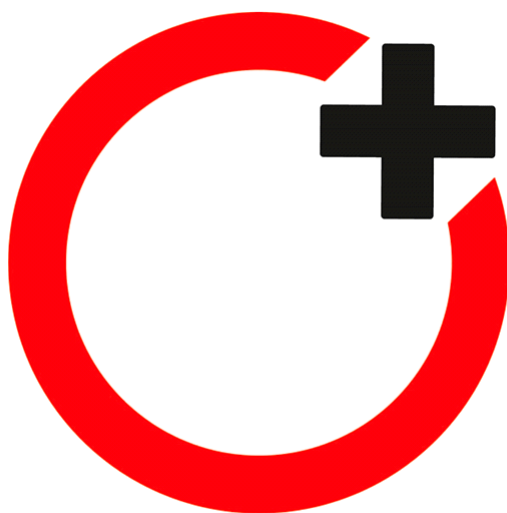

INFORME DE TABLEROS ELÉCTRICOS
ROSSI K41, PB / IMÁGENES - SEPTIEMBRE/25
K41, 4° / LABORATORIO

SEDE: K41, PB / IMÁGENES		PISO: PLANTA BAJA UBICACIÓN: SALA DEL TOMÓGRAFO		TABLERO: GENERAL T-G 01		
FECHA DEL RELEVAMIENTO:	CONDICIÓN GENERAL DEL GABINETE:	LIMPIEZA Y AJUSTE:	PUESTA A TIERRA EN PUERTA:	PUESTA A TIERRA EN CIRCUITO:	TIENE Y FUNCIONA EL DISYUNTOR PRINCIPAL:	
HORA: : FECHA: / /2025	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐ NO TIENE ☐	
OBSERVACIONES:						

FOTO TABLERO	CIRCUITO	SECTOR	SECTOR O FUNCIÓN A CONTROLAR	COMPONENTE	VALOR	MEDICIÓN DEL CONSUMO POR COMPONENTE
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	CONTACTOR TRIFASICO	C 88/125A	
	CIRCUITO CORTE GENERAL	General	CORTE GENERAL	BORNERA TETRAPOLAR	C NO APLICAA	
	CIRCUITO 1	Resonador	Tablero resonador	CONTACTOR TRIFASICO	C 160A	
	CIRCUITO 1	Tablero A.ACOND.	Tablero A.ACOND	CONTACTOR TRIFASICO	C 63A	
	CIRCUITO 1	Tomografia	Rack	DISYUNTOR BIPOLAR	C 40A	
	CIRCUITO 1	Tomografia	Rack	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 1	Tomografia	Tablero tomografía	CONTACTOR TRIFASICO	C 160A	
	CIRCUITO 2	Tomografia	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 2	Tomografia	Reserva	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 2	Tomografo	ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 3	Recepción	ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 3	Recepción	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 3	Tomografia	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 4	Resonancia magnetica	ILUMINACIÓN	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 4	Resonancia magnetica	ILUMINACIÓN	TERMICA BIPOLAR	C 10A	
	CIRCUITO 4	Resonancia magnetica	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 5	Resonancia magnetica	A°A°	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 5	Tomografia	TOMACORRIENTES	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 5	Tomografia	TOMACORRIENTES	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 6	Resonancia magnetica	TOMACORRIENTES PC	DISYUNTOR BIPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 6	Resonancia magnetica	TOMACORRIENTES PC	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 7	General	AIRE ACONDICIONADOS	DISYUNTOR TETRAPOLAR	C 25A	
	CIRCUITO 7	Resonancia magnetica	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 7	Resonancia magnetica	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 7	Resonancia magnetica	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 7	Sala de espera	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA TETRAPOLAR	C 20A	
	CIRCUITO 7	Tomografia	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 7	Tomografia	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	
	CIRCUITO 7	Tomografia	AIRE ACONDICIONADOS	TERMICA BIPOLAR	C 16A	