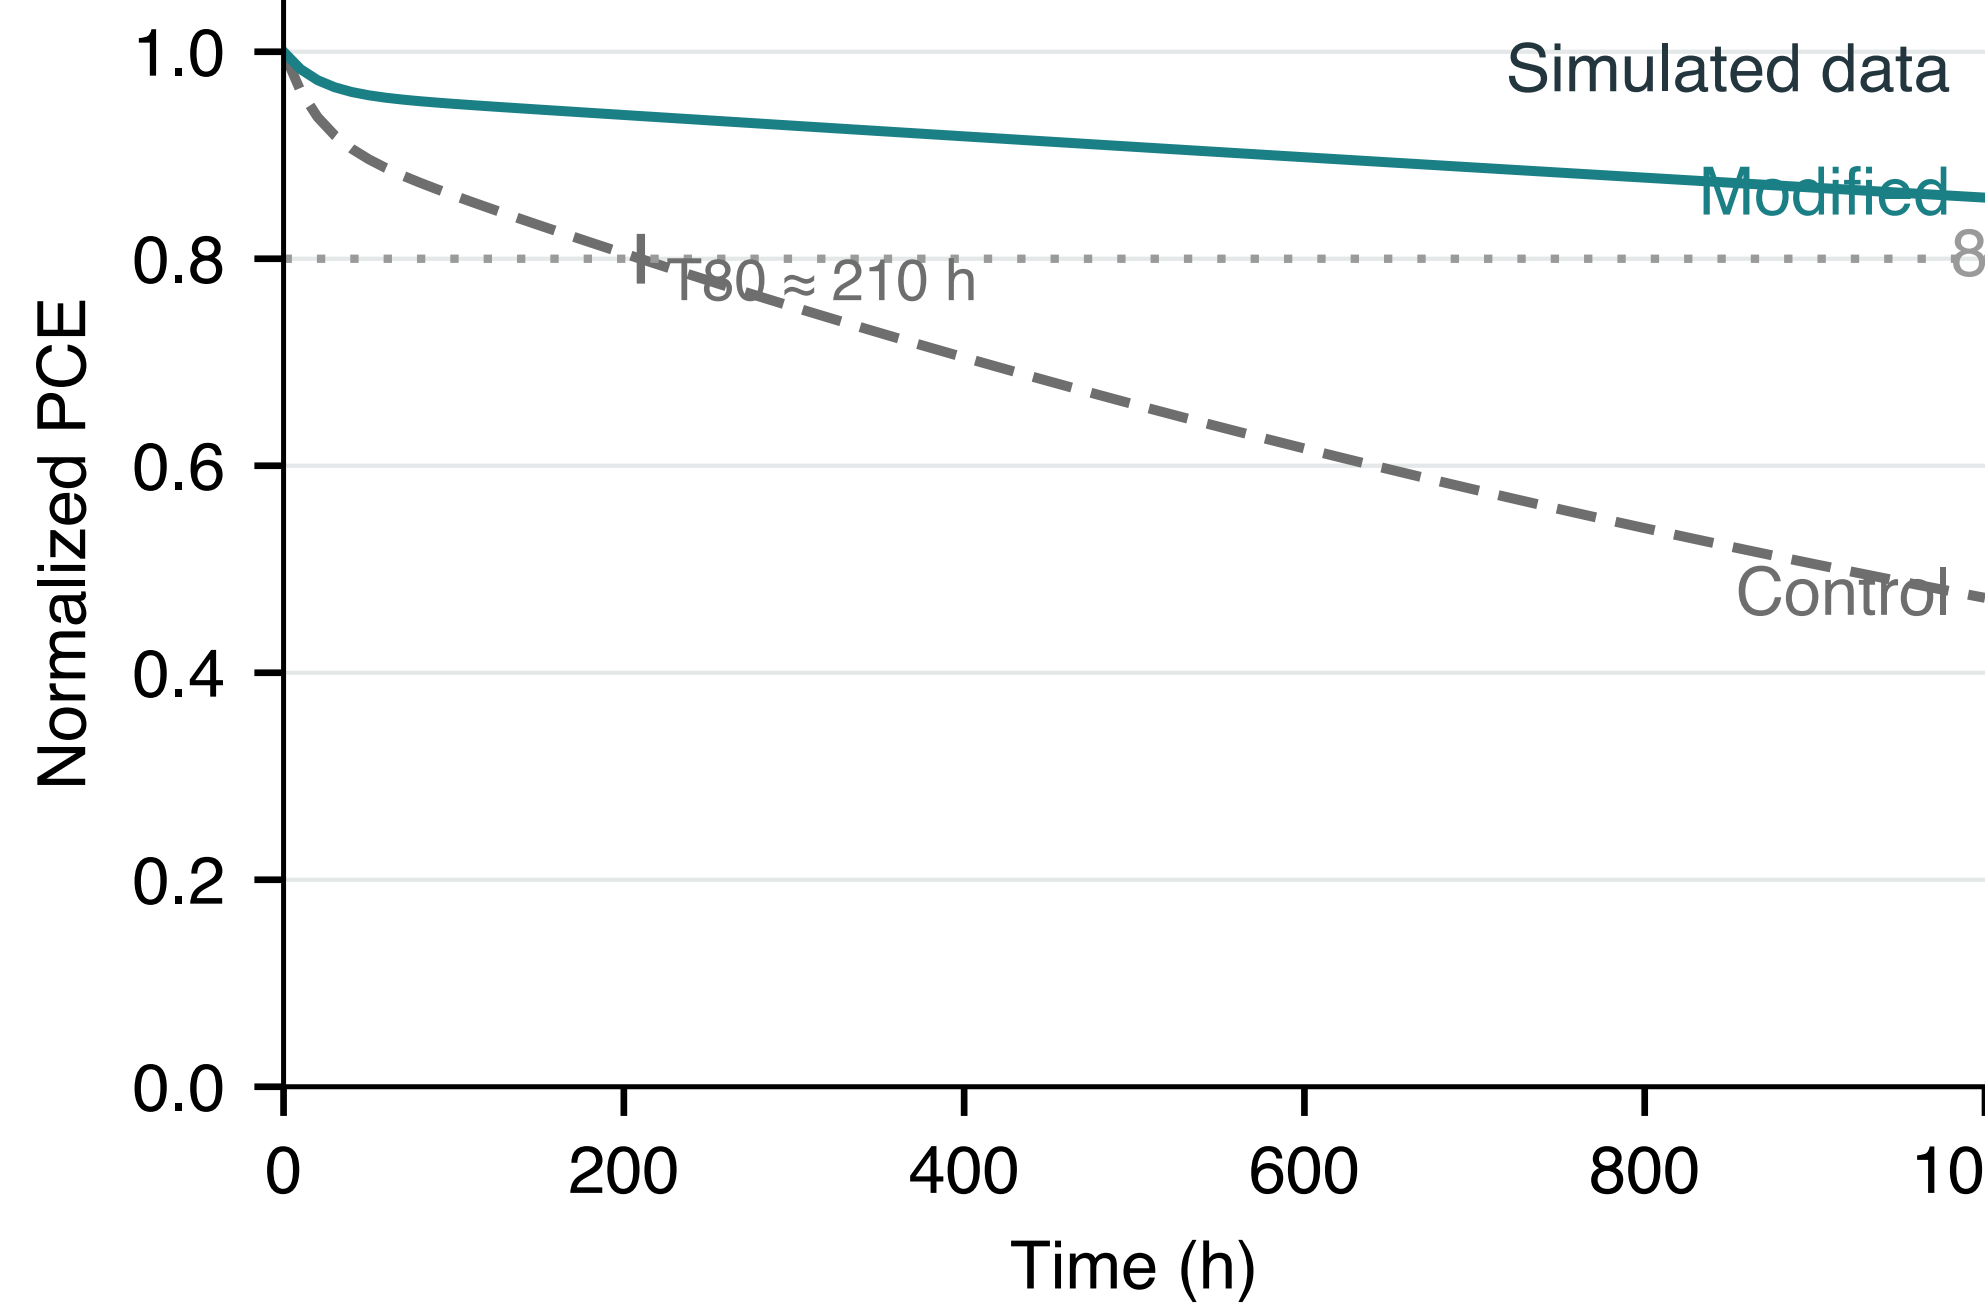
Simulated data
Modified
Control
T80 ≈ 210 h
Normalized PCE
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
200
400
600
800
Time (h)