






Ventilasjonsaggregat 360.0001:001/002/003/004/005/006  
(inntak/tilluft/avtrekk/avkast/tur/retur-batterivekser)

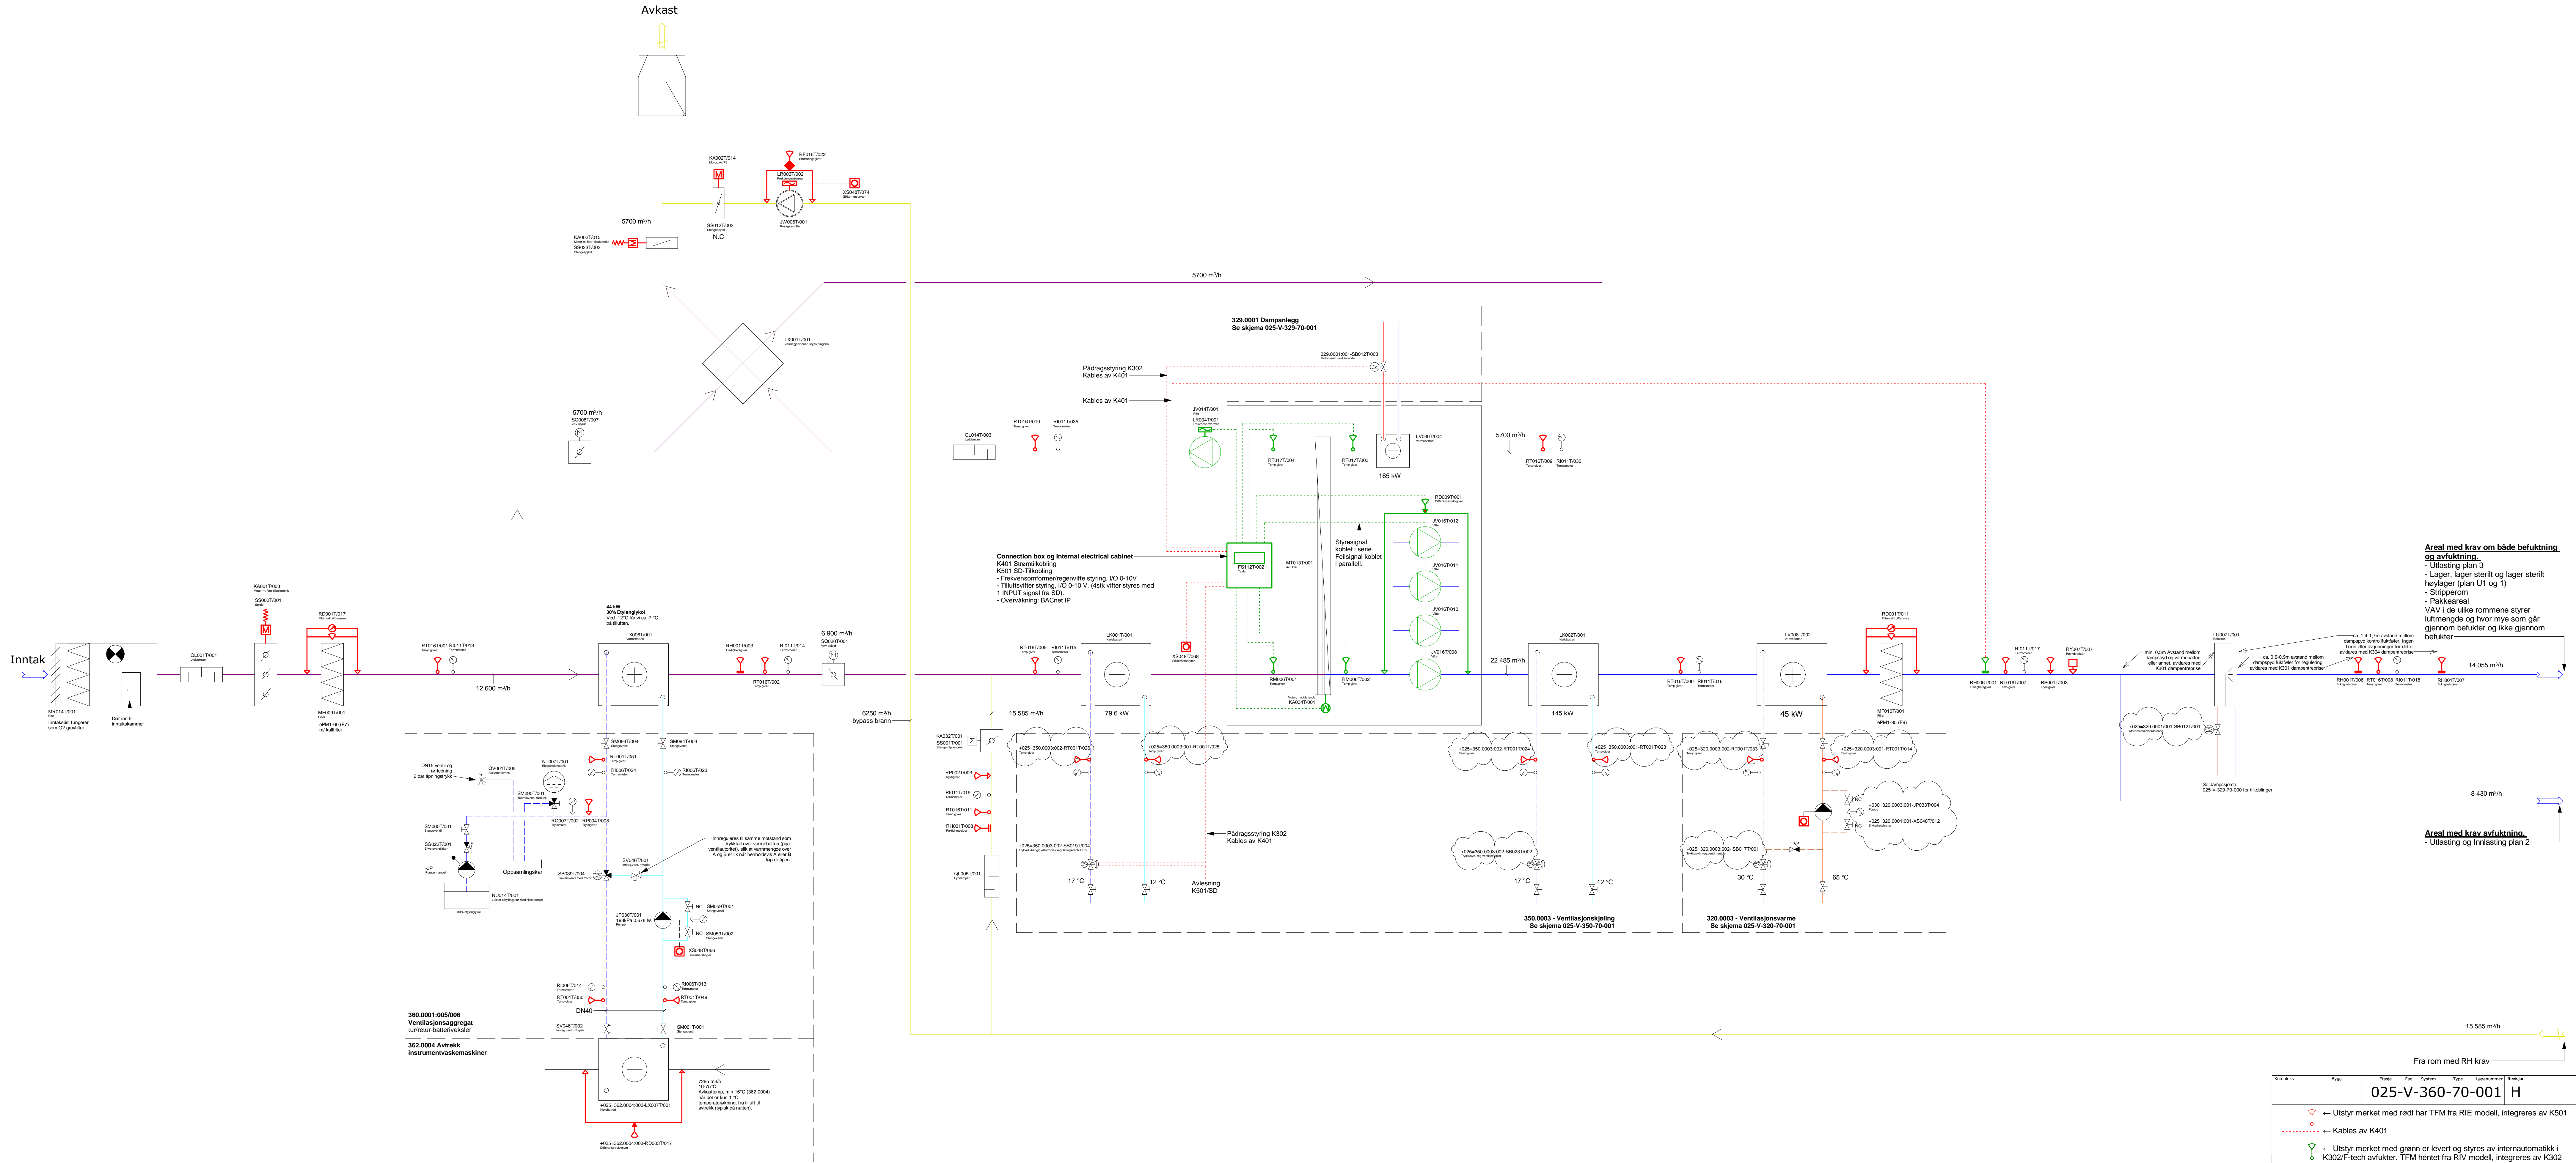

Areal med krav om både befuktning og avfuktning.  
- Utløsting plan 3  
- Lager, lager sterilt og lager sterilt høyager (plan U1 og 1)  
- Stripperom  
- Praktisrom  
VAV i de ulike rommene styrer luftmengde og hvor mye som går gjennom befukter og ikke gjennom befukter

Areal med krav avfuktning.  
Utløsting og inntak plan 2

Fuktighetsgiver i rom 360.0001				
Komponent	Fuktighetsgiver	Romnavn	Romnummer	Etasje
Fuktighetsgiver i rom	RH005T/005	Utløsting	2029	Plan 2.0
Fuktighetsgiver i rom	RH005T/004	Innløsting	2031	Plan 2.0
Fuktighetsgiver i rom	RH005T/001	Utløsting	3029	Plan 3.0
Fuktighetsgiver i rom	RH005T/013	Stripperom	U132	Plan U1
Fuktighetsgiver i rom	RH005T/007	Lager sterilt	U135	Plan U1
Fuktighetsgiver i rom	RH005T/008	Pakkeareal	U136	Plan U1
Fuktighetsgiver i rom	RH005T/012	Lager sterilt	U137	Plan U1
Fuktighetsgiver i rom	RH005T/011	Lager	U138	Plan U1

Kompleks	Bygg	Etasje	Flag	System	Type	Utsenksnummer	Revisjon
025-V-360-70-001 H							
<div><div></div><div>Utsyrt merket med rødt har TFM fra RIE modell, integreres av K501</div></div>							
<div><div></div><div>Kables av K401</div></div>							
<div><div></div><div>Utsyrt merket med grønn er levert og styres av internautomatikk i K302/F-tech avfukter. TFM hentet fra RIV modell, integreres av K302</div></div>							
<div><div></div><div>Kables av K302/F-tech</div></div>							
Henvisninger : "025-V-360-70-000 - Flytskjema - Renhet- og trykklasser og plassering av givere-strømningsmålere" "025-V-360-70-005 - Flytskjema - Systemtilhørighet luftbehandling"							
H	Lagt til tag på givere og utstyr 320, 329 og 350					22.06.2025	CHJR BESL
G	Revideret TFM EPIV-ventil					19.06.2025	CATV BESL
F	Fjernet frekvensomformer på rotor. Lagt til frekvensomformer regnevifte. Oppdatert grensesnitt for kabling.					16.06.2025	SRY BESL
E	TFM tag lagt til på frekvensomformer røykgassvifte					04.06.2025	SRY BESL
D	Lagt inn RIE tags på skjema. Lagt inn skjema over fuktighetsgivere. Lagt inn resterende tags på F-Tech givere/frekvensomformer.					27.05.2025	SRY ATLH
C	Implementert løsning fra leverandør					21.03.2025	SRY ATLH
B	Oppdatert antall vifter i avfukter. Lagt inn angivelse av styreskap med tilhørende tekst. Fjernet strømningsgiver da det ikke er oppgitt hvordan luftmengde beregnes fra leverandør. Endret antall og plassering av sikkerhetsbryter avfukter.					11.02.2025	BESL ATLH
A	Arbeidsunderlag K501					11.03.2024	BESL KSS
Revisjon	Revisjonsnummer	Dato	Taget	Taget	Arbeidskap	Kontrollert	

Arbeidstegning

RAMBOLL

RAMBOLL NORGE AS - BERGEN  
Folke Bernadottrovei 50,  
Postboks 3705 Fyllingsdalen N-5845 Bergen  
T +47 55 17 58 00, bergen@ramboll.no

Oppdragsnummer  
000573

Taget av  
CHJR

Dato  
22.06.2025

Revisjon  
BESL

Dato  
22.06.2025

Revisjon  
BESL

Dato  
22.06.2025

Helse Bergen

Parkhjørnet

Systemskjema 360.0001

Ventilasjonsaggregat

Kompleks	Bygg	Etasje	Flag	System	Type	Utsenksnummer	Revisjon	Dato	Status
025-V-360-70-001 H									