




3601.009 - Ventilasjon Klatrehall









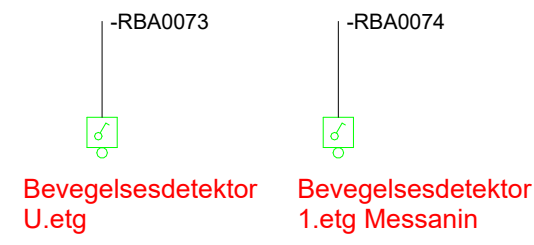

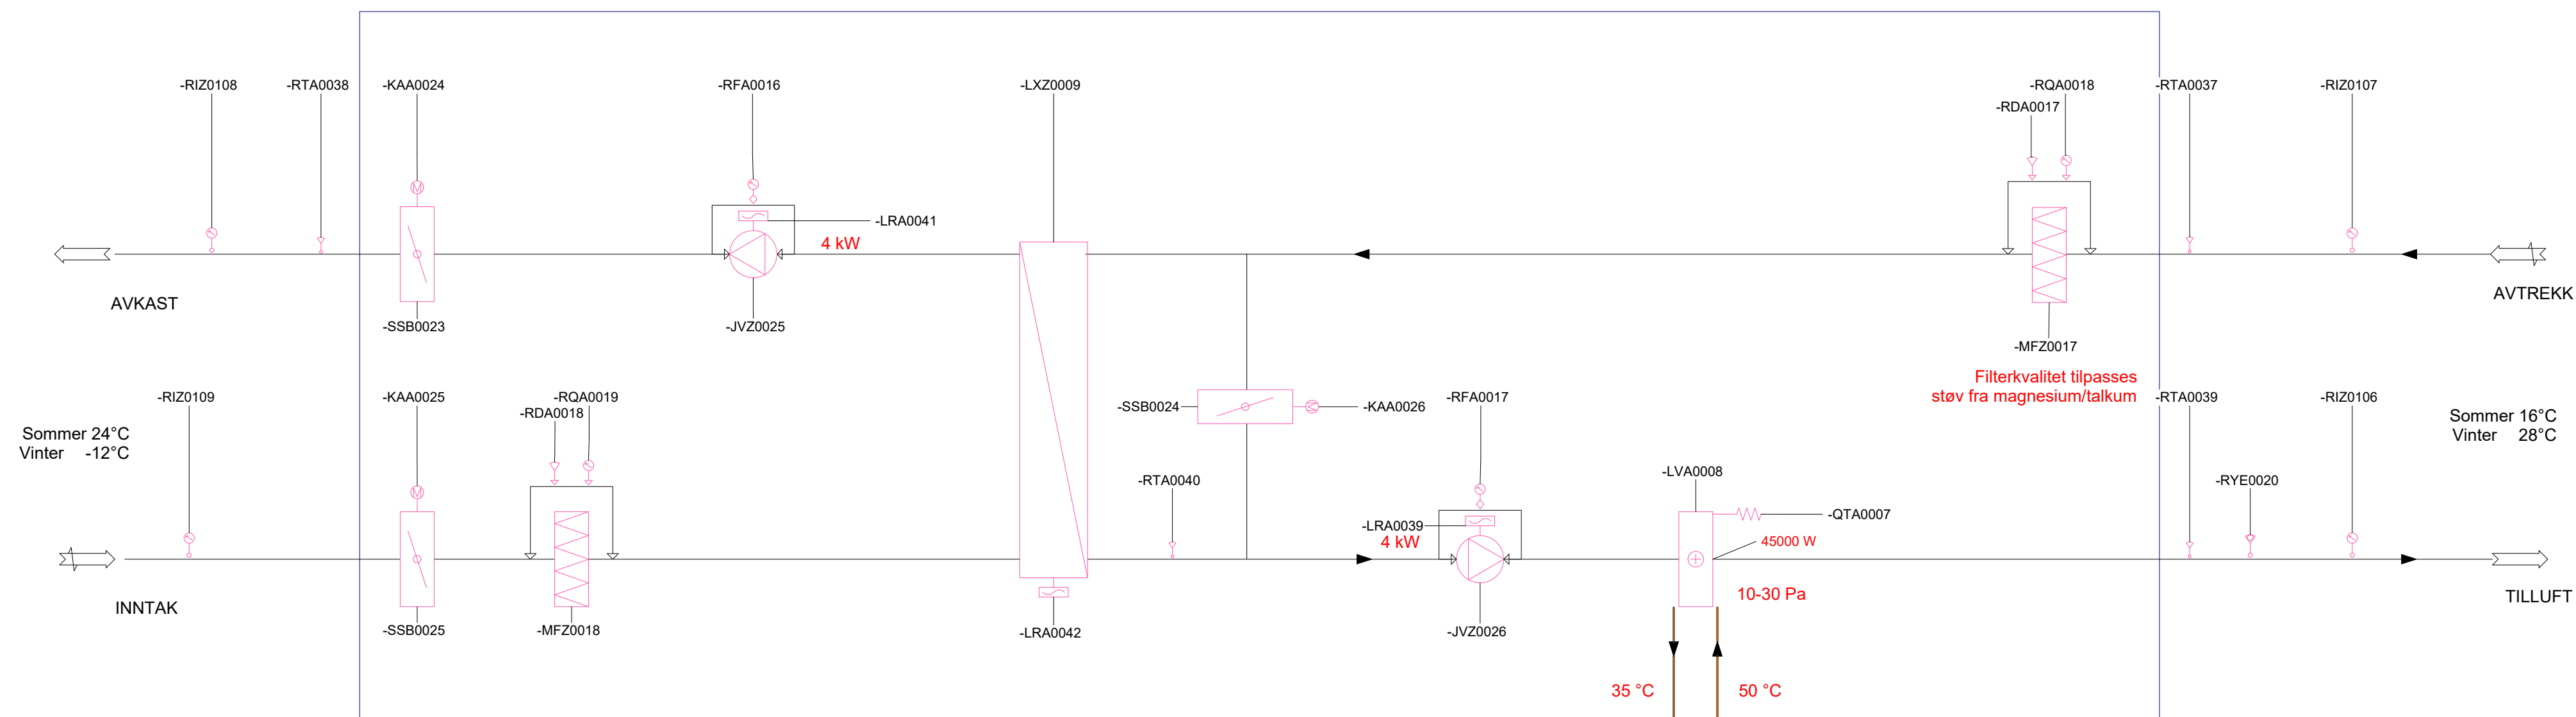

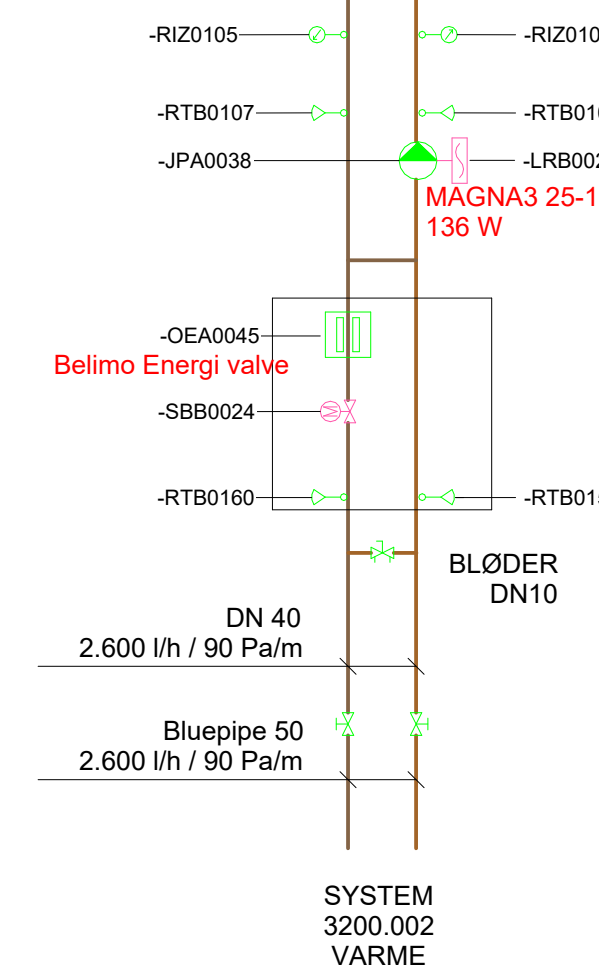











Stopper ved brann, betjener en branncelle




Forutsetninger for gjennomsnittlig SFP			
	m³/h	% av drifttid	Eks trykk på
Arb.pkt 1	+ - 8.250	25	380
Arb.pkt 2	+ - 4.125	25	140
Arb.pkt 3	+ - 2.700	50	80



	Frekvensformer		
	Størrelsespilot		Spjæld med aktuator
	Trykkløser / manometer		
	Trykkygver		
	Strømsumjæler		
	Temperaturkygver		Roterende gennemvinner
	Termometer		
	Raykiddetektor		
	Filter		Kryssgennemvinner
	Kjælebatteri		Vifte
	Varmebatteri		Kombineret temperatur- og fuldsigthsensor

Se også flytskjema 524-XXX-C-XX-70-365-005 for luftbehandlingsanleggets betjeningsområder

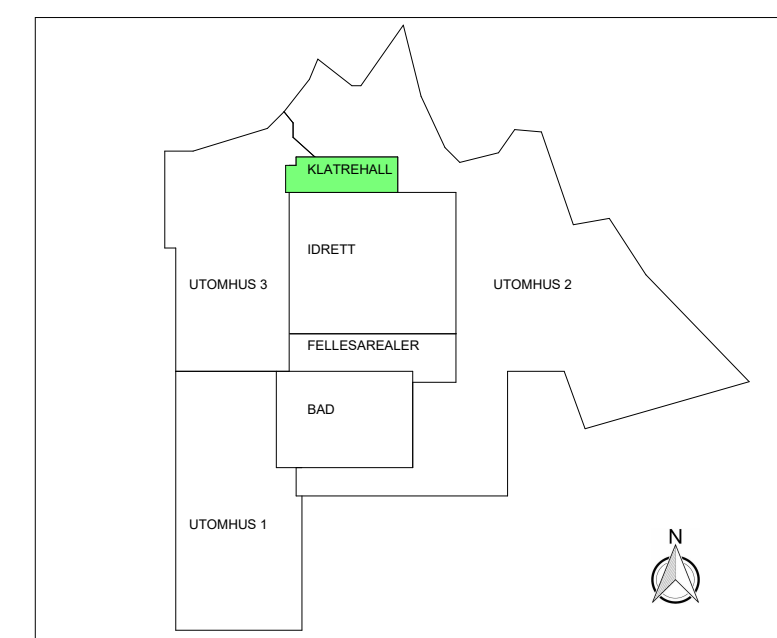

B	Supplering/justering av tekst		TS	MRAa	31.05.24
A	Enderinger på system skjema		JEA	MRAa	22.03.24
Rnw	Testet		Linfert	Korte	Perte

Prosjekt Gnr / Bnr
MIS - Myrane Idrettshall
og Svømmeanlegg GNR/BNR



Prosjektfase				
Arbeidstegning				
Dato	Oppdragsnr	Koordinatsystem		Høydedatum
29.02.24	631231-04	NTM Sone 5		NN2000
Utført av	Kontrollert av	Godkjent av	Målestokk	Format
TS	MRAA	MRAA	-	A1

Systemskjema - Ventilasjon - Klatrehall

Tegningsnummer	Revisjon
524-XXX-C-XX-70-360-009	B
Bygg-Etasje-Fag-Sone-Type-Systemkode-Løpnr	